

REGIONE SARDEGNA

Provincia di Sassari

COMUNE DI CALANGIANUS



01	EMISSIONE PER ENTI ESTERNI	03/05/2024	SANNA L.	BELFIORE G.	FURNO C.
00	EMISSIONE PER COMMENTI	12/04/2024	SANNA L.	BELFIORE G.	FURNO C.
REV:	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.

Committente:

AEI WIND PROJECT XVI S.R.L.

Sede Legale: Via Savoia n. 78 - 00198 - Roma (RM) - Italia
aeiwindprojectxvi@legalmail.it



Società di Progettazione:



Ingegneria & Innovazione

Via Jonica, 16 - Loc. Belvedere
96100 Siracusa (SR) Tel. 0931.1663409
web: www.antexgroup.it e-mail: info@antexgroup.it

Progettista/Resp. Tecnico:

Dott. Ing. Cesare Furno
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Catania
n° 6130 sez. A

Progetto:

IMPIANTO EOLICO TEMPIO II

Archeologo:

Dott. Luca Sanna
Iscrizione come Archeologo
di I Fascia agli elenchi
nazionali dei Professionisti
Iscr. n° 291 del 16.02.2020

Elaborato grafico:

CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO

Scala:

-.-

Nome DIS./FILE:

C23046S05-VA-PL-12.2-01

Allegato:

1/1

F.to:

A4/A3

Livello:

DEFINITIVO








Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.


E' vietata la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il preventivo permesso scritto della suddetta. La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.




CARTA DEL RISCHIO - SABAP-SS_2024_00077-LS_000008 - area R01

LEGENDA

-  Vincoli ministeriali
-  Impianto
-  Posizioni WTG
- Gradi di rischio [9]**
-  rischio alto [0]
-  rischio medio [7]
-  rischio basso [2]
-  rischio nullo [0]
-  [0]

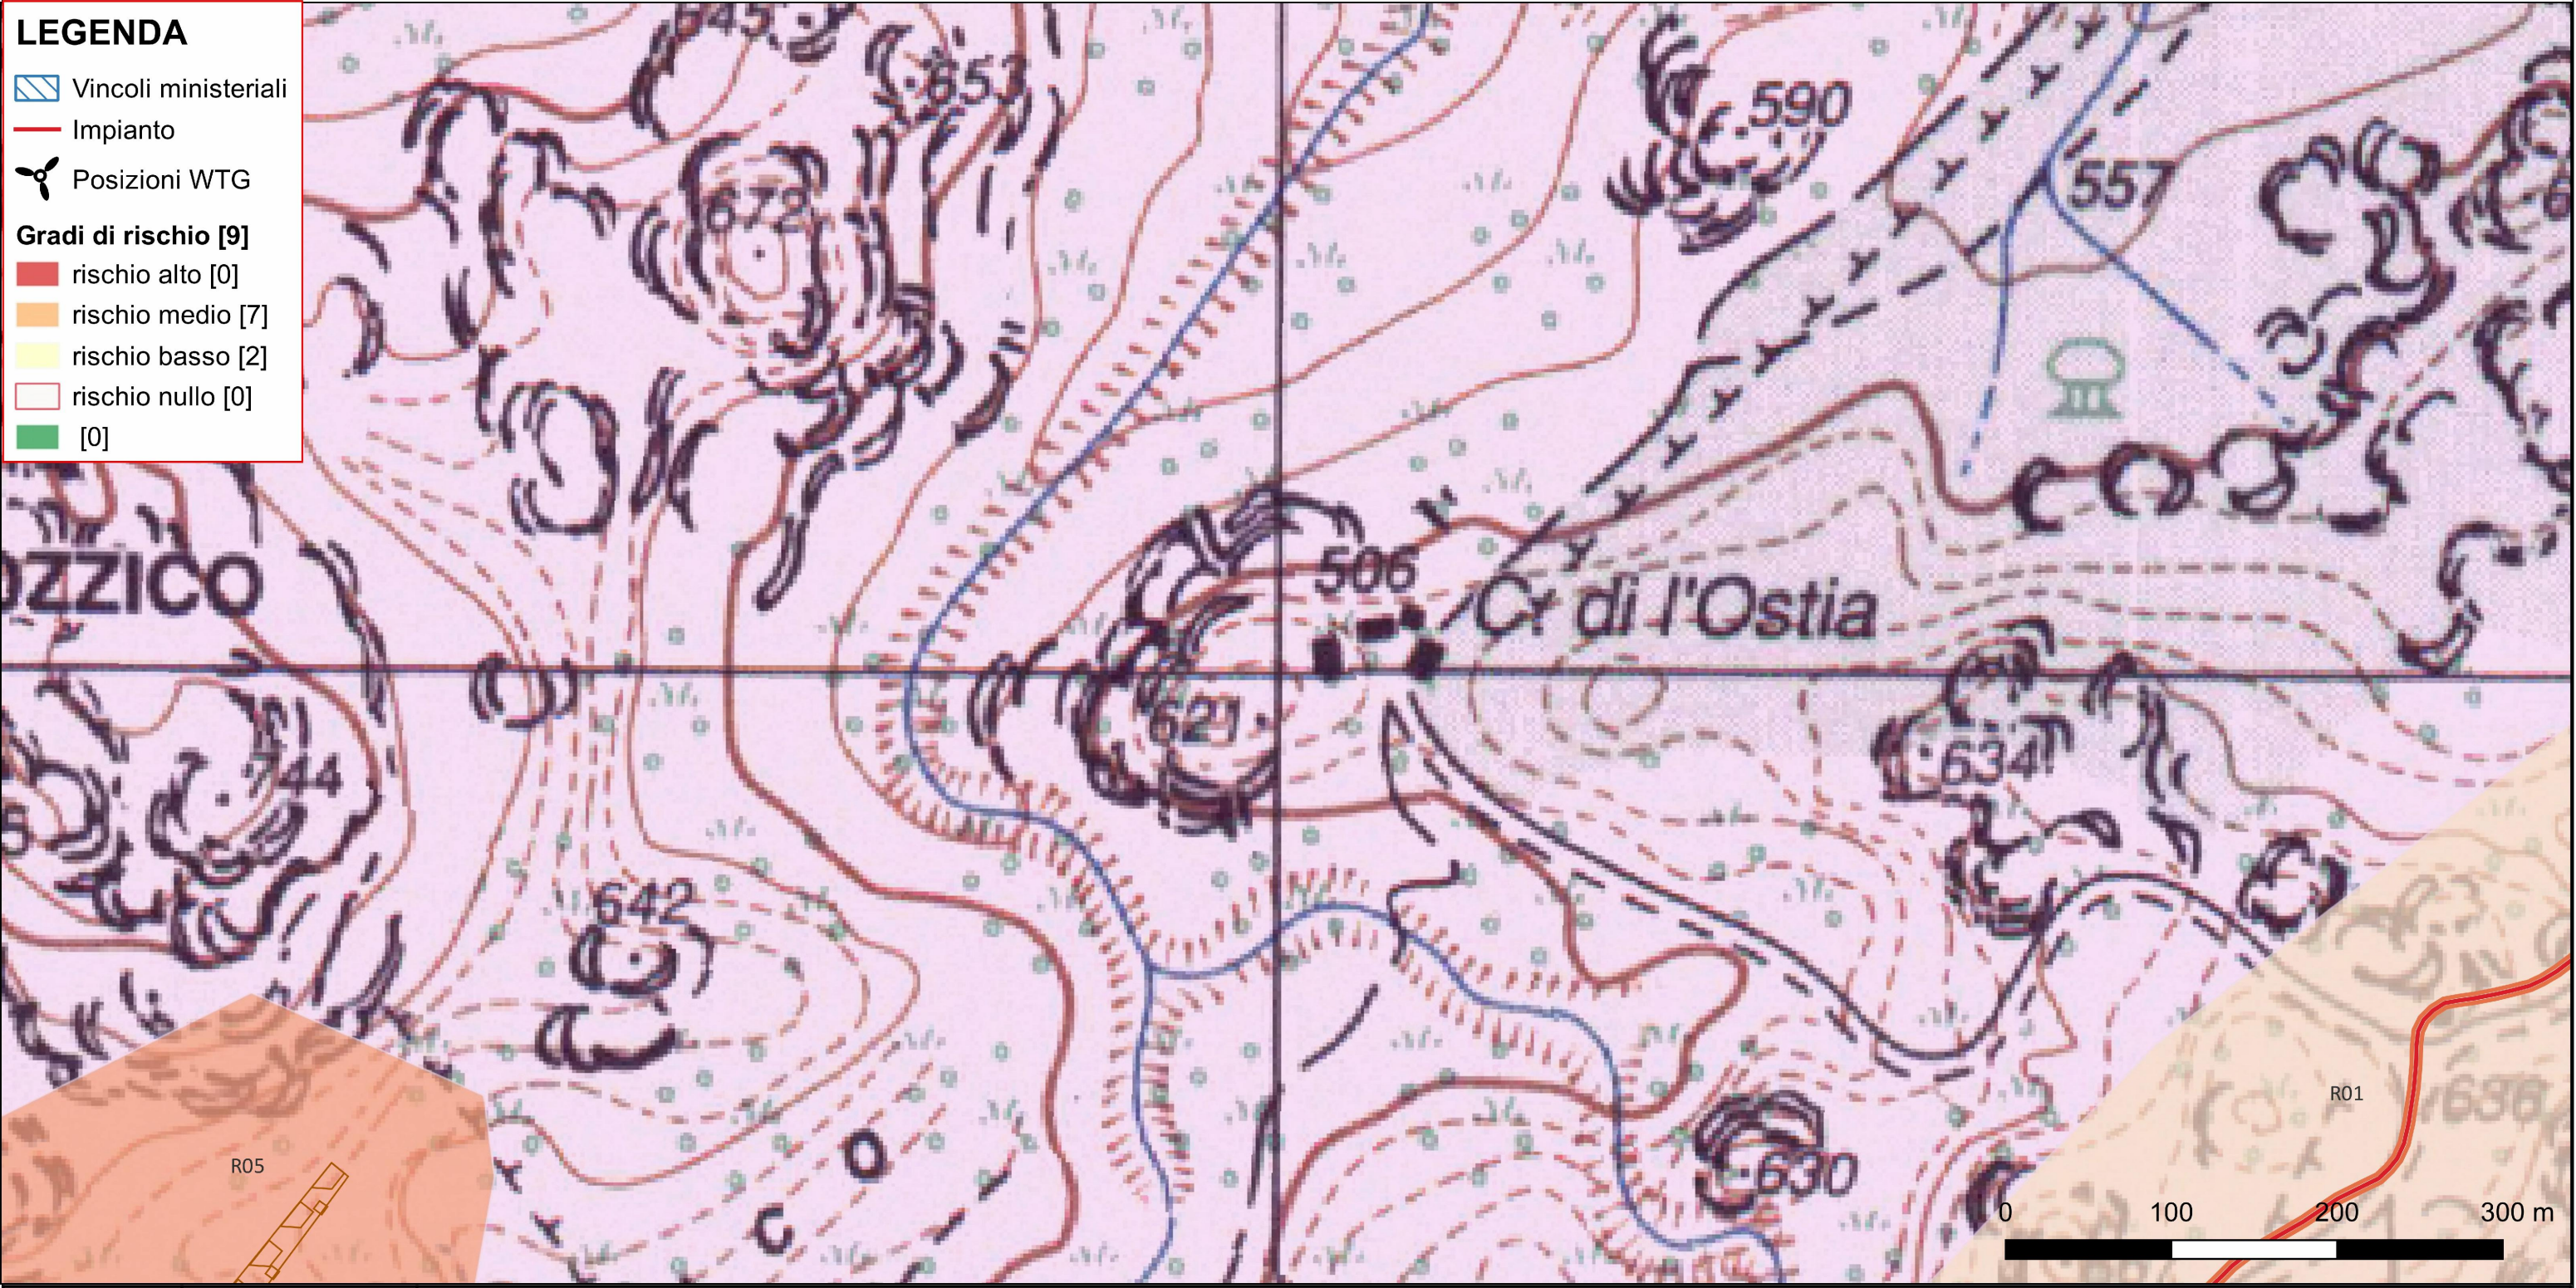

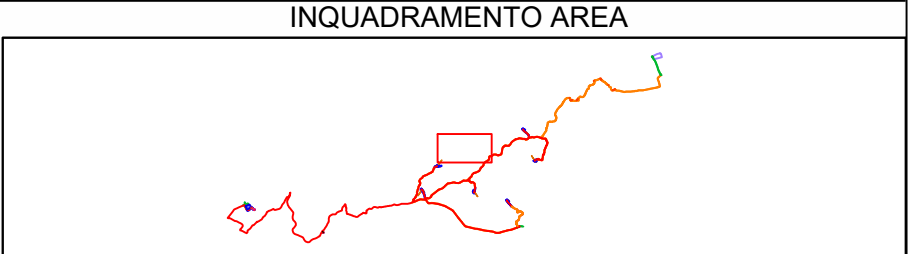


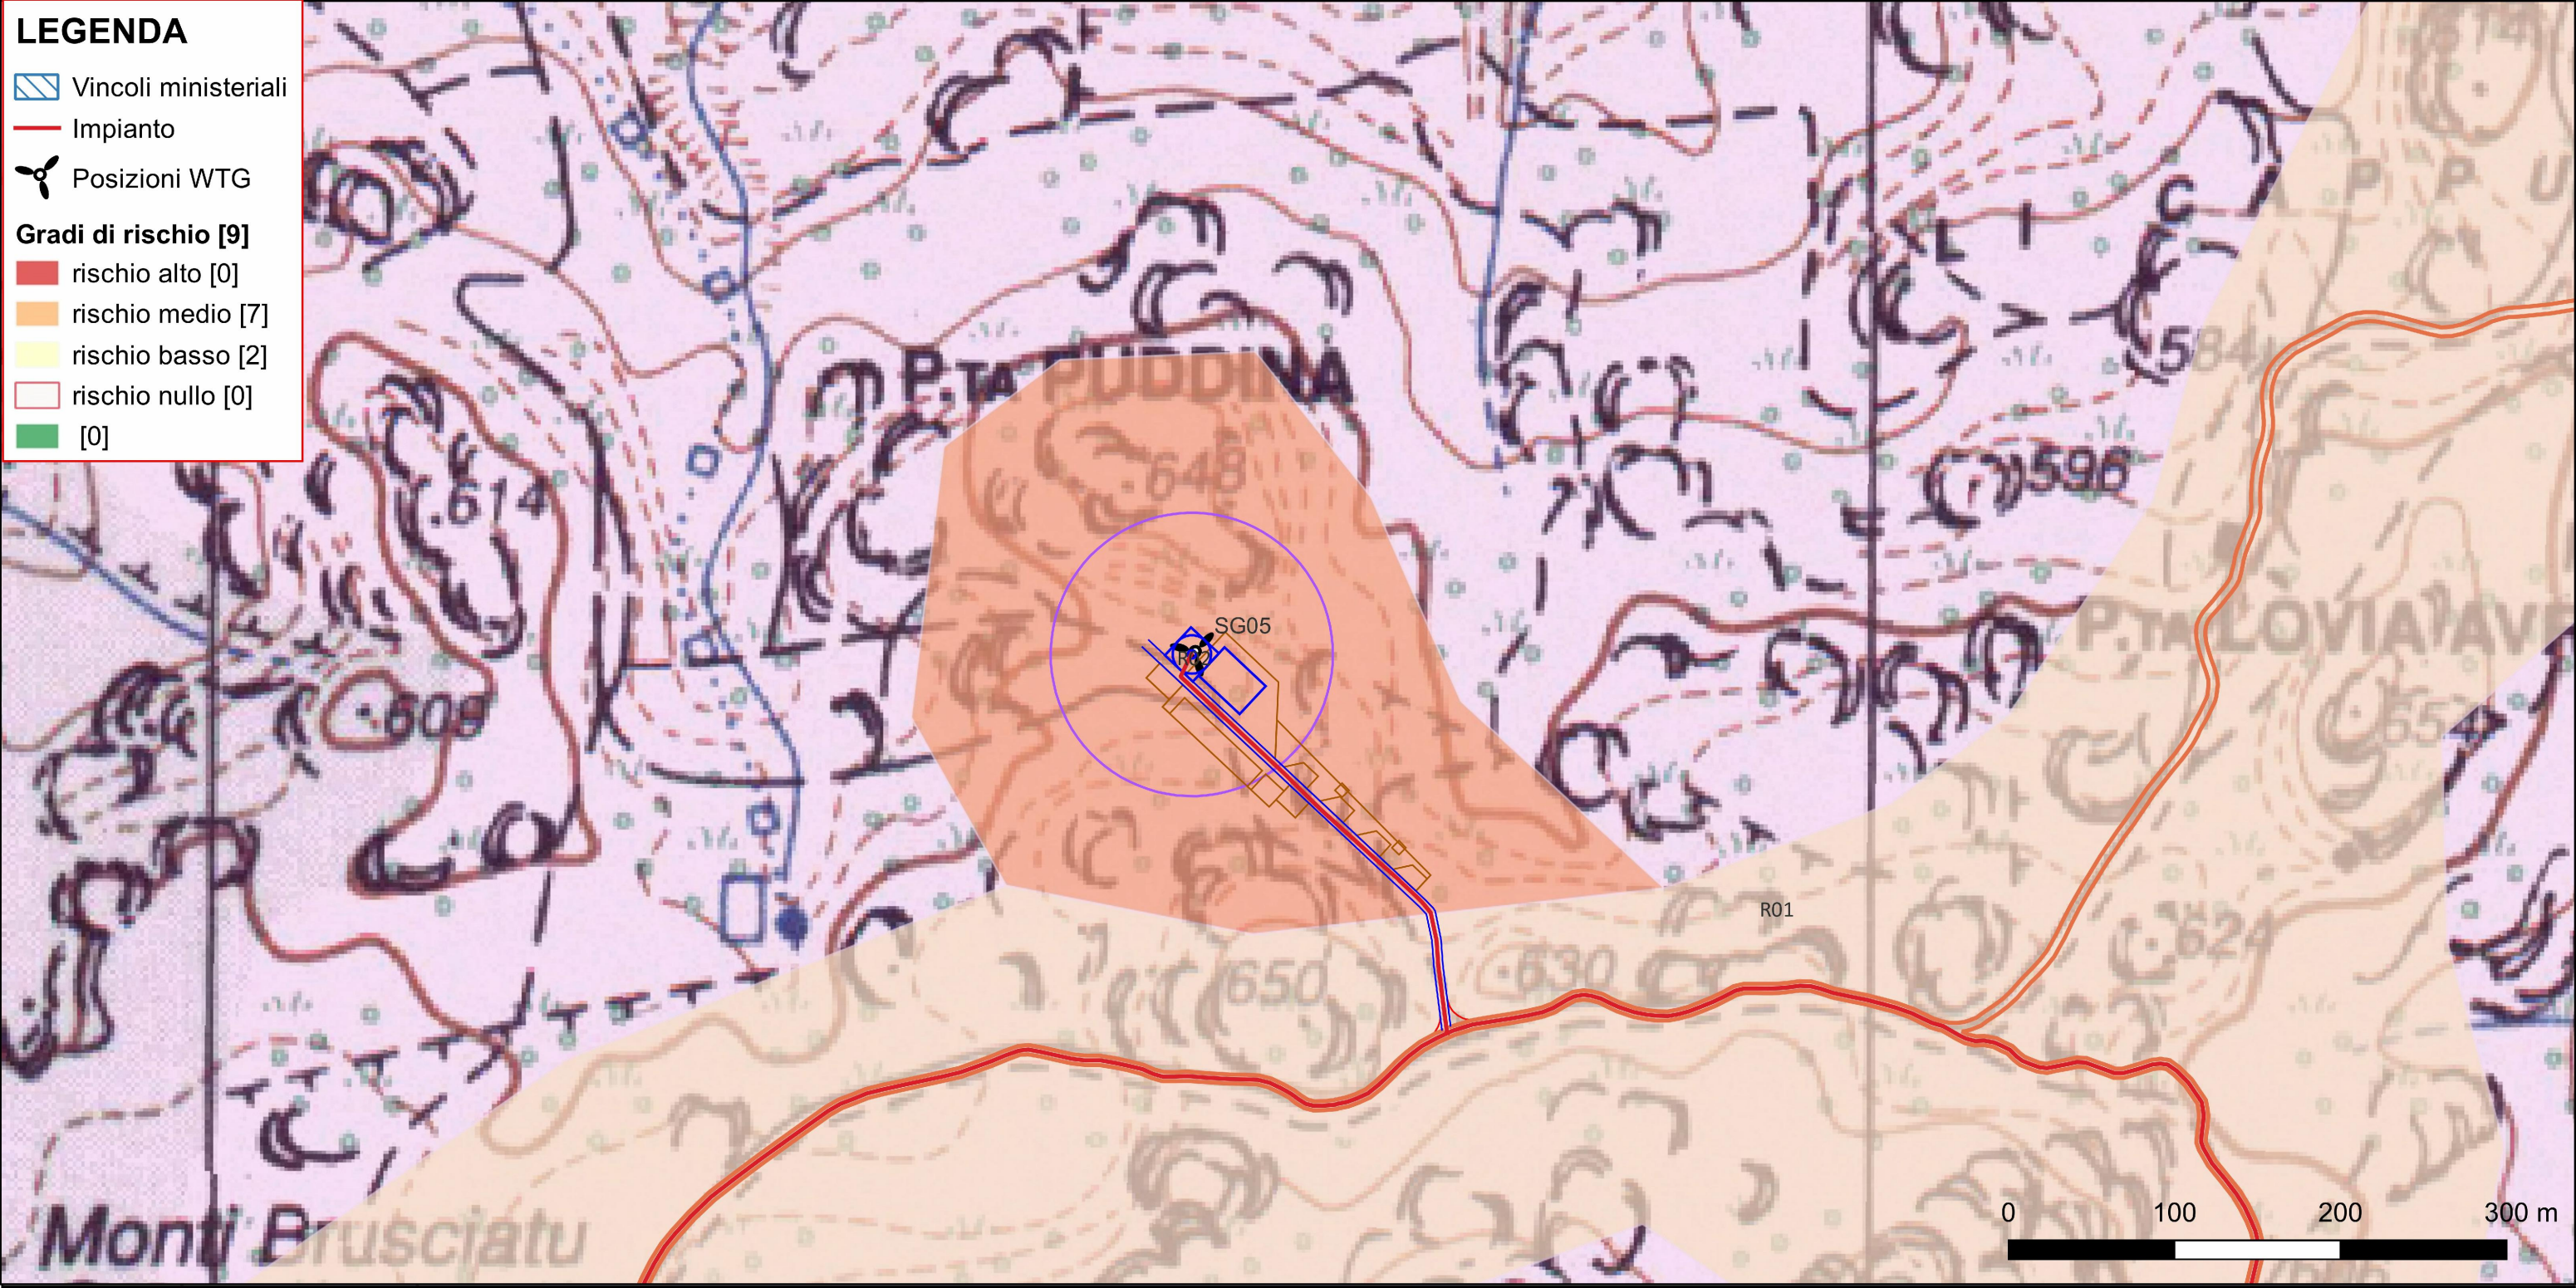
Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
R01	rischio basso	Si propone un rischio basso in riferimento ai cavidotti solo in base all'entità dell'impatto dell'opera sul sottosuolo




CARTA DEL RISCHIO - SABAP-SS_2024_00077-LS_000008 - area R02

LEGENDA

-  Vincoli ministeriali
-  Impianto
-  Posizioni WTG
- Gradi di rischio [9]**
-  rischio alto [0]
-  rischio medio [7]
-  rischio basso [2]
-  rischio nullo [0]
-  [0]




Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
R02	rischio medio	Si propone un rischio medio in riferimento alla visibilità e accessibilità dell'area interessata dall'installazione dell'aerogeneratore SG05

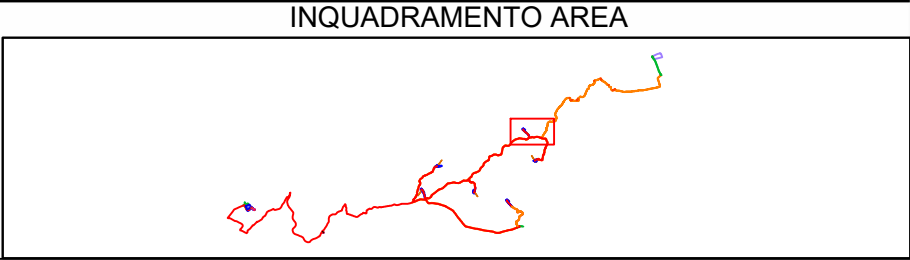

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-SS_2024_00077-LS_000008 - area R03

LEGENDA

 Vincoli ministeriali

 Impianto

 Posizioni WTG

Gradi di rischio [9]


 rischio alto [0]

 rischio medio [7]

 rischio basso [2]

 rischio nullo [0]

 [0]

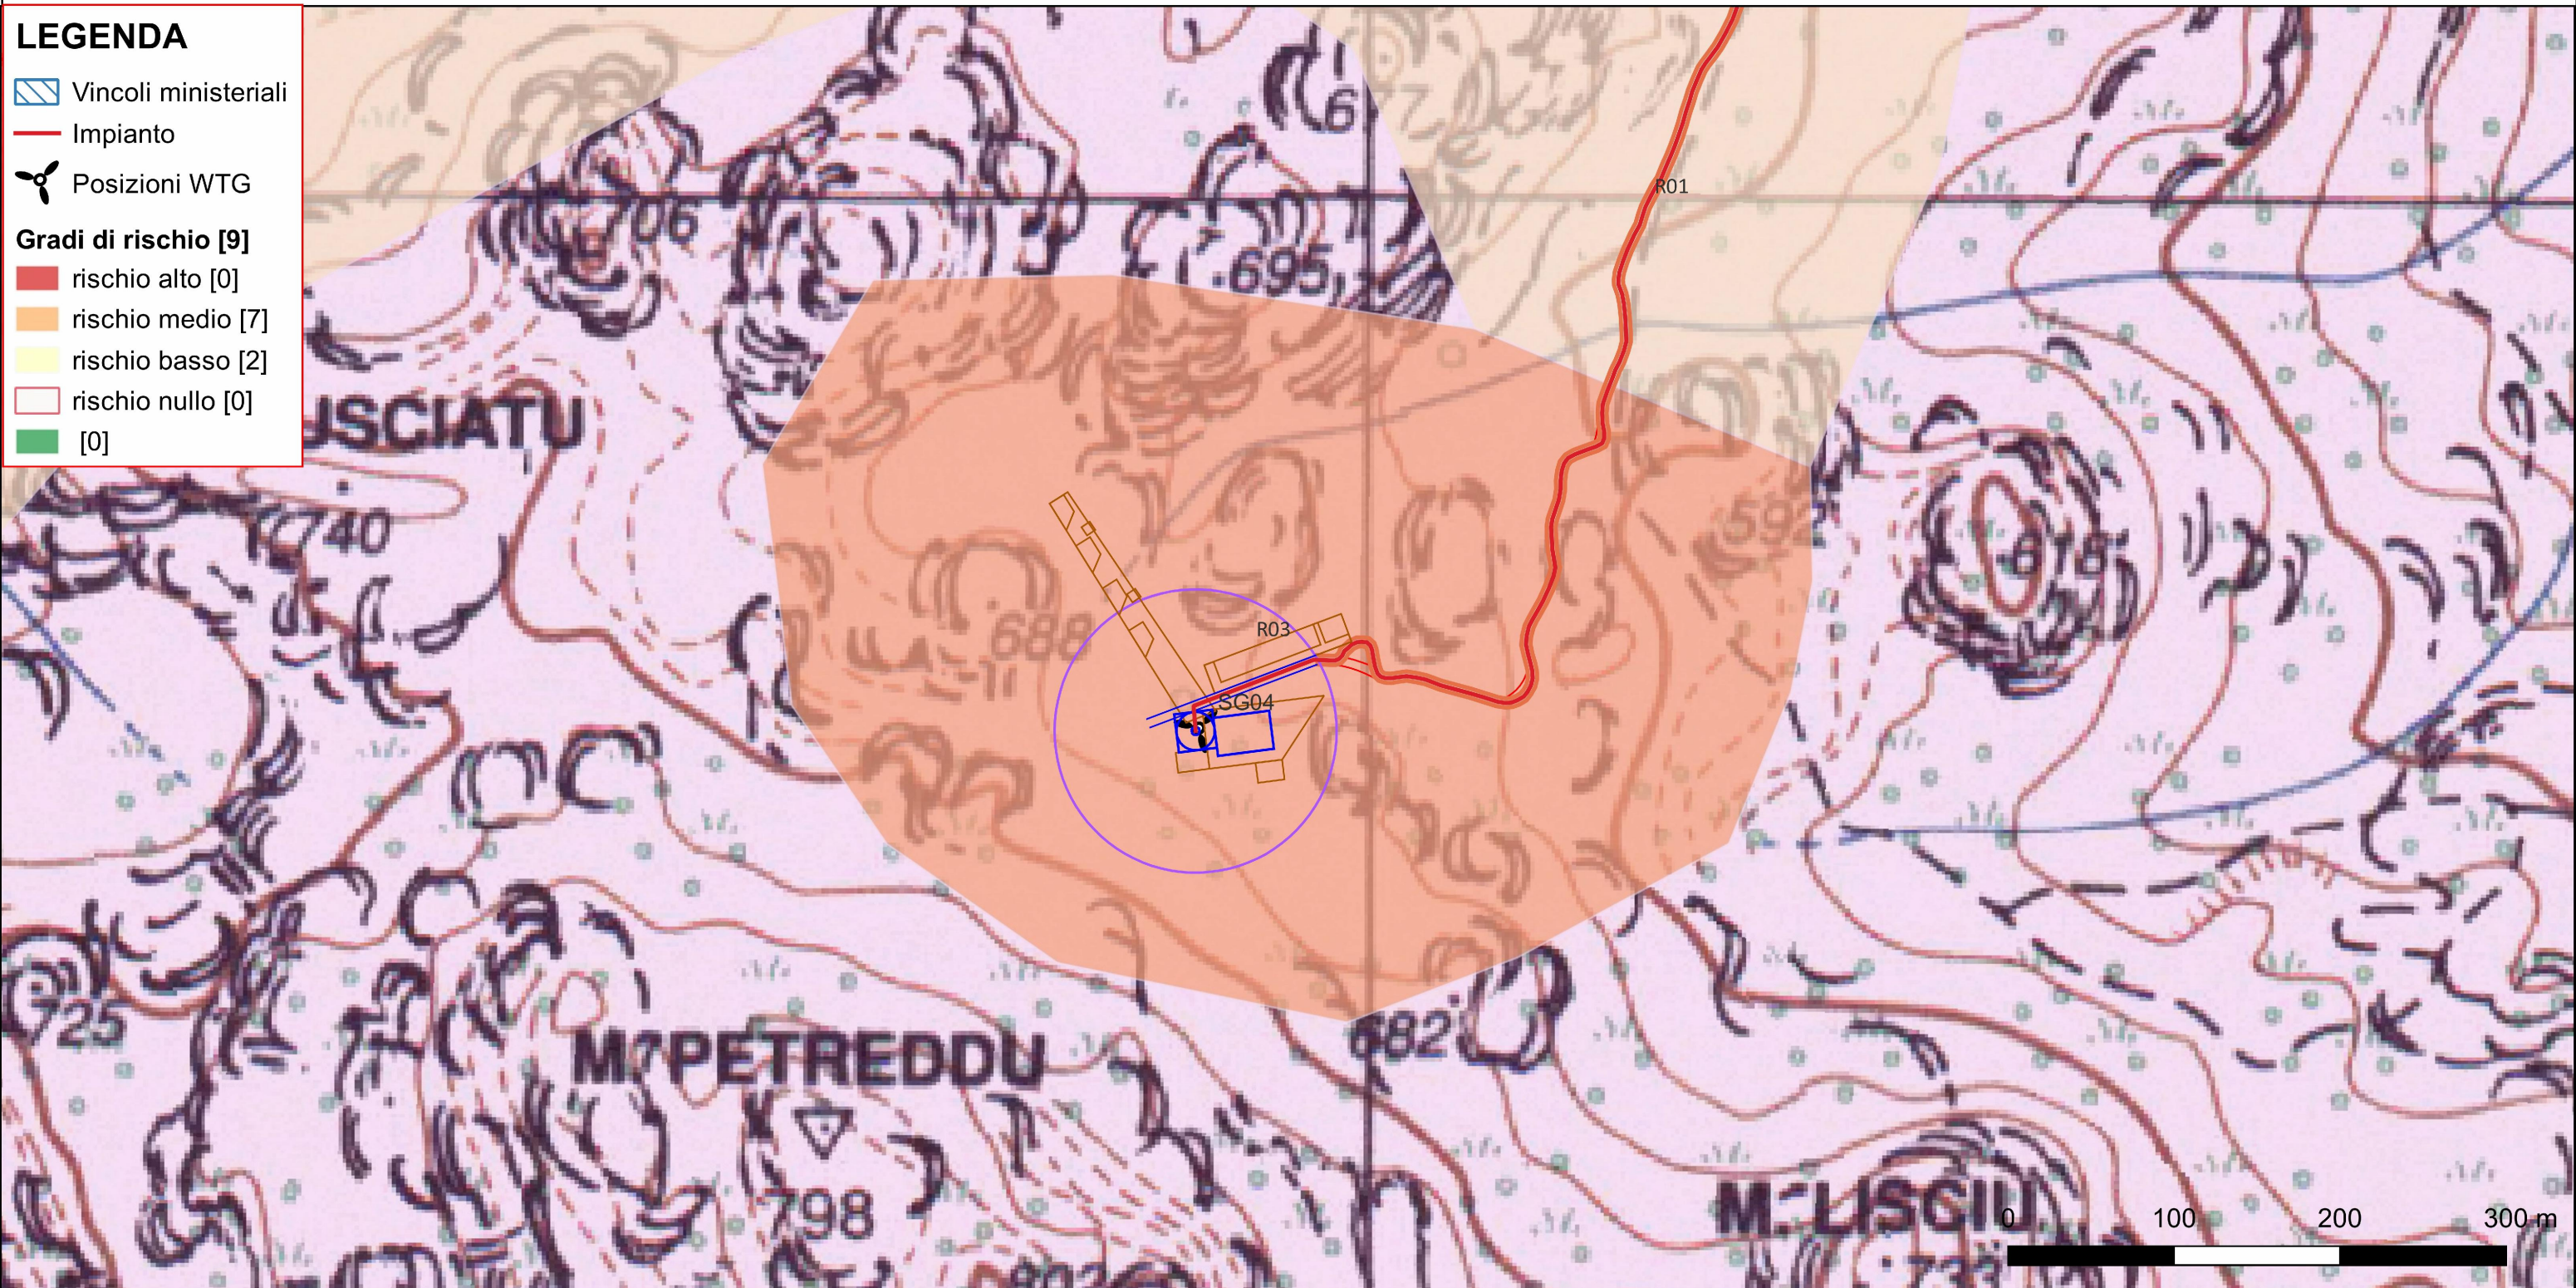



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
R03	rischio medio	Si propone un rischio medio in riferimento alla visibilità e accessibilità dell'area interessata dall'installazione dell'aerogeneratore SG04

INQUADRAMENTO AREA









CARTA DEL RISCHIO - SABAP-SS_2024_00077-LS_000008 - area R04

LEGENDA


-  Vincoli ministeriali
-  Impianto
-  Posizioni WTG

Gradi di rischio [9]

-  rischio alto [0]
-  rischio medio [7]
-  rischio basso [2]
-  rischio nullo [0]
-  [0]

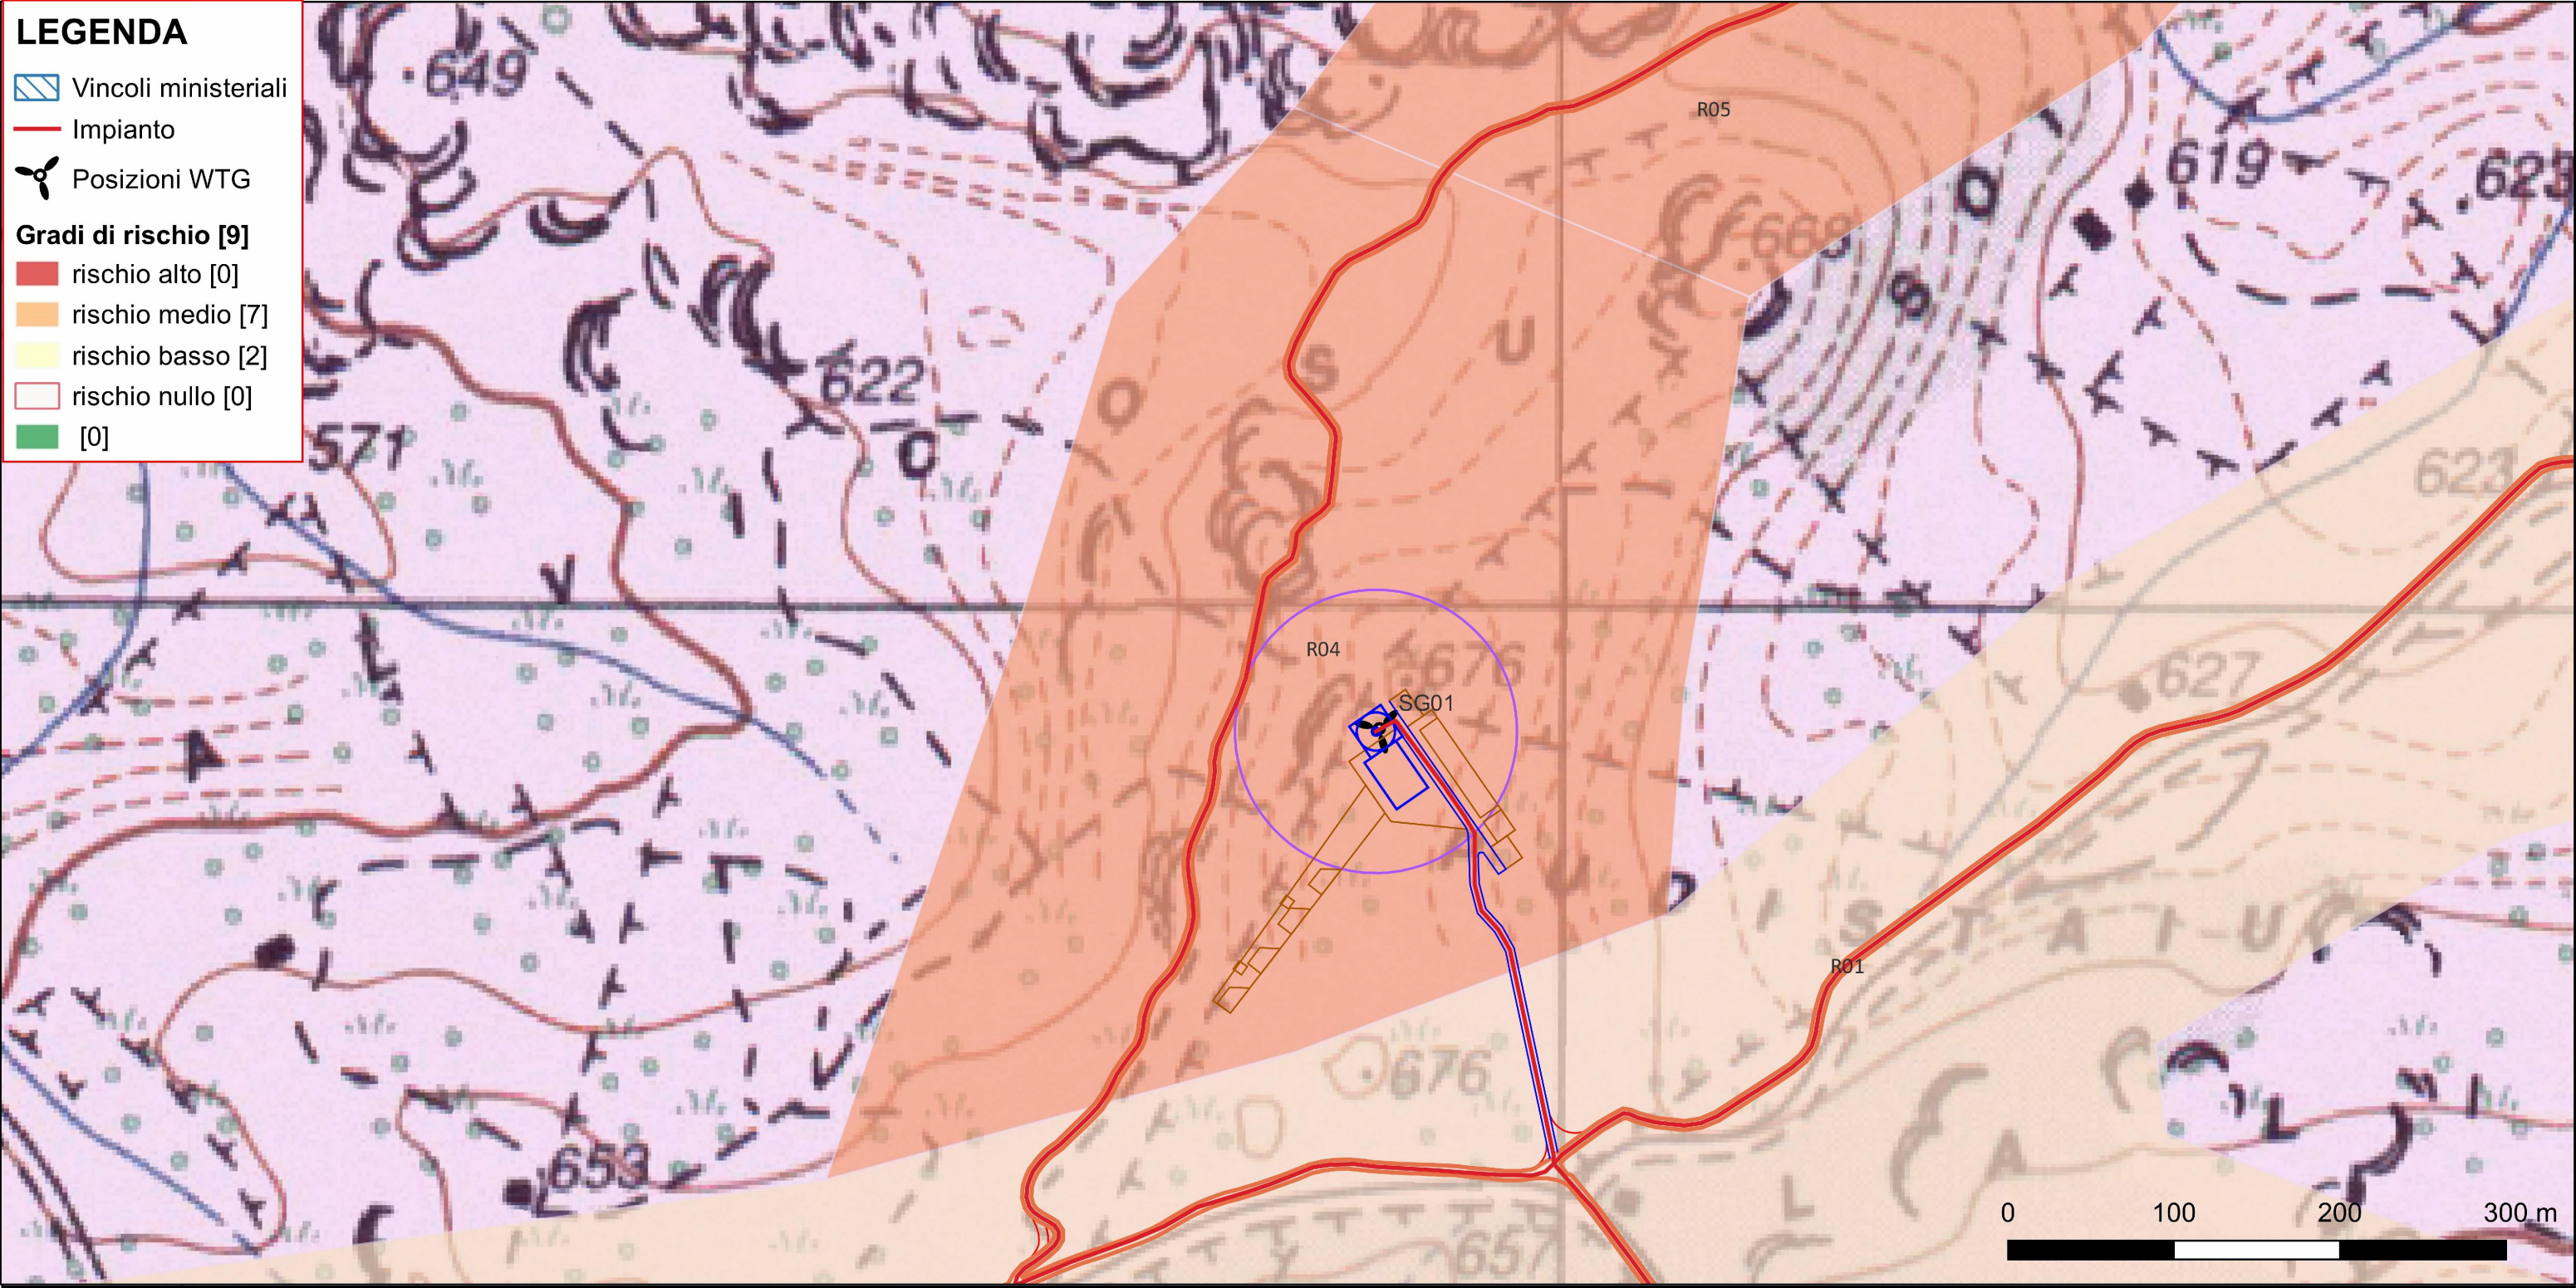




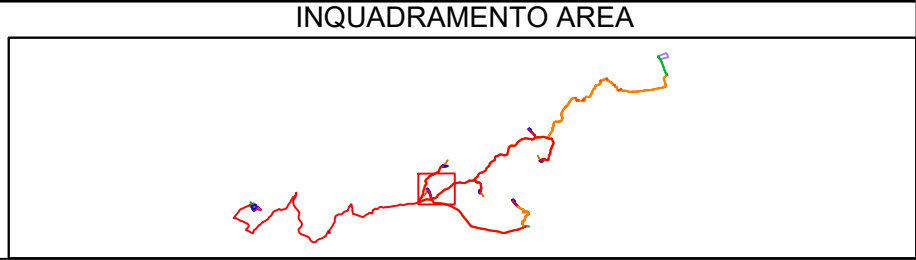


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
R04	rischio medio	Si propone un rischio medio in riferimento alla visibilità e accessibilità dell'area interessata dall'installazione dell'aerogeneratore SG01



CARTA DEL RISCHIO - SABAP-SS_2024_00077-LS_000008 - area R05

LEGENDA

-  Vincoli ministeriali
-  Impianto
-  Posizioni WTG
- Gradi di rischio [9]**
-  rischio alto [0]
-  rischio medio [7]
-  rischio basso [2]
-  rischio nullo [0]
-  [0]

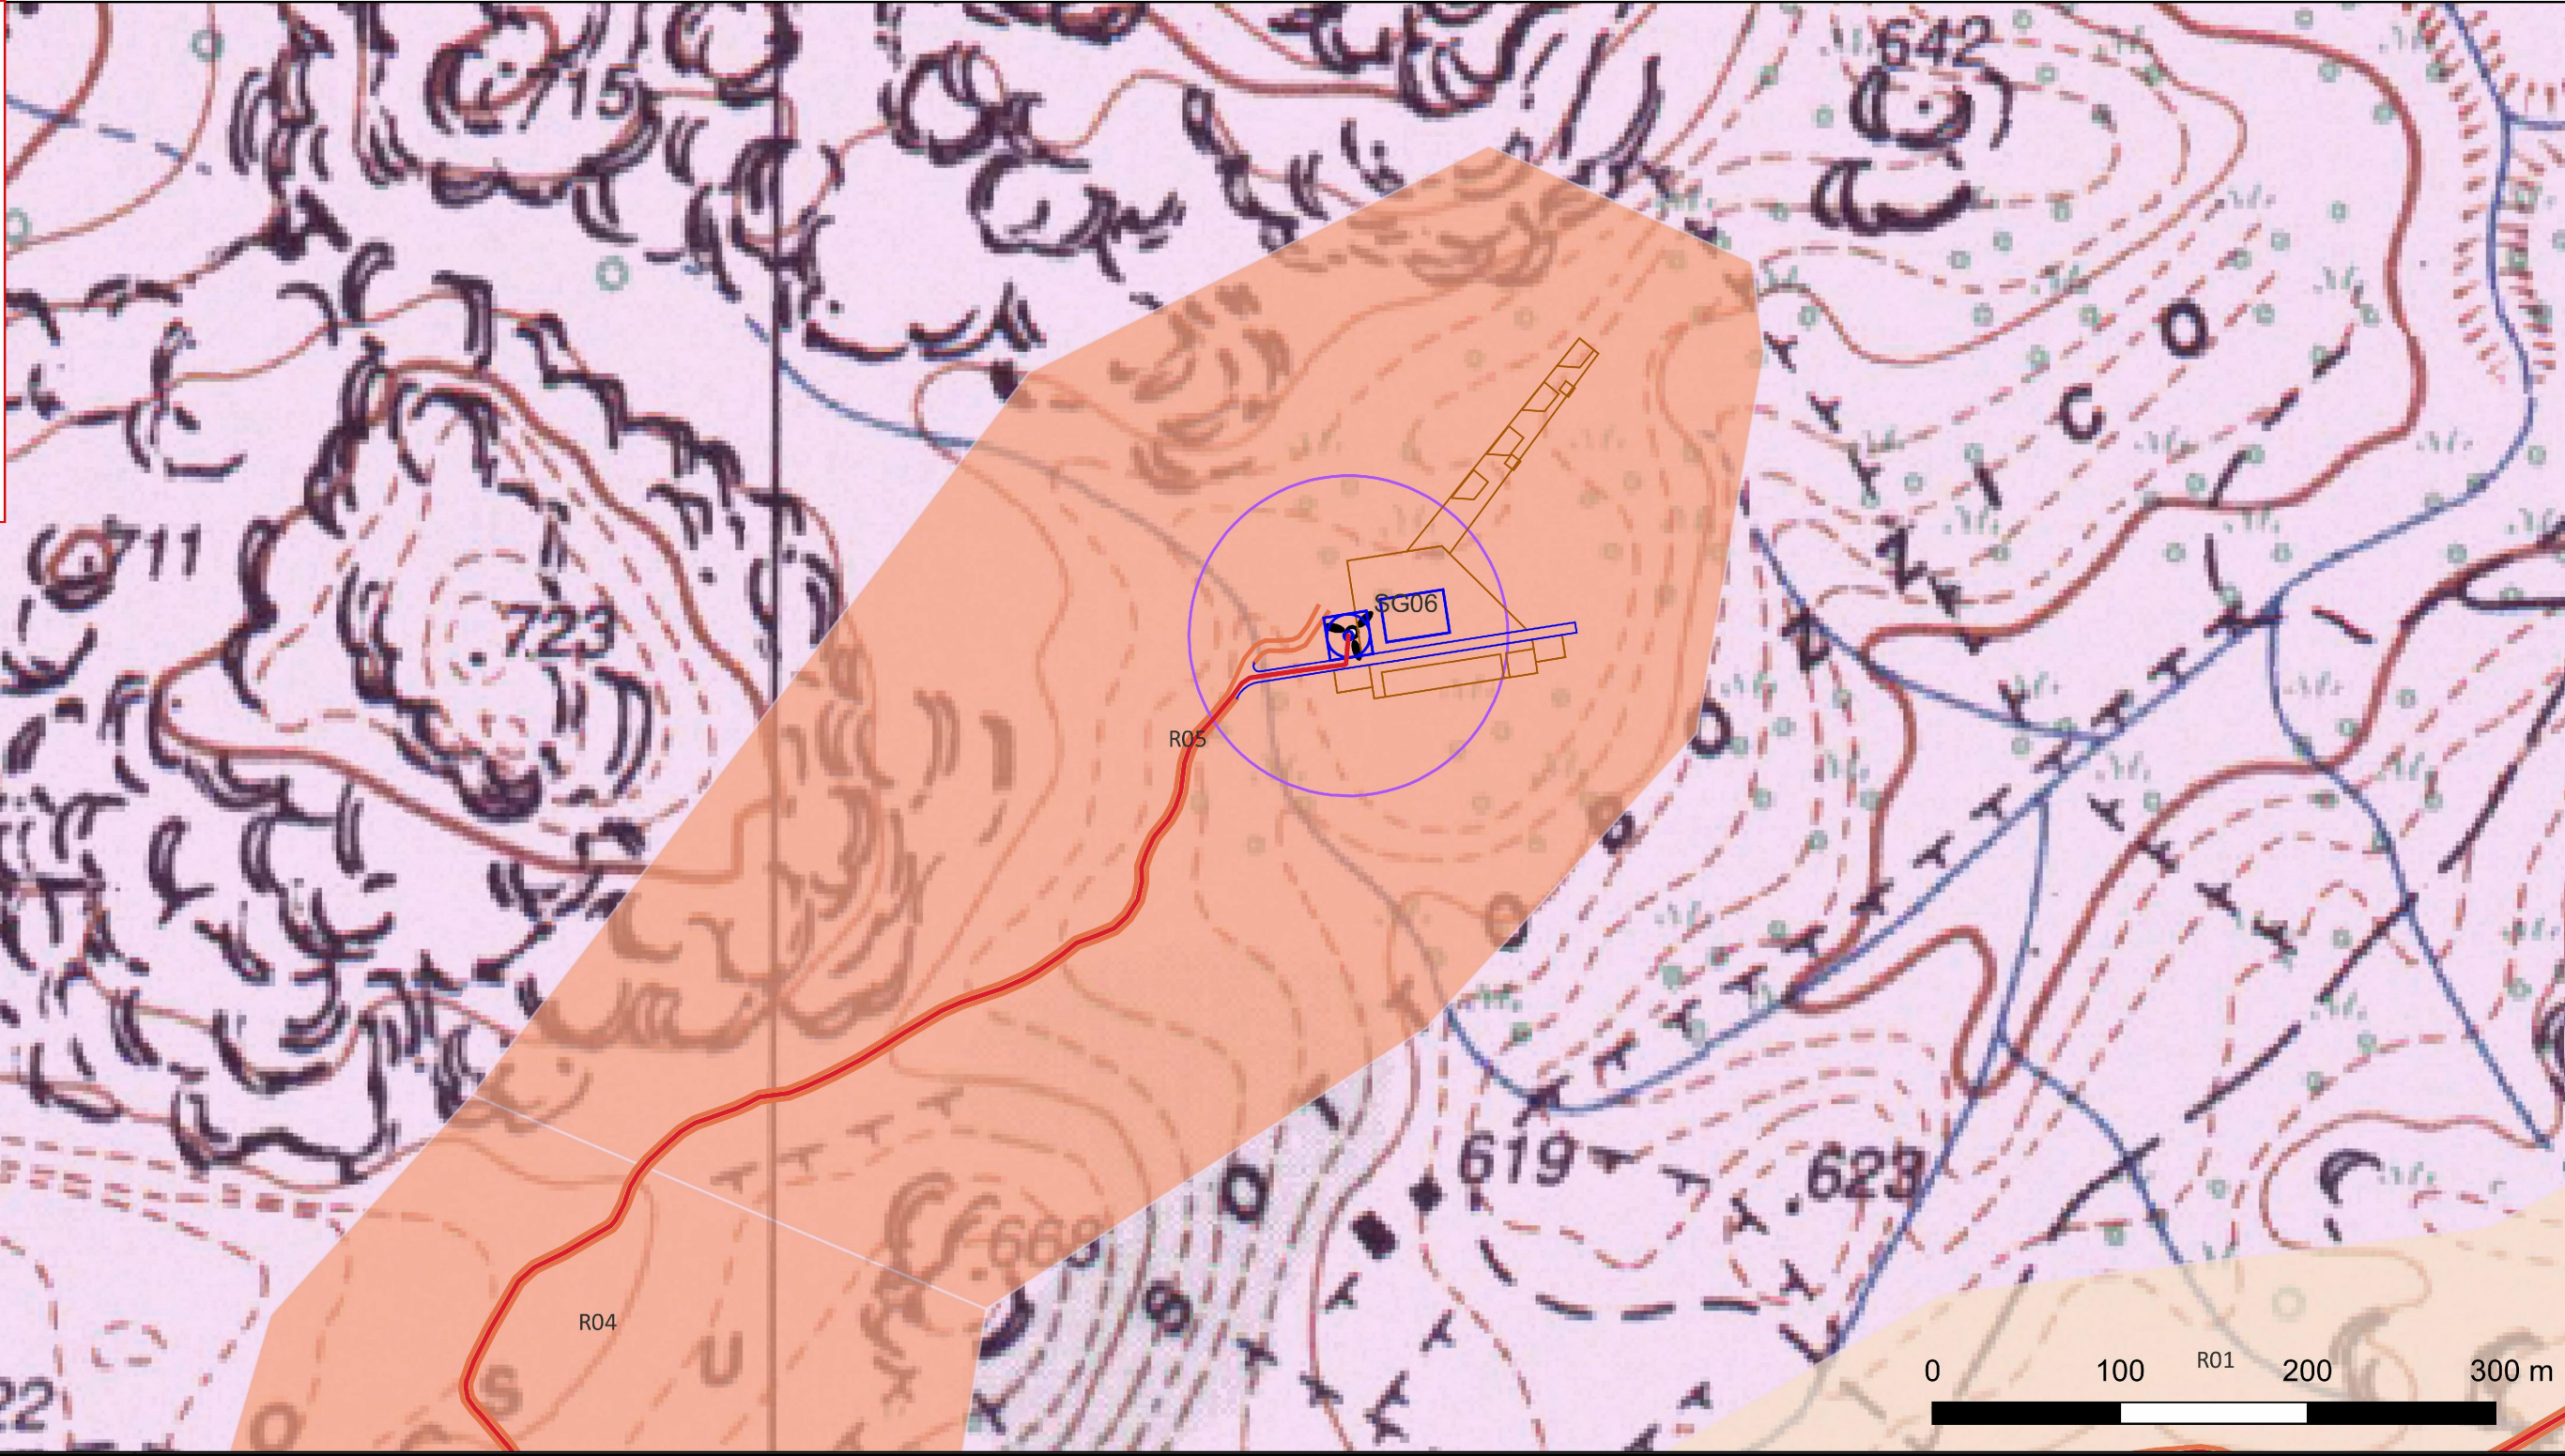



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
R05	rischio medio	Si propone un rischio medio in riferimento alla visibilità e accessibilità dell'area interessata dall'installazione dell'aerogeneratore SG06








CARTA DEL RISCHIO - SABAP-SS_2024_00077-LS_000008 - area R06

LEGENDA


-  Vincoli ministeriali
-  Impianto
-  Posizioni WTG

Gradi di rischio [9]

-  rischio alto [0]
-  rischio medio [7]
-  rischio basso [2]
-  rischio nullo [0]
-  [0]

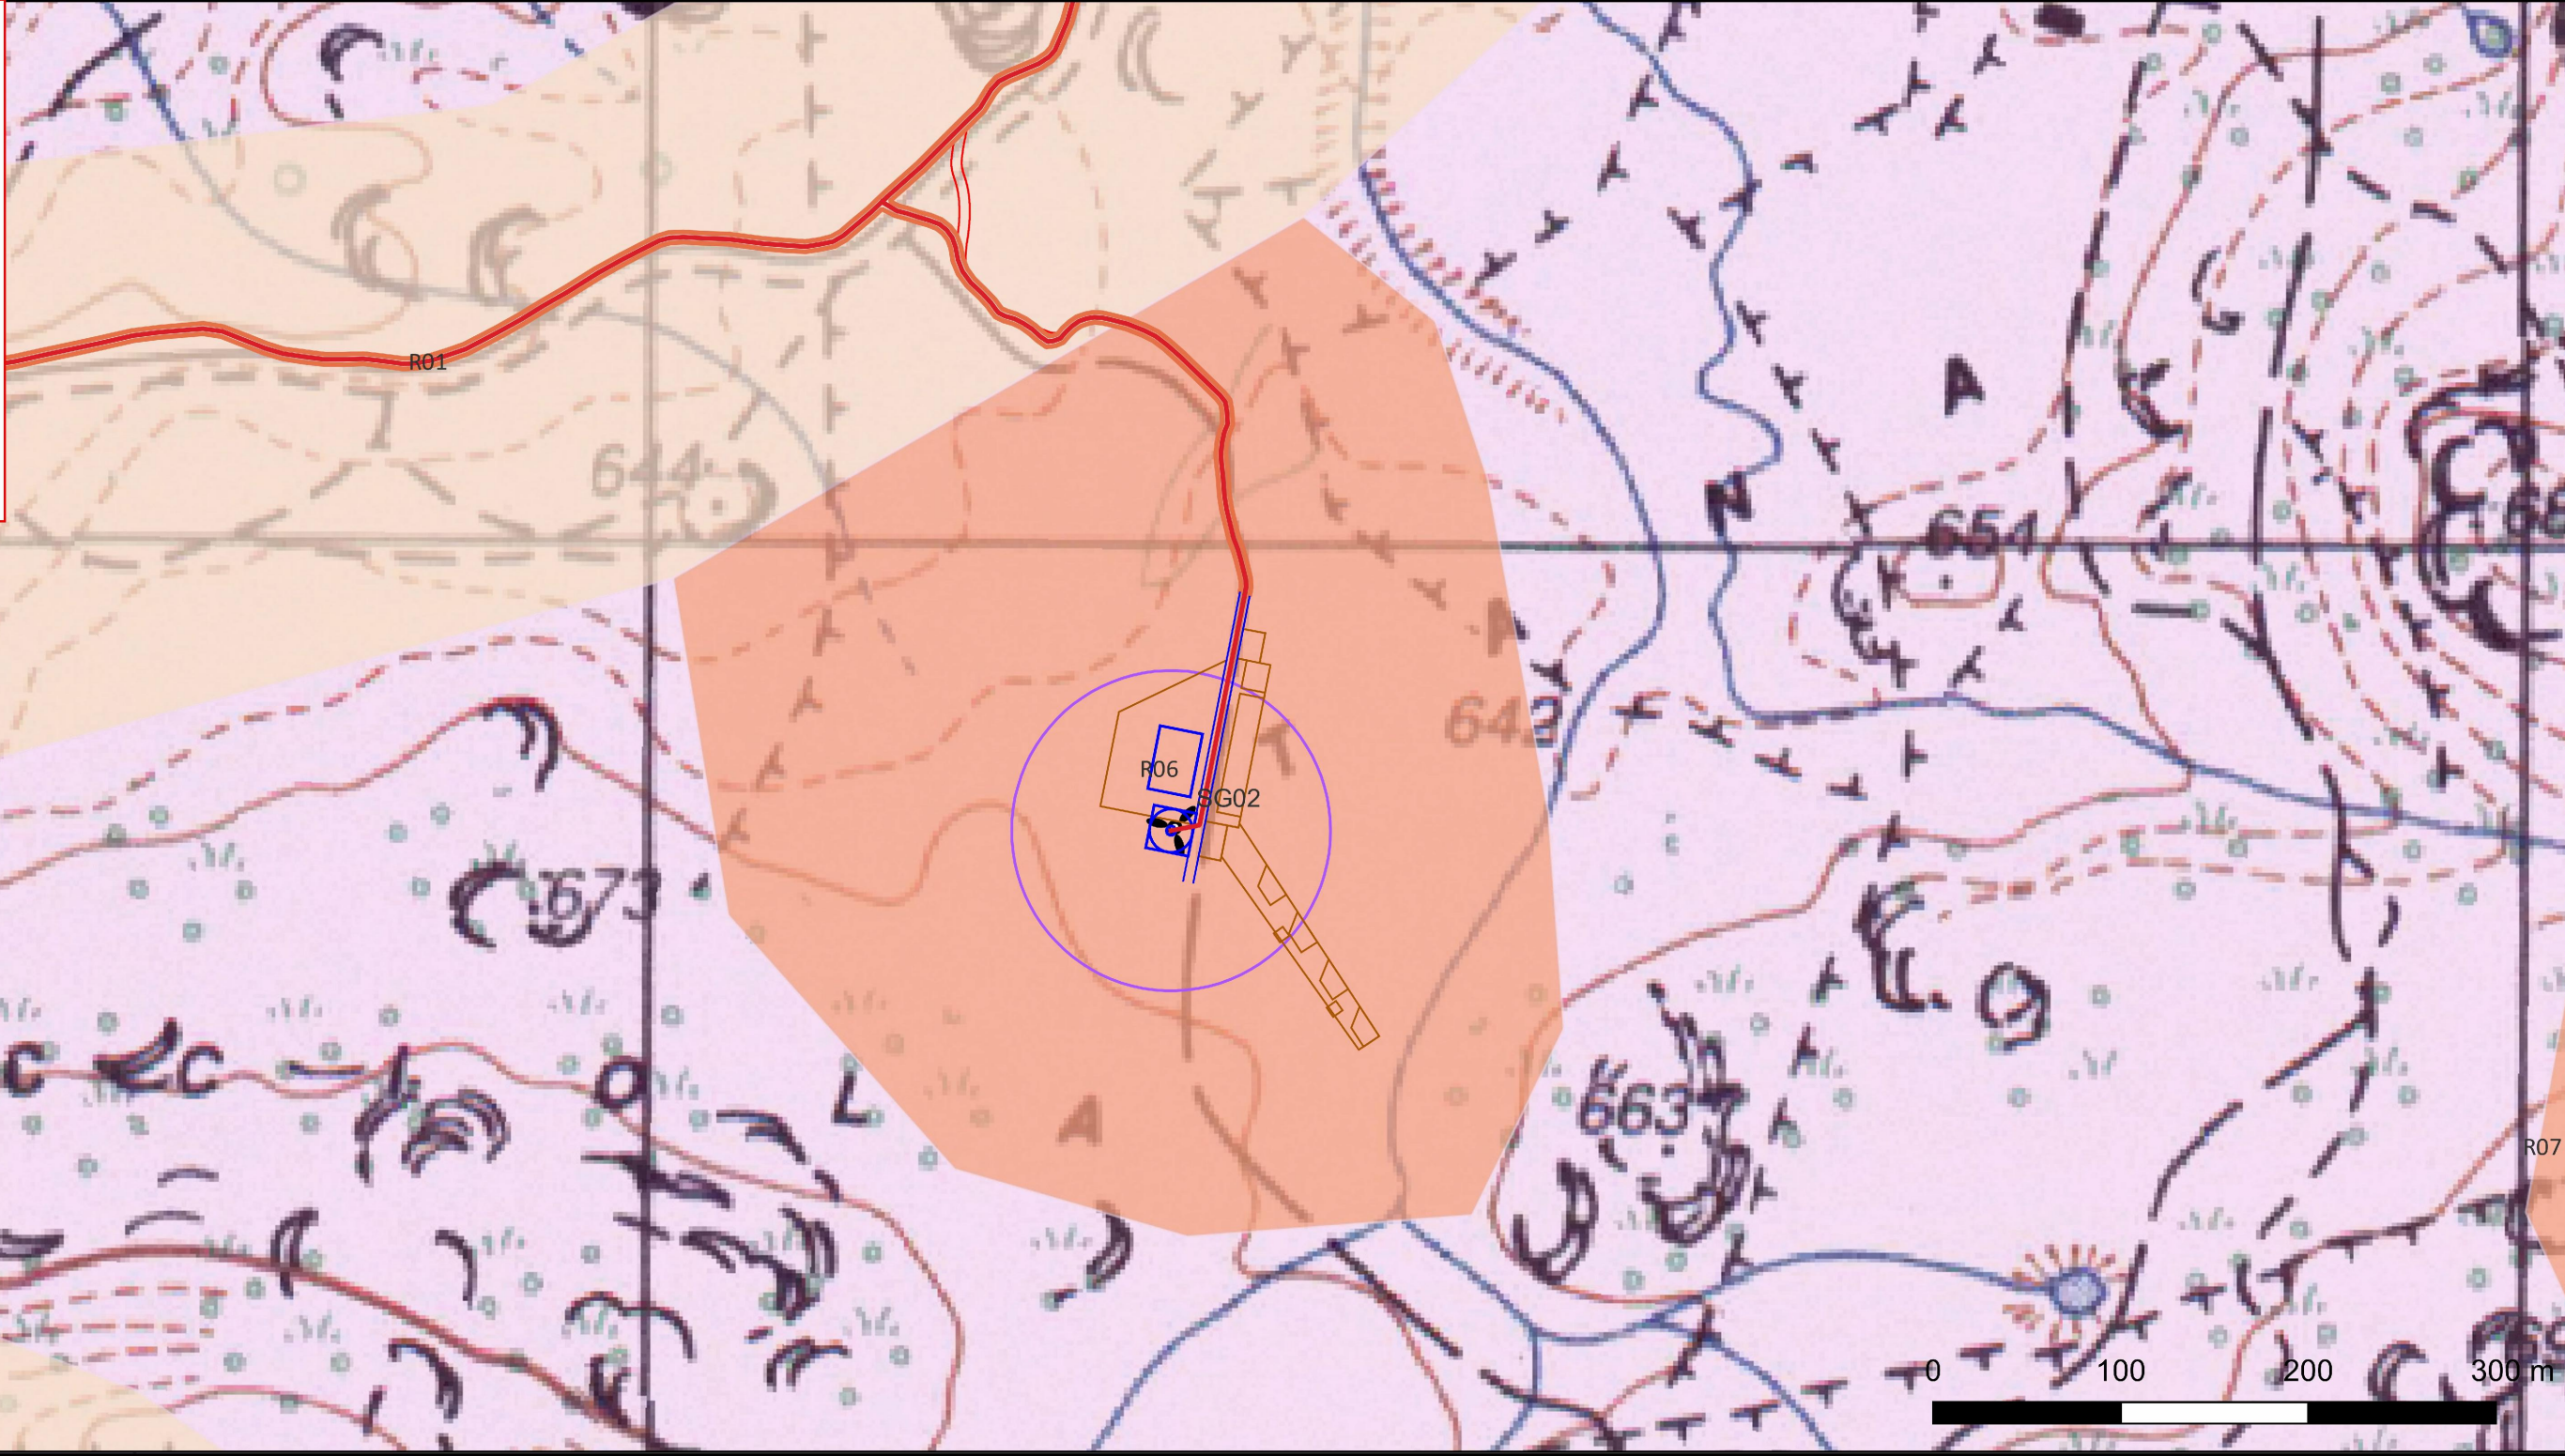

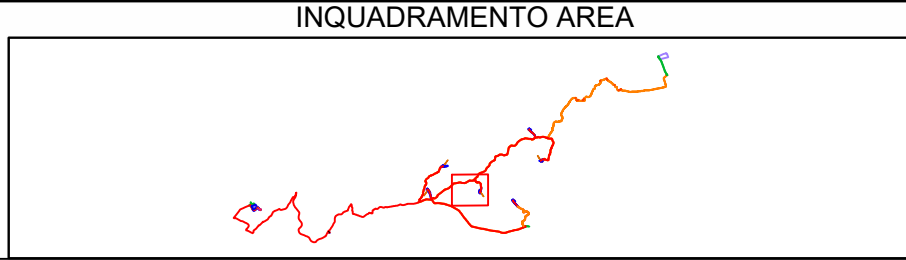


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
R06	rischio medio	Si propone un rischio medio in riferimento alla visibilità e accessibilità dell'area interessata dall'installazione dell'aerogeneratore SG02






CARTA DEL RISCHIO - SABAP-SS_2024_00077-LS_000008 - area R07

LEGENDA

-  Vincoli ministeriali
-  Impianto
-  Posizioni WTG

Gradi di rischio [9]

-  rischio alto [0]
-  rischio medio [7]
-  rischio basso [2]
-  rischio nullo [0]
-  [0]












Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
R07	rischio medio	Si propone un rischio medio in riferimento alla visibilità e accessibilità dell'area interessata dall'installazione dell'aerogeneratore SG03




CARTA DEL RISCHIO - SABAP-SS_2024_00077-LS_000008 - area R08

LEGENDA

-  Vincoli ministeriali
-  Impianto
-  Posizioni WTG
- Gradi di rischio [9]**
-  rischio alto [0]
-  rischio medio [7]
-  rischio basso [2]
-  rischio nullo [0]
-  [0]

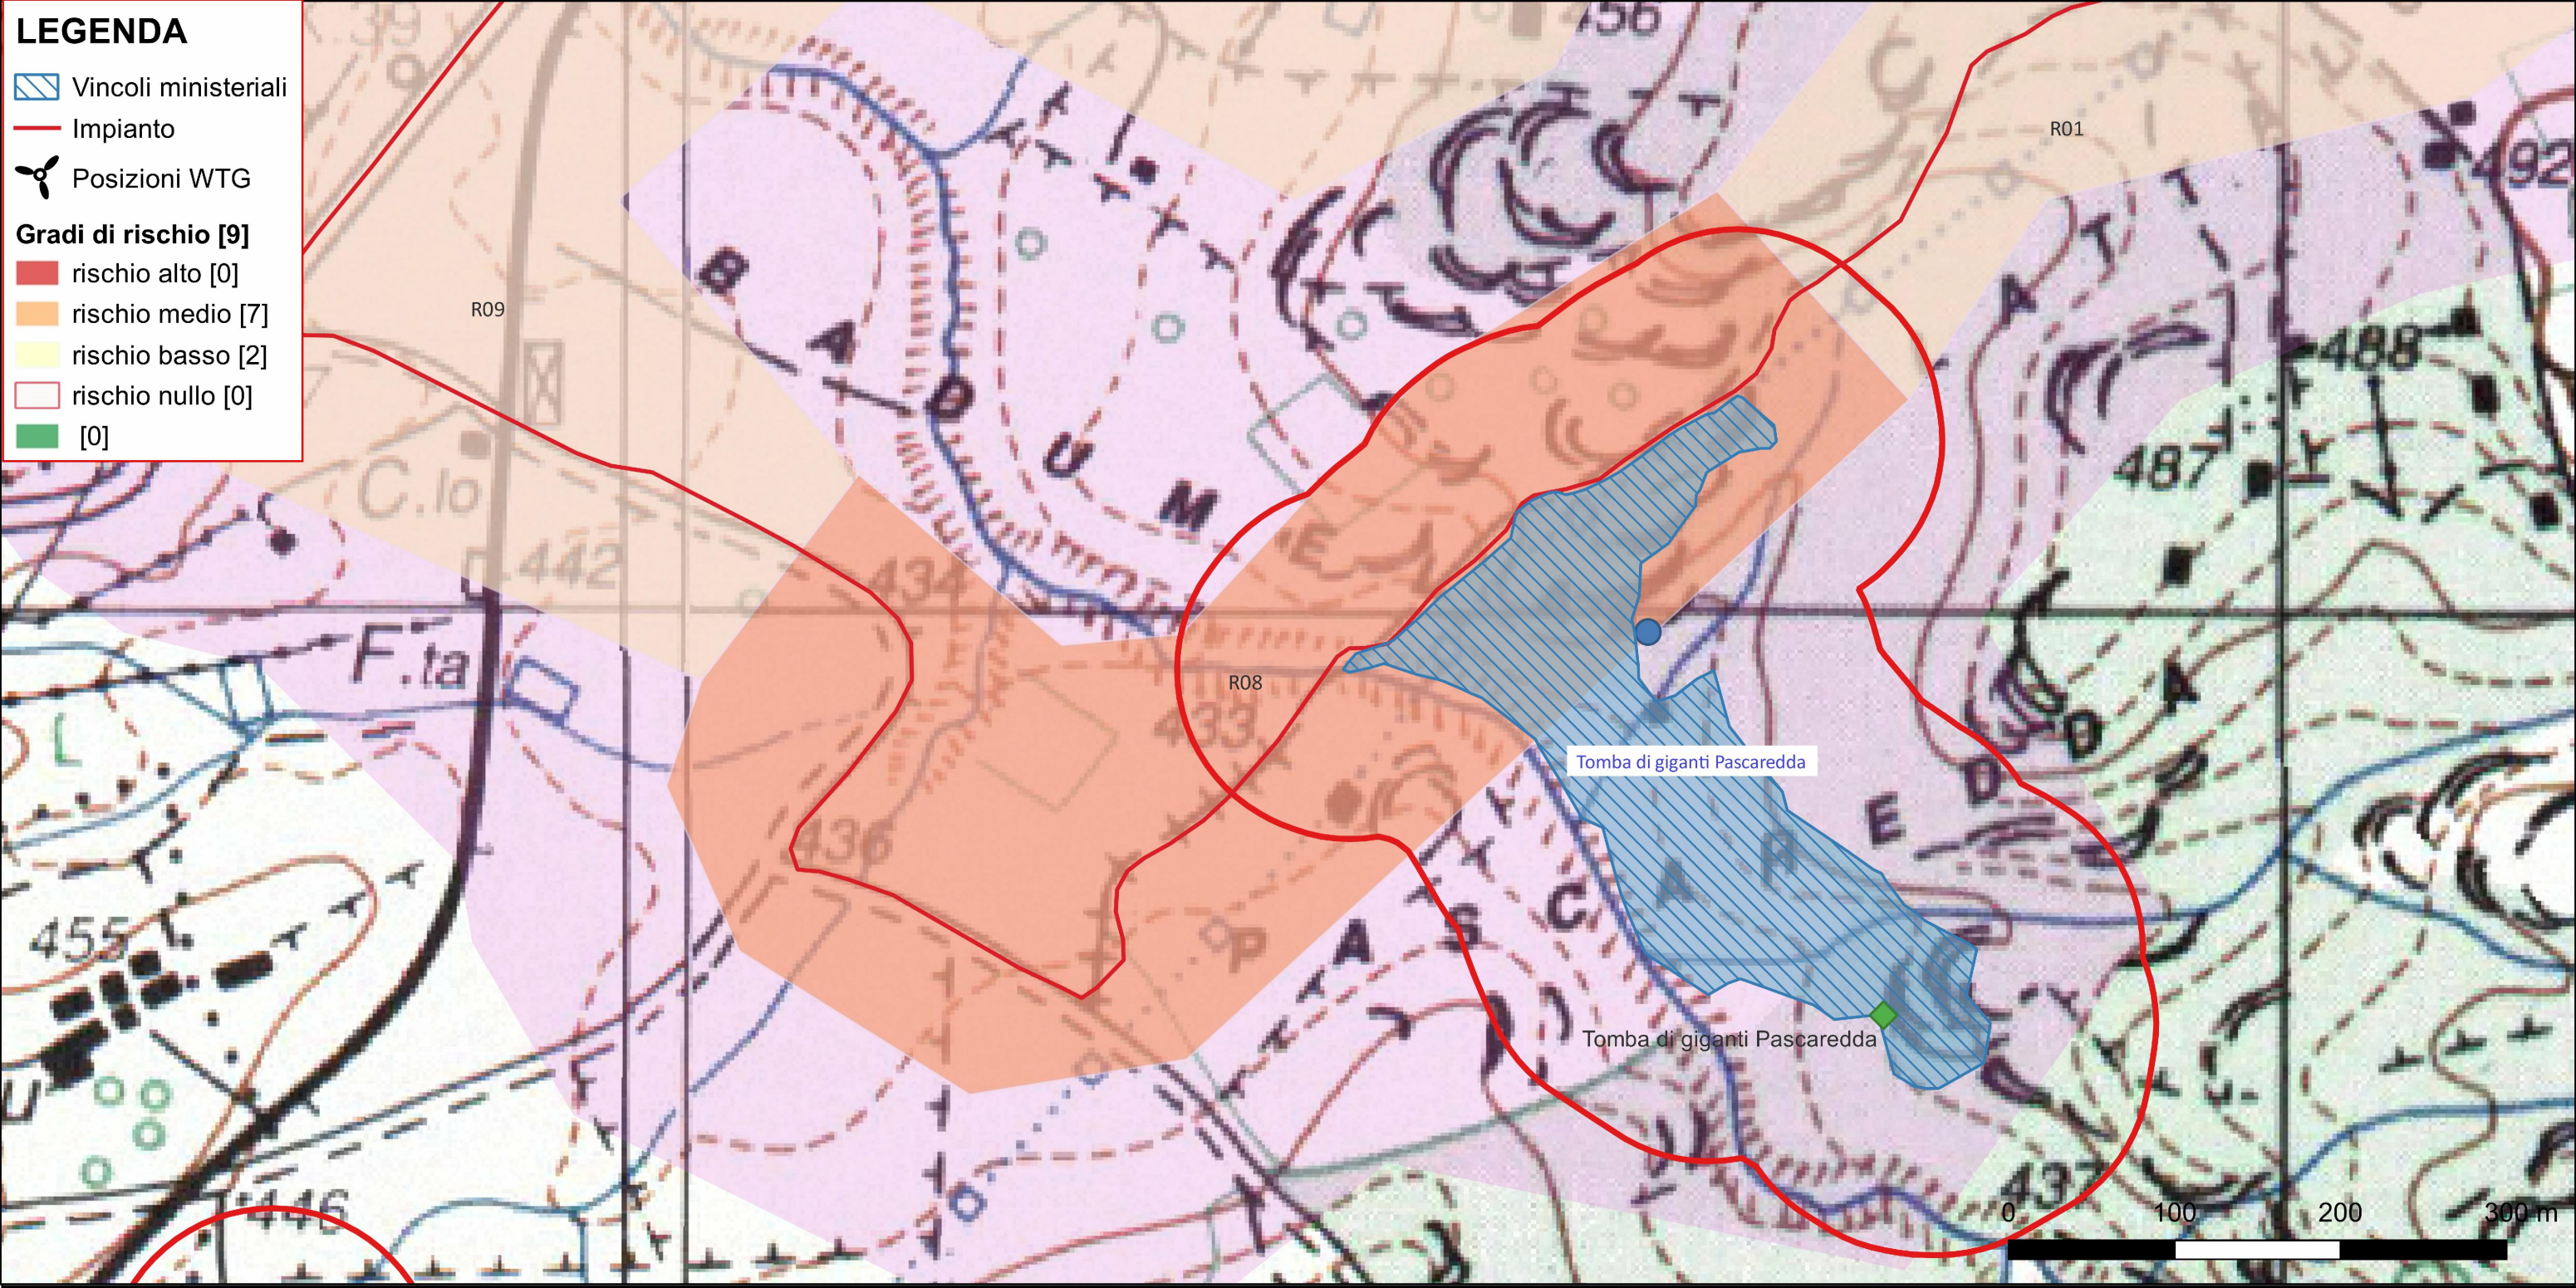



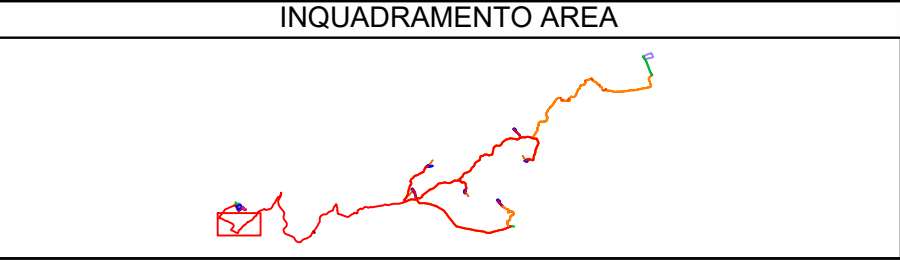


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
R08	rischio medio	Si propone un rischio medio in riferimento alla vicinanza del tracciato alle aree di Pascaredda e Nuraghe Agnu



CARTA DEL RISCHIO - SABAP-SS_2024_00077-LS_000008 - area R09

LEGENDA

-  Vincoli ministeriali
-  Impianto
-  Posizioni WTG
- Gradi di rischio [9]**
-  rischio alto [0]
-  rischio medio [7]
-  rischio basso [2]
-  rischio nullo [0]
-  [0]



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
R09	rischio basso	Si propone un potenziale basso in riferimento ai cavidotti solo in base all'entità dell'impatto dell'opera sul sottosuolo

