


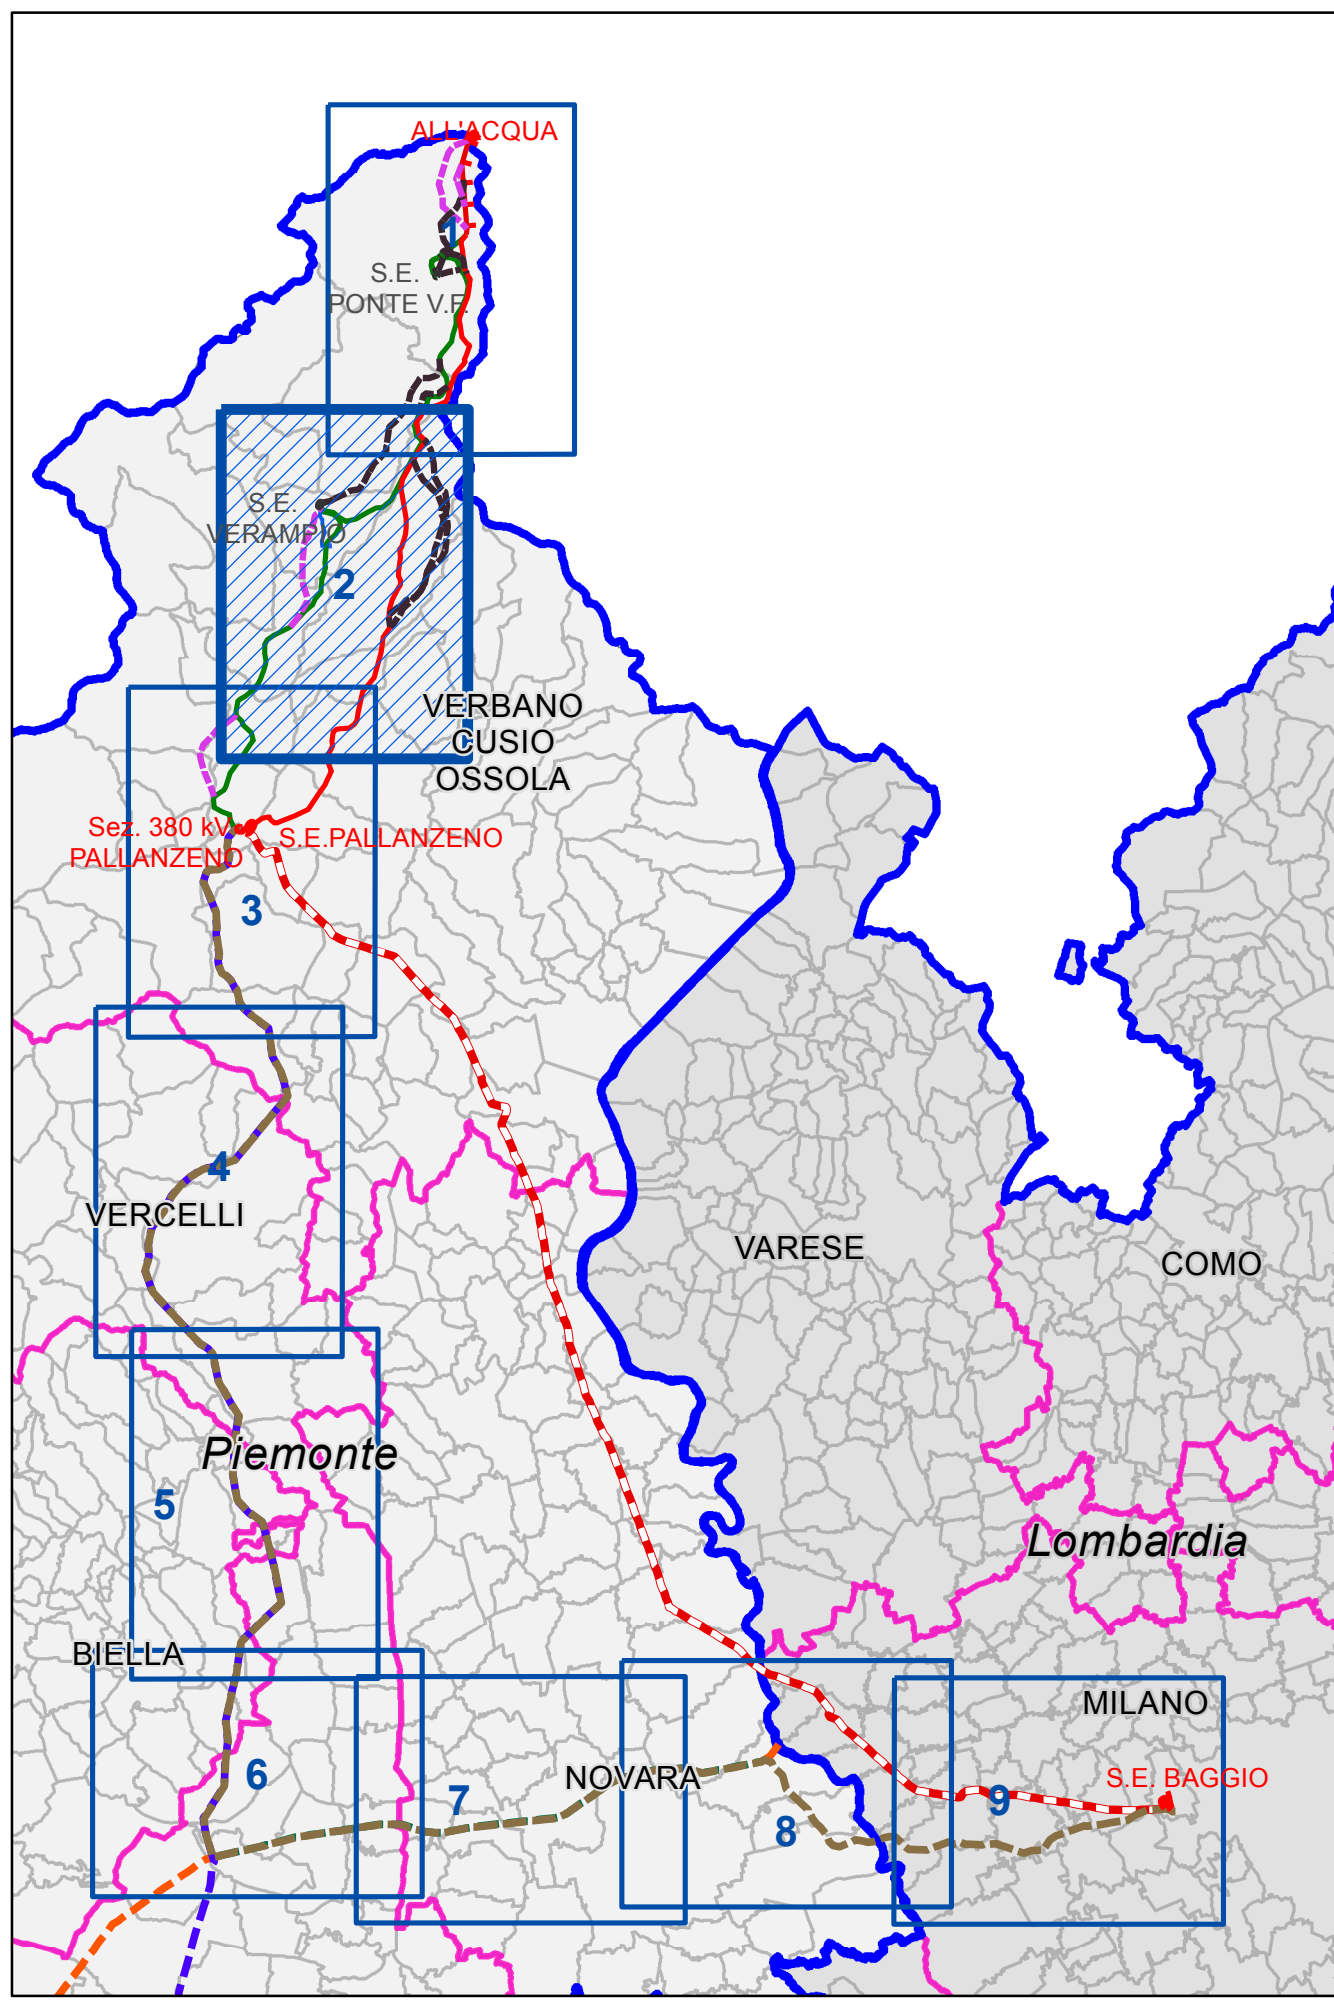

LEGENDA

LIMITI AMMINISTRATIVI
● Confine comunale
■ Confine provinciale

□ Confine regionale

■ Aree di Carifere

OPERE INTERESSATE DAL PROGETTO
■ Stazioni elettriche esistenti
■ Intersectore interessato da opere in progetto

Razionalizzazione Val Formazza / Intersectore
Nuova costruzione
■ Elettrodotto DT 380 kV A11 Aqueduct-Pallanzeno
■ Elettrodotto DT 220 kV A11 Aqueduct-Ponte

Razionalizzazione Val Formazza
Nuova costruzione
■ Elettrodotto ST 220 kV A11 Aqueduct-Ponte

Intersectore
Nuova costruzione
■ Elettrodotto ST 380 kV A11 Aqueduct-Pallanzeno
■ Elettrodotto ST 220 kV T.225 Verampio-Pallanzeno
■ Elettrodotto DT 132 kV T.433 Verampio-Crociata T. e 132 kV T.460 Verampio-Domo Toce
■ Raccordi 380 kV SE Pallanzeno
■ Elettrodotto DT 380 kV CC Pallanzeno-Baggio

OTTIMIZZAZIONI DI TRACCIATO
■ Tratto di elettrodotto STRALCIATO a seguito di ottimizzazione progettuale


ALTERNATIVE DI PROGETTO
Razionalizzazione Val Formazza / Intersectore
Alternativa FATTIBILE sul piano tecnico
■ Elettrodotto DT 380 kV A11 Aqueduct-Pallanzeno e 220 kV A11 Aqueduct-Ponte - ALTERNATIVA Toggia
Alternativa NON fattibile sul piano tecnico
■ Elettrodotto DT 380 kV A11 Aqueduct-Pallanzeno e 220 kV A11 Aqueduct-Ponte - ALTERNATIVA Ghigi

Razionalizzazione Val Formazza
Alternativa NON fattibile sul piano tecnico
■ Elettrodotto ST 220 kV A11 Aqueduct-Ponte - ALTERNATIVA Crociata
■ Elettrodotto ST 220 kV Ponte-Verampio - ALTERNATIVA Valle
Intersectore
Alternativa FATTIBILE sul piano tecnico
■ Elettrodotto ST 220 kV T.225 Verampio-Pallanzeno - ALTERNATIVA Crociata
Alternativa NON fattibile sul piano tecnico
■ Elettrodotto ST 380 kV A11 Aqueduct-Pallanzeno - ALTERNATIVA Lago Celato 1
■ Elettrodotto ST 380 kV A11 Aqueduct-Pallanzeno - ALTERNATIVA Lago Celato 2

MACROALTERNATIVE
■ Linea 380 kV Pallanzeno-Baggio
■ Linea 380 kV T.387 Rondissone-Turigo
■ Ricostruzione in DT

■ Raccordi 380 kV SE Baggio della 380 kV T.382 Turigo-Baggio
■ Raccordi 380 kV SE Baggio della 380 kV T.328 Baggio-Bovisio
■ Sezione 380 kV stazione di Pallanzeno
■ Stazione elettrica di conversione alternata/continua Pallanzeno
■ Stazione elettrica di conversione alternata/continua Baggio

■ Elettrodotto ST 220 kV Ponte-Verampio

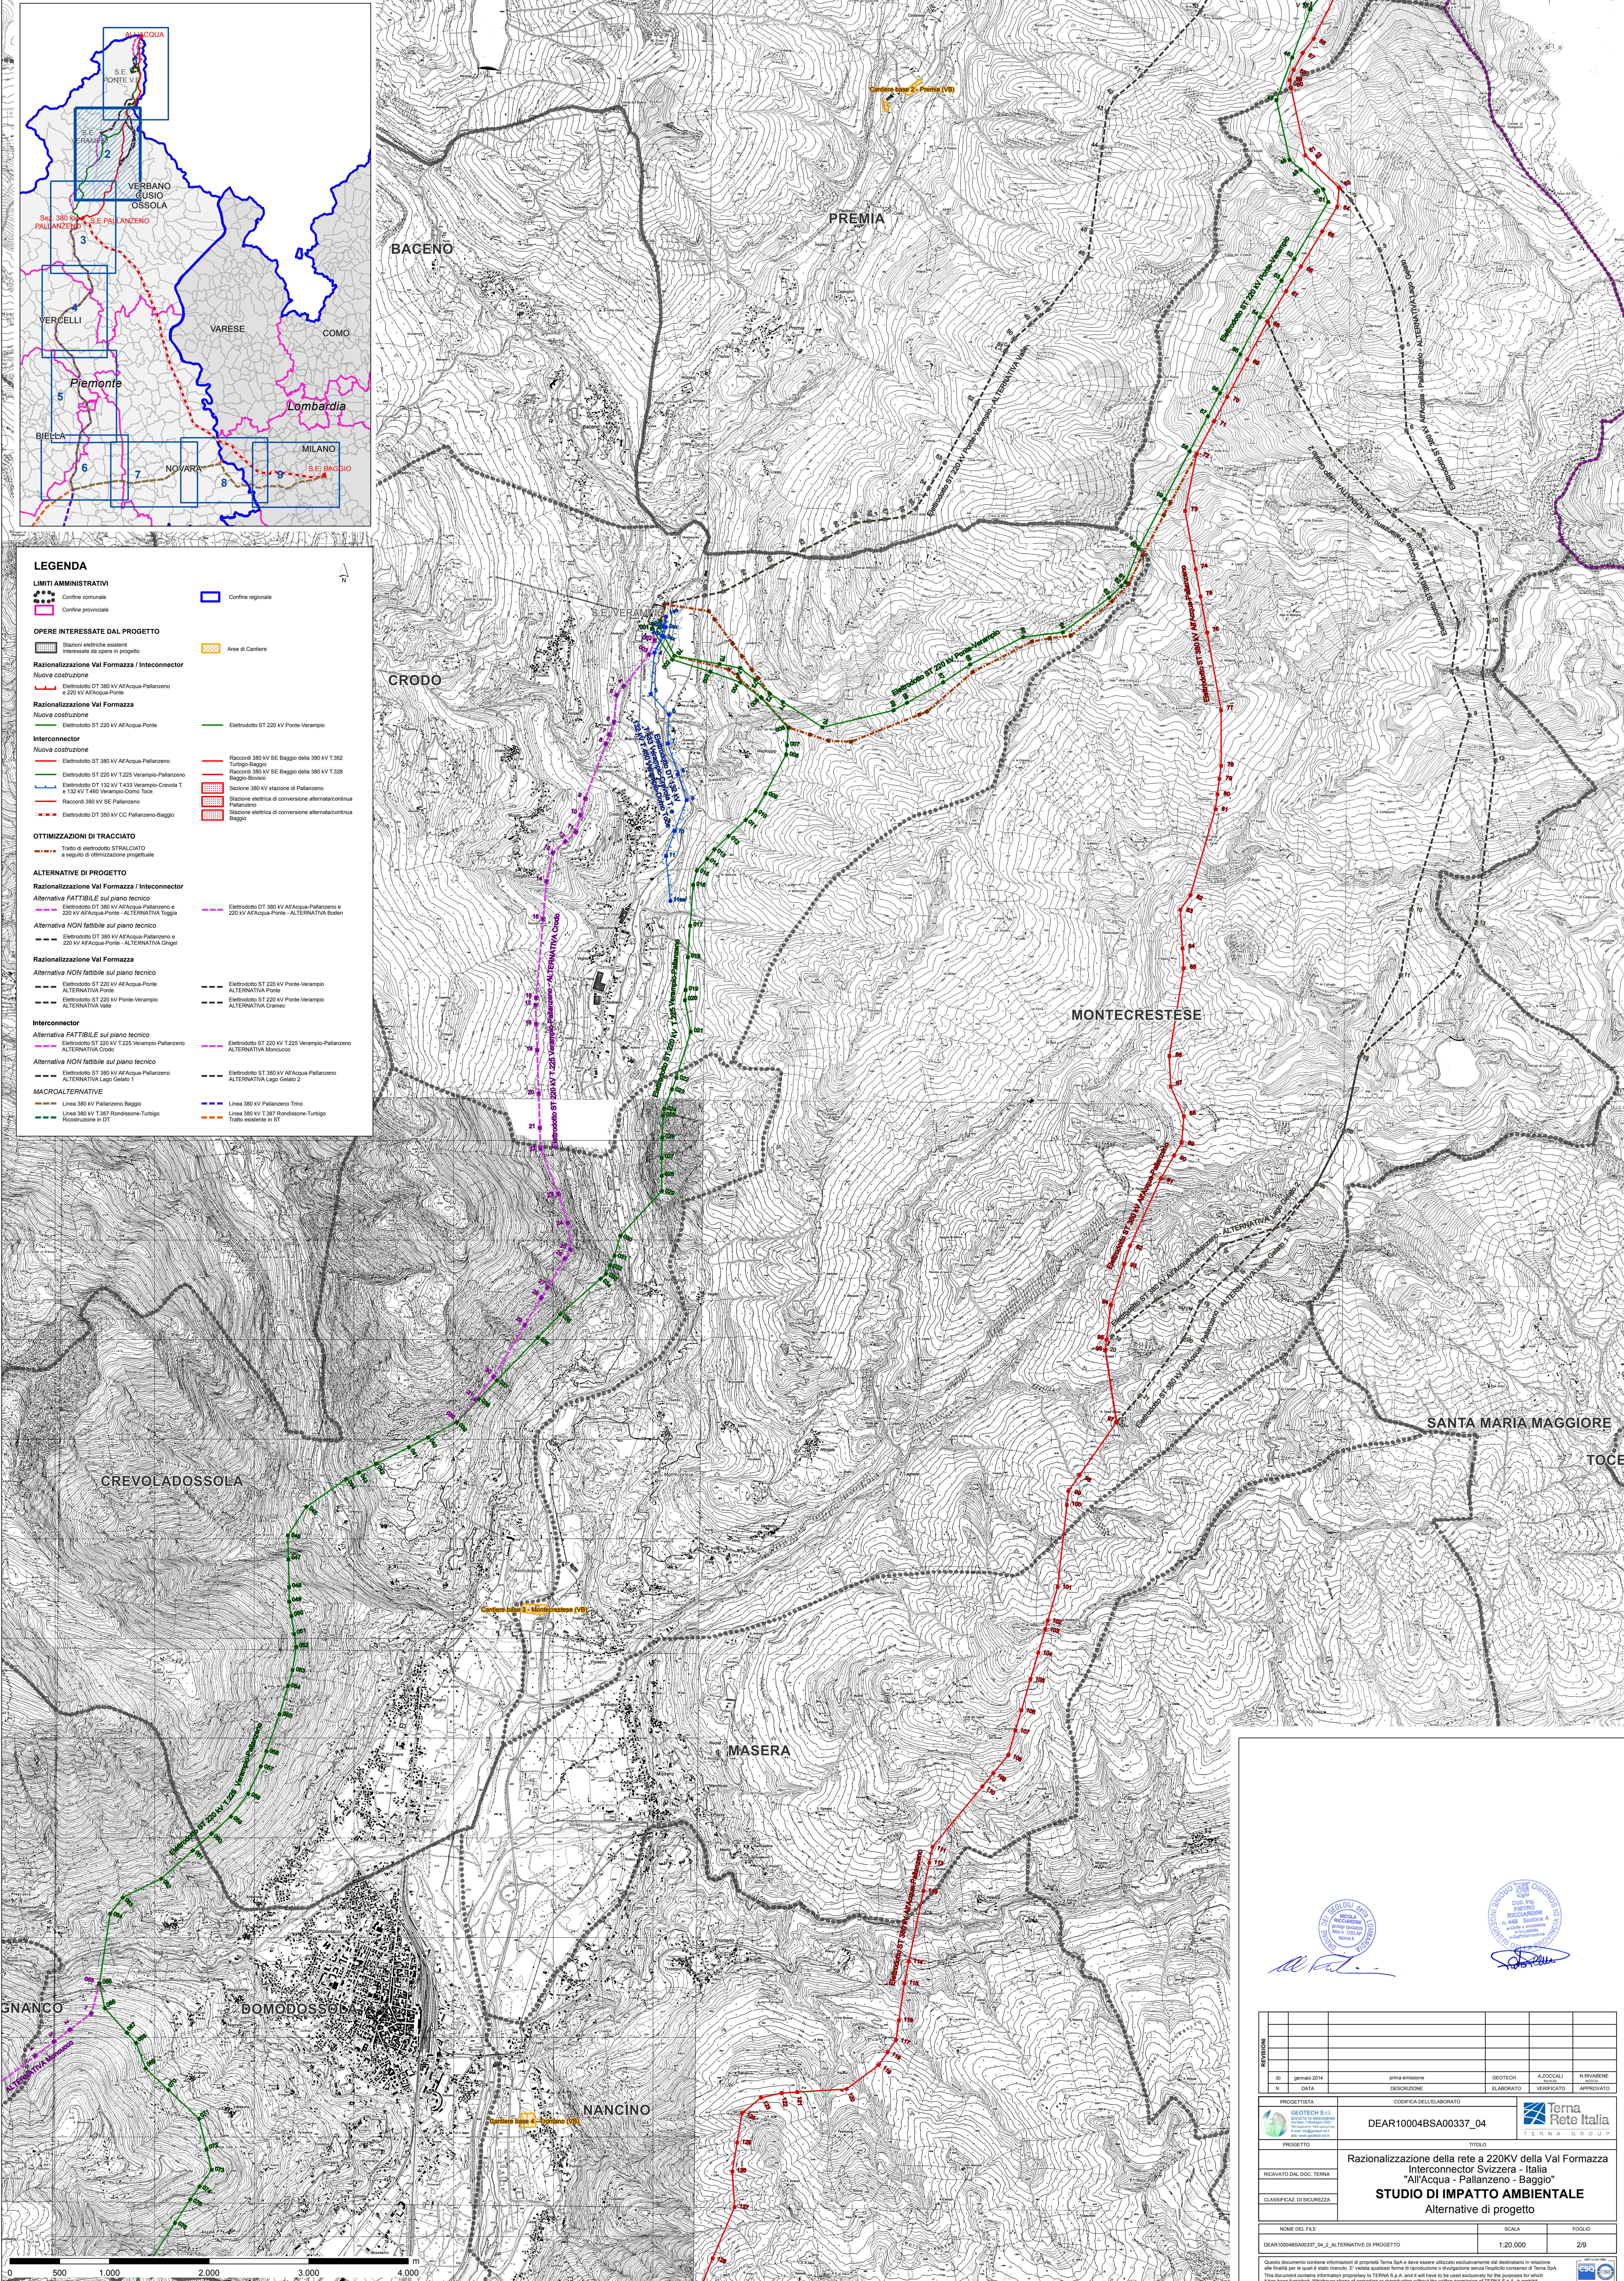

REVISIONI

N°	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
01	10/01/2014	prima emissione	GEOTEC	AZZOGGI	N. PRIVAREMME

PROGETTISTA

RICAVATO DAL DOC. TERNA

CLASSIFICAZ. DI SICUREZZA

GEOTEC S.p.A.
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA
Piazzale dell'Industria 1
10121 TORINO

DEAR10004BSA00337_04

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Alternative di progetto

PROGETTO

DEAR10004BSA00337_04_2_ALTERNATIVE DI PROGETTO

SCALA

1:20.000

FOGLIO

2/9

Questa documentazione contiene informazioni di proprietà Terma SpA e deve essere utilizzata esclusivamente dal destinatario in relazione alla finalità per la quale è stata fornita. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terma SpA. This document contains information proprietary to TERMA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERMA S.p.A. is prohibited.

ING. RICCARDO PIZZANONE
ING. RICCARDO PIZZANONE
ING. RICCARDO PIZZANONE

ING. RICCARDO PIZZANONE
ING. RICCARDO PIZZANONE
ING. RICCARDO PIZZANONE

ING. RICCARDO PIZZANONE
ING. RICCARDO PIZZANONE
ING. RICCARDO PIZZANONE