


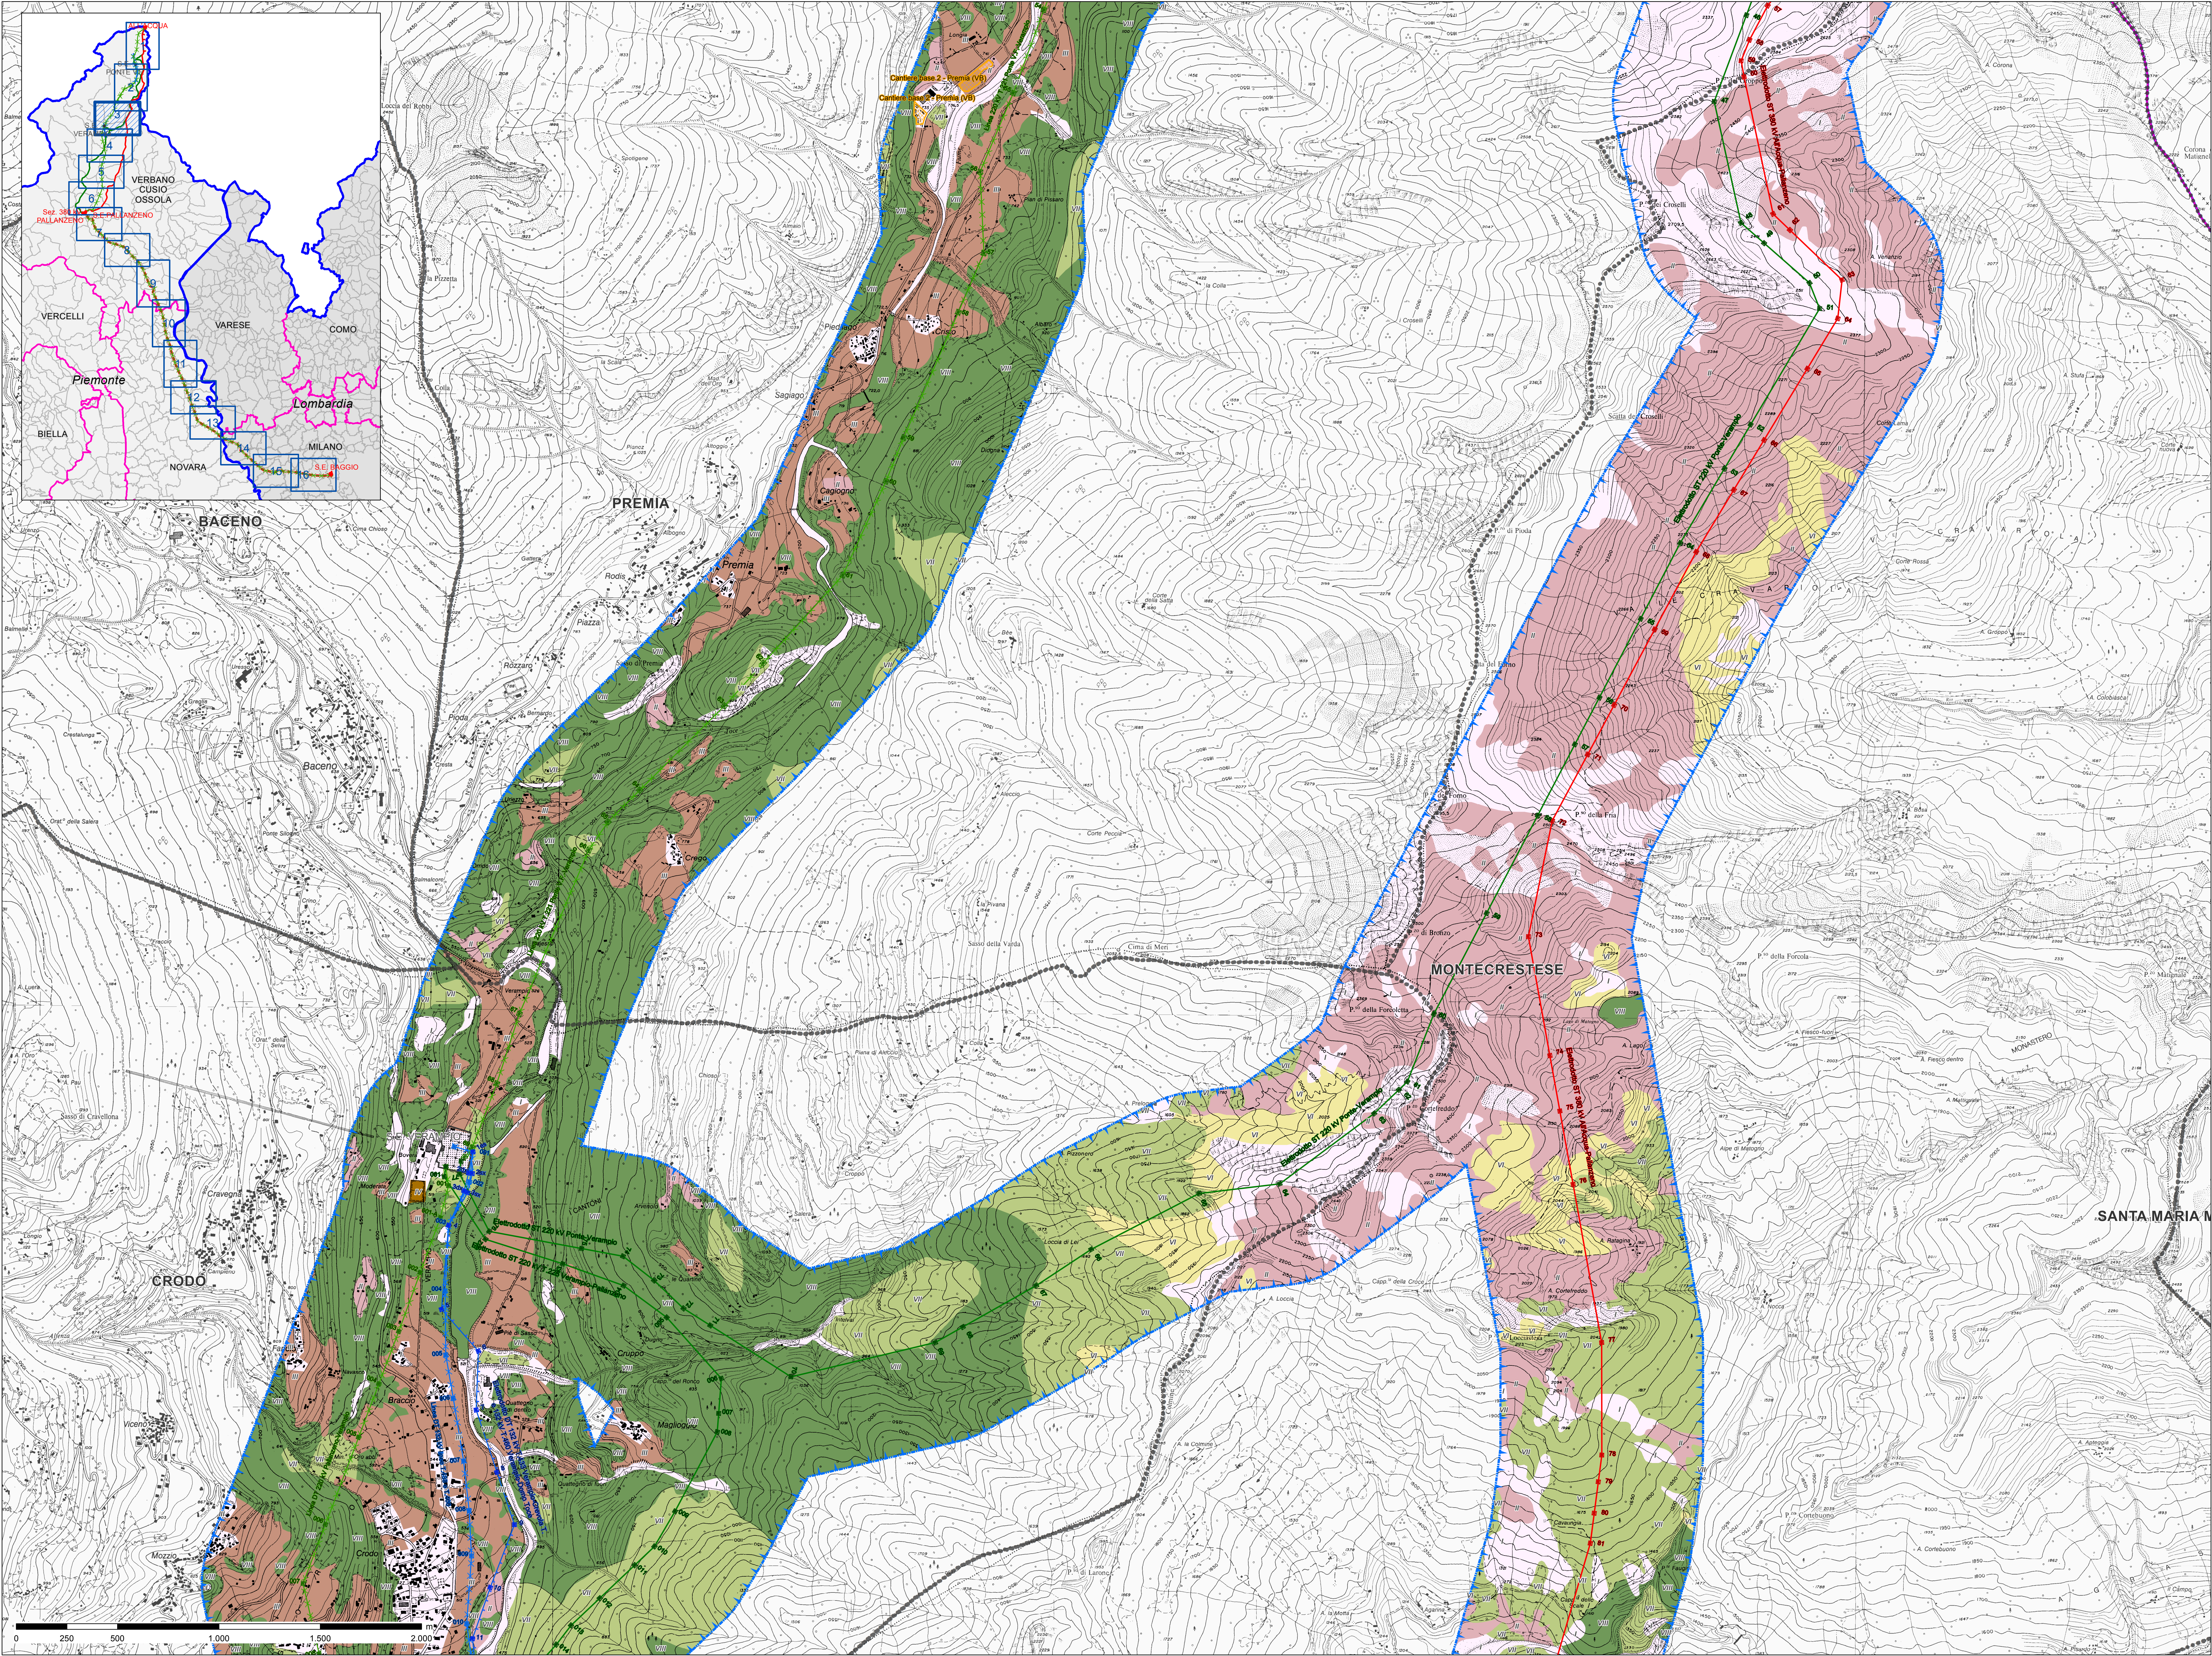

LEGENDA

LIMITI AMMINISTRATIVI
●●●●● Confine comunale
■■■■■ Confine provinciale
■■■■■ Confine regionale

OPERE INTERESSATE DAL PROGETTO
■ Stazioni elettriche esistenti
■ Intersezione da opere in progetto
■ Area di Cantiere

Razionalizzazione Val Formazza / Interconnector
Nuova costruzione
■ Elettrodotto DT 380 kV AF Acqua-Pallanzeno e 220 kV AF Acqua-Ponte
Razionalizzazione Val Formazza
Nuova costruzione
■ Elettrodotto ST 220 kV AF Acqua-Ponte
■ Elettrodotto ST 220 kV Ponte-Verampio
Demolizione
■ Linea ST 220 kV T.220 Ponte V.F.-AF Acqua
■ Linea 220 kV T.221 Ponte V.F.-Verampio
■ Linea 220 kV T.222 Ponte V.F.-Verampio
Interconnector
Nuova costruzione
■ Elettrodotto ST 380 kV SE Baggio della 380 kV T.362 Turigo-Baggio
■ Elettrodotto ST 220 kV T.225 Verampio-Pallanzeno
■ Elettrodotto DT 132 kV T.433 Verampio-Crevola T. e 132 kV T.460 Verampio-Corno Tice
■ Raccordi 380 kV SE Pallanzeno
■ Elettrodotto DT 380 kV CC Pallanzeno-Baggio
Demolizione
■ Linea DT 220 kV Pallanzeno-Verampio
■ Linea DT 132 kV linee T.433 e T.460
■ Linea DT 220 kV Magenta-Baggio
VALORE ECOSISTEMICO
Classi dei valori ecosistemici valori riferiti alla BTC di Ingegnoli (Ingegnoli, 1980-1981)
■ Classe I - Valore medio di BTC da 0.25 a 0.3
■ Classe II - Valore medio di BTC da 0.3 a 0.8
■ Classe III - Valore medio di BTC da 0.8 a 1.5
■ Classe IV - Valore medio di BTC da 1.5 a 2.5
■ Classe V - Valore medio di BTC da 2.5 a 3
■ Classe VI - Valore medio di BTC da 3 a 4
■ Classe VII - Valore medio di BTC da 4 a 5
■ Classe VIII - Valore medio di BTC da 5 a 6

■ Confine regionale

■ Area di influenza potenziale

■ Elettrodotto interrato 132 kV T.427 Ponte-Fondovalle
■ Elettrodotto interrato 132 kV T.426 Mossasco-Ponte
■ Linea ST 132 kV T.427 Ponte-Fondovalle
■ Linea ST 132 kV T.428 Mossasco-Ponte
■ Raccordi 380 kV SE Baggio della 380 kV T.362 Turigo-Baggio
■ Raccordi 380 kV SE Baggio della 380 kV T.328 Baggio-Inverso
■ Sezione 380 kV stazione di Pallanzeno
■ Stazione elettrica di conversione alternata/continua Pallanzeno
■ Stazione elettrica di conversione alternata/continua Baggio
■ Linea DT 220 kV Pallanzeno-Magenta
■ Linea ST 380 kV Baggio-Turigo

REVISIONI											
NO	DATA	PRIMA VERSIONE	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO					
PROGETTISTA		GEOTECH S.p.A.		CODIFICA DELL'LABORATORIO		DEAR10004BSA00340_03					
RICAVATO DAL DOC. TERNA		PRODOTTO		TITOLO		Razionalizzazione della rete a 220KV della Val Formazza Interconnector Svizzera - Italia "All'Acqua - Pallanzeno - Baggio"					
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA		PRODOTTO		TITOLO		STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA Carta del valore ecosistemico					
NOME DEL FILE		DEAR10004BSA00340_03_CARTA DEL VALORE ECOSISTEMICO		SCALA		1:10.000		FOGLIO		3/16	
Questo documento contiene informazioni di proprietà Terma SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dai destinatari in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terma SpA. This document contains information proprietary to TERMA S.p.A. and it shall have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Otherwise shape of spreading or reproduction without the written permission of TERMA S.p.A. is prohibited.											