


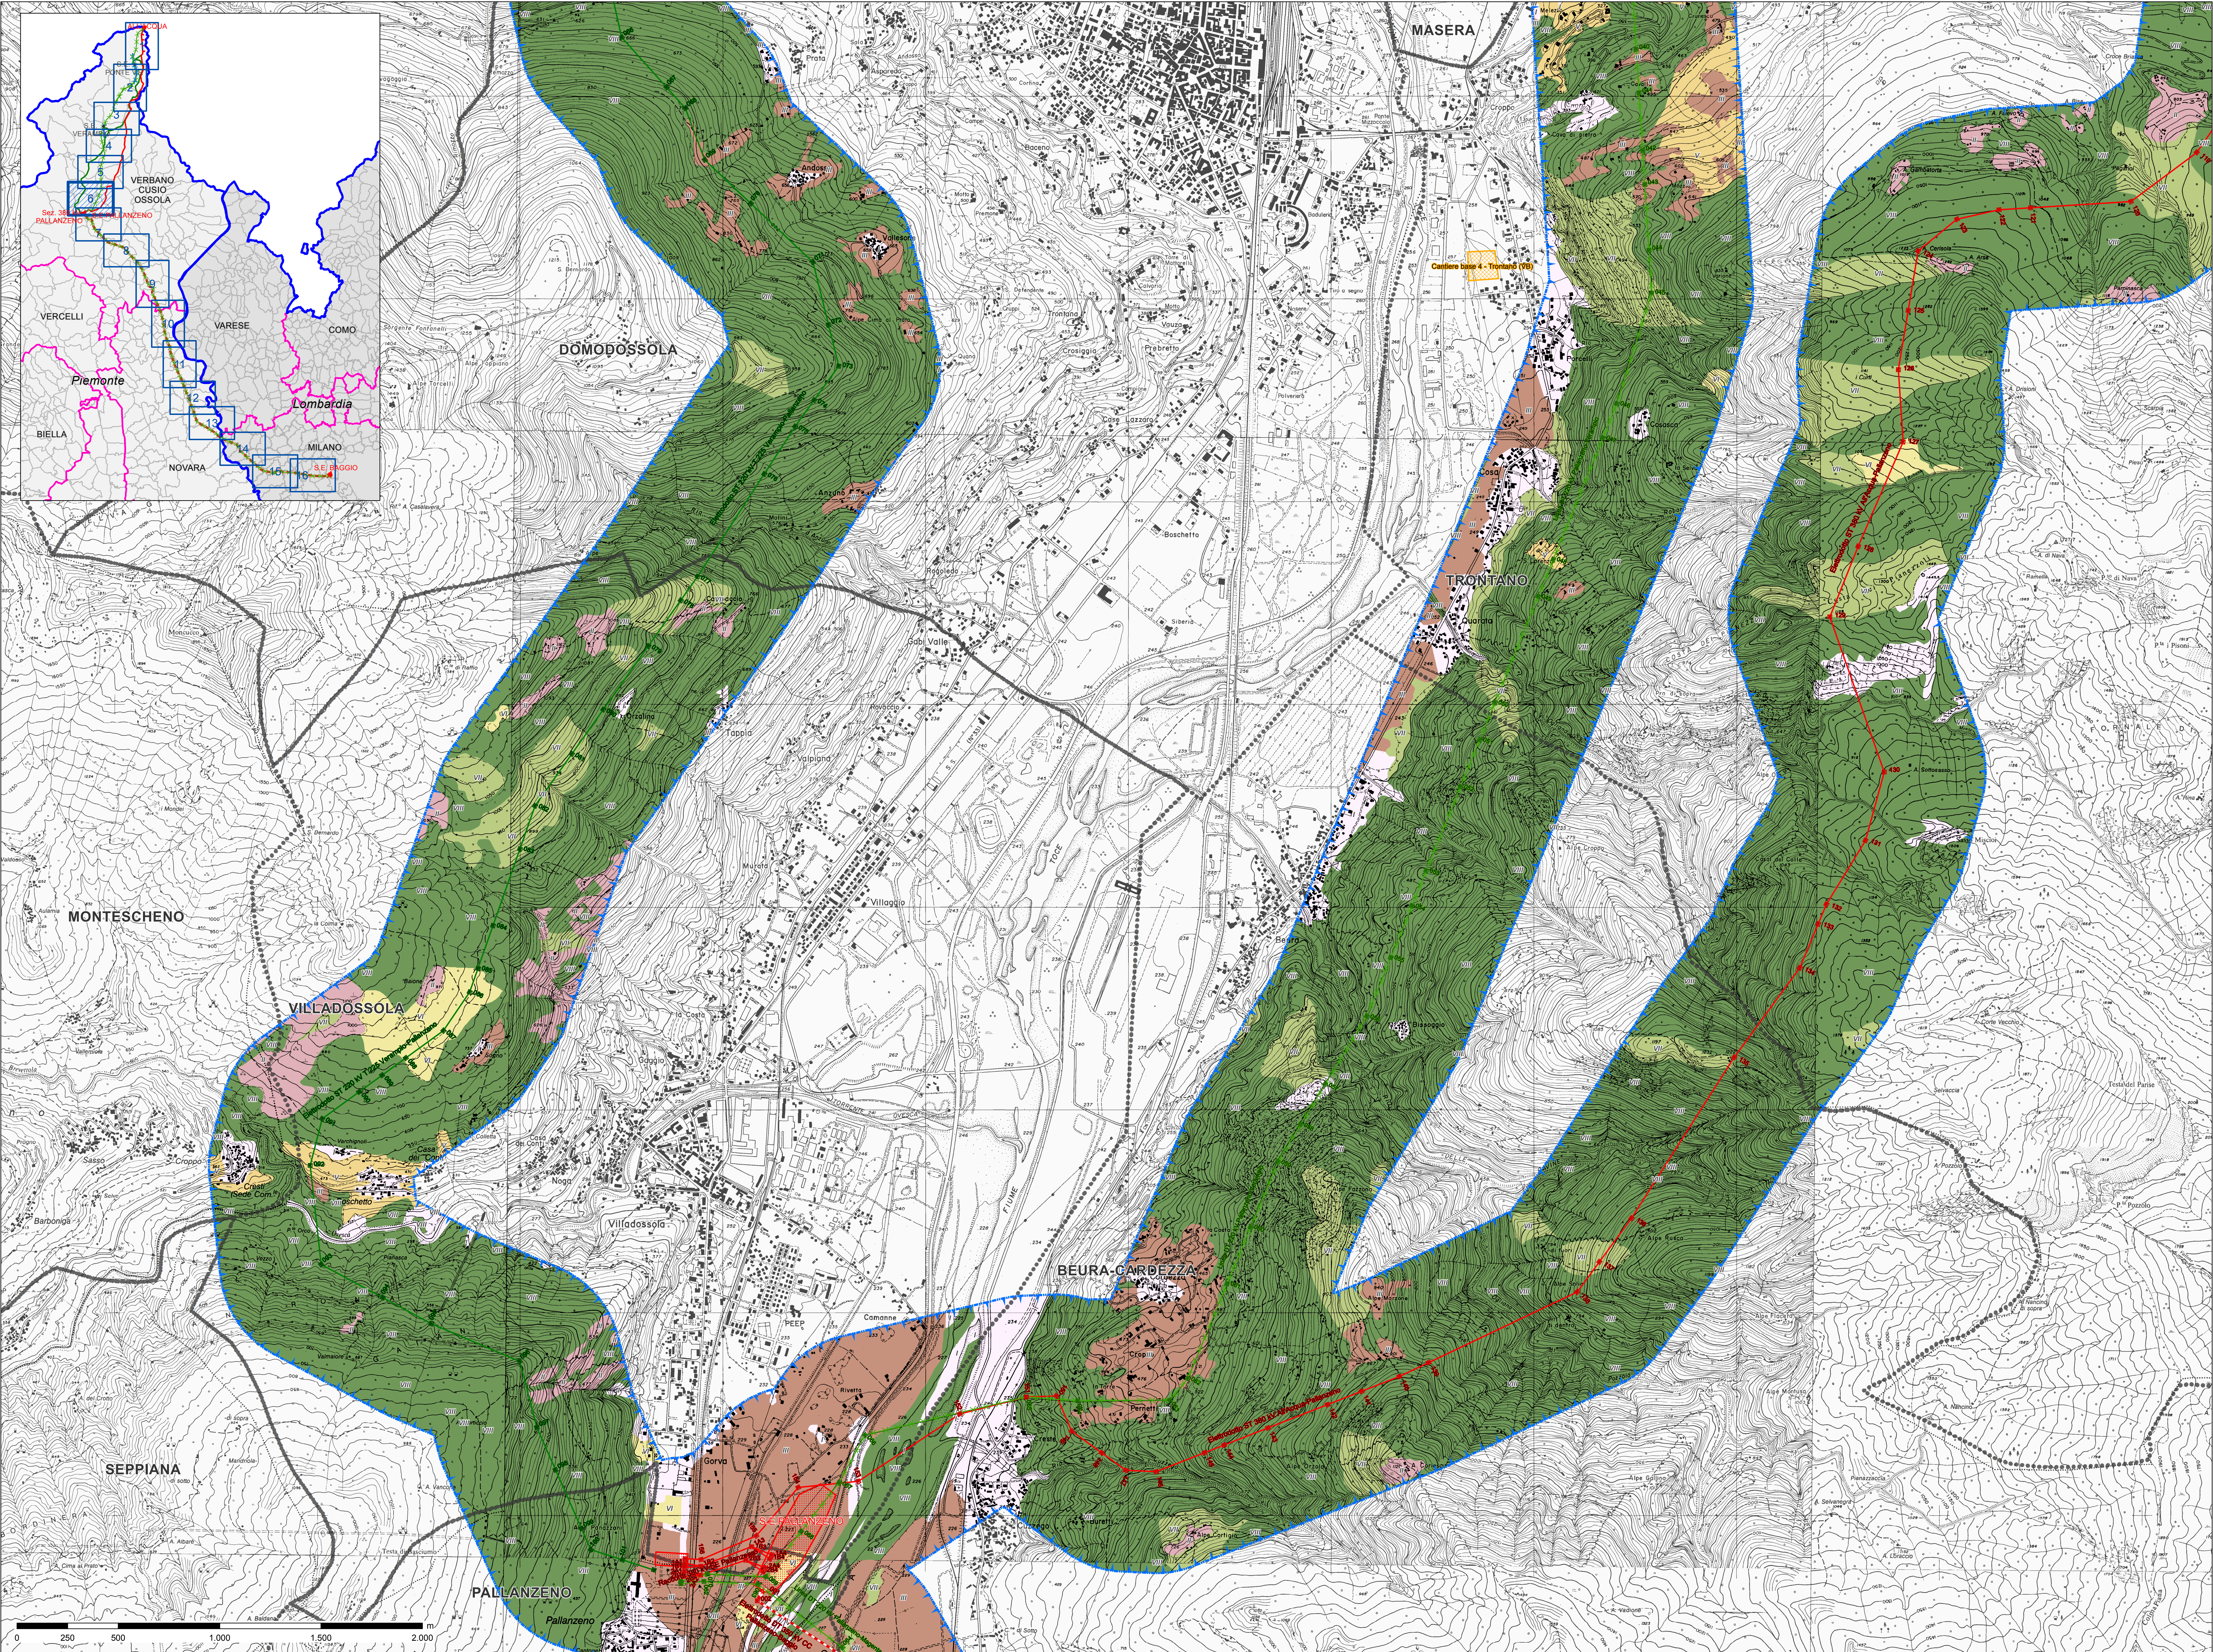

LEGENDA

LIMITI AMMINISTRATIVI
●●●●● Confine comunale
■ Confine provinciale

■ Confine regionale

OPERE INTERESSATE DAL PROGETTO
■ Stazioni elettriche esistenti
■ Interessate da opere in progetto
■ Area di Cantiere

Area di influenza potenziale
■ Area di influenza potenziale

OPERE INTERESSATE DAL PROGETTO

Razionalizzazione Val Formazza / Interconnector
Nuova costruzione
■ Elettrdotto DT 380 KV AF Acqua-Pallanzeno e 220 KV AF Acqua-Porte

Razionalizzazione Val Formazza
Nuova costruzione
■ Elettrdotto ST 220 KV AF Acqua-Porte
■ Elettrdotto ST 220 KV Ponte-Verapio
■ Elettrdotto ST 132 KV T 427 Ponte-Fondovalle
■ Elettrdotto ST 132 KV T 426 Morsasco-Porte
■ Linea ST 220 KV T 220 Ponte VF-Acqua
■ Linea ST 220 KV T 221 Ponte VF-Verapio
■ Linea ST 132 KV T 427 Ponte-Fondovalle
■ Linea ST 132 KV T 426 Morsasco-Porte
■ Demolizione
■ Linea ST 220 KV T 220 Ponte VF-Acqua
■ Linea ST 220 KV T 221 Ponte VF-Verapio
■ Linea ST 132 KV T 427 Ponte-Fondovalle
■ Linea ST 132 KV T 426 Morsasco-Porte
■ Interconnector
Nuova costruzione
■ Elettrdotto ST 380 KV AF Acqua-Pallanzeno
■ Elettrdotto ST 220 KV T 225 Verapio-Pallanzeno
■ Elettrdotto DT 132 KV T 433 Verapio-Crevola T. e 132 KV T 440 Verapio-Corno Tice
■ Raccordi 380 KV SE Pallanzeno
■ Elettrdotto DT 380 KV CC Pallanzeno-Baggio
■ Raccordi 380 KV SE Baggio della 380 KV T 362 Turigo-Baggio
■ Raccordi 380 KV SE Baggio della 380 KV T 328 Baggio-Verapio
■ Stazione elettrica di conversione alternata/continua Pallanzeno
■ Stazione elettrica di conversione alternata/continua Baggio
■ Demolizione
■ Linea DT 220 KV Pallanzeno-Verapio
■ Linea DT 132 KV linee T 433 e T 460
■ Linea DT 220 KV Magenta-Baggio
■ Linea DT 220 KV Pallanzeno-Magenta
■ Linea ST 380 KV Baggio-Turigo

VALORE ECOSISTEMICO
Classi dei valori ecosistemici valori riferiti alla BTC di ingegnoli (ingegnoli, 1980-1981)

I Classe I - Valore medio di BTC da 0.25 a 0.3
II Classe II - Valore medio di BTC da 0.3 a 0.8
III Classe III - Valore medio di BTC da 0.8 a 1.5
IV Classe IV - Valore medio di BTC da 1.5 a 2.5
V Classe V - Valore medio di BTC da 2.5 a 3
VI Classe VI - Valore medio di BTC da 3 a 4
VII Classe VII - Valore medio di BTC da 4 a 5
VIII Classe VIII - Valore medio di BTC da 5 a 6

REVISIONI

N.	DATA	DESCRIZIONE
01	01/01/2014	prima versione

PROGETTISTA

GEOTECH S.p.A.
Via S. Maria 10
10121 TORINO

RICAVATO DAL DOC. TERNA

CLASSIFICAZ. DI SICUREZZA

DEAR10004BSA00340_03

TITOLO

Razionalizzazione della rete a 220KV della Val Formazza
Interconnector Svizzera - Italia
"All'Acqua - Pallanzeno - Baggio"
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Carta del valore ecosistemico

NOME DEL FILE

DEAR10004BSA00340_03_6_CARTA DEL VALORE ECOSISTEMICO

SCALA

1:10.000

FOGLIO

6/16

GEOTECH S.p.A.
Via S. Maria 10
10121 TORINO

TERNA
Rete Italia
TERNIA GROUP

01/01/2014

01/01/2014

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. che sono state utilizzate esclusivamente per la redazione della Relazione per le quali è stato richiesto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza il permesso scritto di Terna S.p.A.
This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and shall remain the sole property of Terna S.p.A. for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.

01/01/2014