


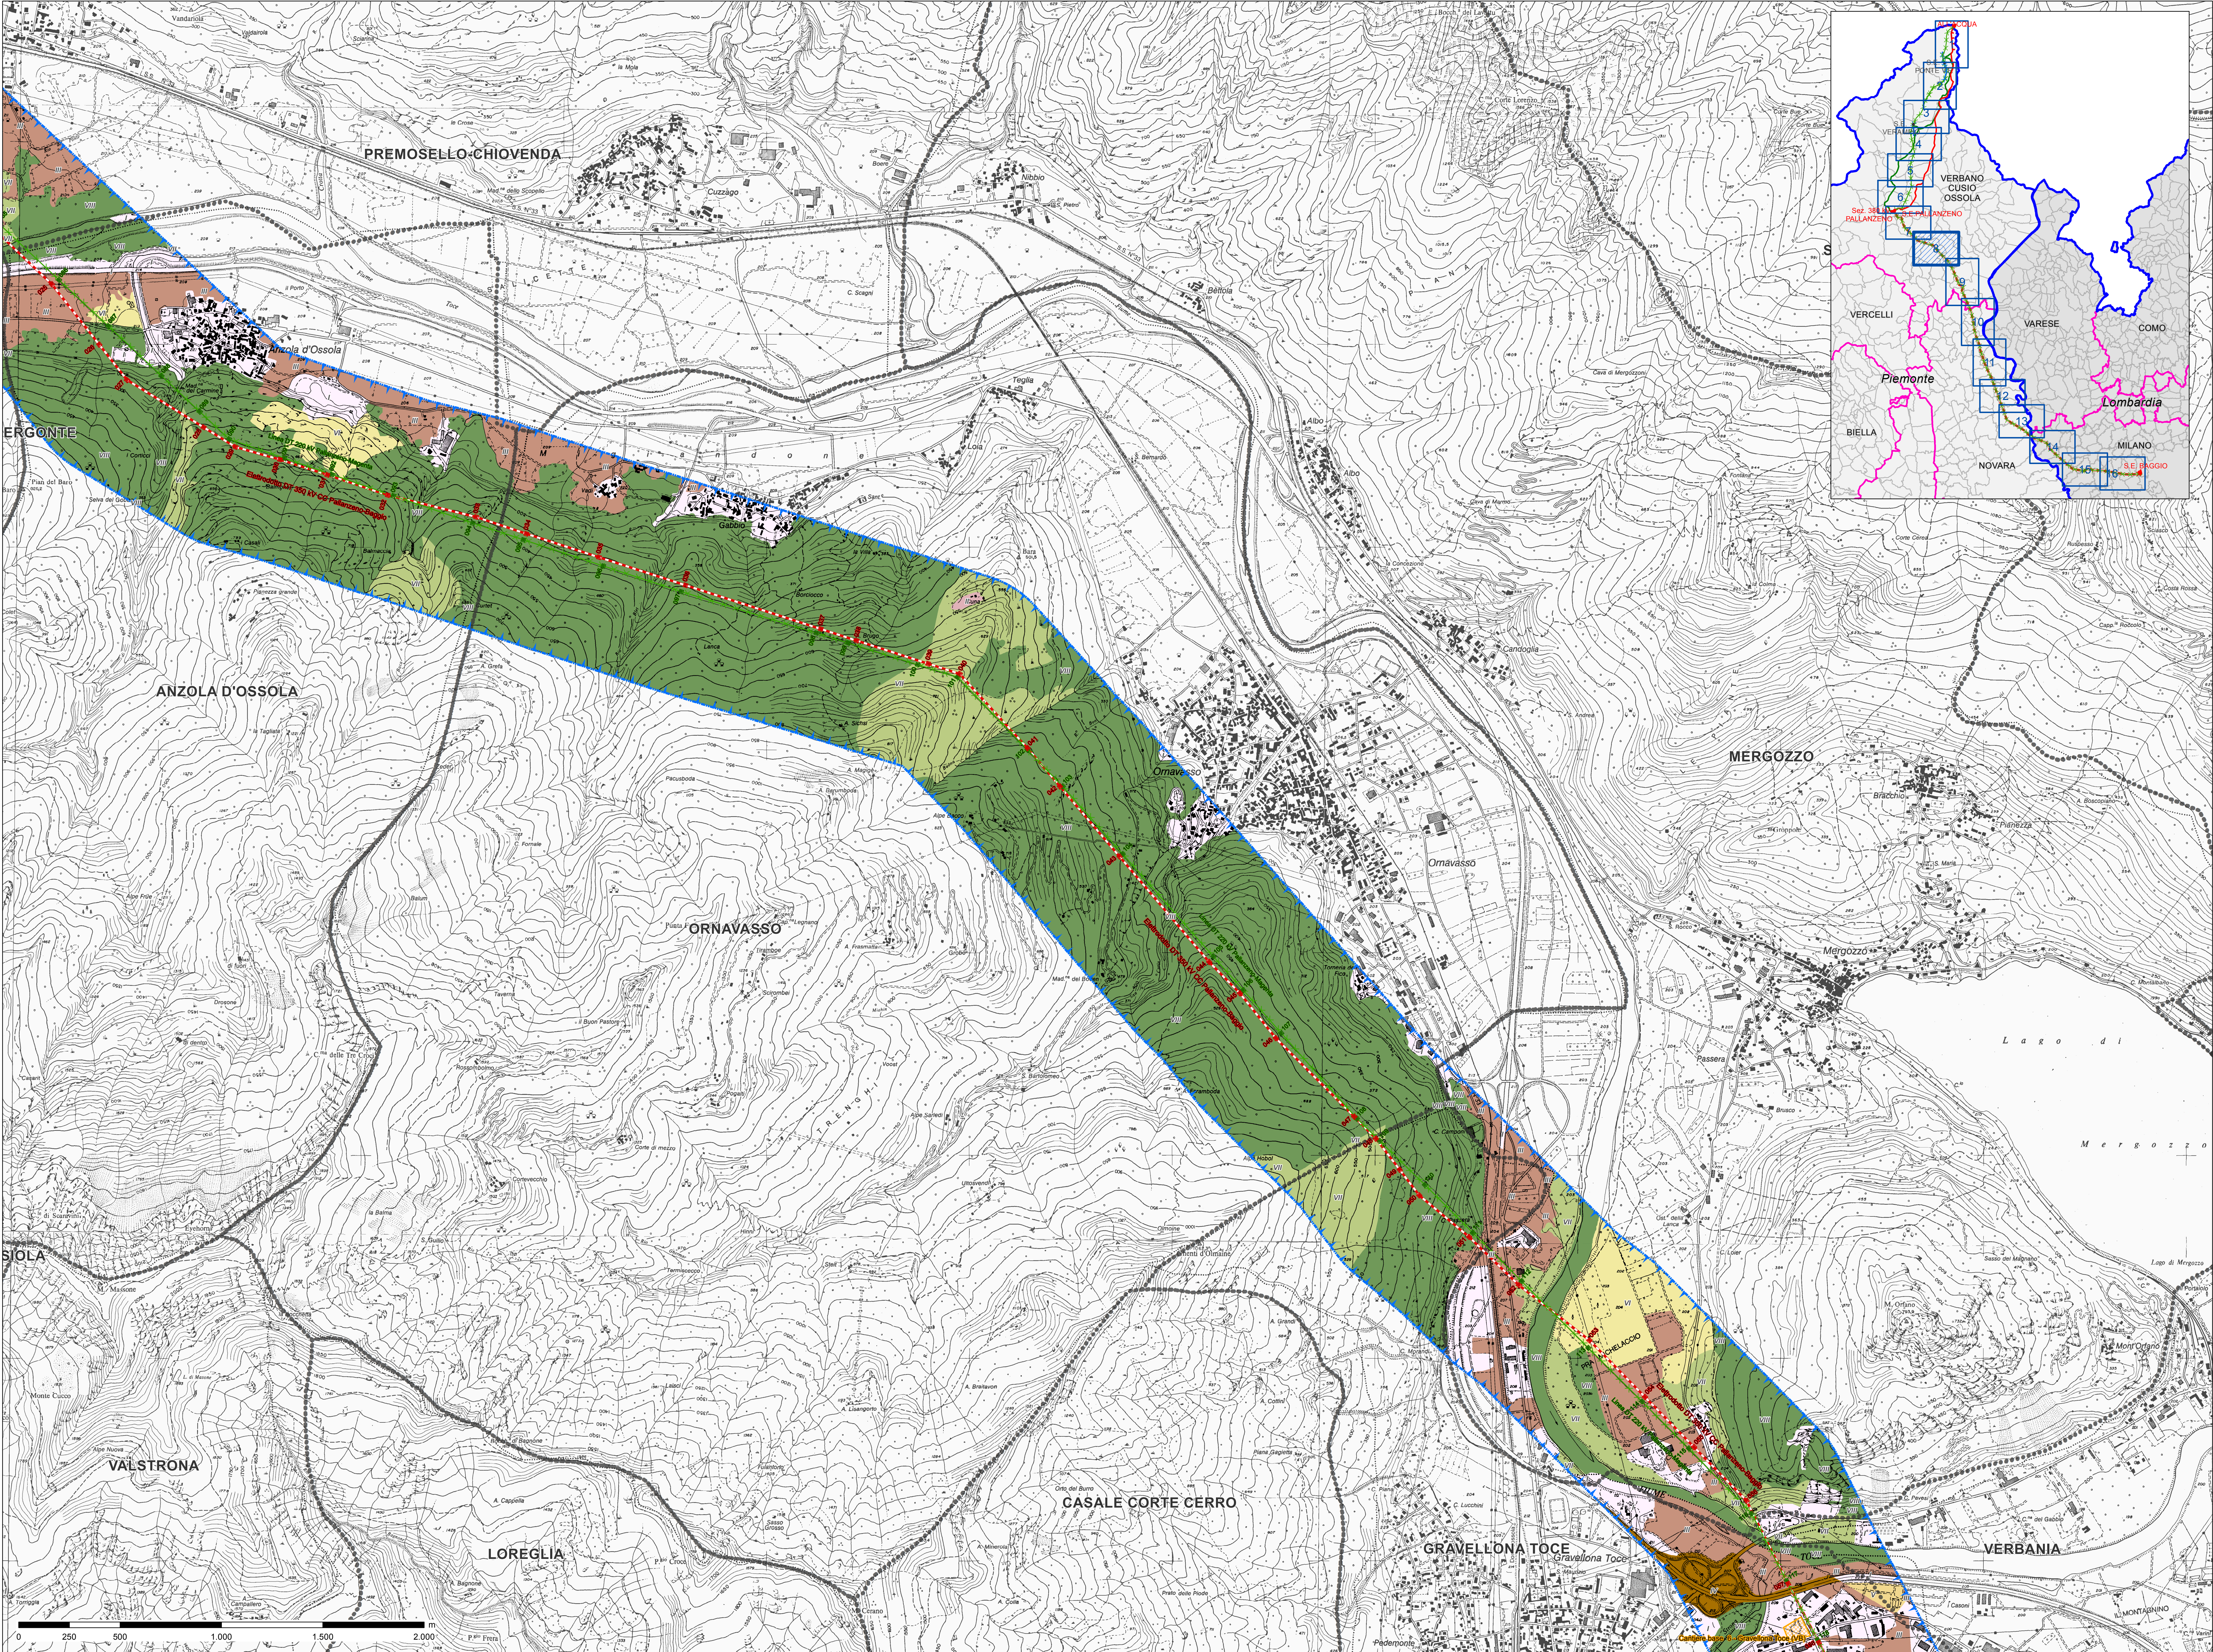

LEGENDA

LIMITI AMMINISTRATIVI

Confine comunale

Confine provinciale

Confine regionale

OPERE INTERESSATE DAL PROGETTO

Stazioni elettriche esistenti interessate da opere in progetto

Area di Carliere

Razionalizzazione Val Formazza / Interconnector

Nuova costruzione

Elettrodotto DT 380 kV AF Acqua-Pallanzeno e 220 kV AF Acqua-Porte

Nuova costruzione

Elettrodotto ST 220 kV AF Acqua-Porte

Elettrodotto ST 220 kV T220 Ponte-Verapio

Demolizione

Linea ST 220 kV T220 Ponte V.F.-AF Acqua

Linea 220 kV T221 Ponte V.F.-Verapio

Linea 220 kV T222 Ponte V.F.-Verapio

Interconnector

Nuova costruzione

Elettrodotto ST 380 kV AF Acqua-Pallanzeno

Elettrodotto ST 220 kV T225 Verapio-Pallanzeno

Elettrodotto DT 132 kV T433 Verapio-Crevola T. e 132 kV T440 Verapio-Corno Tosa

Raccordo 380 kV SE Pallanzeno

Elettrodotto DT 360 kV CC Pallanzeno-Baggio

Demolizione

Linea DT 220 kV Pallanzeno-Verapio

Linea DT 132 kV linee T433 e T460

Linea DT 220 kV Magenta-Baggio

Raccordi 380 kV SE Baggio della 380 kV T362 Turigo-Baggio

Raccordi 380 kV SE Baggio della 380 kV T328 Baggio-Bosio

Sezione 380 kV stazione di Pallanzeno

Stazione elettrica di conversione alternata/continua Pallanzeno

Stazione elettrica di conversione alternata/continua Baggio

Linea ST 132 kV T427 Ponte-Fondovalle

Elettrodotto interrato 132 kV T428 Mosasco-Porte

Linea ST 132 kV T427 Ponte-Fondovalle

Linea ST 132 kV T428 Mosasco-Porte

VALORE ECOSISTEMICO

Classi dei valori ecosistemici valori riferiti alla BTC di Ingegnoli (Ingegnoli, 1980-1981)

Classe I - Valore medio di BTC da 0.25 a 0.3

Classe II - Valore medio di BTC da 0.3 a 0.8

Classe III - Valore medio di BTC da 0.8 a 1.5

Classe IV - Valore medio di BTC da 1.5 a 2.5

Classe V - Valore medio di BTC da 2.5 a 3

Classe VI - Valore medio di BTC da 3 a 4

Classe VII - Valore medio di BTC da 4 a 5

Classe VIII - Valore medio di BTC da 5 a 6

Linea DT 220 kV Pallanzeno-Magenta

Linea ST 380 kV Baggio-Turigo

REVISIONI									
N. DATA		DESCRIZIONE		ELABORATO		VERIFICATO		APPROVATO	
PROGETTISTA		CODIFICA DELL'LABORATORIO		DEAR10004BSA00340_03		Terna Rete Italia			
PROGETTO		Razionalizzazione della rete a 220kV della Val Formazza Interconnector Svizzera - Italia "All'Acqua - Pallanzeno - Baggio"		TITOLO		STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA		Carta del valore ecosistemico	
RICAVATO DAL DOC. TERNA		CLASSIFICAZ. DI SICUREZZA		NOME DEL FILE		DEAR10004BSA00340_03_8_CARTA DEL VALORE ECOSISTEMICO		SCALA 1:10.000	
								FOGLIO 8/16	
Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario o relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA. This document contains information proprietary to TERNAS S.p.A. and shall have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whenever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNAS S.p.A. is prohibited.									