

LEGENDA

Carta dell'intervisibilità

Numero di aerogeneratori esistenti sul territorio percepiti nell'area di analisi (20 km dall'opera in progetto)

- 0
- 1 - 70
- 71 - 140
- 141 - 202

Visibilità (%) degli aerogeneratori esistenti nell'area di analisi (20 km dall'opera in progetto)

- 26,4 %
- 50,0 %
- 16,8 %
- 6,9 %

Numero di aerogeneratori esistenti sul territorio con quelli di progetto percepiti nell'area di analisi (20 km dall'opera in progetto)

- 0
- 1 - 70
- 71 - 140
- 141 - 212




Visibilità (%) degli aerogeneratori esistenti nell'area di analisi con quelli in progetto (20 km dall'opera in progetto)

- 23,9 %
- 50,9 %
- 17,9 %
- 7,4 %

FONTE: Elaborazione interna

PARCO EOLICO "SAN LEONE"

- Aerogeneratori
- Buffer aerogeneratori 20km
- Aerogeneratori esistenti sul territorio

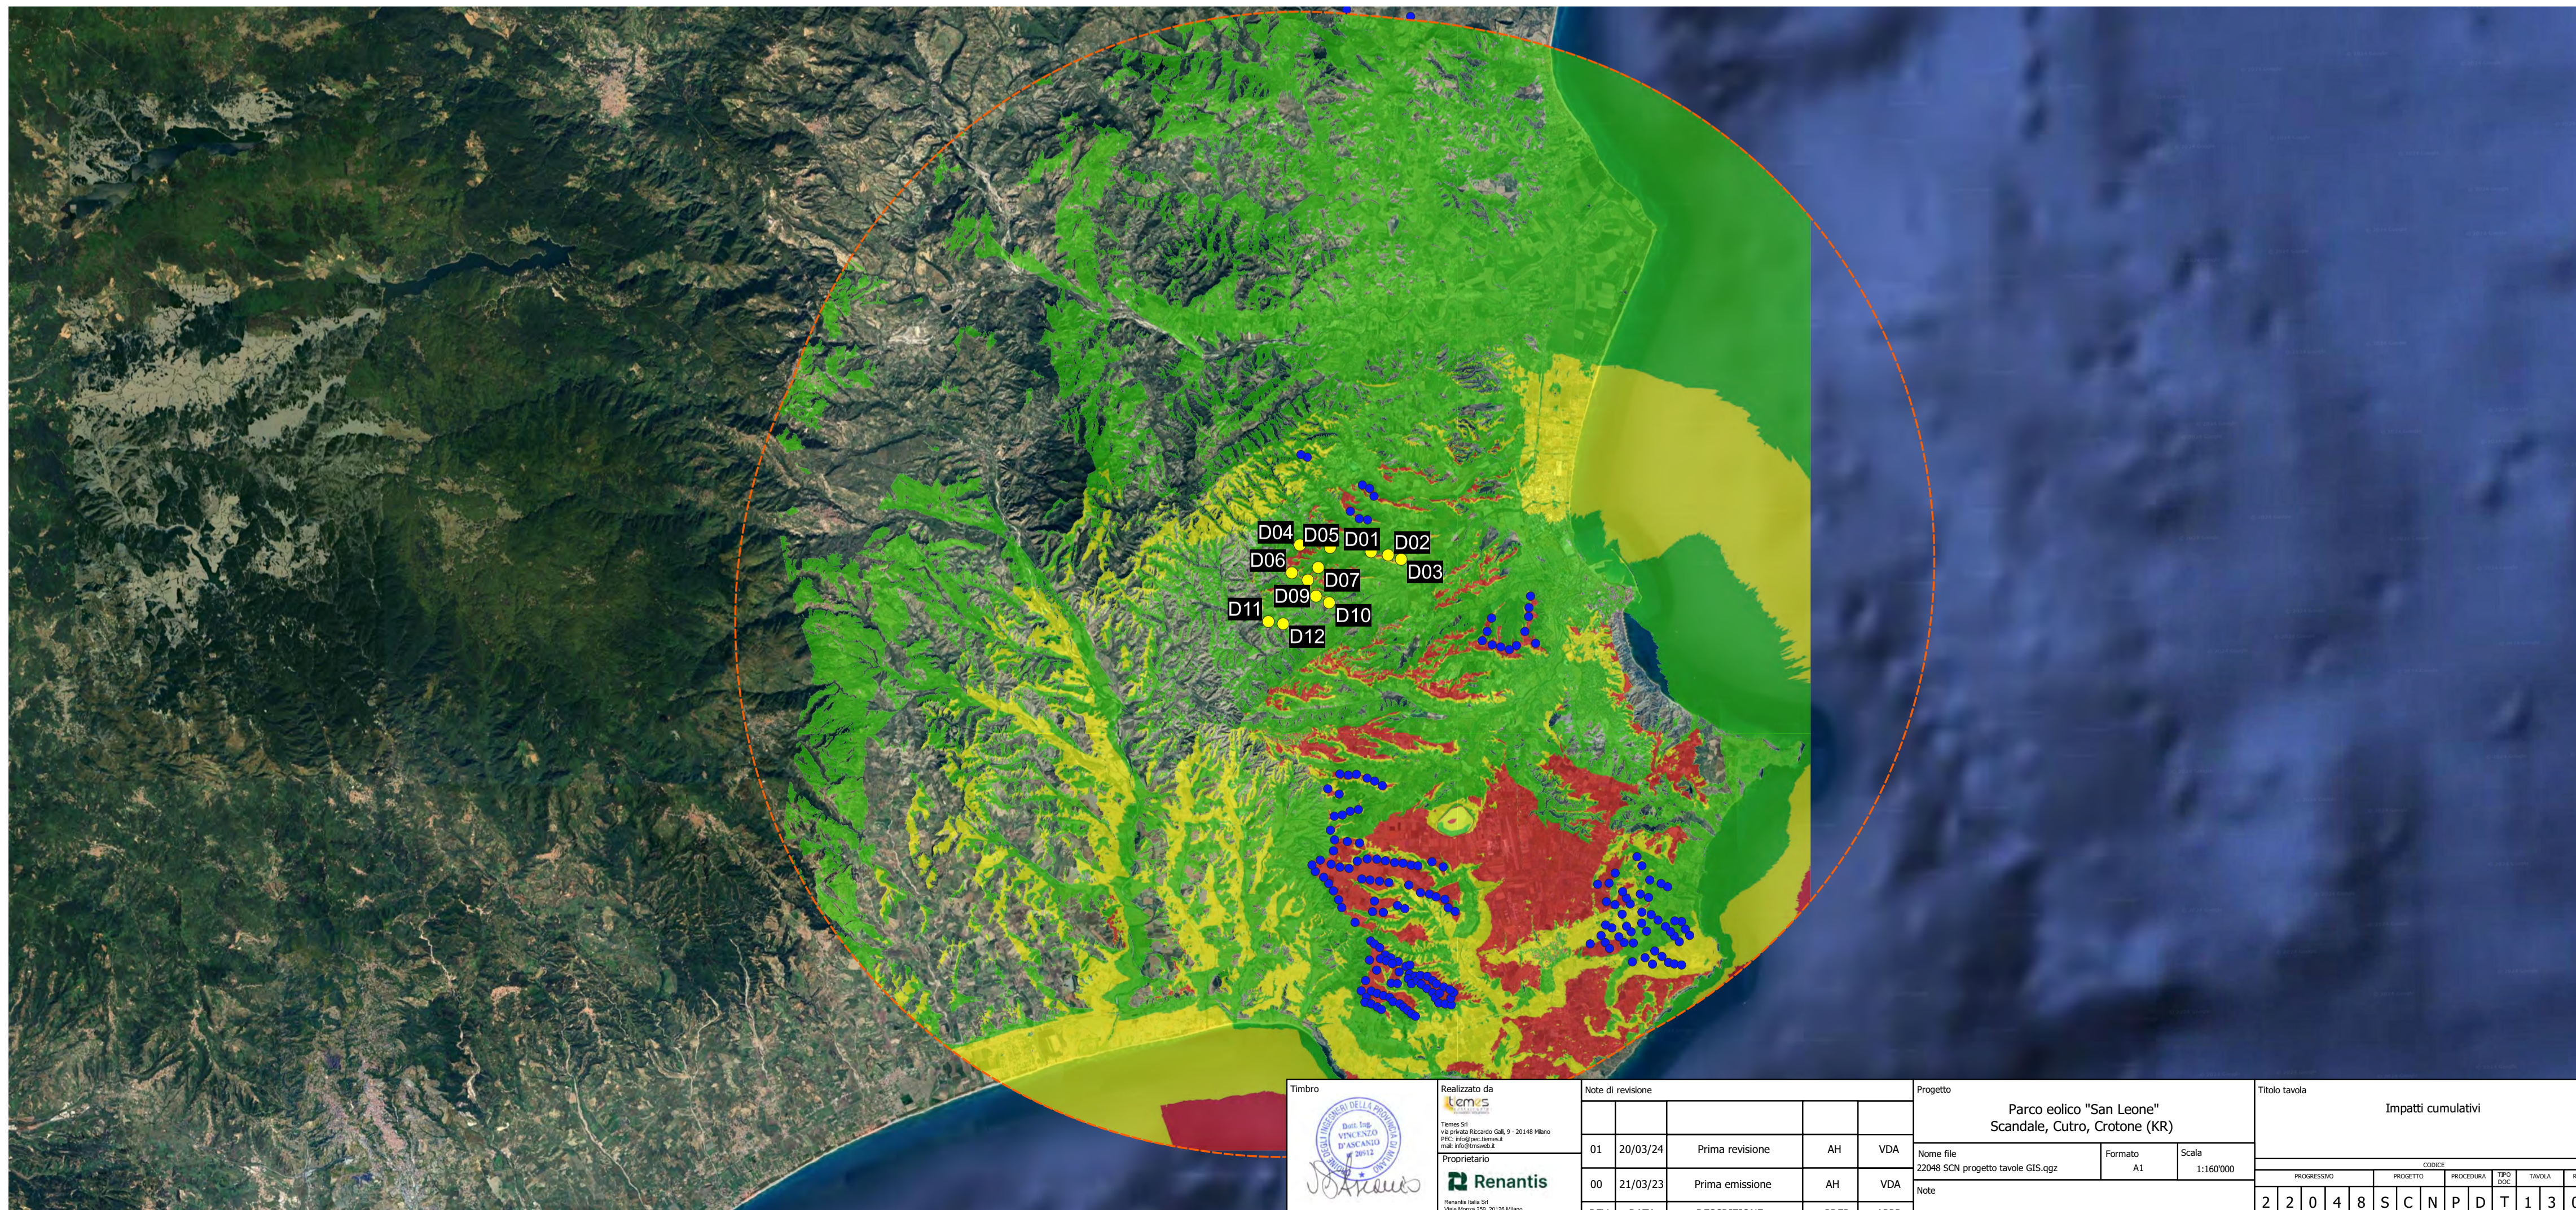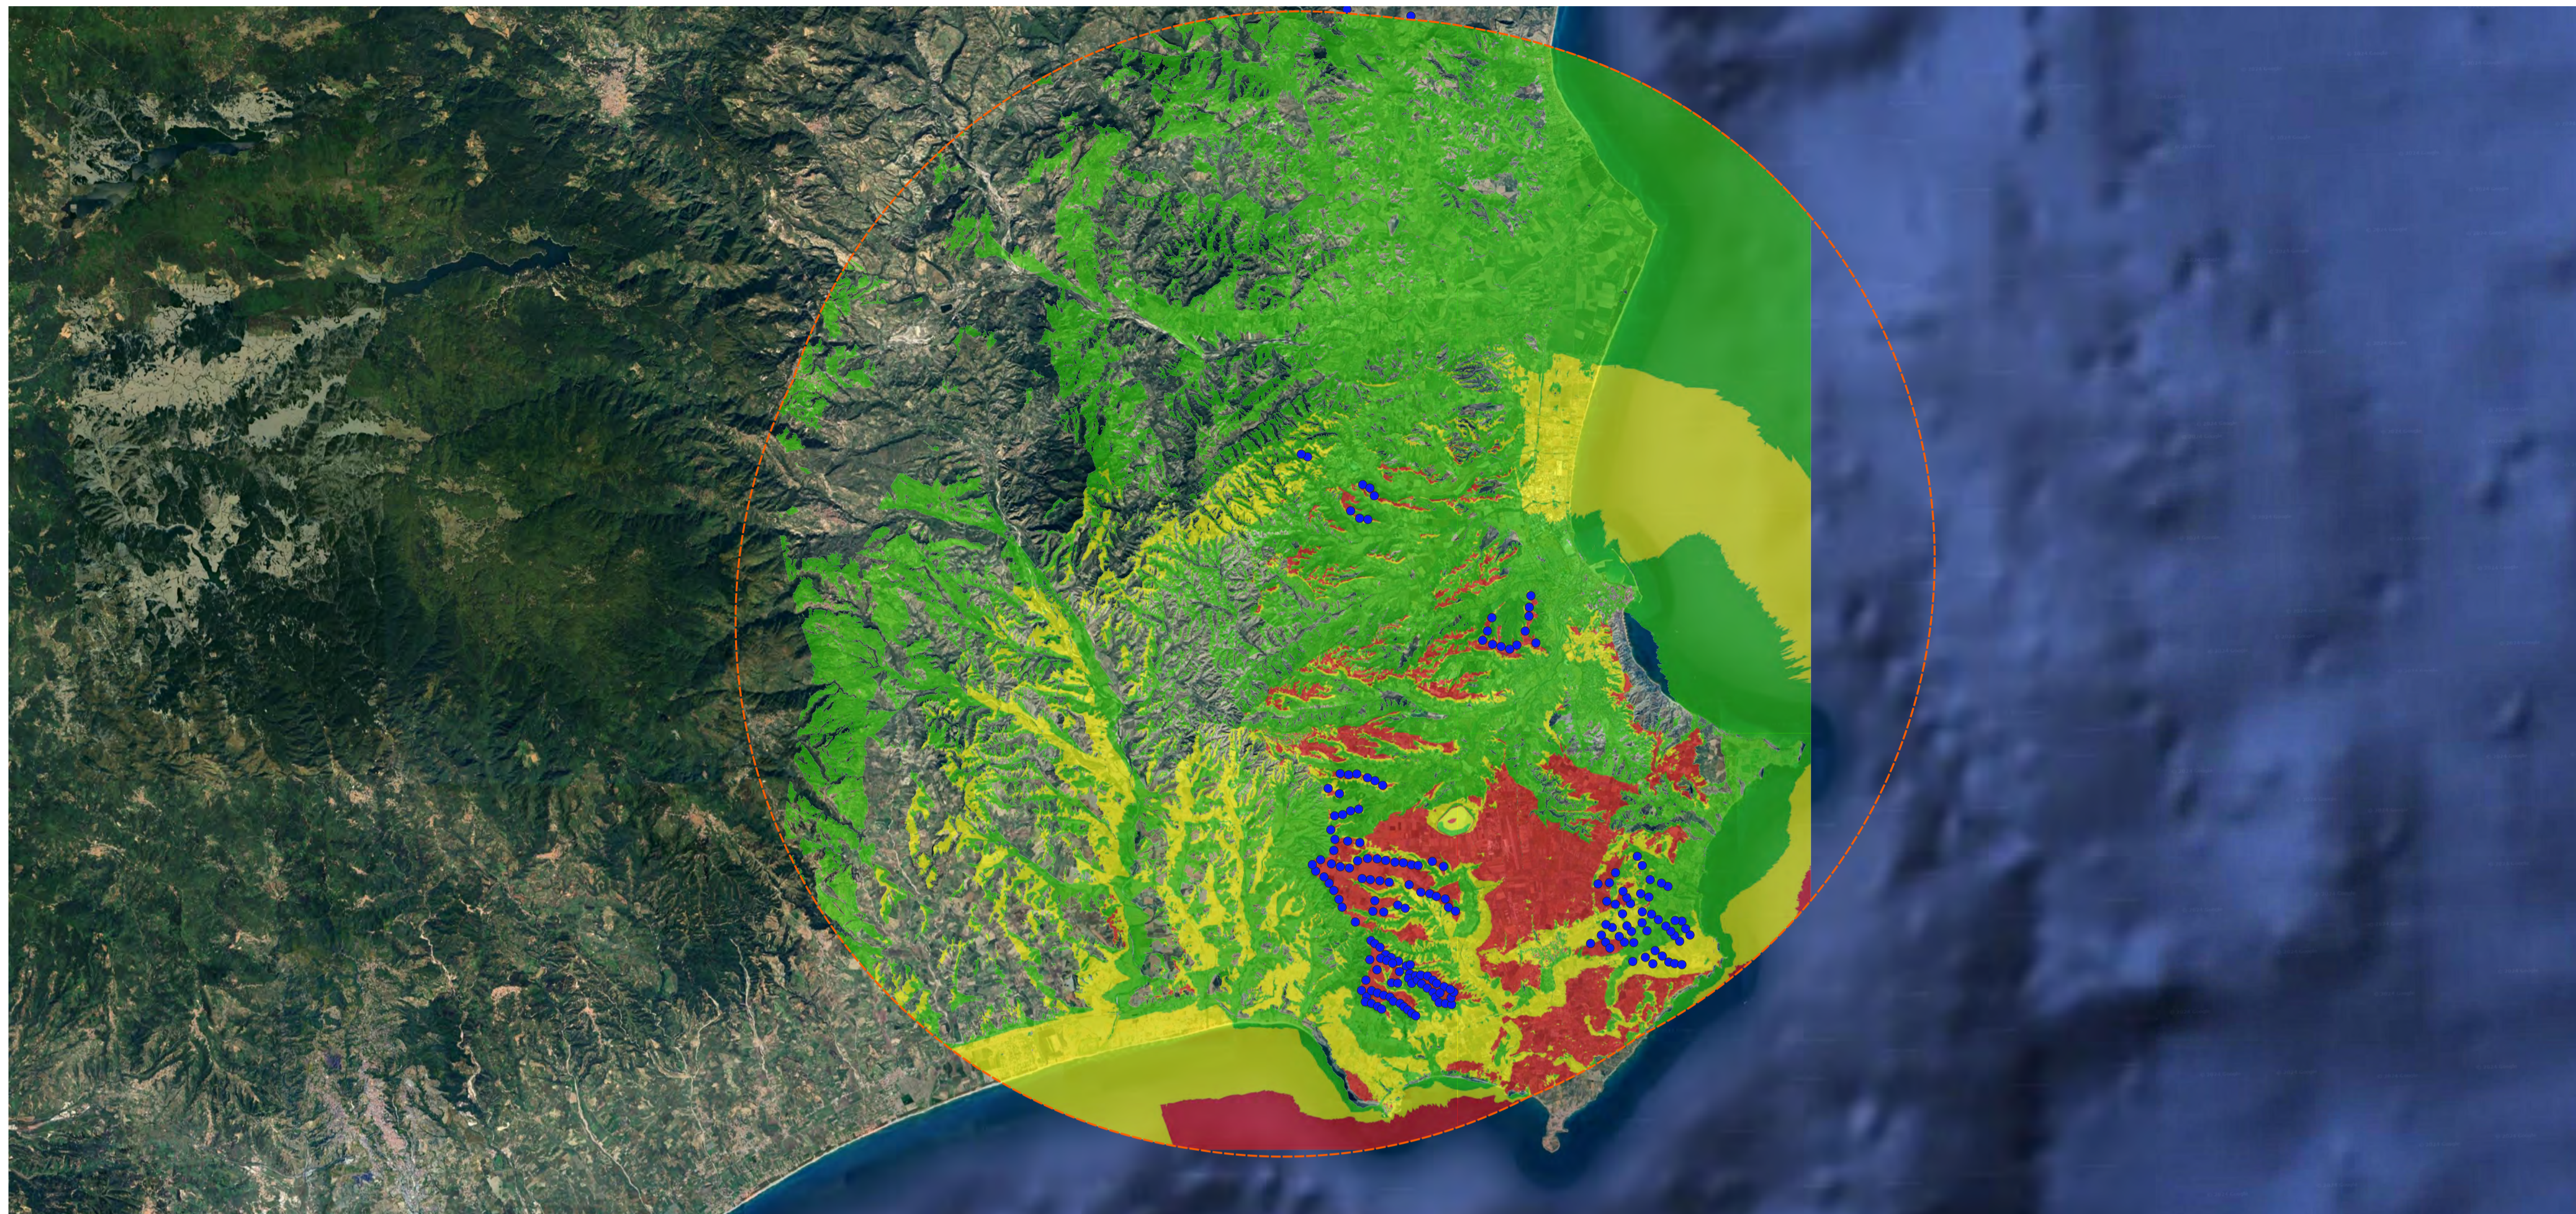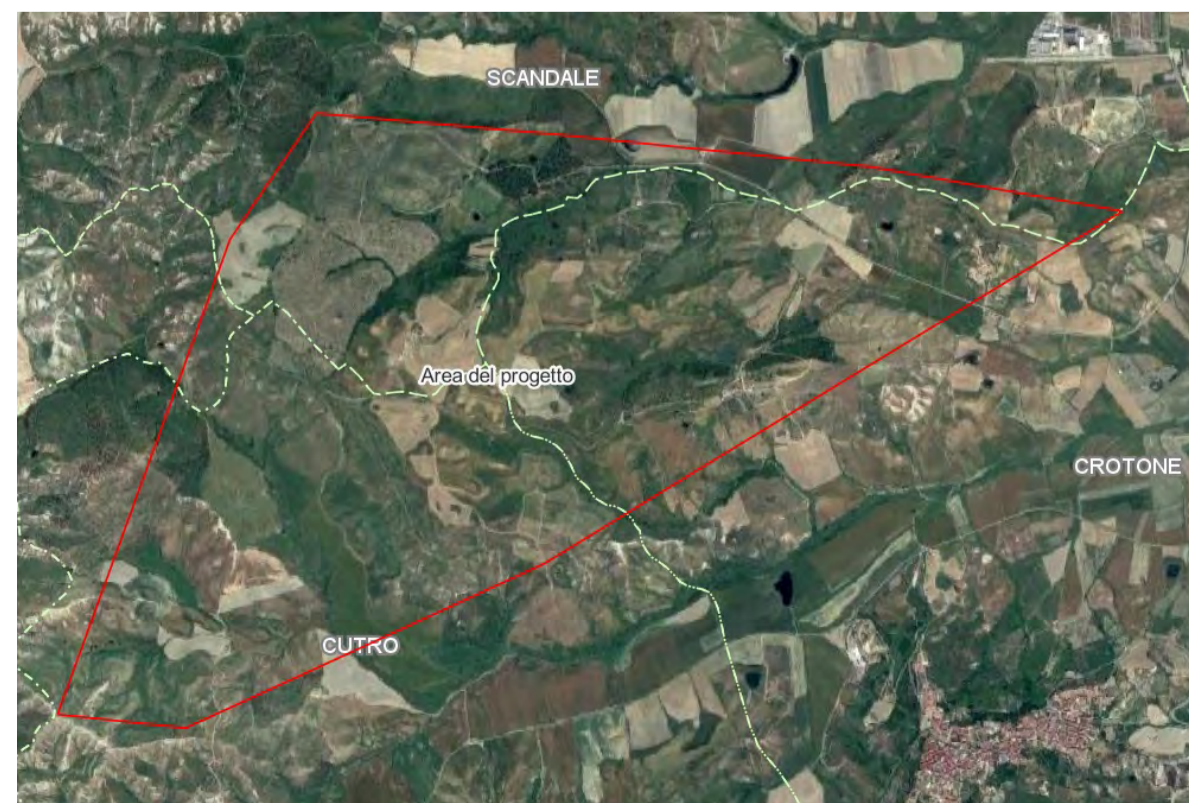

	Realizzato da			Nome file: 22048 SCN progetto tavole GIS.gpz		Titolo tavola: Impatti cumulativi			
	Proprietario			Formato	A1	Scala	1:160'000		
Note di revisione				PROGRESSO	PROGETTO	PROCESSURA	TIP. DOC.	TAVOLA	REVISIONE
01	20/03/24	Prima revisione	AH	VDA	2	2	0	4	8
00	21/03/23	Prima emissione	AH	VDA	S	C	N	P	D
REV	DATA	DESCRIZIONE	PREP	APPR	T	1	3	0	1