



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	N

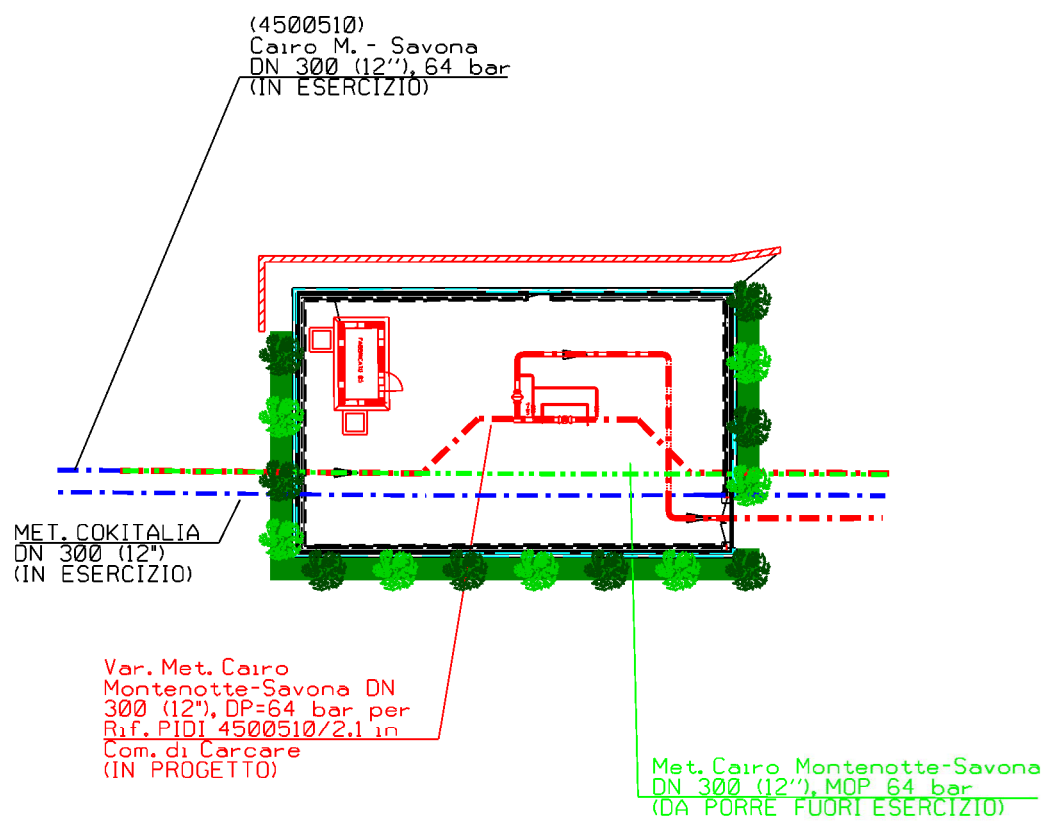

**LEGENDA TEMATICA**

- Area soggetta ad intervento di mitigazione
- Quercus petraea (Rovere) h. 1.25 – 1.50 m: n. 7
- Castanea sativa (Castagno) h. 1.25 – 1.50 m: n. 18

SCALA 1:500

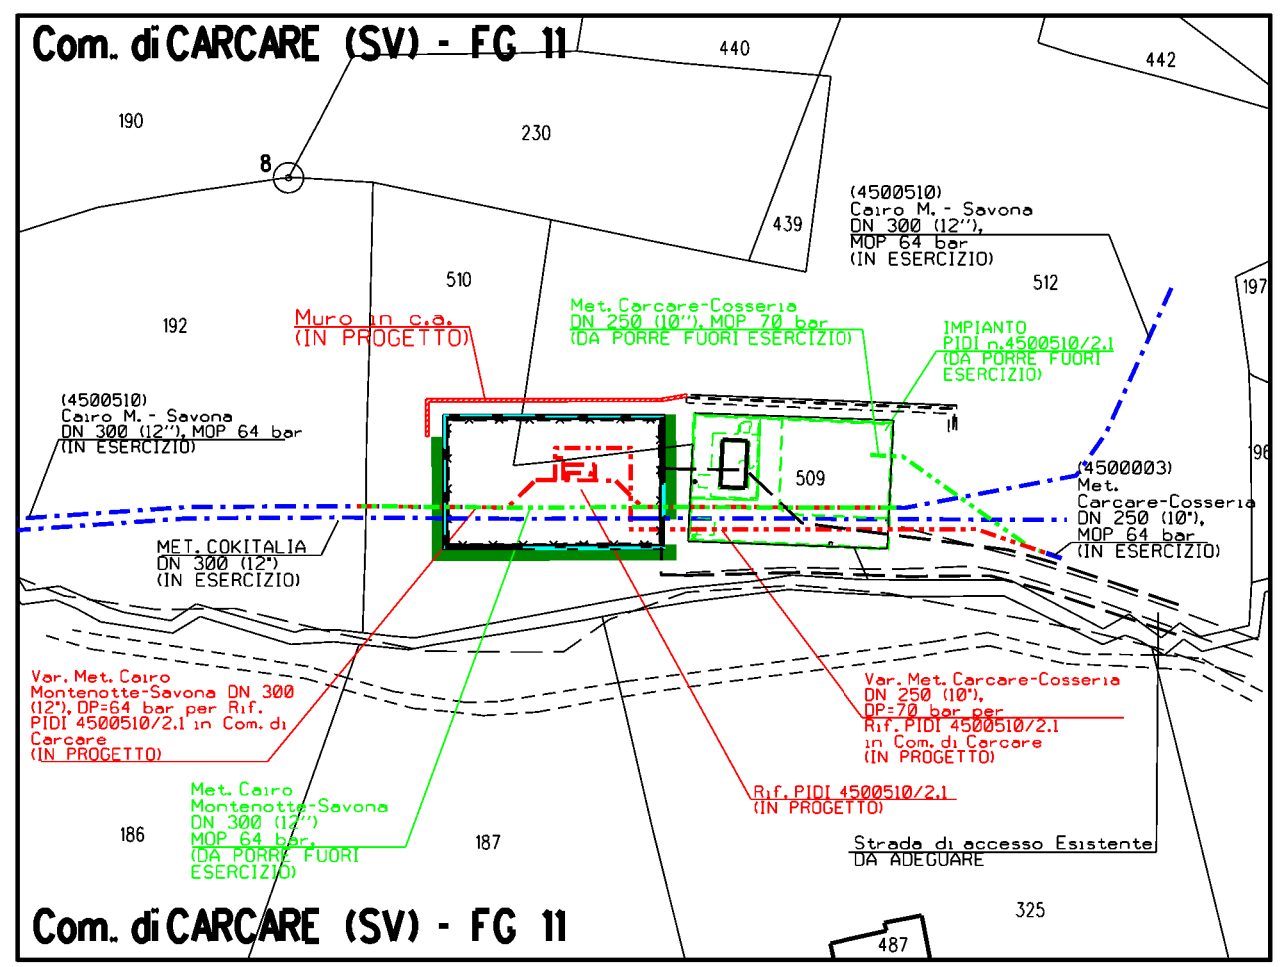

**LEGENDA:**

- METANODOTTO IN PROGETTO
- METANODOTTO IN ESERCIZIO
- METANODOTTO DA PORRE FUORI ESERCIZIO
- AREA PER MASCHERAMENTO

0	09/03/2022	EMISSIONE PER COMMENTI	L.FALCATELLI	F.VITALI	G. CICCARELLI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		PROGETTISTA			
		<b>techfem</b> Rif. TFM: 011-PJ10-033-11-DT-D-5270			
		MET. CAIRO MONTENOTTE-SAVONA DN 300 (12'') - DP 64 bar Varianti per realizzazione Impianti di Lancio/Ricevimento Pig e Rifacimento Impianti di Linea per predisposizione piggabilita' metanodotto			
		PUNTO DI INTERCETTAZIONE E DERIVAZIONE IMPORTANTE P.I.D.I. N. 4500510/2.1 IN COMUNE DI CARCARE MASCHERAMENTO IMPIANTO CON ESSENZE ARBOREE E ARBUSTIVE			
			COMMESSA	CODICE TECNICO	
			NR/18016/R-L11	4500510	
			DIS. N.		
			11-DT-D-5270		
			REVISIONE		
			0		
			FG.		
			1 DI 1		
			SCALA		
			1:500		

DOCUMENTO DI PROPRIETA' - SNAM Rete Gas - LA SOCIETA' TUTELERA I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE