


- Legenda**
- Opere in progetto oggetto di VNL*
- Linea 150 kV
 - Sostegni 150 kV
- Interventi da realizzare con VNL*
- Linea 150 kV
 - Sostegni 150 kV
- Opere autorizzate non oggetto di analisi*
- Linea 150 kV
 - Sostegni 150 kV

Regimi Normativi-Piano Paesaggistico Catania

- Livello di tutela 1
- Livello di tutela 2
- Livello di tutela 3

0 0,25
 chilometri
 Scala 1:6.000

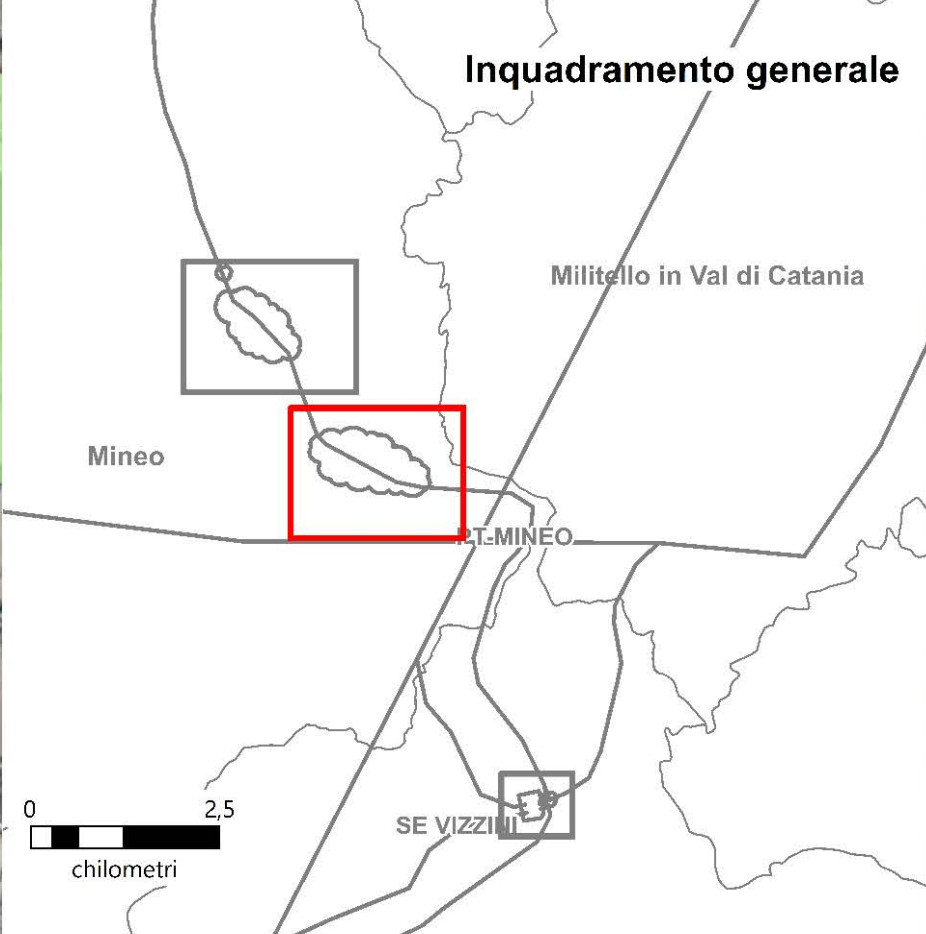

CEESI S.p.A.	ELABORATO	S. Fedeli	SVP-SA-SACS	VERIFICATO	A. Serrapica	SVP-SA-SACS	APPROVATO	 TERNA GROUP
					02/10/2023		DATA	REVISIONI
							N.	
NOME DEL FILE		CODIFICA DELL'ELABORATO		FORMATO	SCALA	FOGLIO		
DEGR11010B3012459_2 Tav 5		DEGR11010B3012459_2		A3	1:6.000	1 di 1		

TITOLO ELABORATO				
Nuova SE 380/150 kV di Vizzini con raccordi aerei 380/150 kV alla RTN ed opere connesse				
INTERVENTO 5 - Variante non localizzativa dei sostegni 19-20-21, 24-25 e27				
INTERVENTO 3 - Variante non localizzativa del sostegno 115-14				
LISTA DI CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE				
Tavola 5 - Regimi normativi - PP Catania sostegni 19-20-21 (int. 5)				

N.B. Il sostegno rappresentato nella Tavola è da intendersi come un simbolo necessario solamente all'individuazione del centro picchetto; non rappresenta pertanto l'effettiva area in ingombro.