

REGIONE PUGLIA
Comune di San Paolo di Civitate
Provincia di Foggia



Ing. Nicola Roselli - Termoli (CB)
email ing.nicolaroselli@gmail.com



PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO NECESSARIO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE DELLA POTENZA NOMINALE MASSIMA DI 54998 KW E POTENZA IN A.C. DI 50400 KW, SITO NEL COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE (FG) CON OPERE DI CONNESSIONE RICADENTI ANCHE NEI COMUNI DI SERRACAPRIOLA (FG) E DI LESINA (FG)

TITOLO TAVOLA

ALLEGATI ALLE RELAZIONI GEOLOGICA, GEOTECNICA, ED IDROGEOLOGICA-PARTE 2

PROGETTAZIONE	PROPONENTE	SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI
PROGETTISTI Ing. Nicola ROSELLI Ing. Rocco SALOME PROGETTISTI PARTI ELETTRICHE Per.Ind. Alessandro CORTI CONSULENZE E COLLABORAZIONI Arch. Gianluca DI DONATO Dott. Massimo MACCHIAROLA Ing. Elvio MURETTA Archeol. Gerardo FRATIANNI Geol. Vito PLESCIA	LIMES 4 S.R.L SEDE LEGALE Milano, cap 20121 via Manzoni n.41 P.IVA 10307450964  Firmato digitalmente da VITO FRANCESCO PLESCIA	

4.2.4_b		FILE B4XNJR9	CN = VITO FRANCESCO PLESCIA C = IT	CODICE PROGETTO B4XNJR9	SCALA
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	26/06/2023		PLESCIA	LIMES4	LIMES4
B					
C					
D					
E					
F					

PREMESSA

Il presente allegato contiene n° 3 carte tematiche formato A0 scala 1 : 10.000

ALLEGATI :

CARTA PAI IMPIANTO AGRIVOLTAICO Scala 1 :10.000


CARTA GEOLOGICA IMPIANTO AGRIVOLTAICO Scala 1 :10.000

CARTA LITOLOGICA IMPIANTO AGRIVOLTAICO Scala 1 :10.000

IL GEOLOGO

Dott. Vito. F. PLESCIA



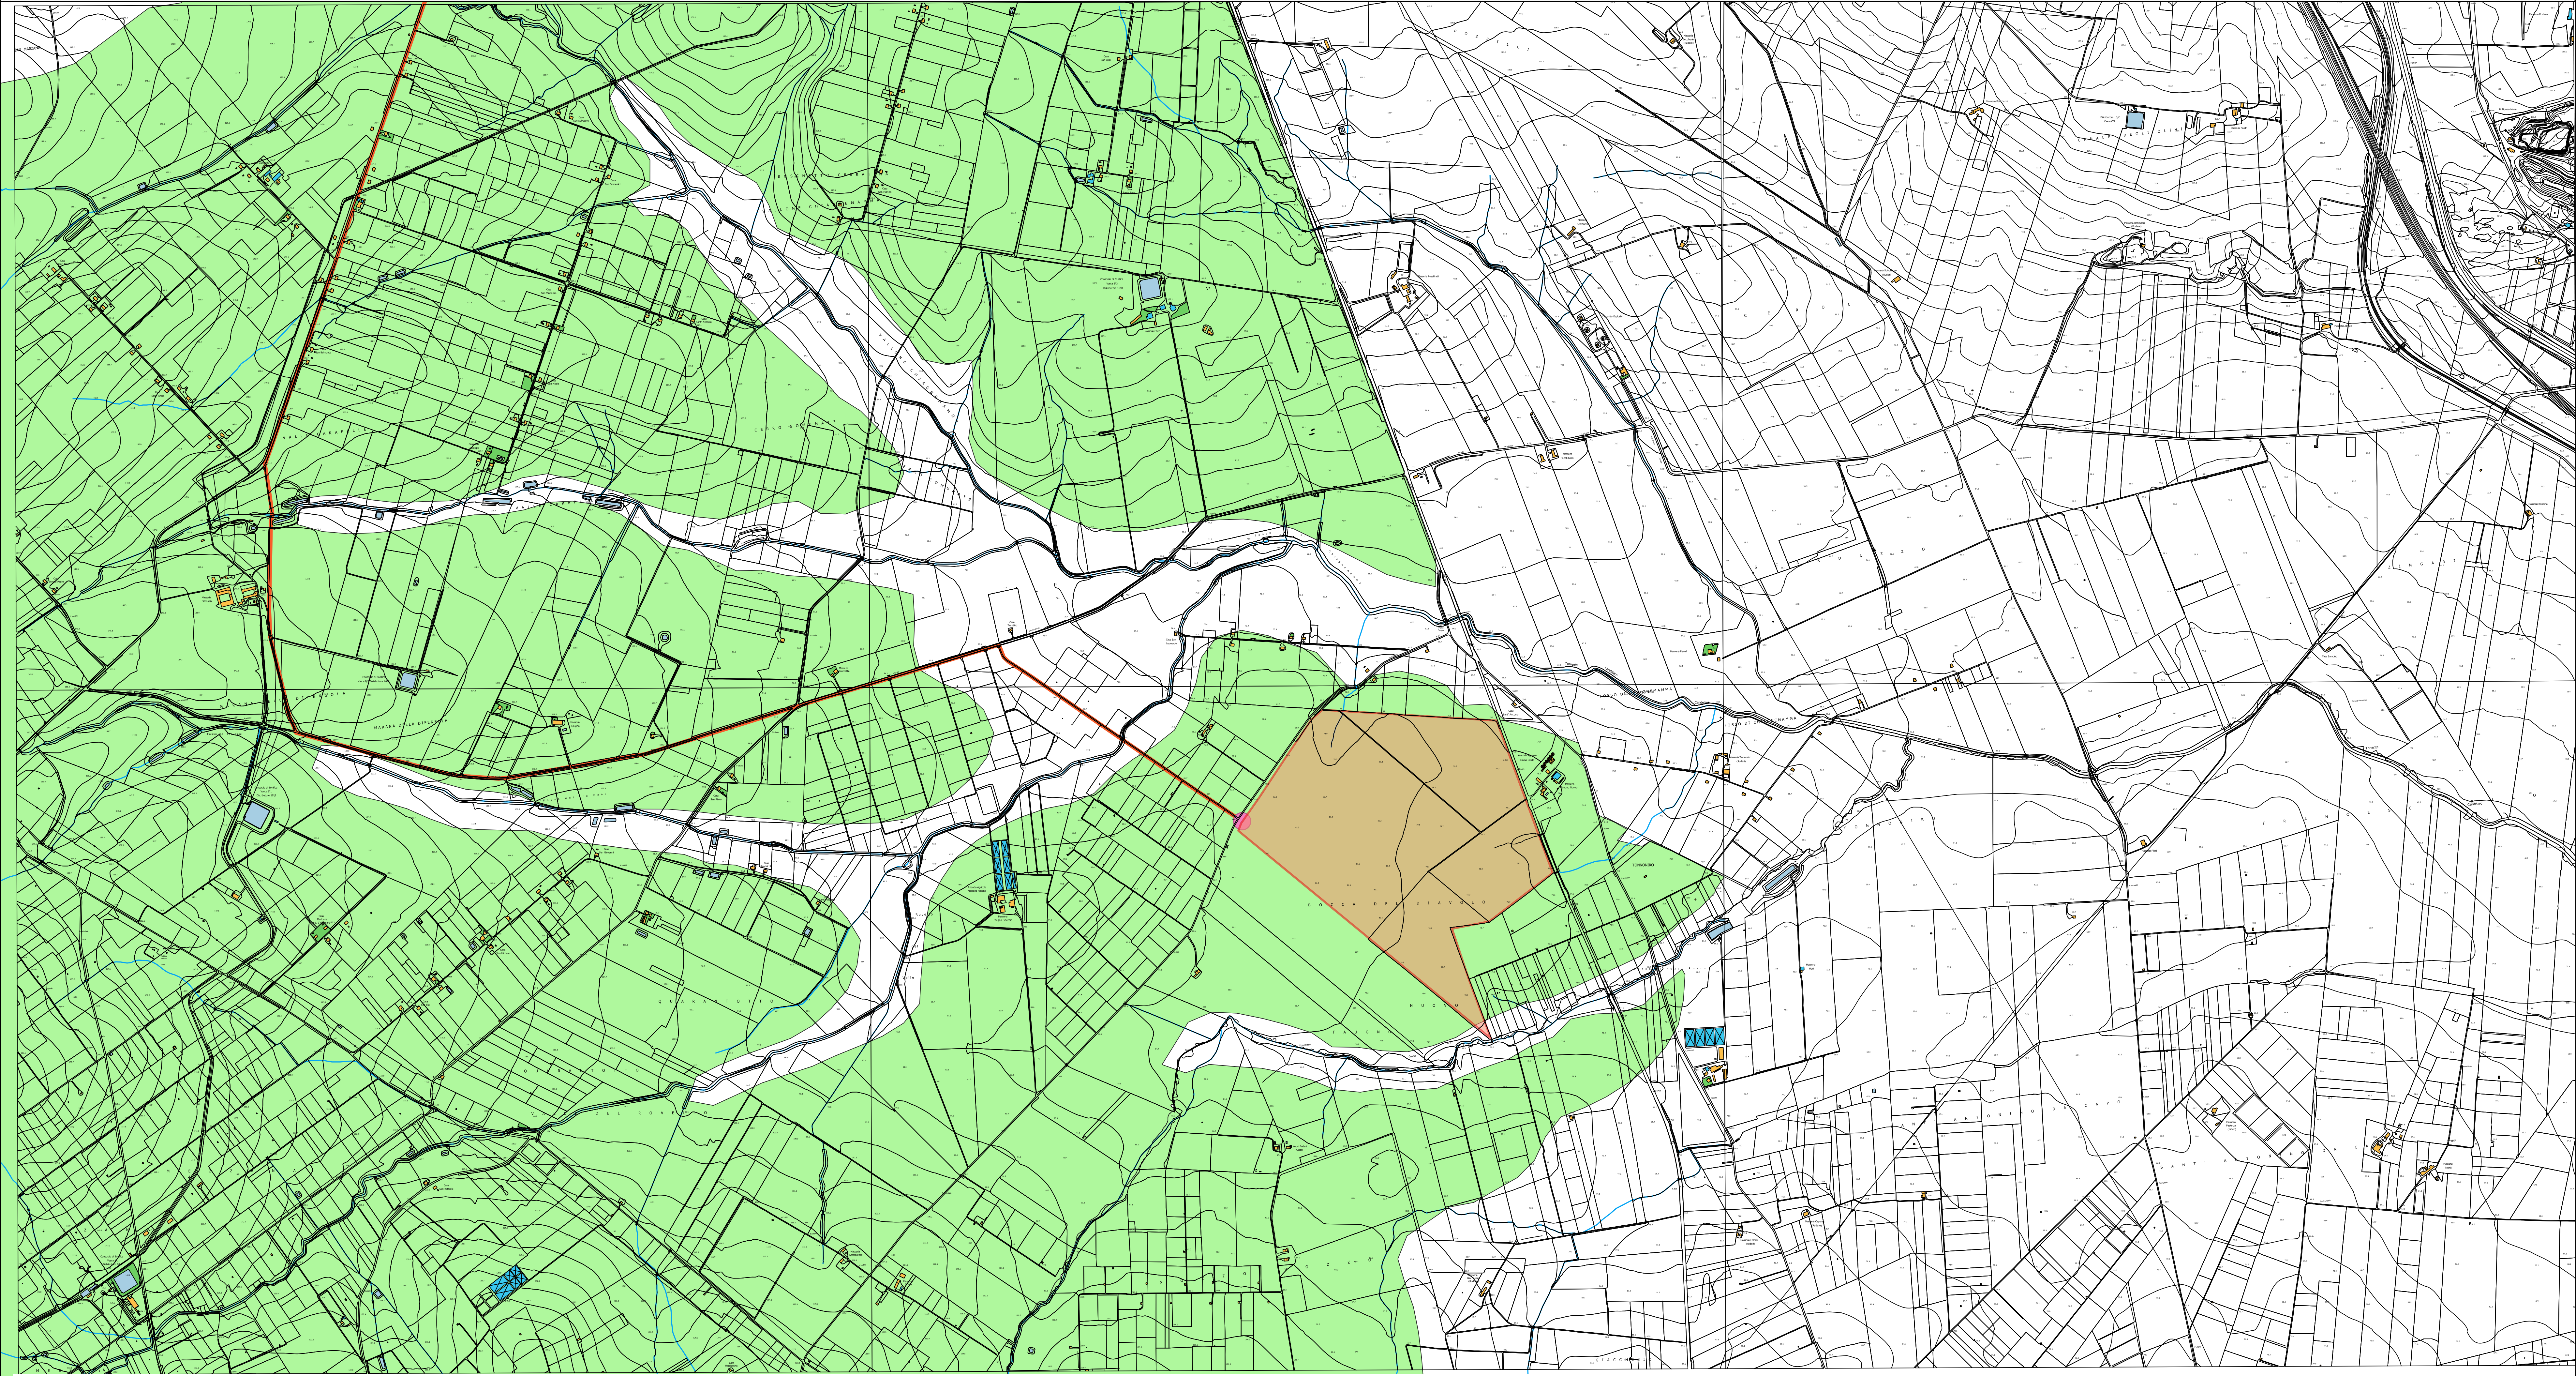


- Legenda
- Elementi
- Cabina generale di campo
 - Sottostazione Terna
 - Impianto agrivoltaico
 - Cavo di connessione a 36 KV

- PAI
- pericolosità_geomorfologica
- PG3
 - PG2
 - PG1

- PAI
- Pericolosità idraulica
- AP
 - MP
 - BP

Scala 1 : 10.000

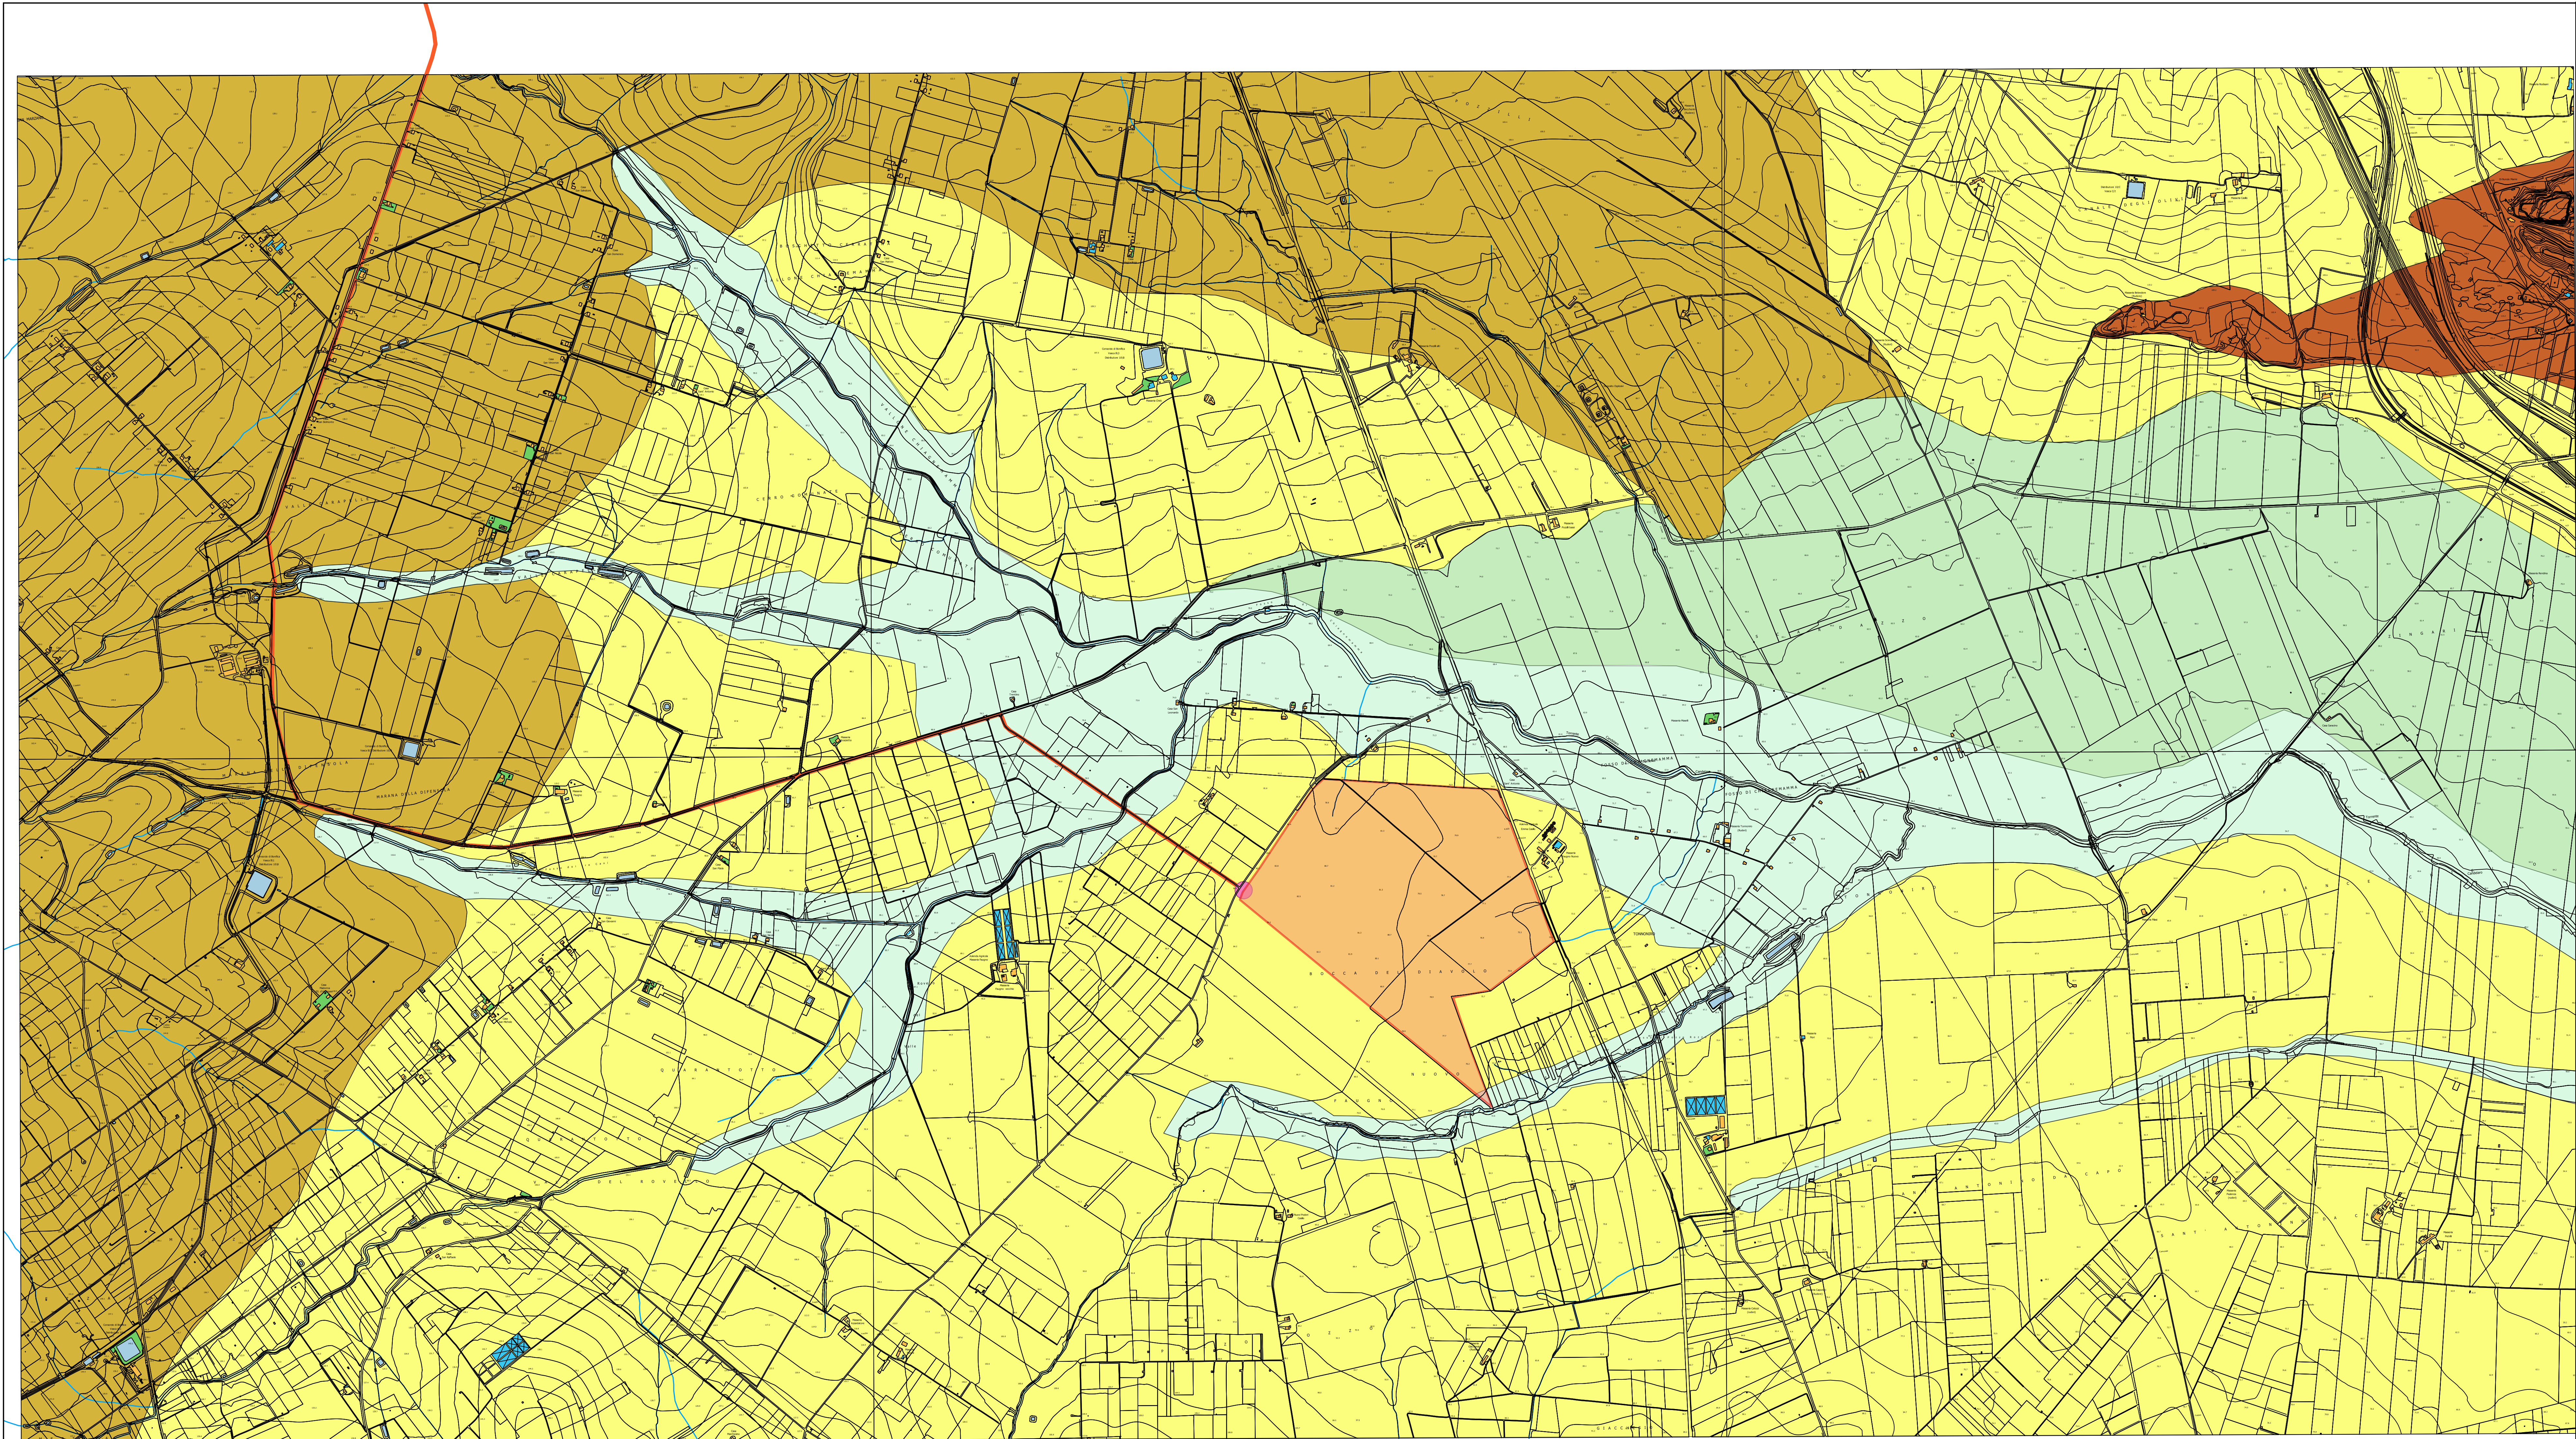

Legenda


Elementi

- Cabina generale di campo
- Sottostazione Terna
- Impianto agrivoltaico
- Cavo di connessione a 36 KV

geologia

- F14 Alluvioni prevalentemente limose-argillose del IV ordine dei terrazzi
- fl3 Alluvioni ghiaioso-sabbioso-argillose del III ordine dei terrazzi
- qQ Conglomerati di Campomarino
- Qc Sabbie di serracapriola
- M3 Calcareni di Apricena

Scala 1 : 10.000

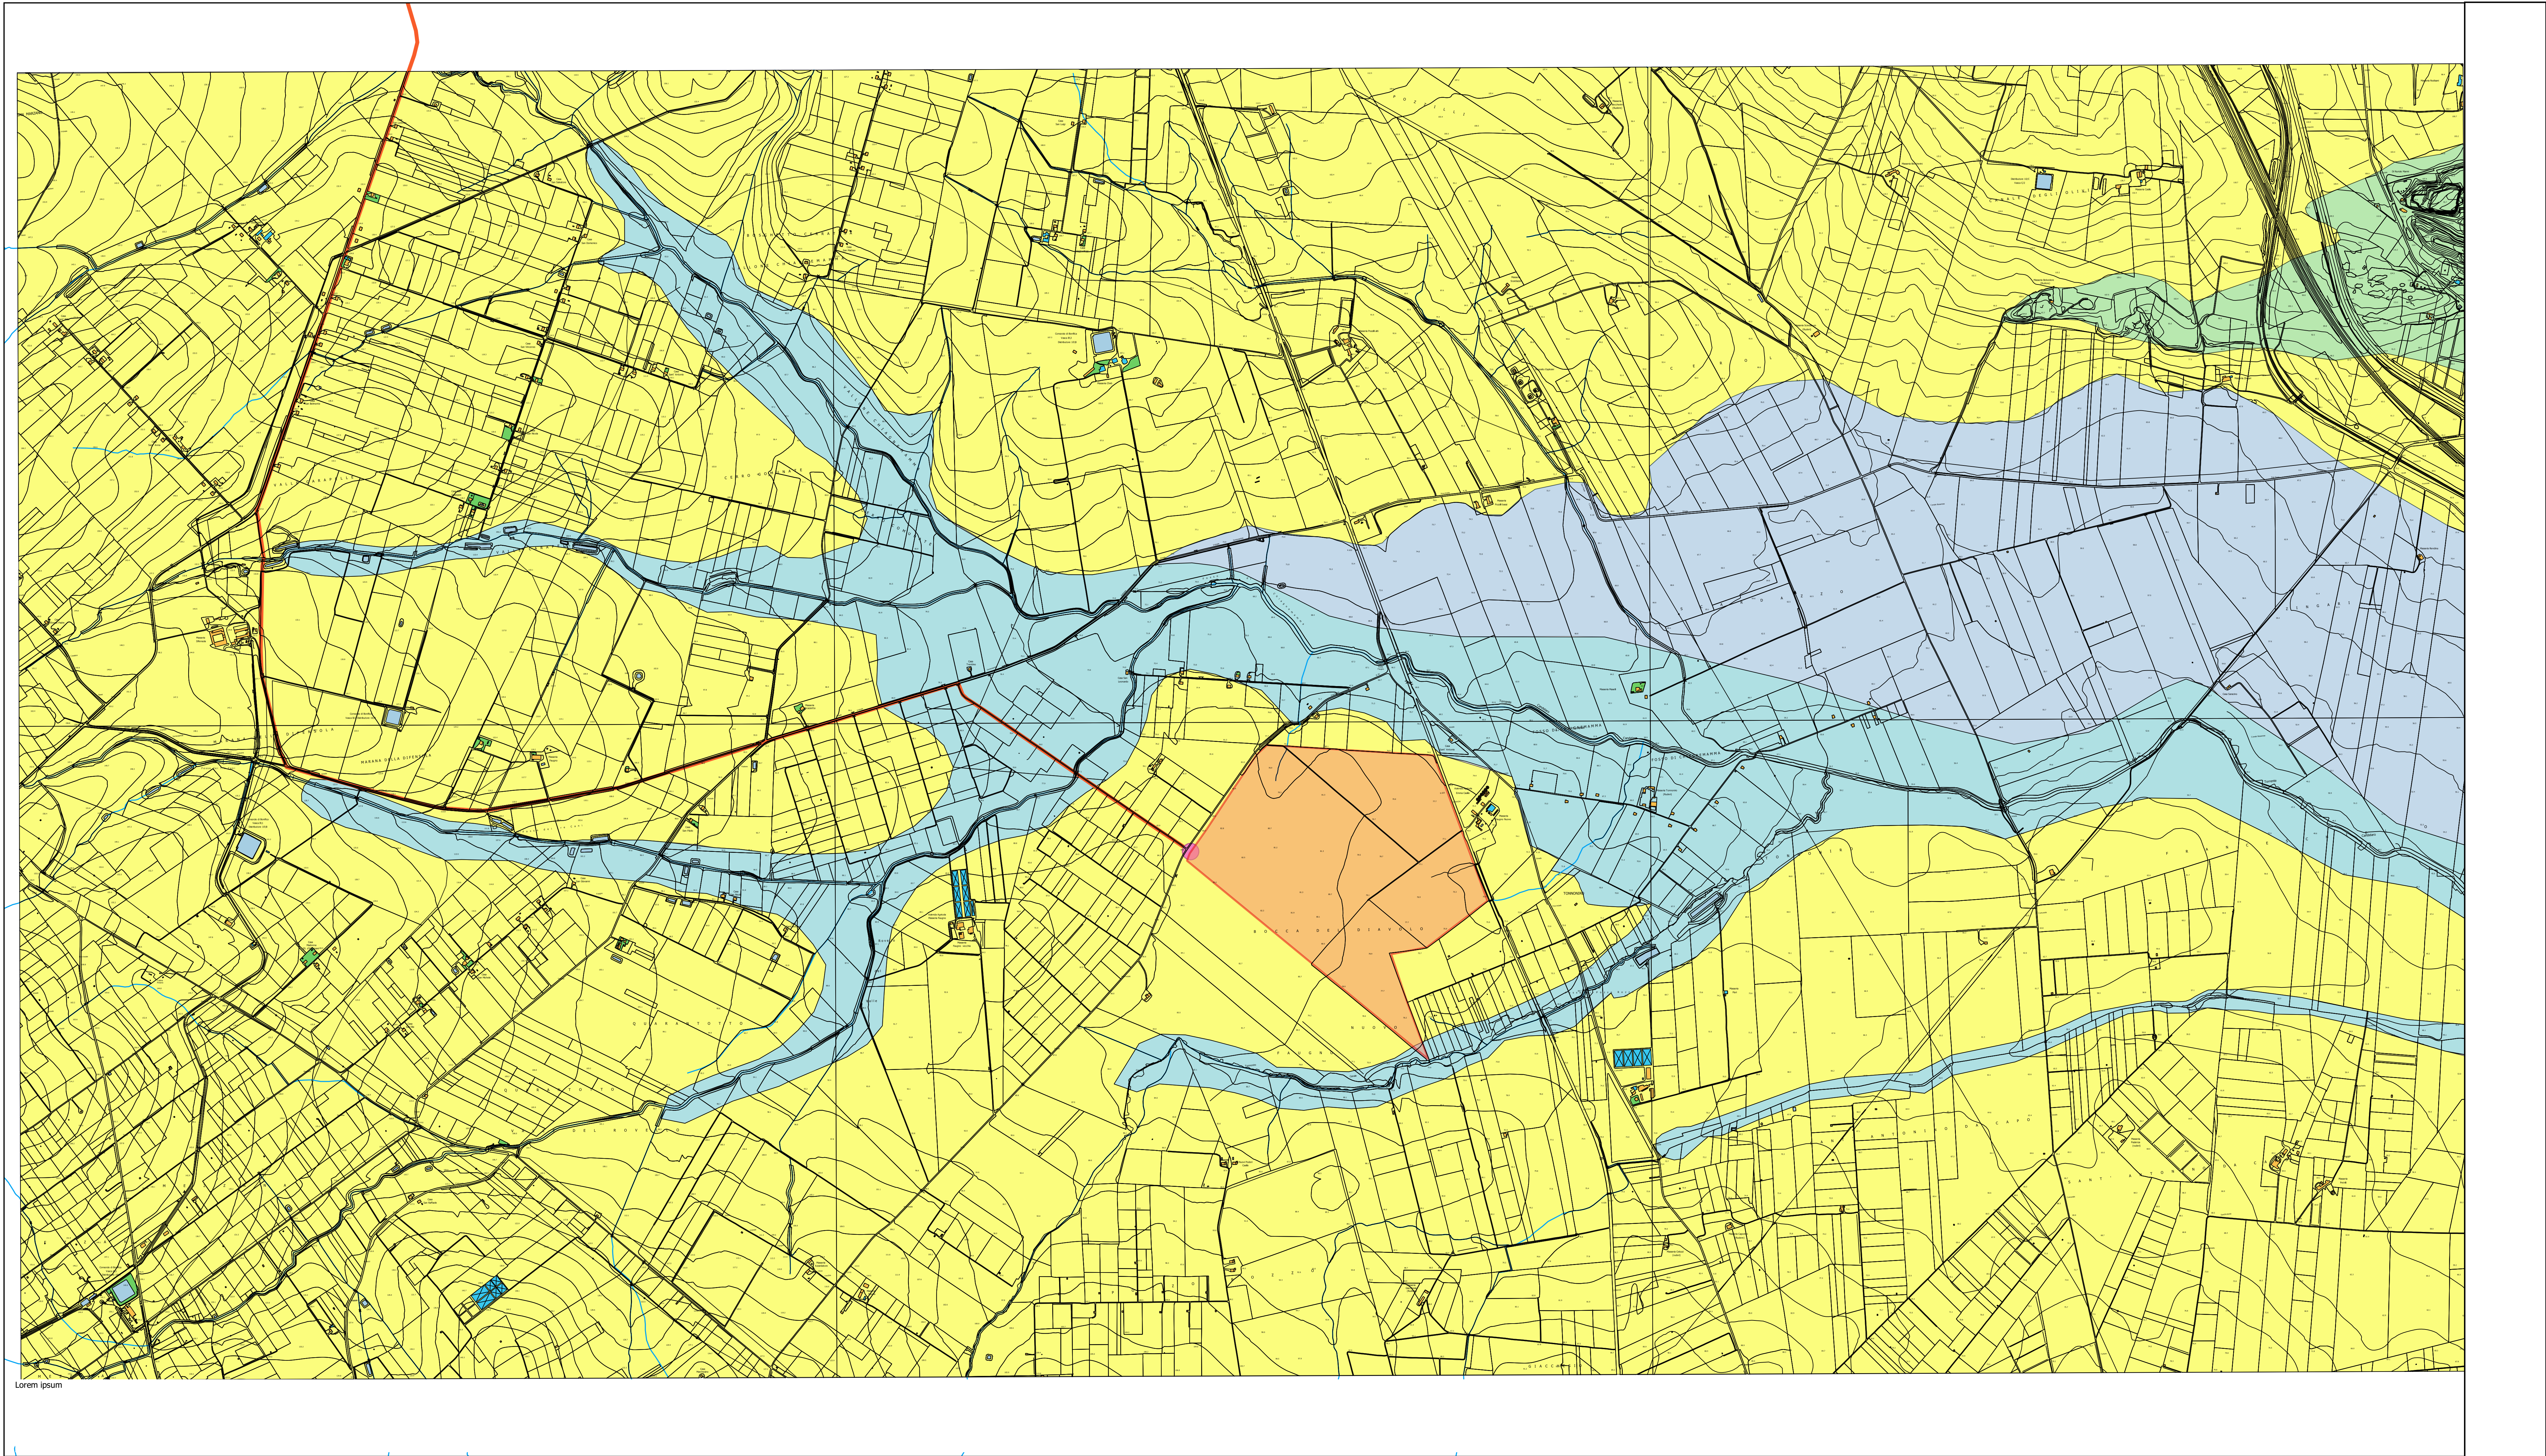

- Legenda
- Elementi
- Cabina generale di campo
 - Sottostazione Terna
 - Impianto agrivoltaico
 - Cavo di connessione a 36 KV

- Litologia del substrato
- Depositi sciolti a prevalente componente pelitica
 - Depositi sciolti a prevalente componente sabbiosa-ghiaiosa
 - Unità a prevalente componente silteosa-sabbiosa e/o arenitica
 - Unità a prevalente calcarea o dolomitica

Scala 1 : 10.000