PLANIMETRIA

CONDIZIONI DI CARICO					
CODICE	DESCRIZIONE	TEMPERATURA	VENTO		GHIACCIO
			Velocità	Pressione	Spessore
		°C	km/h	Pa/m²	mm
CDC	Carico Due Giorni	-15	-	-	-
VEX	Vento Eccezionale zona A	-15	130	750	-
VFE	Vento Eccezionale zona B	-20	85	14	500
VFS	Vento Forte sotto terreno	-15	-	-	-
VFT	Vento Forte sotto terreno	-15	-	-	-
VFN	Vento Forte zona A	-20	-	-	-
CGE	Ghiaccio eccezionale Zona A	-10	0	14	-
CGN	Ghiaccio eccezionale Zona B	-20	85	14	-
CFNS	Vento Forte B sotto "0"	-15	130	750	-

CONDUTTORI IMPIEGATI E VALORI DEI TIRI CORRISPONDENTI							
Codice	Conduttori				Fune di guardia		
Cond. n°	Tipo	Tipo Dati Conduttore			Tipo	Tipo Dati Conduttore	
1	1 x ACSR 453.5mm	1453	ACSR	2FGN 4113 mm	OPGW	1200	2FGN
2	1 x ACSR 453.5mm	2200	ACSR	2FGN 4113 mm	OPGW	1200	2FGN
3	1 x ACSR 453.5mm	2436	220	2FGN 4113 mm	OPGW	1200	220

Profilo preliminare:
Sono possibili, in sede di progetto esecutivo,
- variazioni di posizione e altezza dei sostegni

LEGENDA

- V Vertice catenaria in condizione NF
- Y Vertice catenaria in condizione MF

SCALE 1:2000

Convenzione angolare: Gradi sessadecimali

Massscavata simetrica

Profilo altimetrico

Massscavata destra

DIMENSIONI	
HRS	1.50 mm
HRC	1.50 mm
HRI	1.50 mm
HRN	1.50 mm

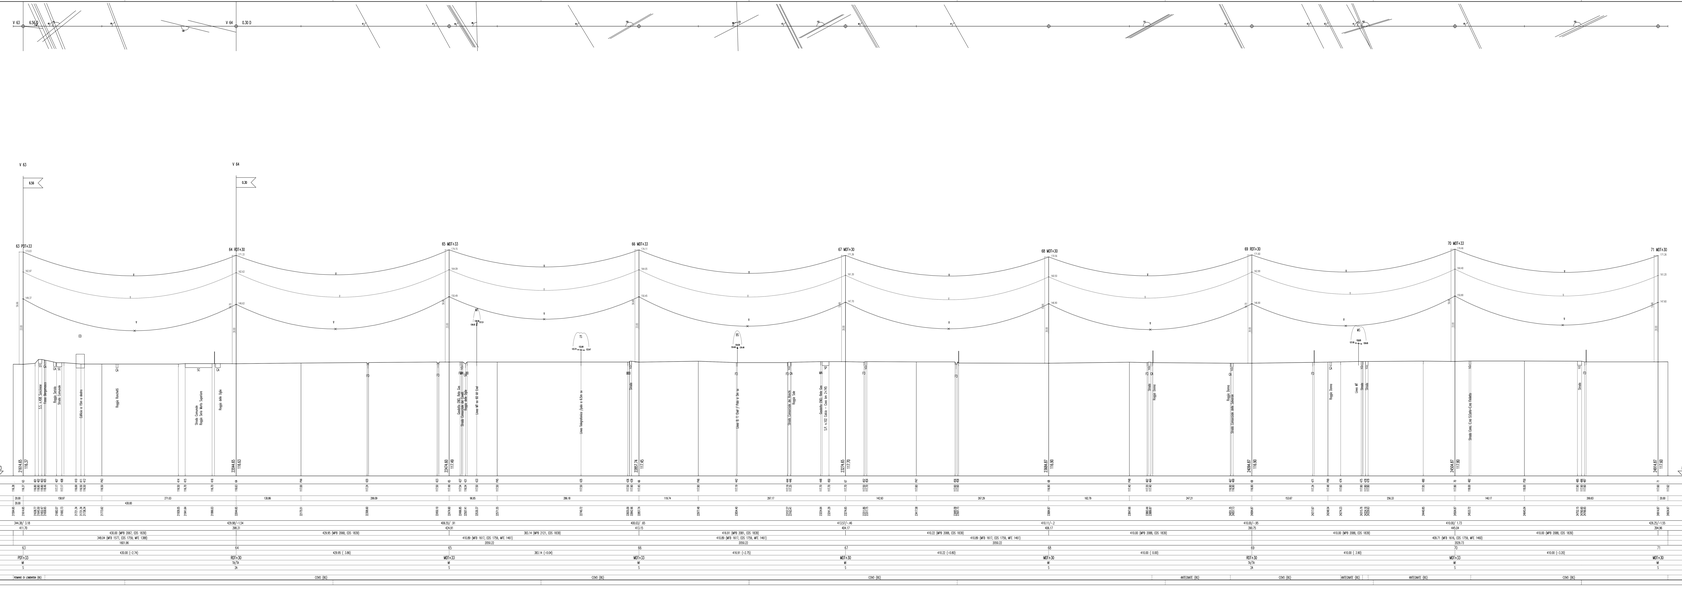
V 62
V 64
63 FEV-32
64 MEV-32
65 MEV-32
66 MEV-32
67 MEV-32
68 MEV-32
69 FEV-32
70 MEV-32
71 MEV-32
Tagliata Tronchi
Strada Comunale
Fosso Cavo
Strada Comunale
Fosso Cavo
Strada Comunale
Fosso Cavo