

LEGENDA




Modalità di intervento A: Nuova Costruzione con Demolizione

- Realizzazione Nuovo Elettrودotto Aereo 380 kV DT
- Demolizione Elettrودotto Aereo Esistente a 220 kV ST

Modalità di intervento B: Montaggio Mensole e Posa Conduttori

- Armamento Sostegni Esistenti con Conduttori Aerei 380 kV DT

Confini Comunali

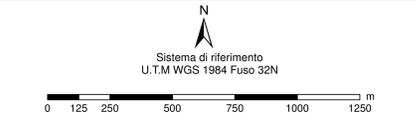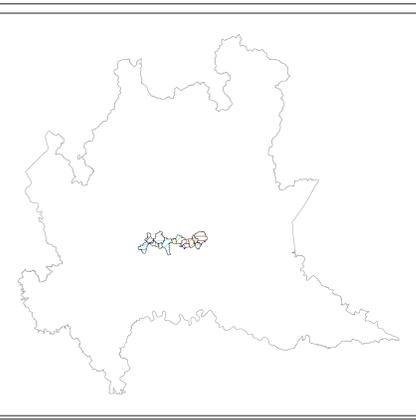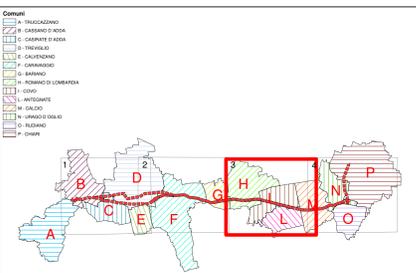

REVISIONI	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
01	28/03/2014	PRIMA REVISIONE	TAUW S.p.A. S1	L. MOIANA	N. RIVARENE
02	30/10/2013	PRIMA EMISSIONE	STEAM SRL	L. MOIANA	N. RIVARENE


TIPOLOGIA DELL'ELABORATO: CODIFICA DELL'ELABORATO: **DETEBR11002BASAO030**

PROGETTO: TITOLO: **Tavola 1**

RICAVATO DAL DOC. TERNA: **"Corografia"**

CLASSIFICAZ. DI SICUREZZA:

NOME DEL FILE: SCALA CAD: FORMATO: A0: SCALA: 1:10.000: FOGLIO: 34

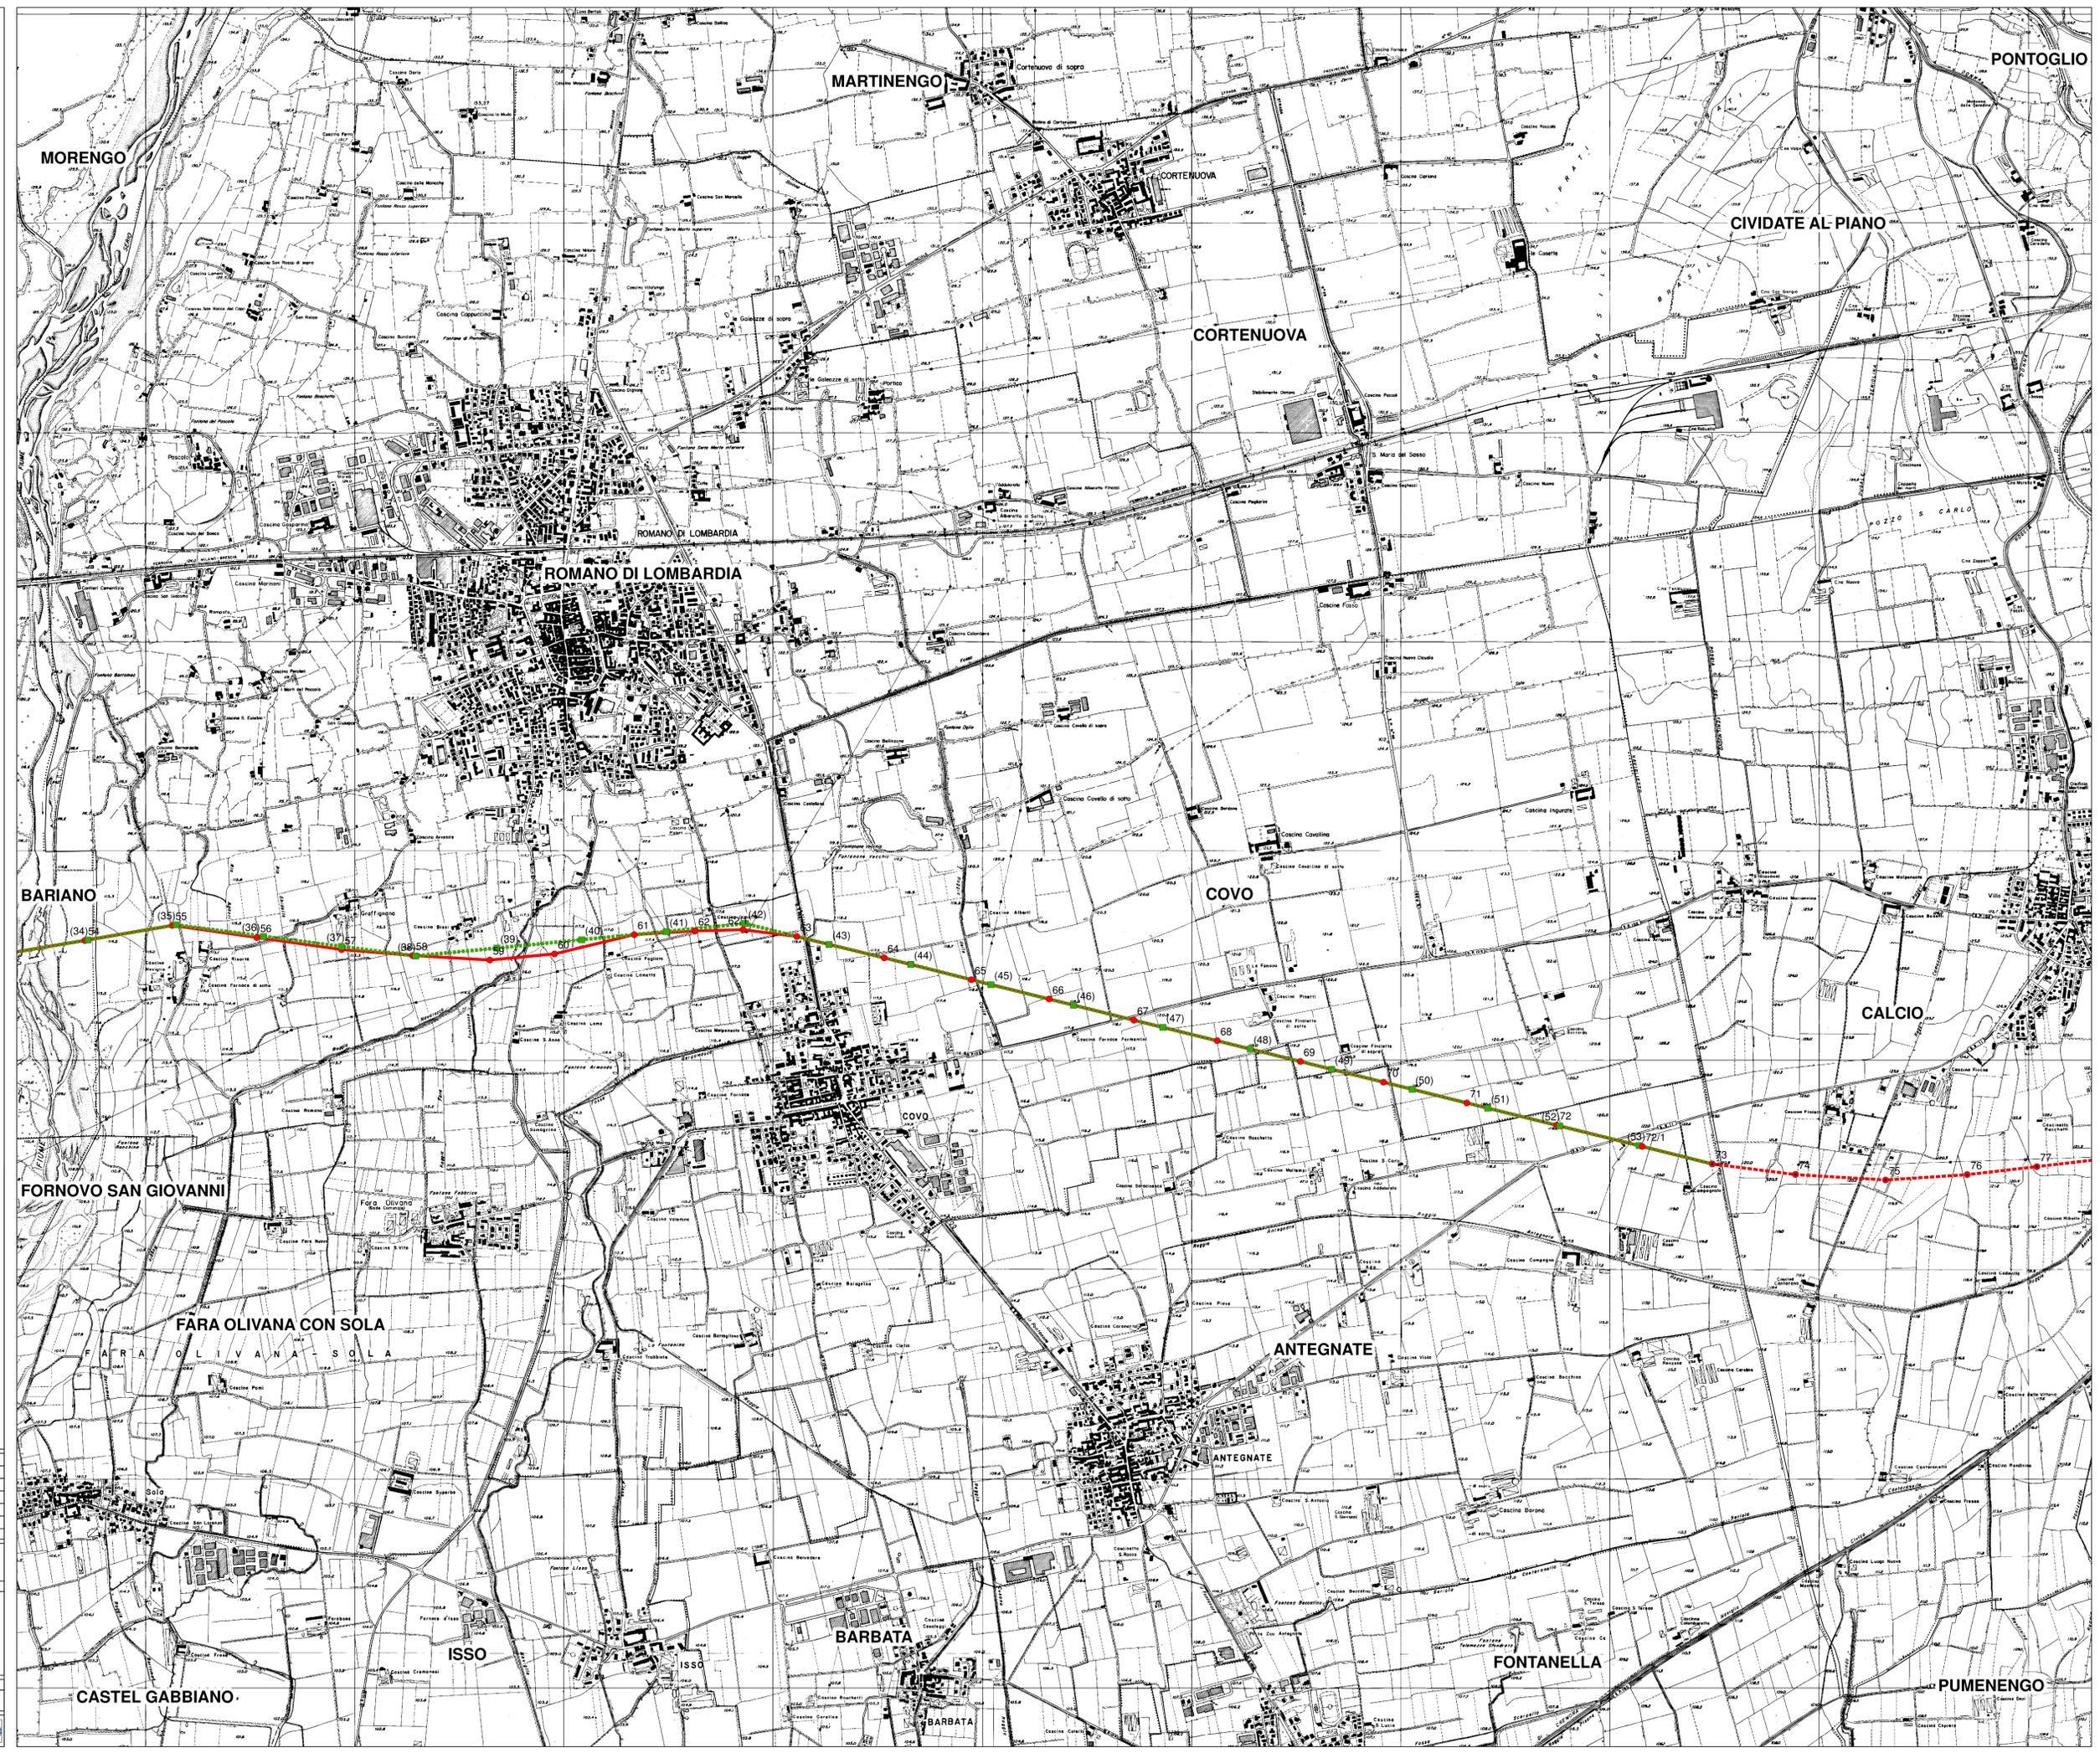

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terma SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato concesso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terma SpA. This document contains information proprietary to TERMA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Any further reuse or reproduction without the written permission of TERMA S.p.A. is prohibited.