




LEGENDA

- AREA STAZIONE ELETTRICA 380/150 kV CASAMASSIMA
- AREA STAZIONE ELETTRICA 150/36 kV CASAMASSIMA
- RACCORDI AEREI 380 kV LINEA ANDRIA – BRINDISI SUD ST
- ASSE RACCORDI AEREI 380 kV LINEA ANDRIA – BRINDISI SUD ST
- LINEA AEREA 380 kV ANDRIA – BRINDISI SUD ST TRACCIATO DA DEMOLIRE
- ASSE SOSTEGNI LINEA AEREA 380 kV ANDRIA – BRINDISI SUD ST DA DEMOLIRE
- LINEA AEREA 380 kV ANDRIA – BRINDISI SUD ST ESISTENTE

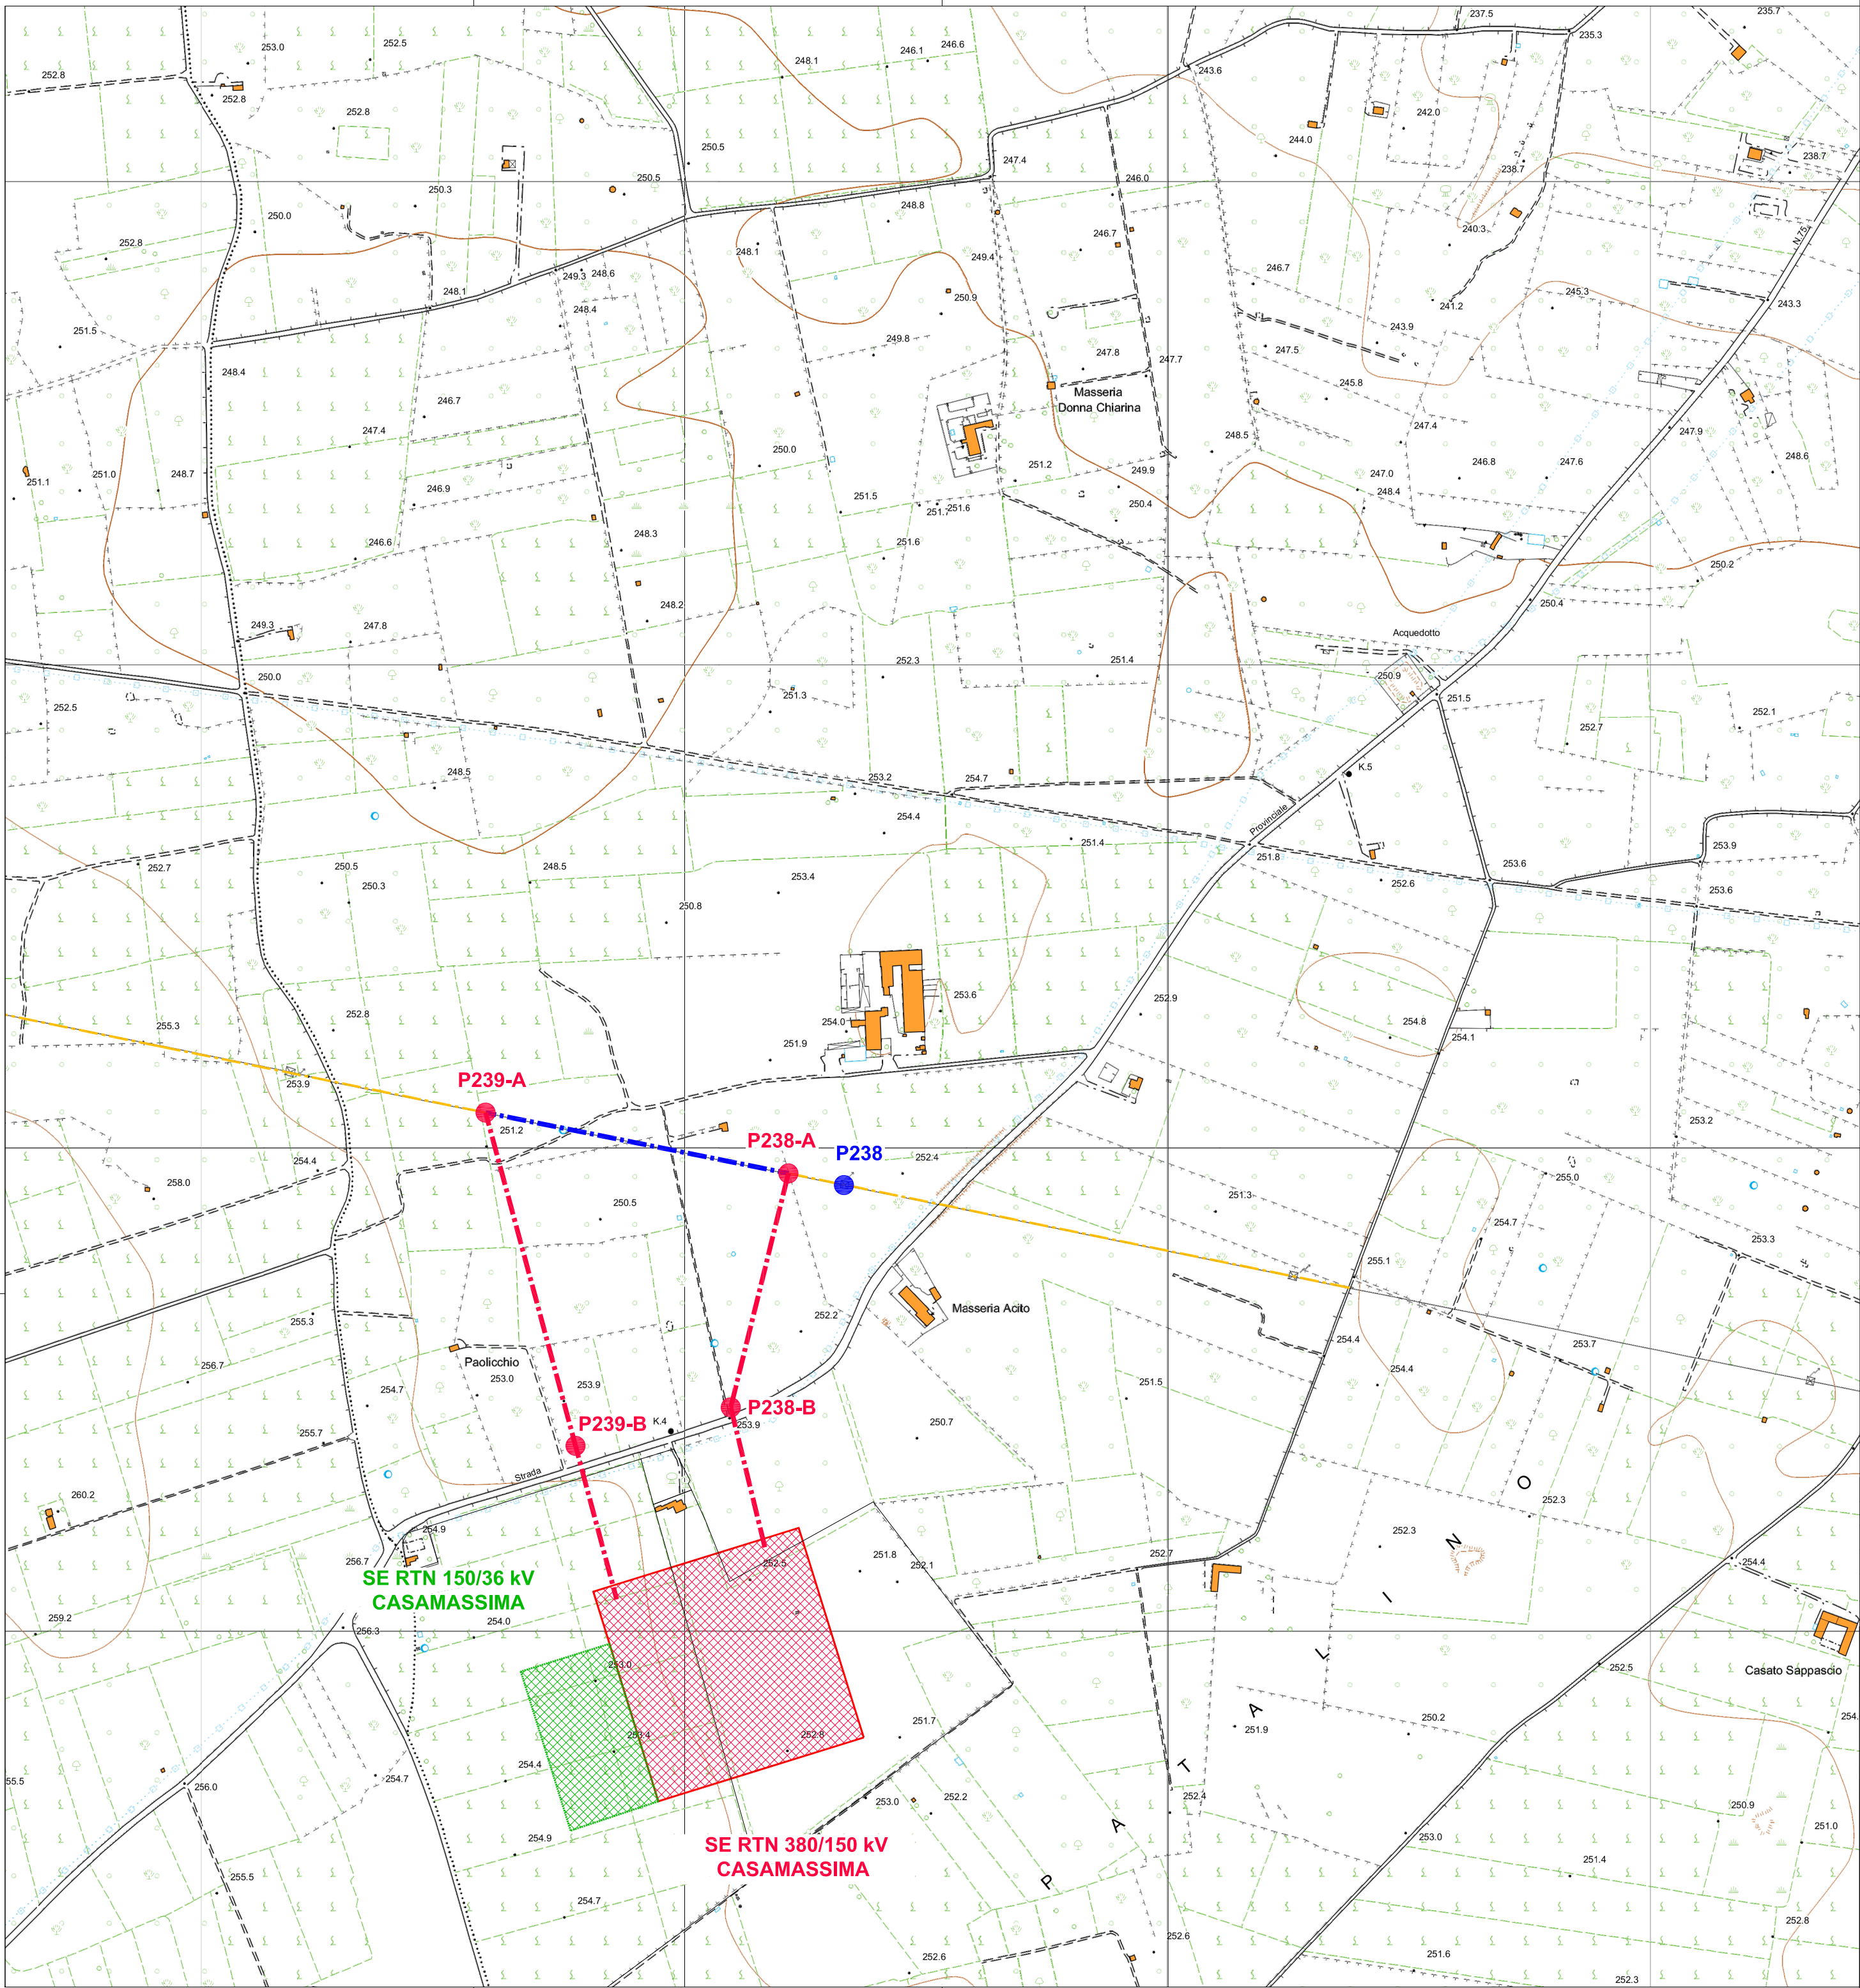

Ing. Luca Brulli

B	23.8.2023	107	013	093	Revisione come da richiesta di integrazioni Terna 15.6.2023
A	9.3.2023	109	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE					IMPIANTO
FLYNIS PV 34 SRL Via Cappuccio, 12 20123 - Milano (MI)					SE 380/150/36 kV CASAMASSIMA
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					TITOLO
BRULLI trasmissione					INQUADRAMENTO CTR
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI	N. DOCUMENTO		
1:5000	A2	1 / 1	7 4 4 3 2 B		