


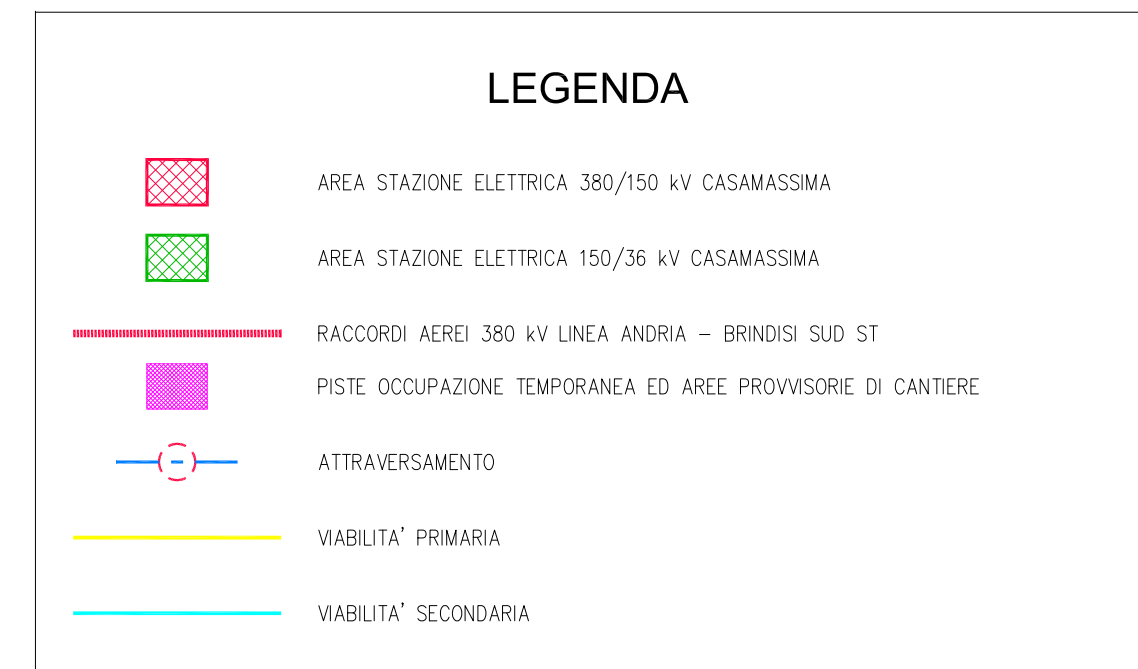

ATTRaversamenti

1 LINEA AEREA MT NUDA e-distribuzione

ATTRaversamenti

1 LINEA AEREA MT NUDA e-distribuzione



A	20.4.2023	 107	 013	 093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE FLYNIS PV 34 SRL <i>Via Cappuccio, 12</i> <i>20123 - Milano (MI)</i>				IMPIANTO SE 380/150/36 kV CASAMASSIMA	
INGEGNERIA & COSTRUZIONI BRULLI ltrasmissione				TITOLO COROGRAFIA ATTRAVERSAMENTI ED ACCESSI AL CANTIERE	
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
1:5000	A2	1 / 1		7 4 4 3 4 A	