

LEGENDA:
 1. INTERFERENZE CON EDIFICI ANTECEDENTI ALL'OPERA, ESTRATTE DAI DOCUMENTI CATASTALI;
 2. INTERFERENZE CON EDIFICI SUCCESSIVI ALL'OPERA, ESTRATTE DAL CONFRONTO DEI DOCUMENTI CATASTALI E GOOGLE EARTH;
 3. INTERFERENZE CON EDIFICI RILEVATI IN FASE DI SOPRALLUOGO.

L'INTERFERENZA EVIDENZIATA IN PLANIMETRIA RIGUARDA OTTO EDIFICI, IL PRIMO DI 3 m DI ALTEZZA DI PROPRIETÀ PRIVATA AD USO RESIDENZIALE. TALE L'INTERFERENZA NON E' EVIDENZIATA NELLA PLANIMETRIA CATASTALE IN QUANTO L'EDIFICIO NON RIENTRA NELLA FASCIA DI RISPETTO, MA IN FASE DI SOPRALLUOGO SEMBREREBBE ESISTERE L'INTERFERENZA, COME SI PUÒ OSSERVARE DALLE FOTOGRAFIE RIPORTATE

CALCOLI

NUOVO CONDUTTORE								
CAMPATE			FRECCHE IN [m]			TENSIONE		
N°	N°	Lungh. [m]	55°	110°	MFA (150°)	55°	110°	MFA (150°)
P	1	37						
1	2	307	10,54	11,48	11,72	900,01	826,61	810,12
2	3	279	8,69	9,27	9,46	902,37	845,18	828,38
3	4	301	10,15	10,60	10,79		860,92	845,40
4	5	306	10,49	10,91	11,10		864,44	849,19
5	6	277	8,60	9,17	9,36		842,46	825,59
6	7	287	9,23	9,75	9,94		850,48	834,19
7	8	290	9,42	9,93	10,12		852,79	836,67
8	9	259	7,51	8,17	8,35		826,73	808,76
9	10	240	6,45	7,18	7,35	898,92	808,10	788,87
10	11	239	6,40	7,13	7,30		807,05	787,76
11	12	239	6,40	7,13	7,30		807,05	787,76
12	13	311	10,83	11,22	11,42		867,86	852,88
13	14	292	9,55	10,05	10,24		854,31	838,30
14	15	258	7,46	8,12	8,30		825,81	807,77
15	16	275	8,47	9,06	9,24		840,80	823,81
16	17	234	6,13	6,88	7,05		801,73	782,09
17	18	221	5,48	6,28	6,44		783,48	763,14
18	19	312	10,91	11,35	11,54		863,80	849,07
19	20	286	9,17	9,74	9,93		845,26	829,13
20	21	270	8,17	8,82	9,00	898,27	832,31	815,24
21	22	329	12,13	12,46	12,67		874,47	860,58
22	23	260	7,58	8,27	8,45		823,54	805,85
23	24	240	6,43	7,10	7,27		817,11	797,35
24	25	229	5,86	6,56	6,73		804,89	784,37
25	26	242	6,54	7,20	7,38		819,24	799,62
26	27	280	8,76	9,23	9,42		855,13	837,93
27	28	263	7,73	8,29	8,47	901,55	840,10	821,86
28	29	229	5,86	6,56	6,73		804,89	784,37
29	30	220	5,41	6,14	6,30		794,25	773,07
30	31	338	12,76	12,83	13,04		896,45	882,31
31	32	240	6,43	7,10	7,27		817,11	797,35
32	33	238	6,37	7,16	7,33		796,87	778,03
33	34	280	8,82	9,46	9,65		834,49	818,31
34	35	371	15,48	15,58	15,79		889,39	877,60
35	36	245	6,75	7,52	7,69	895,48	803,86	785,50
36	37	270	8,20	8,88	9,07		826,42	809,65
37	38	295	9,79	10,36	10,55		845,70	830,37
38	39	286	9,20	9,82	10,00		839,10	823,26
39	40	346	13,42	14,04	14,24	898,07	858,81	846,67
40	41	263	7,71	8,28	8,46		841,61	823,29
41	42	250	6,97	7,59	7,77	902,86	828,96	809,80
42	43	267	7,95	8,49	8,68		845,31	827,24
43	44	384	16,55	17,18	17,39	896,97	864,35	854,08
44	45	328	12,06	12,49	12,69		867,68	854,01
45	46	250	7,00	7,78	7,96	898,48	809,17	791,11
46	47	231	5,98	6,67	6,84		805,81	785,51
47	48	313	10,98	11,23	11,43		878,58	863,28
48	49	288	9,29	9,71	9,90		860,06	843,40
49	50	204	4,66	5,42	5,59	898,68	772,52	750,22
50	51	219	5,37	6,10	6,27		791,72	770,56
51	52	252	7,12	7,72	7,90		828,04	809,17
52	53	222	5,55	6,21	6,38		799,29	778,09
53	54	244	6,70	7,27	7,45		824,19	804,54
54	55	254	7,26	7,79	7,97		834,43	815,45
55	56	234	6,16	6,78	6,95		813,29	792,96
56	P	54						



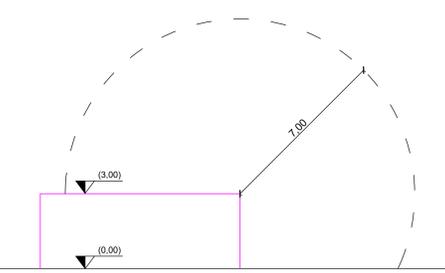


FOTO DAL SOPRALLUOGO

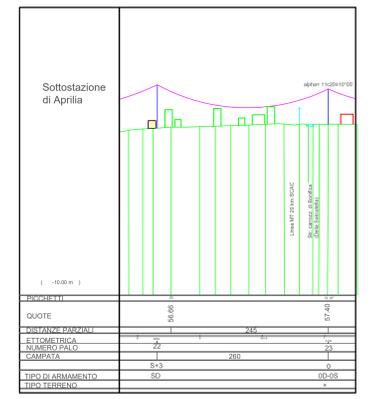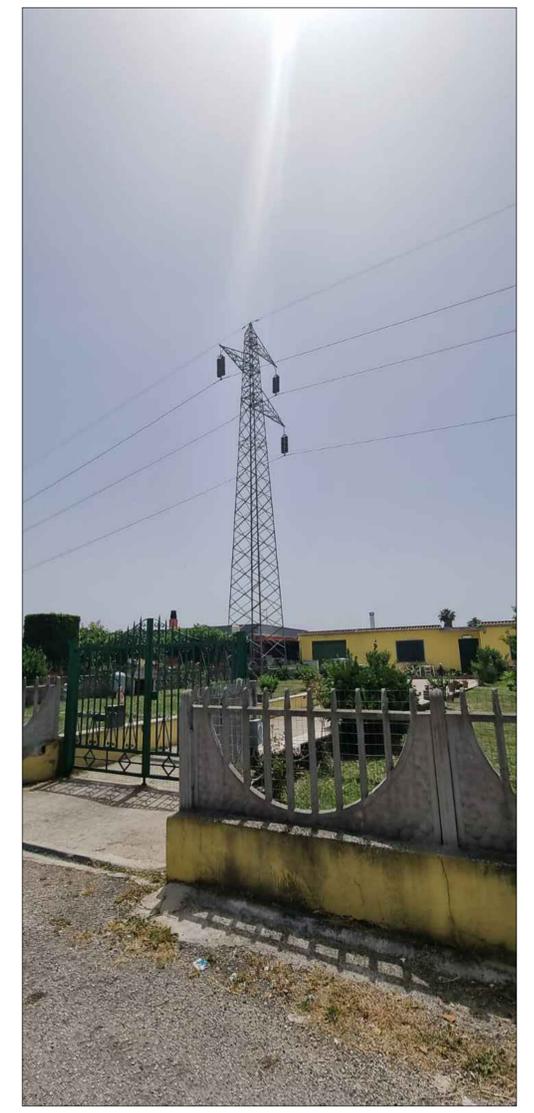

MODIFICA CONNESSIONE DELLA CABINA PRIMARIA "LE FERRIERE" E RIFACIMENTO/POTENZIAMENTO DELL'ELETTRODOTTO RTN 150 KV "LE FERRIERE - CP APRILIA"

PROGETTO DEFINITIVO
 DOCUMENTAZIONE GENERALE
 PARTICOLARI DELLE INTERFERENZE

IDENTIFICAZIONE ELEBORATO									
Libro prog.	Codice intracciabilità	Tipi docum.	N° elaborato	N° fogli	Tot. fogli	NOME FILE	DATA	SCALA	
PD	FORNEA	E	07	11	18	2021\LINEA17_P01_P1.MXD	19/06/2021	rst	
REVISIONI									
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO				
01	19/06/2021	PRIMA EMISSIONE	G. DI LORENZO	A. COSTANTINI	G. DIROSSI				

PROGETTAZIONE

ERMES SOLARE SOLUTIONS

IL RESPONSABILE TECNICO: *[Signature]*

IL PROGETTISTA: **ING. GIULIO FRANCESCHI** (C.O. n° AZ1342)

Ing. Alessandro Costantini

GESTORE DELLA RETE ELETTRICA: **APOLLO SOLARE S.r.l.**

RICHIEDENTE - CAPOFLA: **APOLLO SOLARE S.r.l.**

APOLLO SOLARE S.r.l. (C.O. n° AZ1342)