

LEGENDA:

- 1. INTERFERENZE CON EDIFICI ANTECEDENTI ALL'OPERA, ESTRATTE DAI DOCUMENTI CATASTALI;
- 2. INTERFERENZE CON EDIFICI SUCCESSIVI ALL'OPERA, ESTRATTE DAL CONFRONTO DEI DOCUMENTI CATASTALI E GOOGLE EARTH ;
- 3. INTERFERENZE CON EDIFICI RILEVATI IN FASE DI SOPRALLUOGO.

LE INTERFERENZE EVIDENZIATE IN PLANIMETRIA RIGUARDANO TRE EDIFICI, IL TERZO ANALIZZATO E' DI 7 m DI ALTEZZA A USO RESIDENZIALE, LA CUI REALIZZAZIONE E' ANTECEDENTE A QUELLA DELLA LINEA AT IN ESAME. TALE EDIFICIO RISULTA PRESENTE SU I DOCUMENTI CATASTALI E RILEVATO IN FASE DI SOPRALLUOGO COME SI PUO EVINCERE DALLE FOTOGRAFIE RIPORTATE

CALCOLI

NUOVO CONDUTTORE								
CAMPATE			FRECCHE IN [m]			TENSIONE		
N°	N°	Lungh. [m]	55°	110°	MFA (150°)	55°	110°	MFA (150°)
P	1	37						
1	2	307	10,54	11,48	11,72	900,01	826,61	810,12
2	3	279	8,69	9,27	9,46	902,37	845,18	828,38
3	4	301	10,15	10,60	10,79		860,92	845,40
4	5	306	10,49	10,91	11,10		864,44	849,19
5	6	277	8,60	9,17	9,36		842,46	825,59
6	7	287	9,23	9,75	9,94		850,48	834,19
7	8	290	9,42	9,93	10,12		852,79	836,67
8	9	259	7,51	8,17	8,35		826,73	808,76
9	10	240	6,45	7,18	7,35	898,92	808,10	788,87
10	11	239	6,40	7,13	7,30		807,05	787,76
11	12	239	6,40	7,13	7,30		807,05	787,76
12	13	311	10,83	11,22	11,42		867,86	852,88
13	14	292	9,55	10,05	10,24		854,31	838,30
14	15	258	7,46	8,12	8,30		825,81	807,77
15	16	275	8,47	9,06	9,24		840,80	823,81
16	17	234	6,13	6,88	7,05		801,73	782,09
17	18	221	5,48	6,28	6,44		783,48	763,14
18	19	312	10,91	11,35	11,54		863,80	849,07
19	20	286	9,17	9,74	9,93		845,26	829,13
20	21	270	8,17	8,82	9,00	898,27	832,31	815,24
21	22	329	12,13	12,46	12,67		874,47	860,58
22	23	260	7,58	8,27	8,45		823,54	805,85
23	24	240	6,43	7,10	7,27		817,11	797,35
24	25	229	5,86	6,56	6,73		804,89	784,37
25	26	242	6,54	7,20	7,38		819,24	799,62
26	27	280	8,76	9,23	9,42		855,13	837,93
27	28	263	7,73	8,29	8,47	901,55	840,10	821,86
28	29	229	5,86	6,56	6,73		804,89	784,37
29	30	220	5,41	6,14	6,30		794,25	773,07
30	31	338	12,76	12,83	13,04		896,45	882,31
31	32	240	6,43	7,10	7,27		817,11	797,35
32	33	238	6,37	7,16	7,33		796,87	778,03
33	34	280	8,82	9,46	9,65		834,49	818,31
34	35	371	15,48	15,58	15,79		889,39	877,60
35	36	245	6,75	7,52	7,69	895,48	803,86	785,50
36	37	270	8,20	8,88	9,07		826,42	809,65
37	38	295	9,79	10,36	10,55		845,70	830,37
38	39	286	9,20	9,82	10,00		839,10	823,26
39	40	346	13,42	14,04	14,24	898,07	858,81	846,67
40	41	263	7,71	8,28	8,46		841,61	823,29
41	42	250	6,97	7,59	7,77	902,86	828,96	809,80
42	43	267	7,95	8,49	8,68		845,31	827,24
43	44	384	16,55	17,18	17,39	896,97	864,35	854,08
44	45	328	12,06	12,49	12,69		867,68	854,01
45	46	250	7,00	7,78	7,96	898,48	809,17	791,11
46	47	231	5,98	6,67	6,84		805,81	785,51
47	48	313	10,98	11,23	11,43		878,58	863,28
48	49	288	9,29	9,71	9,90		860,06	843,40
49	50	204	4,66	5,42	5,59	898,68	772,52	750,22
50	51	219	5,37	6,10	6,27		791,72	770,56
51	52	252	7,12	7,72	7,90		828,04	809,17
52	53	222	5,55	6,21	6,38		799,29	778,09
53	54	244	6,70	7,27	7,45		824,19	804,54
54	55	254	7,26	7,79	7,97		834,43	815,45
55	56	234	6,16	6,78	6,95		813,29	792,96
56	P	54						


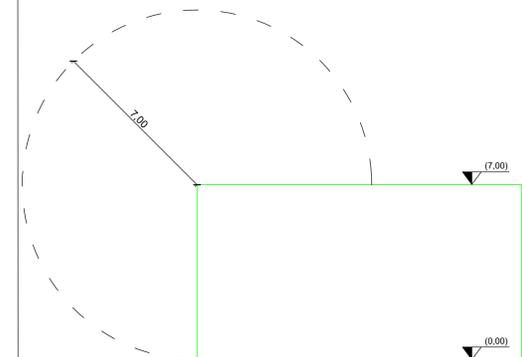


FOTO DAL SOPRALLUOGO

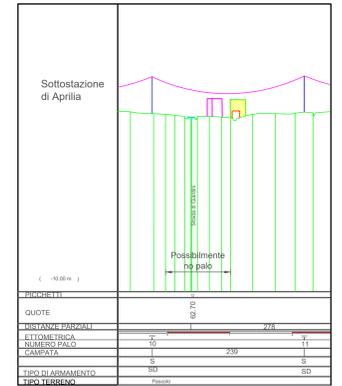

MODIFICA CONNESSIONE DELLA CABINA PRIMARIA "LE FERRIERE" E RIFACIMENTO/POTENZIAMENTO DELL'ELETTRODOTTO RTN 150 KV "LE FERRIERE - CP APRILIA"

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE GENERALE PARTICOLARI DELLE INTERFERENZE

IDENTIFICAZIONE ELEBORATO								
Libro prog.	Codice intracciabilità	Tipi docum.	N° elaborato	N° fogli	Tot. fogli	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	FORNEA	E	07	04,3	18	2021.LINEA_AT_P10_06_01	19/06/2021	rst

REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
01	19/06/2021	PRIMA EMISSIONE	G. DI LORENZO	A. COSTANTINI	G. DIROSSI

PROGETTAZIONE

ERMES SOLAR SOLUTIONS

IL RESPONSABILE TECNICO: *[Signature]*

IL PROGETTISTA: **GIORGIO DI FRANCO** INGEGNERE N° AZ1342

Ing. Alessandro Costantini

GESTORE DELLA RETE ELETTRICA: **APOLLO SOLARE S.r.l.**

RICHIEDENTE - CAPOFILA: **APOLLO SOLARE S.r.l.**