


LINEA AEREA AT
ENTRA ESCE 150KV

TRALICCIO

900 m

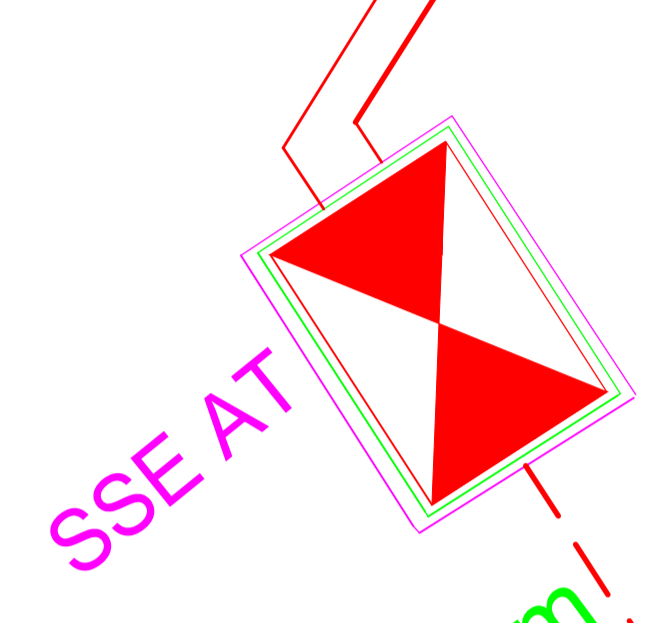

SSE AT

CAVIDOTTO INTERRATO MT

Linea a 36kV interrata

100 m

36KV

bt/AT
400/36kV

RETE ELETTRICA
INTERRATA B.T.

Confini lotto di
intervento

Sottocampo 1

Sottocampo 2

Sottocampo 3

Sottocampo 4

SOTTO CAMPO N. 1

Il 20% dell'area
riservata per
l'agricoltura

Confini lotto di
intervento

cavidotto campo
fotovoltaico

Confini lotto di
intervento

COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA
Provincia di Salerno

OGGETTO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 12,020 kWp
"SOLEIL ENERGY"

UBICAZIONE:
Loc.tà Santa Venere Roccagloriosa (SA)

SOGGETTO RESPONSABILE : Pierro Nicola

ELABORATI:
Layout impianto con opere annesse

TAV. SCALA. IL TECNICO
Nicola Pierro

DATA REV.

STUDIO TECNICO NICOLA PIERRO
Via Ceraselle s.n.c.
84060 Roccagloriosa (SA)
Tel. 0974-980224 P.L05108050658

Disegno