


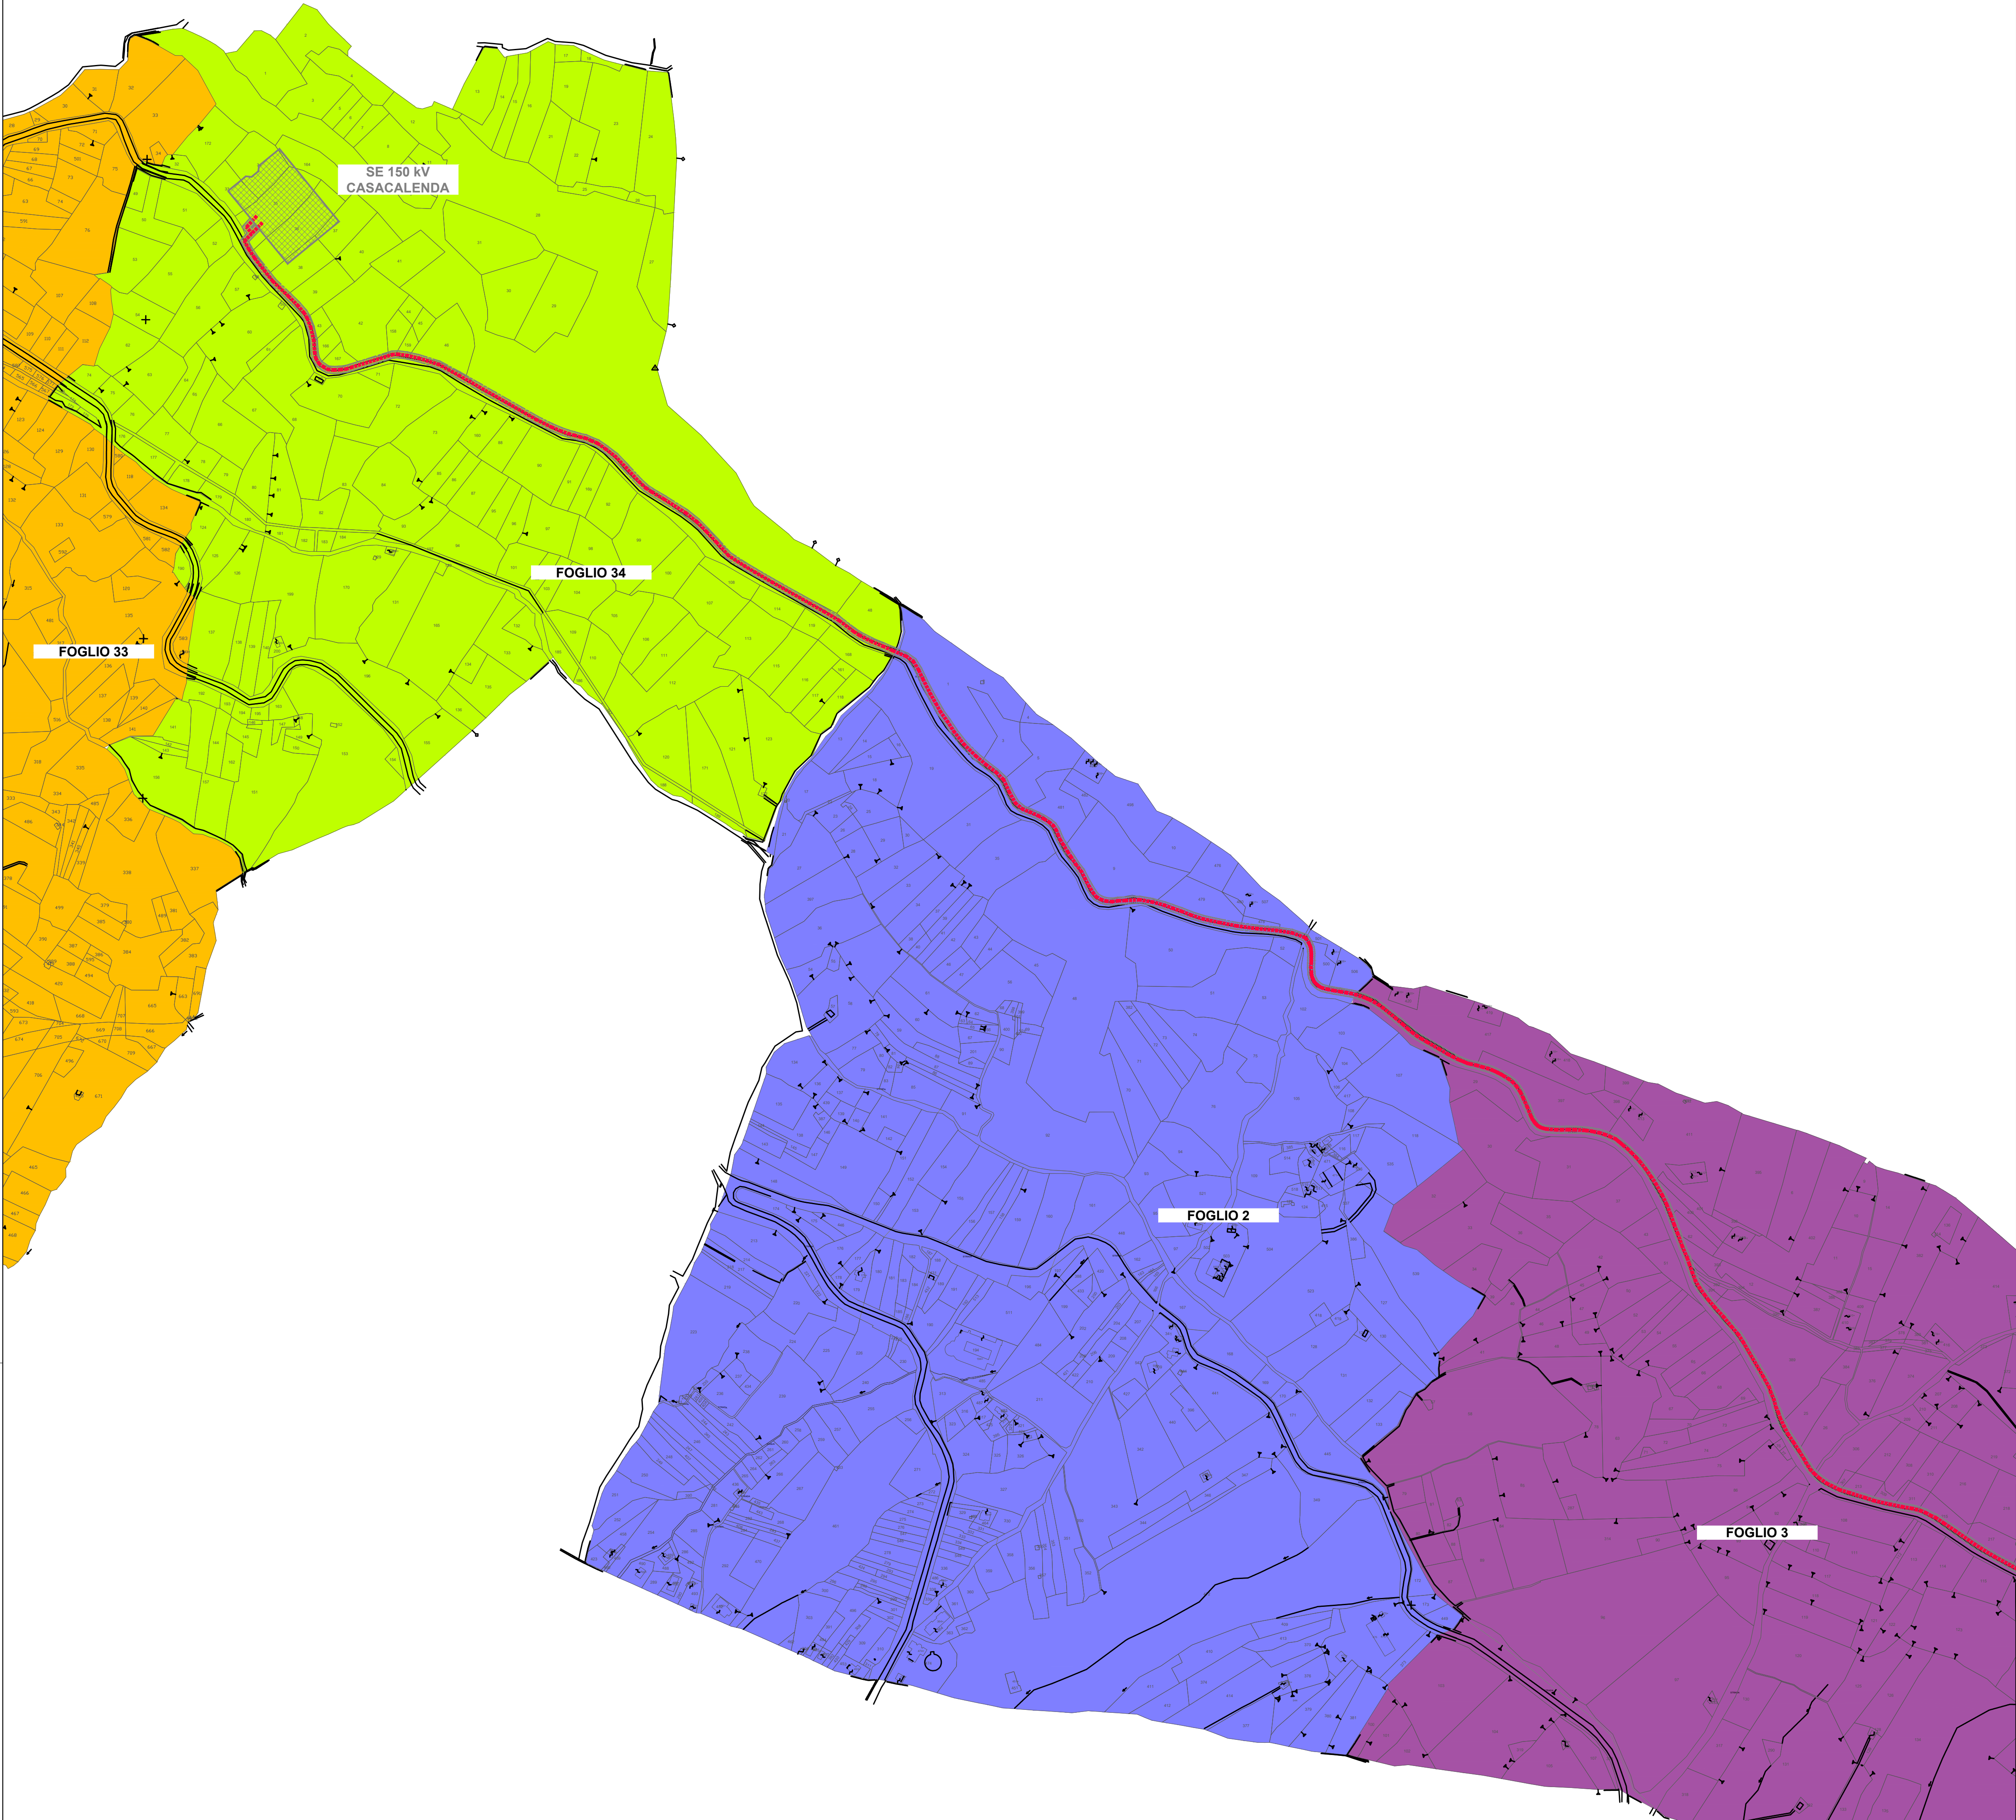

LEGENDA

SE 150/36 kV CASACALENDA

SE 150 kV CASACALENDA COMPETANZA ERG

STRADA DI ACCESSO 150/36 kV CASACALENDA

VARIANTE STRADA ESISTENTE

LINEE AT 150 kV IN CAVO SE 150 kV CASACALENDA – SE 150/36 kV CASACALENDA

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO – FOGLIO 34

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO – FOGLIO 33

COMUNE DI RIPABOTTONI – FOGLIO 2


COMUNE DI RIPABOTTONI – FOGLIO 3

DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE LINEE AT 150 kV IN CAVO



Glucio Brulli

6.6.2024 107 01.3 093 Revisione come da commenti cliente				
C 5.6.2024 107 01.3 093 Revisione come da commenti del 04/06/2024				
B 30.05.2024 107 01.3 093 Emissione per inserimento variante strada esistente				
A 16.10.2023 107 01.3 093 Emissione autorizzazione				
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO DESCRIZIONE
COMITENTE		IMPIANTO		
		SE 150/36 kV CASACALENDA		
INGEGNERIA & COSTRUZIONI		TITOLO		
BRULLI trasmissione		PLANIMETRIA CATASTALE CON DISTANZE DI PRIMA APPROSSIMAZIONE		
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI	N. DOCUMENTO	
1:4.000	A1	1 / 2	6 5 4 2 4 D	

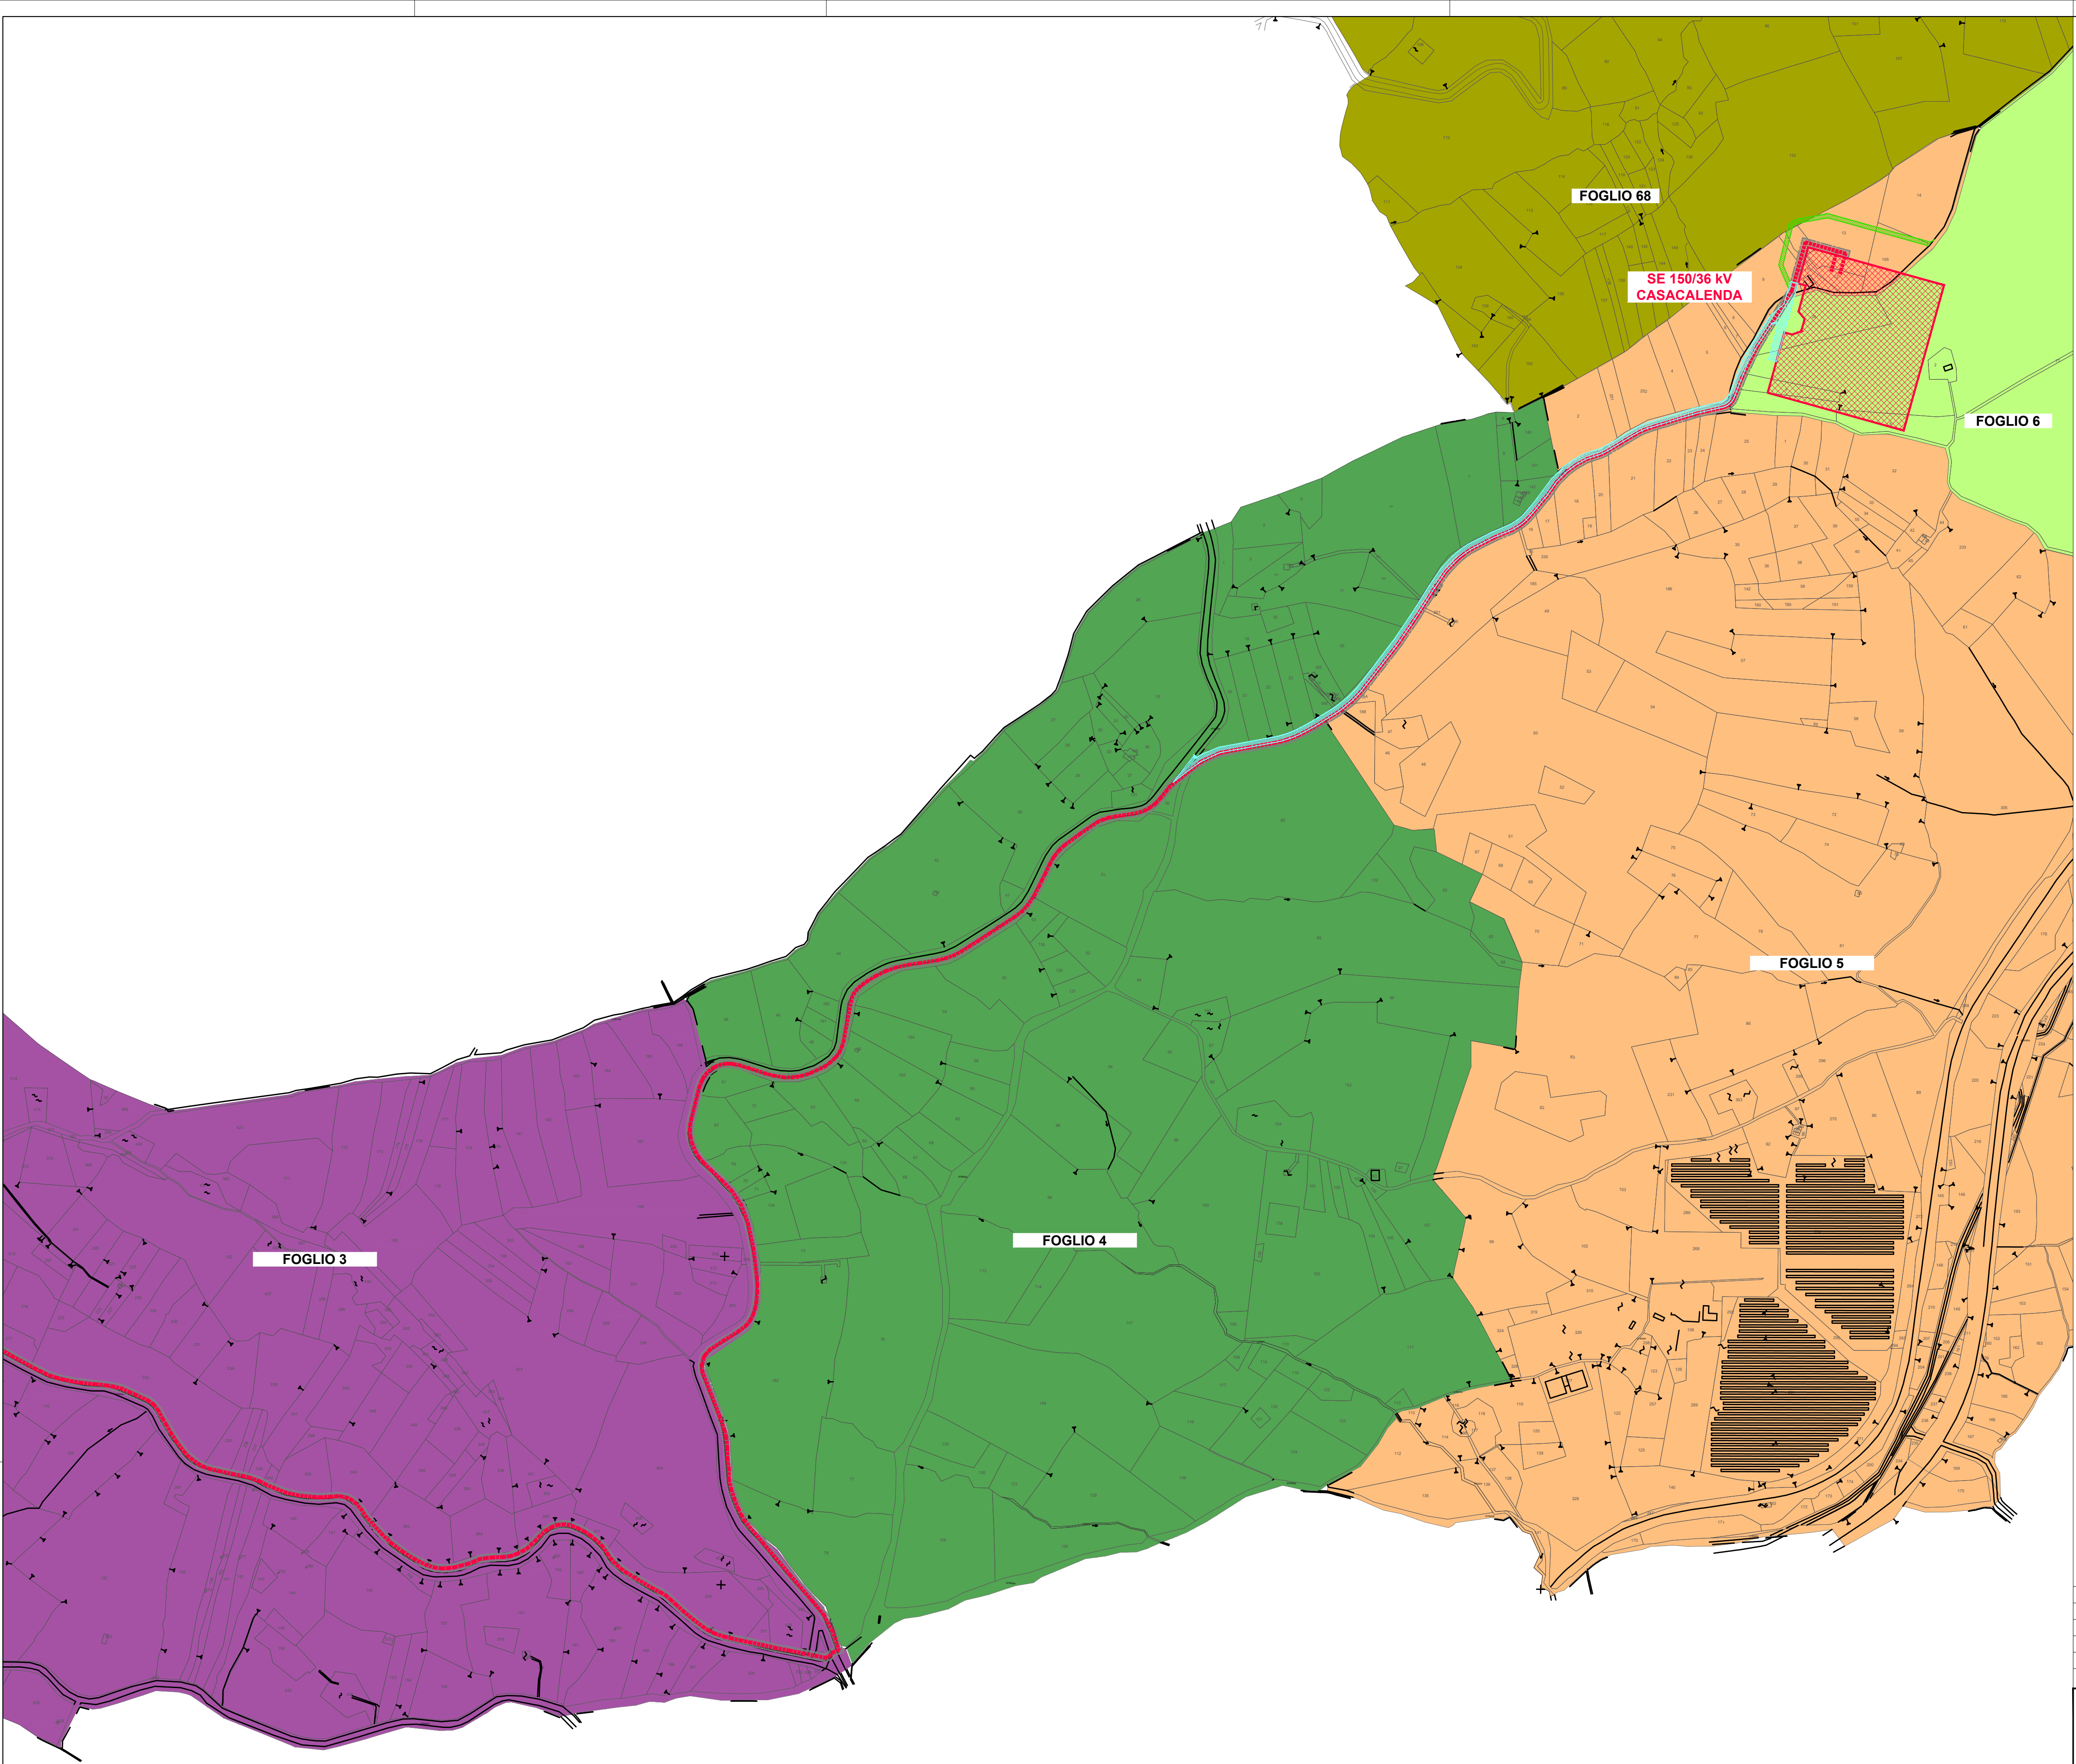

LEGENDA

DPA STAZIONE ELETTRICA 150/36 kV CASACALENDA – INTERNA AL PERIMETRO

SE 150 kV CASACALENDA COMPETANZA ERG

STRADA DI ACCESSO 150/36 kV CASACALENDA

VARIANTE STRADA ESISTENTE

LINEE AT 150 kV IN CAVO SE 150 kV CASACALENDA – SE 150/36 kV CASACALENDA

COMUNE DI RIPABOTTONI – FOGLIO 3

COMUNE DI RIPABOTTONI – FOGLIO 4

COMUNE DI RIPABOTTONI – FOGLIO 5

COMUNE DI RIPABOTTONI – FOGLIO 6

COMUNE DI CASACALENDA – FOGLIO 68

DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE LINEE AT 150 kV IN CAVO



Glucio Bazzani

COMMITTENTE  INGEGNERIA & COSTRUZIONI 				IMPIANTO SE 150/36 KV CASACALENDA			
TITOLO PLANIMETRIA CATASTALE CON DISTANZE DI PRIMA APPROSSIMAZIONE							
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI	N. DOCUMENTO				
1:4.000	A1	2 / 2	6 5 4 2 4 D				