


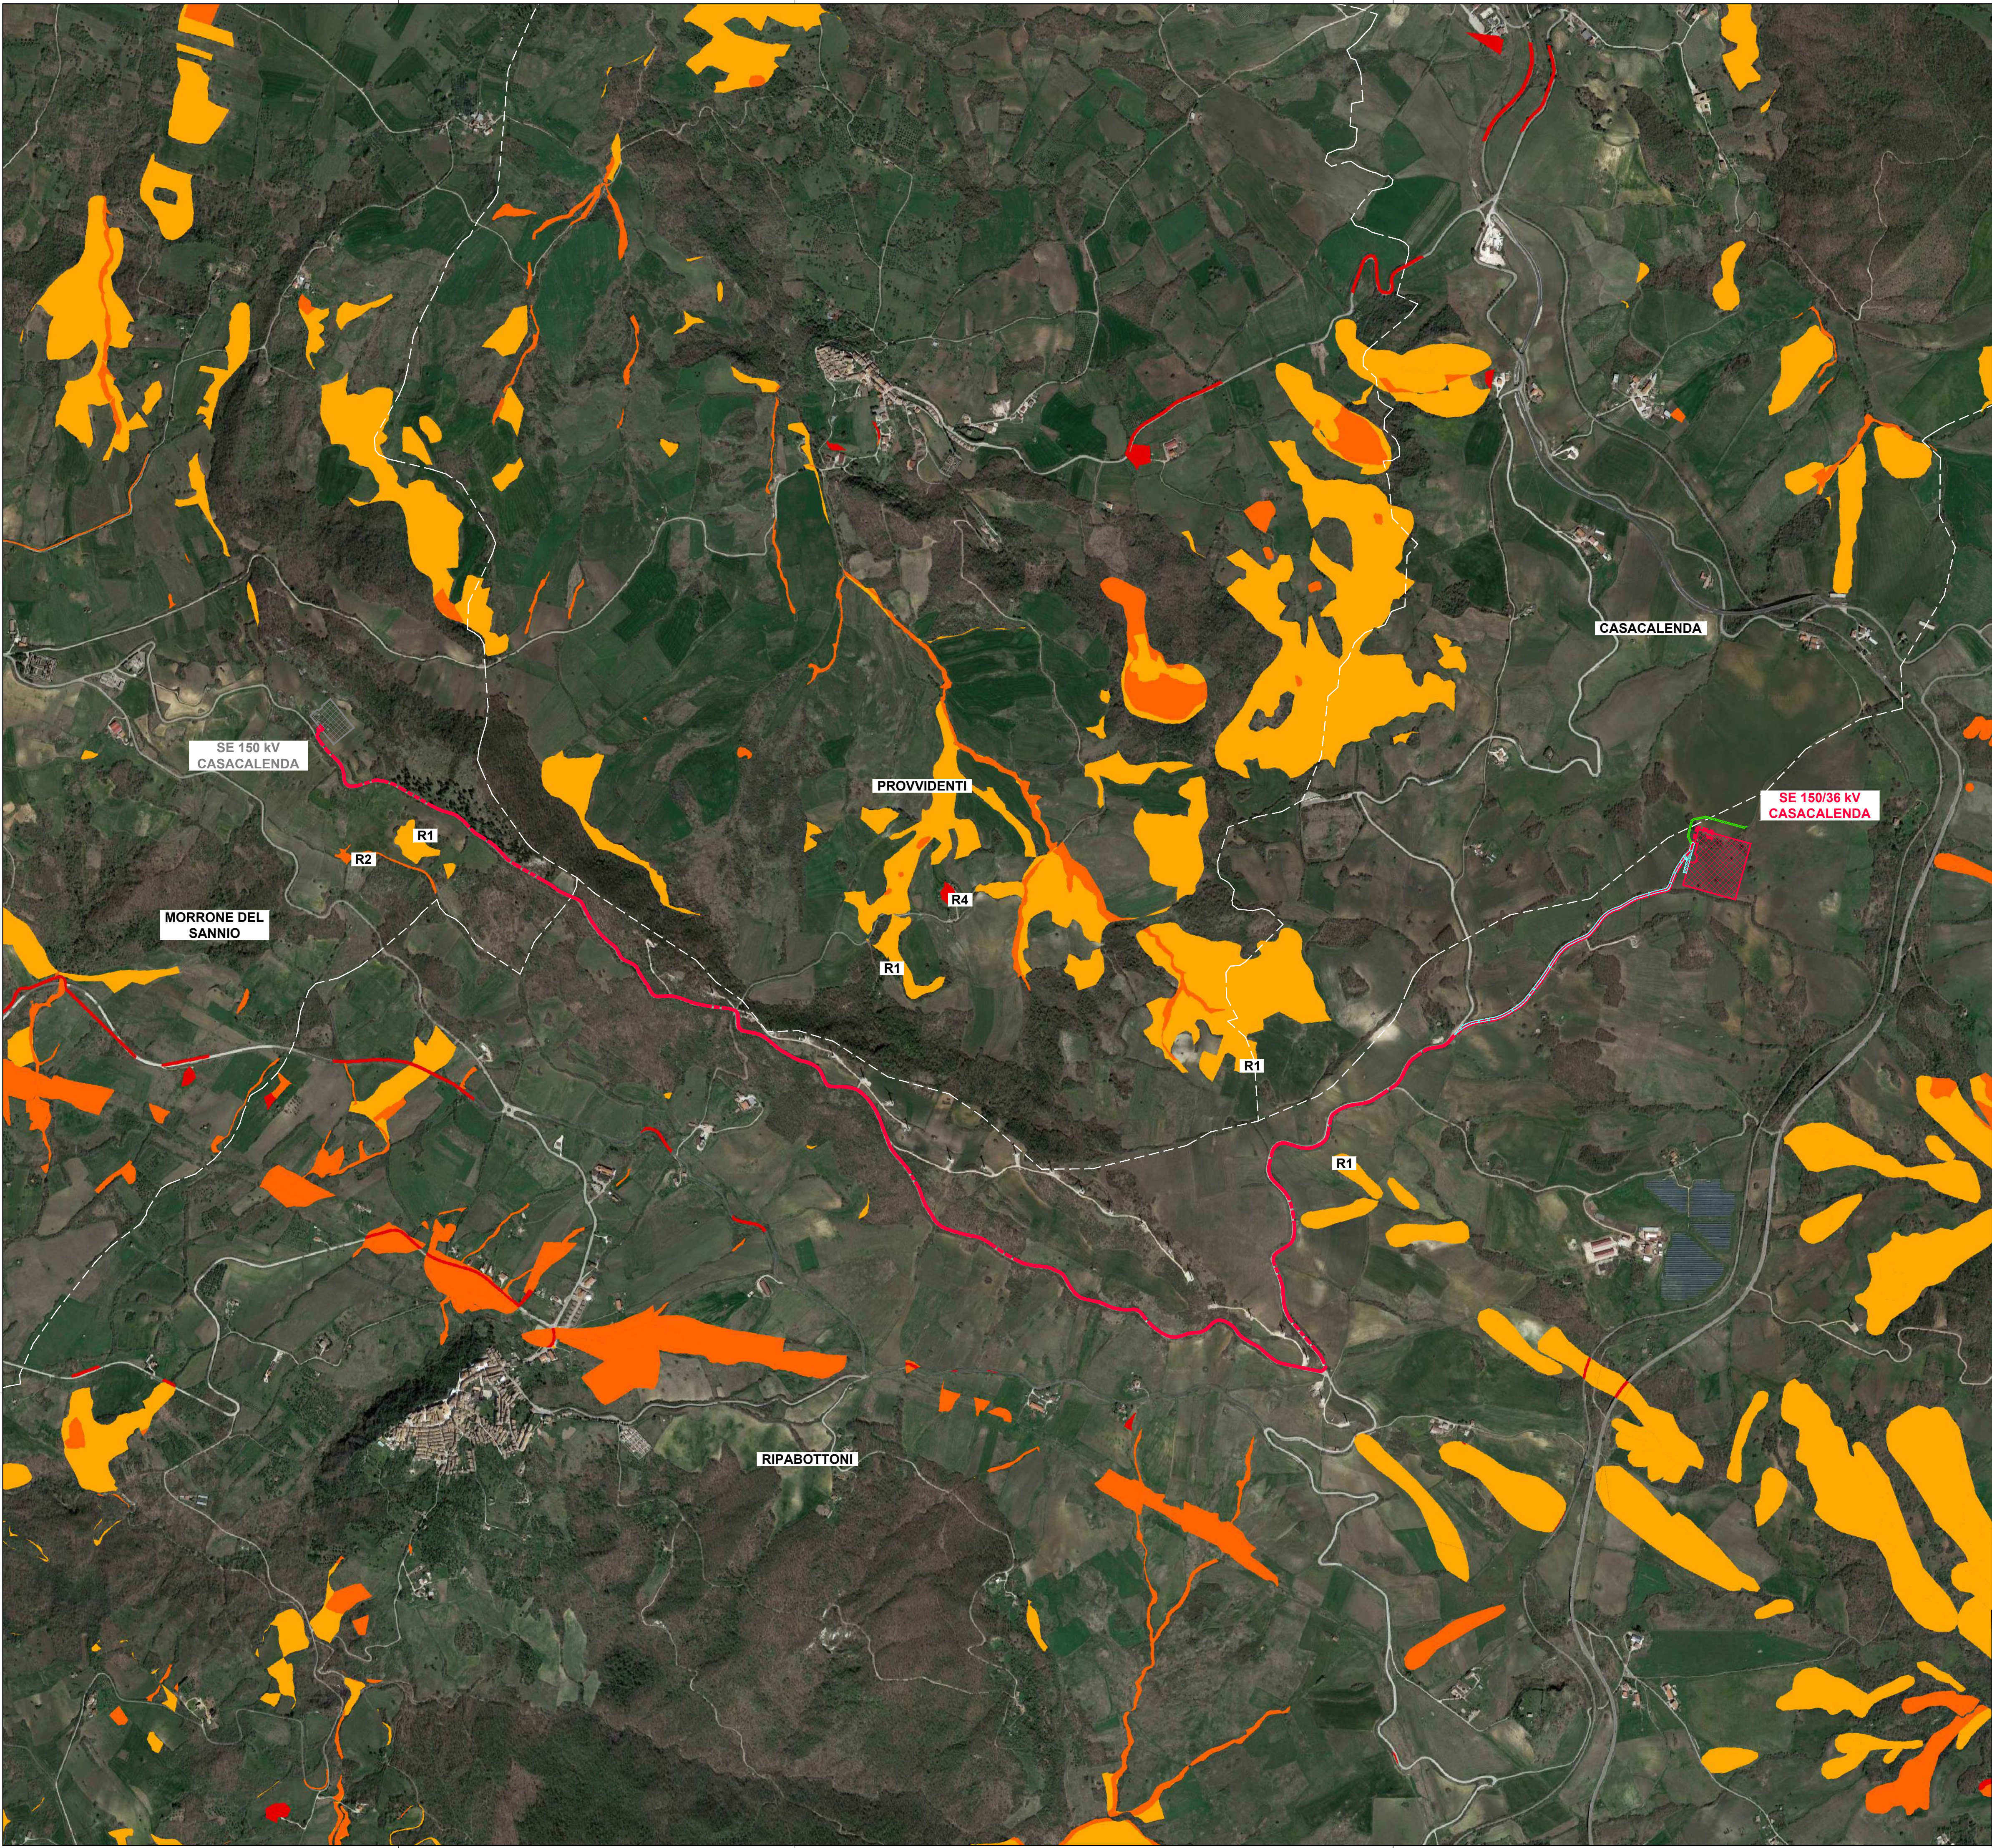

LEGENDA

SE 150/36 kV CASACALENDA

SE 150 kV CASACALENDA COMPETANZA ERG

STRADA DI ACCESSO 150/36 kV CASACALENDA

VARIANTE STRADA ESISTENTE

LINEE AT 150KV IN CAVO SE 150 kV CASACALENDA – SE 150/36 kV CASACALENDA

CONFINI COMUNALI

PAI – RISCHIO GEOMORFOLOGICO ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE WMS GEOPORTALE NAZIONALE)

R1: RISCHIO MODERATO

R2: RISCHIO MEDIO


R3: RISCHIO ELEVATO

R4: RISCHIO MOLTO ELEVATO



Glucio Brulli

E	6.6.2024	107	01.3	093	Revisione come da commenti cliente
D	5.6.2024	107	01.3	093	Revisione come da commenti del 04/06/2024
C	30.05.2024	107	01.3	093	Emissione per inserimento variante strada esistente
B	16.10.2023	103	01.3	093	Revisione per modifiche generali
A	1.9.2023	107	01.3	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMITENTE					IMPIANTO
					SE 150/36 KV CASACALENDA
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					TITOLO
					COROGRAFIA PAI
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
1:10.000	A1	1 / 6		6 5 4 3 6 E	

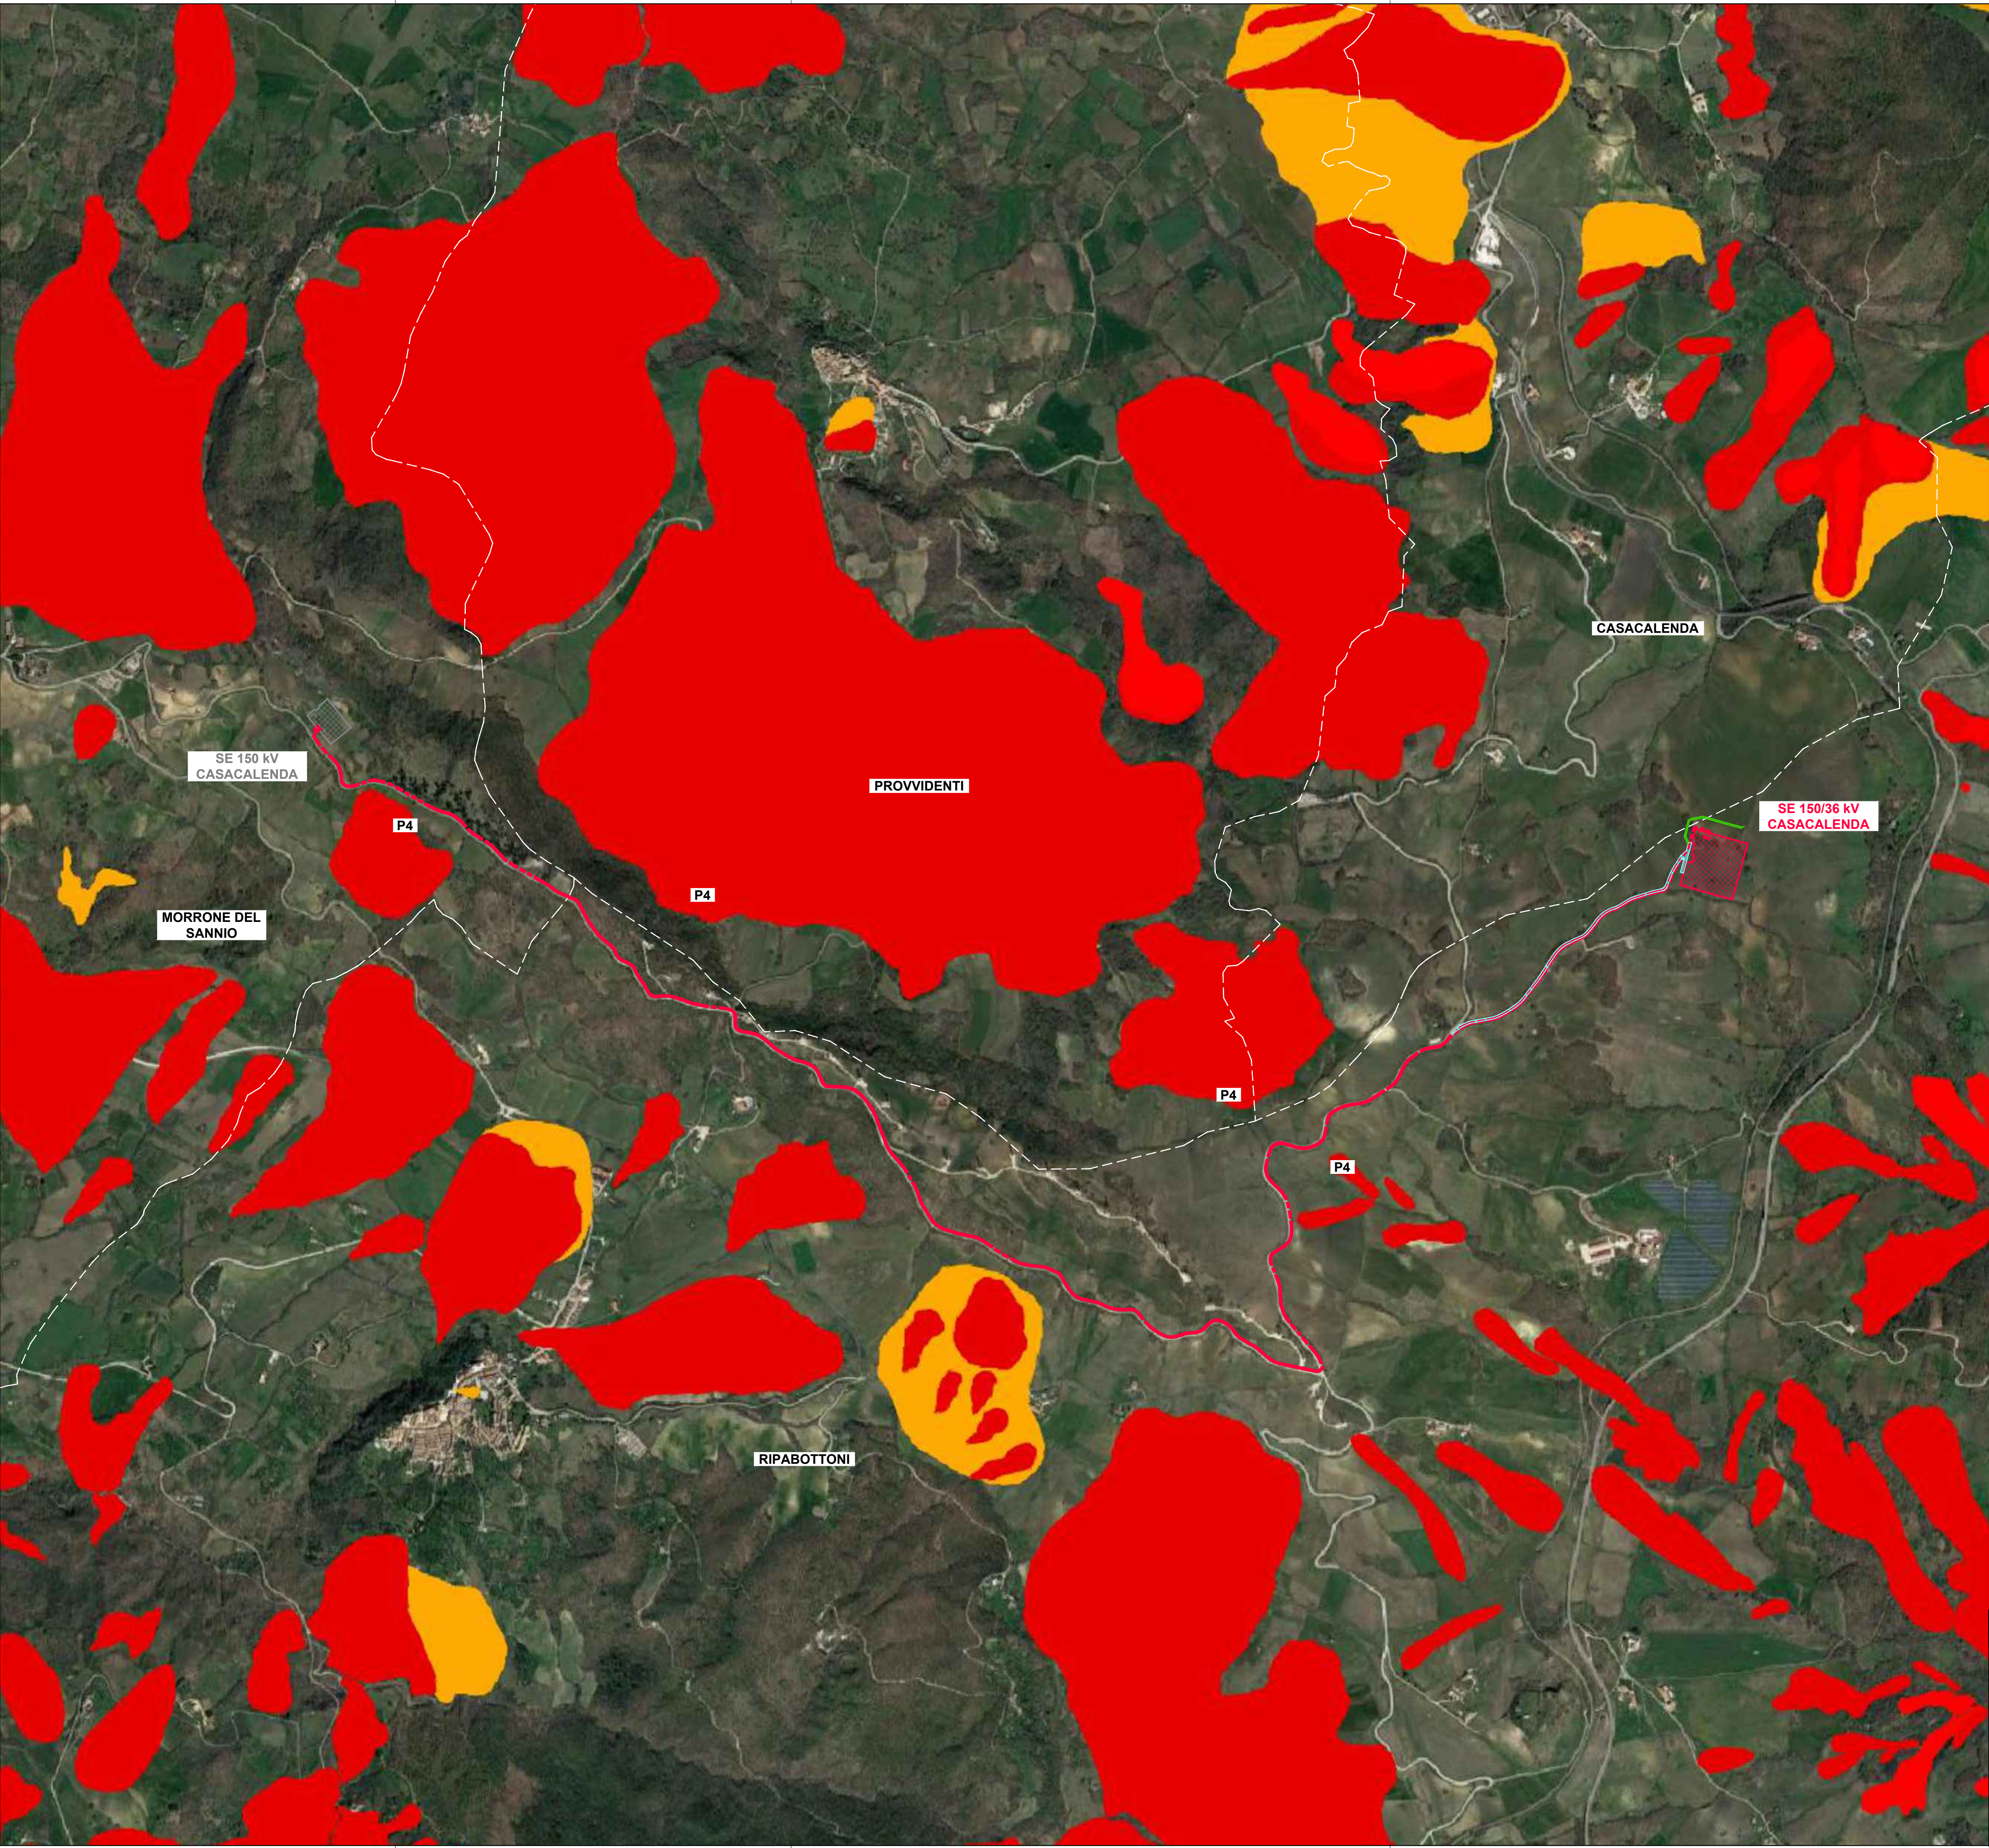

LEGENDA

SE 150/36 kV CASACALENDA

SE 150 kV CASACALENDA COMPETANZA ERG

STRADA DI ACCESSO 150/36 kV CASACALENDA

VARIANTE STRADA ESISTENTE

LINEE AT 150KV IN CAVO SE 150 kV CASACALENDA – SE 150/36 kV CASACALENDA

CONFINI COMUNALI

PAI – PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE WMS GEOPORTALE NAZIONALE)

P1: PERICOLOSITÀ MODERATA

P2: PERICOLOSITÀ MEDIA

P3: PERICOLOSITÀ ELEVATA

P4: PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA

Glucio Brulli

E				6.6.2024	107	01.3	093	Revisione come da commenti cliente		
D				5.6.2024	107	01.3	093	Revisione come da commenti del 04/06/2024		
C				30.05.2024	107	01.3	093	Emissione per inserimento variante strada esistente		
B				16.10.2023	103	01.3	093	Revisione per modifiche generali		
A				1.9.2023	107	01.3	093	Emissione per autorizzazione		
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE					
COMMITTENTE							IMPIANTO			
							SE 150/36 kV CASACALENDA			
INGEGNERIA & COSTRUZIONI							TITOLO			
							COROGRAFIA PAI			
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO						
1:10.000	A1	2 / 6		6 5 4 3 6 E						



LEGENDA

- SE 150/36 kV CASACALENDA
- SE 150 kV CASACALENDA COMPETANZA ERG
- STRADA DI ACCESSO 150/36 kV CASACALENDA
- VARIANTE STRADA ESISTENTE
- LINEE AT 150KV IN CAVO SE 150 kV CASACALENDA – SE 150/36 kV CASACALENDA
- CONFINI COMUNALI
- PAI – RISCHIO IDRAULICO ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE WMS GEOPORTALE NAZIONALE)
- R1: RISCHIO BASSO
- R2: RISCHIO MEDIO
- R3: RISCHIO ELEVATO



Giuseppe Bianchi

E				6.6.2024	107	01.3	093	Revisione come da commenti cliente
D				5.6.2024	107	01.3	093	Revisione come da commenti del 04/06/2024
C				30.05.2024	107	01.3	093	Emissione per inserimento variante strada esistente
B				16.10.2023	103	01.3	093	Revisione per modifiche generali
A				1.9.2023	107	01.3	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE			
COMITENTE								IMPIANTO
								SE 150/36 kV CASACALENDA
INGEGNERIA & COSTRUZIONI								TITOLO
								COROGRAFIA PAI
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO				
1:10.000	A1	3 / 6		6 5 4 3 6 E				



LEGENDA

SE 150/36 kV CASACALENDA

SE 150 kV CASACALENDA COMPETANZA ERG

STRADA DI ACCESSO 150/36 kV CASACALENDA

VARIANTE STRADA ESISTENTE

LINEE AT 150kV IN CAVO SE 150 kV CASACALENDA – SE 150/36 kV CASACALENDA

CONFINI COMUNALI

PAI – PERICOLOSITÀ IDRAULICA ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE WMS GEOPORTALE NAZIONALE)


P1: PERICOLOSITÀ BASSA

P2: PERICOLOSITÀ MEDIA

P3: PERICOLOSITÀ ELEVATA

Ing. Brulli

E				6.6.2024	107	01.3	093	Revisione come da commenti cliente
D				5.6.2024	107	01.3	093	Revisione come da commenti del 04/06/2024
C				30.05.2024	107	01.3	093	Emissione per inserimento variante strada esistente
B				16.10.2023	103	01.3	093	Revisione per modifiche generali
A				1.9.2023	107	01.3	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE			
COMITENTE								IMPIANTO
								SE 150/36 kV CASACALENDA
INGEGNERIA & COSTRUZIONI								TITOLO
								COROGRAFIA PAI
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO				
1:10.000	A1	4 / 6		6 5 4 3 6 E				

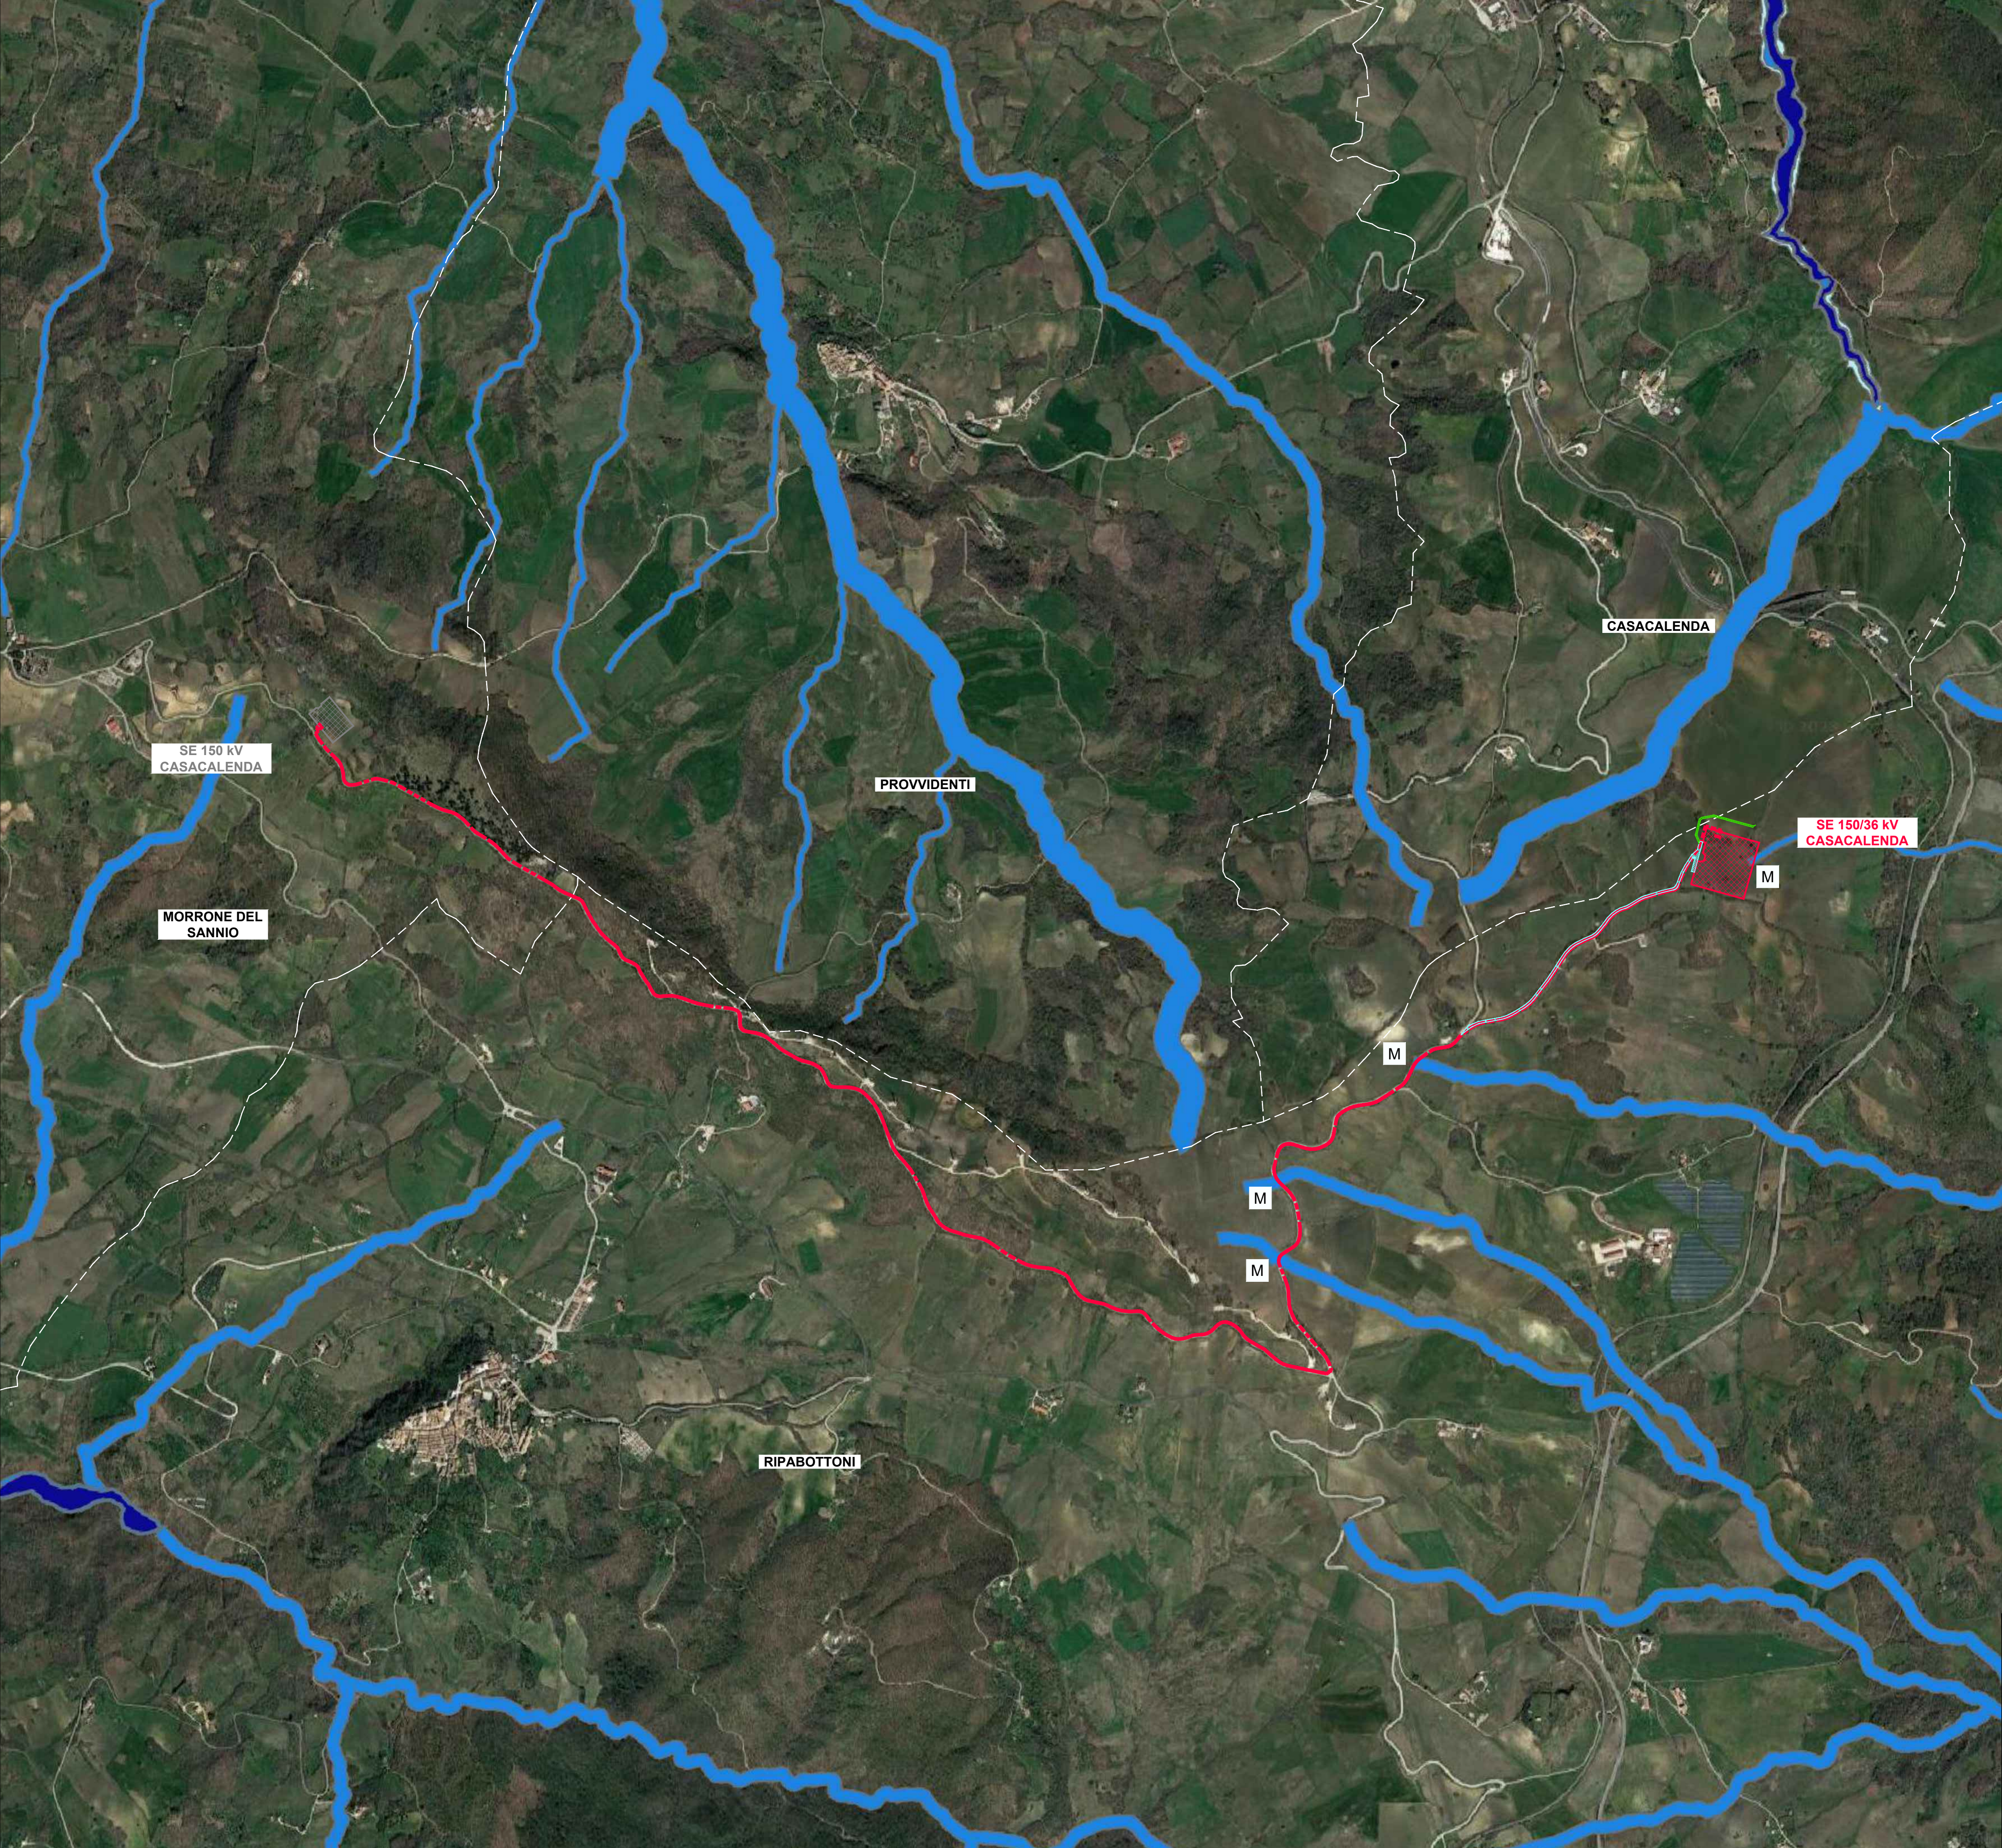

LEGENDA

SE 150/36 kV CASACALENDA

SE 150 kV CASACALENDA COMPETANZA ERG

STRADA DI ACCESSO 150/36 kV CASACALENDA

VARIANTE STRADA ESISTENTE

LINEE AT 150KV IN CAVO SE 150 kV CASACALENDA - SE 150/36 kV CASACALENDA

CONFINI COMUNALI

PGRA - PERICOLOSITA' IDRAULICA ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE WMS GEOPORTALE NAZIONALE)

L - ALLUVIONI RARE - TEMPO DI RITORNO FINO A 500 ANNI


M - ALLUVIONI POCO FREQUENTI - TEMPO DI RITORNO FINO A 100-200 ANNI

H - ALLUVIONI FREQUENTI - TEMPO DI RITORNO FINO A 30-50 ANNI



Ing. Brulli

Revisione come da commenti cliente Revisione come da commenti del 04/06/2024 Emissione per inserimento variante strada esistente Revisione per modifiche generali Emissione per autorizzazione					REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE	COMITENTE					IMPIANTO	sorgenia YOUR NEXT ENERGY					SE 150/36 KV CASACALENDA	INGEGNERIA & COSTRUZIONI					TITOLO	BRULLI trasmissione					COROGRAFIA PAI	SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO		1:10.000	A1	5 / 6		6 5 4 3 6 E	
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE																																									
COMITENTE					IMPIANTO																																									
sorgenia YOUR NEXT ENERGY					SE 150/36 KV CASACALENDA																																									
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					TITOLO																																									
BRULLI trasmissione					COROGRAFIA PAI																																									
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO																																										
1:10.000	A1	5 / 6		6 5 4 3 6 E																																										

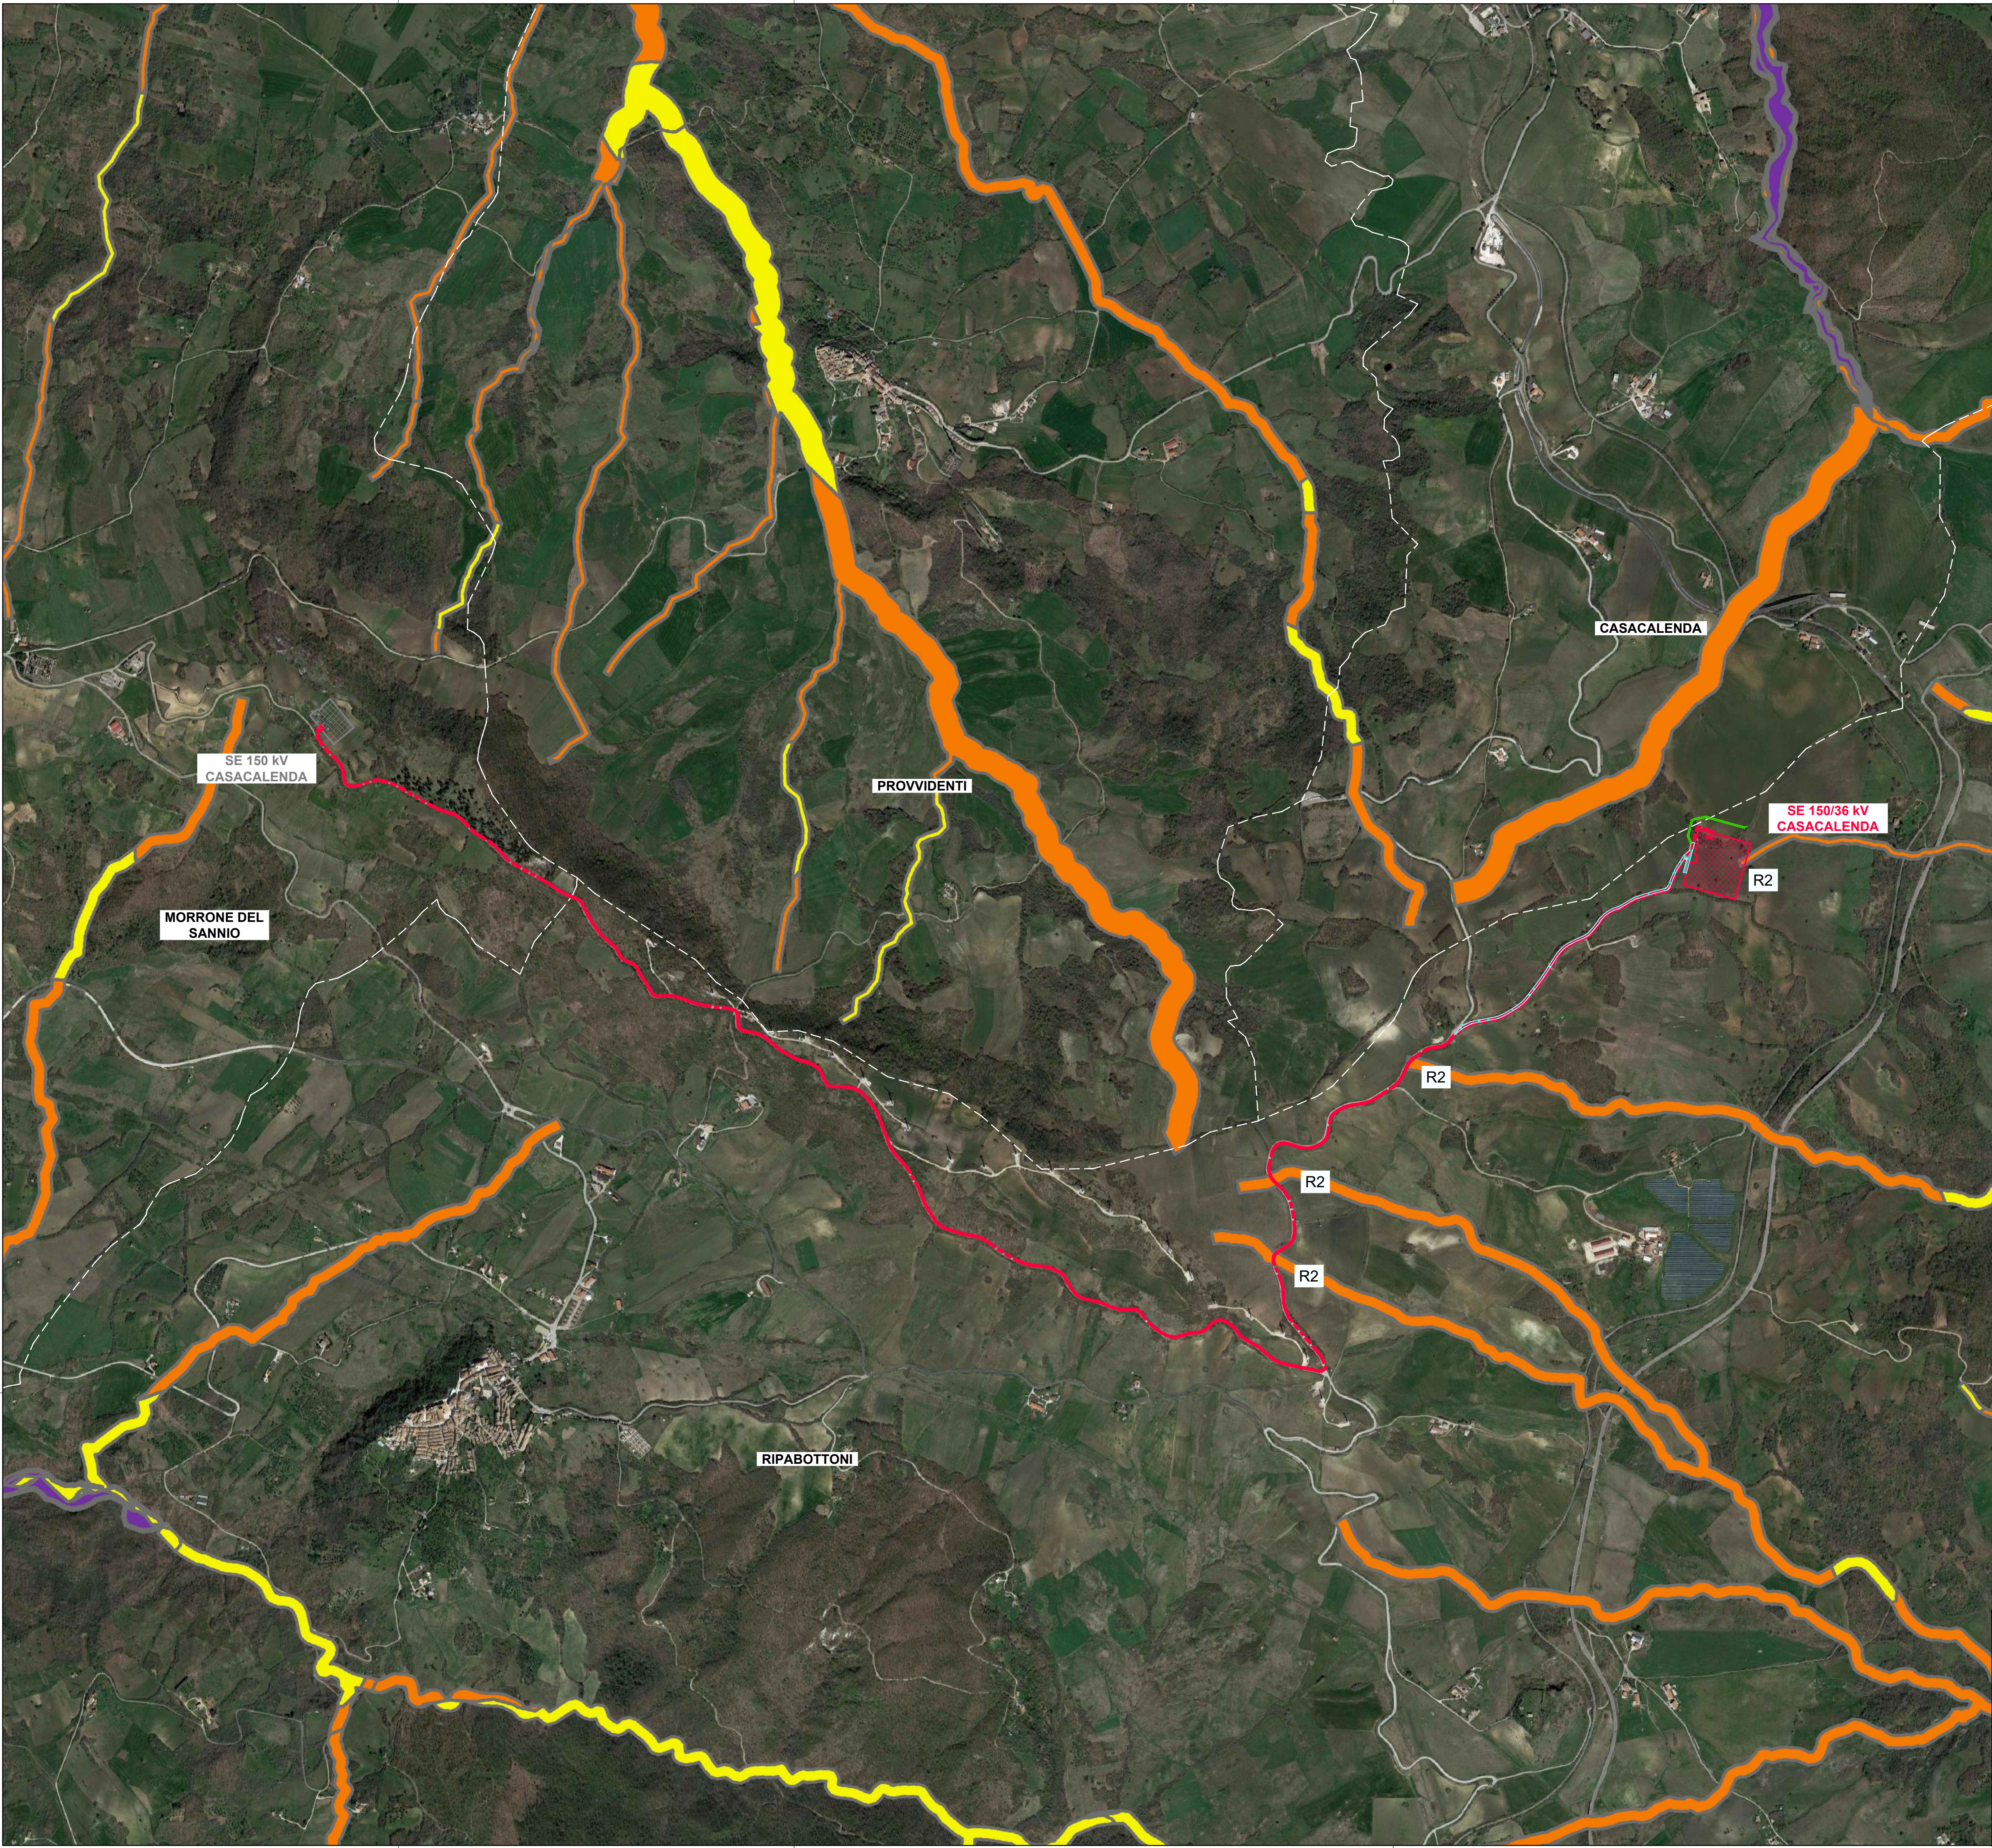

LEGENDA

- SE 150/36 kV CASACALENDA
- SE 150 kV CASACALENDA COMPETANZA ERG
- STRADA DI ACCESSO 150/36 kV CASACALENDA
- VARIANTE STRADA ESISTENTE
- LINEE AT 150kV IN CAVO SE 150 kV CASACALENDA – SE 150/36 kV CASACALENDA
- CONFINI COMUNALI
- PGRA – RISCHIO IDRAULICO ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE WMS GEOPORTALE NAZIONALE)
- R1: RISCHIO MODERATO
- R2: RISCHIO MEDIO
- R3: RISCHIO ELEVATO
- R4: RISCHIO MOLTO ELEVATO



Flavio Brulli

E				6.6.2024	107	01.3	093	Revisione come da commenti cliente
D				5.6.2024	107	01.3	093	Revisione come da commenti del 04/06/2024
C				30.05.2024	107	01.3	093	Emissione per inserimento variante strada esistente
B				16.10.2023	103	01.3	093	Revisione per modifiche generali
A				1.9.2023	107	01.3	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE			
COMITENTE								IMPIANTO
								SE 150/36 kV CASACALENDA
INGEGNERIA & COSTRUZIONI								TITOLO
								COROGRAFIA PAI
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO				
1:10.000	A1	6 / 6		6 5 4 3 6 E				