
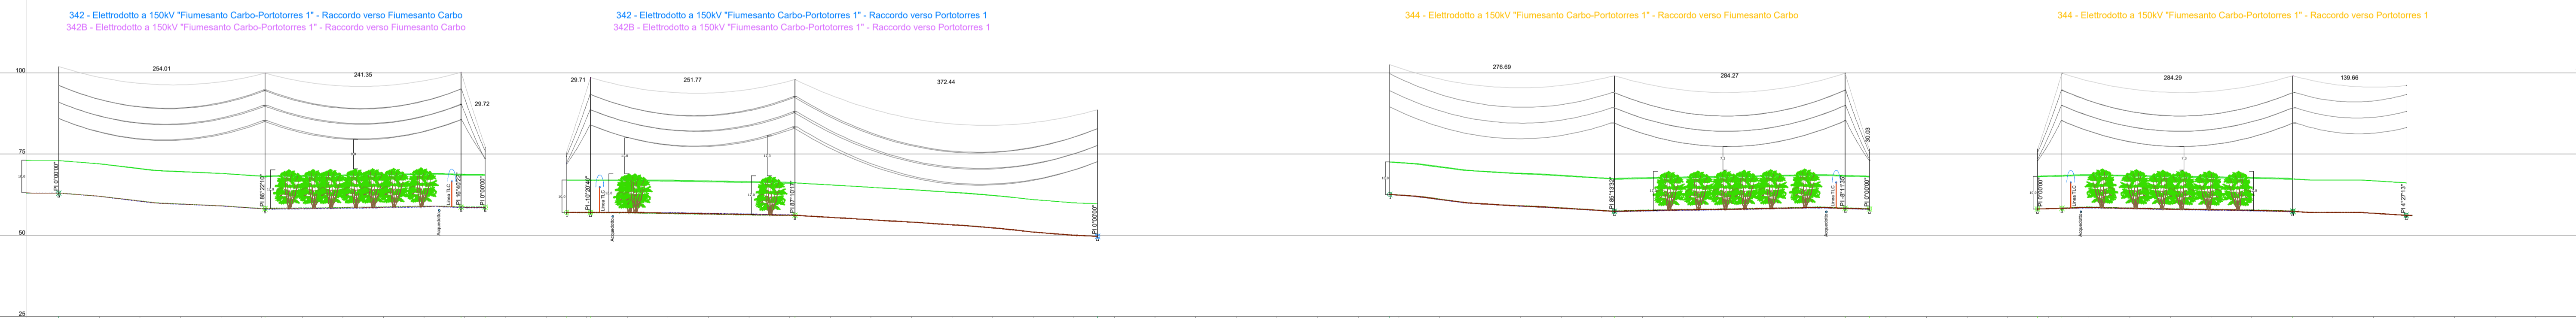


R
Q
P
O
N
M
L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

- Legenda**
- Nuovo Raccordo alla RTN Fiumesanto Carbo - Portotorres 1 - Cod.342
 - Nuovo Raccordo alla RTN Fiumesanto Carbo - Portotorres 1 - Cod.342B
 - Nuovo Raccordo alla RTN Fiumesanto Carbo - Portotorres 1 - Cod.344
 - Elettrodotta Esistente Fiumesanto Carbo - Portotorres 1 - Cod.344
 - Elettrodotta Esistente Fiumesanto Carbo - Portotorres 1 - Cod.343

- Nuovi sostegni da realizzare
- Sostegni Esistenti

La catenaria del conduttore rappresentata è riferita ad una temperatura di esercizio pari a 75° in MF
 La catenaria della fune di guardia rappresentata è riferita alla condizione MPA
 Franco Minimo da Terra 10m
 Cond.(Ø 31.5 all. acc.): 21% FDG.(Ø 11.5 acc.): 12.9%



Coordinate UTM WGS84 32N	E=444098.78 N=451562.11	E=444108.78 N=451562.11	E=444208.78 N=451562.11	E=444308.78 N=451562.11	E=444408.78 N=451562.11	E=444508.78 N=451562.11	E=444608.78 N=451562.11	E=444708.78 N=451562.11	E=444808.78 N=451562.11	E=444908.78 N=451562.11	E=445008.78 N=451562.11	E=445108.78 N=451562.11	E=445208.78 N=451562.11	E=445308.78 N=451562.11
Distanza Progressiva (m)	0.00	254.01	498.02	742.03	986.04	1230.05	1474.06	1718.07	1962.08	2206.09	2450.10	2694.11	2938.12	3182.13
Quota terreno Sostegno (m)	63.00	58.14	58.59	57.00	57.00	56.16	49.67	57.37	58.32	58.59	58.09	57.37	56.15	453.98
Numero del Sostegno	32	33/3	33/4	Portale	Portale	33/1	34	33/5	33/6	Portale	Portale	33/6	33/5	33
Tipo Sostegno	N	E	C	Portale	Portale	C	N	E	C	Portale	Portale	C	E	N
Tipo di Equipaggiamento	S	A	A	A	A	A	S	A	A	A	A	A	A	S
Altezza Uliho/Altezza Totale (m)	23.00/6.00	27.00/41.80	27.00/41.80	15.00/18.50	15.00/18.50	27.00/41.80	23.00/6.00	27.00/41.80	27.00/41.80	15.00/18.50	15.00/18.50	27.00/41.80	27.00/41.80	27.00/40.00
Distanza Campata (m) (Parametro)		254.01 (1500)	241.35 (1500)	27.00/29.72	29.71	251.77 (1500)	372.44 (1500)		276.69 (1500)	284.27 (1500)	27.00/41.80	276.69 (1500)	284.27 (1500)	27.00/41.80

2	Aprile 2023	Revisione dopo commenti TERNA	RE	Enerland
1	Gennaio 2023	Revisione dopo commenti TERNA	RE	Enerland
0	Agosto 2022	Emissione	RE	Enerland
Revisore Data		DESCRIZIONE	Redatto	Approvato
Cliente		Commissa	Scala	
		Nuova Stazione elettrica 150/36kV "Fiumesanto 2" e Raccordi alla R.T.N	---	
Titolo		Nuovi Raccordi alla RTN 150kV		
		Profilo Altimetrico		
Id.		088.21.01.W21		