## LEGENDA CONFINE CATASTALE AREA DI IMPIANTO "MARRUBIU"

CAVIDOTTO INTERRATO AT - 36 kV

STAZIONE ELETTRICA - FUTURO AMPLIAMENTO DELLA SE RTN 220/150 KV RTN DI ORISTANO

INTERFERENZE - ATTRAVERSAMENTI STRADALI.

## ATTRAVERSAMENTI STRADALI - POSSIBILE TAGLIO STRADALE

AS. 01 ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE SP 68 (CORRISPONDE A INT. 03)

AS. 02 ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE SP 68 - SP 57

AS. 03 ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE SP 57 - SP 53 (CORRISPONDE A INT.13)

AS. 04 ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE SP 53

AS. 05 ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE SP 53

Si segnala che in corrispondenza di alcuni attraversamenti stradali sono presenti anche corpi idrici (classificati elementi strahler e secondo PPR da art. 142 e/ o art. 143) o condotte del CBO. L'intersezione del cavidotto con i due elementi verrà risolta con un'unica TOC.

Le intersezioni sono le seguenti:

- AS 01, corrisponde a INT. 03 trattata nelle tavole AV\_45 A e AV\_46 B
  AS 03, corrisponde a INT. 13 trattata nelle tavole AV\_45 B





INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO E VISTA STRADA - ATTRAVERSAMENTO STRADALE 04 CON STRADA PROVINCIALE SP 53






INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO E VISTA STRADA - ATTRAVERSAMENTO STRADALE 05 CON STRADA PROVINCIALE SP 53





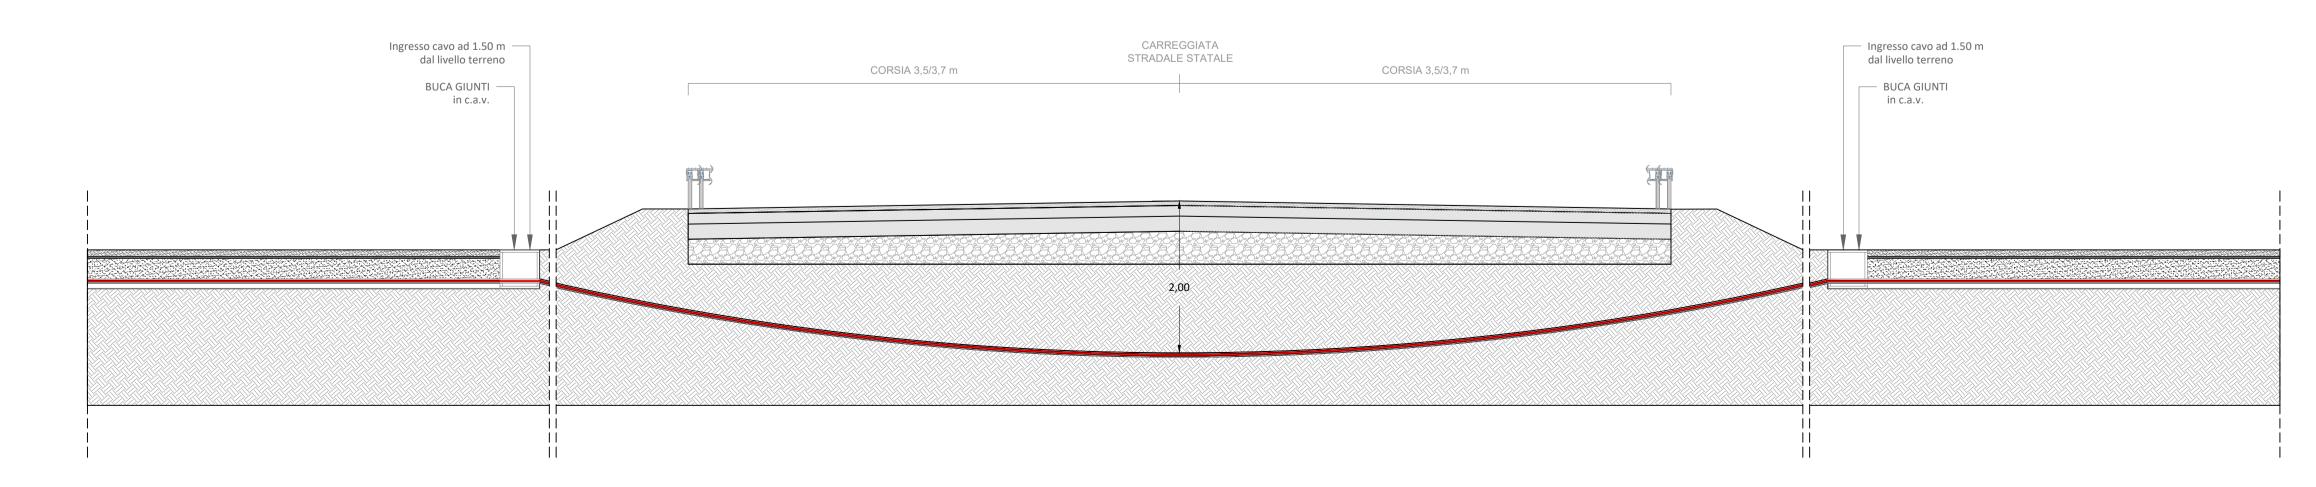

SEZIONE TIPO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAVIDOTTO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 53