

LEGENDA

-  Area impianto
-  Nuova Nuova SE RTN 220/150/36 kV
-  Cavidotto AT (36 kV) di collegamento alla RTN

RISCHIO DA ALLUVIONE - PGRA

-  Ri0 - Rischio nullo
-  Ri1 - Rischio moderato
-  Ri2 - Rischio medio
-  Ri3 - Rischio elevato
-  Ri4 - Rischio molto elevato

FONTI
 Autorità di Bacino Regione Sardegna; Regione Autonoma della Sardegna

REGIONE SARDEGNA
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
 COMUNE DI GUSPINI




Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
 ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO
 DENOMINATO "AGRIMARMIDA"
 DI POTENZA NOMINALE PARI A 61,487 MWac
 E POTENZA DI PICCO PARI A 64,561 MW
 E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

Società proponente
ICA BES SRL
 Via Giorgio Pitacco, 7
 00177 Roma (Italia)
 C.F. / P.IVA 16028961007

0.1	24/06/2024	Prima emissione per procedura di VIA	AD	IA	IA	DLP
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Validato	Approvato
Codice CA_10_10000_0010	Scala 1:5.000	Titolo elaborato Tavola dei vincoli ambientali e territoriali PGRA				

Le informazioni incluse in questo disegno sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.

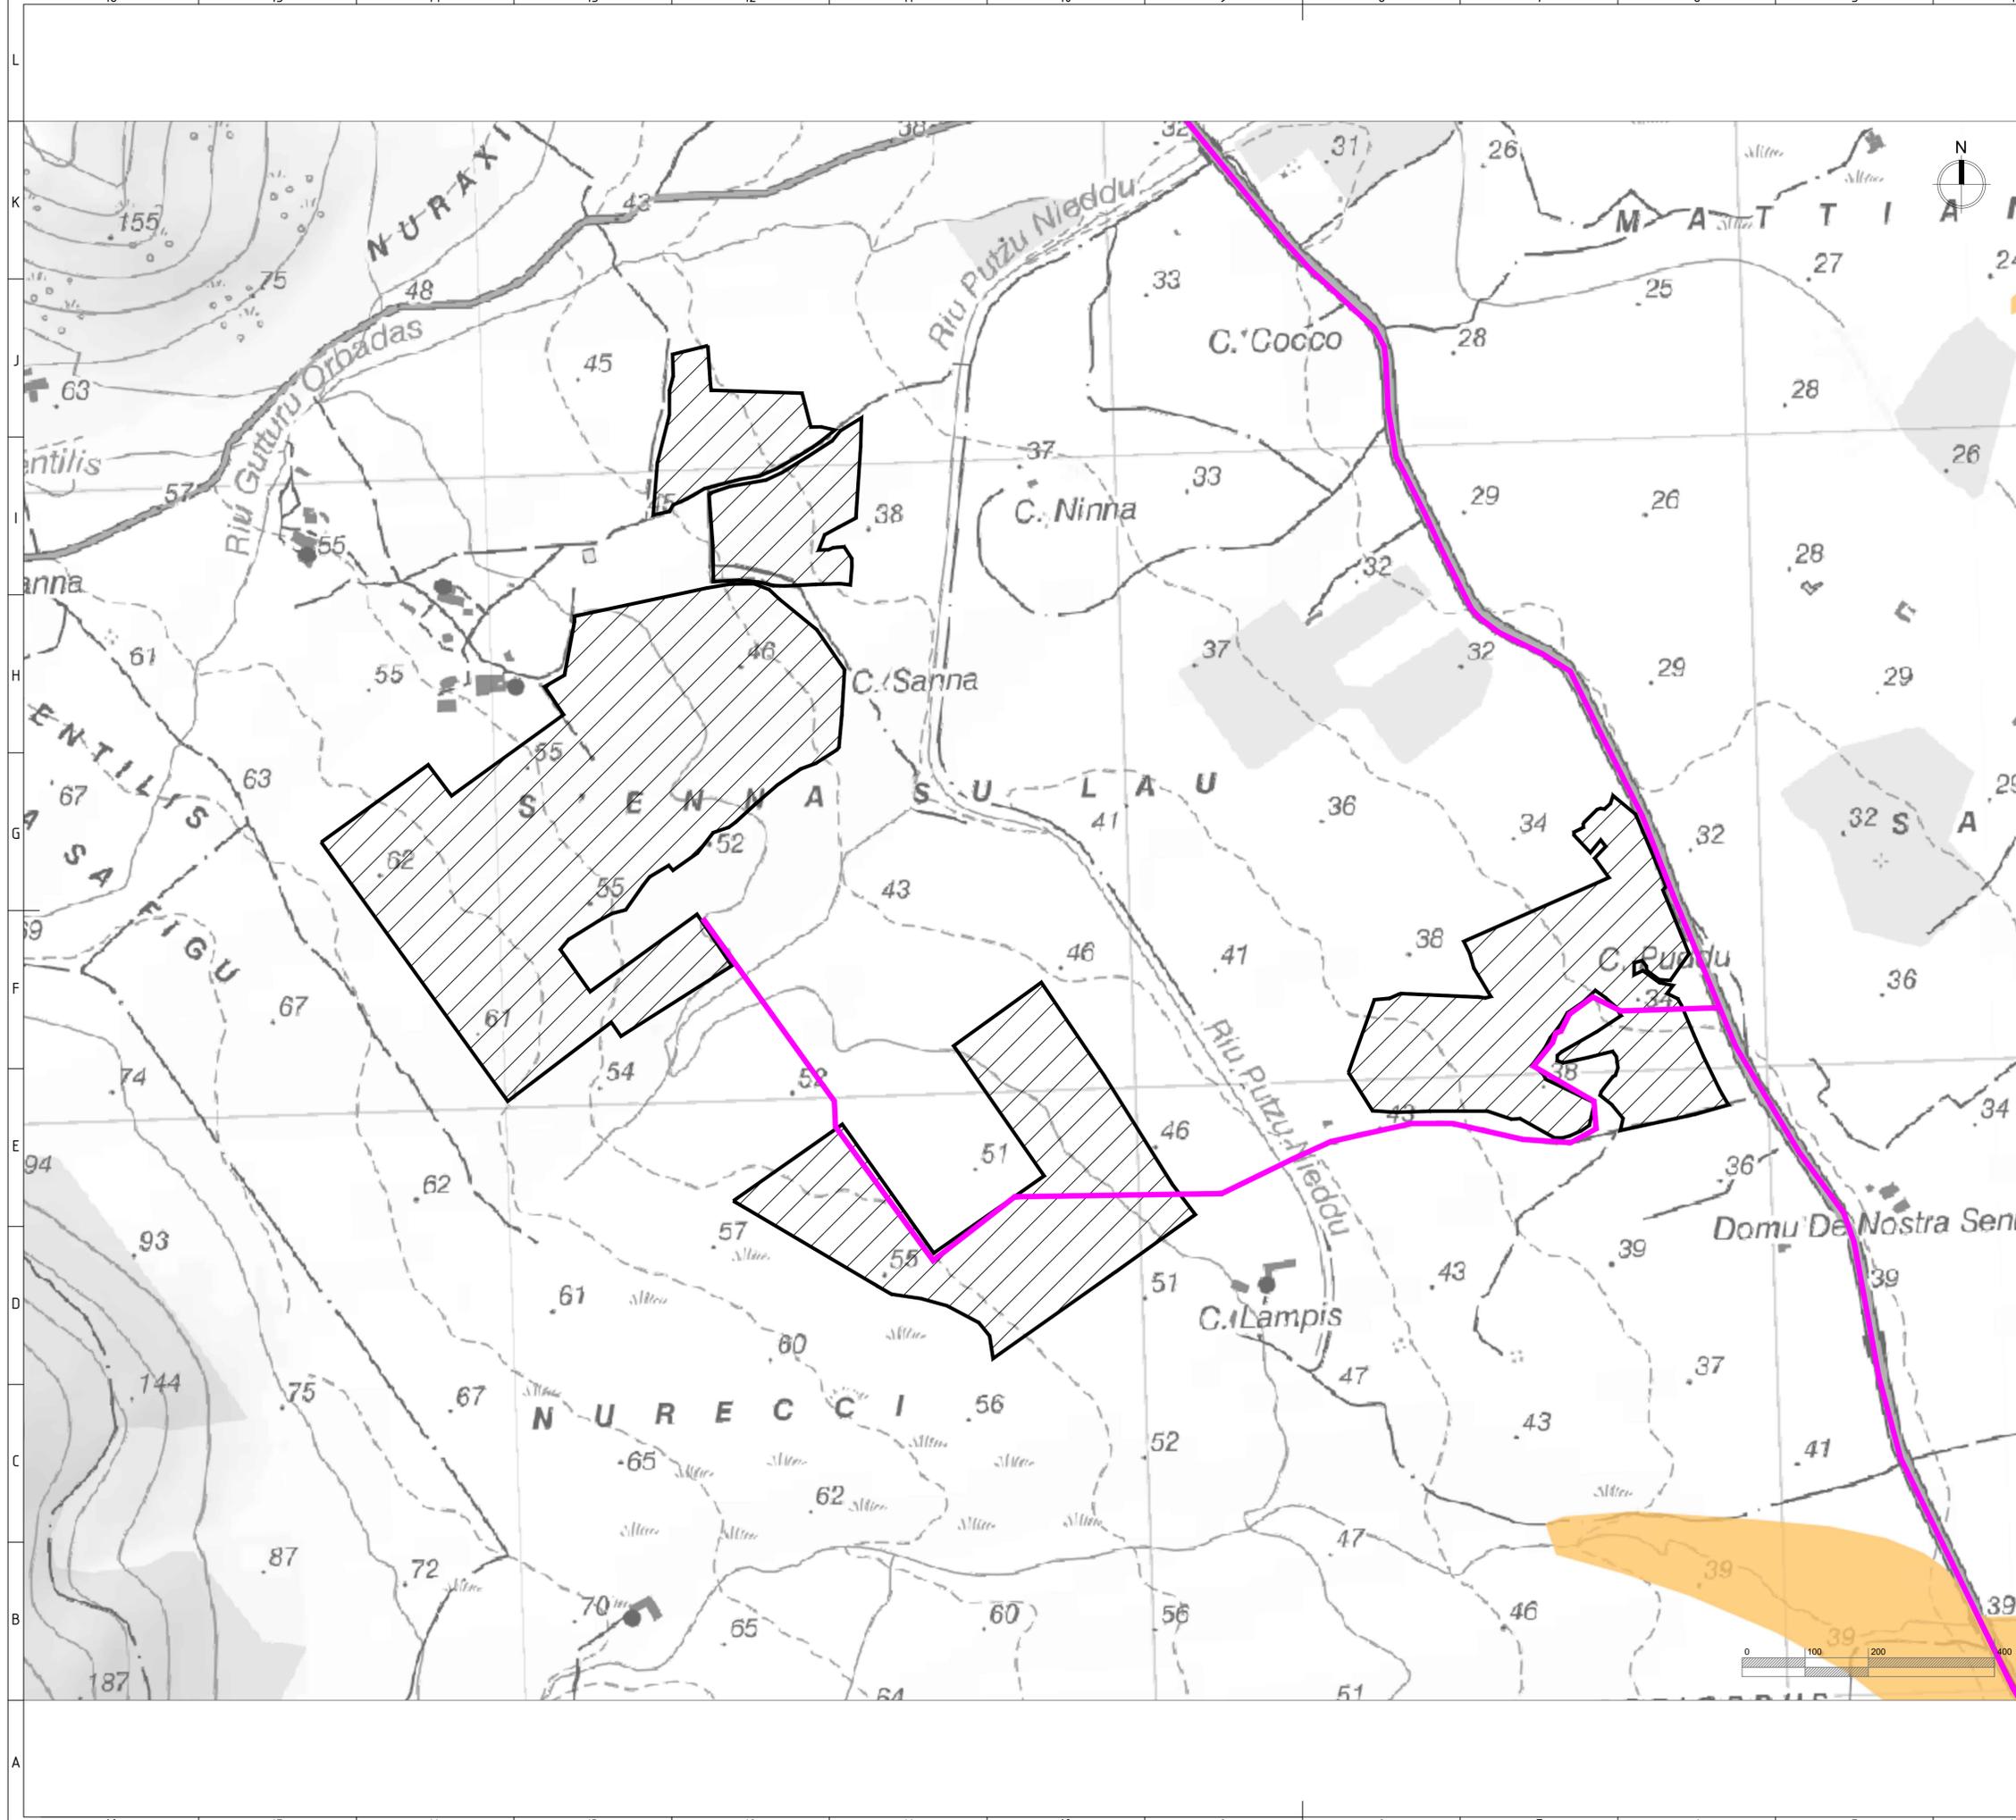

LEGENDA

-  Area impianto
-  Nuova Nuova SE RTN 220/150/36 kV
-  Cavidotto AT (36 kV) di collegamento alla RTN

RISCHIO DA ALLUVIONE - PGRA

-  Ri0 - Rischio nullo
-  Ri1 - Rischio moderato
-  Ri2 - Rischio medio
-  Ri3 - Rischio elevato
-  Ri4 - Rischio molto elevato

FONTI
 Autorità di Bacino Regione Sardegna; Regione Autonoma della Sardegna

REGIONE SARDEGNA
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
 COMUNE DI GUSPINI




Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
 ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO
DENOMINATO "AGRIMARMIDA"
DI POTENZA NOMINALE PARI A 61,487 MWac
E POTENZA DI PICCO PARI A 64,561 MW
E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

Società proponente
ICA BES SRL
 Via Giorgio Pitacco, 7
 00177 Roma (Italia)
 C.F. / P.IVA 16028961007

0.1	24/06/2024	Prima emissione per procedura di VIA	AD	IA	IA	DLP
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Validato	Approvato
Codice CA_10_10000_0010	Scala 1:5.000	Titolo elaborato Tavola dei vincoli ambientali e territoriali PGRA				

Le informazioni incluse in questo disegno sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.

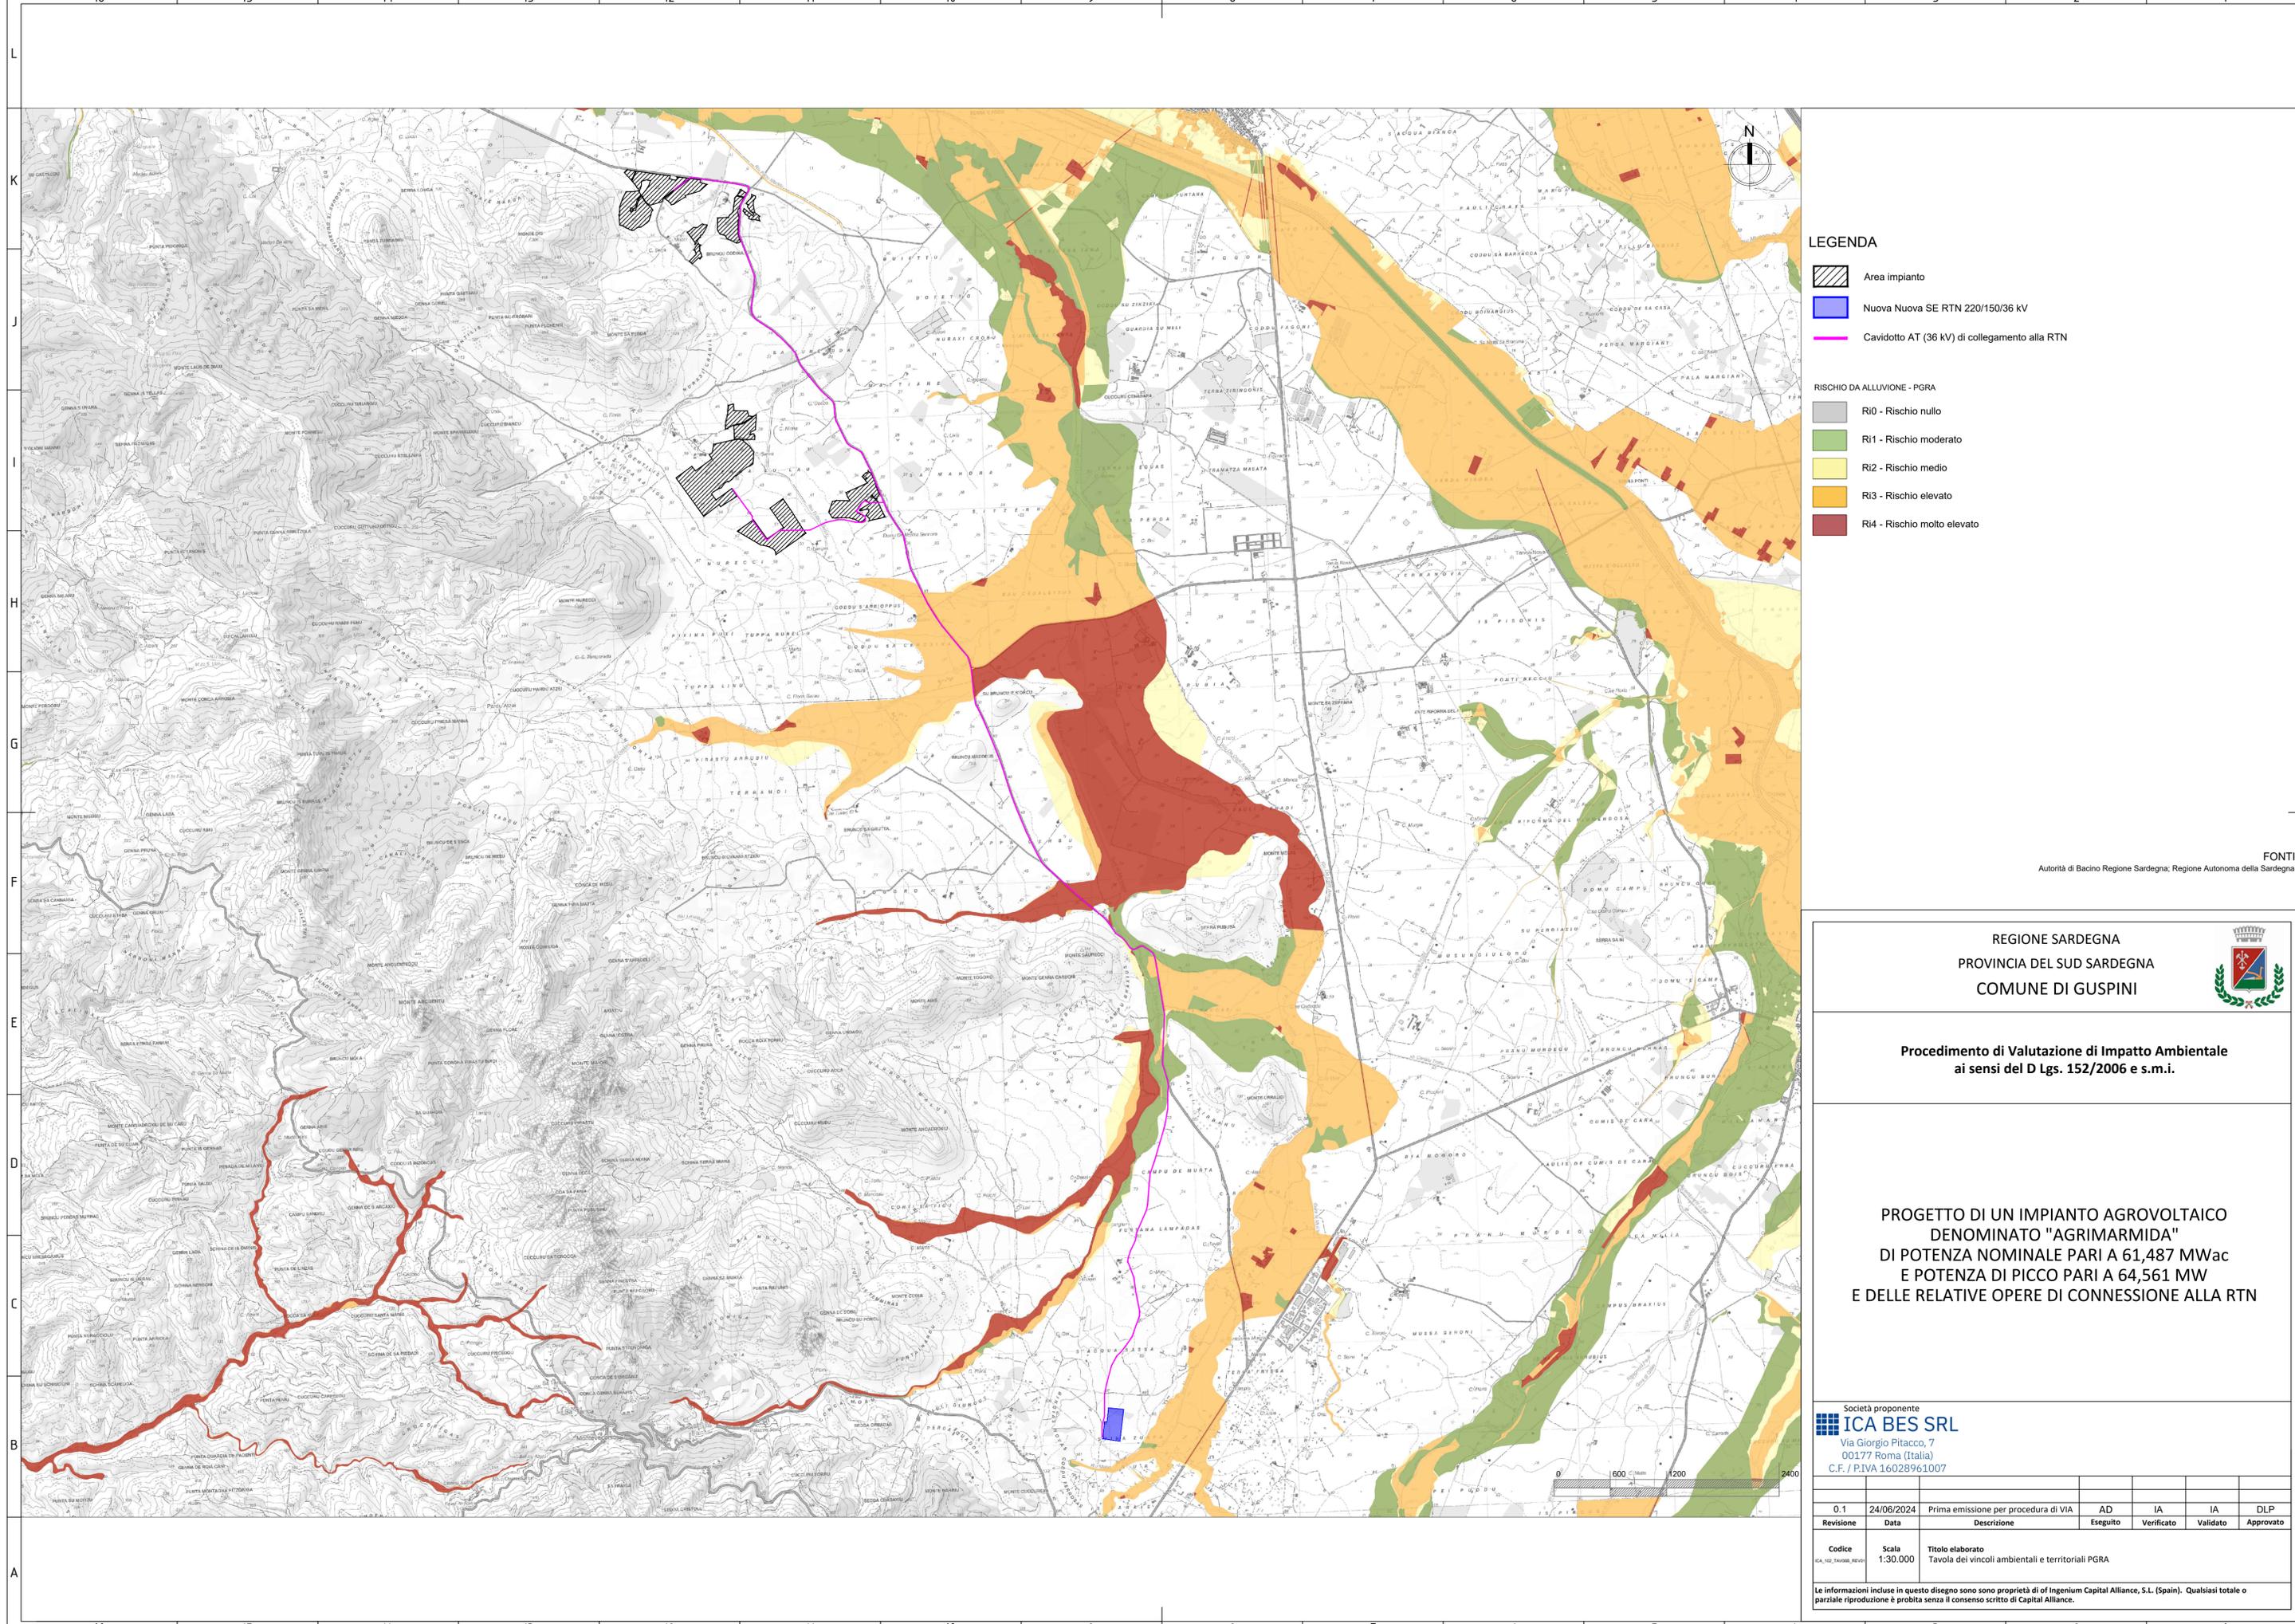

LEGENDA

- Area impianto
- Nuova Nuova SE RTN 220/150/36 kV
- Cavidotto AT (36 kV) di collegamento alla RTN

RISCHIO DA ALLUVIONE - PGRA

- Ri0 - Rischio nullo
- Ri1 - Rischio moderato
- Ri2 - Rischio medio
- Ri3 - Rischio elevato
- Ri4 - Rischio molto elevato

FONTI
Autorità di Bacino Regione Sardegna; Regione Autonoma della Sardegna

REGIONE SARDEGNA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
COMUNE DI GUSPINI




**Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO
DENOMINATO "AGRIMARMIDA"
DI POTENZA NOMINALE PARI A 61,487 MWac
E POTENZA DI PICCO PARI A 64,561 MW
E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN**

Società proponente
ICA BES SRL
Via Giorgio Pitacco, 7
00177 Roma (Italia)
C.F. / P.IVA 16028961007

Codice	Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Validato	Approvato
0.1	24/06/2024	Prima emissione per procedura di VIA	AD	IA	IA	DLP	
Codice <small>CA_100_154988_00101</small>	Scala	1:30.000	Titolo elaborato Tavola dei vincoli ambientali e territoriali PGRA				

Le informazioni incluse in questo disegno sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.

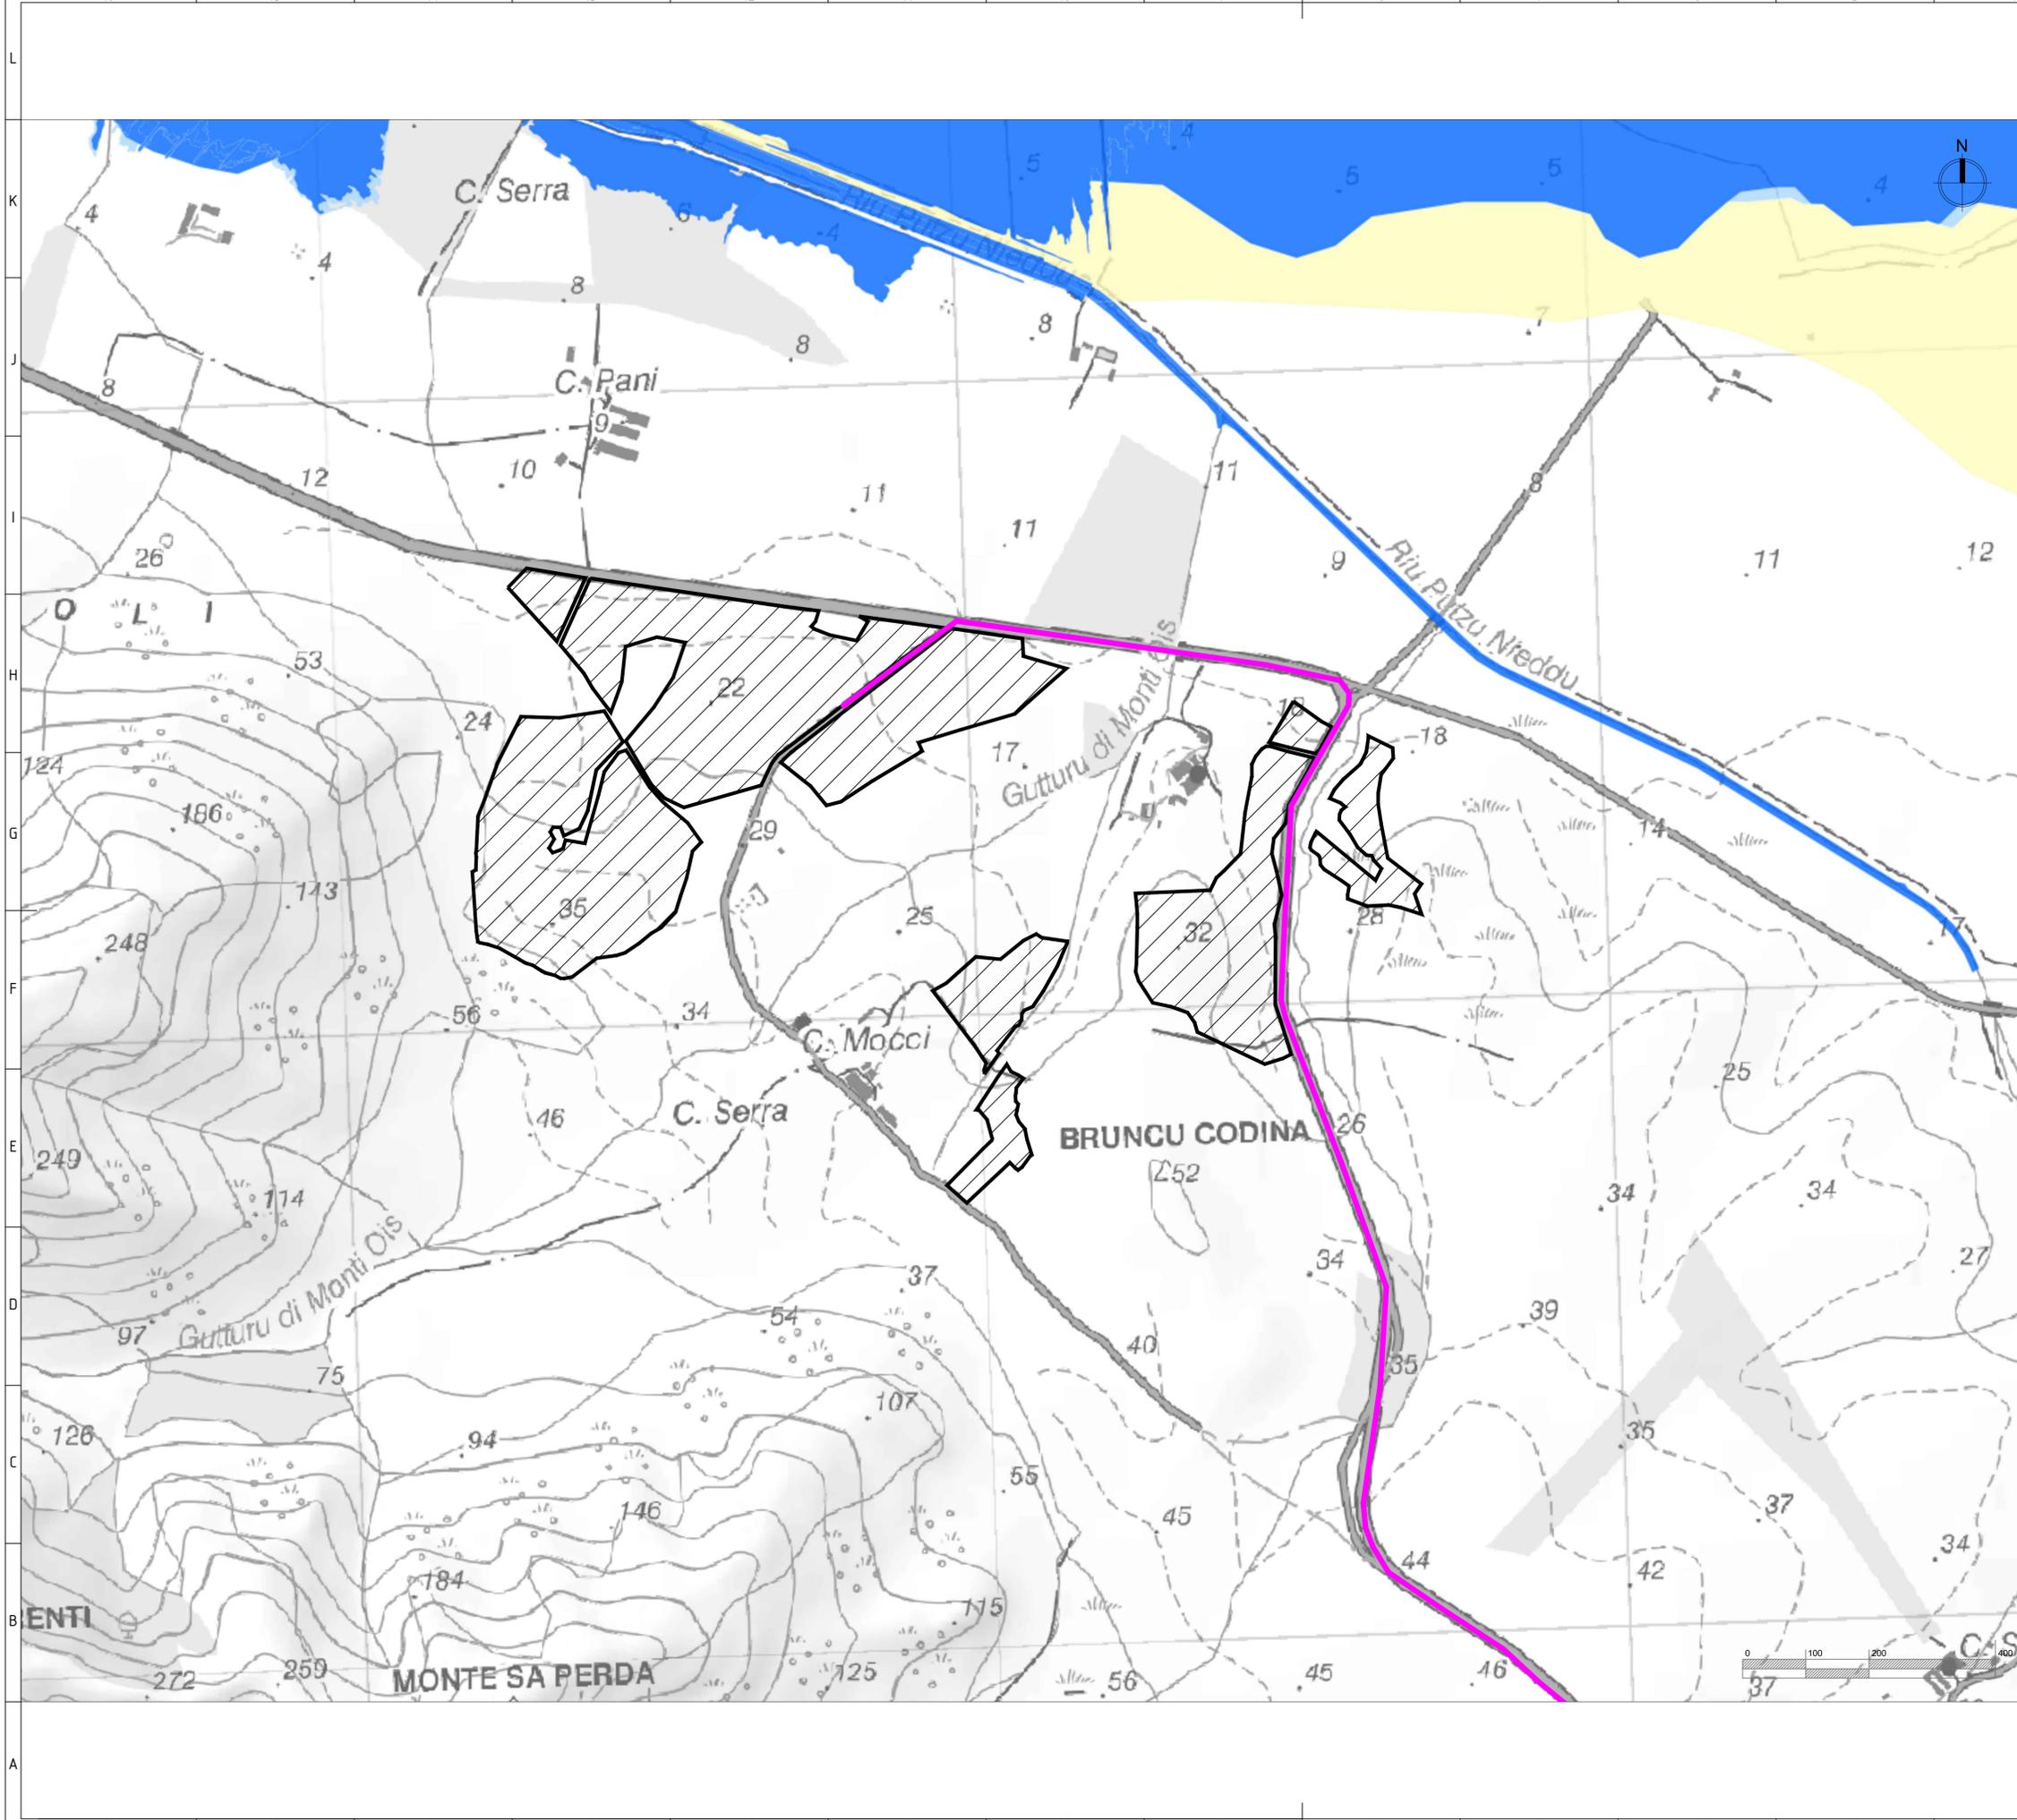

LEGENDA

-  Area impianto
-  Nuova Nuova SE RTN 220/150/36 kV
-  Cavidotto AT (36 kV) di collegamento alla RTN

PERICOLO DA ALLUVIONE - PGRA

-  P1 - pericolosità bassa
-  P2 - pericolosità media
-  P3 - pericolosità elevata

FONTI
 Autorità di Bacino Regione Sardegna; Regione Autonoma della Sardegna

REGIONE SARDEGNA
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
 COMUNE DI GUSPINI




**Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
 ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO
 DENOMINATO "AGRIMARMIDA"
 DI POTENZA NOMINALE PARI A 61,487 MWac
 E POTENZA DI PICCO PARI A 64,561 MW
 E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN**

Società proponente
ICA BES SRL
 Via Giorgio Pitacco, 7
 00177 Roma (Italia)
 C.F. / P.IVA 16028961007

0.1	24/06/2024	Prima emissione per procedura di VIA	AD	IA	IA	DLP
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Validato	Approvato
Codice CA_10_10000_0010	Scala 1:5.000	Titolo elaborato Tavola dei vincoli ambientali e territoriali PGRA				

Le informazioni incluse in questo disegno sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.

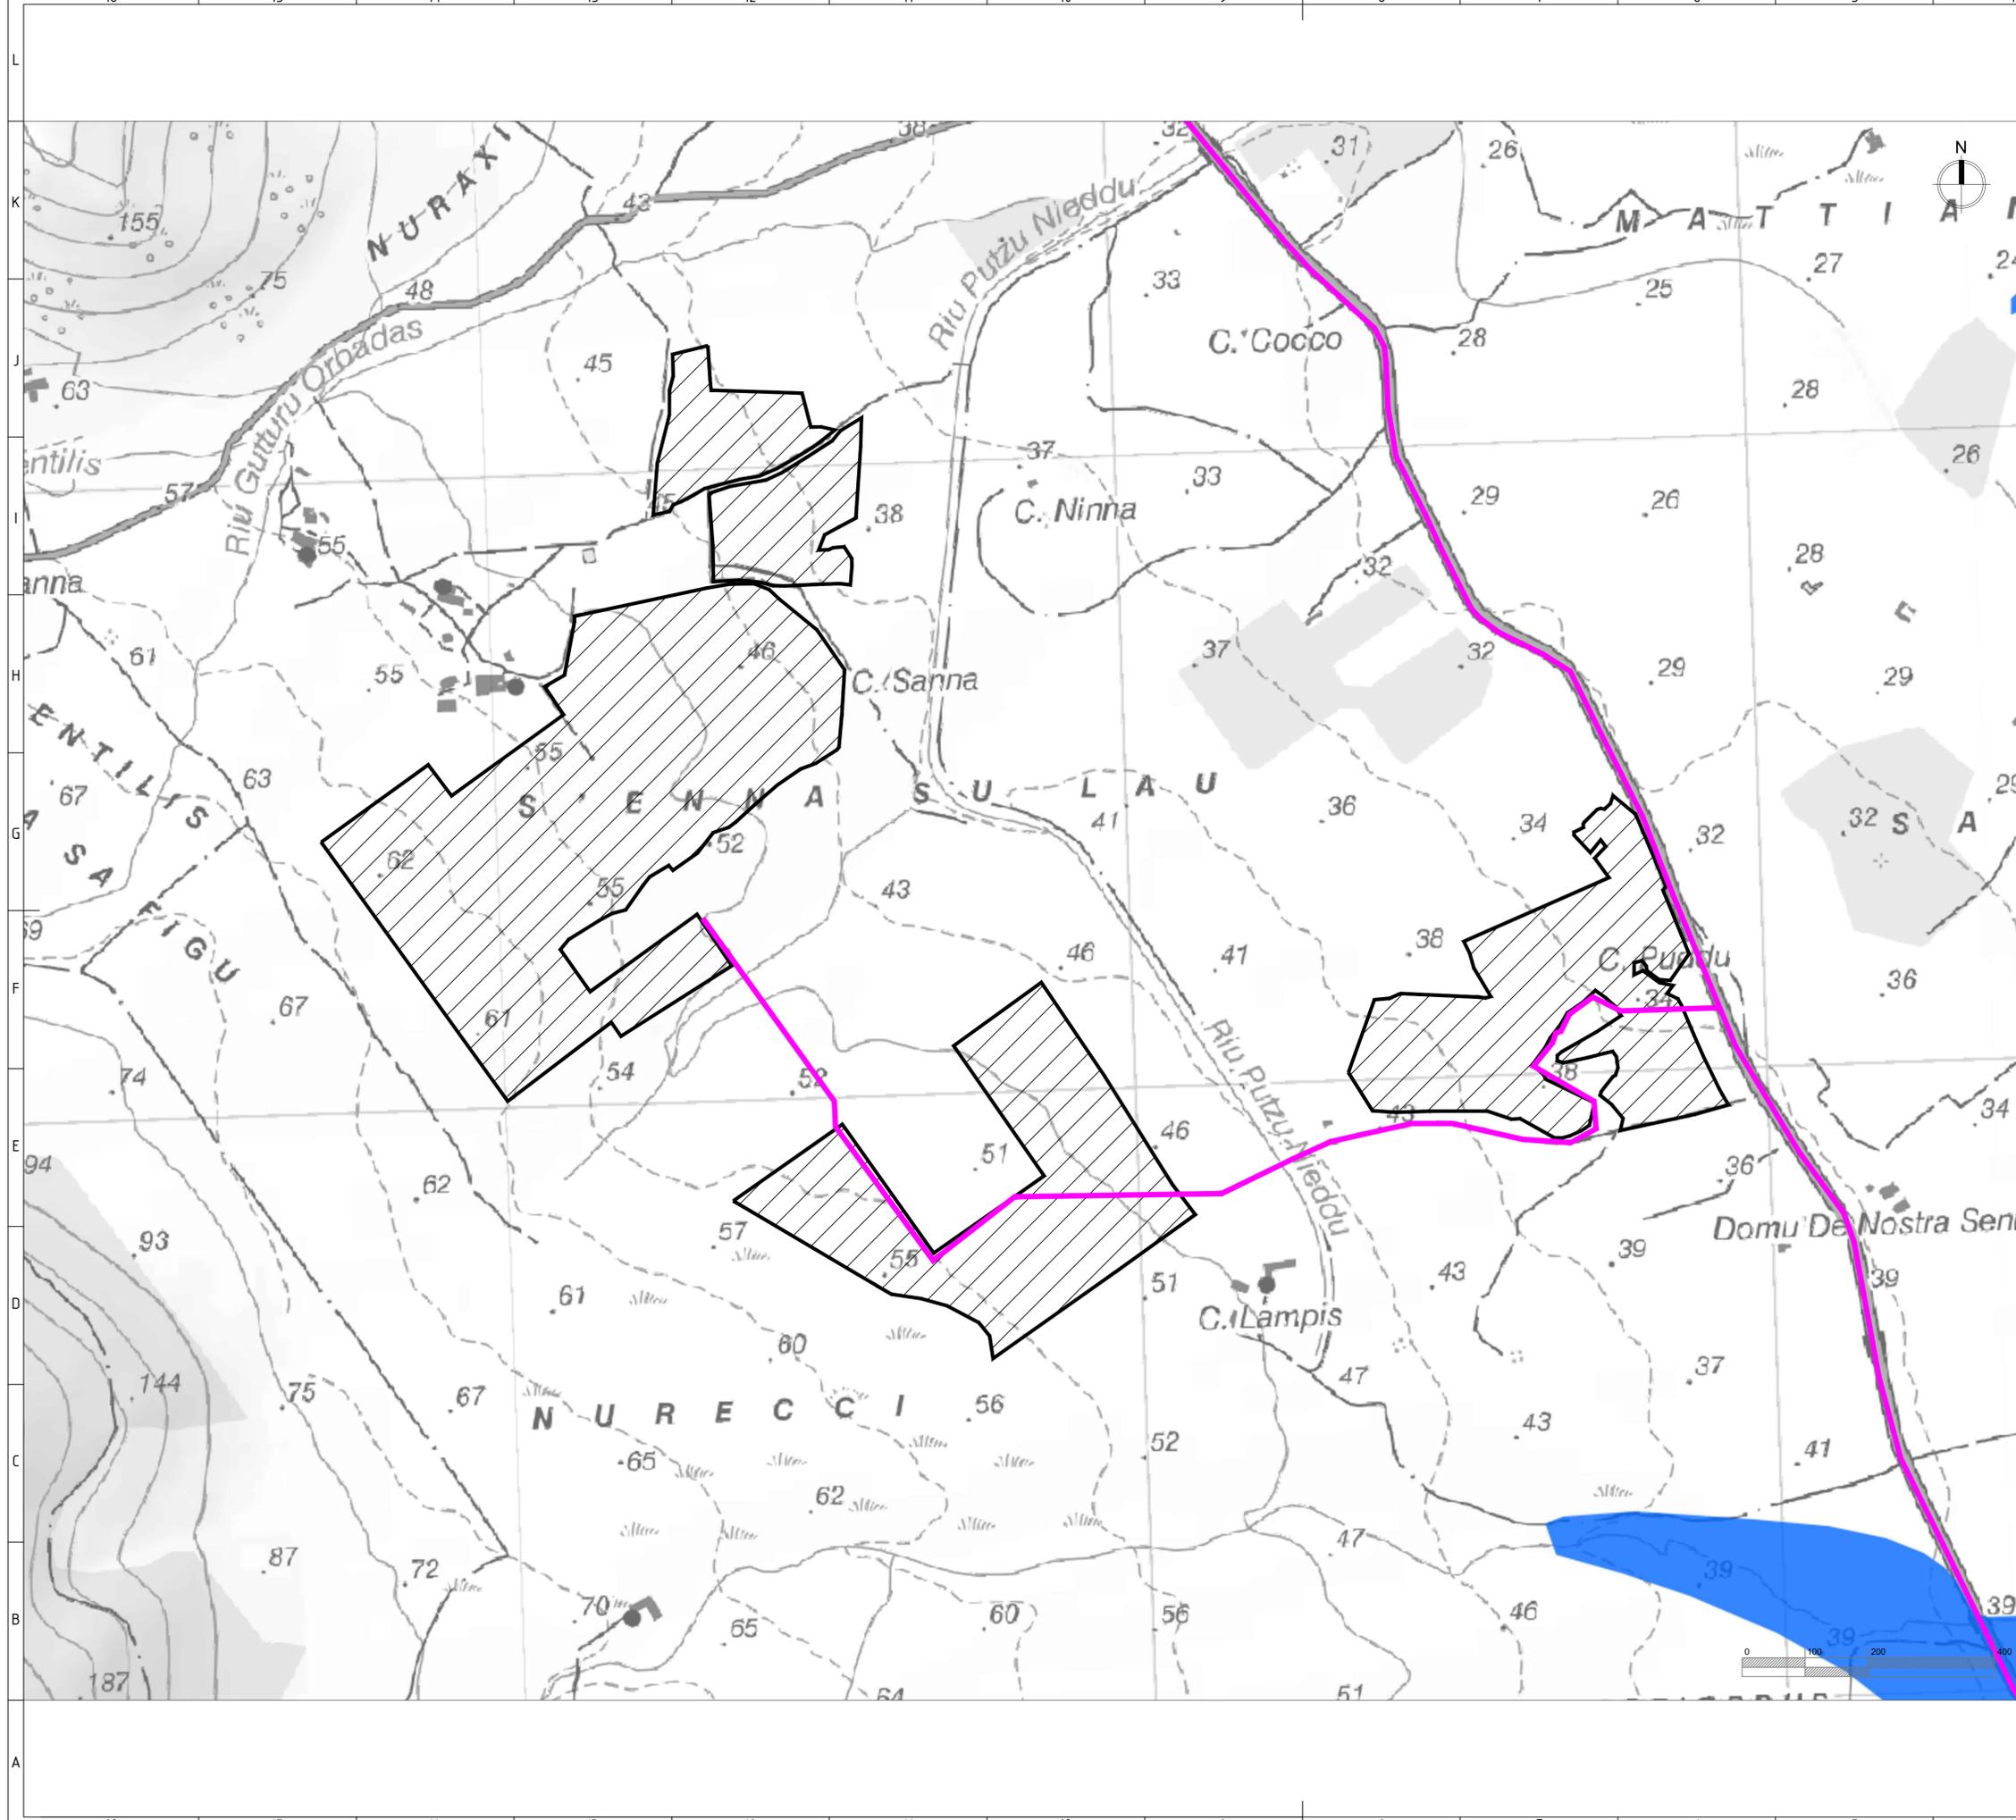

LEGENDA

- Area impianto
- Nuova Nuova SE RTN 220/150/36 kV
- Cavidotto AT (36 kV) di collegamento alla RTN

PERICOLO DA ALLUVIONE - PGRA

- P1 - pericolosità bassa
- P2 - pericolosità media
- P3 - pericolosità elevata



FONTI
 Autorità di Bacino Regione Sardegna; Regione Autonoma della Sardegna

REGIONE SARDEGNA
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
 COMUNE DI GUSPINI




Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
 ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO
DENOMINATO "AGRIMARMIDA"
DI POTENZA NOMINALE PARI A 61,487 MWac
E POTENZA DI PICCO PARI A 64,561 MW
E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

Società proponente
ICA BES SRL
 Via Giorgio Pitacco, 7
 00177 Roma (Italia)
 C.F. / P.IVA 16028961007

0.1	24/06/2024	Prima emissione per procedura di VIA	AD	IA	IA	DLP
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Validato	Approvato
Codice CA_10_100000_0010	Scala 1:5.000	Titolo elaborato Tavola dei vincoli ambientali e territoriali PGRA				

Le informazioni incluse in questo disegno sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.

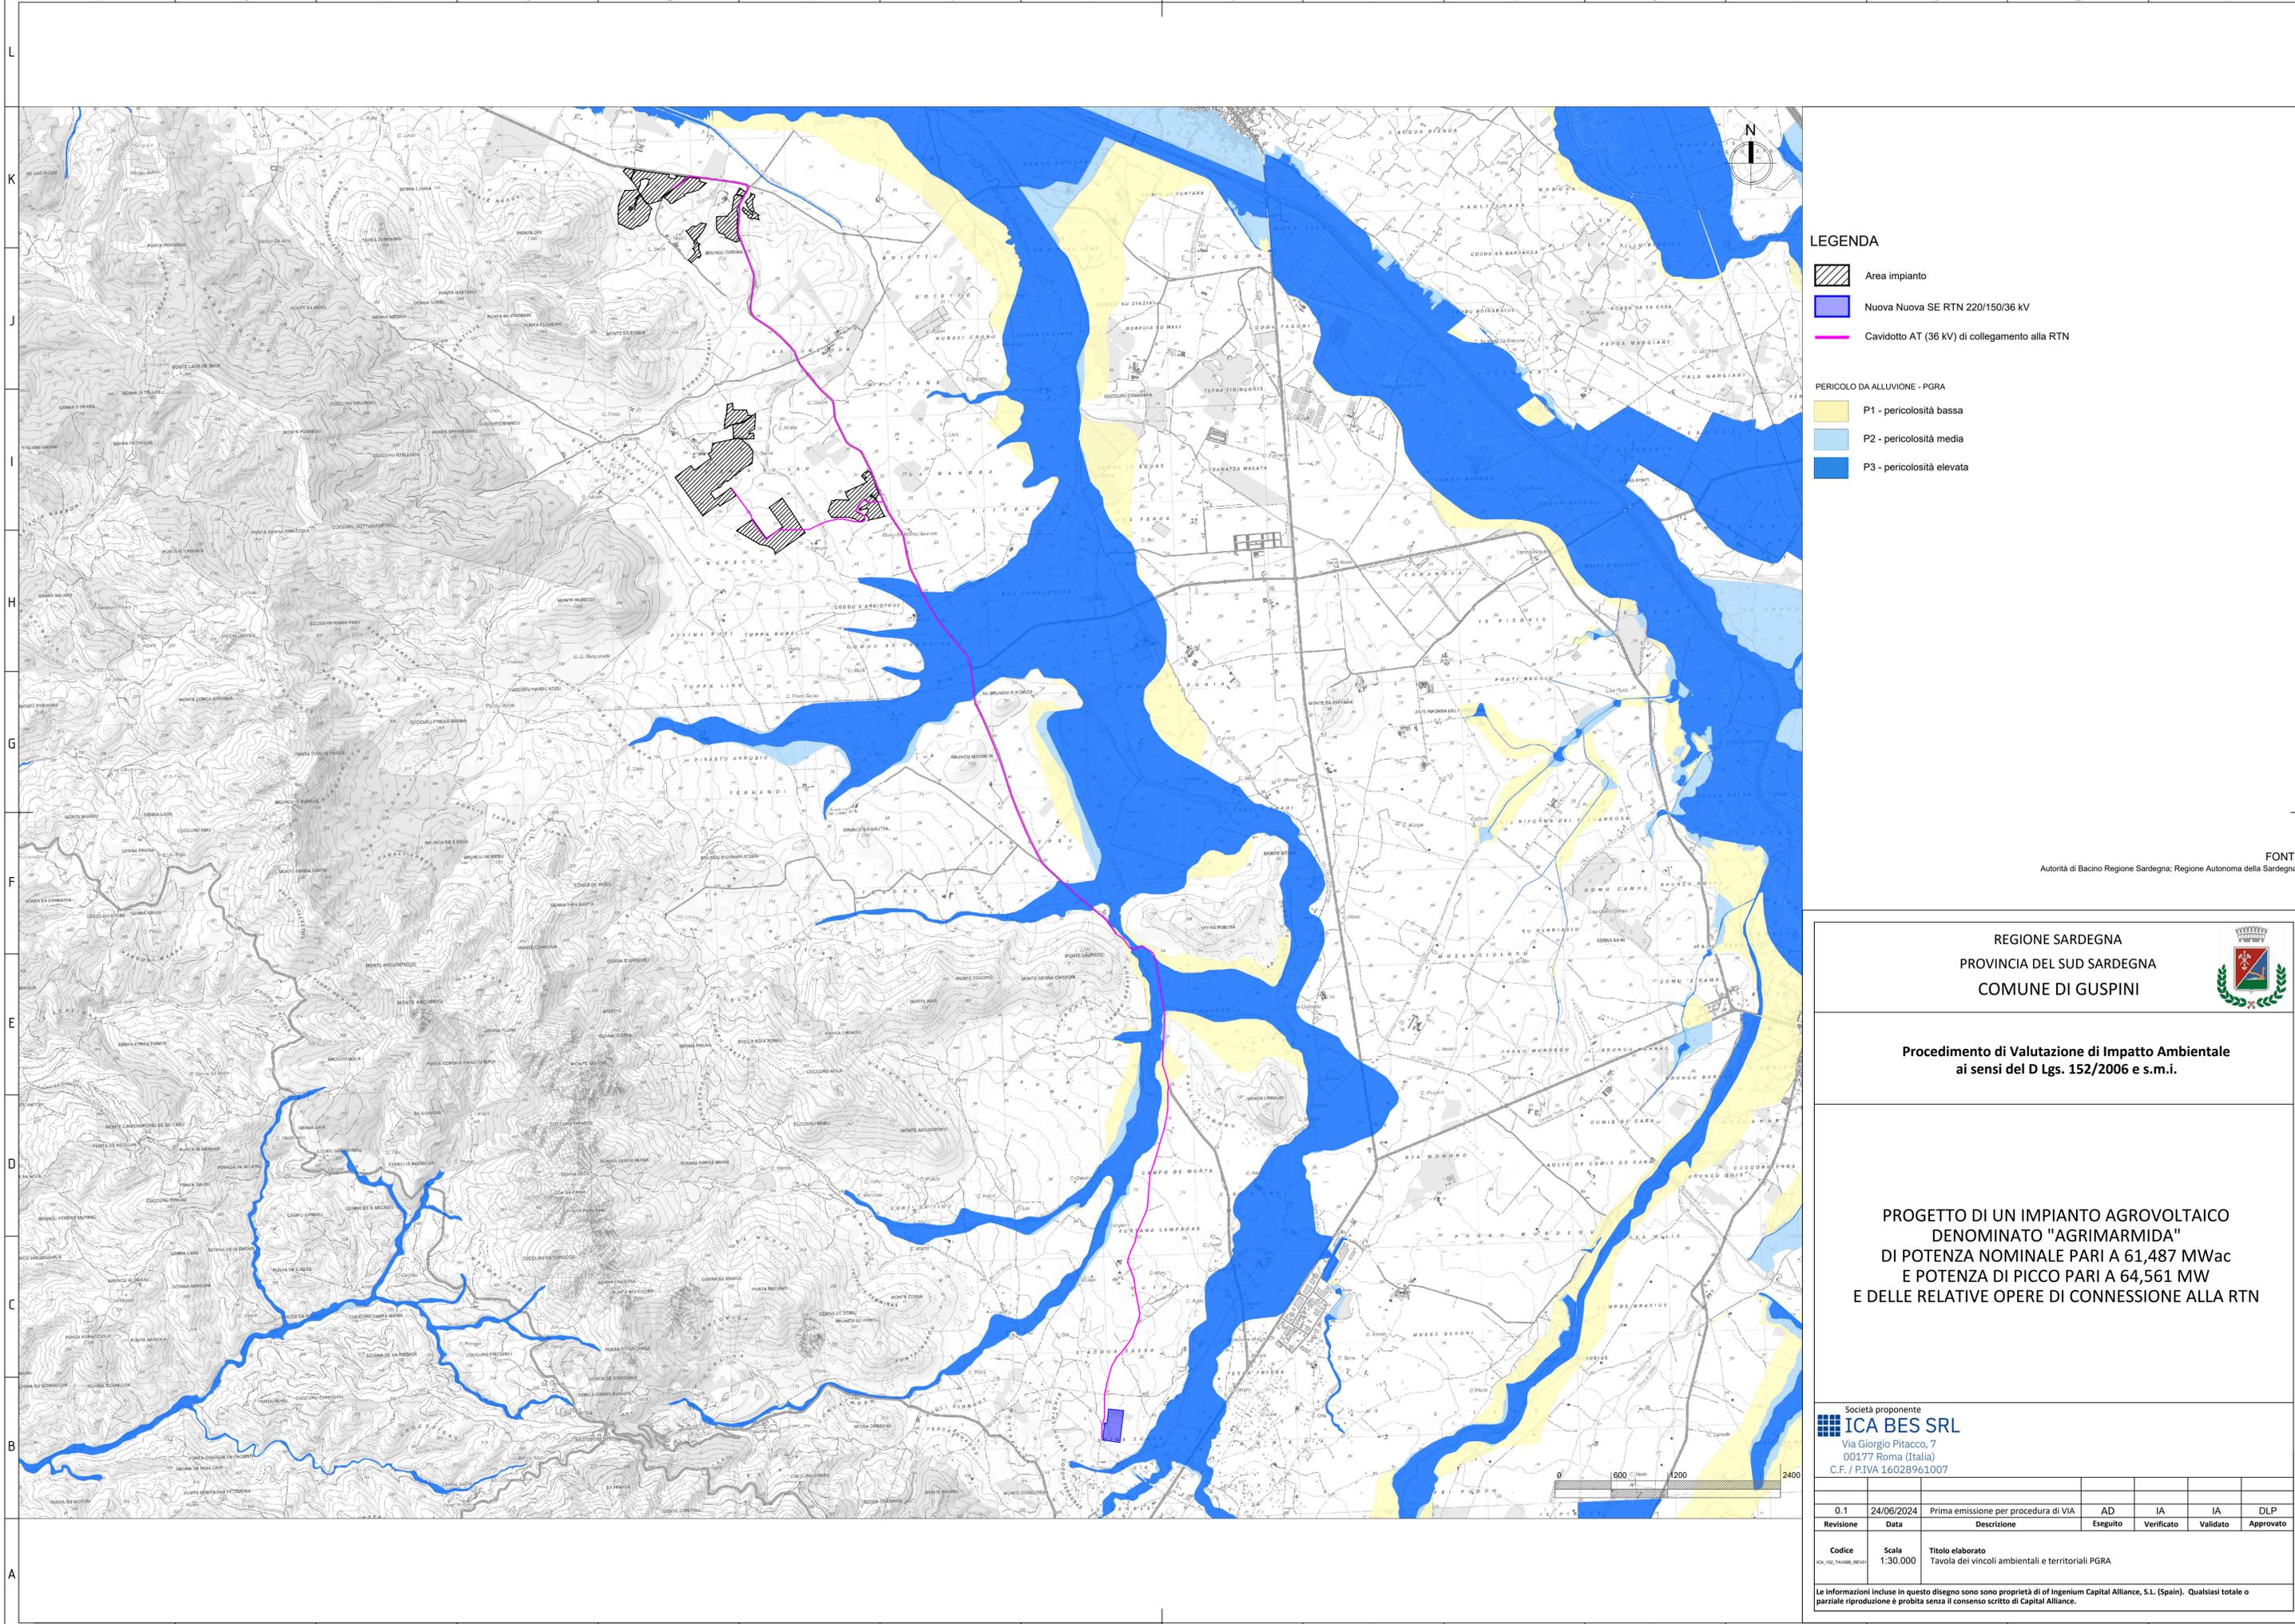

LEGENDA

- Area impianto
- Nuova Nuova SE RTN 220/150/36 kV
- Cavidotto AT (36 kV) di collegamento alla RTN

PERICOLO DA ALLUVIONE - PGRA

- P1 - pericolosità bassa
- P2 - pericolosità media
- P3 - pericolosità elevata

FONTI
 Autorità di Bacino Regione Sardegna; Regione Autonoma della Sardegna

REGIONE SARDEGNA
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
 COMUNE DI GUSPINI




**Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
 ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO
 DENOMINATO "AGRIMARMIDA"
 DI POTENZA NOMINALE PARI A 61,487 MWac
 E POTENZA DI PICCO PARI A 64,561 MW
 E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN**

Società proponente
ICA BES SRL
 Via Giorgio Pitacco, 7
 00177 Roma (Italia)
 C.F. / P.IVA 16028961007

0.1	24/06/2024	Prima emissione per procedura di VIA	AD	IA	IA	DLP
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Validato	Approvato
Codice CA_160_2896_007	Scala 1:30.000	Titolo elaborato Tavola dei vincoli ambientali e territoriali PGRA				

Le informazioni incluse in questo disegno sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.

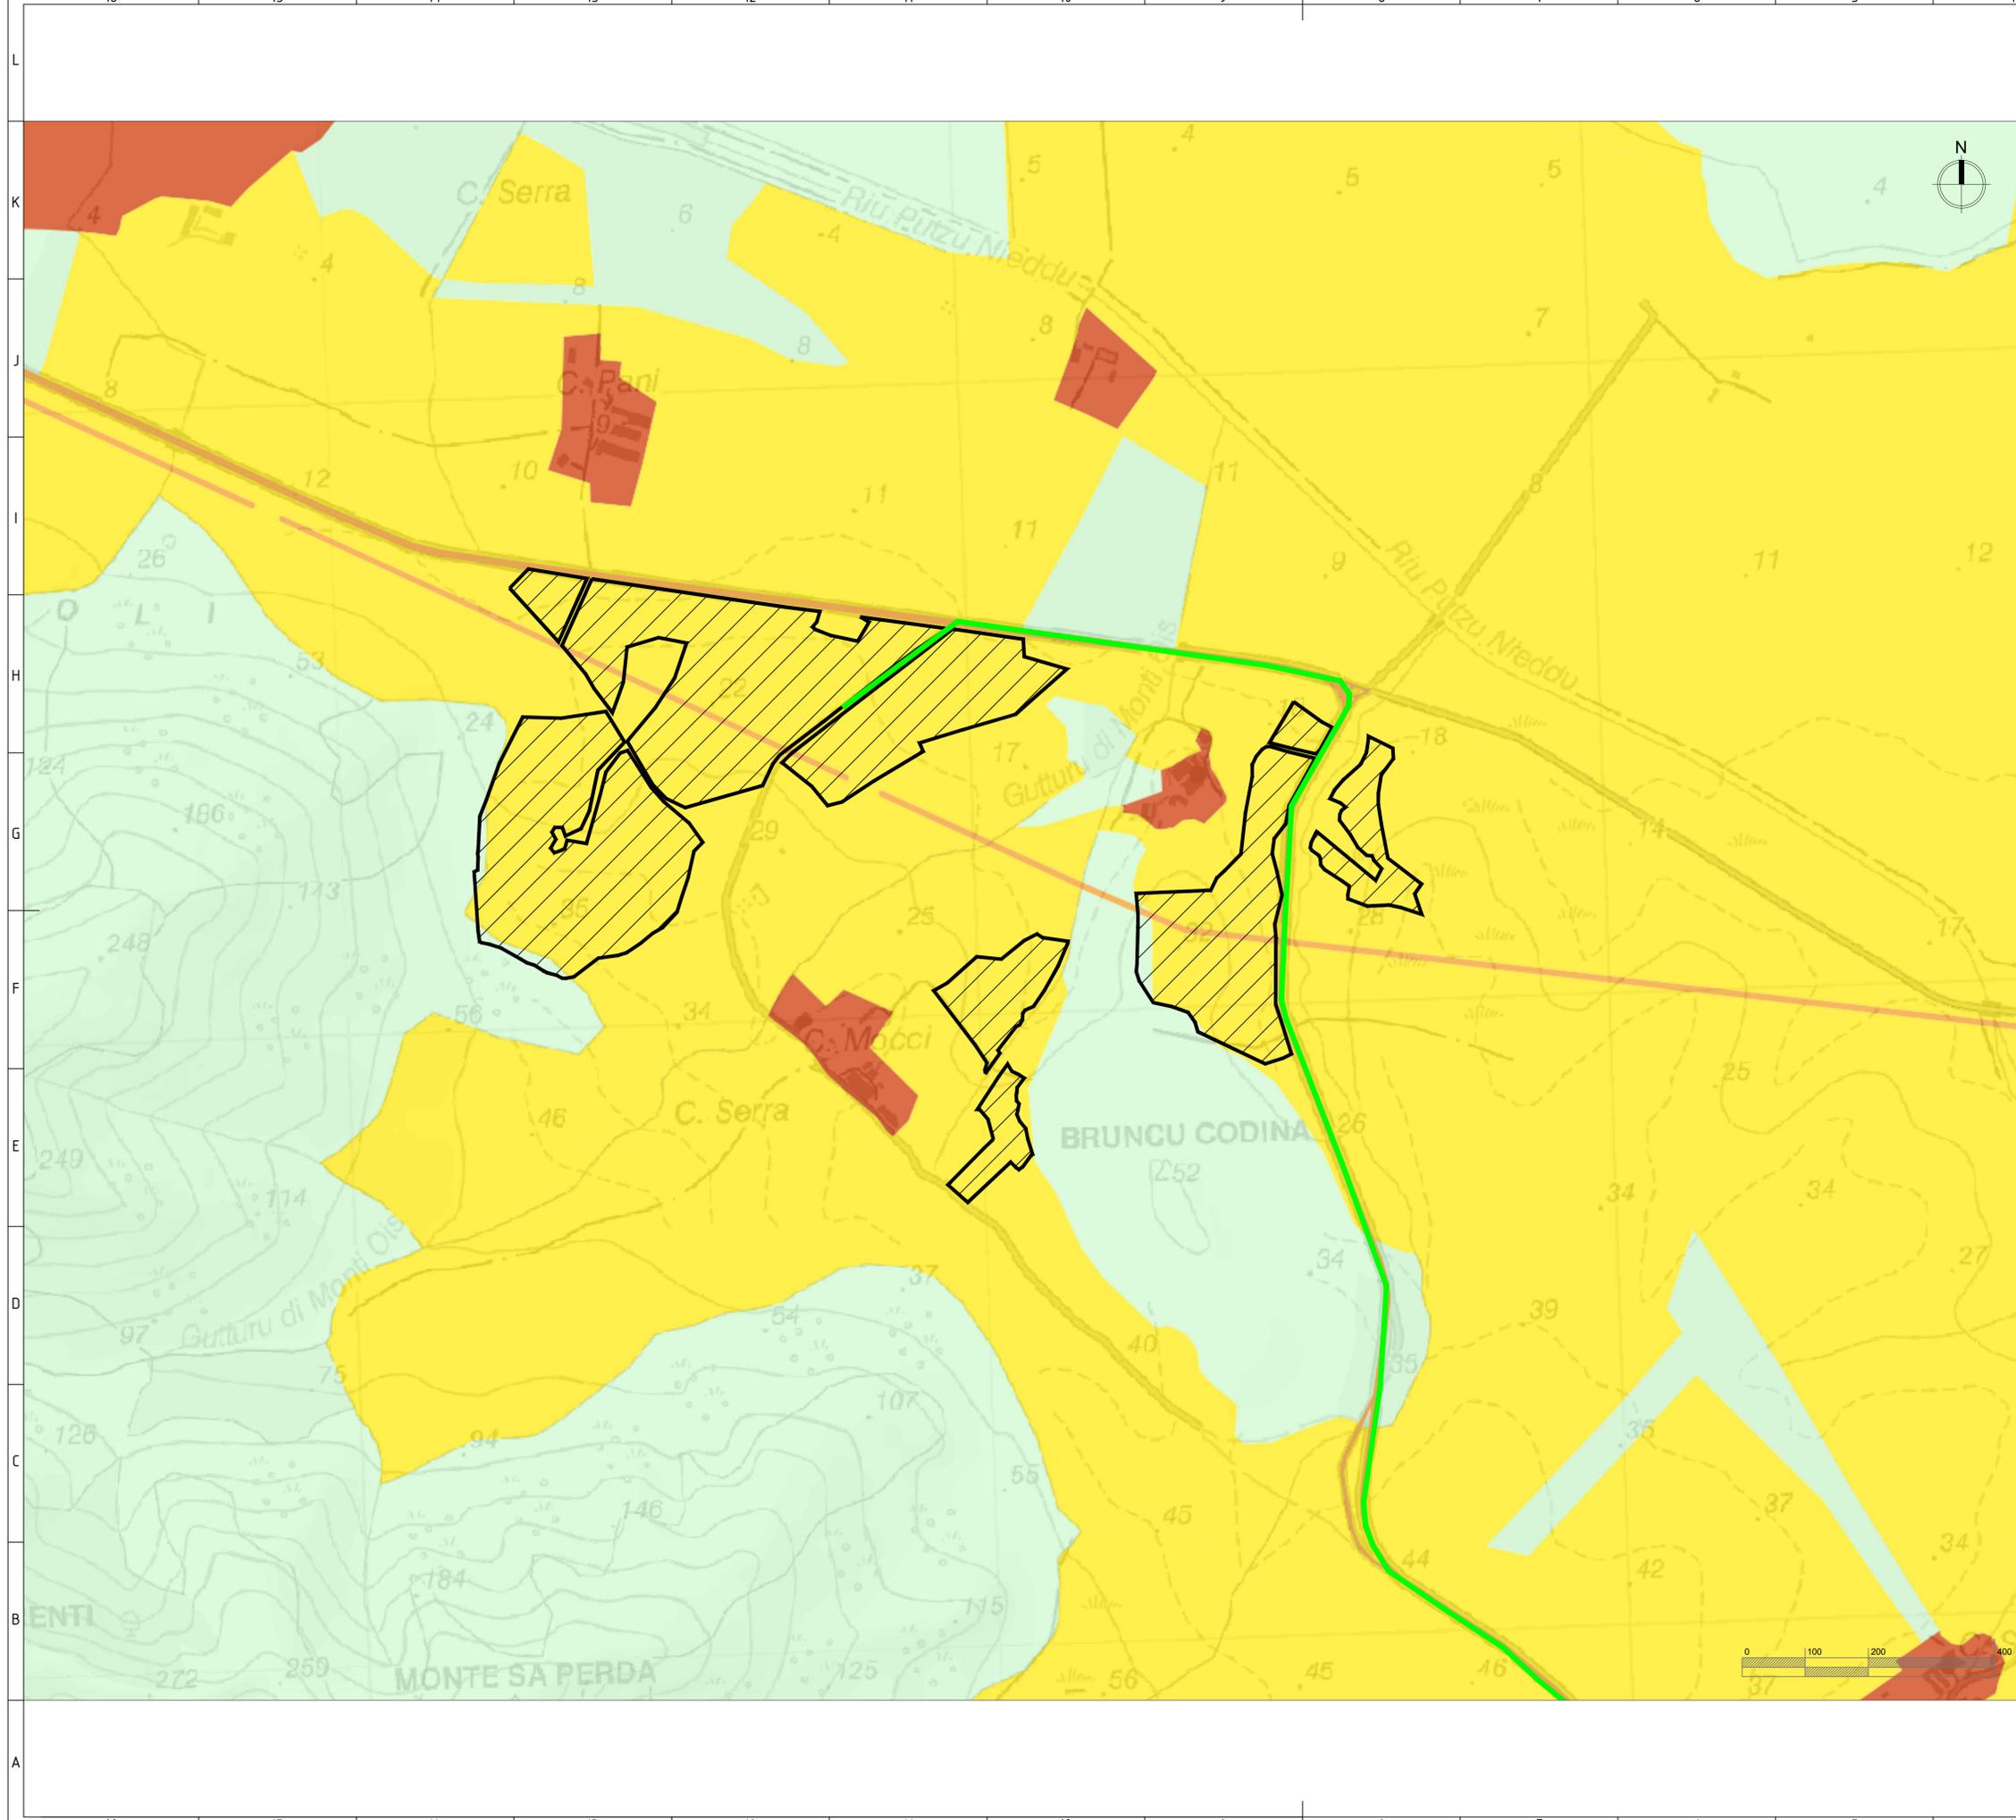

LEGENDA

-  Area impianto
-  Nuova Nuova SE RTN 220/150/36 kV
-  Cavidotto AT (36 kV) di collegamento alla RTN

DANNO POTENZIALE - PGRA

-  D1
-  D2
-  D3
-  D4

FONTE
 Autorità di Bacino Regione Sardegna; Regione Autonoma della Sardegna

REGIONE SARDEGNA
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
 COMUNE DI GUSPINI




**Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
 ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO
 DENOMINATO "AGRIMARMIDA"
 DI POTENZA NOMINALE PARI A 61,487 MWac
 E POTENZA DI PICCO PARI A 64,561 MW
 E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN**

Società proponente
ICA BES SRL
 Via Giorgio Pitacco, 7
 00177 Roma (Italia)
 C.F. / P.IVA 16028961007

0.1	24/06/2024	Prima emissione per procedura di VIA	AD	IA	IA	DLP
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Validato	Approvato
Codice CA_10_150000_0010	Scala 1:5.000	Titolo elaborato Tavola dei vincoli ambientali e territoriali PGRA				

Le informazioni incluse in questo disegno sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.

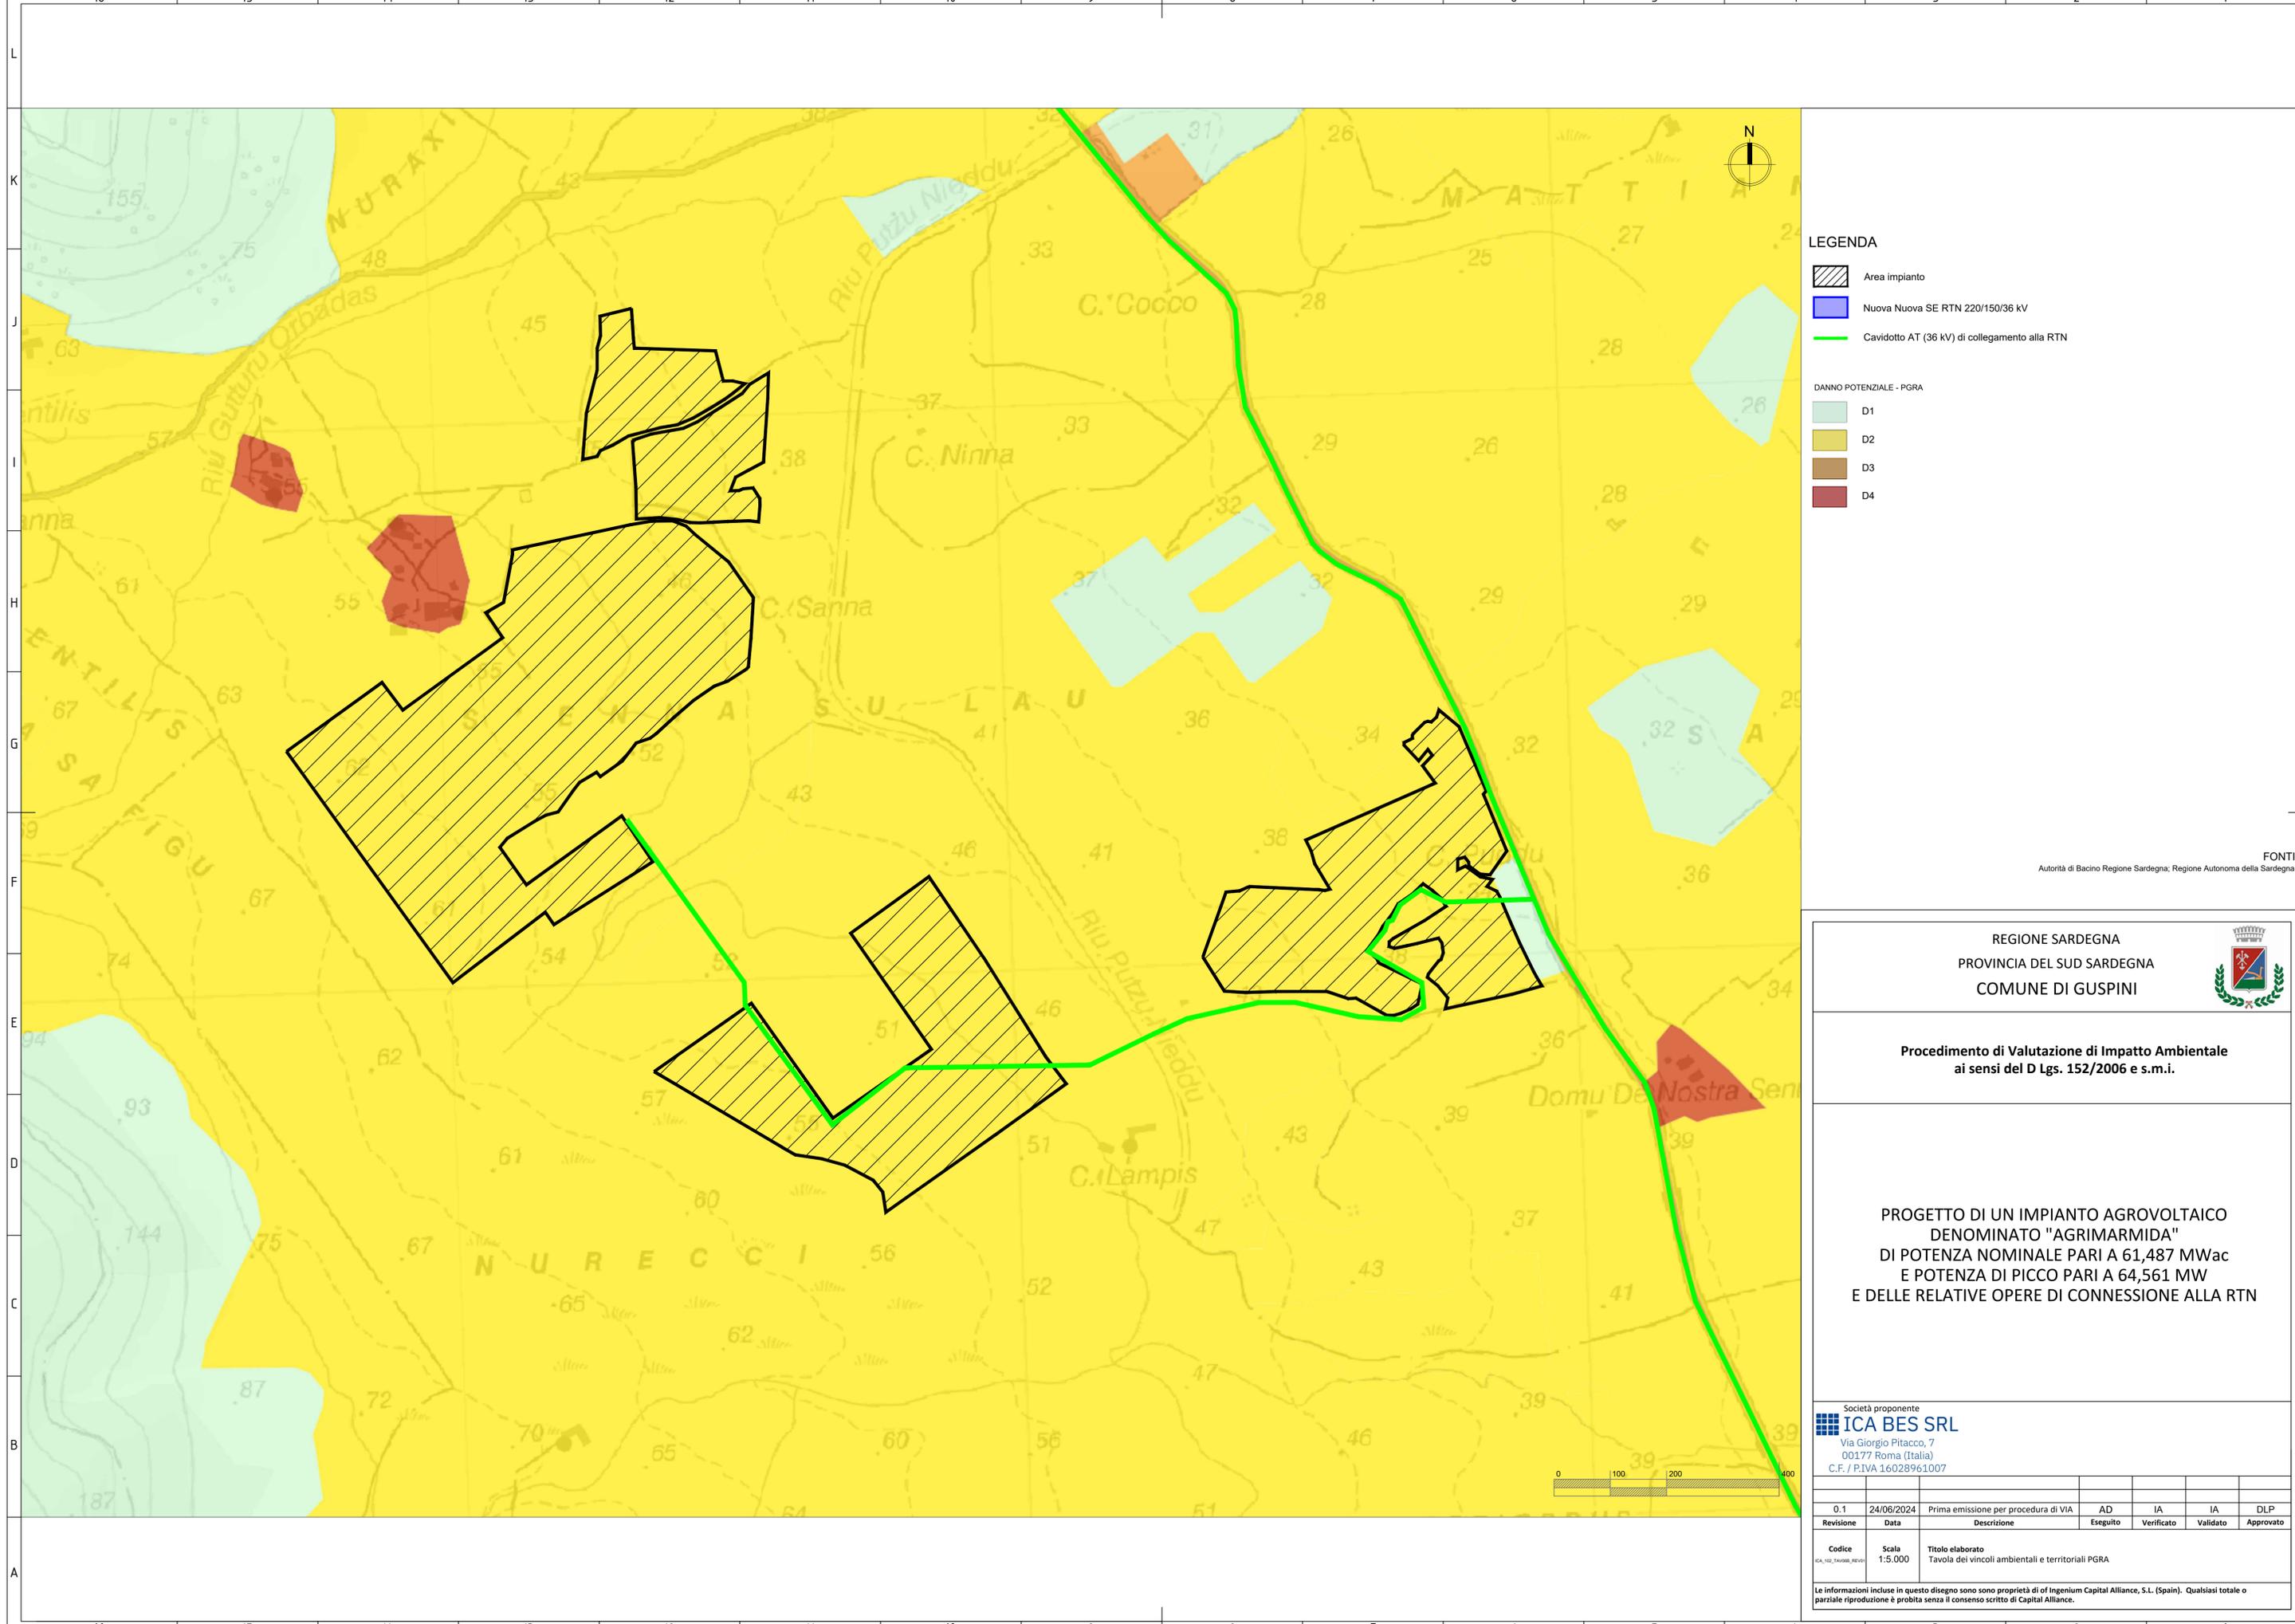

LEGENDA

-  Area impianto
 -  Nuova Nuova SE RTN 220/150/36 kV
 -  Cavidotto AT (36 kV) di collegamento alla RTN
- DANNO POTENZIALE - PGRA
-  D1
 -  D2
 -  D3
 -  D4

FONTI
 Autorità di Bacino Regione Sardegna; Regione Autonoma della Sardegna

REGIONE SARDEGNA
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
 COMUNE DI GUSPINI




Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
 ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO
 DENOMINATO "AGRIMARMIDA"
 DI POTENZA NOMINALE PARI A 61,487 MWac
 E POTENZA DI PICCO PARI A 64,561 MW
 E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

Società proponente
ICA BES SRL
 Via Giorgio Pitacco, 7
 00177 Roma (Italia)
 C.F. / P.IVA 16028961007

Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Validato	Approvato
0.1	24/06/2024	Prima emissione per procedura di VIA	AD	IA	IA	DLP
Codice	Scala	Titolo elaborato				
CA_10_150000_0010	1:5.000	Tavola dei vincoli ambientali e territoriali PGRA				

Le informazioni incluse in questo disegno sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.

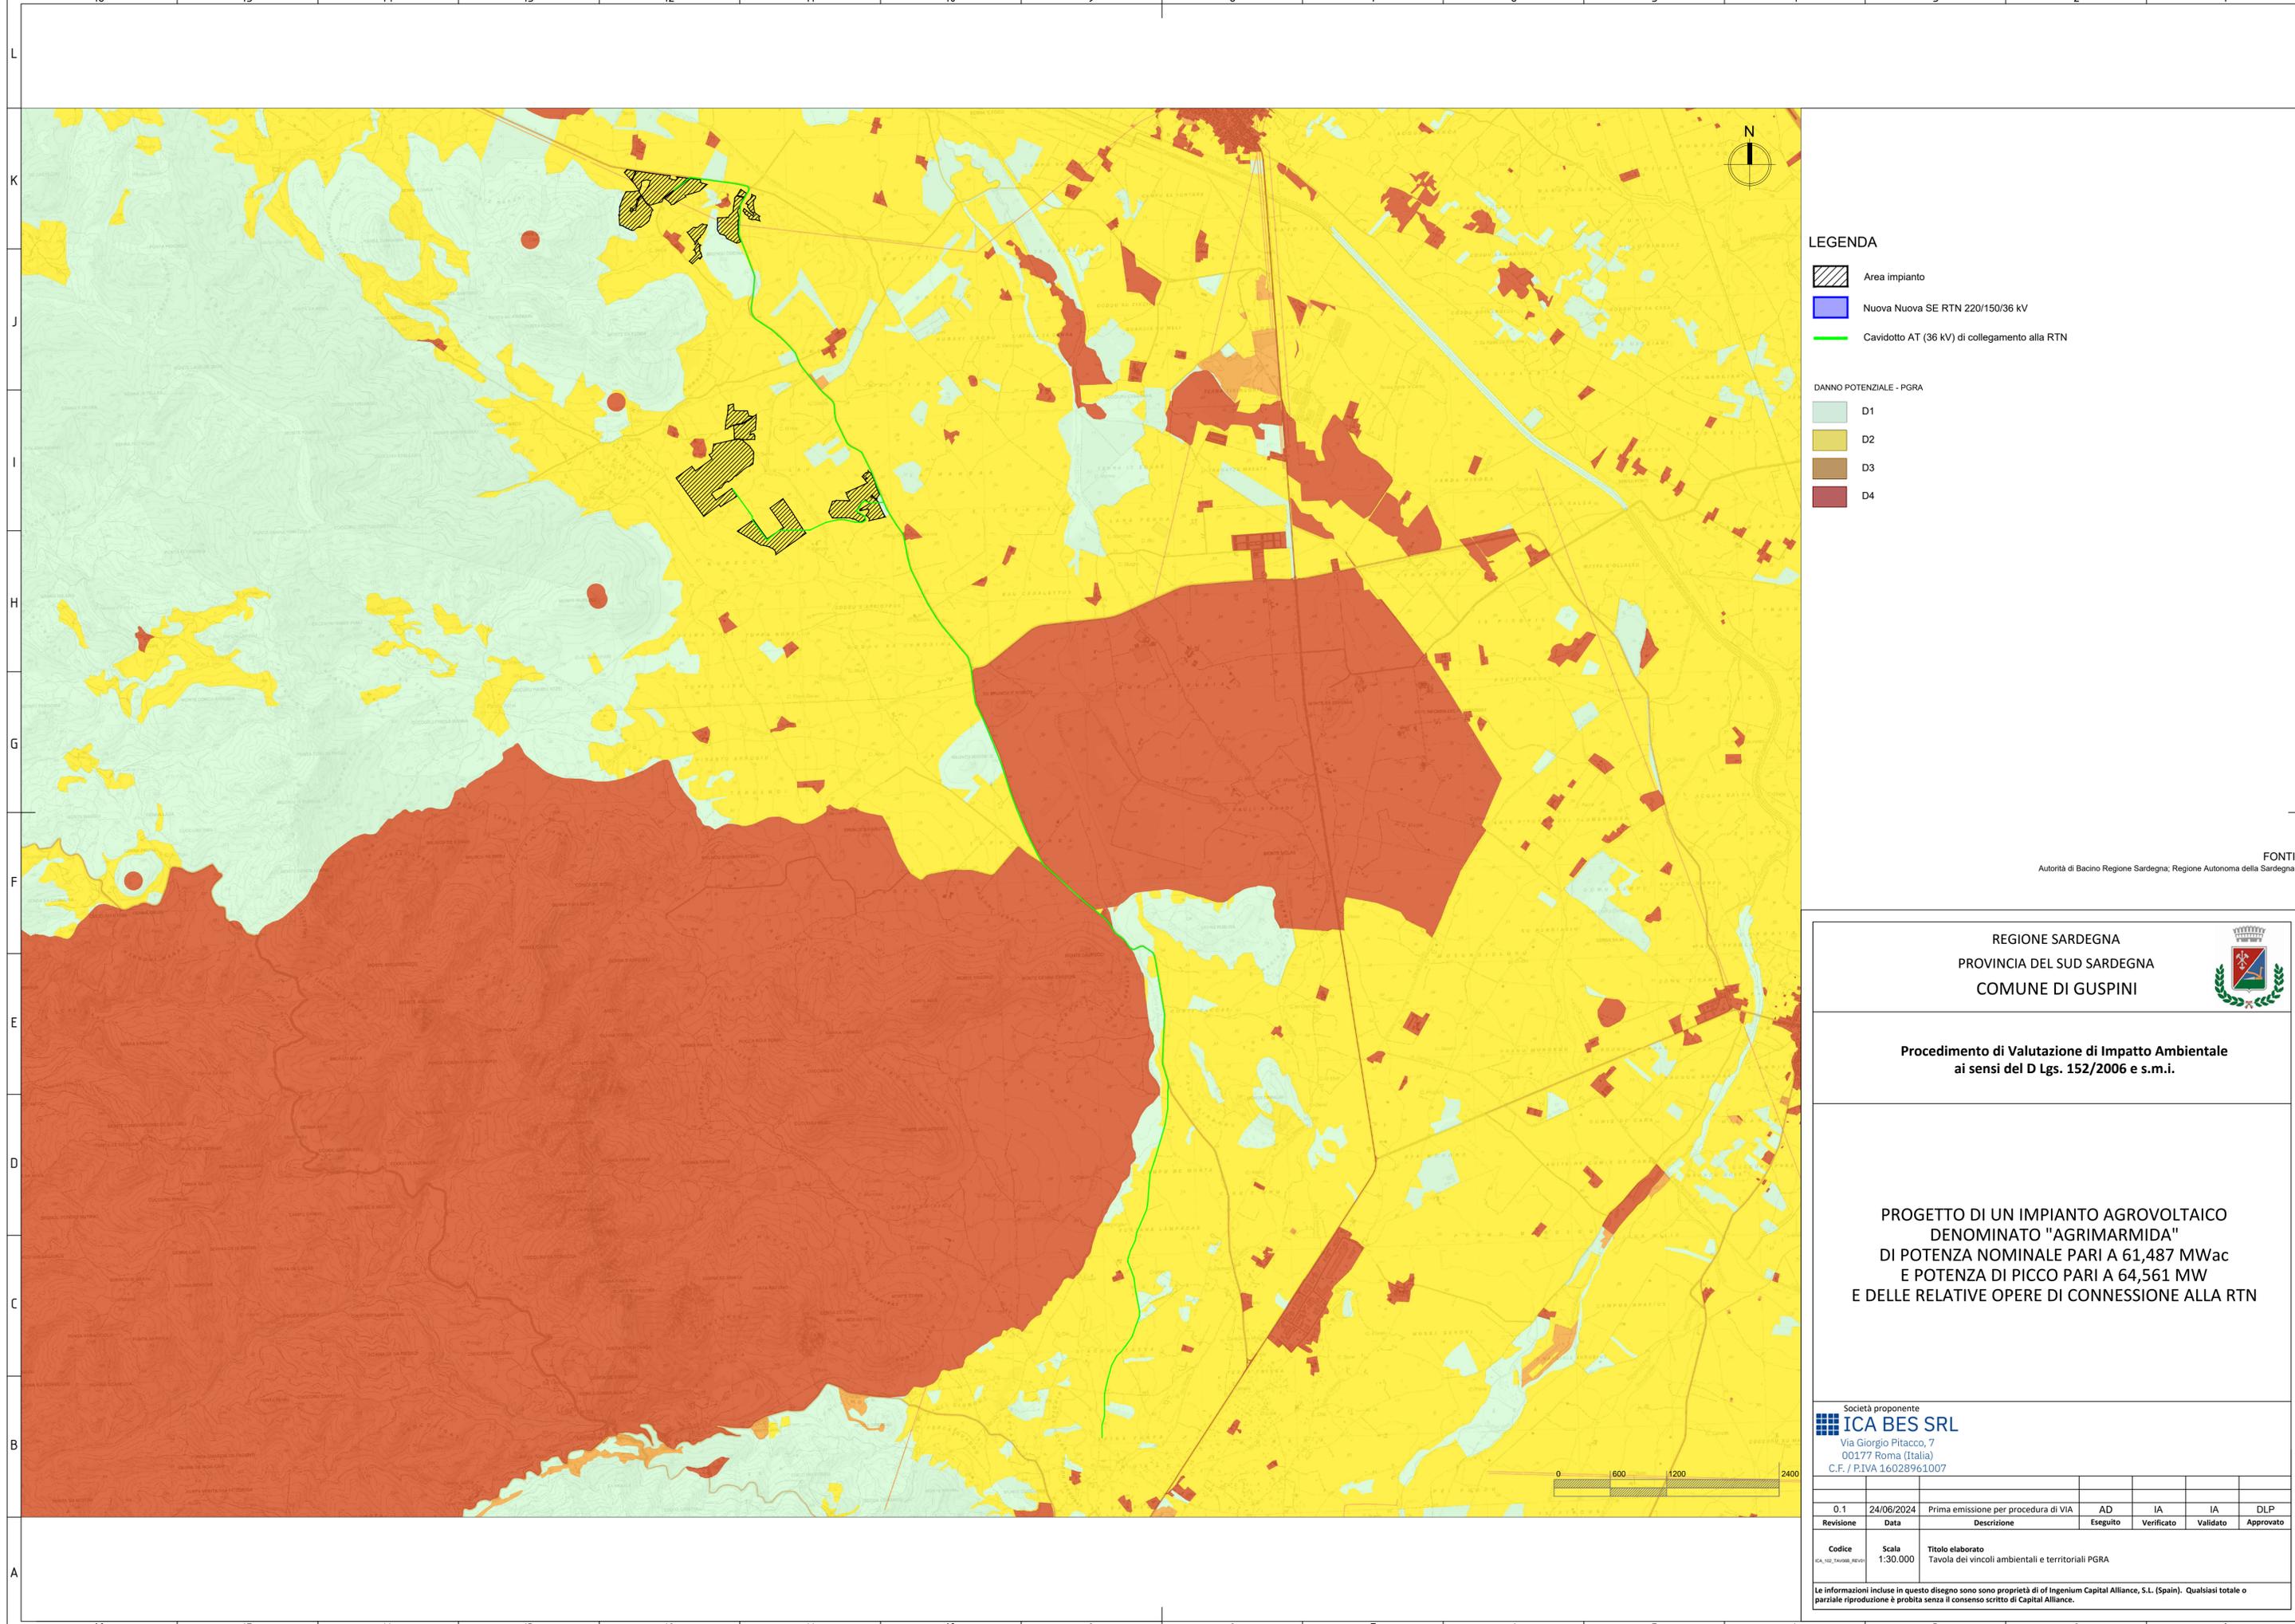

LEGENDA

-  Area impianto
-  Nuova Nuova SE RTN 220/150/36 kV
-  Cavidotto AT (36 kV) di collegamento alla RTN

DANNO POTENZIALE - PGRA

-  D1
-  D2
-  D3
-  D4

FONTI
 Autorità di Bacino Regione Sardegna; Regione Autonoma della Sardegna

REGIONE SARDEGNA
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
 COMUNE DI GUSPINI



Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
 ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO
DENOMINATO "AGRIMARMIDA"
DI POTENZA NOMINALE PARI A 61,487 MWac
E POTENZA DI PICCO PARI A 64,561 MW
E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

Società proponente
ICA BES SRL
 Via Giorgio Pitacco, 7
 00177 Roma (Italia)
 C.F. / P.IVA 16028961007

0.1	24/06/2024	Prima emissione per procedura di VIA	AD	IA	IA	DLP
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Validato	Approvato
Codice <small>ICA_160_2896_1007</small>	Scala 1:30.000	Titolo elaborato Tavola dei vincoli ambientali e territoriali PGRA				

Le informazioni incluse in questo disegno sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.