

REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI BARI



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA



Denominazione impianto:

SERRA SAN FELICE

Ubicazione:

Comune di Gravina in Puglia (BA)
Località "Serra San Felice"

Foglio: 71/72/92

Particelle: varie

PROGETTO DEFINITIVO

per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico da ubicare nel comune di Gravina in Puglia (BA) in località "Serra San Felice", potenza nominale pari a 60,7265 MW in DC e potenza in immissione pari a 55,776 MW AC e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nello stesso comune.

PROPONENTE



GRAVINA 2 SAN FELICE SOLAR ENERGY S.R.L.
Piazza Generale Armando Diaz n.7 – Milano (MI)
P.IVA 10812750965
PEC: catalanosolarenergy@legalmail.it

CODICE AUTORIZZARIO UNICA EL5FQ24

ELABORATO

VPIA – CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO

Tav. n°

-

Scala

VARIE

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
		Rev 0	Giugno 2024	Integrazione spontanea alla VPIA per conformazione elaborati alle Linee Guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022		

PROGETTAZIONE

ALTEA ENERGIA spa
Sede operativa: Via Pavia 11/B, Rivoli (TO) 10098
Sede legale: Corso Umberto 8, Torino (TO) 10121
P.Iva 08013190015
PEC: alteaenergia@pec.it



Altea Energia S.p.A.
Sede legale:
Corso Re Umberto, 8 - 10121 Torino (TO)
Sede operativa:
Via Pavia, 11/B - 10098 Rivoli (TO)
C.F./P.I.: 08013190015



GRM GROUP S.R.L.
Via Caduti di Nassiriya n. 179
70022 Altamura (BA)
P.IVA 07816120724
PEC: grmgrouprl@pec.it
Tel.: 0804168931

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALLONE
Via Lama n.18 - 75012 Bernalda (MT)
Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924
PEC: antonioavallone@pec.it




Dott.ssa Michela Melissa Sardone

IL TECNICO

Dott.ssa Michela Melissa Sardone
Archeologa specializzata n. 2502
Potenza

Archeologa specializzata n. 2502
Via Sabbioneta n. 21, 85100, Potenza
P. IVA 02047370768
C.F. SRDMHL91E50G942T

Spazio riservato agli Enti

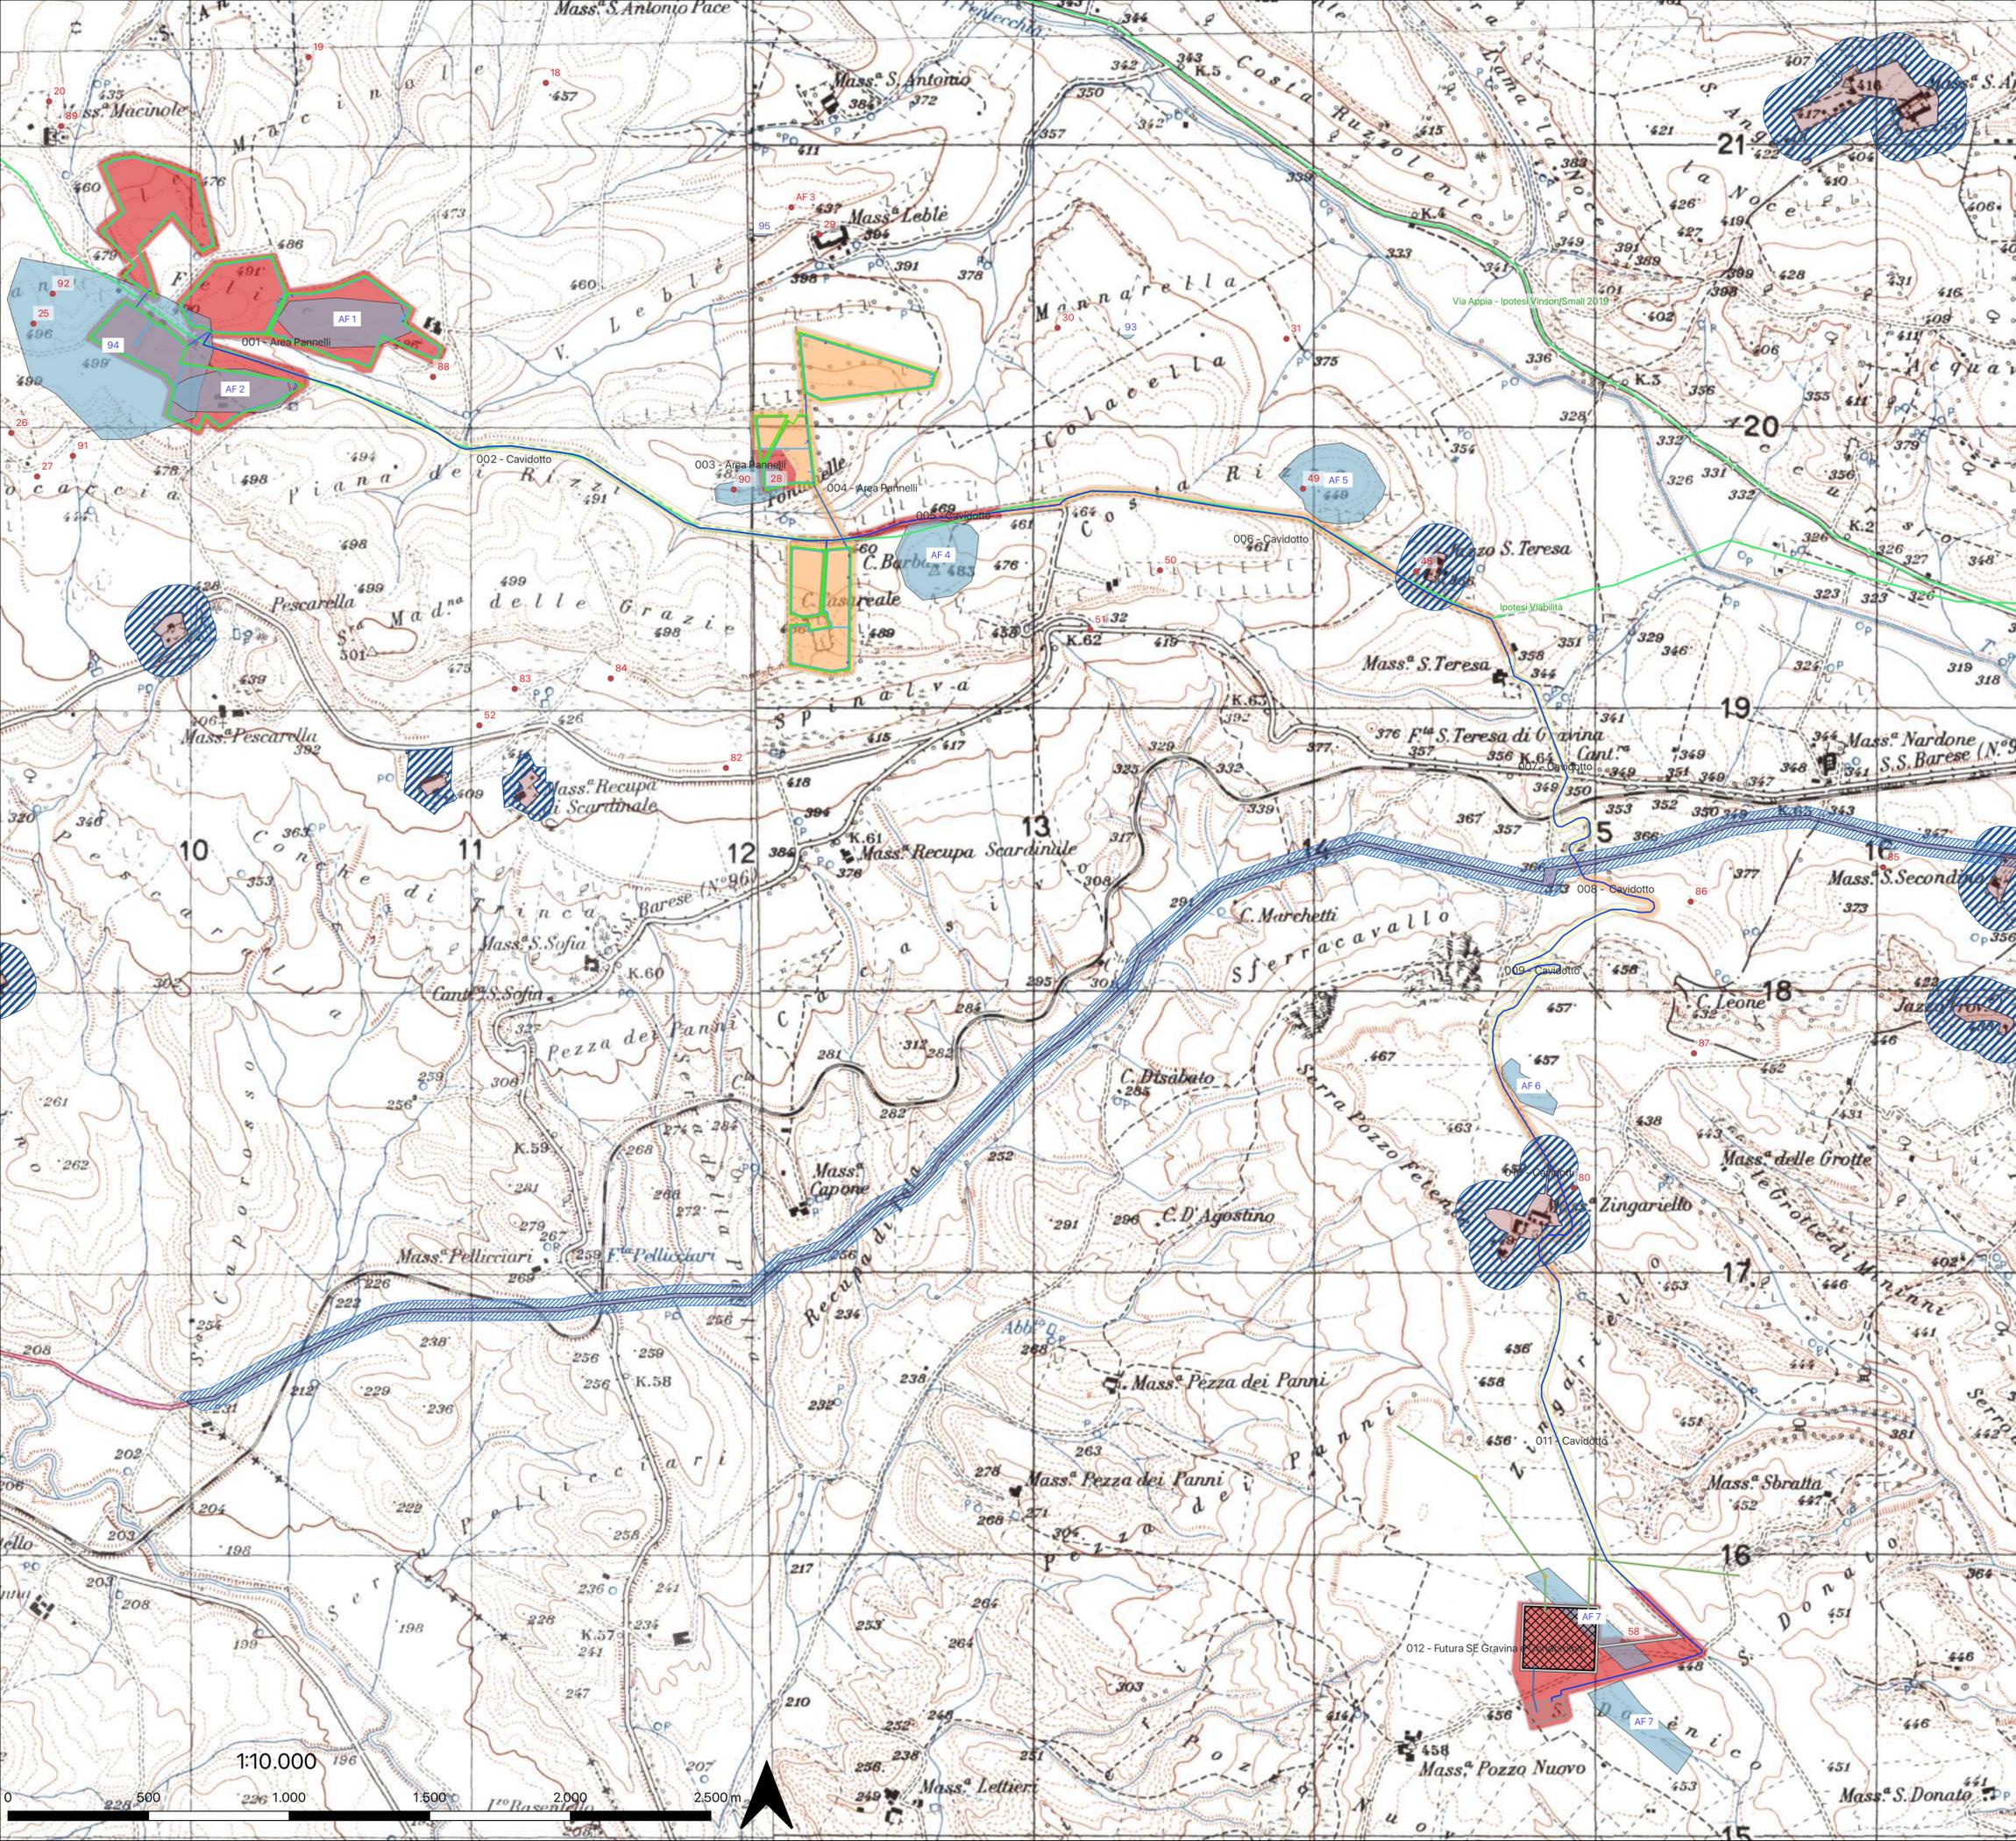

Legenda

Impianto FV San Felice

- Recinzione
- Cabine
- Nuovi tralicci
- Cavidotto esterno
- Cavidotto AT
- Cavidotto BT
- Cavidotto MT
- Nuovi raccordi
- Nuovi tralicci
- Viabilità

Viabilità SE Gravina

- Nuova SE Gravina
- Condominio
- Viabilità SE Gravina

MOSI

- MOSI_multipoint
- MOSI_multilinea
- MOSI_multipolygon

6.3.1 Componenti culturali e insediative

- BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico
- BP - Zone gravate da usi civici
- BP - Zone gravate da usi civici (validate)
- BP - Zone di interesse archeologico
- UCP - Città Consolidata

UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa

- UCP - stratificazione insediativa - siti storico culturali
- UCP - stratificazione insediativa - rete tratturi
- UCP - aree a rischio archeologico

UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)


- UCP - area di rispetto - rete tratturi
- UCP - area di rispetto - siti storico culturali
- UCP - area di rispetto - zone di interesse archeologico
- UCP - Paesaggi rurali

AREE DI POTENZIALE E RISCHIO

VRD Gradi di rischio

- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BA_2024_00073-MS_0044 - area 001 - Area Pannelli

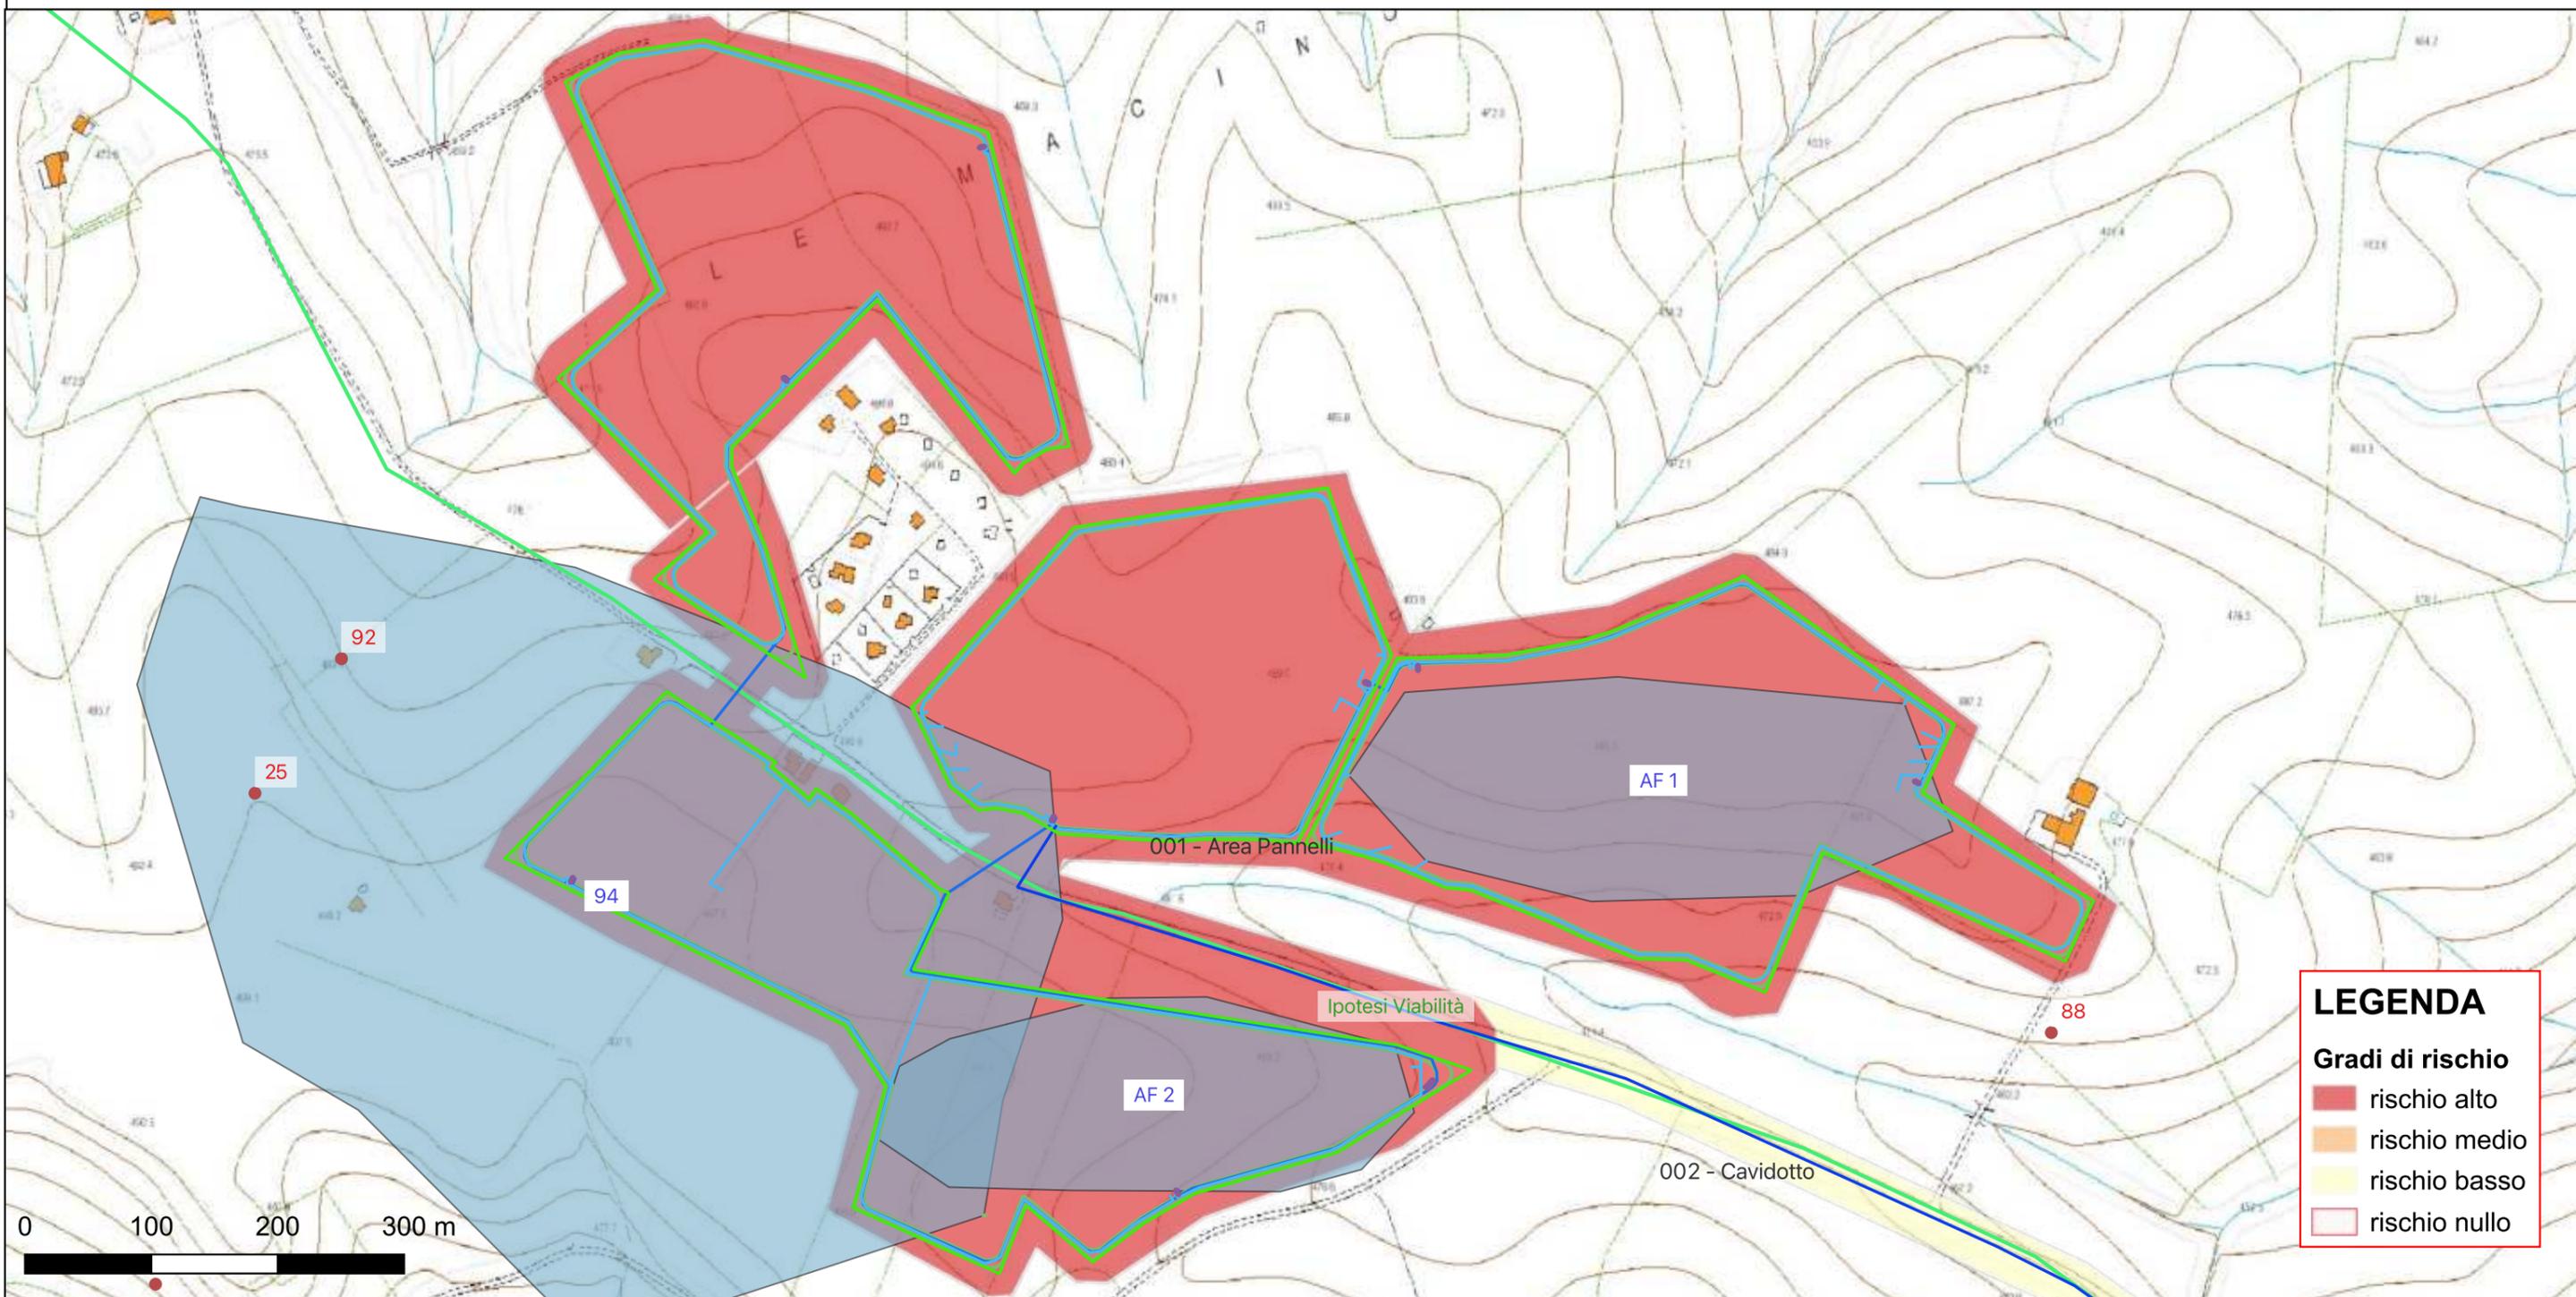

LEGENDA

Gradi di rischio

- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo

Riferimento (VRDR) [*]	Rischio - sintesi (VRDS) [*]	Note (VRDN) [*]
001 - Area Pannelli	rischio alto	<p>La documentazione archeologica appare articolata nel lungo periodo e le informazioni bibliografiche e la ricognizione sul terreno (Small 1994, Small 2022) documentano nel territorio in esame una consolidata presenza antropica nel corso dei secoli. La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale. L'ipotesi del rischio non deve considerarsi un dato incontrovertibile, ma va interpretato come una particolare attenzione da rivolgere a quei territori durante tutte le fasi di lavoro. Allo stesso modo anche il rischio basso non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici ma come una minore probabilità di individuare aree archeologiche che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori.</p> <p>Dall'analisi bibliografica, d'archivio e fotointerpretativa e a seguito delle ricognizioni territoriali, si stima un rischio alto per tutta l'area dei pannelli.</p> <p>Risulta opportuno ricordare che le valutazioni del rischio espresse sono subordinate all'espressione del parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bari.</p>

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BA_2024_00073-MS_0044 - area 002 - Cavidotto




LEGENDA

Gradi di rischio

- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo

Riferimento (VRDR) [*]	Rischio - sintesi (VRDS) [*]	Note (VRDN) [*]
002 - Cavidotto	rischio basso	<p>La documentazione archeologica appare articolata nel lungo periodo e le informazioni bibliografiche e la ricognizione sul terreno (Small 1994, Small 2022) documentano nel territorio in esame una consolidata presenza antropica nel corso dei secoli. La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale. L'ipotesi del rischio non deve considerarsi un dato incontrovertibile, ma va interpretato come una particolare attenzione da rivolgere a quei territori durante tutte le fasi di lavoro. Allo stesso modo anche il rischio basso non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici ma come una minore probabilità di individuare aree archeologiche che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori.</p> <p>Dall'analisi bibliografica, d'archivio e fotointerpretativa e a seguito delle ricognizioni territoriali, si stima un rischio BASSO per questo tratto, dato che il cavidotto sarà realizzato sulla moderna viabilità.</p> <p>Risulta opportuno ricordare che le valutazioni del rischio espresse sono subordinate all'espressione del parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bari.</p>

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BA_2024_00073-MS_0044 - area 003 - Area Pannelli

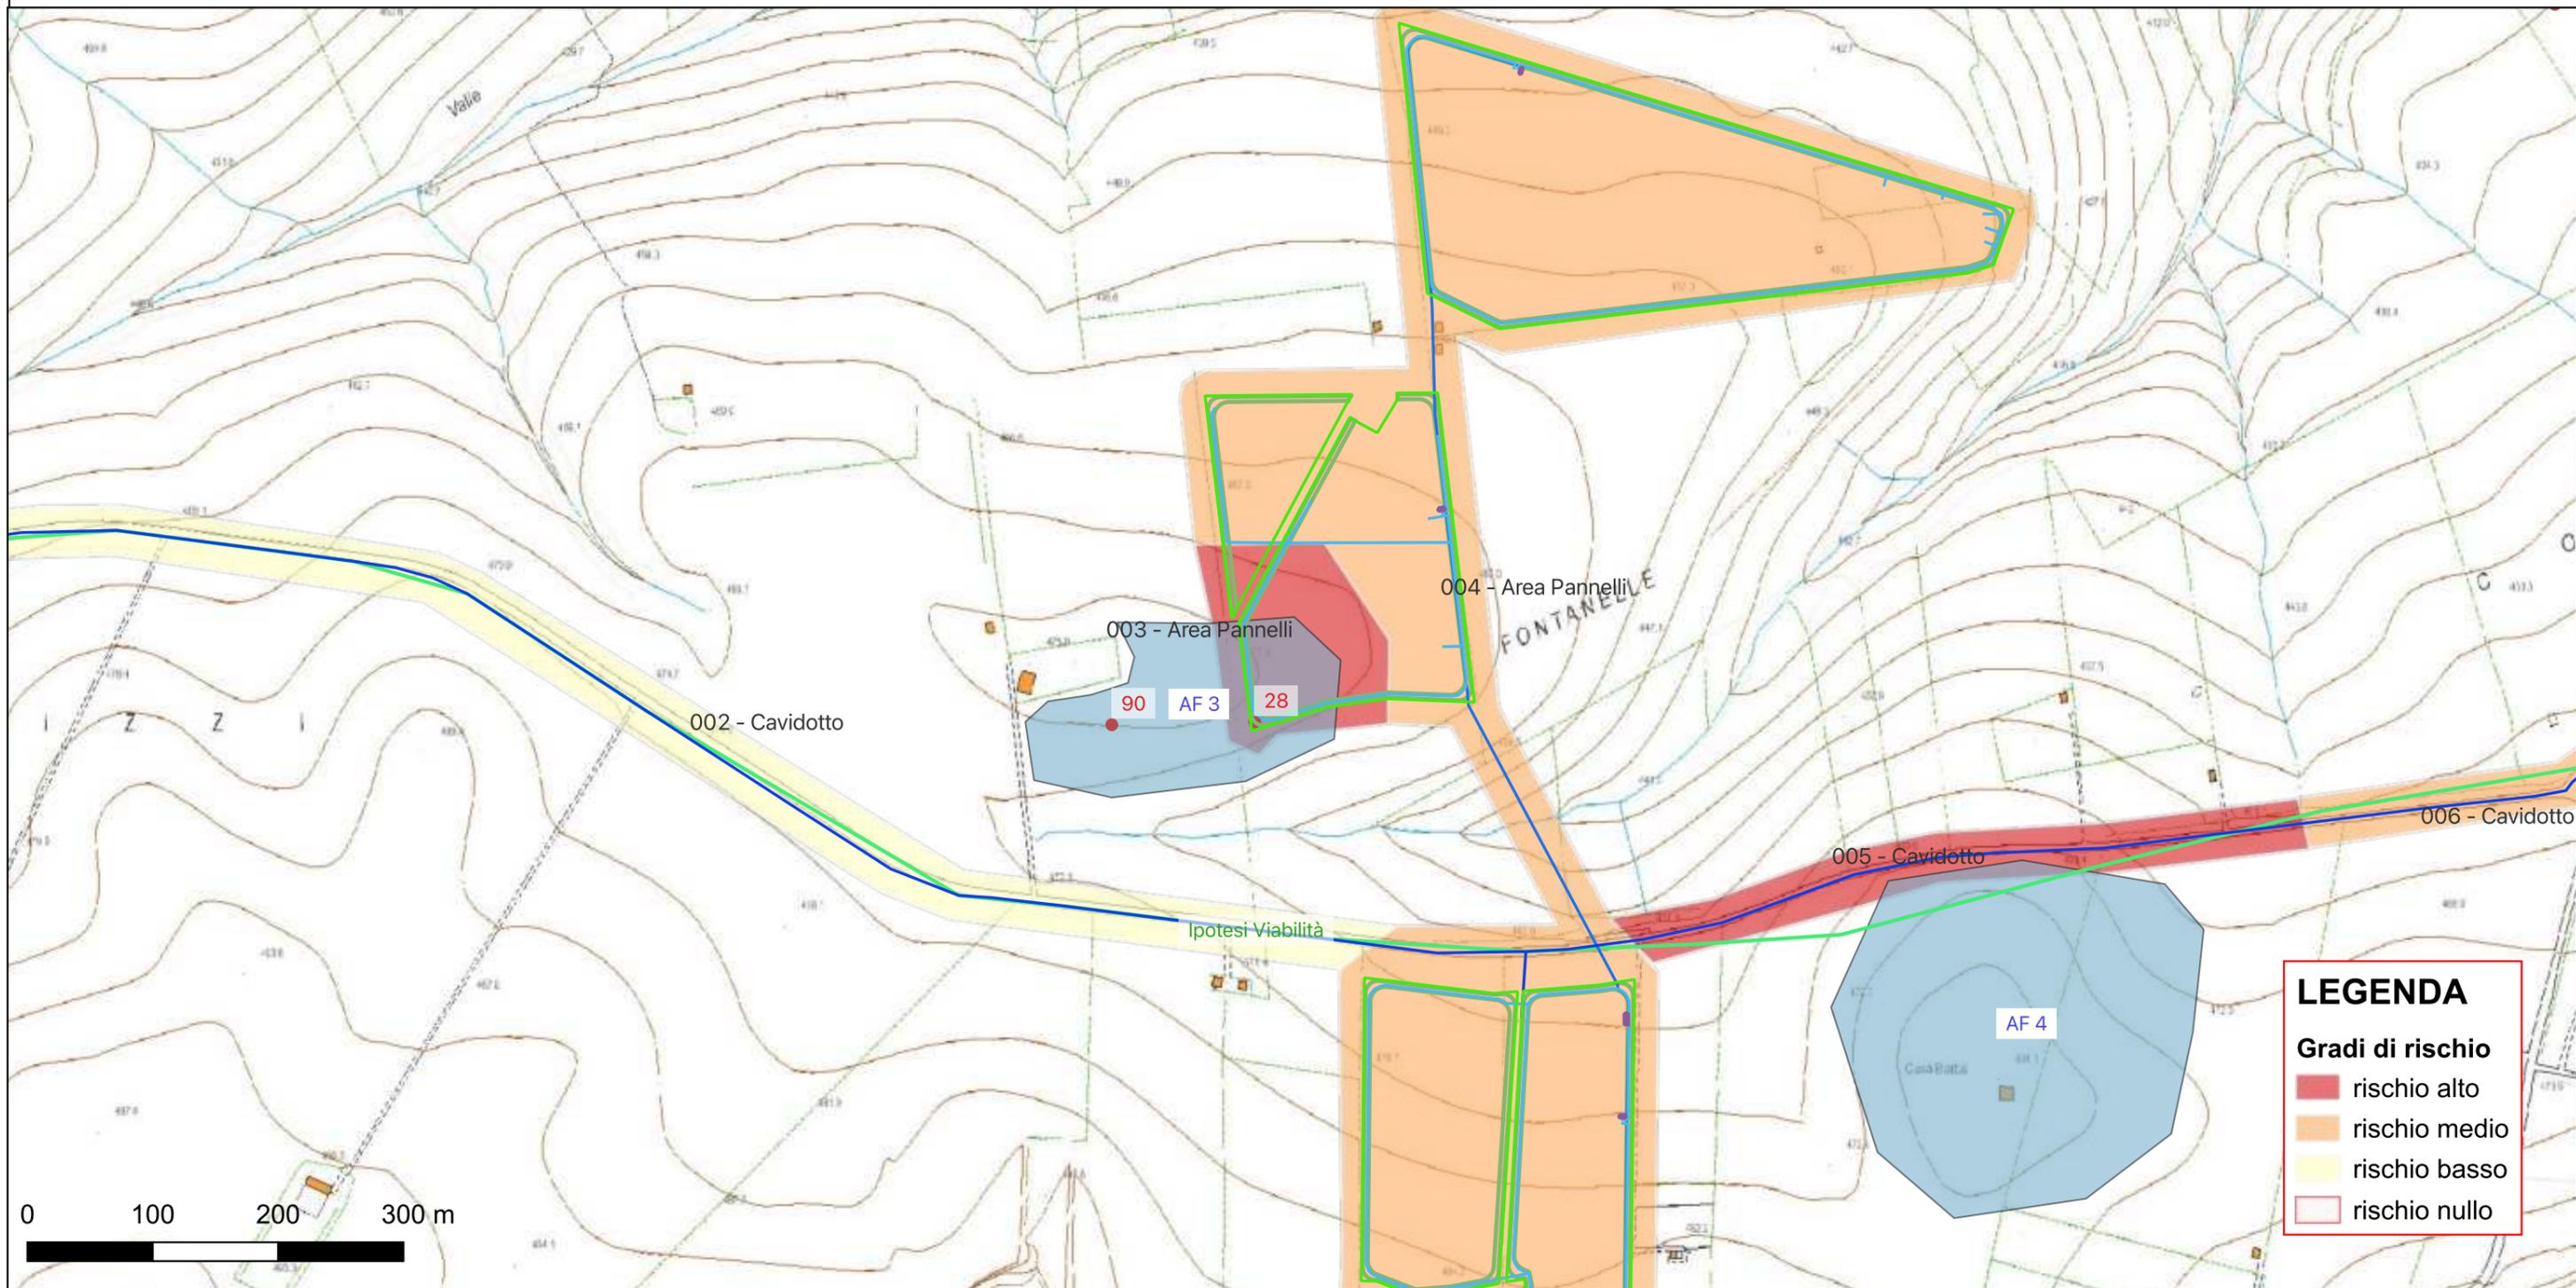


LEGENDA

Gradi di rischio

- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo

Riferimento (VRDR) [*]	Rischio - sintesi (VRDS) [*]	Note (VRDN) [*]
003 - Area Pannelli	rischio alto	<p>La documentazione archeologica appare articolata nel lungo periodo e le informazioni bibliografiche e la ricognizione sul terreno (Small 1994, Small 2022) documentano nel territorio in esame una consolidata presenza antropica nel corso dei secoli. La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale. L'ipotesi del rischio non deve considerarsi un dato incontrovertibile, ma va interpretato come una particolare attenzione da rivolgere a quei territori durante tutte le fasi di lavoro. Allo stesso modo anche il rischio basso non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici ma come una minore probabilità di individuare aree archeologiche che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori.</p> <p>Dall'analisi bibliografica, d'archivio e fotointerpretativa e a seguito delle ricognizioni territoriali, si stima un rischio alto per quest'area di pannelli che interferiscono con delle evidenze archeologiche.</p> <p>Risulta opportuno ricordare che le valutazioni del rischio espresse sono subordinate all'espressione del parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bari.</p>

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BA_2024_00073-MS_0044 - area 004 - Area Pannelli

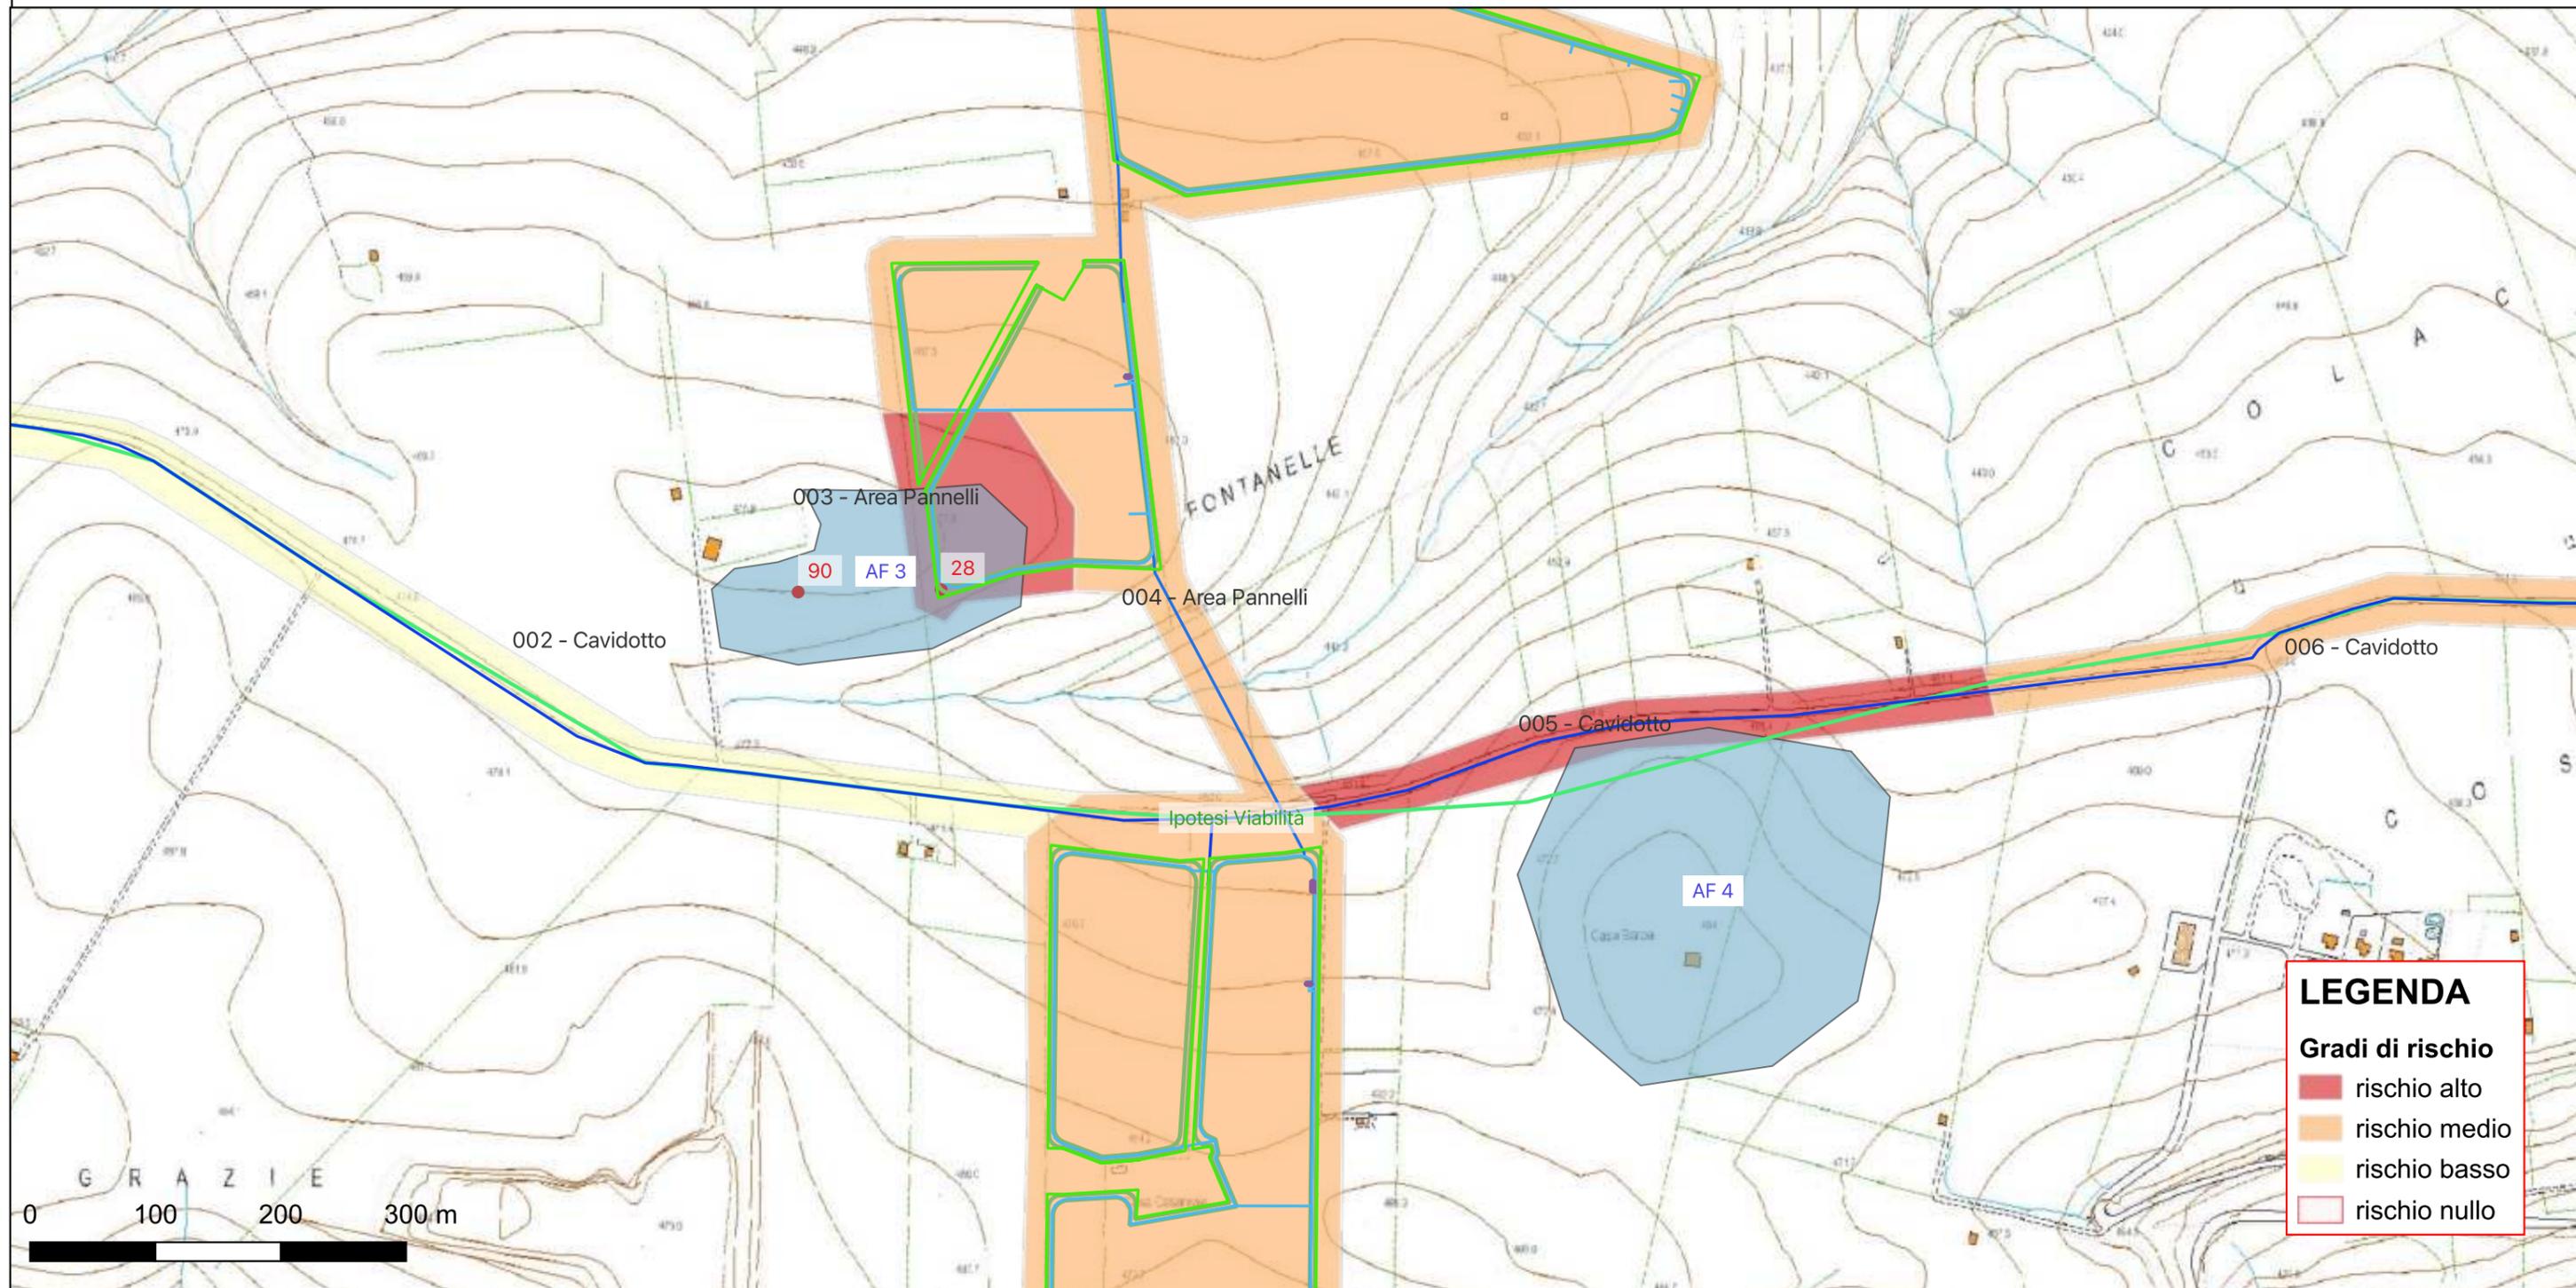


LEGENDA

Gradi di rischio

- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo

Riferimento (VRDR) [*]	Rischio - sintesi (VRDS) [*]	Note (VRDN) [*]
004 - Area Pannelli	rischio medio	<p>La documentazione archeologica appare articolata nel lungo periodo e le informazioni bibliografiche e la ricognizione sul terreno (Small 1994, Small 2022) documentano nel territorio in esame una consolidata presenza antropica nel corso dei secoli. La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale. L'ipotesi del rischio non deve considerarsi un dato incontrovertibile, ma va interpretato come una particolare attenzione da rivolgere a quei territori durante tutte le fasi di lavoro. Allo stesso modo anche il rischio basso non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici ma come una minore probabilità di individuare aree archeologiche che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori.</p> <p>Dall'analisi bibliografica, d'archivio e fotointerpretativa e a seguito delle ricognizioni territoriali, si stima un rischio MEDIO per quest'area dei pannelli.</p> <p>Risulta opportuno ricordare che le valutazioni del rischio espresse sono subordinate all'espressione del parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bari.</p>

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BA_2024_00073-MS_0044 - area 005 - Cavidotto

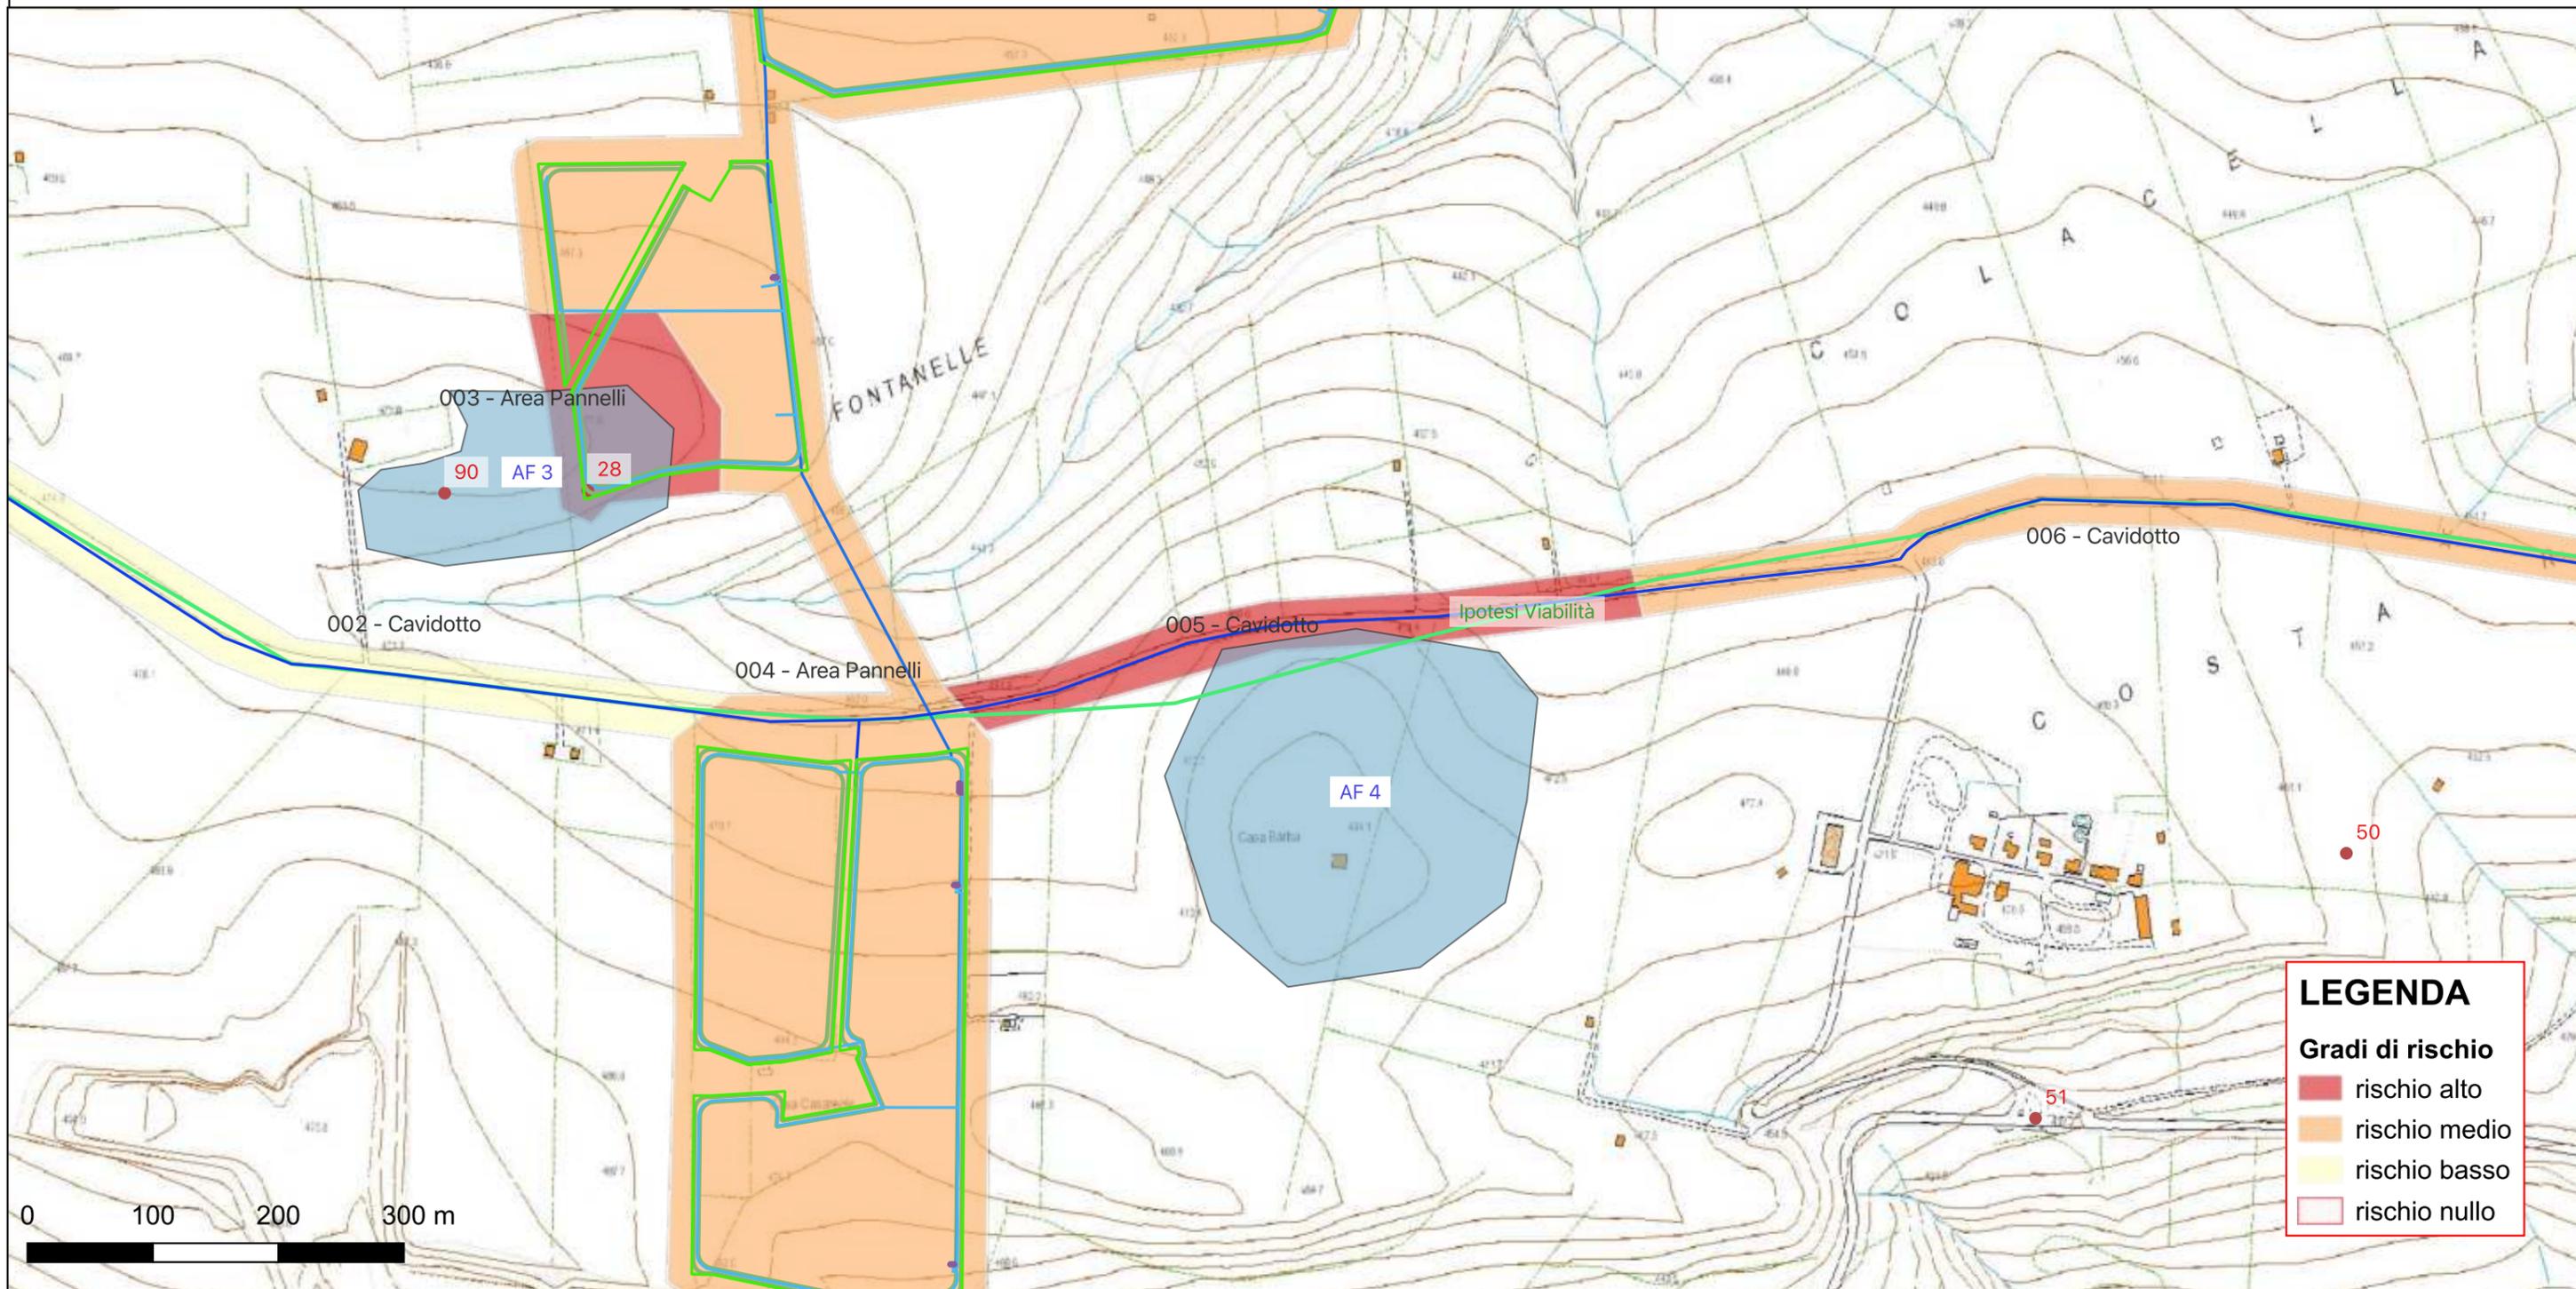


LEGENDA

Gradi di rischio

- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo

Riferimento (VRDR) [*]	Rischio - sintesi (VRDS) [*]	Note (VRDN) [*]
005 - Cavidotto	rischio alto	<p>La documentazione archeologica appare articolata nel lungo periodo e le informazioni bibliografiche e la ricognizione sul terreno (Small 1994, Small 2022) documentano nel territorio in esame una consolidata presenza antropica nel corso dei secoli. La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale. L'ipotesi del rischio non deve considerarsi un dato incontrovertibile, ma va interpretato come una particolare attenzione da rivolgere a quei territori durante tutte le fasi di lavoro. Allo stesso modo anche il rischio basso non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici ma come una minore probabilità di individuare aree archeologiche che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori.</p> <p>Dall'analisi bibliografica, d'archivio e fotointerpretativa e a seguito delle ricognizioni territoriali, si stima un rischio ALTO per questo tratto di Cavidotto, che verrà realizzato sulla moderna viabilità.</p> <p>Risulta opportuno ricordare che le valutazioni del rischio espresse sono subordinate all'espressione del parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bari.</p>

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BA_2024_00073-MS_0044 - area 006 - Cavidotto

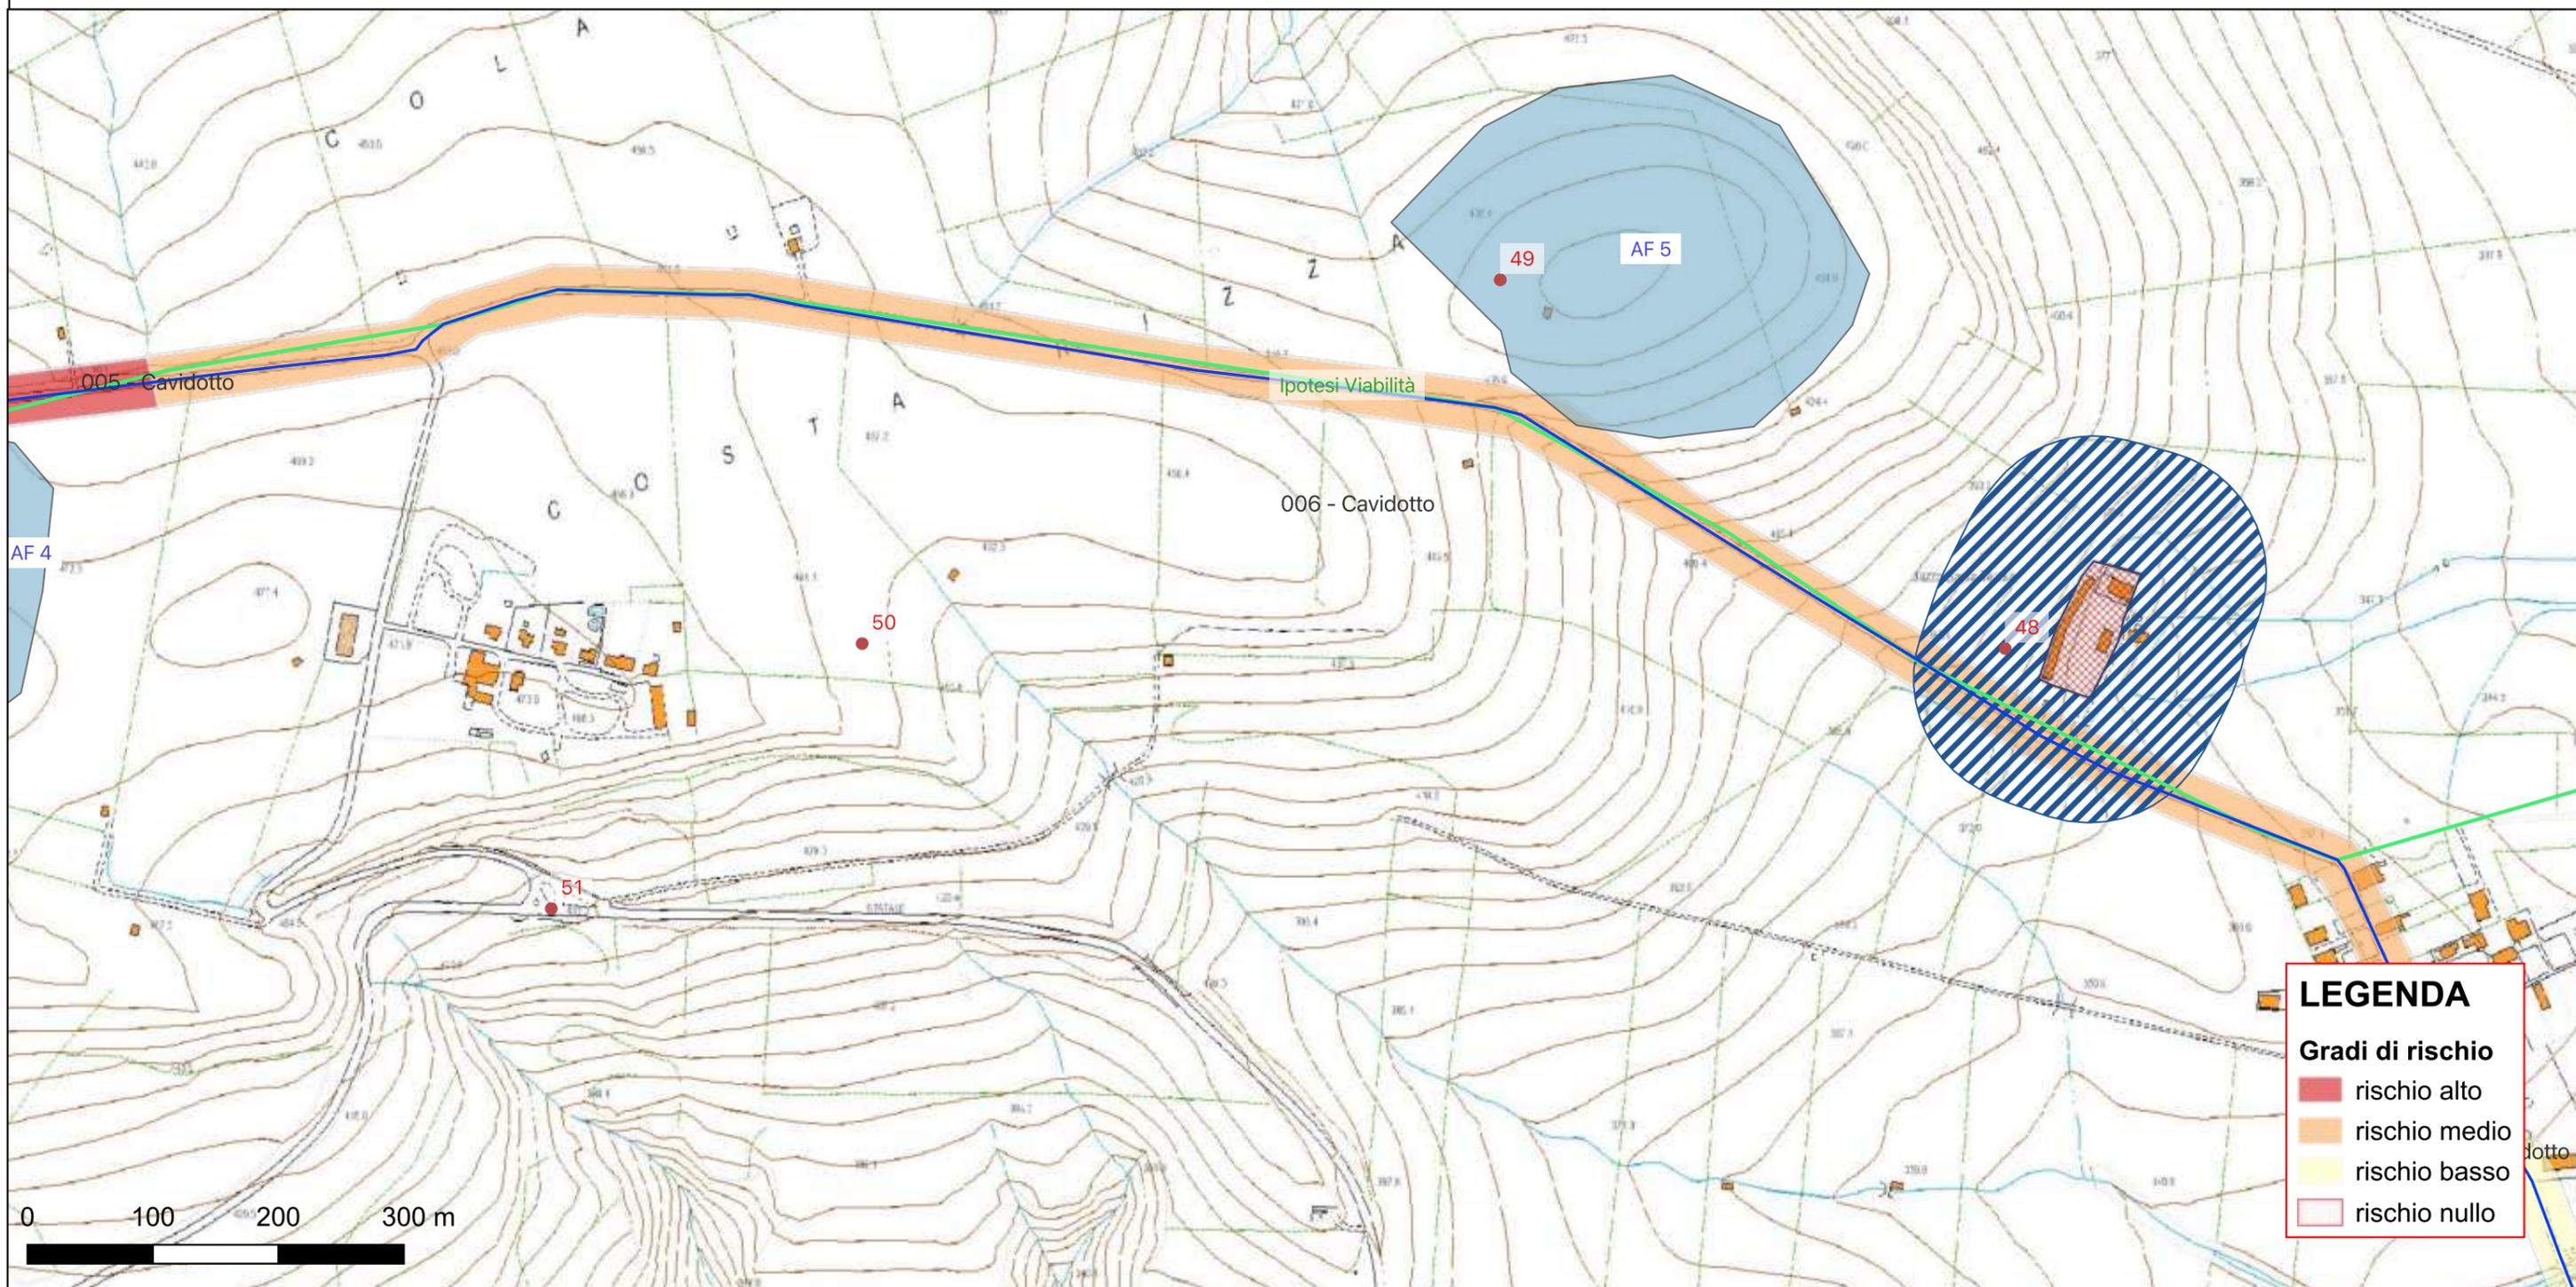


LEGENDA

Gradi di rischio

- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo


Riferimento (VRDR) [*]	Rischio - sintesi (VRDS) [*]	Note (VRDN) [*]
006 - Cavidotto	rischio medio	<p>La documentazione archeologica appare articolata nel lungo periodo e le informazioni bibliografiche e la ricognizione sul terreno (Small 1994, Small 2022) documentano nel territorio in esame una consolidata presenza antropica nel corso dei secoli. La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale. L'ipotesi del rischio non deve considerarsi un dato incontrovertibile, ma va interpretato come una particolare attenzione da rivolgere a quei territori durante tutte le fasi di lavoro. Allo stesso modo anche il rischio basso non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici ma come una minore probabilità di individuare aree archeologiche che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori.</p> <p>Dall'analisi bibliografica, d'archivio e fotointerpretativa e a seguito delle ricognizioni territoriali, si stima un rischio MEDIO, poiché parte del cavidotto ricalca l'ipotesi dell'antica visibilità e per la vicinanza con varie evidenze archeologiche ed aree tutelate.</p> <p>Risulta opportuno ricordare che le valutazioni del rischio espresse sono subordinate all'espressione del parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bari.</p>

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BA_2024_00073-MS_0044 - area 007 - Cavidotto

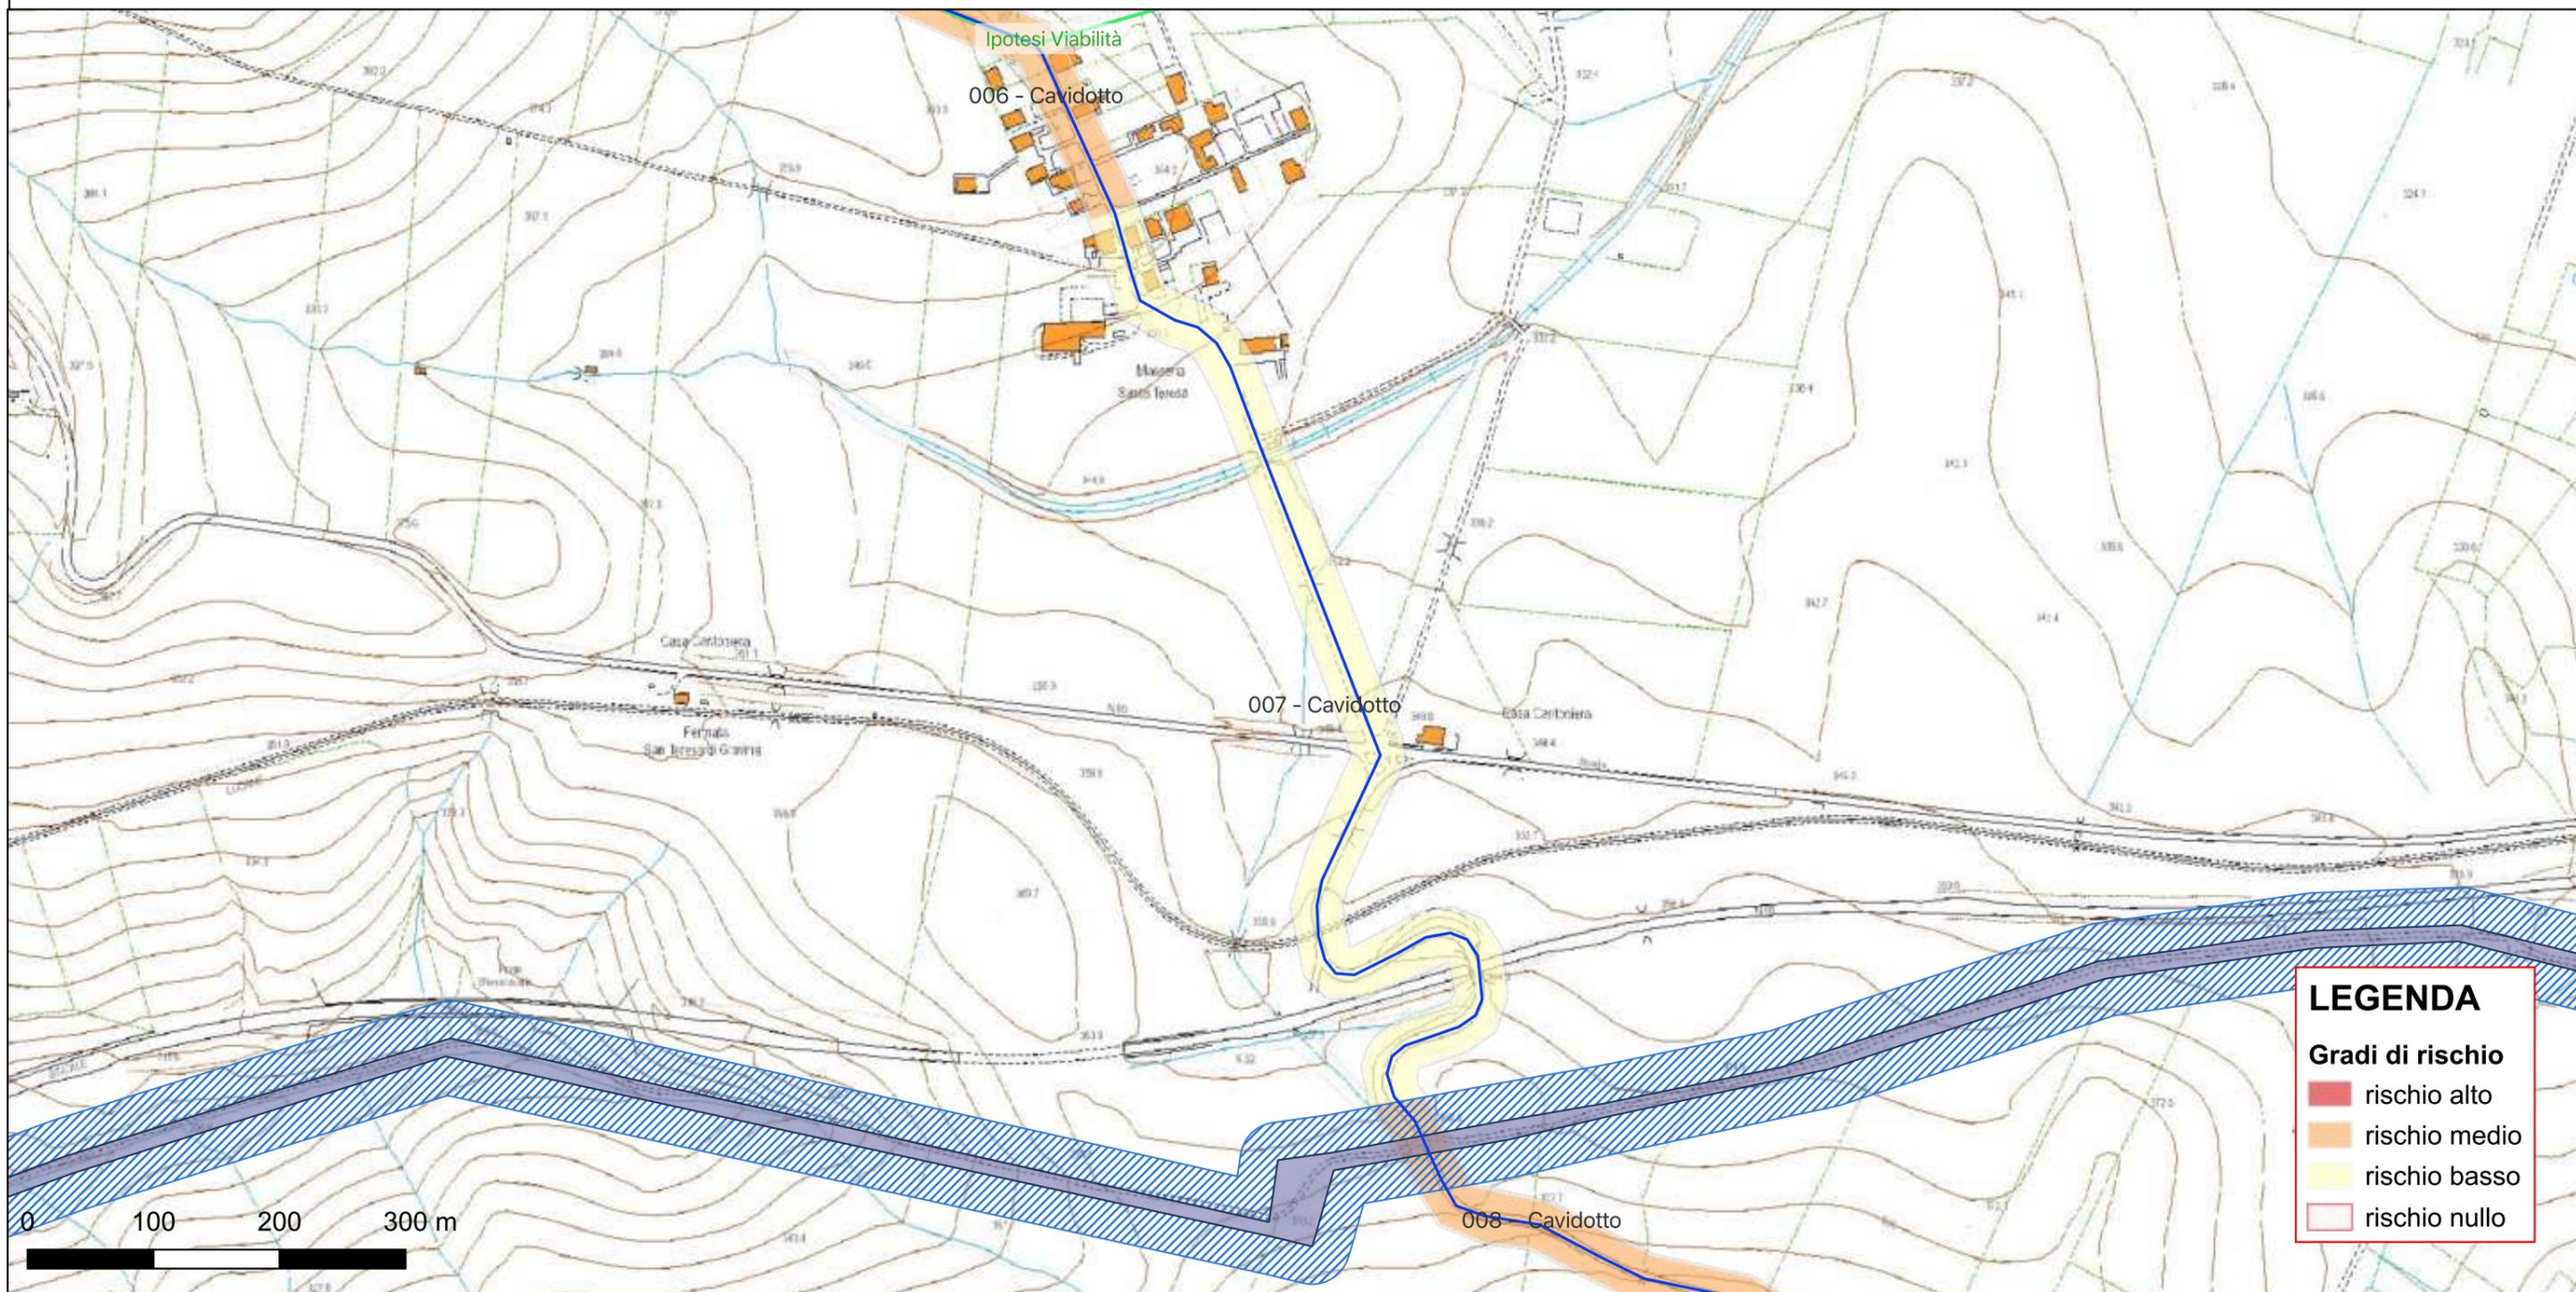


Riferimento (VRDR) [*]	Rischio - sintesi (VRDS) [*]	Note (VRDN) [*]
007 - Cavidotto	rischio basso	<p>La documentazione archeologica appare articolata nel lungo periodo e le informazioni bibliografiche e la ricognizione sul terreno (Small 1994, Small 2022) documentano nel territorio in esame una consolidata presenza antropica nel corso dei secoli. La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale. L'ipotesi del rischio non deve considerarsi un dato incontrovertibile, ma va interpretato come una particolare attenzione da rivolgere a quei territori durante tutte le fasi di lavoro. Allo stesso modo anche il rischio basso non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici ma come una minore probabilità di individuare aree archeologiche che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori.</p> <p>Dall'analisi bibliografica, d'archivio e fotointerpretativa e a seguito delle ricognizioni territoriali, si stima un rischio BASSO per questo tratto, dato che il cavidotto sarà realizzato sulla moderna viabilità.</p> <p>Risulta opportuno ricordare che le valutazioni del rischio espresse sono subordinate all'espressione del parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bari.</p>

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BA_2024_00073-MS_0044 - area 008 - Cavidotto

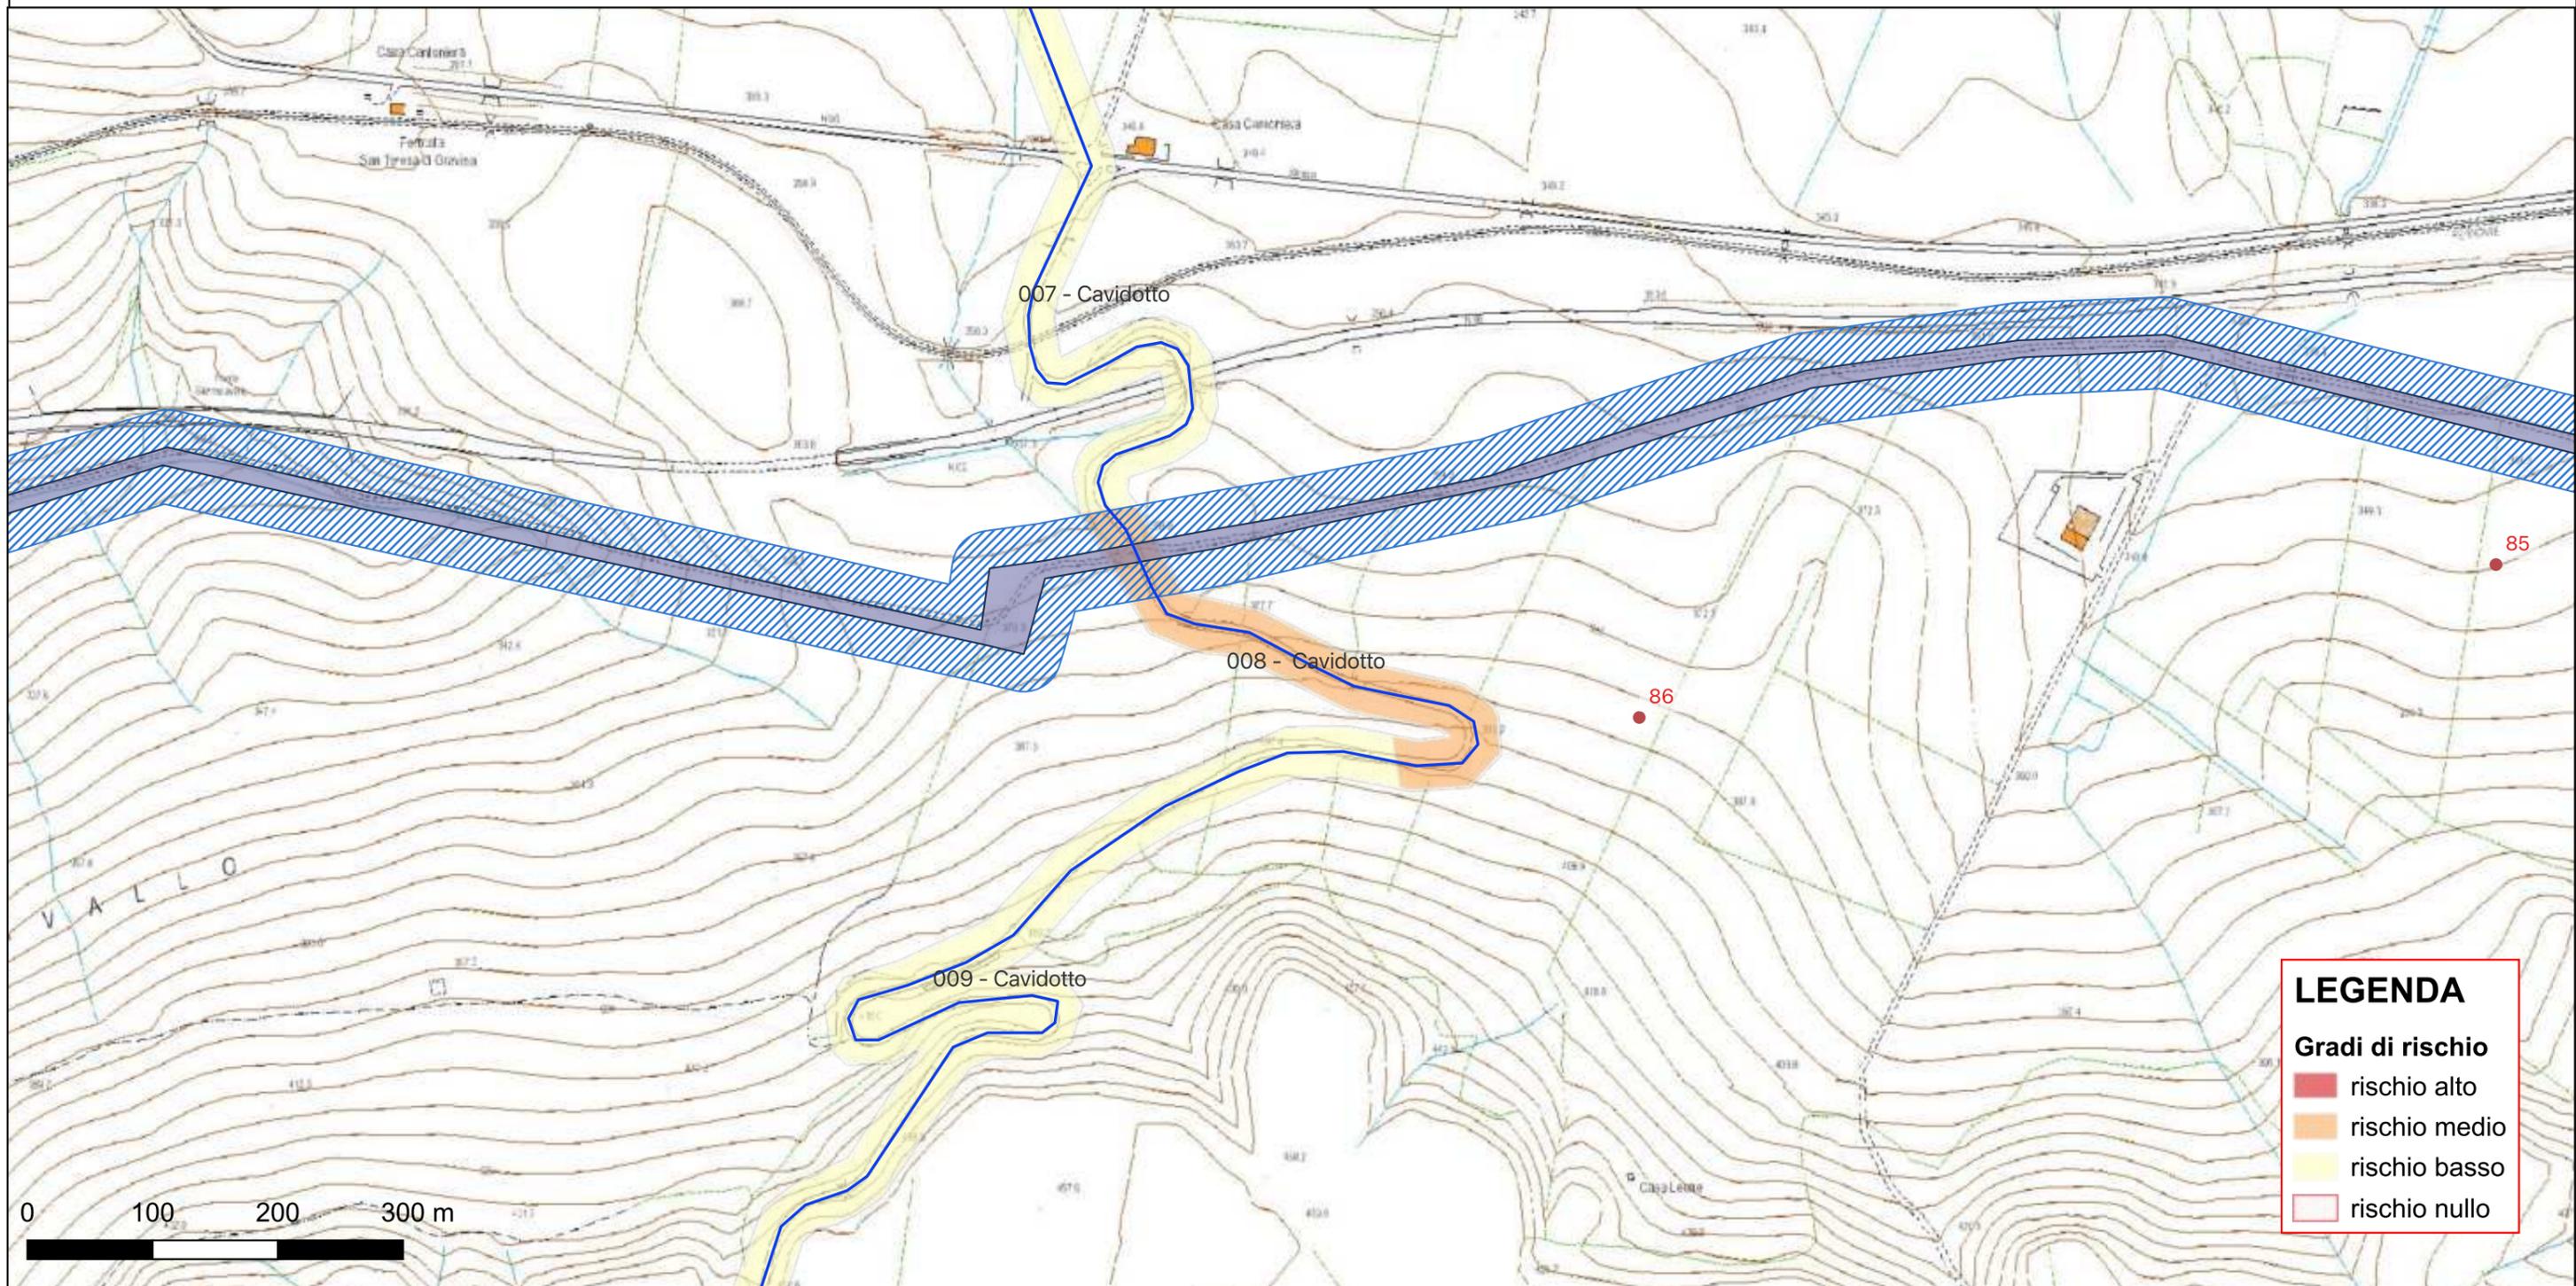

Riferimento (VRDR) [*]	Rischio - sintesi (VRDS) [*]	Note (VRDN) [*]
008 - Cavidotto	rischio medio	<p>La documentazione archeologica appare articolata nel lungo periodo e le informazioni bibliografiche e la ricognizione sul terreno (Small 1994, Small 2022) documentano nel territorio in esame una consolidata presenza antropica nel corso dei secoli. La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale. L'ipotesi del rischio non deve considerarsi un dato incontrovertibile, ma va interpretato come una particolare attenzione da rivolgere a quei territori durante tutte le fasi di lavoro. Allo stesso modo anche il rischio basso non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici ma come una minore probabilità di individuare aree archeologiche che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori.</p> <p>Dall'analisi bibliografica, d'archivio e fotointerpretativa e a seguito delle ricognizioni territoriali, si stima un rischio MEDIO per questo tratto di cavidotto, che verrà realizzato sulla moderna viabilità.</p> <p>Risulta opportuno ricordare che le valutazioni del rischio espresse sono subordinate all'espressione del parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bari.</p>

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BA_2024_00073-MS_0044 - area 009 - Cavidotto

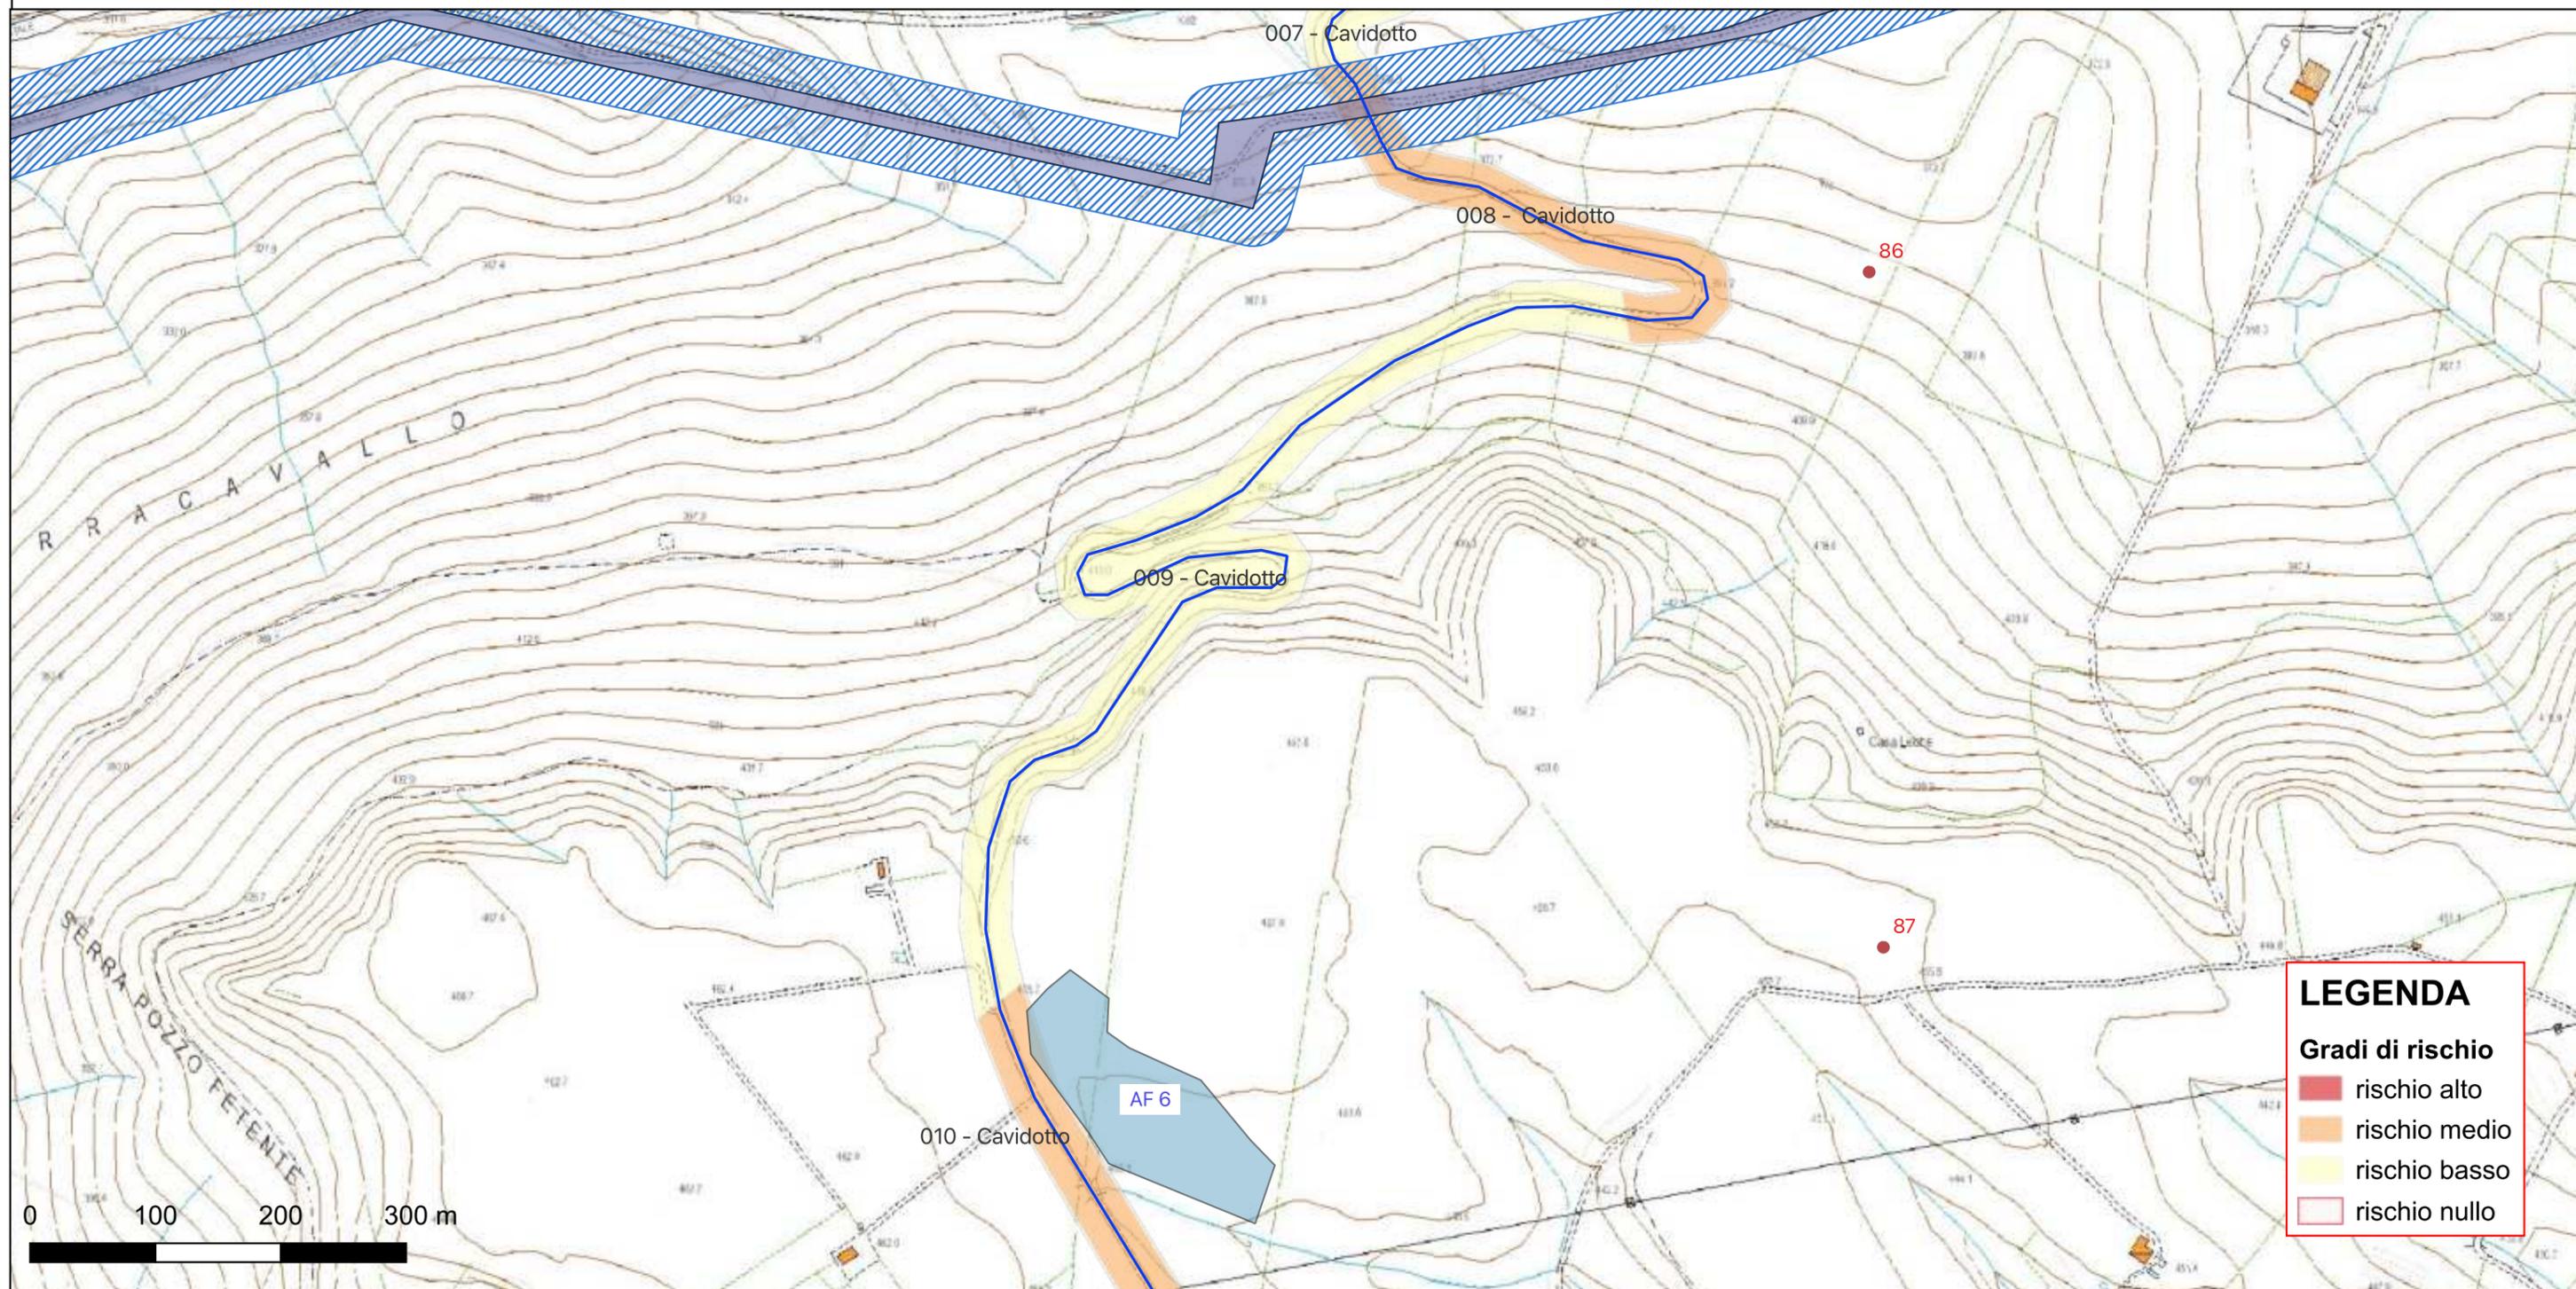


LEGENDA

Gradi di rischio

- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo


Riferimento (VRDR) [*]	Rischio - sintesi (VRDS) [*]	Note (VRDN) [*]
009 - Cavidotto	rischio basso	<p>La documentazione archeologica appare articolata nel lungo periodo e le informazioni bibliografiche e la ricognizione sul terreno (Small 1994, Small 2022) documentano nel territorio in esame una consolidata presenza antropica nel corso dei secoli. La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale. L'ipotesi del rischio non deve considerarsi un dato incontrovertibile, ma va interpretato come una particolare attenzione da rivolgere a quei territori durante tutte le fasi di lavoro. Allo stesso modo anche il rischio basso non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici ma come una minore probabilità di individuare aree archeologiche che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori.</p> <p>Dall'analisi bibliografica, d'archivio e fotointerpretativa e a seguito delle ricognizioni territoriali, si stima un rischio BASSO, dato che il cavidotto sarà realizzato sulla moderna viabilità.</p> <p>Risulta opportuno ricordare che le valutazioni del rischio espresse sono subordinate all'espressione del parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bari.</p>

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BA_2024_00073-MS_0044 - area 010 - Cavidotto

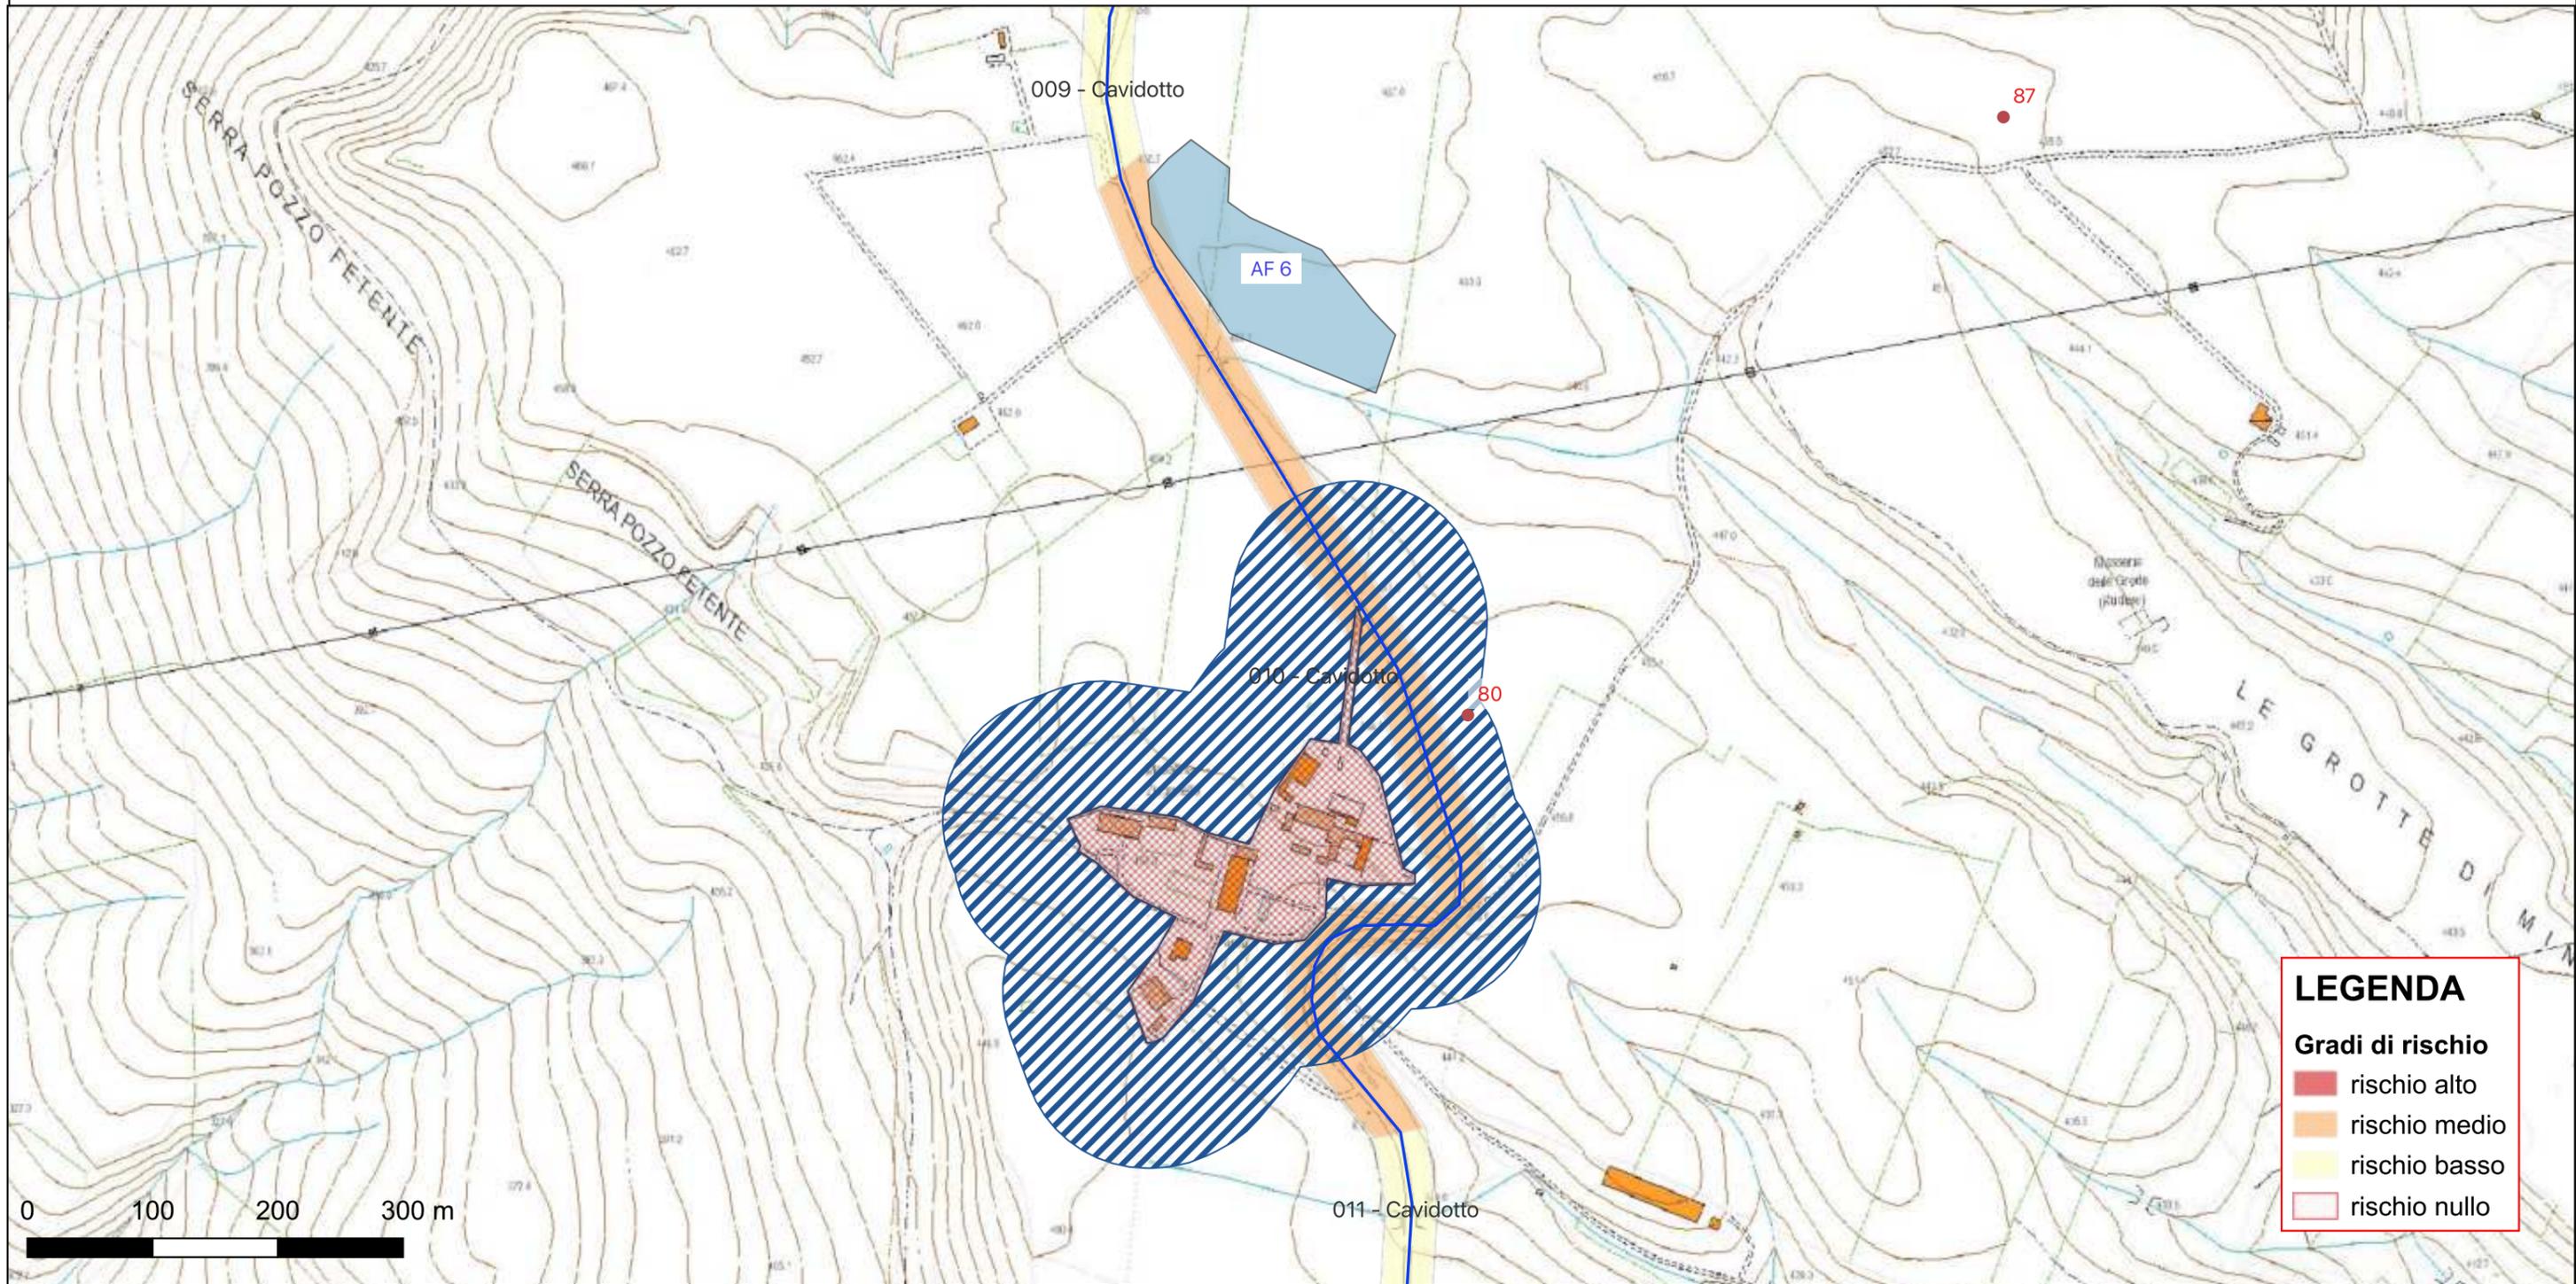


Riferimento (VRDR) [*]	Rischio - sintesi (VRDS) [*]	Note (VRDN) [*]
010 - Cavidotto	rischio medio	<p>La documentazione archeologica appare articolata nel lungo periodo e le informazioni bibliografiche e la ricognizione sul terreno (Small 1994, Small 2022) documentano nel territorio in esame una consolidata presenza antropica nel corso dei secoli. La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale. L'ipotesi del rischio non deve considerarsi un dato incontrovertibile, ma va interpretato come una particolare attenzione da rivolgere a quei territori durante tutte le fasi di lavoro. Allo stesso modo anche il rischio basso non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici ma come una minore probabilità di individuare aree archeologiche che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori.</p> <p>Dall'analisi bibliografica, d'archivio e fotointerpretativa e a seguito delle ricognizioni territoriali, si stima un rischio MEDIO, dato che il cavidotto sarà realizzato sulla moderna viabilità. Bisogna tenere presente la vicinanza con varie evidenze archeologiche.</p> <p>Risulta opportuno ricordare che le valutazioni del rischio espresse sono subordinate all'espressione del parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bari.</p>

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BA_2024_00073-MS_0044 - area 011 - Cavidotto

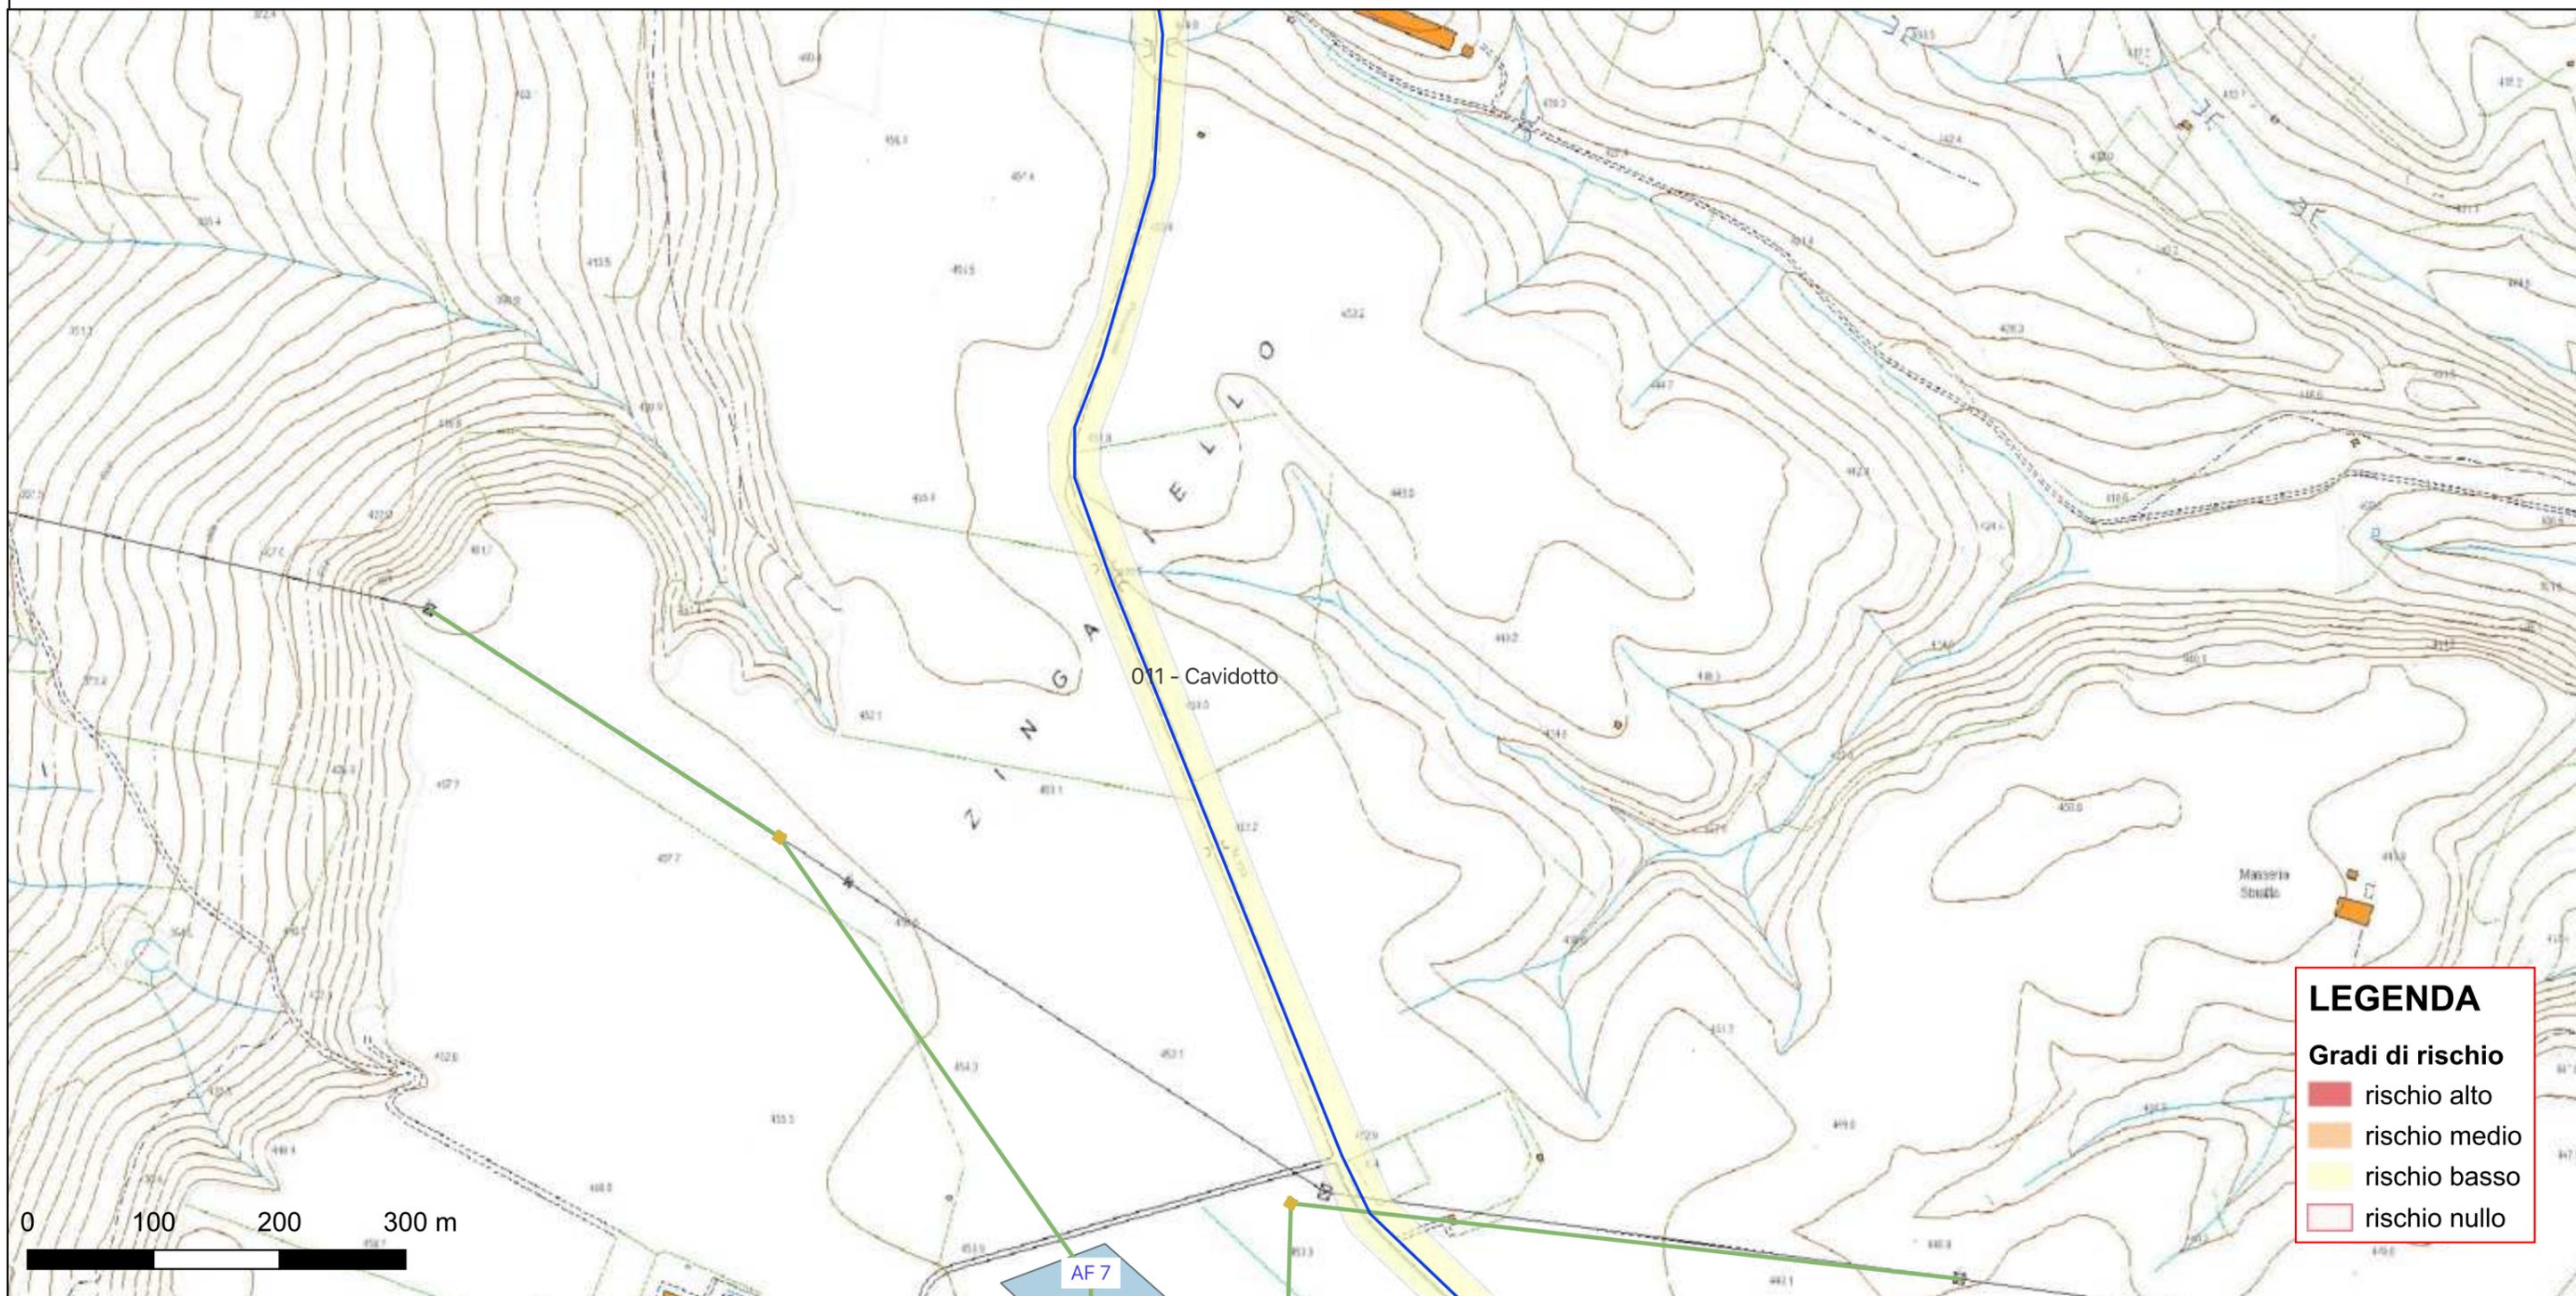

Riferimento (VRDR) [*]	Rischio - sintesi (VRDS) [*]	Note (VRDN) [*]
011 - Cavidotto	rischio basso	<p>La documentazione archeologica appare articolata nel lungo periodo e le informazioni bibliografiche e la ricognizione sul terreno (Small 1994, Small 2022) documentano nel territorio in esame una consolidata presenza antropica nel corso dei secoli. La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale. L'ipotesi del rischio non deve considerarsi un dato incontrovertibile, ma va interpretato come una particolare attenzione da rivolgere a quei territori durante tutte le fasi di lavoro. Allo stesso modo anche il rischio basso non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici ma come una minore probabilità di individuare aree archeologiche che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori.</p> <p>Dall'analisi bibliografica, d'archivio e fotointerpretativa e a seguito delle ricognizioni territoriali, si stima un rischio BASSO, dato che il Cavidotto sarà realizzato sulla moderna viabilità.</p> <p>Risulta opportuno ricordare che le valutazioni del rischio espresse sono subordinate all'espressione del parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bari.</p>

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BA_2024_00073-MS_0044 - area 012 - Futura SE Gravina e Condominio

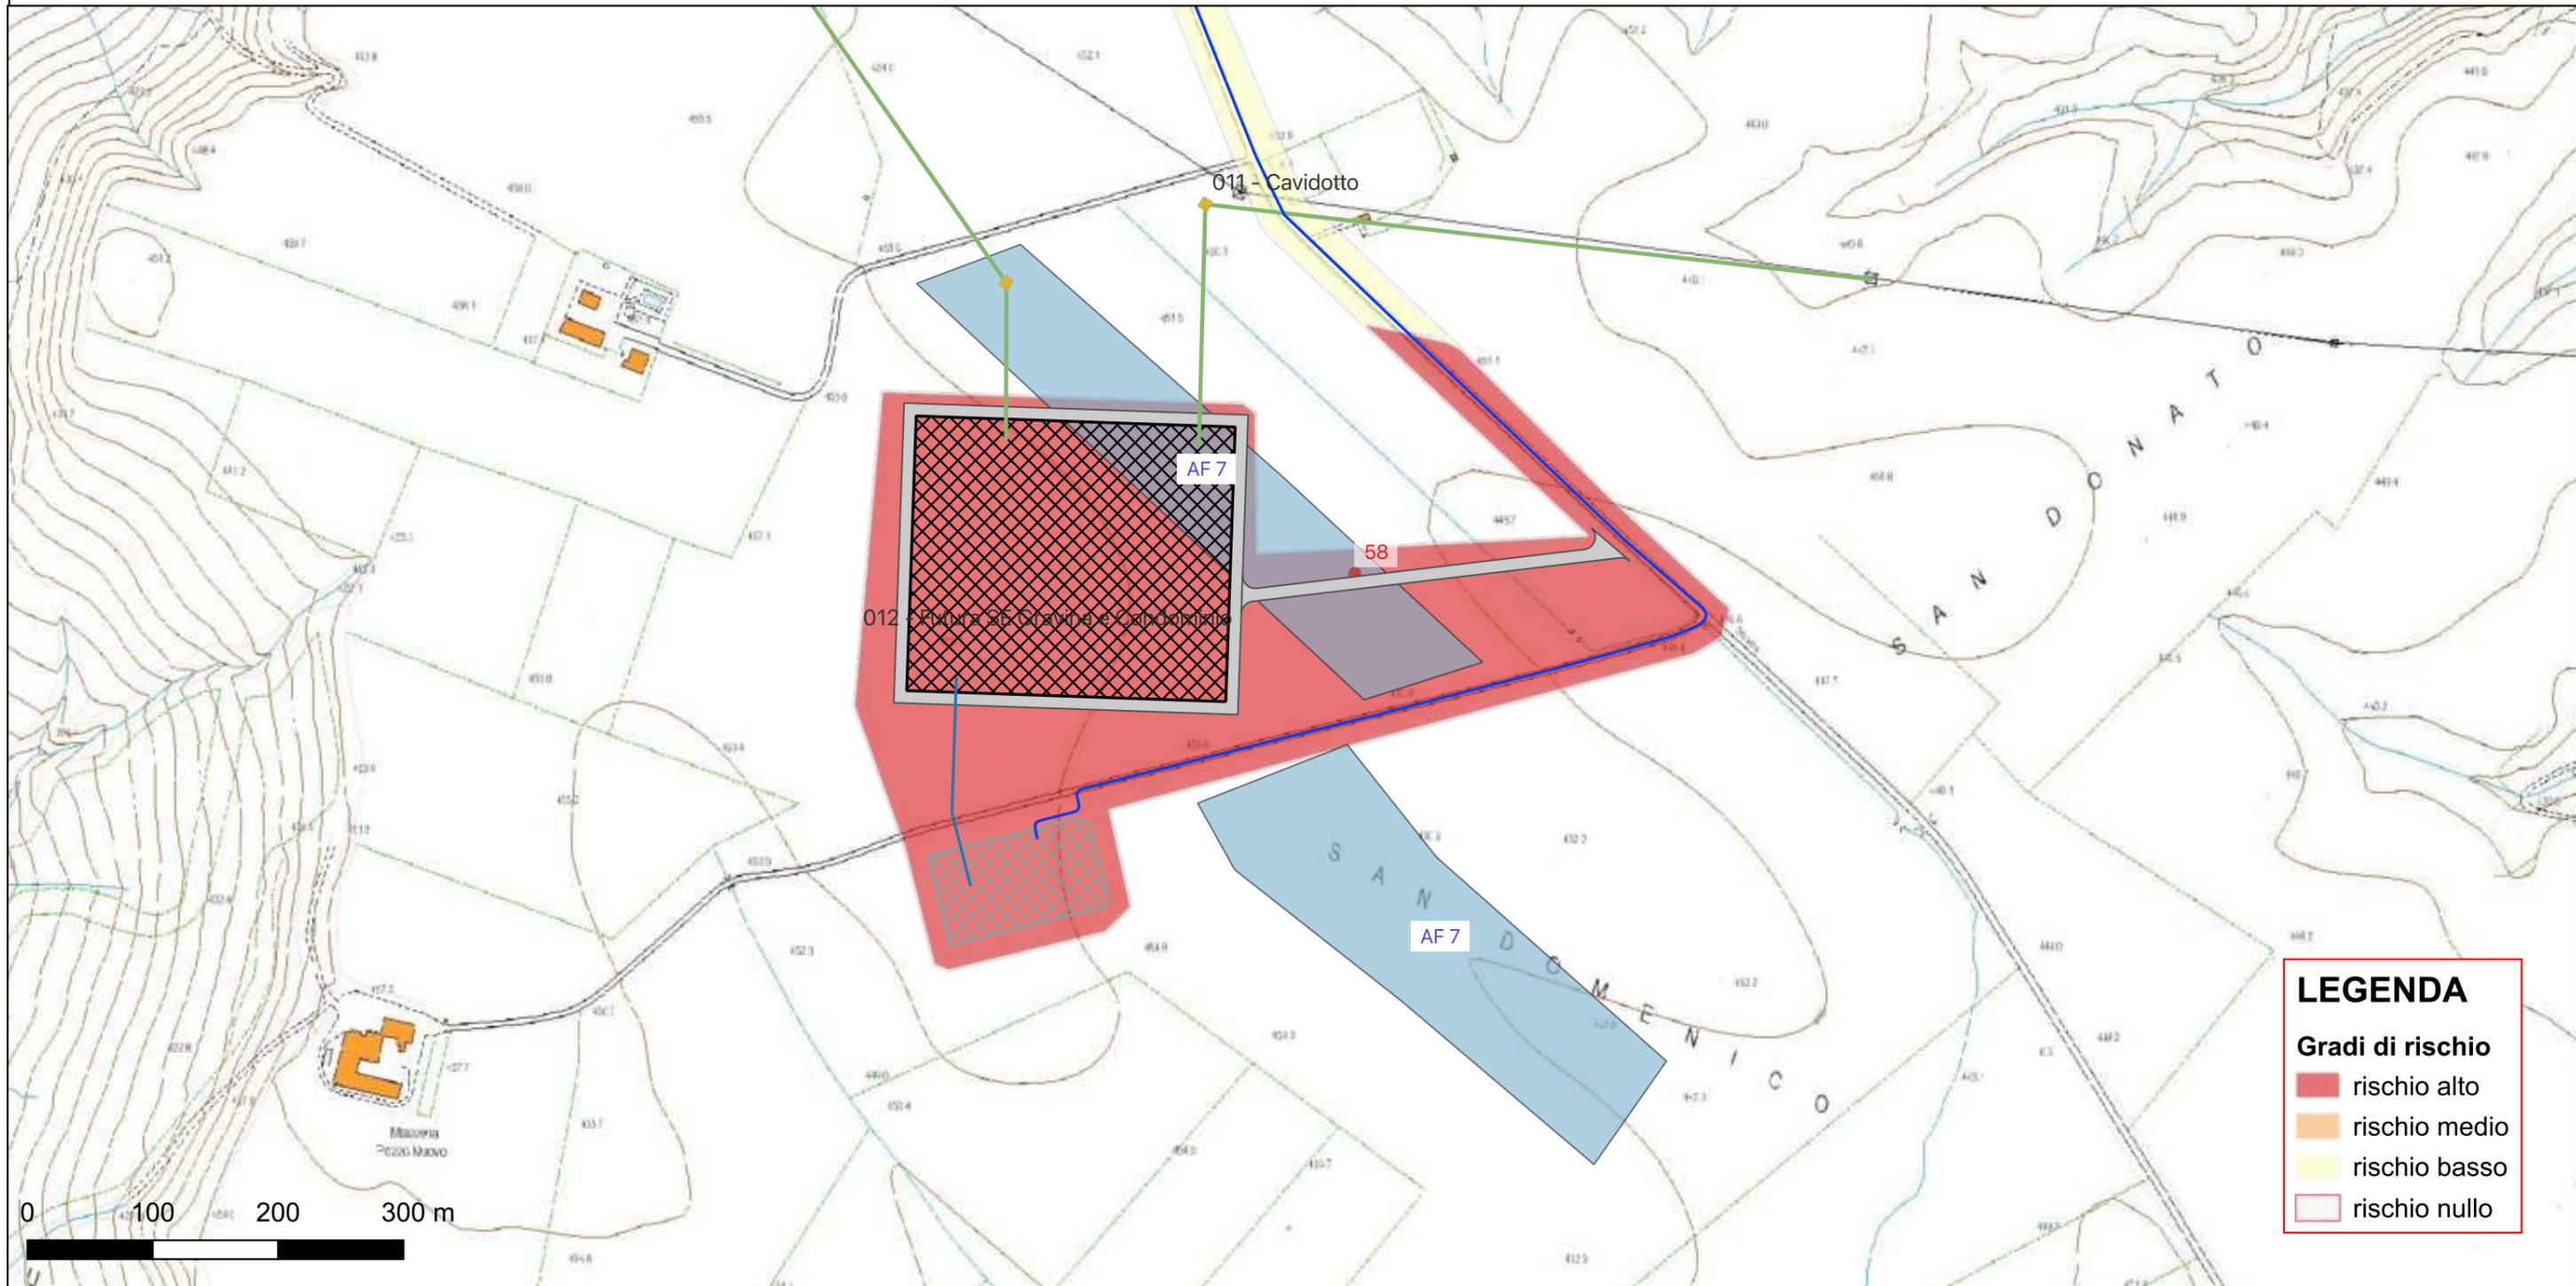

Riferimento (VRDR) [*]	Rischio - sintesi (VRDS) [*]	Note (VRDN) [*]
012 - Futura SE Gravina e Condominio	rischio alto	<p>La documentazione archeologica appare articolata nel lungo periodo e le informazioni bibliografiche e la ricognizione sul terreno (Small 1994, Small 2022) documentano nel territorio in esame una consolidata presenza antropica nel corso dei secoli. La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale. L'ipotesi del rischio non deve considerarsi un dato incontrovertibile, ma va interpretato come una particolare attenzione da rivolgere a quei territori durante tutte le fasi di lavoro. Allo stesso modo anche il rischio basso non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici ma come una minore probabilità di individuare aree archeologiche che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori.</p> <p>Dall'analisi bibliografica, d'archivio e fotointerpretativa e a seguito delle ricognizioni territoriali, si stima un rischio ALTP, data la presenza di varie evidenze archeologiche.</p> <p>Risulta opportuno ricordare che le valutazioni del rischio espresse sono subordinate all'espressione del parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bari.</p>