


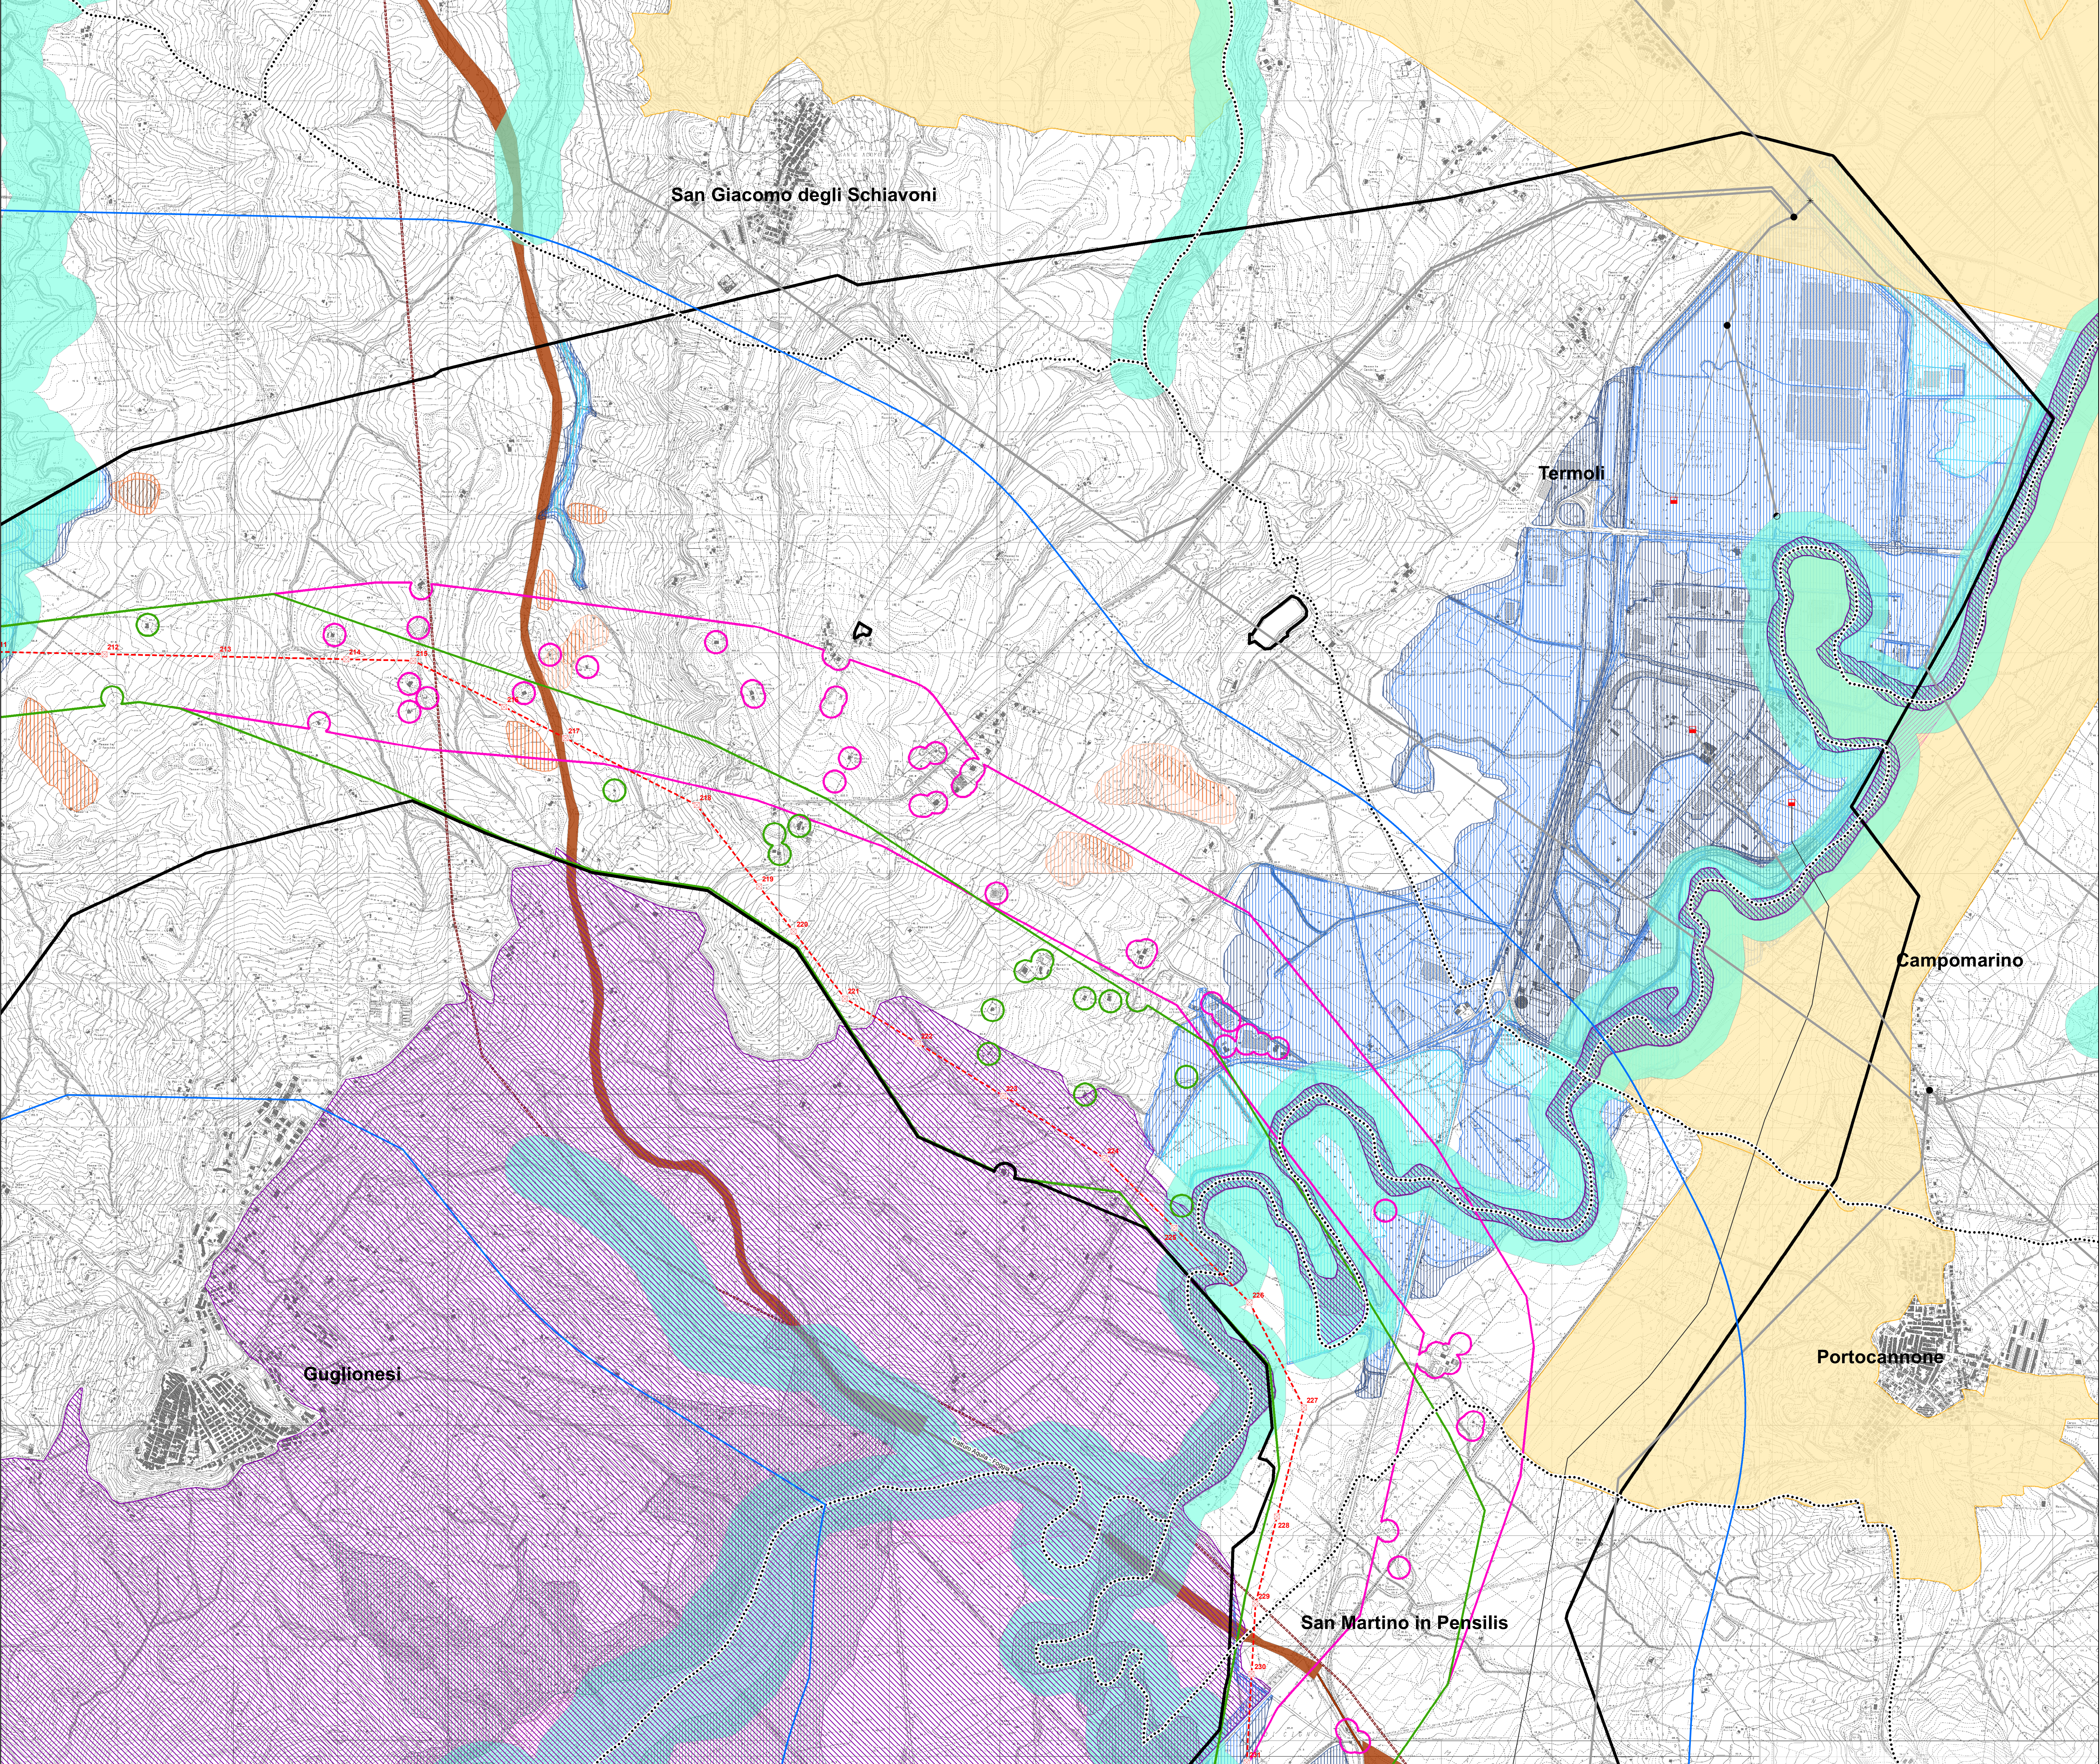

legenda

linee elettriche esistenti

- 380 kV Aerea RTN
- 380 kV Aerea non RTN
- 150 kV Aerea RTN
- 150 kV Aerea non RTN
- 150 kV Cavo non RTN

impianti esistenti

- Stazione 380 kV RTN
- Stazione 150 kV RTN
- Allacciamento
- Cabina Utente
- Stazione non RTN e Cabina Primaria
- Centrale Termoelettrica
- Centrale Idroelettrica
- Centrale Eolica
- Stazione elettrica esistente

tracciati SIA

- nuovo sostegno
- sostegno esistente
- nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia tema
- nuovo elettrodotto a 380 kV in singola tema
- demolizione
- variante aerea
- linea oggetto di iter autorizzativo distinto

area di studio del SIA

- limite comunale

Rinnovabili

- area interessata da impianti fotovoltaici esistenti o in progetto
- distanza di sicurezza dall'aerogeneratore (100 - 150 - 300)

Vincoli Nazionali

- SIC
- ZPS
- IBA
- Fasce di tutela fluviale secondo Art. 142 del Decreto n. 42/04 e s.m.i.
- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Art.136 del D.Lgs. 42/2004 e smi)
- Vincoli archeologici
- Zone interesse archeologico art.142 c.1 m
- Segnalazioni PUTT
- Centuriazioni
- Viabilità antica
- Viabilità antica Molise e

Vincoli archeologici

- Vincoli archeologici
- Zone interesse archeologico art.142 c.1
- Zone interesse archeologico art.142 c.1 m (TRATTURI)
- Tratturi - poligono
- Tratturi
- Zone interesse archeologico art.142 c.1 m TRATTURI
- Villaggio
- fattoria
- possibile fattoria
- villa
- possibile vicus
- abitato
- insediamento rurale
- casale
- necropoli
- ruderi strutture
- area insediativa non meglio

PAI

Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore

pericolosità geomorfologica:

- P1: moderata
- P2: elevata
- P3: estremamente elevata

pericolosità idraulica:

- P1 bassa
- P2 moderata
- P3 alta

pericolosità geomorfologica:

- P1 moderata
- P2 elevata
- P3 molto elevata

pericolosità idraulica:


- P1 moderata
- P2 media
- P3 elevata
- P4 molto elevata

pericolosità geomorfologica:

- PG1 media e moderata
- PG2 elevata
- PG3 molto elevata

pericolosità idraulica:

- BP bassa
- MP media
- AP alta

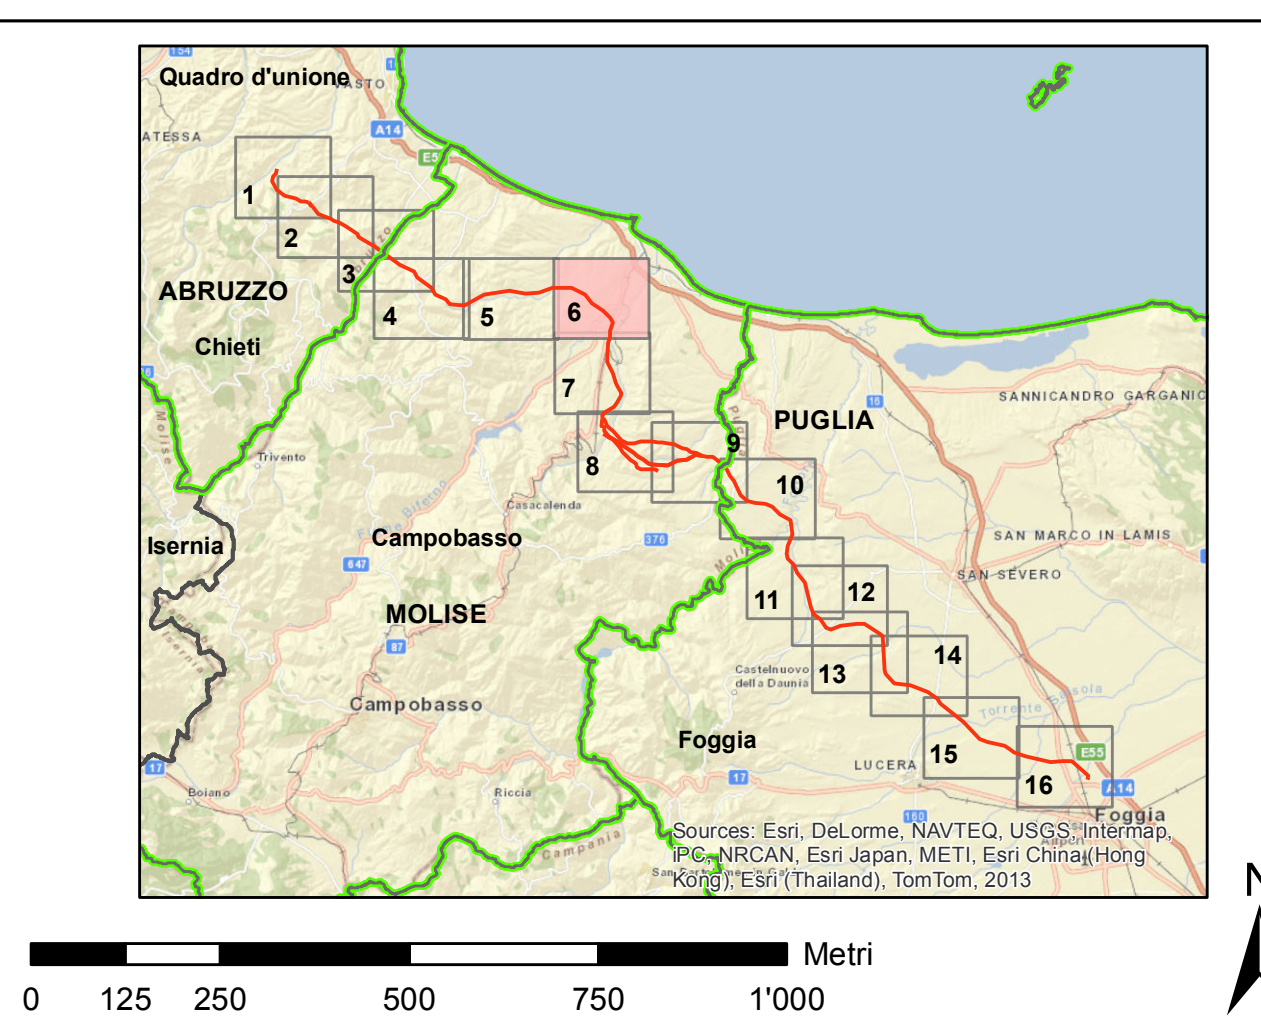

		CODIFICA DELL'ELABORATO				 Terna Rete Italia T E R N A G R U P P O	
00	luglio 2014	prima emissione	P. Curatolo	A. Serraglio ING-51/AM	N. Inviato ING-51/AM		
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO		
DEER10113B504499 tav.3/6							
QUADRO DI RIFERIMENTO		TITOLO					
Progettuale		Elettrodotto aereo 380 kV doppia terra "Gissi - Larino - Foggia" ed opere connesse Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale					
CARTA DELLE FASCE DI FATTIBILITA' E DEI CONDIZIONAMENTI							
NOME DEL FILE		FORMATO	SCALA	FOGLIO			
DEER10113B504499_3_3		A0	1:10'000	61/6		 Golder Associates 100% INDEPENDENT	
Questo documento conferma l'autenticità e proprietà. Terna SpA è consapevole che questo documento è stato redatto e rilasciato in relazione alla Fattibilità per la quale è stato ricevuto. E', release unilaterale (forma di risoluzione e divulgazione senza fornire consenso) di Terna SpA. This document confirms information proprietary to TERNIA S.p.A., and it shall have to be used exclusively by the purposes for which it has been furnished. Otherwise release of printing or reproduction without the written permission of TERNIA S.p.A. is prohibited.							
 CEC  ENEL							