

Condotta	S	L	DN	A	Q <sub>max</sub>	Wr	Wo	K	Qc	Bc	Gr	V	Quote
Bacino A	m <sup>2</sup>	m	mm	m <sup>2</sup>	l/s	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	Ore	l/s	Ore	%	m/s	m
13-12	86.17	6.16	250	0.04	37.25	0.27	9.00	0.07	5.71	0.08	26%	0.55	25.05
12-11	101.25	9.60	250	0.04	37.25	0.69	9.00	0.07	12.19	0.08	39%	0.73	25.02
11-10	89.55	10.04	250	0.04	37.25	1.12	9.00	0.07	17.67	0.08	48%	0.83	24.97
10-9	109.08	8.87	315	0.07	68.98	1.74	9.00	0.04	33.39	0.05	49%	0.99	24.92
9-8	130.15	9.74	400	0.11	130.41	2.82	9.00	0.02	60.17	0.03	47%	1.12	24.88
8-7	130.15	9.03	500	0.17	236.51	4.39	9.00	0.01	97.94	0.02	44%	1.25	24.83
7-2	57.13	10.66	500	0.17	236.51	6.25	9.00	0.02	100.38	0.02	45%	1.27	24.78
2-1	174.04	11.39	500	0.17	236.51	8.23	9.00	0.02	118.22	0.02	49%	1.34	24.73
6-5	76.68	8.11	250	0.04	37.25	0.35	9.00	0.07	5.06	0.08	24%	0.52	25.05
5-4	114.51	9.92	250	0.04	37.25	0.78	9.00	0.07	12.38	0.08	39%	0.73	25.01
4-3	129.74	8.84	315	0.07	68.98	1.40	9.00	0.04	28.16	0.05	44%	0.92	24.99
3-1	105.3	10.27	400	0.11	130.41	2.54	9.00	0.02	50.23	0.03	43%	1.06	24.90
1-fosso	174.04	22.05	630	0.28	438.02	16.86	9.00	0.01	227.56	0.02	51%	1.61	24.67

Condotta	S	L	DN	A	Q <sub>max</sub>	Wr	Wo	K	Qc	Bc	Gr	V	Quote
Bacino B	m <sup>2</sup>	m	mm	m <sup>2</sup>	l/s	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	Ore	l/s	Ore	%	m/s	m
12-11	86.17	9.88	250	0.04	37.25	0.43	9.00	0.07	5.67	0.08	26%	0.55	25.05
11-10	119.03	6.92	250	0.04	37.25	0.73	9.00	0.07	13.32	0.08	41%	0.75	25.00
10-1	91.76	7.98	315	0.07	68.98	1.28	9.00	0.04	26.18	0.05	42%	0.89	24.97
9-8	86.62	5.71	250	0.04	37.25	0.25	9.00	0.07	5.75	0.08	26%	0.55	25.02
8-7	78.95	7.2	250	0.04	37.25	0.56	9.00	0.07	10.83	0.08	36%	0.69	25.02
7-5	78.95	7.2	250	0.04	37.25	0.88	9.00	0.07	15.77	0.08	45%	0.80	24.99
6-5	86.62	5.16	250	0.04	37.25	0.22	9.00	0.07	5.25	0.08	26%	0.55	25.05
5-1	78.97	5.63	400	0.11	130.41	1.73	9.00	0.02	49.93	0.03	42%	1.04	24.96
4-3	70.94	7.2	250	0.04	37.25	0.31	9.00	0.07	4.69	0.08	23%	0.51	25.05
3-2	70.94	7.2	250	0.04	37.25	0.63	9.00	0.07	9.25	0.08	33%	0.65	25.01
2-1	70.54	10.59	250	0.04	37.25	1.09	9.00	0.07	13.57	0.08	41%	0.75	24.98
1-fosso	67.94	16.84	500	0.17	236.51	7.03	9.00	0.02	137.65	0.02	54%	1.43	24.93


Condotta	S	L	DN	A	Q <sub>max</sub>	Wr	Wo	K	Qc	Bc	Gr	V	Quote
Bacino C	m <sup>2</sup>	m	mm	m <sup>2</sup>	l/s	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	Ore	l/s	Ore	%	m/s	m
12-11	73.8	7.2	250	0.04	37.25	0.31	9.00	0.07	4.88	0.08	24%	0.52	25.05
11-5	73.83	8	250	0.04	37.25	0.66	9.00	0.07	9.61	0.08	34%	0.66	25.01
10-9	73.8	8	250	0.04	37.25	0.35	9.00	0.07	4.87	0.08	24%	0.52	25.05
9-8	73.8	8	250	0.04	37.25	0.70	9.00	0.07	9.60	0.08	34%	0.66	25.01
8-5	73.8	7.2	250	0.04	37.25	1.01	9.00	0.07	14.20	0.08	42%	0.76	24.97
7-6	73.83	8	250	0.04	37.25	0.35	9.00	0.07	4.88	0.08	24%	0.52	25.05
6-5	73.83	8	250	0.04	37.25	0.70	9.00	0.07	9.60	0.08	34%	0.66	25.01
5-1	73.83	7.84	500	0.17	236.51	3.73	9.00	0.01	91.58	0.02	43%	1.23	24.93
4-3	70.94	7.21	250	0.04	37.25	0.31	9.00	0.07	4.69	0.08	23%	0.51	25.05
3-2	70.97	6.71	250	0.04	37.25	0.61	9.00	0.07	9.26	0.08	33%	0.65	25.01
2-1	79.81	10.82	250	0.04	37.25	1.08	9.00	0.07	14.17	0.08	42%	0.76	24.98
1-E1	79.81	4.78	500	0.17	236.51	5.64	9.00	0.02	129.72	0.02	52%	1.39	24.89

Condotta	S	L	DN	A	Q <sub>max</sub>	Wr	Wo	K	Qc	Bc	Gr	V	Quote
Bacino D	m <sup>2</sup>	m	mm	m <sup>2</sup>	l/s	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	Ore	l/s	Ore	%	m/s	m
9-8	124.28	7.85	250	0.04	37.25	0.34	9.00	0.07	8.21	0.08	31%	0.62	25.05
8-7	124.28	7.85	250	0.04	37.25	0.68	9.00	0.07	16.17	0.08	46%	0.81	25.01
7-6	124.28	7.85	315	0.07	68.98	1.23	9.00	0.04	32.95	0.05	48%	0.97	24.97
6-1	124.28	15.58	400	0.11	130.41	2.96	9.00	0.02	57.64	0.03	46%	1.11	24.93
5-4	73.8	8.73	250	0.04	37.25	0.38	9.00	0.07	4.87	0.08	24%	0.52	25.05
4-2	85.79	7.66	250	0.04	37.25	0.71	9.00	0.07	10.37	0.08	36%	0.69	25.01
3-2	73.83	8.74	250	0.04	37.25	1.09	9.00	0.07	4.72	0.08	24%	0.52	24.97
2-1	95.21	7.75	315	0.07	68.98	1.34	9.00	0.04	27.74	0.05	44%	0.92	24.92
1-E2	111	4.32	500	0.17	236.51	6.06	9.00	0.02	134.47	0.02	54%	1.43	24.85


Condotta	S	L	DN	A	Q <sub>max</sub>	Wr	Wo	K	Qc	Bc	Gr	V	Quote
Bacino E	m <sup>2</sup>	m	mm	m <sup>2</sup>	l/s	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	Ore	l/s	Ore	%	m/s	m
2-1	0	44.4	500	0.17	236.51	13.37	9.00	0.02	106.00	0.03	46%	1.29	24.87
1-fosso	0	100.3	500	0.17	236.51	36.89	9.00	0.05	151.71	0.05	58%	1.50	24.65

Bacino di laminazione area 3400mq

Quota max 24.15 m s.l.m.

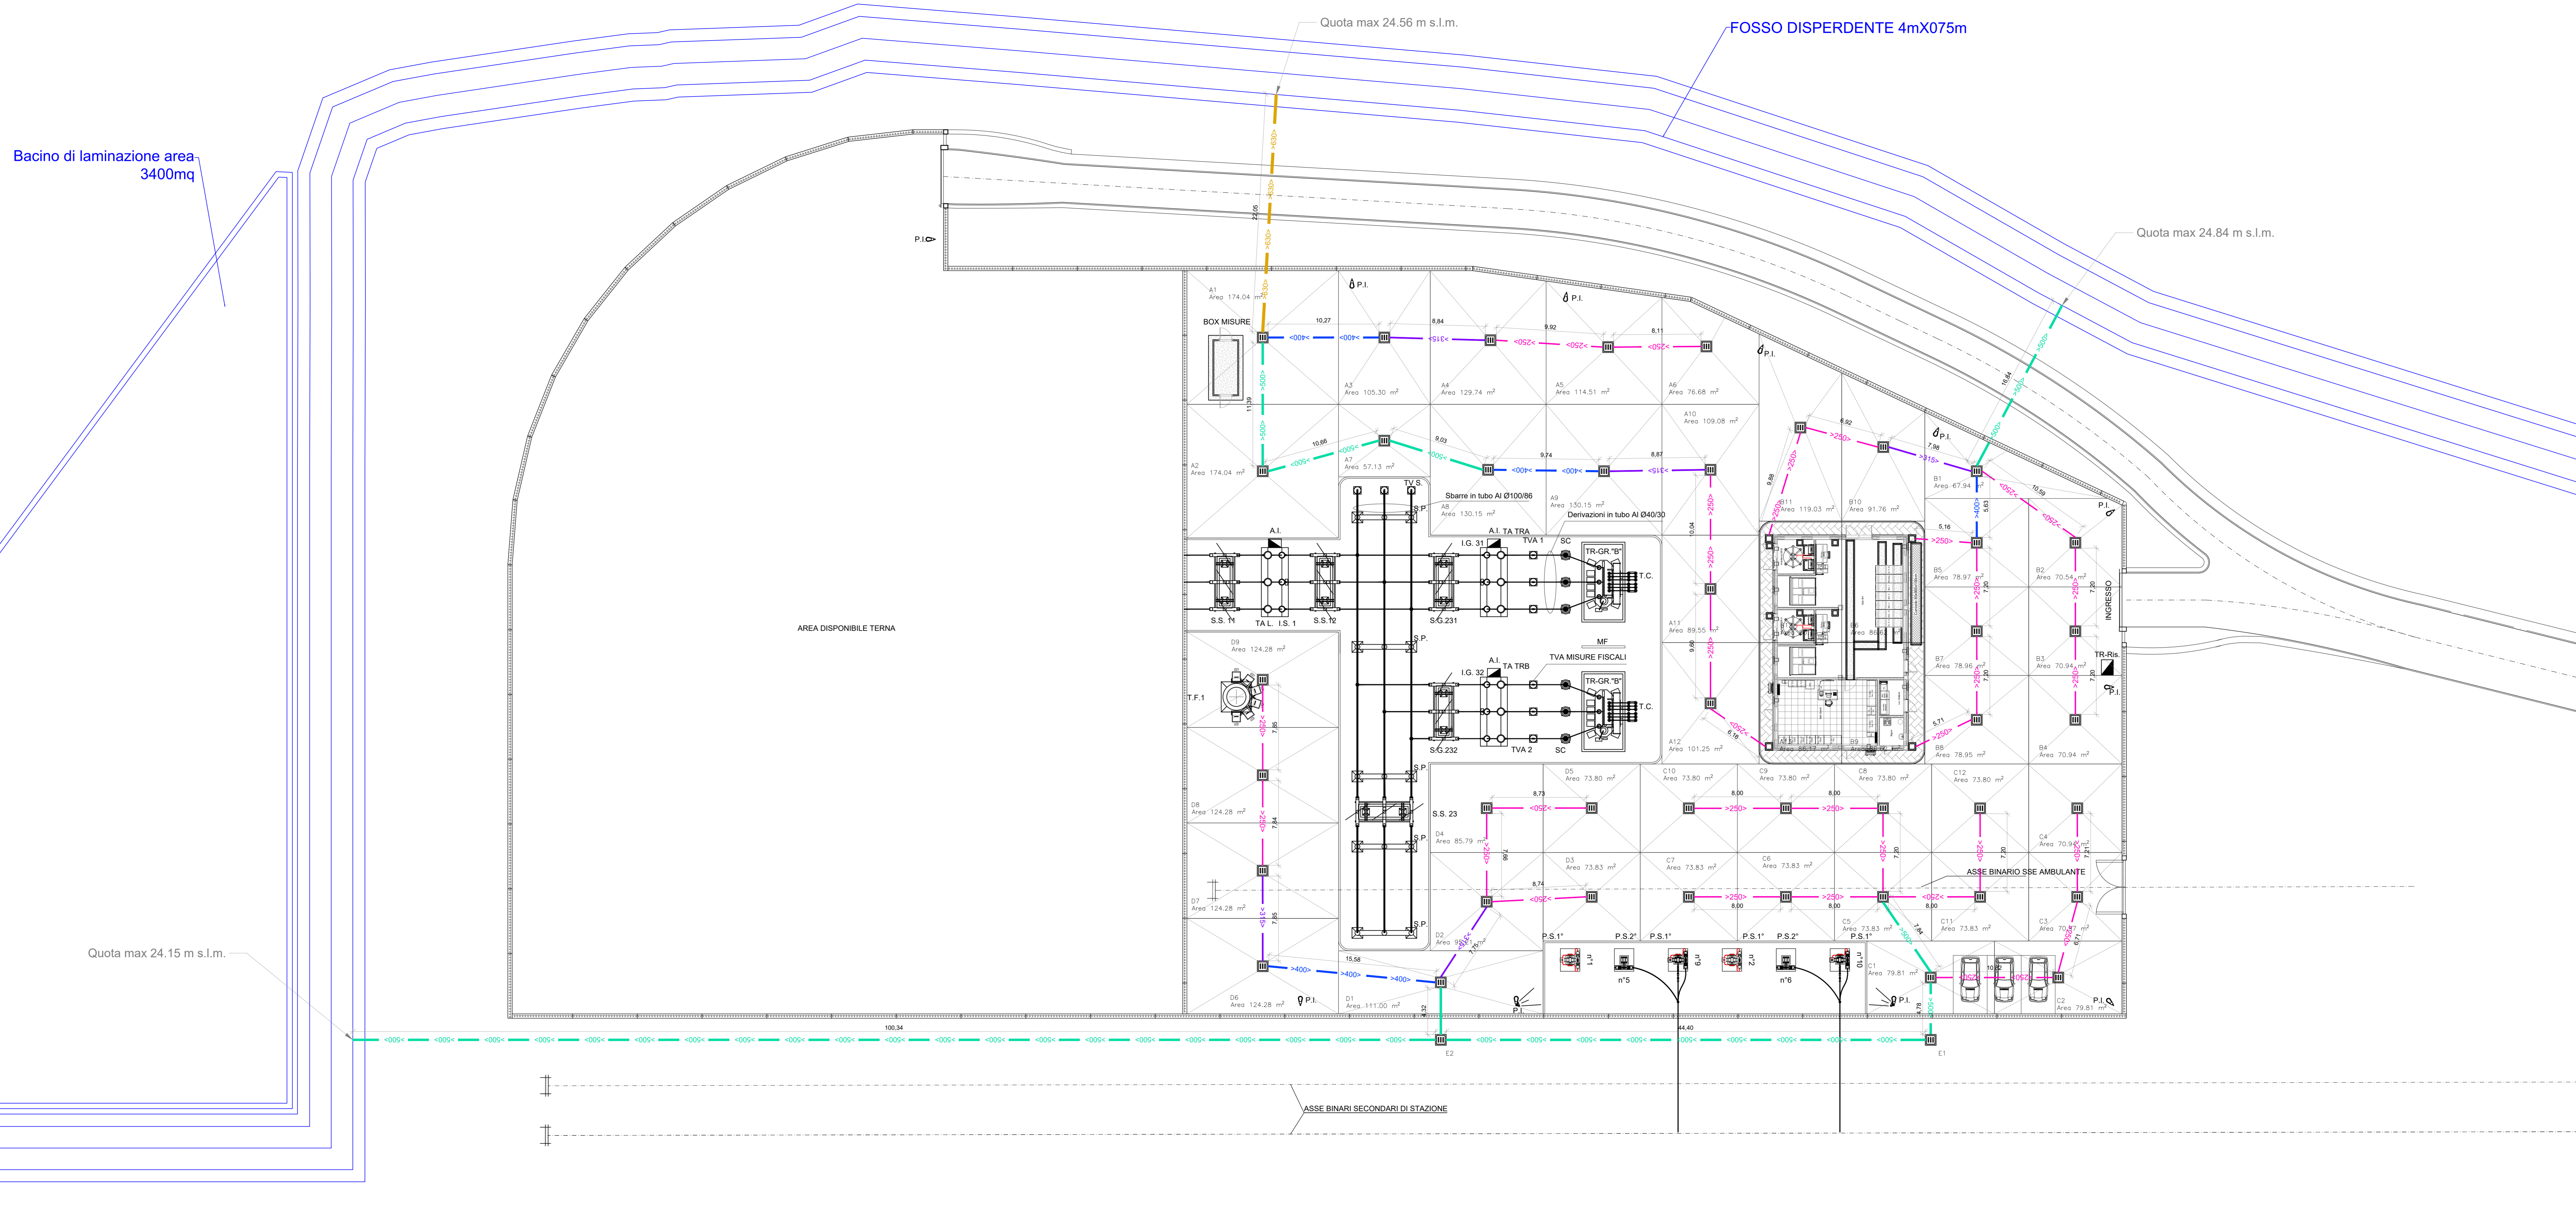

- LEGENDA**
- Caditoia in ghisa carrabile D400 - 80cm x 80cm
  - Pozzetto di raccordo 100 cm x 100 cm
  - Pozzetto di raccordo 70 cm x 70 cm
  - Condotta di scarico acque bianche in PVC - pendenza 0.5% - DN 250 - SN 8
  - Condotta di scarico acque bianche in PVC - pendenza 0.5% - DN 315 - SN 8
  - Condotta di scarico acque bianche in PVC - pendenza 0.5% - DN 400 - SN 8
  - Condotta di scarico acque bianche in PVC - pendenza 0.5% - DN 500 - SN 8
  - Condotta di scarico acque bianche in PVC - pendenza 0.5% - DN 630 - SN 8

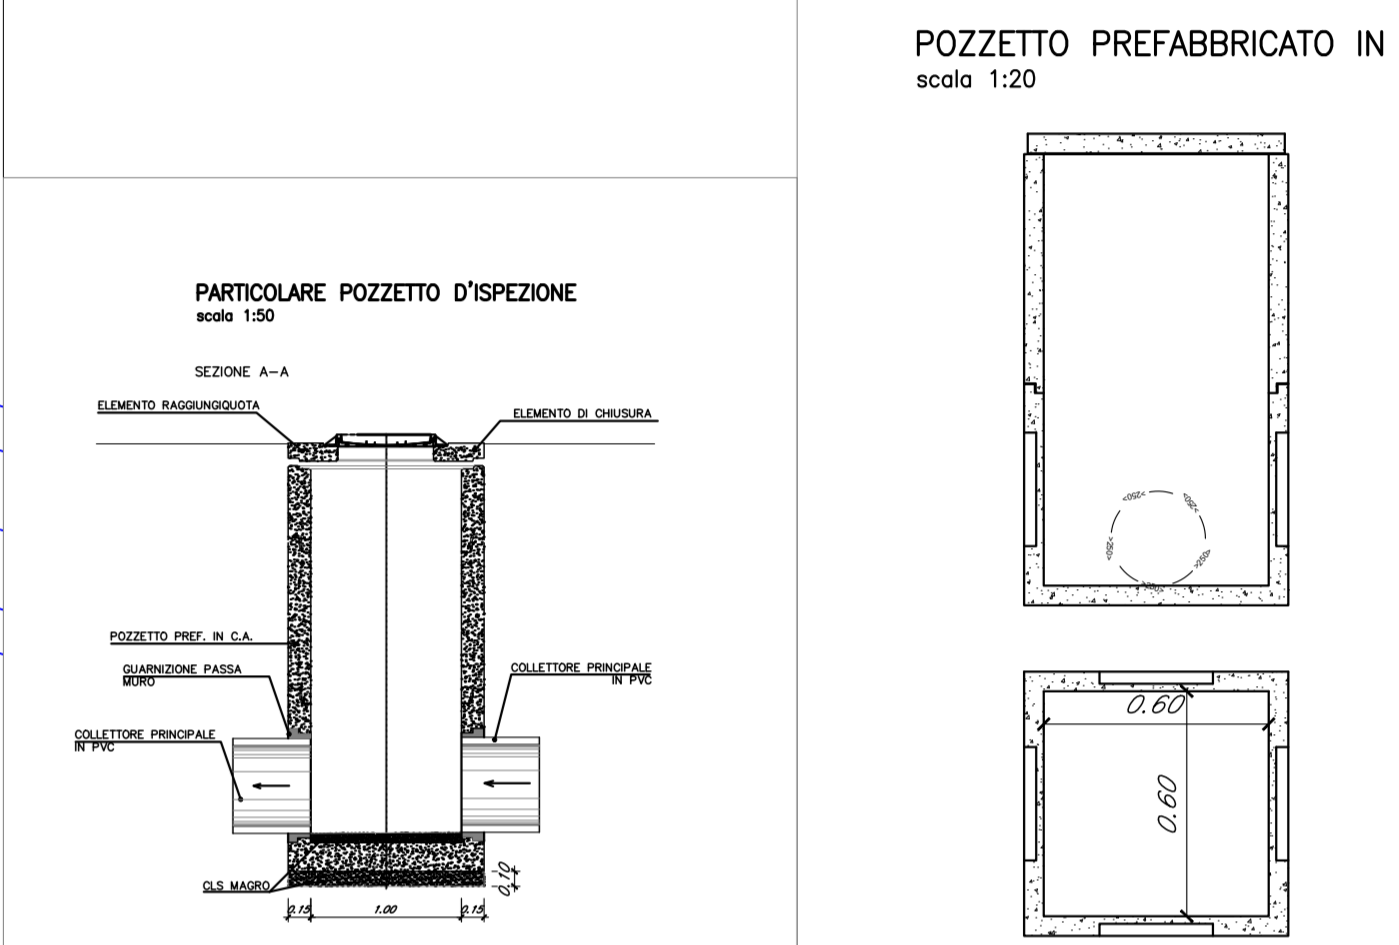

COMMITTENTE:  
**RFI**  
R.F.E. FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:  
**ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**U.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA**

**TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA**

**SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE**

**SSE ALBENGA**

Smaltimento acque di piazzale e allacciamento servizi

SCALA:  
**1:200**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	F. Pignatelli	12/2021	M. Caramanna	12/2021	F. Pignatelli	12/2021	G. Gualdi	12/2021

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	F. Pignatelli	12/2021	M. Caramanna	12/2021	F. Pignatelli	12/2021	G. Gualdi	12/2021