EDIFICIO COMANDI

PIANTA IMPIANTISTICA

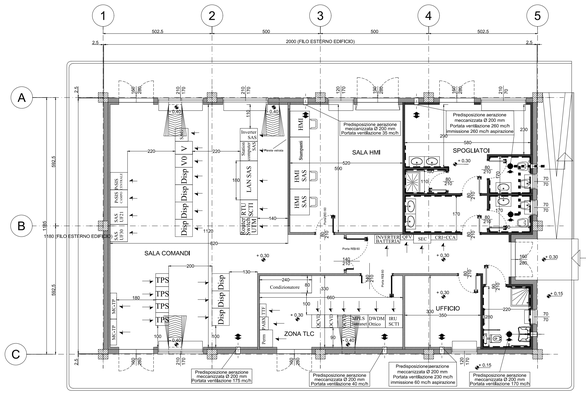

PIANTA COPERTURA

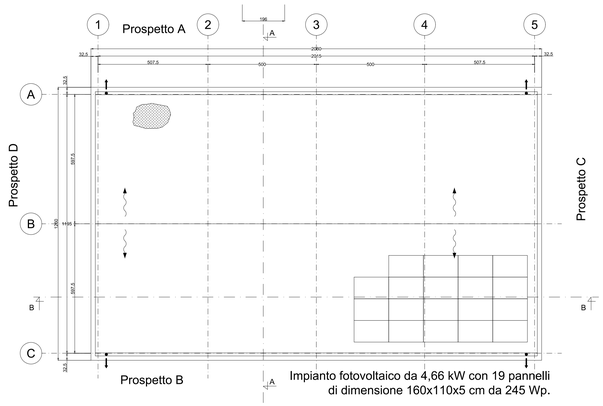

Impianto fotovoltaico da 4,66 kW con 19 pannelli di dimensione 160x110x5 cm da 245 Wp.

PIANTA ARCHITETTONICA

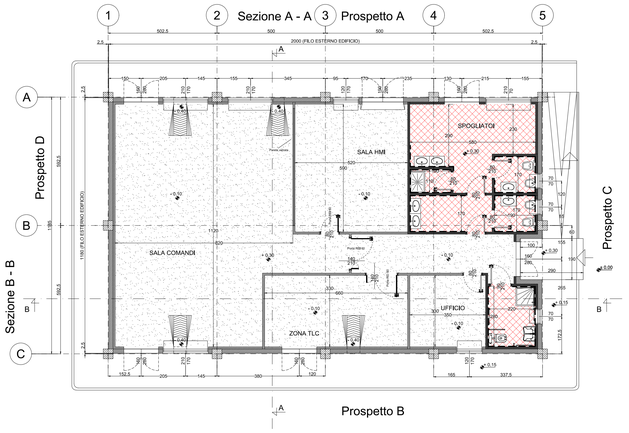

NOTE GENERALI
Le posizione dei pannelli è indicativa ed andrà confermata in sede di progetto esecutivo. Le sale comandi, HMI, TLC e ufficio sono provviste di pavimento flottante e controsoffitto. I locali servizi igienici e ganglialoro solo del controsoffitto. Le quote in tavola sono espresse in cm.

LEGENDA PIANTA	
	PANNELLO DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATO REI 120
	PILASTRI PREFABBRICATI REI 120
	PARETE CONTROPARETI IN CARTONGESSO CON DIRSLAGATRA
	PARETE IN CARTONGESSO REI 60
	PARETE IN CARTONGESSO REI 120
	PARETE VETRATA TRA SALA CONTROLLO E SALA COMANDI
	RIVESTIMENTO CON PIASTRELLA STESSA TIPOLOGIA PAVIMENTO
	RIVESTIMENTO CON PIASTRELLA DI ALTEZZA 150 CM STESSA TIPOLOGIA
	PAVIMENTO INDUSTRIALE GRIGIO CON TRATTAMENTO ANTIPOLVERE
	PAVIMENTO INDUSTRIALE GRIGIO CON VERNICIATURA ANTI-ACIDO E ANTI-SLIO
	COPERTURA COSTituita da PANNELLI SANDWICH DOTATI DI MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE H tot: 226 mm H. COLLA: 50 mm H. ISOLANTE: 120 mm PORTATA ABBAIA = 1,25 KN/MQ
0.15	SCHEMA ACQUE PIOVANE
0.15	QUOTE SU PROSPETTI
0.30	QUOTE DI PIANTA
	FINESTRE
	PORTE ESTERNE
	PORTE INTERNE
	PORTA REI 60
	PORTA REI 120
	PORTE INTERNE REI 60
	PORTE INTERNE REI 120
	PANNELLO FOTOVOLTAICO DI SILICIO MONOCRISTALLINO, POTENZA DI PICCO 245 WP, SOMMERSO/ANCORATO NELLA COPERTURA, DIMENSIONI 160X110X5 MEDITIAMO CIRA

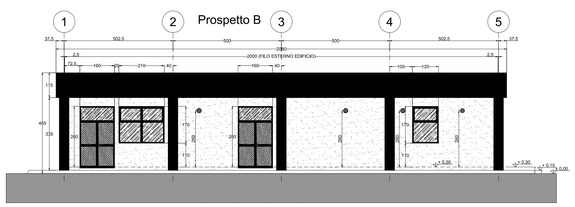

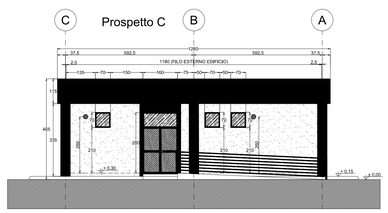

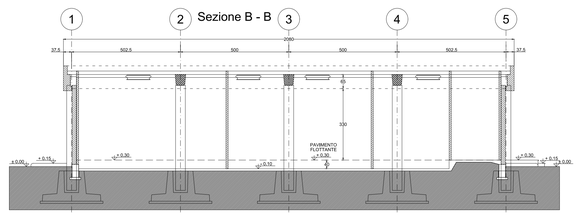

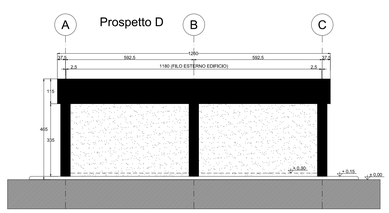

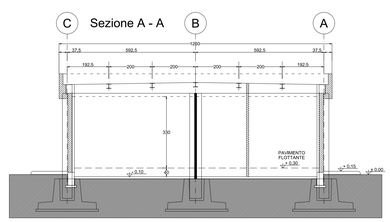

FERRARO FRANCESCO
12.09.2024
16:37:23
GMT+01:00

REVISIONI					
03					
02	26/07/2024	Modifiche a seguito commenti Terna del 11-07-2024	R. EZIO	M. MANFRO	BIPROJECT
01	16/04/2024	Modifiche a seguito commenti Terna del 03-04-2024	R. EZIO	M. MANFRO	BIPROJECT
00	15/10/2023	PRIMA EMISSIONE	R. EZIO	M. MANFRO	BIPROJECT
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTISTA:

BiProject S.r.l.
Via Marconi, 36
81100 - Caserta (CE)

REVISIONI				
Rev.00	15/10/2023	PRIMA EMISSIONE		
N.	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	ACCETTATO

NUMERO E DATA ORDINE:

MOTIVO DELL'INVIO: ☐ PER ACCETTAZIONE ☐ PER INFORMAZIONE

CODIFICA ELABORATO

CUT_S.0.10

TITOLO ELABORATO

Impianti di rete per la connessione in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da inserire in entra - esce alla linea RTN a 380 kV "Belcastro - Scandale".

TIPOLOGIA ELABORATO

Disegno

PROGETTO

INTERVENTO 1
EDIFICIO COMANDI - PIANTE PROSPETTI E SEZIONI

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
CUT_S.0.10_01.dwg	1 unità = 1	A0	1:100	01 / 01

Questo documento contiene informazioni di proprietà SIEMENS Gamesa e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di SIEMENS Gamesa.

This document contains information proprietary to SIEMENS Gamesa and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of SIEMENS Gamesa is prohibit.