


35,00 mt

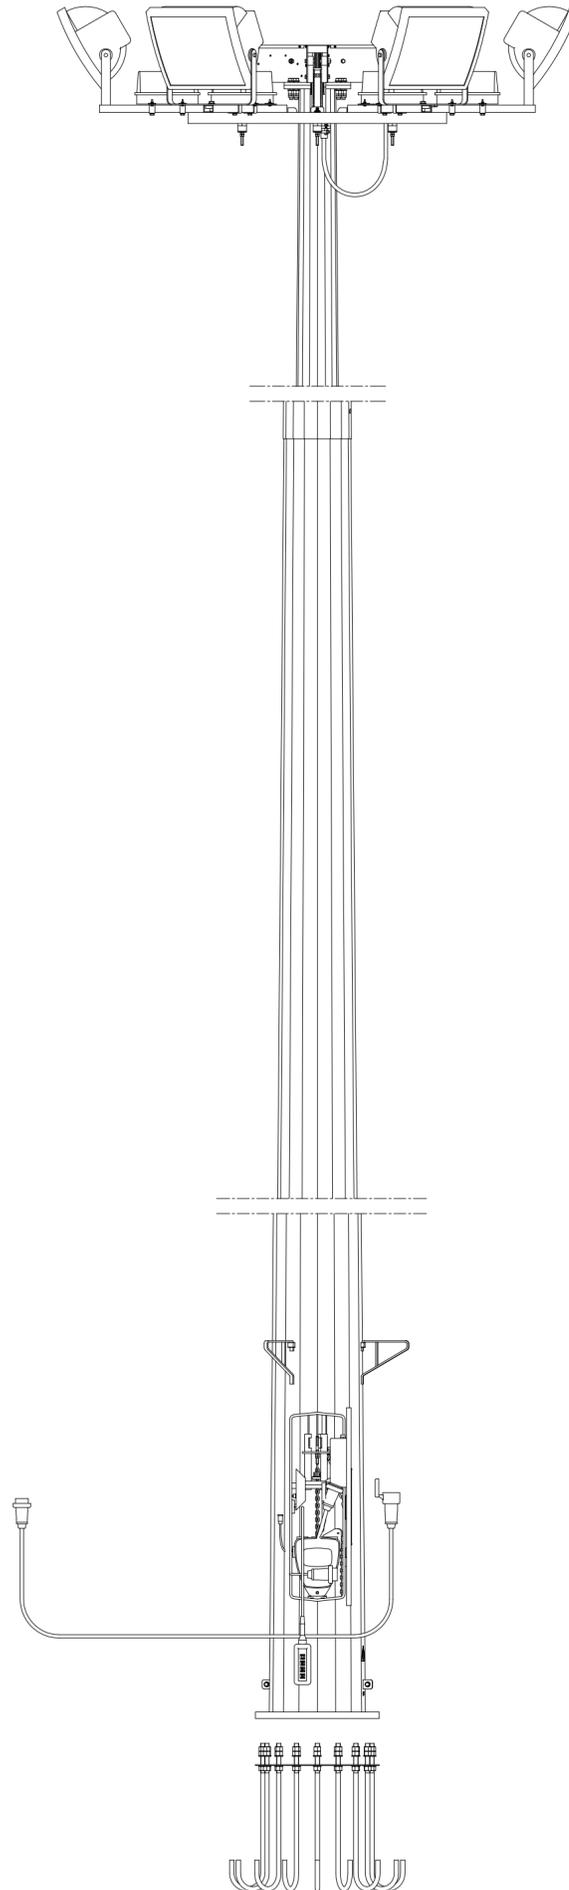

Gianluca Brulli

A	18.4.2023	100	013	03	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE					IMPIANTO
					SE 380/150/36 kV CASTELLUCCIO DEI SAURI
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					TITOLO
					TORRE FARO
SCALA	FORMATO	FOLGIO / DI	N. DOCUMENTO		
-	A2	1 / 1	7 0 4 6 4 A		