




SEZIONE TIPO F2 (DM 05/11/2001)
IN RILEVATO CON MURO DI SOSTEGNO IN AFFINACAMENTO ACCESSO PRIVATO

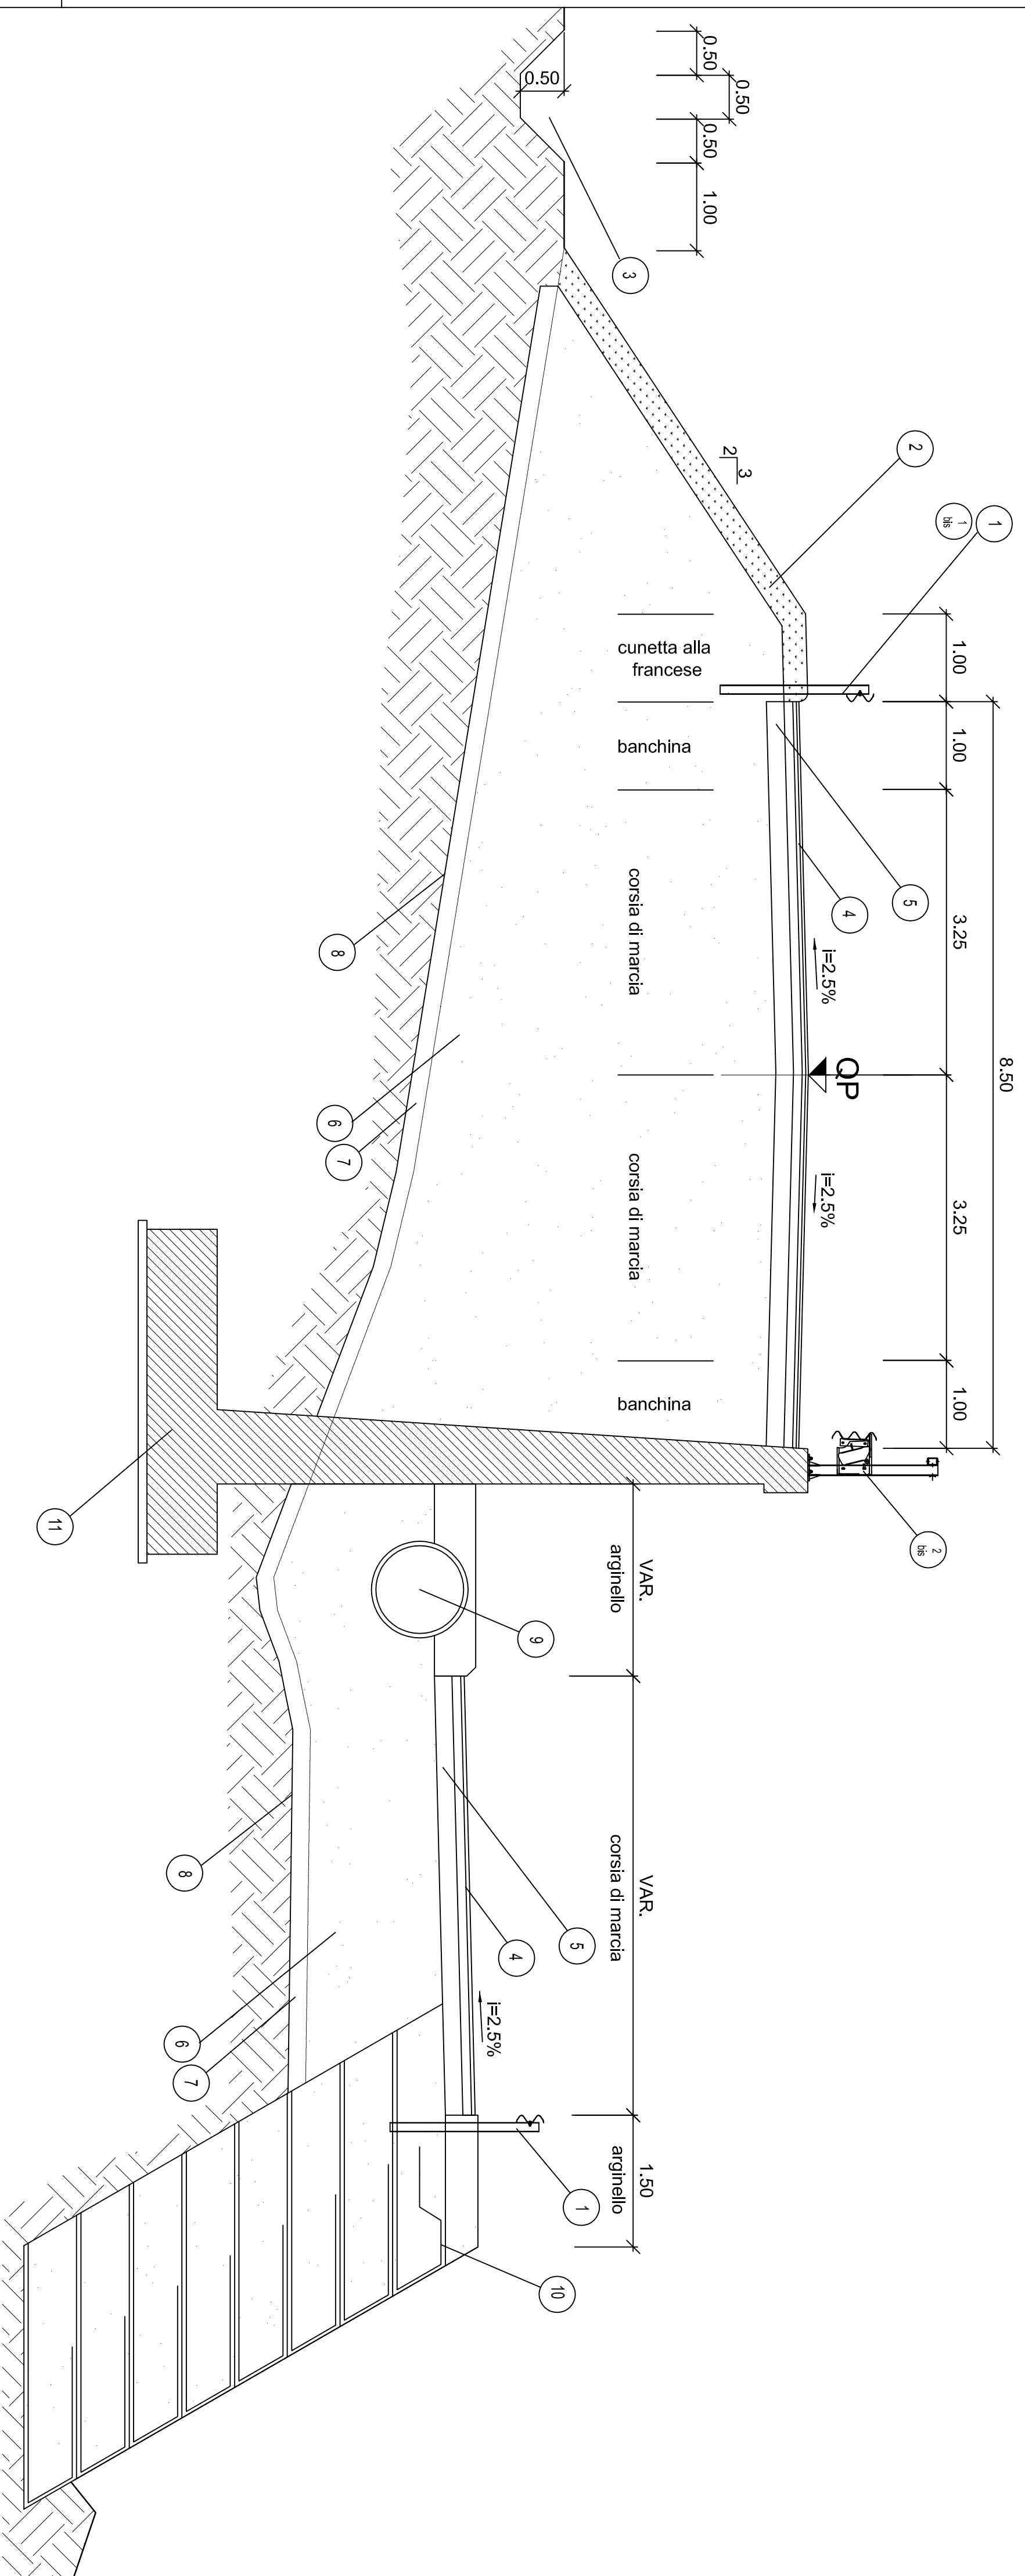

SEZIONE TIPO F2 (DM 05/11/2001)
IN TRINCEA CON PARETE TIRANTATA

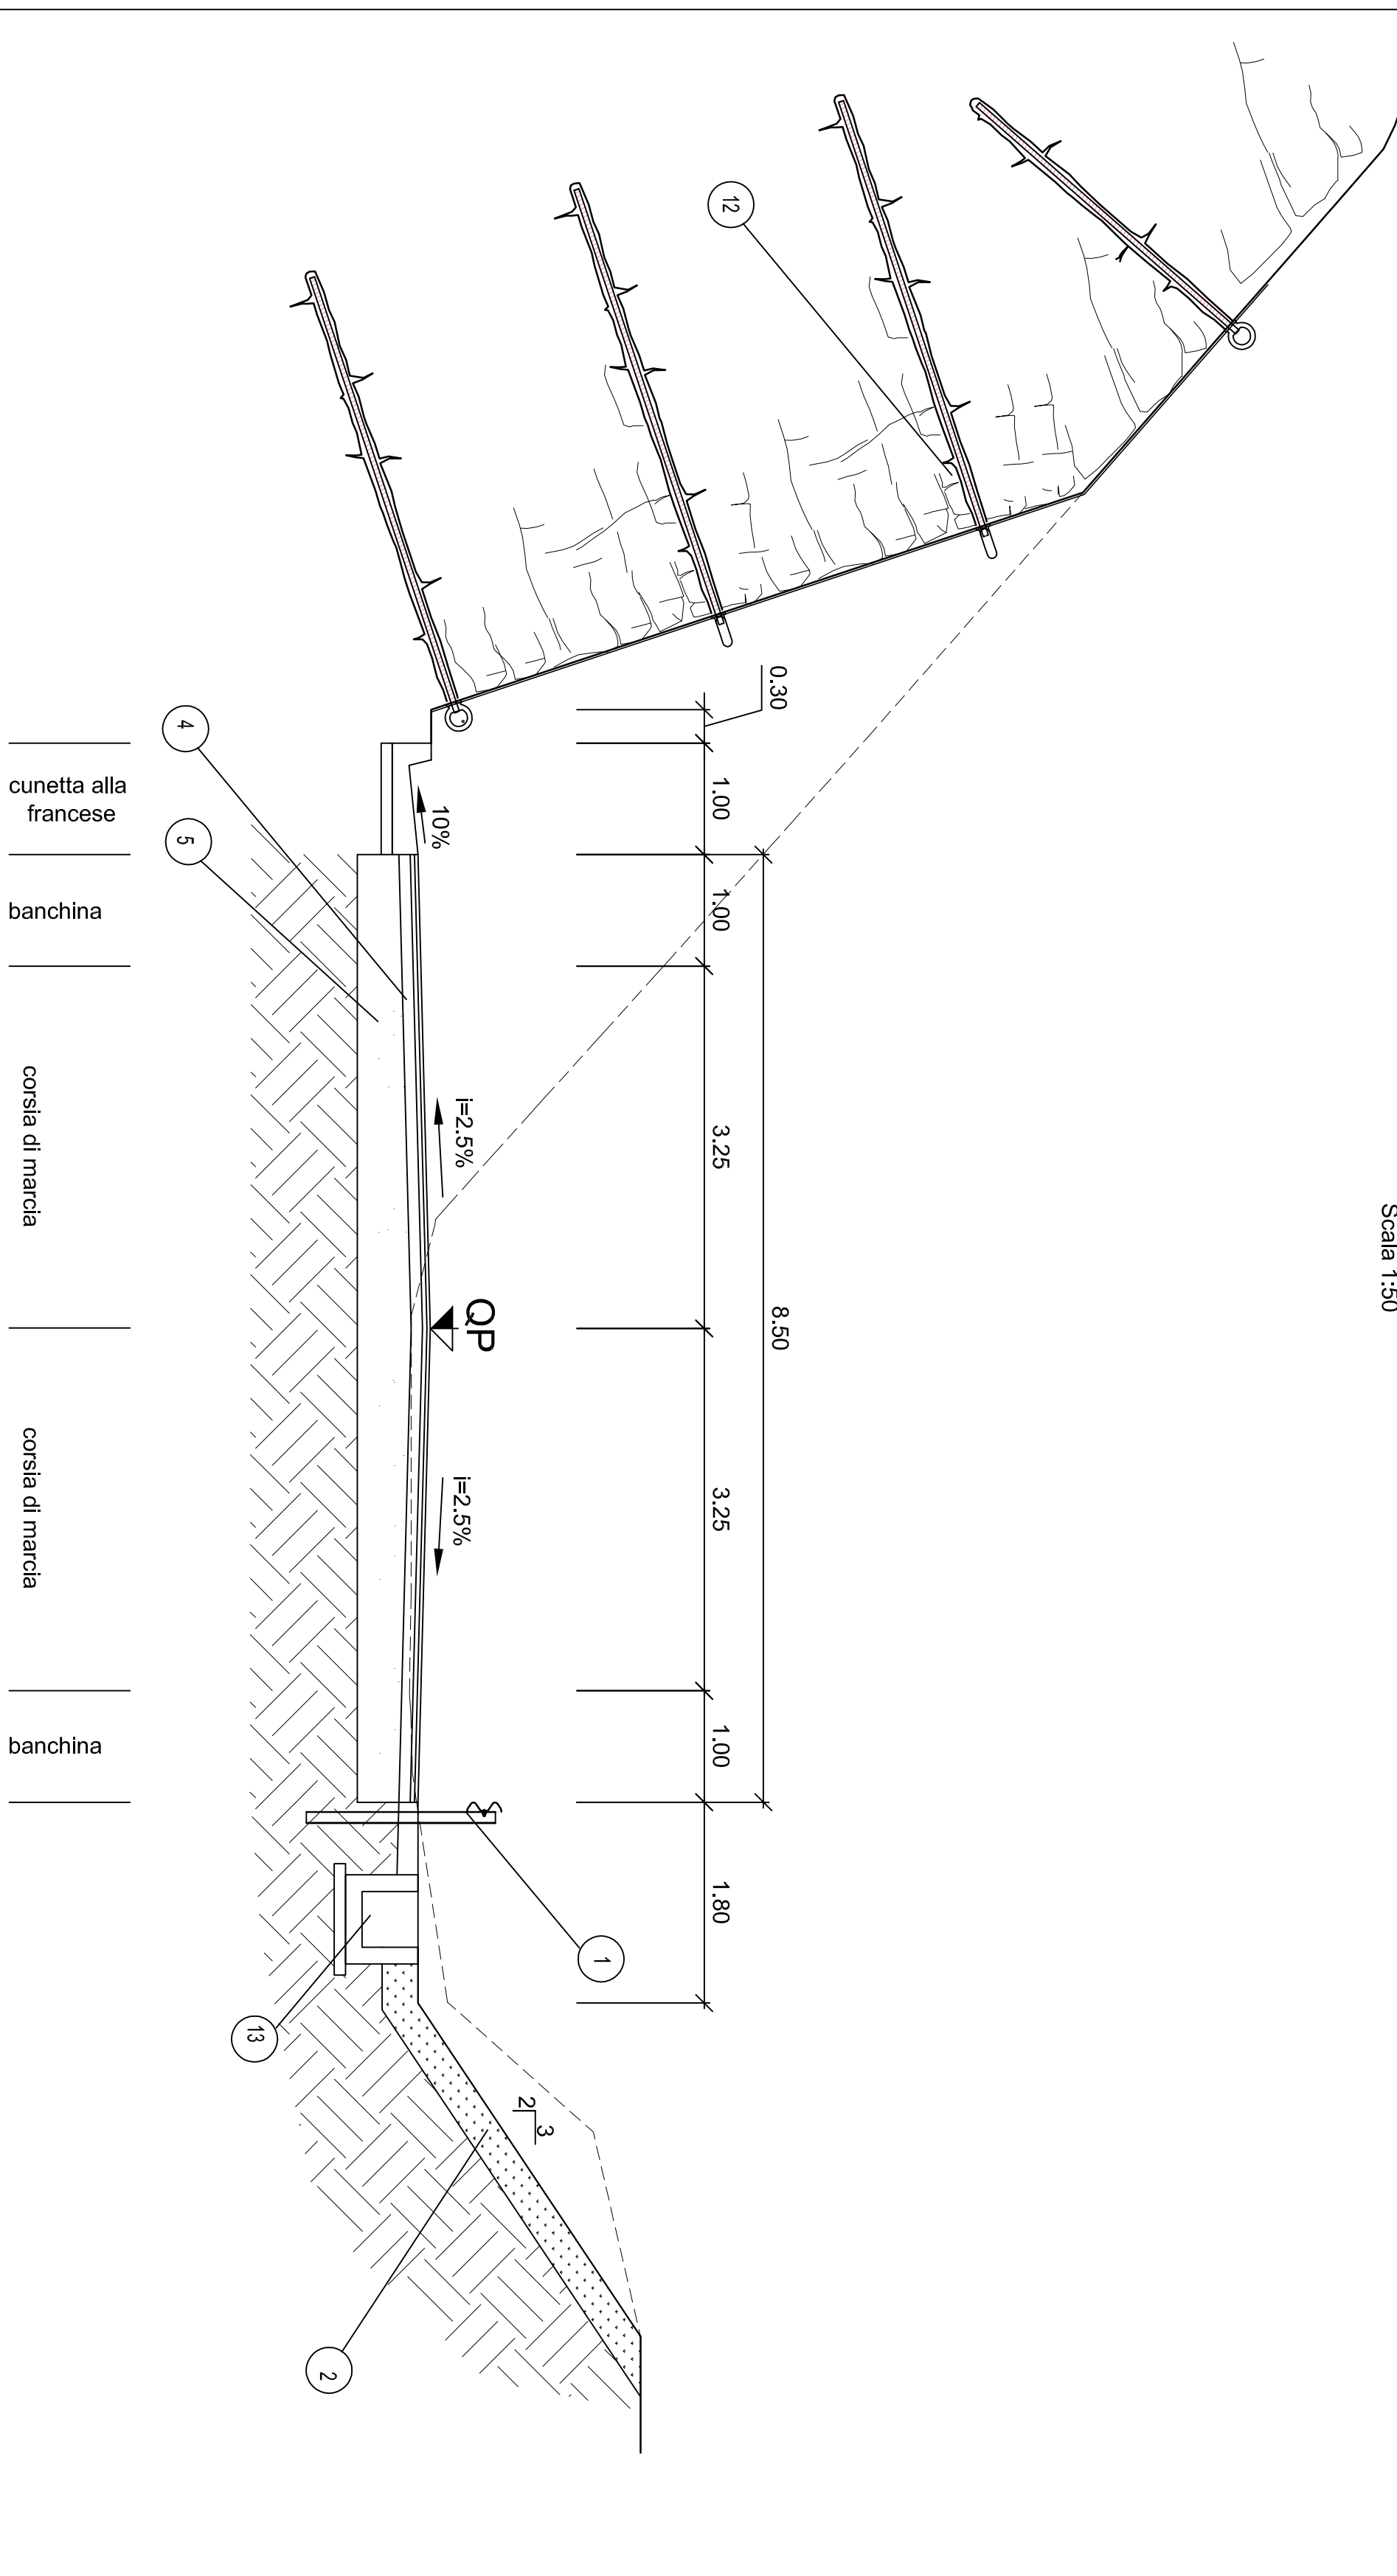


VISTA DA X


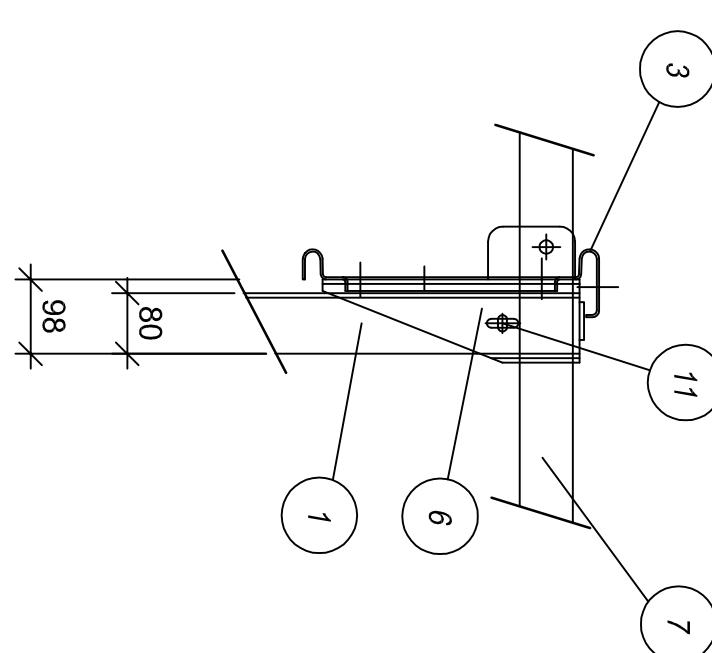


POS	DESCRIZIONE MATERIALE	MATERIALE
1	PAU 020606-A1200	SCALR
2	INSTANTO INT 500 S-3 mm	SCALR
3	OSTIANTATORE POLIEST. 3 mm	SCALR
4	OSTIANTORE DI PUNERON S-3 mm	SCALR
5	CORRENTE INT 020604 INT 500	SCALR
6	OSTIANTO SANCAMENTO PAU	SCALR
7	(Pneu 0150002, Laminar)	
8	PATTO SCAVATO INT 1460	SCALR
9	SOPORTO CORN INT 050604 1,100 mm	SCALR
10	BULONN MT	CASSE A8
11	BULONN ATE	CASSE A8
12	BULONN IOTE	CASSE A6
13	BULONN IOTE	CASSE A8


SEZIONE TIPO

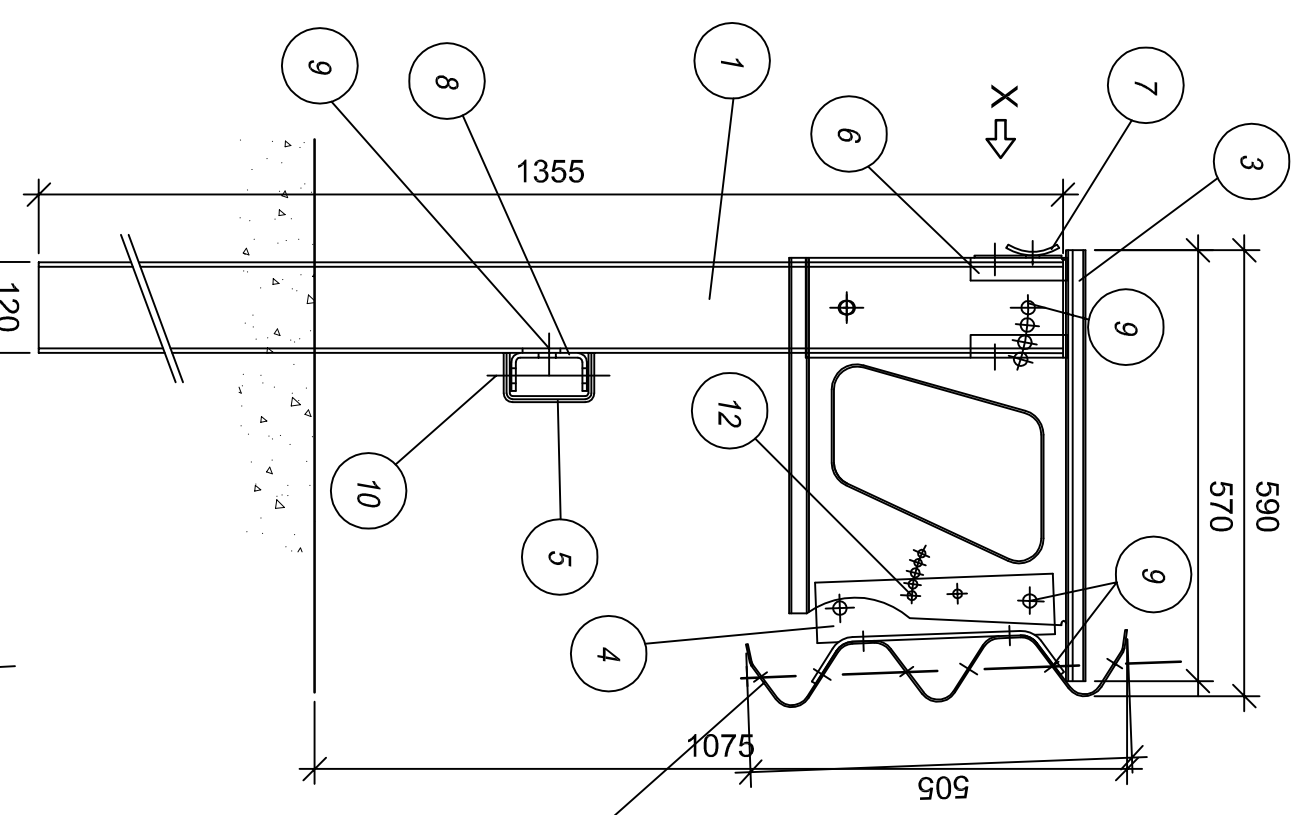


BARRIERA BORDO RILEVATO DI CLASSE H2

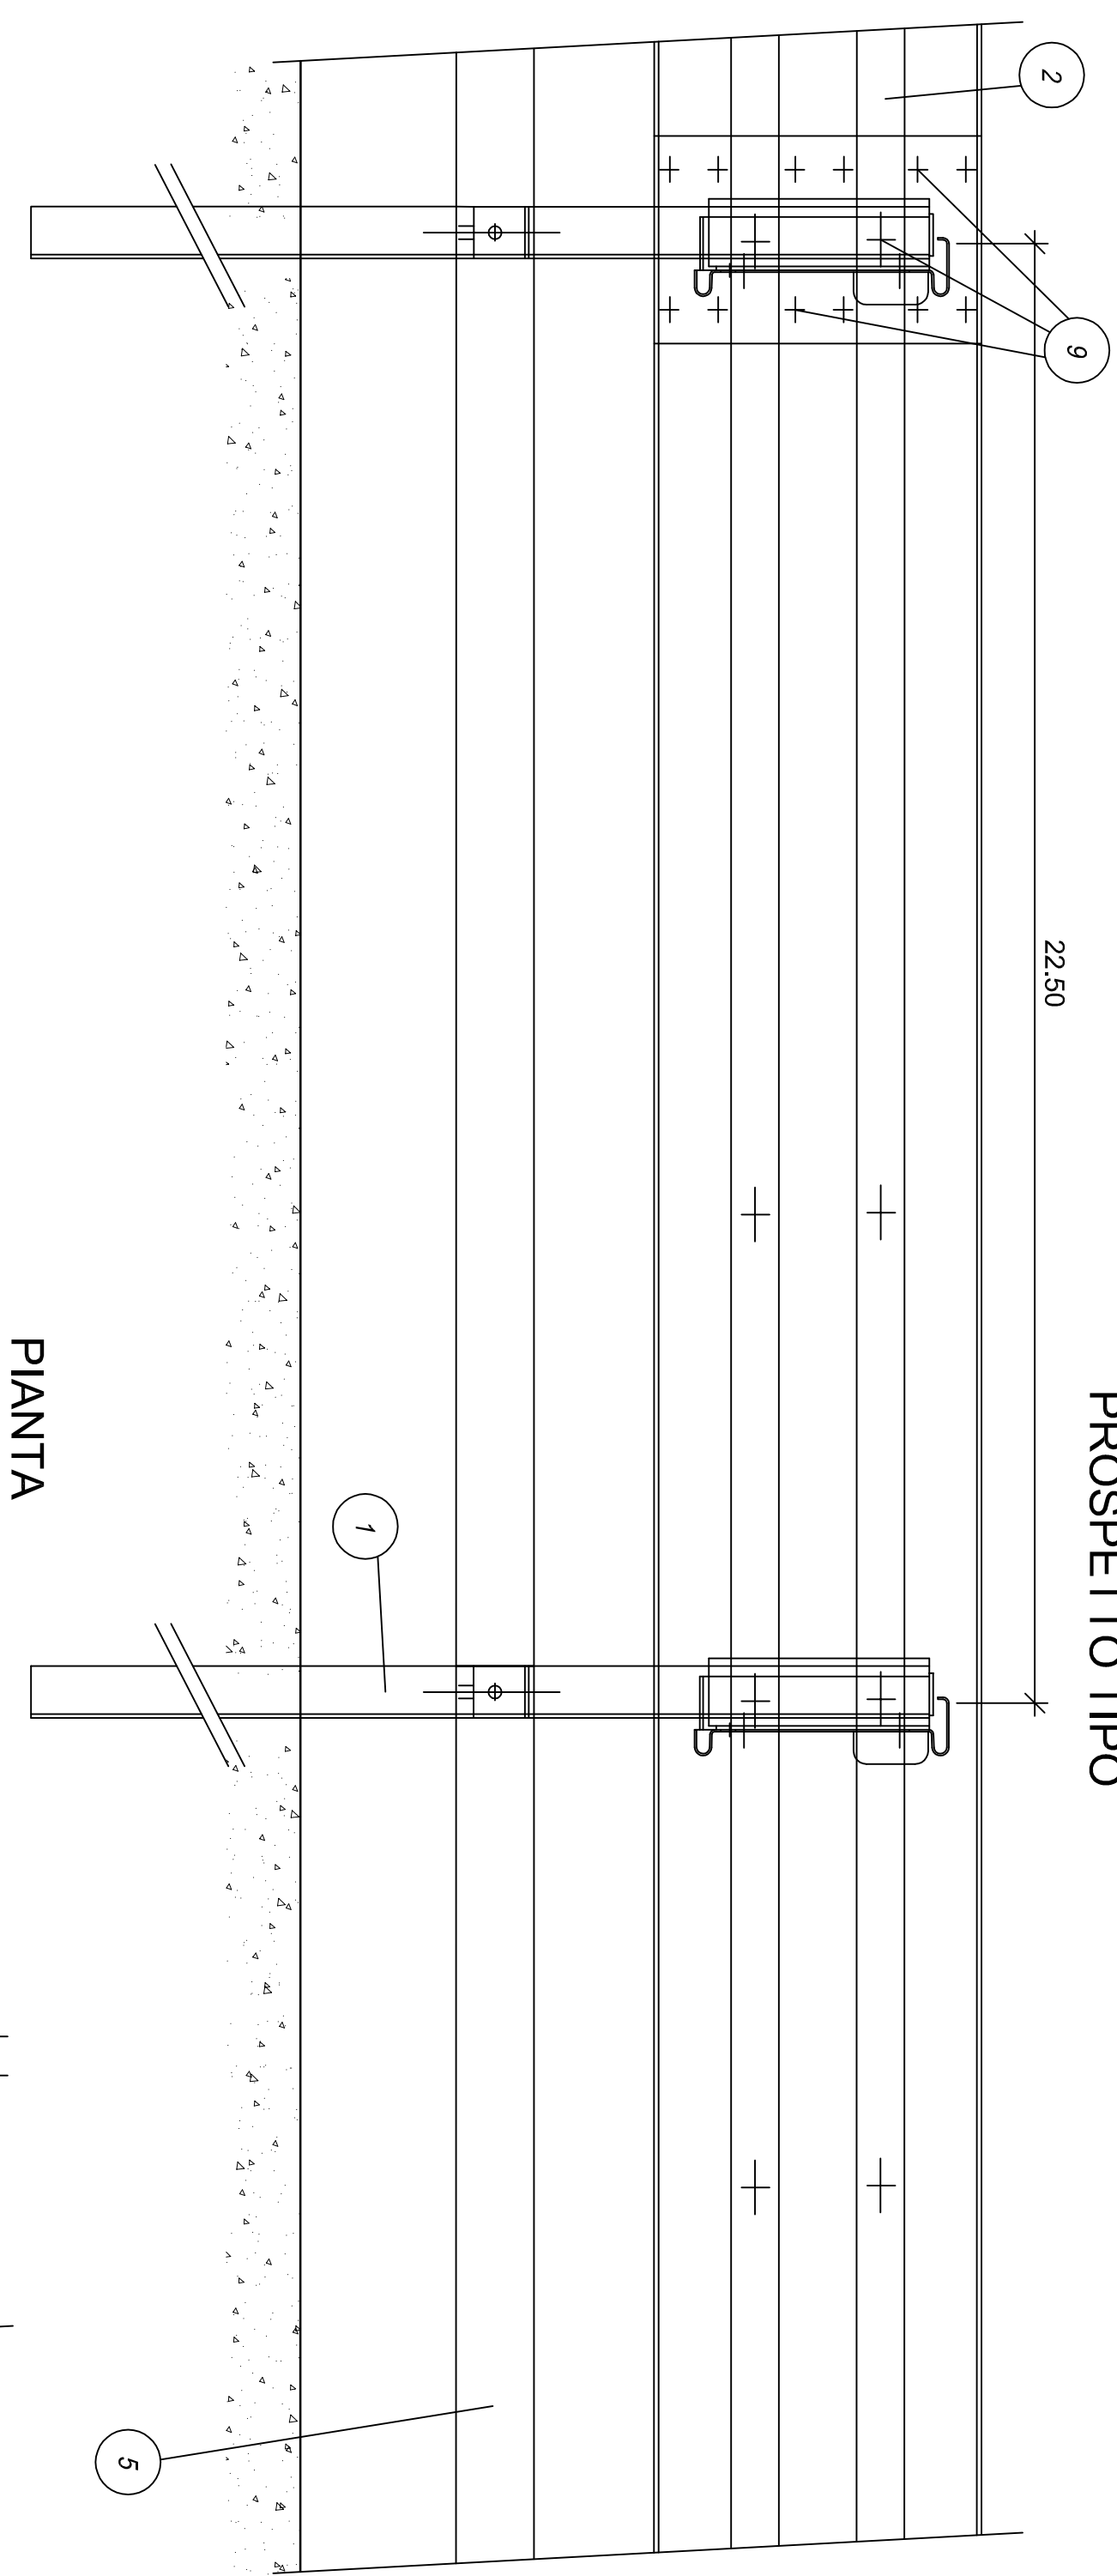


PROSPETTO TIPO

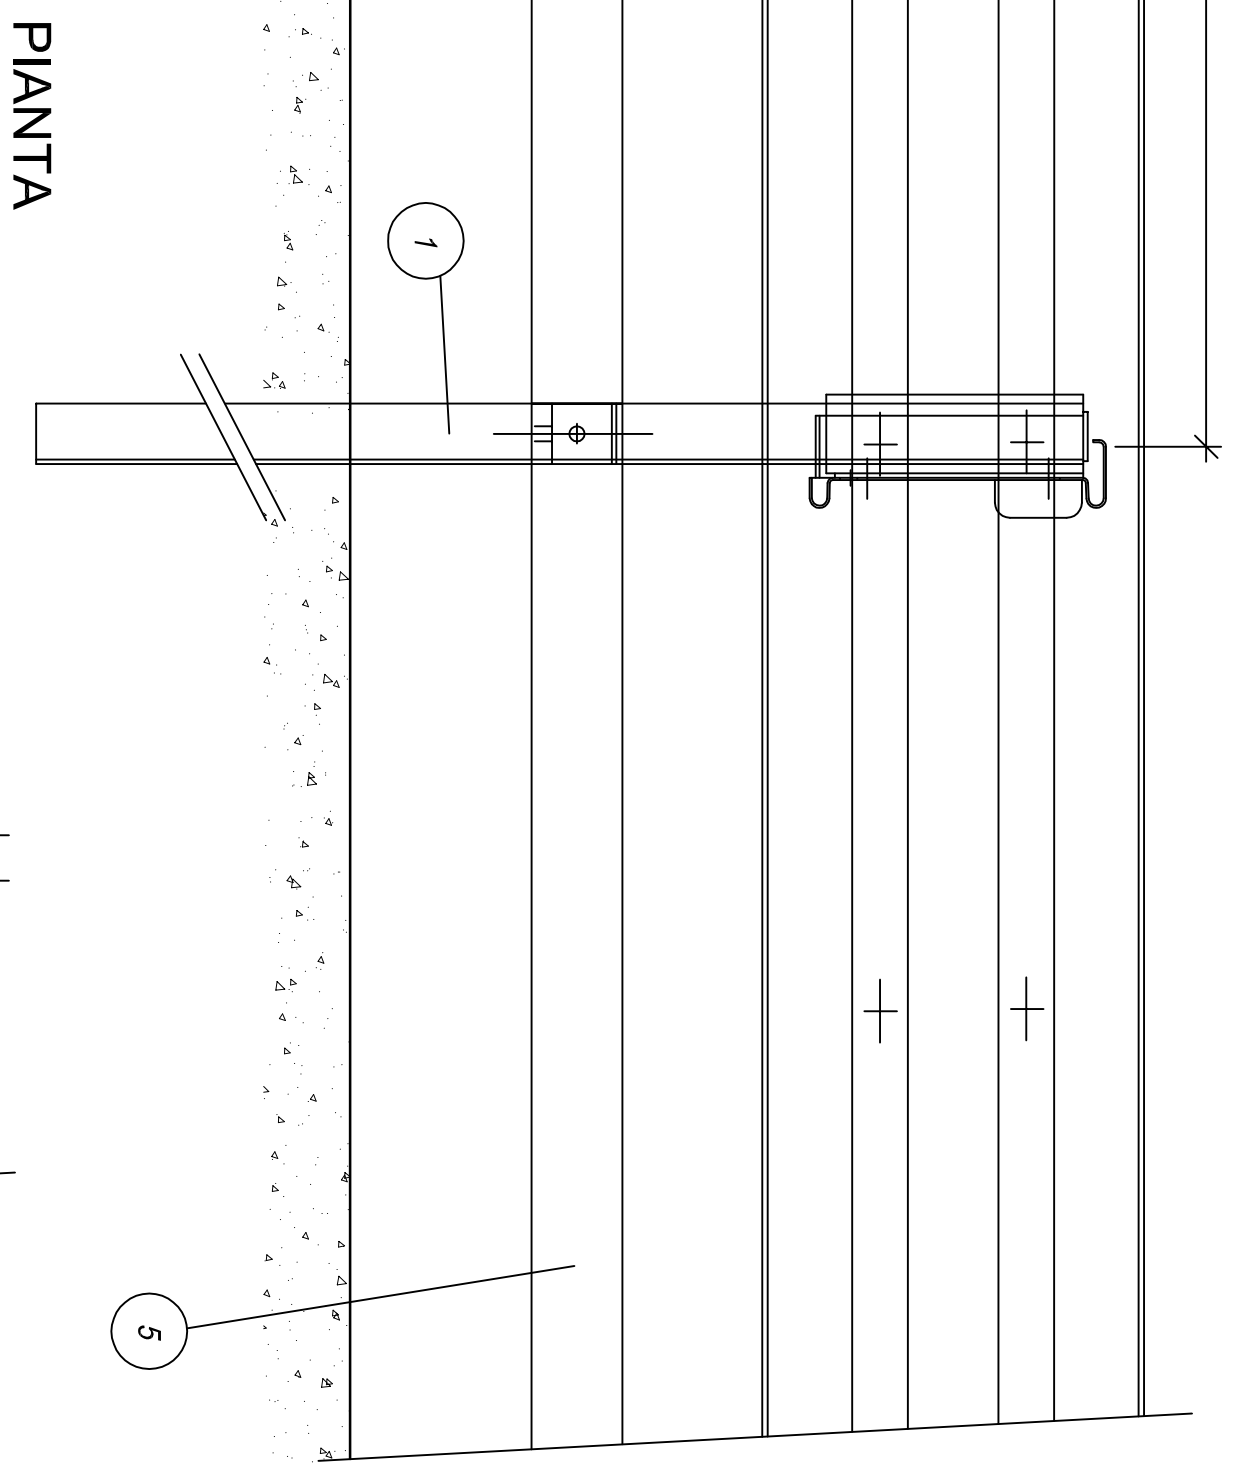


SEZIONE A-A

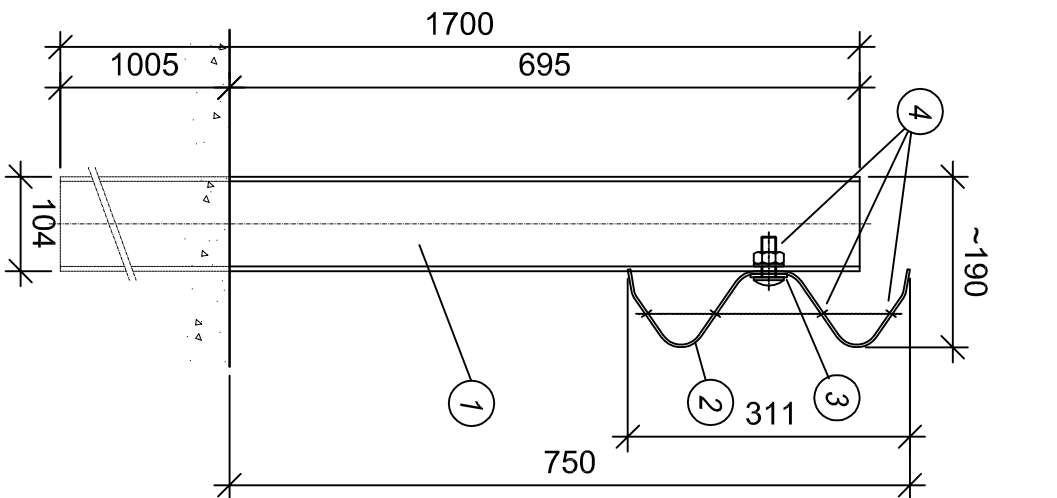

BARRIERA BORDO RILEVATO DI CLASSE N2

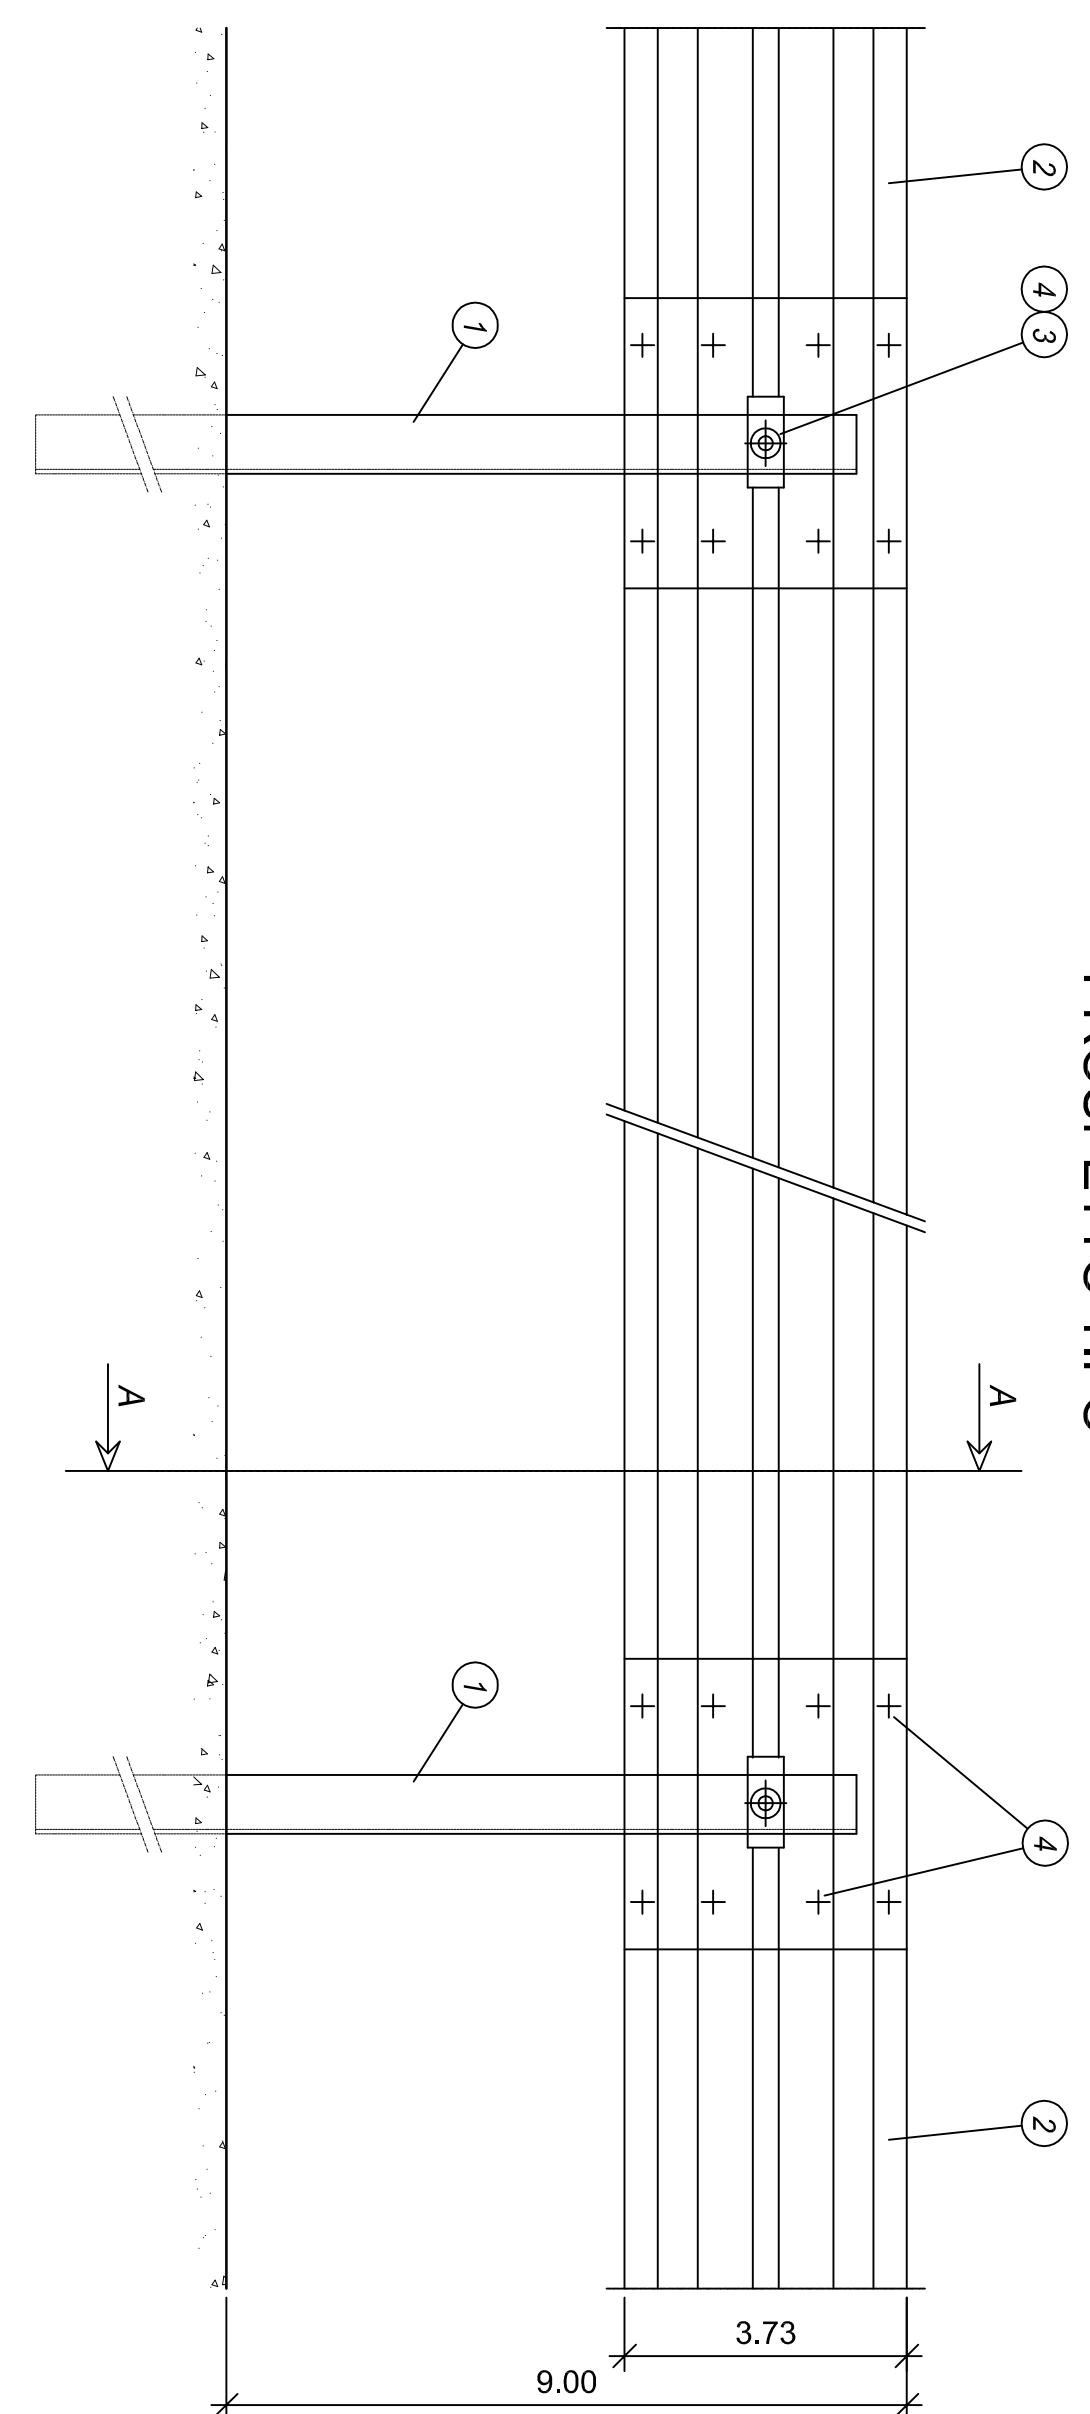


PROSPETTO TIPO

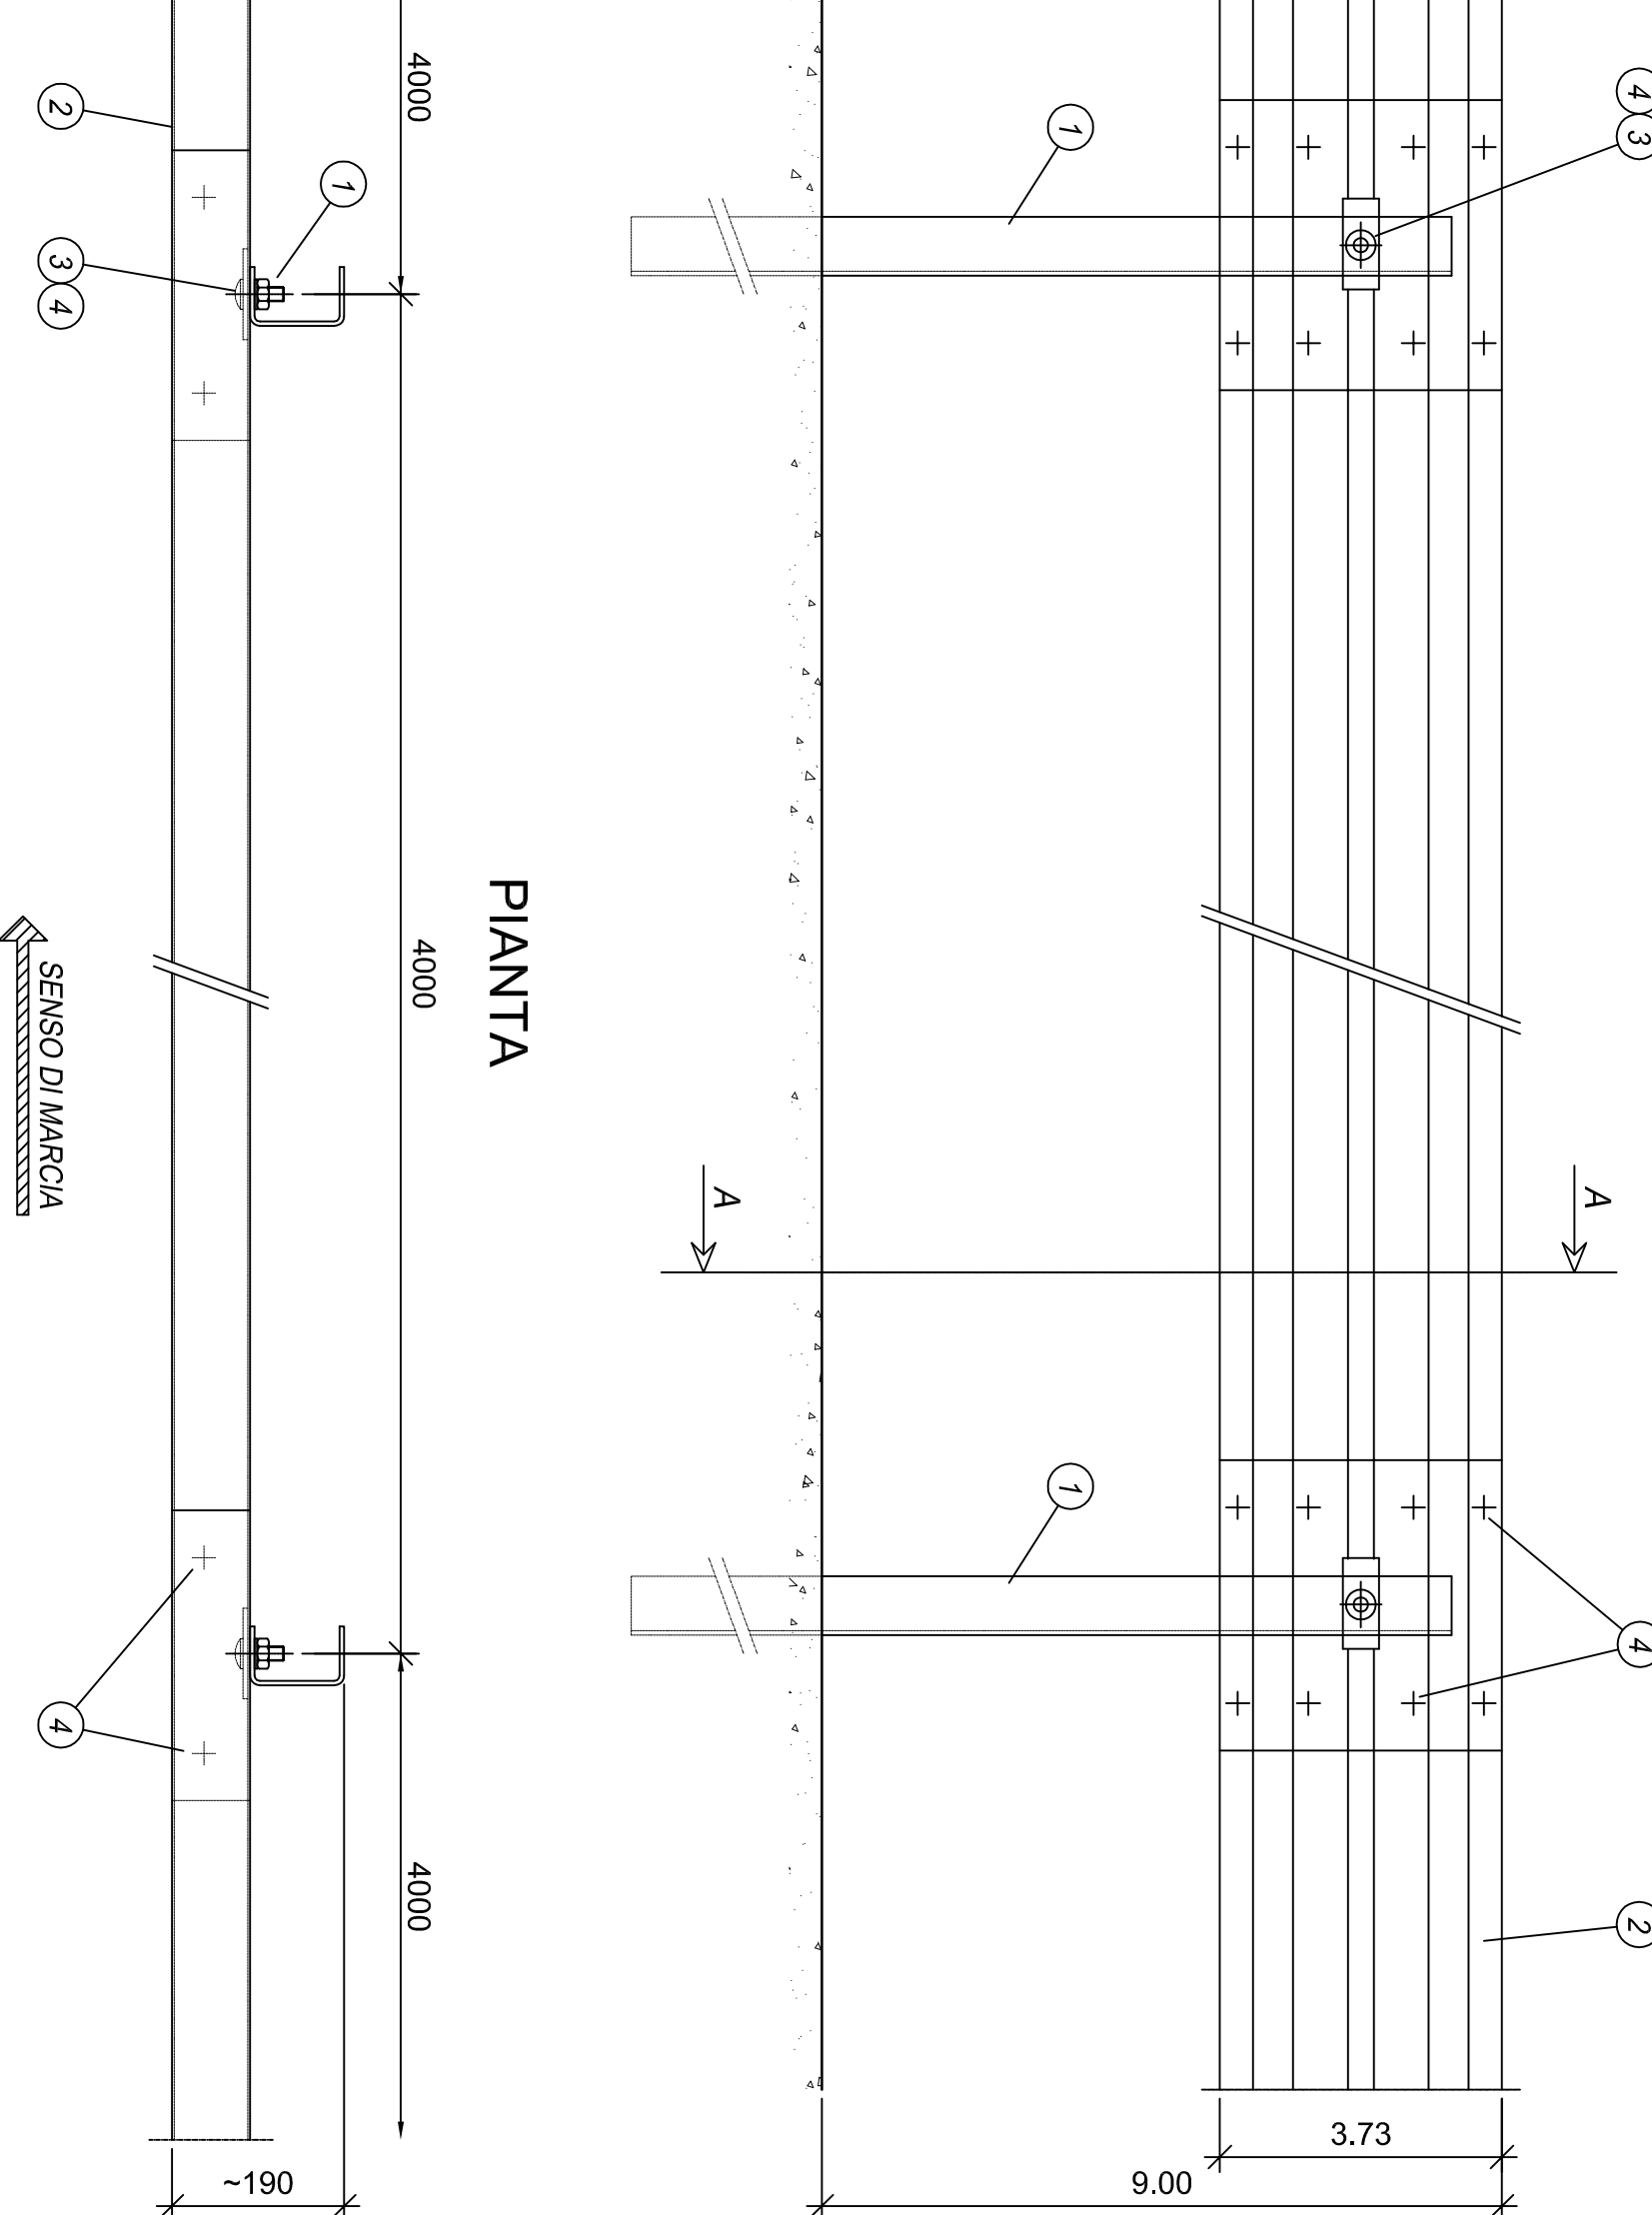

NOTE:

- | | |
|----|--|
| 1 | BARRIERA TIPO "Z-BOORD ELEVATO" PER RILEVANTI CON H>100cm
(VEDASI PARTICOLARI COSTRUTTIVI) |
| 2 | BARRIERA TIPO "Z-BOORD ELEVATO" PER RILEVANTI CON H>100cm
(VEDASI PARTICOLARI COSTRUTTIVI) |
| 3 | TERRINO VEGETALE ALA: 30 cm
(VEDASI PARTICOLARI COSTRUTTIVI) |
| 4 | BARRIERA TIPO "Z-BORD OPERA" SU OPERA
(VEDASI PARTICOLARI COSTRUTTIVI) |
| 5 | FOSSEO IN TERRA |
| 6 | PANINCELAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
FONDAZIONE SUI PRESSENTE ELABORATO)
PANELLI GRANULARE STABILIZZATO PER
GRANULOMETRIA:
- Me _s = 80 N/mm ²
- MISCELA C10 Cio=75%+100% C25 = 60÷67 CltO = 35÷67%
C3 = 25÷55 S2 = 15÷40 S3/4 = 5÷7 S4/5= 2÷10% |
| 7 | RILEVANTI IN TERRE ARGILLENEE MRO(PAL1, AC.4, AC.5, AC.6,
AC.7)
- POSA IN OPERA IN STRATI AL FINITO SPESSE: 50 cm.
- DENSITA' => 90% ASHMO MOD. (STRATO SUPERIORE: 30 cm +
DENSITA' |
| 8 | PIANO DI POCA DEL RILEVATO A 20° cm dal P.C. |
| 9 | DENSITA' => 90% ASHMO MOD.
- Me _s = 100N/mm ² (VALORE ALLESTRAOSSERO DEL RILEVATO
N.B.: Per l'uso del gruppo Z-2, saranno accettabili solo tene con pressante
min. < 50% e passante 0,075 mm : 25% .
potranno essere impiegati tutti i materiali di derivazione di riaverti estratti a
mano o con mezzi meccanici purché non siano stati sottoposti ad alcun trattamento
scottico (collo 50 cm). |
| 10 | PIANO DI POCA DEL RILEVATO A 20° cm dal P.C. |
| 11 | DENSITA' => 90% ASHMO MOD. |
| 12 | - Me _s = 15 N/mm ²
QUALORA SUL PIANO DI POSA DEL RILEVATO NON VENGA
RAGGIUNTO IL Me _s = 15 N/mm ² SI PROCEDERA' A BONIFICA
TUO ONNUALTO DA 1000 |
| 13 | TERRA ARMATA |
| 14 | MURO DI SOTTOSTACCA IN C.A. |
| 15 | PALETTE TRAMATTA |
| 16 | CALCOLATA RETTANGOLARE 0,50x0,50 |


SEZIONE TIPO IN RILEVATC

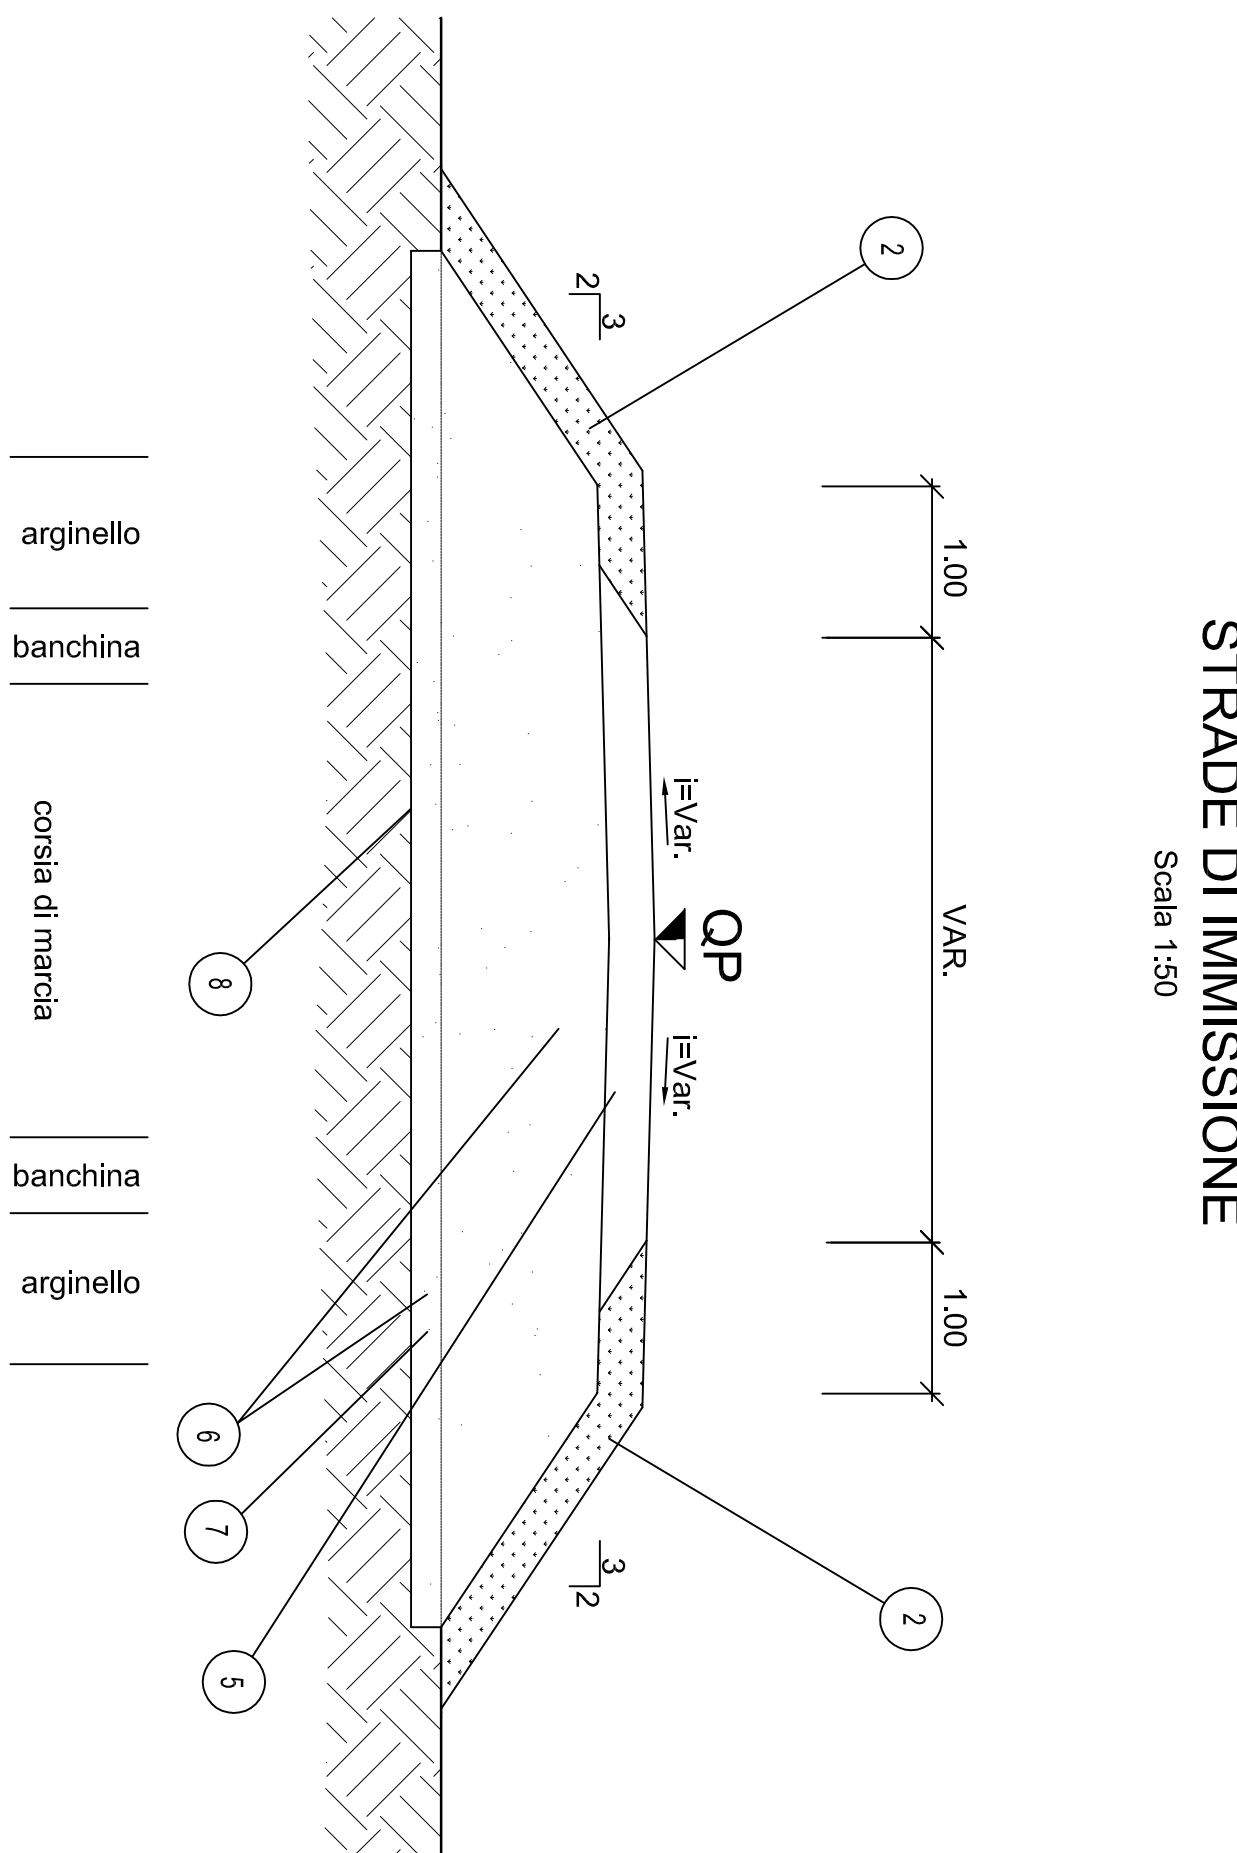


PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO





PARTICOLARE DI INSERIMENTO CUNETTA

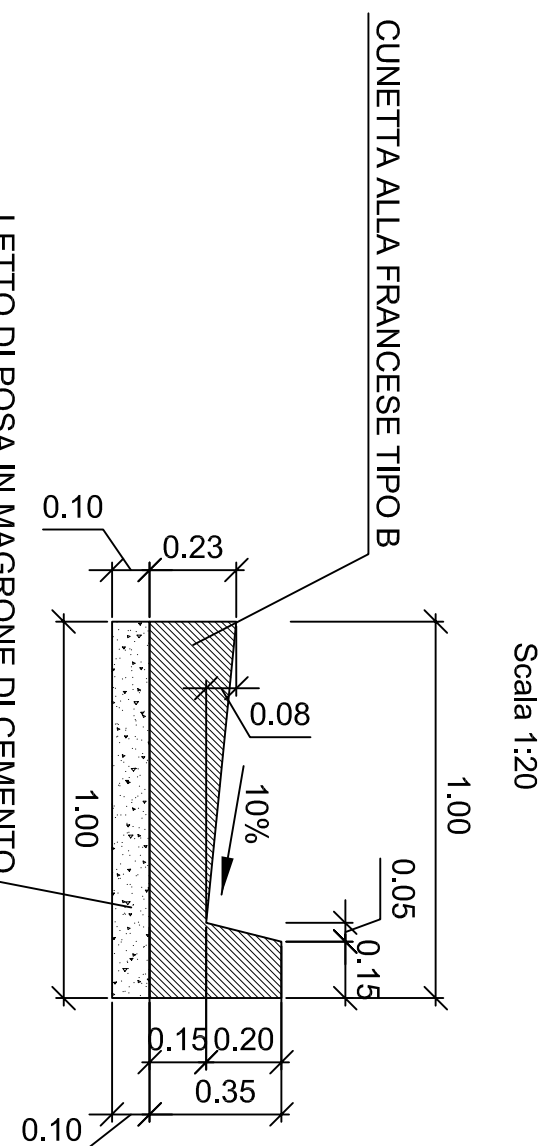


SEZIONE A-A

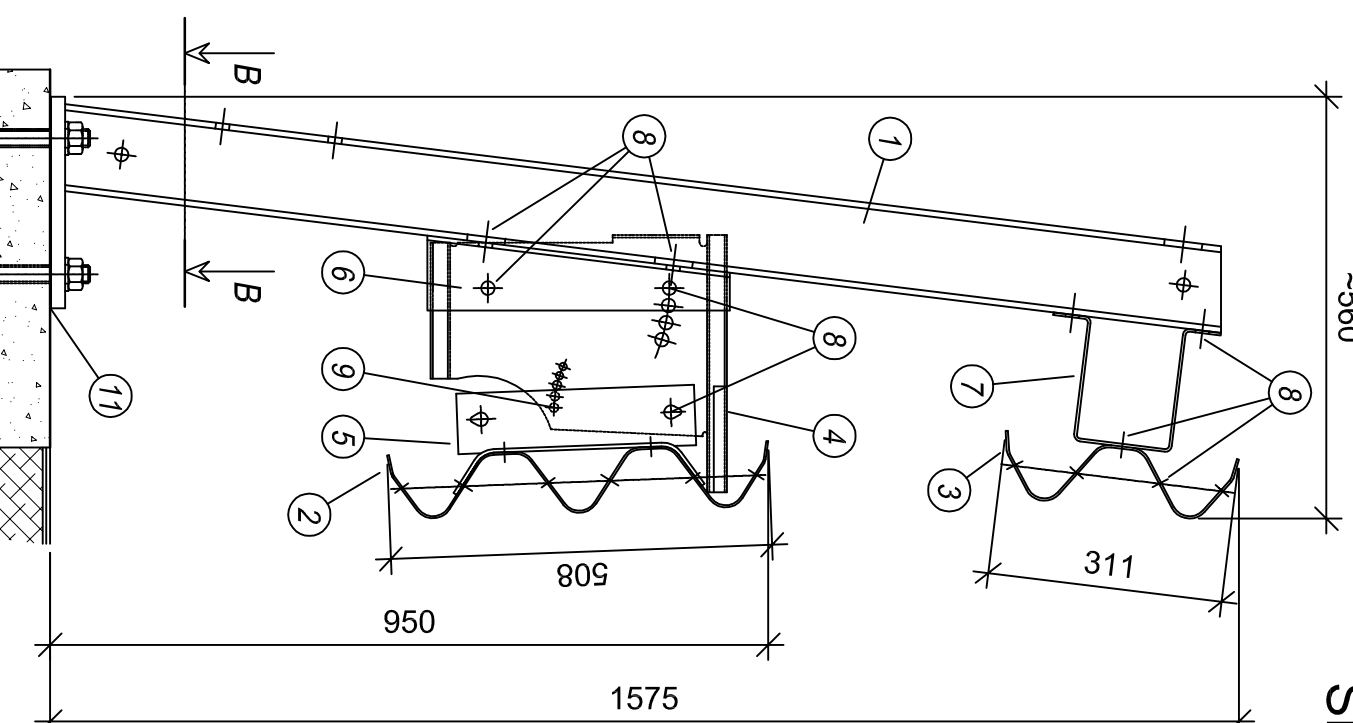

PROSPETTO TIPO

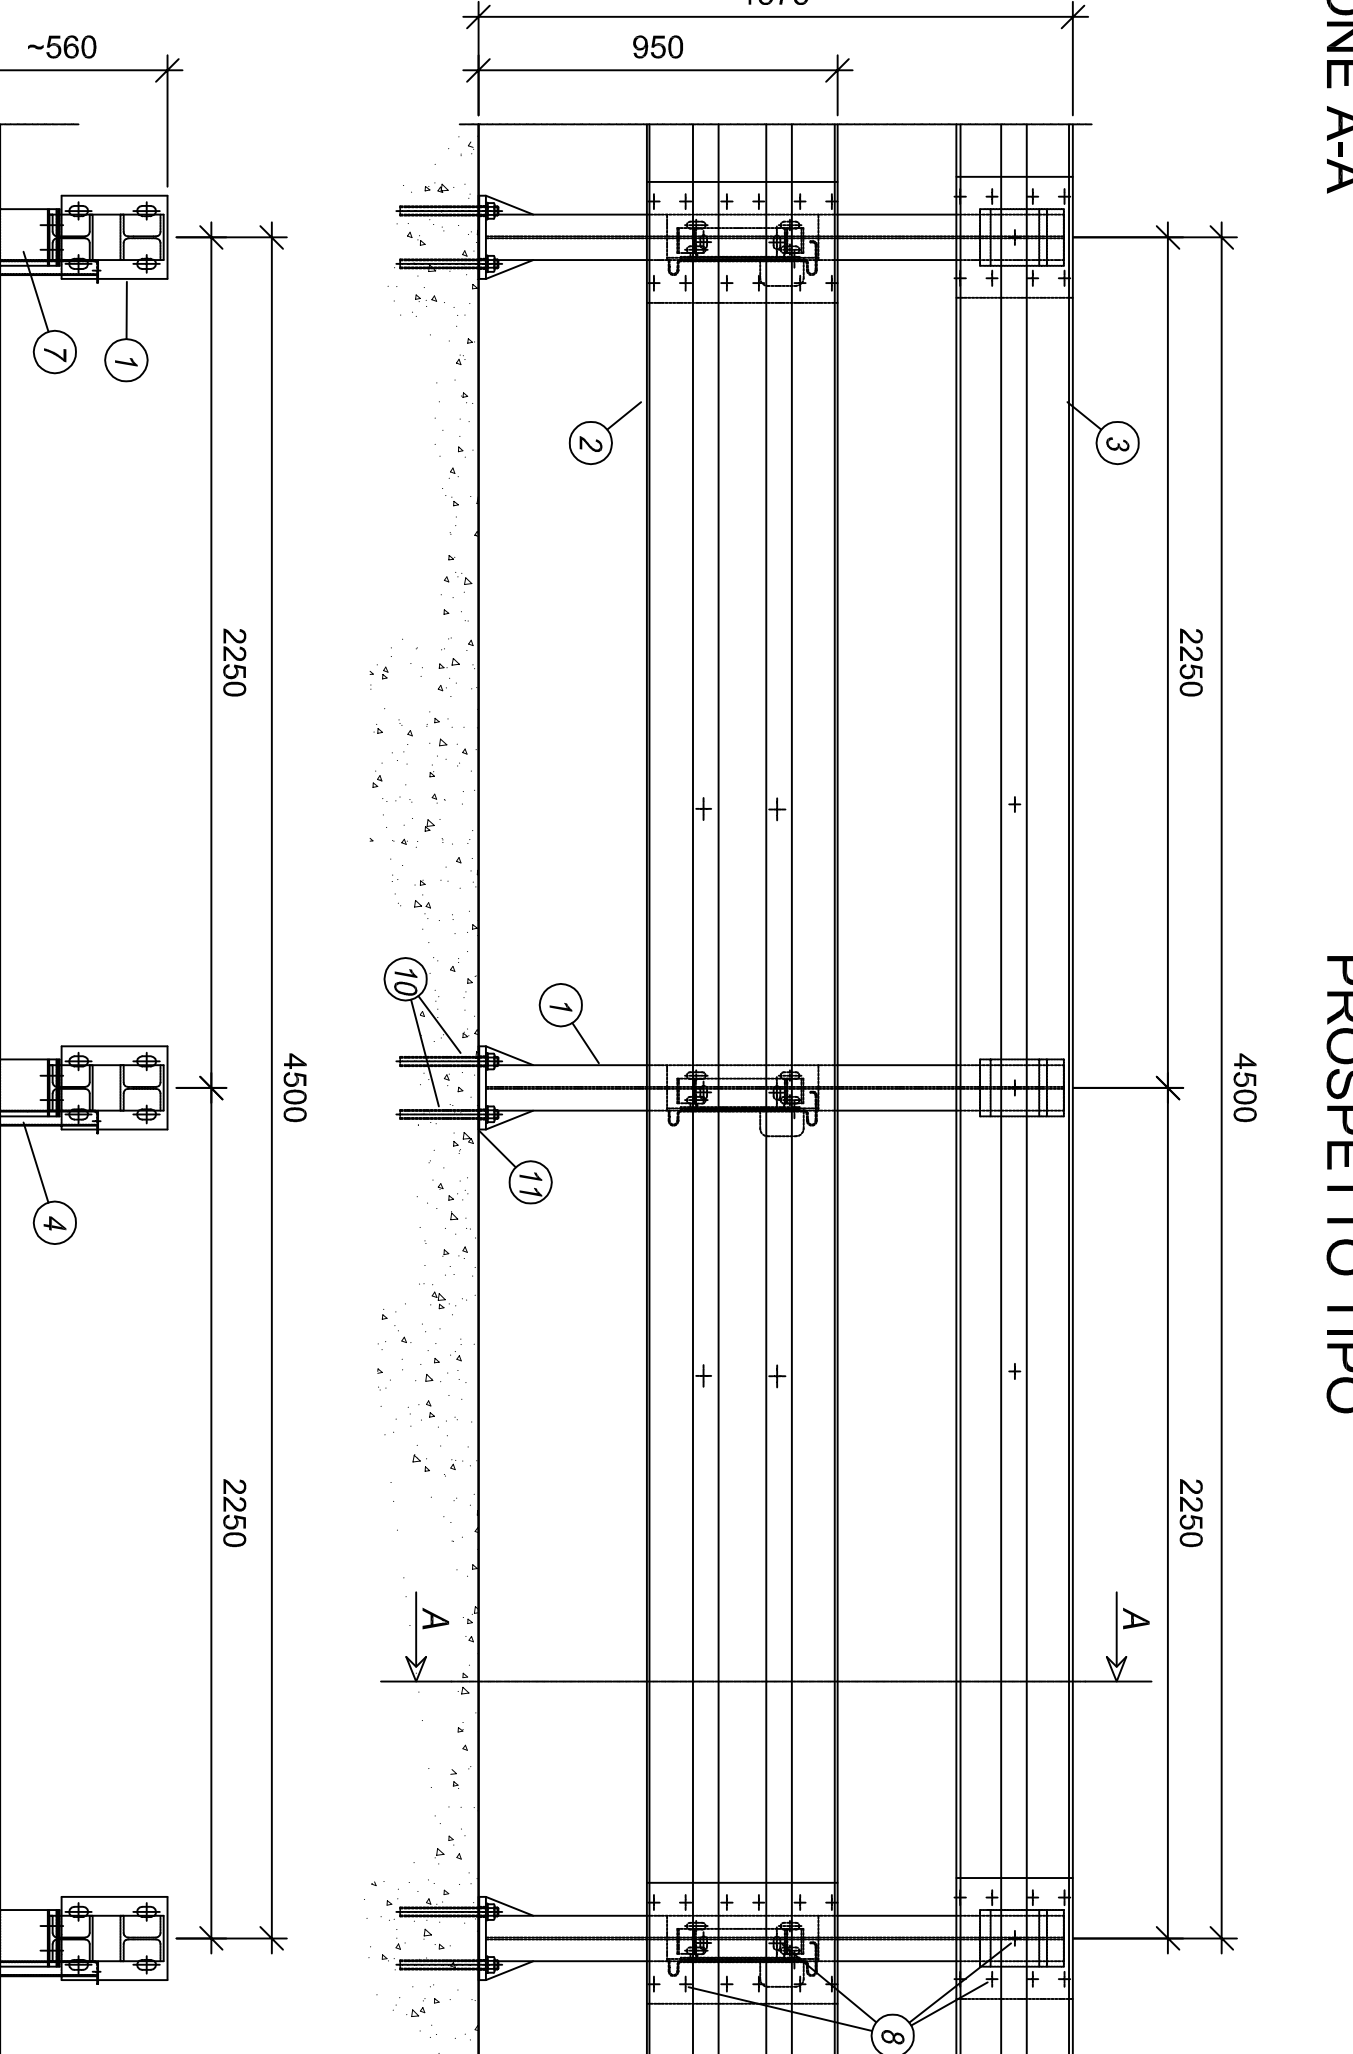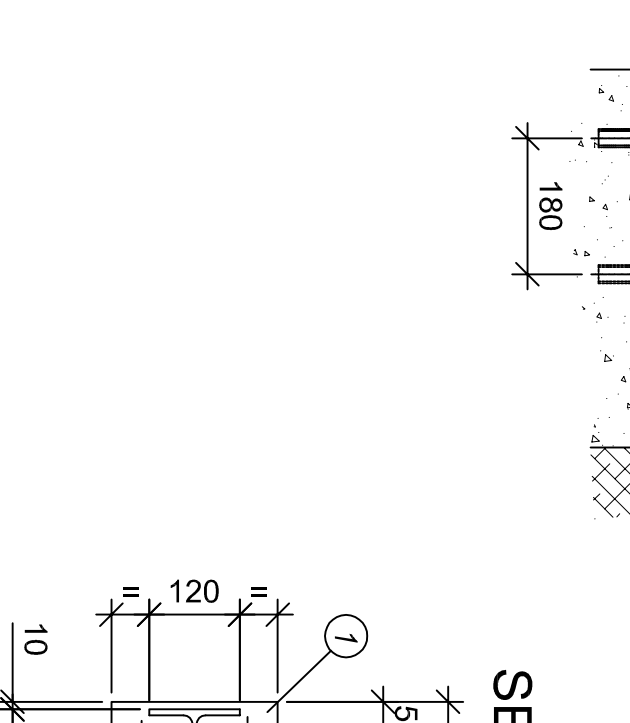SEZIONE B-B
280

PIANTA

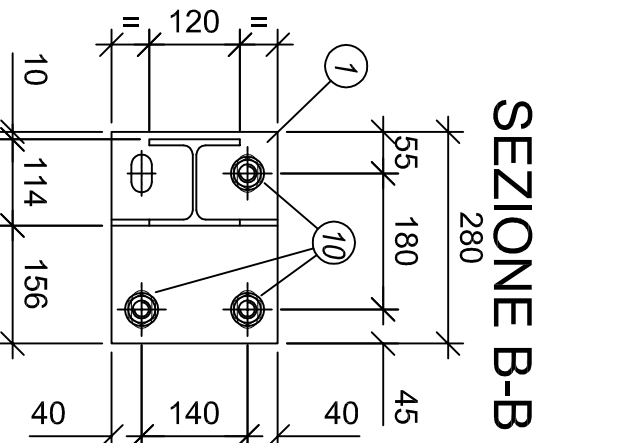

POS.	DESCRIZIONE COMPONENTE	LITERALE
1	PALO/FEI 120 H/550+1/20/220/21- RINF.	SONDINE
2	MASCHIO/VALVE 100 H/450/30 22,2 mm	SONDINE
3	VALVOLA/VALVOLA 100 H/450/30 22,2 mm	SONDINE
4	DISTRIBUTORE/SPR. 100 H/450/30 22,2 mm	SONDINE
5	DISPERAZIONE D'ENERGIA 50,5 mm	SONDINE
6	ELEMENTO DI COLLEGGIMENTO PALO/0,525/150	SONDINE
7	DISTRIBUTORE/ENERGIA 50/160/33/30 3,5-1	SONDINE
8	BOLLINO/016 T1	CLASSE 6,6
9	BOLLINO/016 T2	CLASSE 6,6
10	TRASPARENZA/MAZZUOLI/DA DADO E FONDELLA	CLASSE 6,6
11	COMPONENTI/MAZZUOLI/DA DADO E FONDELLA	CLASSE 6,6

[illegible]