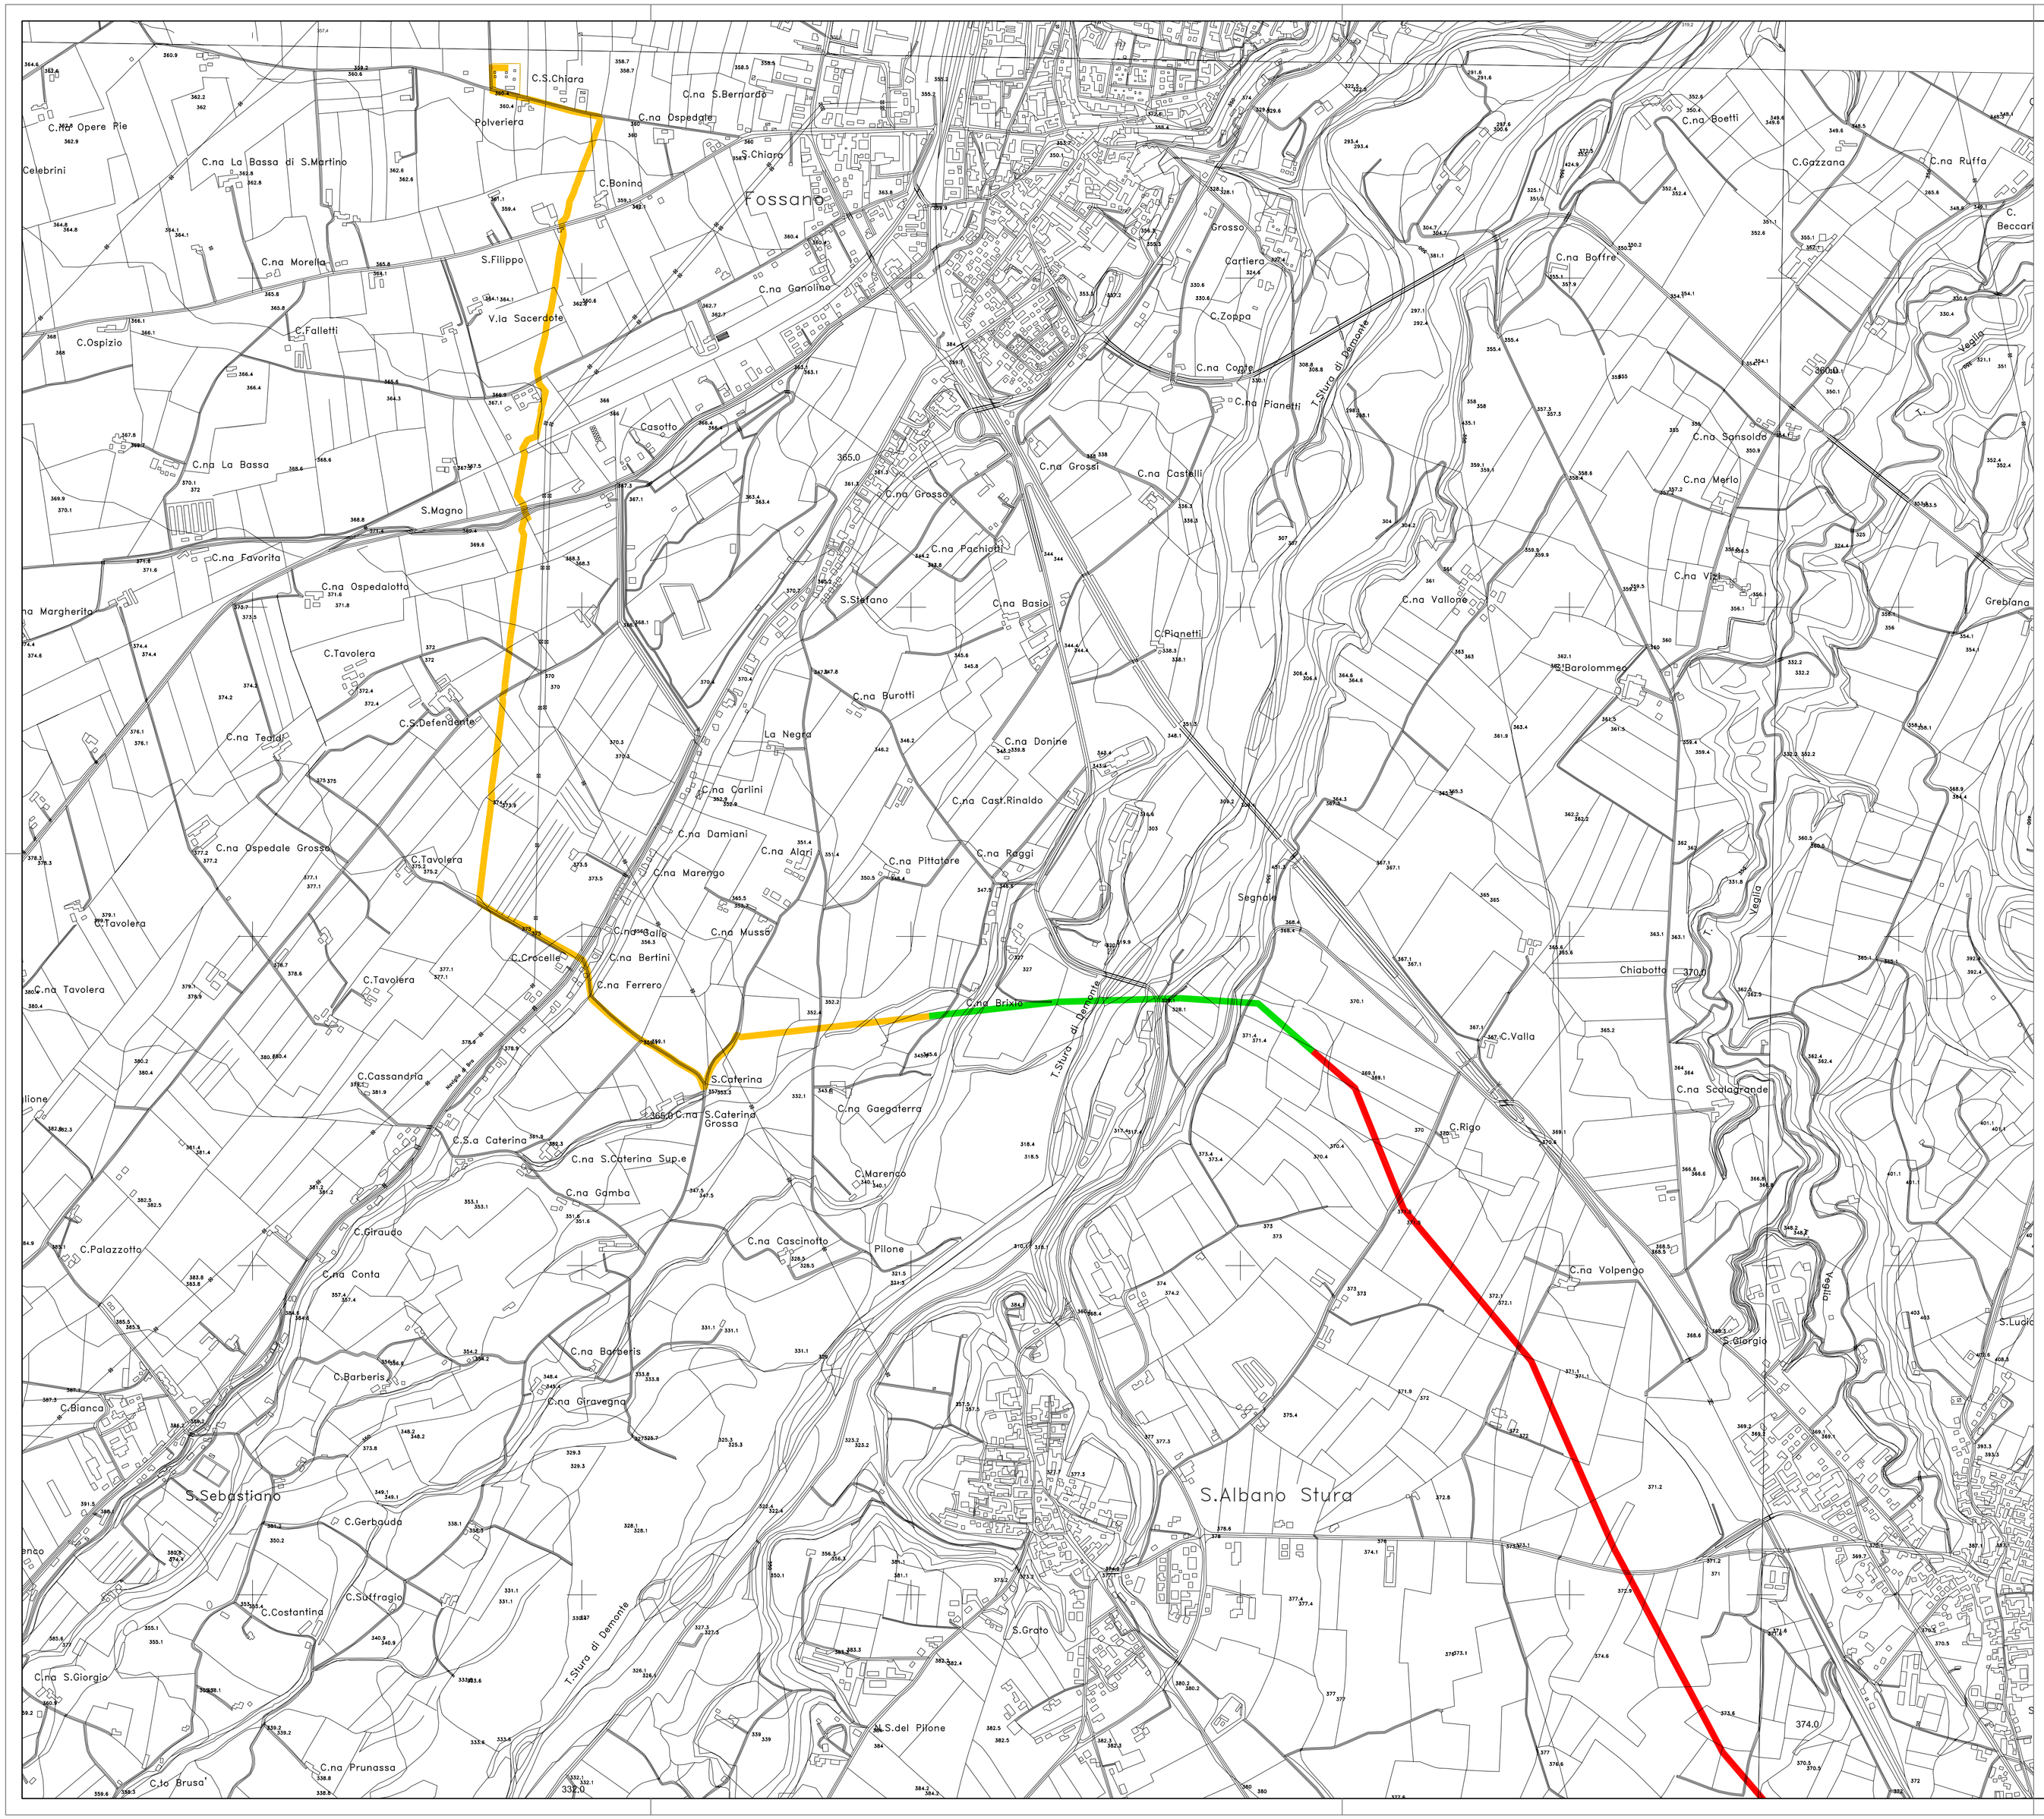

LEGENDA

Carta del rischio archeologico

- Rischio elevato
- Rischio medio
- Rischio basso

AUREA sas
Corte dei Calzolai, 9
28100 NOVARA
Tel./Fax 011.9131649
P.I. e C.F. 01494310038

REVISIONI					
00	15/05/2013	PRIMA EMISSIONE	V.Dezza AUREA s.a.s.	M.FRAPPORTI ING/CRE-ASA	N.RIVABENE/F.TESTA ING/CRE-ASA
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

CODIFICA DELL'ELABORATO: DE23745A1BAX20008_TAV_02A

PROGETTO

TITOLO

RICAVATO DAL DOC. TERNA

CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA: PUBBLICO

ELETTRODOTTO A 132 kV
C.P. DI FOSSANO - S.E. DI MAGLIANO

Relazione archeologica preliminare
CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DE23745A1BAX20008_TAV_02A.pdf	1 unità = 1 m	A1	1:10000	01/02

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.