



Legenda

- 132KV Doppia terna
- 132KV Semplice terna
- 60KV Semplice terna
- 220KV Doppia terna
- 220KV Semplice terna
- Stazioni elettriche esistenti

Tavole IGM 21 II SO, 21 II NO, 21 III NE, 21 III SE, 36 I NO, 36 IV NE

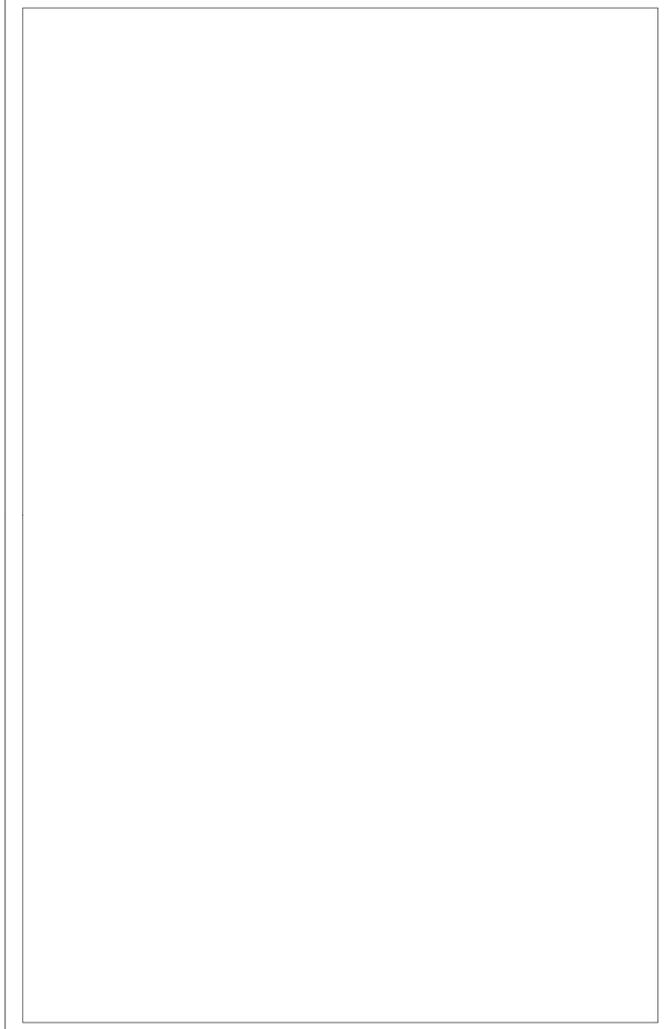



REVISIONI	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
	00	15/10/2012	Prima emissione	F. Caranotto AOT UPRI Lin	V. Lauripoli AOT UPRI Lin	N. Ferracin AOT UPRI

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO			
COROGRAFIA	DU23015C2BCX14002			
PROGETTO	TITOLO			
Opera 0305	Rete di Trasmissione Nazionale			
RICAVATO DOC. TERNA	Razionalizzazione rete 132KV nell'area di Trento			
CLASSIFICAZIONE SICUREZZA	Piano Tecnico delle Opere			
	Corografia generale			
	Situazione Attuale			
NOME FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
TN132_Cor_A		780 X 594	1:25000	1 / 3

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terma S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione senza esplicito consenso di Terma S.p.A.

This document contains information proprietary to Terma S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Wicwer shape of spreading or reproduction without the written permission of Terma S.p.A. is prohibt.