




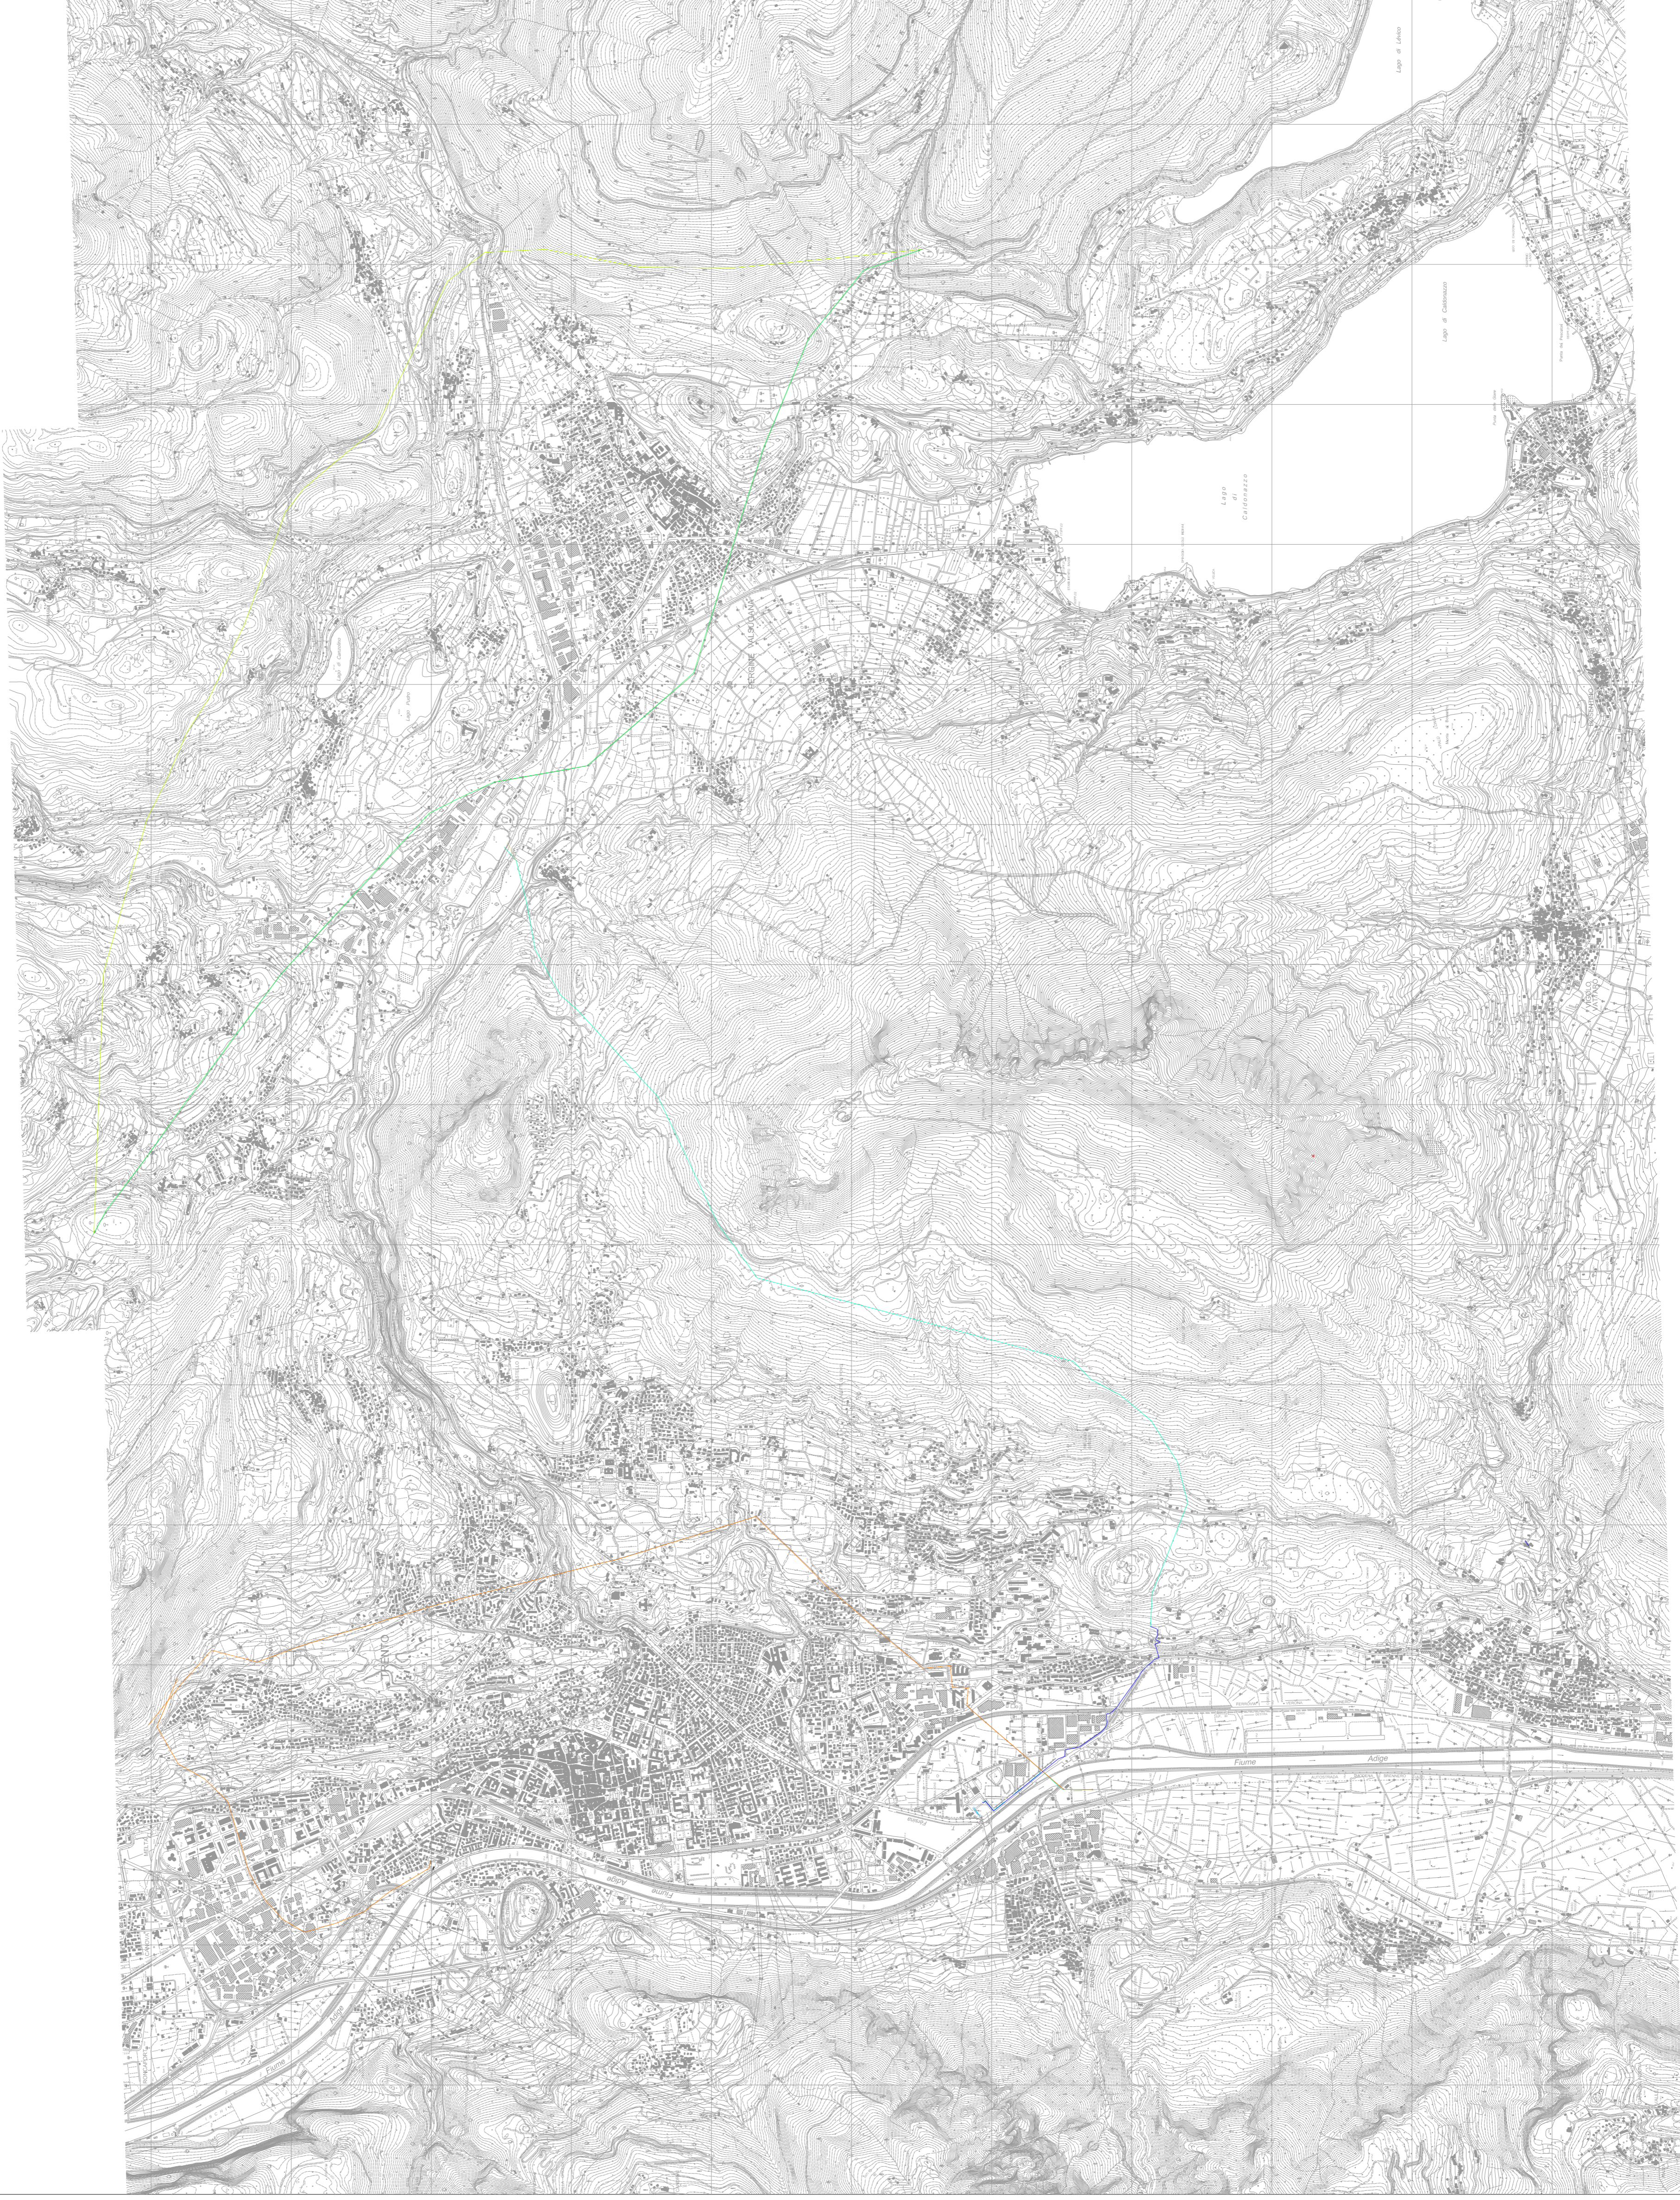


LEGENDA

-  Linea 220kW in progetto
-  Linea 220kW esistente da demolire
-  Linea 132kW in progetto
-  Linea 132kW esistente da demolire
-  Linea interrata 132kW in progetto



studio associato ferrarini e pittori
 via basiglio 54/12 - 38129 Trento (Trento) (TN)
 tel. 0461643973 - fax: 04612435520
 email: info@studiosa.it
 http://www.studioferrarinipittori.it

Dot. Ric. Vincenzo Gobbo


REVISIONI		Caricamento Documento		Caricamento Documento		Caricamento Documento	
N.	DATA	PRIMA EMISSIONE	DESCRIZIONE	VERIFICATO	VERIFICATO	VERIFICATO	VERIFICATO
0	15/02/2013						

TIPICOLOGIA DELL'ELABORATO: CODIFICA DELL'ELABORATO
TAVOLA
DU222290C1BCX20079

PROGETTO
OPERAT. 0305
 RICEVUTO DAL DDC TERNA
 CLASSIFICAZIONE DI
 SUGGERITA



TITOLO
**RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE
 RAZIONALIZZAZIONE RETE NELL'AREA DI TRENTO
 RELAZIONE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE
 TAVOLA I - COROGRAFIA CON PROGETTO**

NUMERO DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOLIO
DU222290C1BCX20079.pdf	1	unito - 1 m	A1	125.000

Questo documento contiene informazioni di progetto. Terna S.p.A. si riserva il diritto di utilizzare, in tutto o in parte, le informazioni contenute in questo documento per le attività di studio, di progettazione e di realizzazione delle opere di cui è oggetto. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza il permesso scritto di Terna S.p.A.
 This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been prepared. No part of this document may be reproduced without the written permission of Terna S.p.A. in printed form.