


LEGENDA

- Tracciato linea Alta Capacità.
- Limite area critica a 500 metri dall'asse A.C.
- Pozzo pubblico ad uso idropotabile.
- Pozzo pubblico ad uso diverso da idropotabile (in genere irriguo).
- Pozzo pubblico ubicato su base bibliografica, ma non verificato in fase di sopralluogo (perchè non accessibile o esterno alla fascia dei 500 metri scelta come critica).
- Area di rispetto (200 metri) dei pozzi pubblici ad uso idropotabile, D.P.R. 236 del 24 maggio 1988.
- Pozzo privato
- Pozzo privato ubicato su base bibliografica, ma non verificato in fase di sopralluogo (perchè non accessibile o esterno alla fascia dei 500 metri scelta come critica).
- Fontane e/o emergenza della falda attivo
- Fontane e/o emergenza della falda non attivo o in disuso, ma comunque morfologicamente riconoscibile.
- Fontane e/o emergenza della falda ubicato su base bibliografica, ma non verificato in fase di sopralluogo (perchè non più rilevabile o esterno alla fascia dei 500 metri scelta come critica).
- Limite area dei sistema fontanile individuati.

	Pozzetti
	Sondaggi
	Sondaggi con piazzamento a Tubo Aperto
	Sondaggi con piazzamento Casagrande
	Sondaggi con piazzamento Casagrande a Tubo Aperto
	CST
	CFPU
	CH

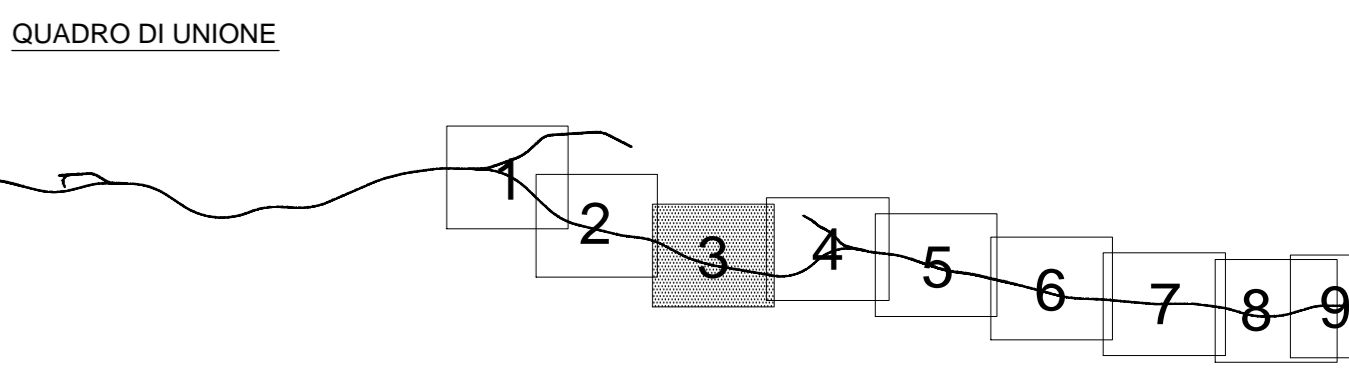

COMMITTENTE:

ALTA Sorveglianza:

GENERAL CONTRACTOR:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
 LINEA A.V./A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
 Lotto funzionale Brescia-Verona
 PROGETTO DEFINITIVO

CARTA UBICAZIONE PUNTI D'ACQUA
 DA KM 82+861.05 A KM 92+793.01
 Tavola 3 di 9

COMMISSIONE	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	CFP/AL/DESCRIZIONE	PROGR.	REV.	SCALA
IN05	00	D	E2	N4	GE00/02	036	1	1:10000

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
0	31/03/14	EMMISSIONE PER CDS	M.T.	31/03/14	CHERUBINI	31/03/14	LAZZARI	31/03/14	Consorzio Cepav due
1	01/07/14	REVISIONE PER CDS	GIUGIARA	01/07/14	GIUGIARA	01/07/14	LAZZARI	01/07/14	Project Director Vito J. Caporaso
2									
3									