


ALLEGATO 1.D.3
DISEGNO BECHTEL LIMITED No. 24624-004-LP-101,
“LOCALIZZAZIONE RIVELATORI INCENDIO E GAS”,
REV. A

DISEGNO D’APPOLONIA No. 02-307-M06-00,
“PLANIMETRIA GENERALE MISURE
DI PREVENZIONE INCENDI”, REV. 0

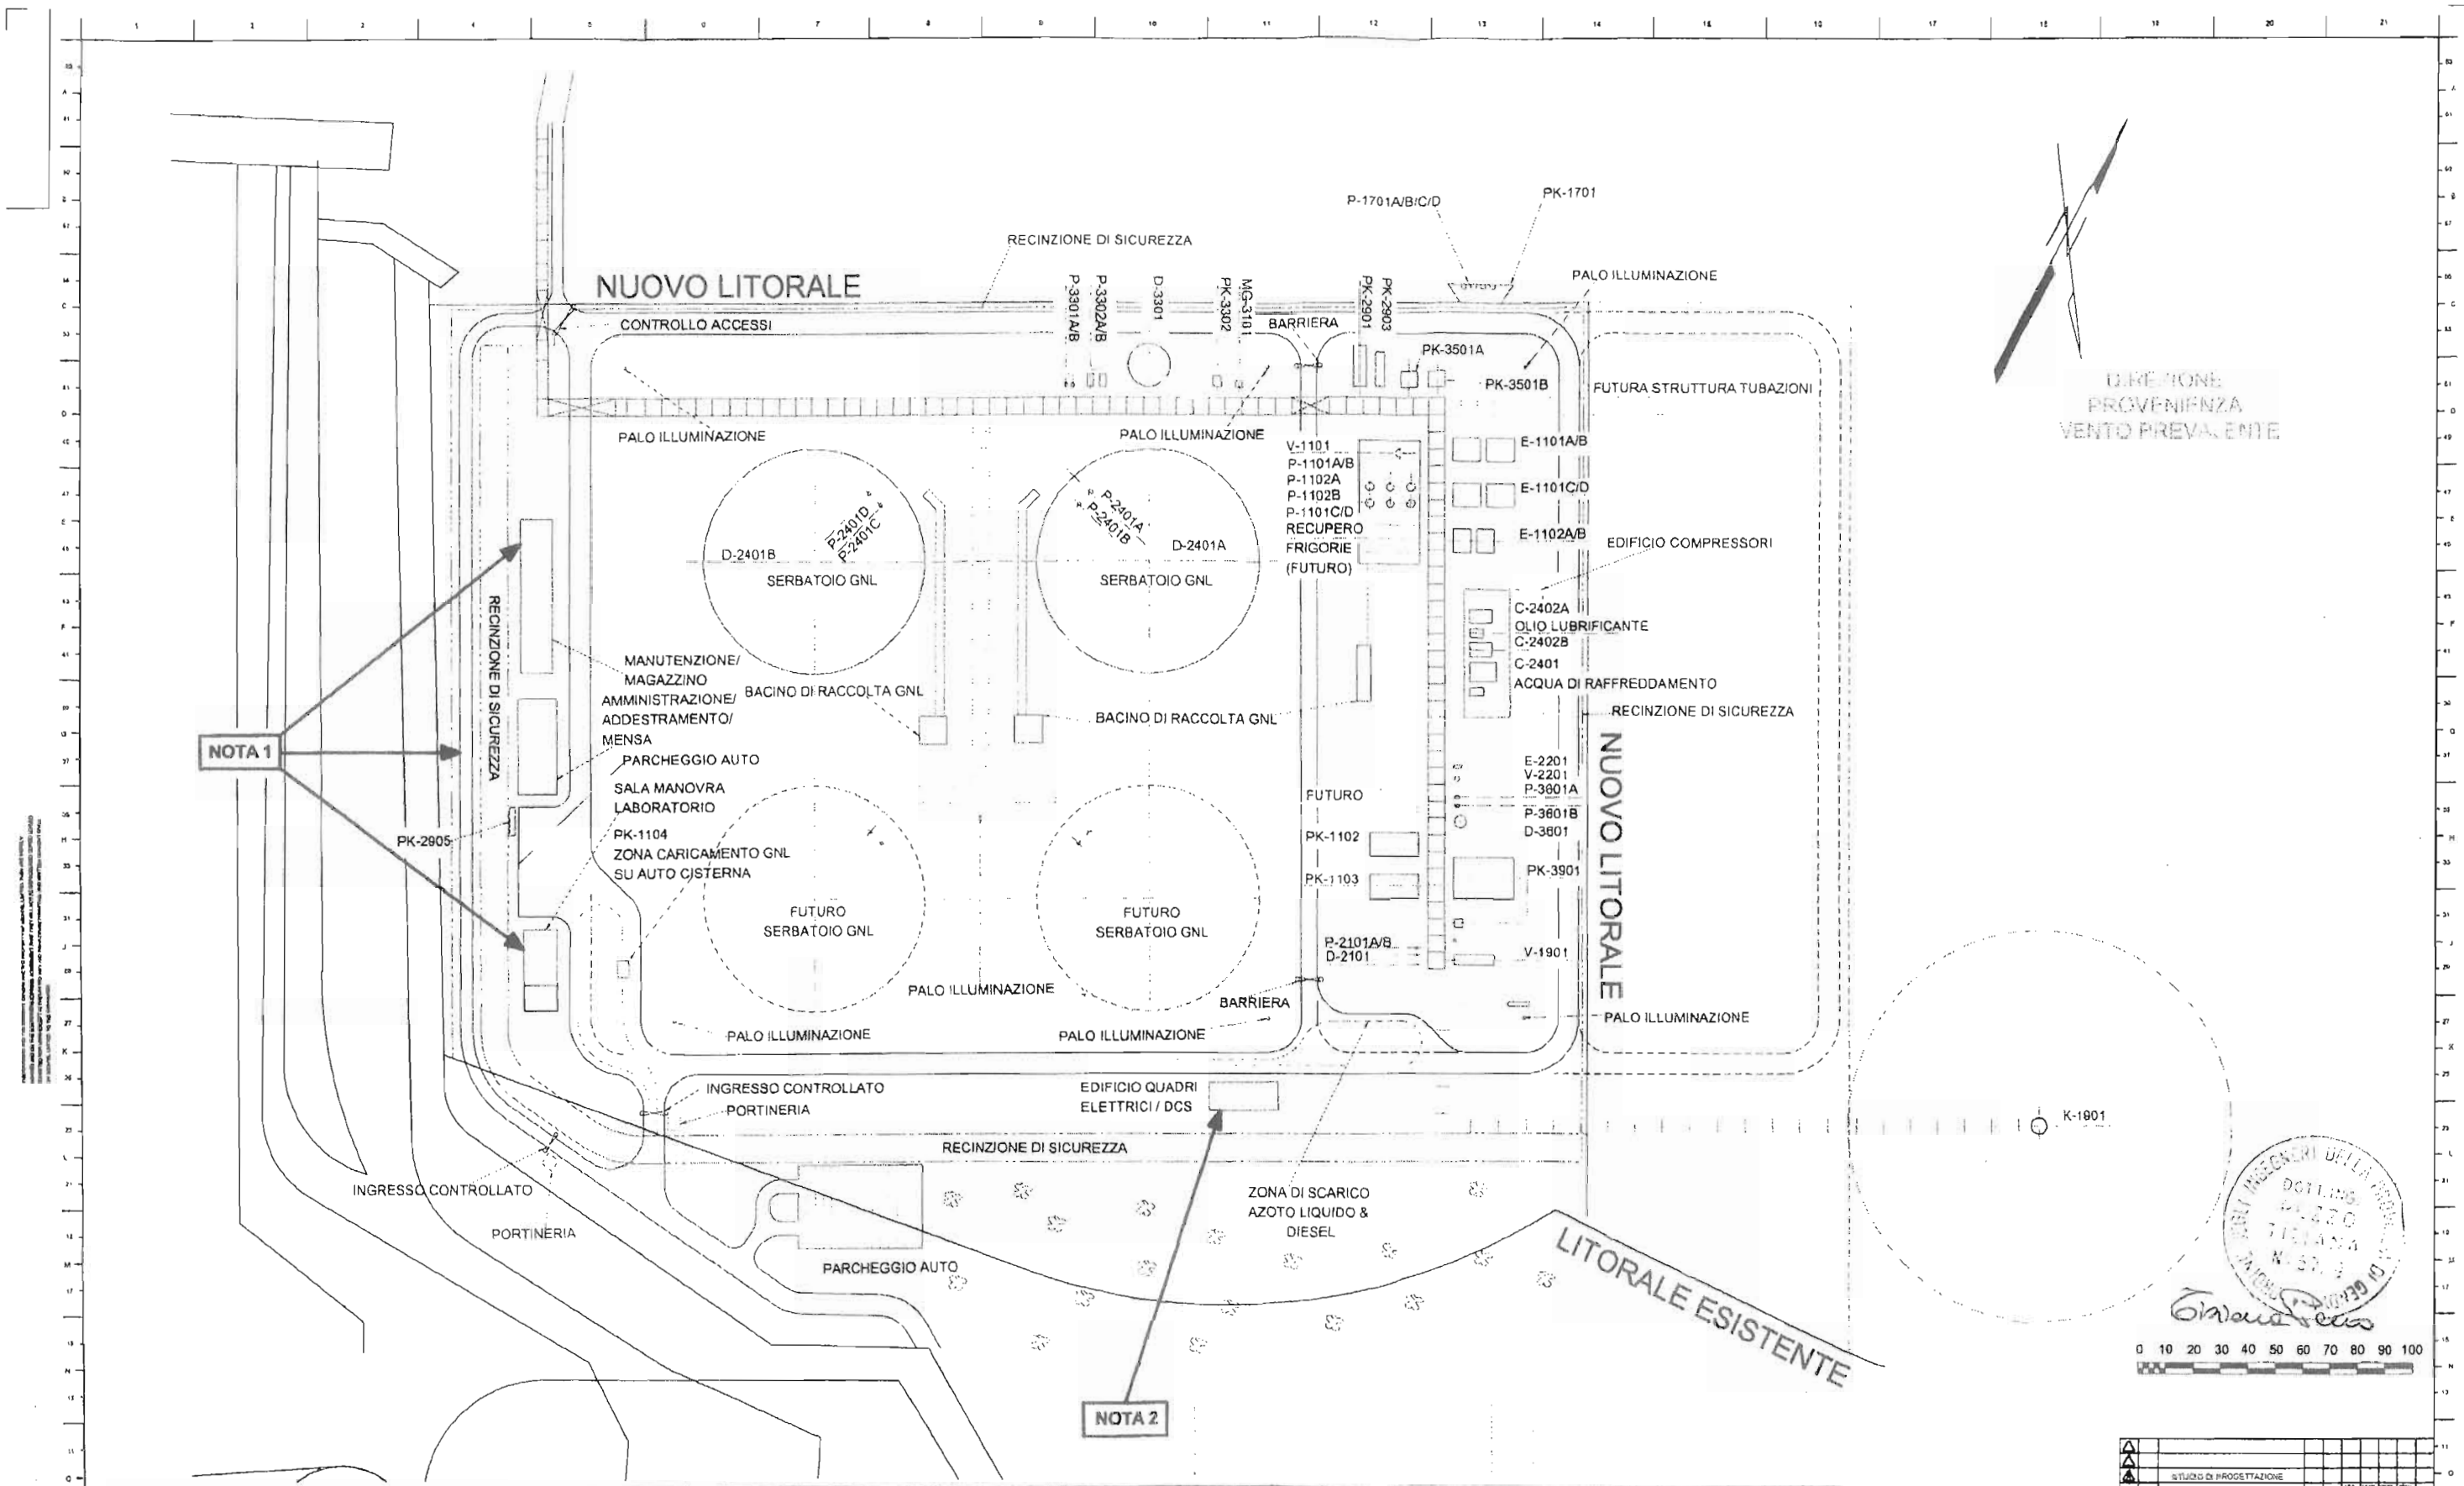

NOTA 1


NOTA 1.
 AREA MANUTENZIONE / MAGAZZINO / AMMINISTRAZIONE / MENSA, SALA CONTROLLO E LABORATORIO SARANNO DOTATI DI ATTIVATORI MANUALI DI ALLARME, E DI ALLARMI ACUSTICI ELETTRONICI E DI RILEVATORI DI CALORE / FUMO ADATTI ALL'AMBIENTE E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.

NOTA 2

NOTA 2.
 EDIFICIO QUADRI ELETTRICI E DI CONTROLLO SARA' DOTATO DI ATTIVATORI MANUALI DI ALLARME, E DI ALLARMI ACUSTICI ELETTRONICI, RILEVATORI DI FUMO TIPO "VESDA" DI ALTA SENSIBILITA' E INTERRUTTORI DI SICUREZZA E CONTROLLO PER IL SISTEMA ESTINGUENTE A GAS INERTE.

NOTA 3.

AREE SITUATE ALL'APERTO SARANNO DOTATE DI ATTIVATORI DI ALLARME MANUALI VICINO AGLI IDRANTI. SIRENE PER L'IMPIANTO (1 o 2) SARANNO COLLOCATE SU PALI. ALLARMI ACUSTICI LOCALI E LUCI ROSSE IN EDIFICI DI PROTEZIONE O IN AREE AD ALTO RUMORE (>80dB). RILEVATORI DI CALORE COLLOCATI SOPRA POMPE / COMPRESSORI, RILEVATORI DI GAS INFIAMMABILE ALL'INTERNO DI AREE CHE COMPRENDONO APPARECCHIATURE CONTENENTI IDROCARBURI E DELLE CONDOTTE DI ASPIRAZIONE PER VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO.



STUDIO DI PROGETTAZIONE			
BG Group			
BECHTEL LIMITED			
TERMINALE GNL DI BRINDISI			
LOCALIZZAZIONE RILEVATORI INCENDIO E GAS			
24624-004	24624-004-LP-101	A	

