




LEGENDA

-  Linea AT 150 kV esistente
-  Tratti di linea AT da demolire
-  Nuovi raccordi
-  Impronta della nuova stazione
-  C.P. Enel esistente

ORTOFOTO



IGMI 25

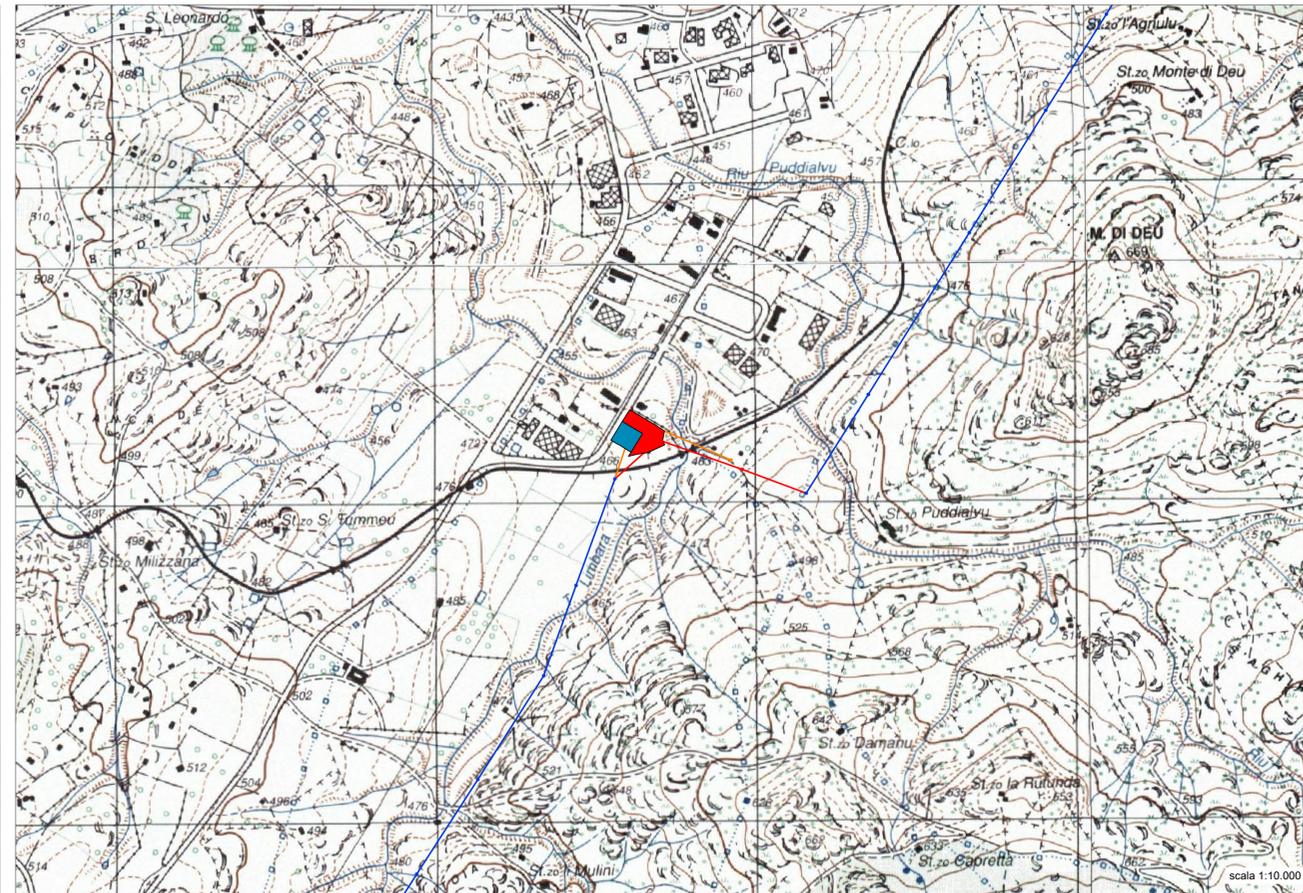

SERN SERVIZI INTEGRATI ALL'INGEGNERIA s.r.l. via Pizzolo 26 - 09128 Cagliari tel. 070454146 - Email info@servn.it				IL DIRETTORE TECNICO: Dott. Ing. Francesco Cocco	
Protocollo: S089M038.TMP	Commissa: S089B11.TMP	Scala: Varia	TAVOLA: DUS3203CBHX01802 CT		
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	15/12/2013	Emissione	E. Farris	E. Balletto	F. Cocco
1					
2					

Terna Rete Italia SpA
Direzione Ingegneria Funzione Realizzazione
Area Progettazione e Realizzazione Impianti Nord Ovest

Vincenzo Licciardi


ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA GAGLIARI
N. 2222
Dott. Ing. Vincenzo Licciardi

REVISIONE					
00	15/12/2013	DI: JUB - FRONZA - SABA	V. LICCIARDI		
NL	DATA	ESAMINATO (Sede, Est)	ACCETTATO (Sede, Terna)	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE	
TIPOLOGIA DELL'ELABORATO		CODIFICA DELL'ELABORATO			
PROGETTO		DU3203CBHX01802			
RICAVATO DAL DOC. TERNA		TITOLO			
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA		Realizzazione nuovi elettrodotti a 150 kV "Santa Teresa - Tempio" e "Tempio - Budduso", nuove Stazioni Elettriche a 150 kV di "Tempio" e "Budduso" e relativi raccordi linee PTO S/E 150 kV di Tempio e relativi raccordi linee			
NOME DEL FILE		SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DU3203CBHX01802.pdf		1 unità = 1m	1050x594	varie	1 / 1
<small>Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza il permesso scritto di Terna S.p.A. This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.</small>					