





LEGENDA

- ZONA DI GUARDIA
- DISTANZA DI PROSSIMITA' (1.67 m)
- DISTANZA LIMITE (3.67 m)

SERVIZI INTEGRATI ALL'INGEGNERIA s.r.l.
 via Pizzolo 26 - 09128 Cagliari tel. 070/454146 - Email info@servin.it

IL DIRETTORE TECNICO: Dott. Ing. Francesco Cocco
 Protocollo: S089IM038.TMP Commessa: S089B11.TMP SCALA: varie TAVOLA: DU35203CBHX01817 CT

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	15/12/2013	Emissione	E. Farris	E. Balletto	F. Cocco
1					
2					

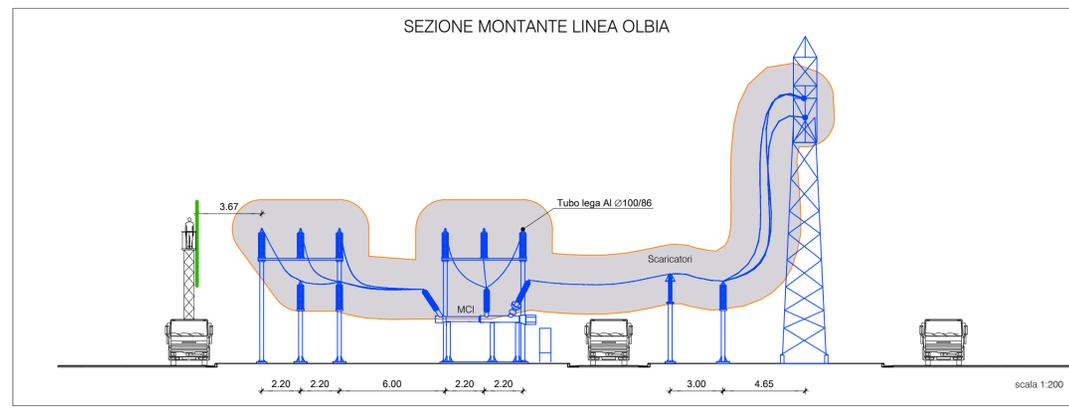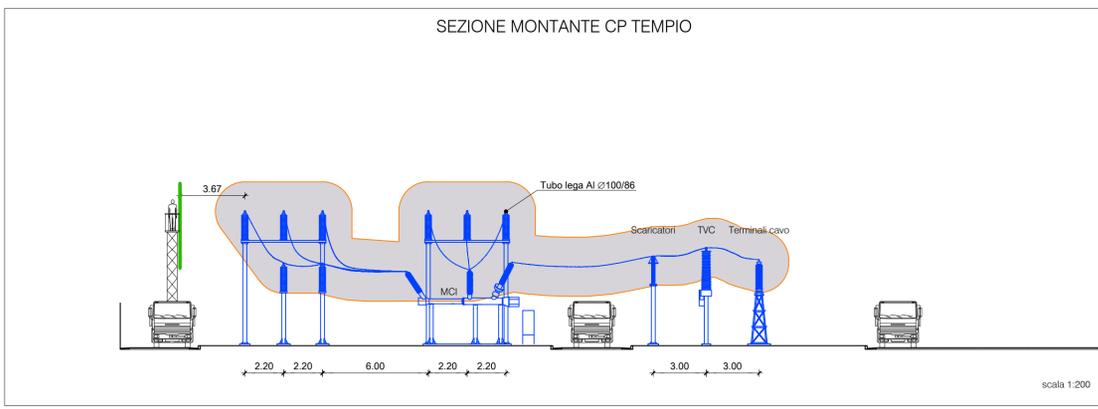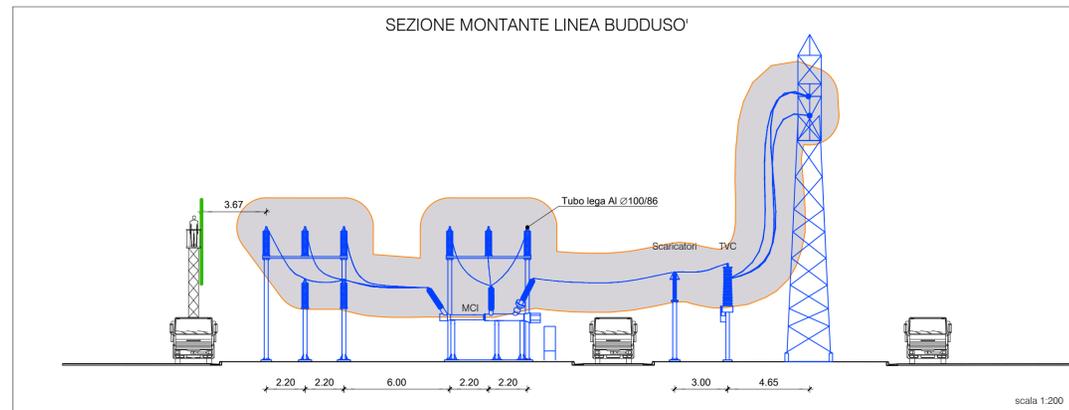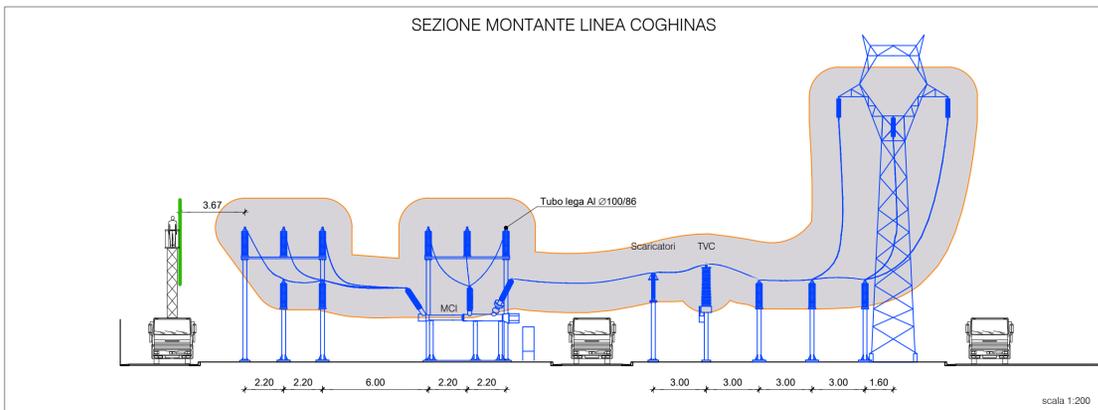

Terna Rete Italia SpA
 Direzione Ingegneria Funzione Realizzazione
 Area Progettazione e Realizzazione Impianti Nord Ovest

Vincenzo Licciardi
 ORDINE INGEGNERI
 PROVINCIA CAGLIARI
 N. 2222
 Dott. Ing. Vincenzo Licciardi

REVISIONE	DATA	ESAMINATO	ACCETTATO	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE
00	15/12/2013	Di Julio - Frongia - Sella	V. LICCIARDI	
N.	DATA	ESAMINATO	ACCETTATO	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO			
PROGETTO	DU35203CBHX01817	TERNA GROUP		
RICAVATO DAL DOC. TERNA	Realizzazione nuovi elettrodotti a 150 kV "Santa Teresa - Tempio" e "Tempio - Budduso", nuove Stazioni Elettriche a 150 kV di "Tempio" e "Budduso" e relativi raccordi linee			
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	PTO S/E 150 kV di Tempio e relativi raccordi linee			
Distanze di sicurezza dalle parti in tensione				
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DU35203CBHX01817.pdf	1 unità = 1m	A1	varie	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.
 This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibed.