Figura A4.5.1b **98° Percentile delle Concentrazioni di Picco di Odore - Impianto di Produzione CSS-Combustibile + CTE Edipower in Assetto co-Combustione Carbone CSS-Combustibile - Scenario Portata Massima**

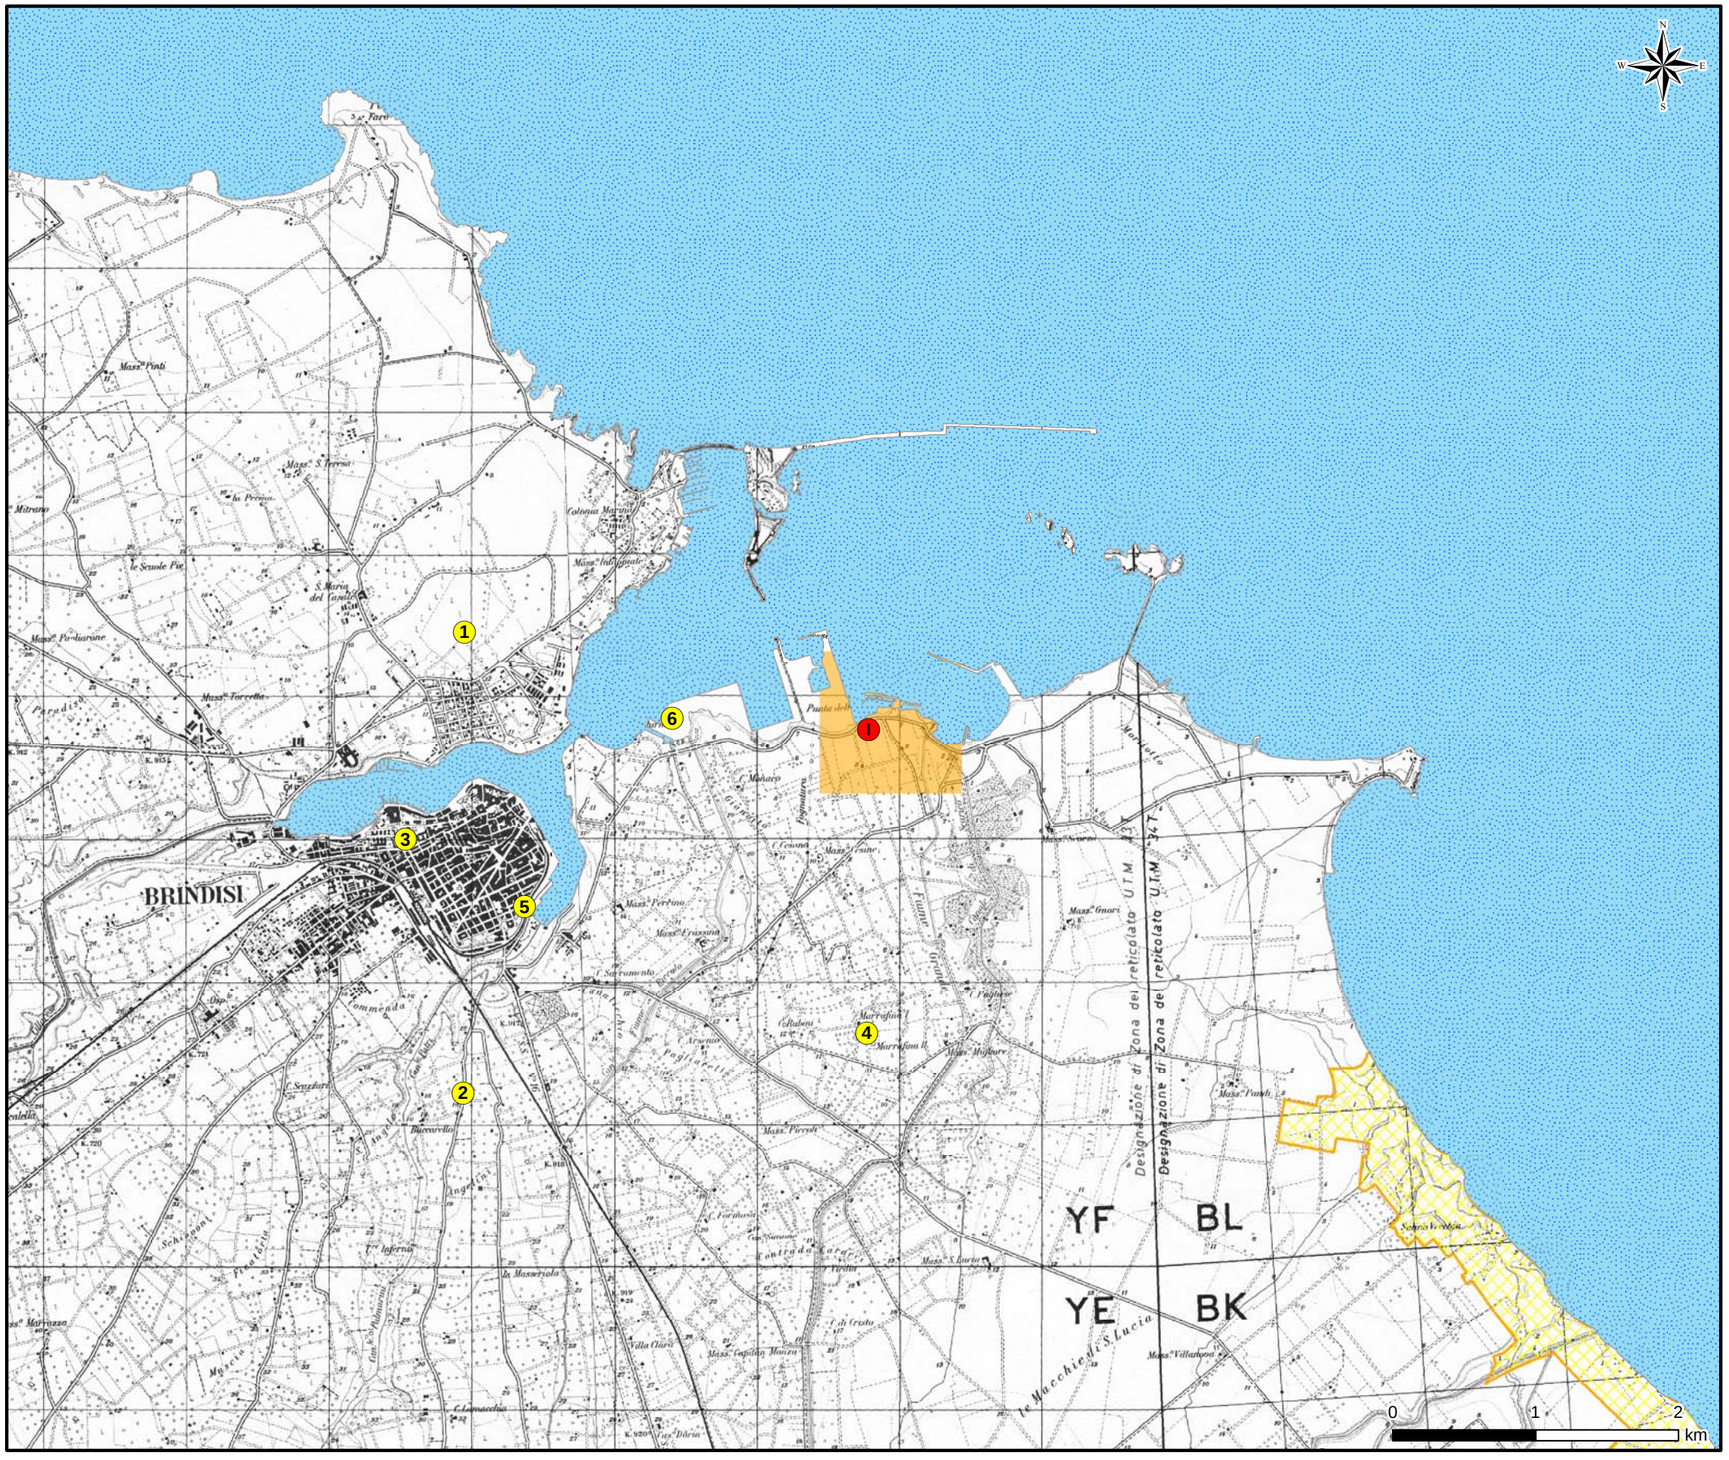

LEGENDA

I — Localizzazione IMPIANTO CSS-Combustibile

Concentrazioni [ou_E/m^3]
Valore Massimo: 2,29 ou_E/m^3
(Criterio di Accettabilità in Aree Industriali: 4 ou_E/m^3)

< 1

≥ 1

Centraline di Qualità dell'Aria

1 Brindisi - Casale

2 Brindisi - Bozzano

3 Brindisi - Via dei Mille

4 Brindisi - SISRI

5 Brindisi - Via Taranto

6 Brindisi - Terminal Passeggeri

Aree Rete Natura 2000

In Carta sono Riportate Esclusivamente le Porzioni Terrestri delle Aree Rete Natura 2000

SIC - ZPS
IT9140003 "Stagni e Saline di Punta della Contessa"