

## CENTRALE TERMOELETTRICA DEL MINCIO

Relazione tecnica n. : CTE-TG2-A-RT-001

Foglio 1 di 65

### CONVERSIONE IN CICLO COMBINATO DEL GRUPPO 2 MEDIANTE INSTALLAZIONE DI TURBOGAS


### VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

### RELAZIONE TECNICA



Dicembre 2000

# CENTRALE TERMOELETRICA DEL MINCIO - REPOWERING DEL GRUPPO 2

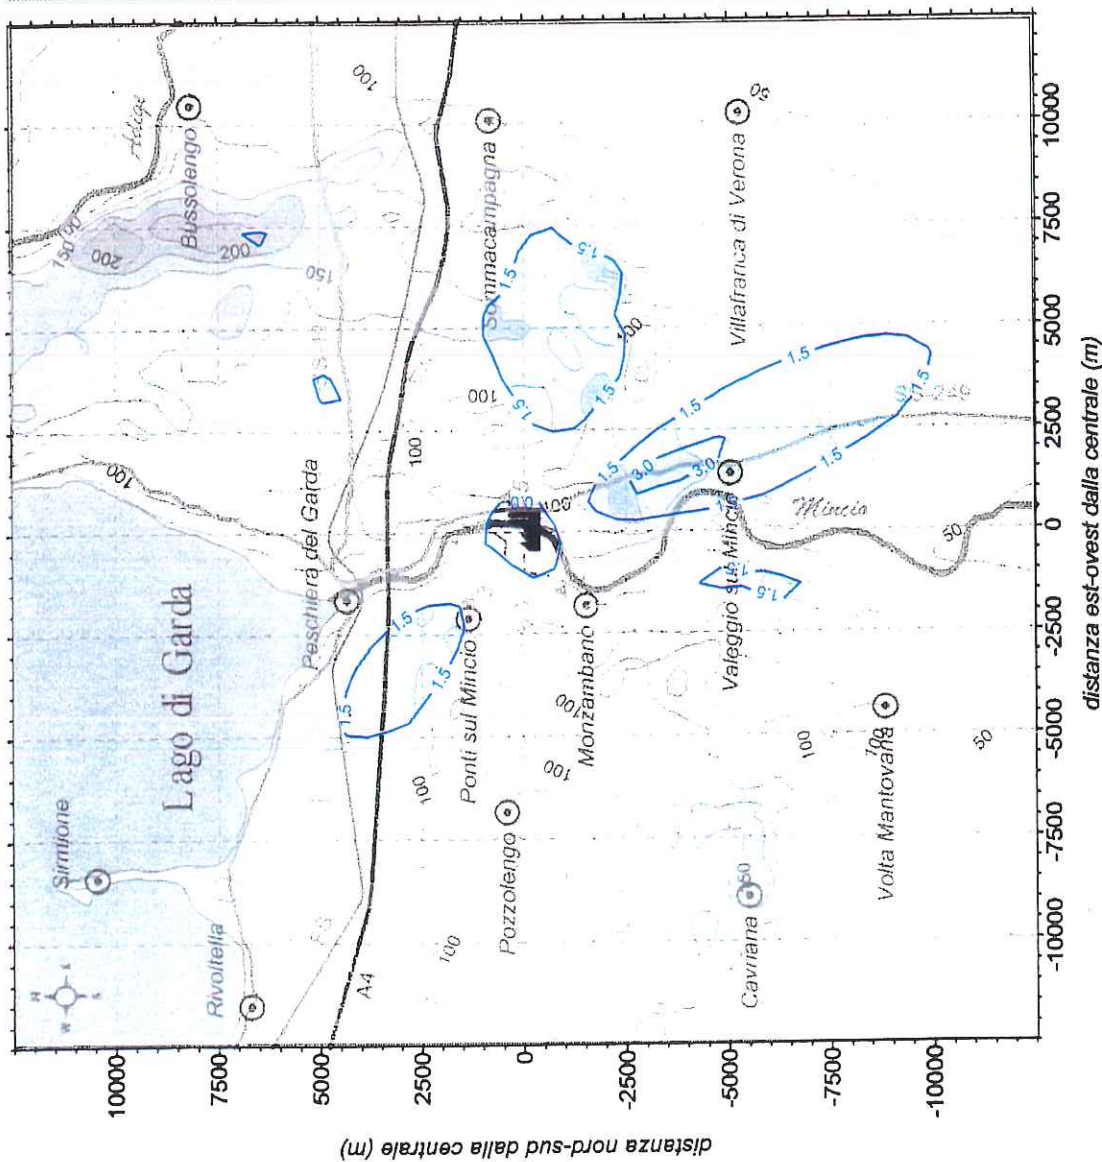


## STUDIO DELLE RICADUTE AL SUOLO


Fig. n. 9.2

- 98° percentile delle concentrazioni medie orarie al suolo di ossidi di azoto espressi come  $\text{NO}_2$

## CONDIZIONE FUTURA

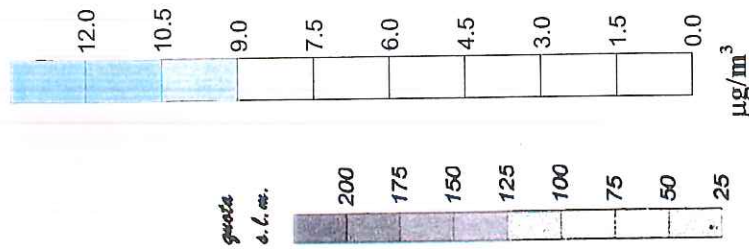

# CENTRALE TERMOELETTRICA DEL MINCIO - REPOWERING DEL GRUPPO 2

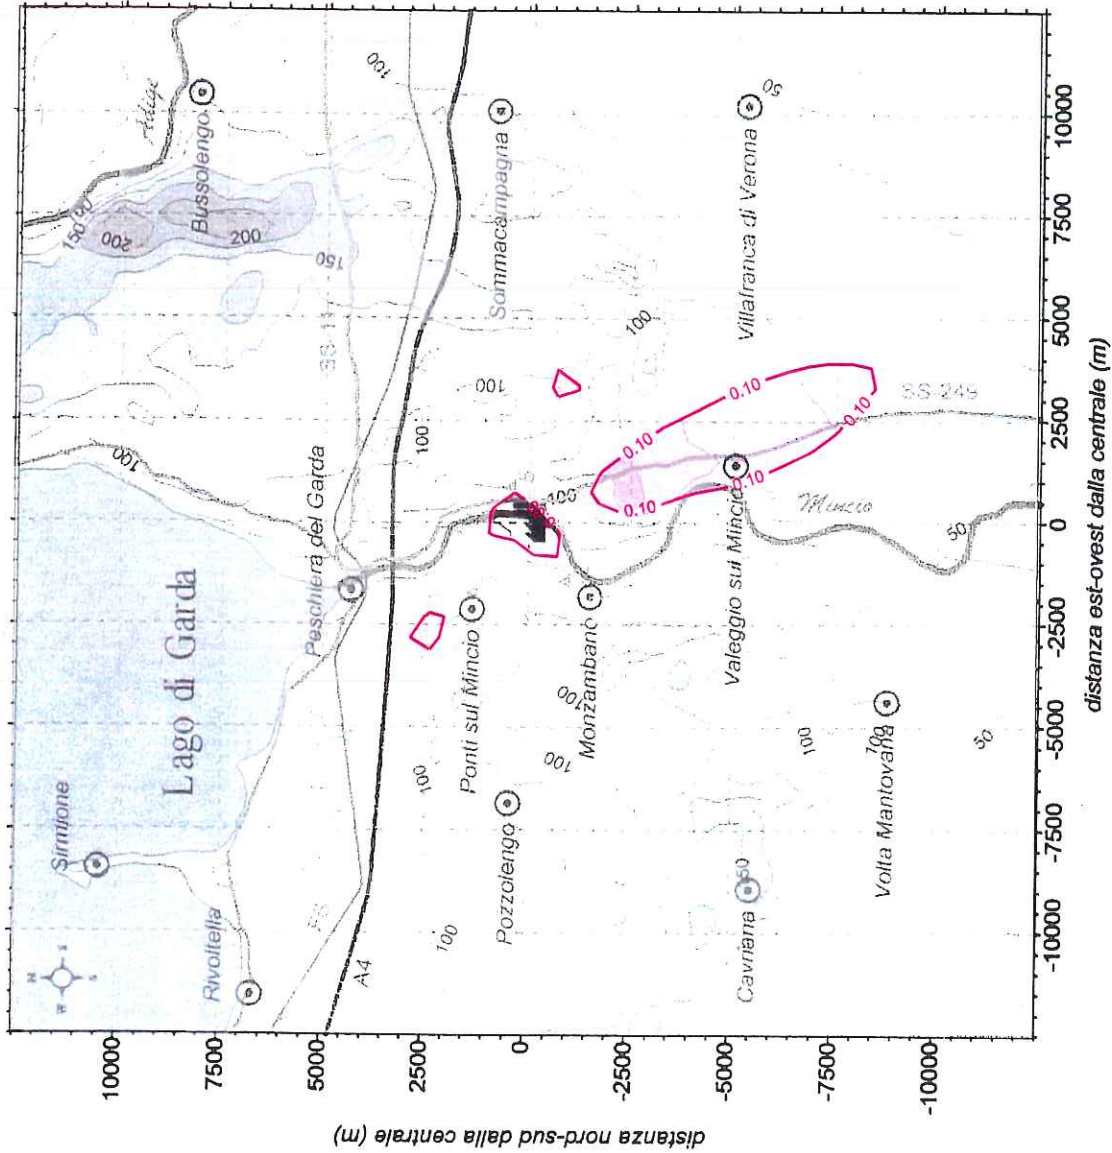

## STUDIO DELLE RICADUTE AL SUOLO

**Fig. n. 9.4**

- Concentrazioni medie annuali al suolo di ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub>

## CONDIZIONE FUTURA

