


LEGENDA

- Elettrodotti in progetto**
- Nuova linea aerea a 150kV in doppia terna
 - Nuova linea aerea a 150kV in singola terna
 - Sostegno
 - Area di studio
- Rete ad alta tensione esistente**
- Linea elettrica a 380 kV in singola terna
 - Linea elettrica a 220 kV in doppia terna
 - Linea elettrica a 150 kV in doppia terna
 - Linea elettrica a 150 kV in singola terna
 - Stazione esistente
- Limiti amministrativi**
- Confini comunali
- Fauna**
- Area ad elevato valore faunistico
 - Area a medio valore faunistico
 - Area a basso valore faunistico

POPOLAMENTI FAUNISTICI DEL TERRITORIO

- UCCELLI**
- Falco (Falco tinnuncius)
 - Chiazze (Garrulus glandarius)
 - Gufo comune (Asio otus)
 - Cardellino (Carduelis carduelis)
 - Scricciolo (Troglodytes troglodytes)
 - Rondine (Hirundo rustica)
 - Upupa (Upupa epops)
 - Cinicallegia (Parus major)
 - Assiolo (Cotus cotus)
 - Nibbio bruno (Milvus migrans)
 - Luigallo (Luscinia megarhynchos)
 - Balestruccio (Delichon urbicum)
 - Picchio (Picus picus)
 - Civetta (Athene noctua)
 - Passera d'Italia (Passer italiae)
 - Merlo (Turdus merula)
 - Tortora (Streptopelia turtur)
 - Colombaccio (Columba palumbus)
 - Succiacqua europea (Caprimulgus europaeus)
 - Corriacchia grigia (Corvus corone)
 - Tracotta (Corvus monedula)
 - Alcedo (Alcedo arvensis)
- MAMMIFERI**
- Cinghiale (Sus scrofa)
 - Diavolo (Mustela nivalis)
 - Pipistrello abbatombato (Pipistrellus kuhlii)
 - Ratto nero (Rattus rattus)
 - Tope domestico (Mus domestica)
 - Riccio (Euroscorpus europaeus)
 - Crociatura rosiccia sarda (Crociatura rosacea)
 - Volpe (Vulpes vulpes)
 - Lepus capensis (Lepus capensis)
 - Quercino sardo (Elomys quercinus)
- RETTILI**
- Natrix dal collare (Natrix natrix)
 - Tessuggine comune (Testudo hermanni)
 - Biacco (Coluber viridiflavus)
 - Ramarco occidentale (Lacerta bilineata)
 - Luertella campestre (Podarcis sicula)
 - Gecko comune (Tarentola mauritanica)
- ANFIBI**
- Rugginella italiana (Hyla intermedia)
 - Rospo smeraldino (Bufo viridis)

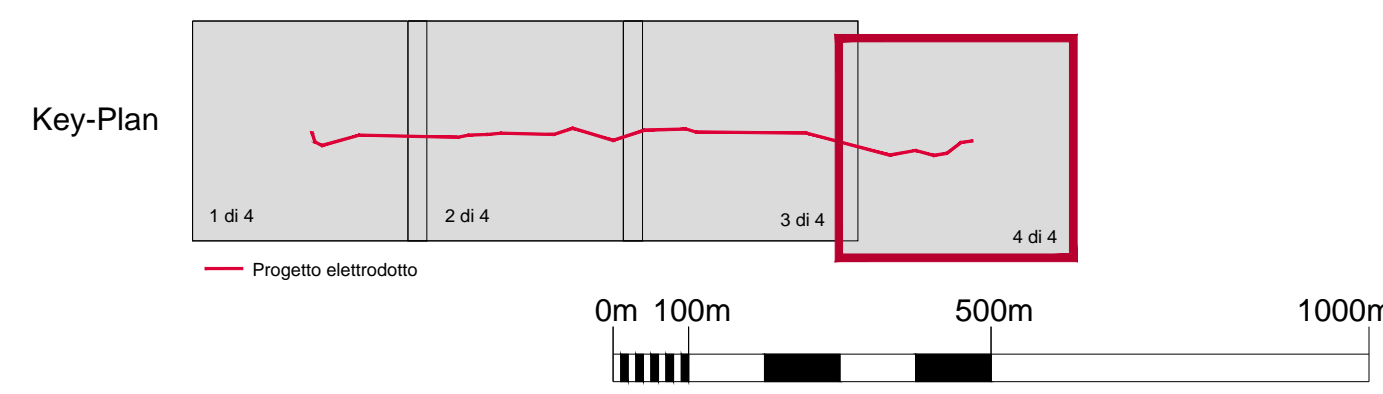

REVISIONI		CODIFICA DELL'ELABORATO		
00	30/04/2014	PRIMA EMISSIONE	M. Sanducci GTA art	M.T. Di Genova INGEG. SA
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO
TIPOLOGIA DELL'ELABORATO		CODIFICA DELL'ELABORATO		
PROGETTO		DEFR10033BSA00318_15.4		
RICAVATO DAL DOC. TERNA		TITOLO		
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA		RACCORDI AEREI A 150 KV IN DOPIA TERNA DALL'ESISTENTE ELETTRODOTTO 'CP PALAGIANO - CP GIOIA DEL COLLE' ALLA STAZIONE ELETTRICA DI CASTELLANETA		
NOME DEL FILE		SCALA CAD	FORMATO	SCALA
DEFR10033BSA00318_15		1 unità = 1 mt.	A1	1:10.000
FOGLIO		4 / 4		

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.
This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.