


LEGENDA

- Elettrodotti in progetto**
- Nuova linea aerea a 150kV in doppia terna
 - Nuova linea aerea a 150kV in singola terna
 - Sostegno
 - Area di studio
- Rete ad alta tensione esistente**
- Linea elettrica a 380 kV in singola terna
 - Linea elettrica a 220 kV in doppia terna
 - Linea elettrica a 150 kV in doppia terna
 - Linea elettrica a 150 kV in singola terna
 - Stazione esistente
- Limiti amministrativi**
- Confini comunali
- Preesistenze Archeologiche**
- Preesistenze Archeologiche
 - Preesistenze Archeologiche Vincolate
 - Preesistenze Archeologiche non Vincolate
 - Specifica Areale Preesistenza
- Rischio Archeologico Assoluto**
- Rischio Alto
 - Rischio Medio
 - Rischio Basso
 - Specifica Areale Aree Indeterminate

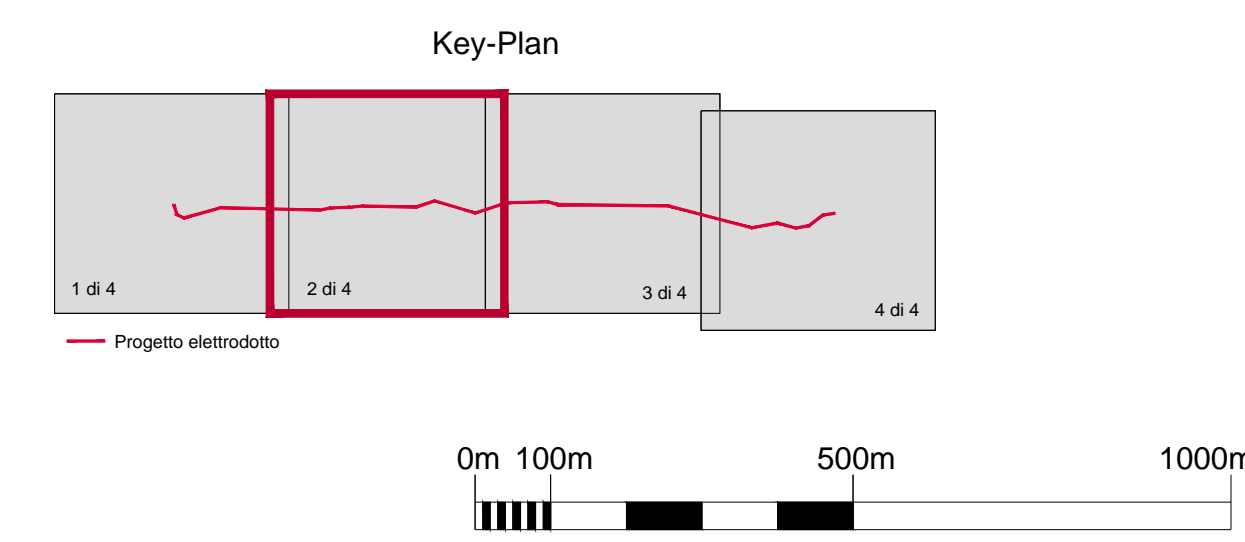

TELLUS s.p.a.
Sede Legale: Via Gian Maria Volpato, 10
Sede Operativa: Via Belfiore, 4/bis - 01138 R.C.M.A.
P.I. 06664531008

REVISIONI	TIPOLOGIA DELL'ELABORATO			CODIFICA DELL'ELABORATO		
00	30/04/2014	PRIMA EMISSIONE	T. Nardoni	M.T. Di Genova	N. Ribaone	
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
PROGETTO DEFR10033BSA00322_02.2			TITOLO TELUS s.p.a.			
RICEVATO DAL DOC. TERNA 'CP PALAGIANO - CP GIOIA DEL COLLE' ALLA STAZIONE ELETTRICA DI CASTELLANETA						
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA RELAZIONE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE Carta del Rischio Archeologico Assoluto						
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO		
DEFR10033BSA00322_02	1 unità = 1 mt.	A1	1:10.000	2 / 4		
<small>Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A. This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.</small>						