Quadro d'unione

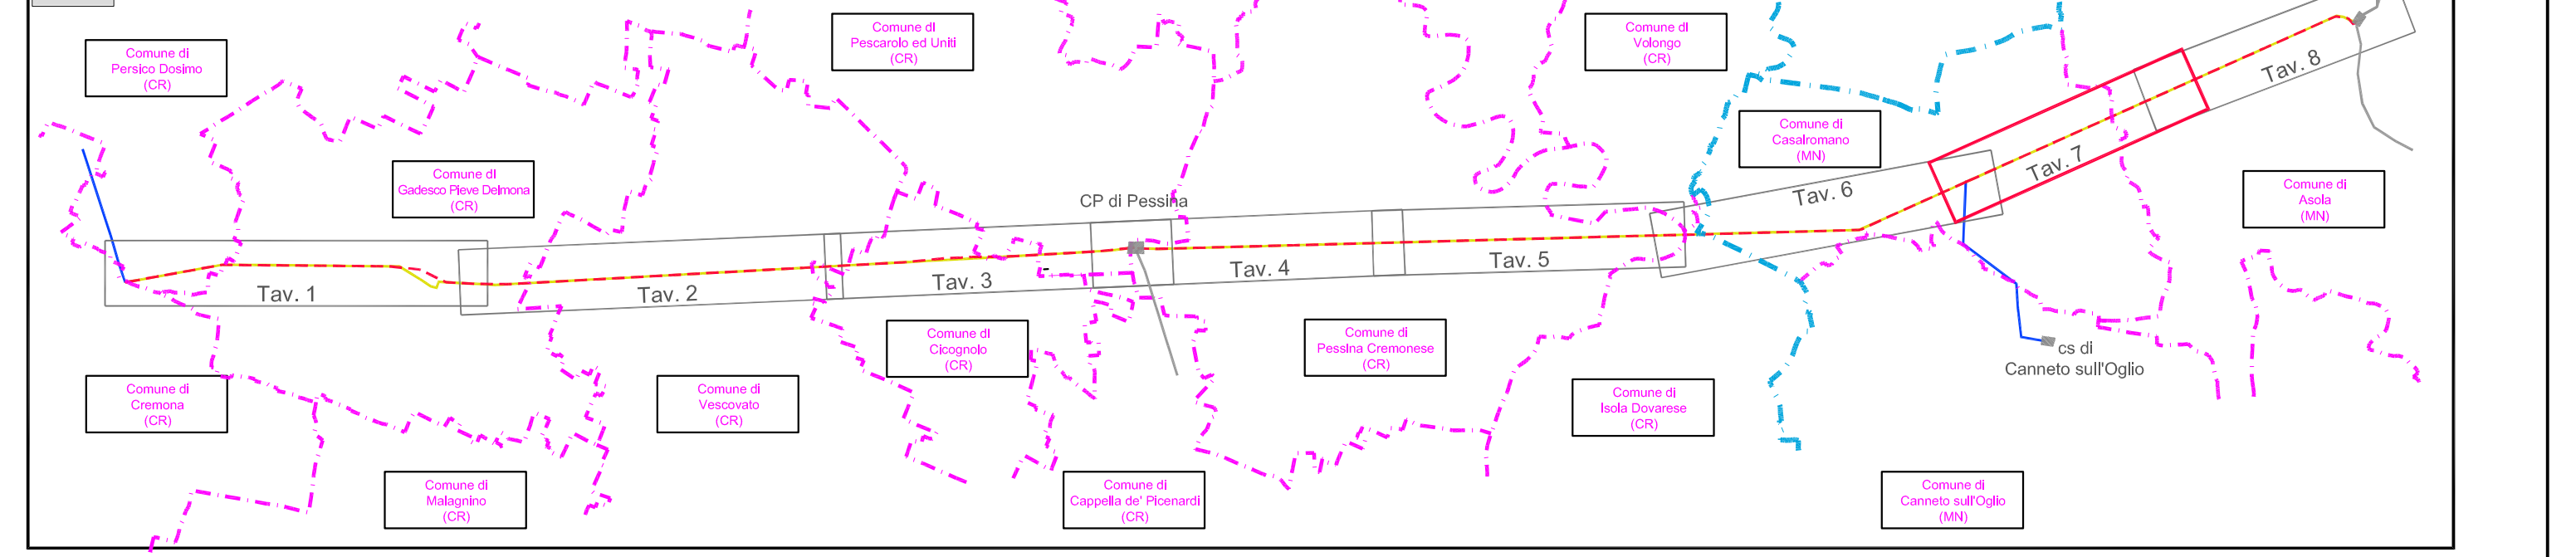

Legenda

- Tratto di linea aerea a 132 kV esistente non interessato da modifiche
- Tratto di linea aerea a 132 kV in progetto
- Tratto di linea aerea a 132 kV da demolire
- Altre linee aeree AT non interessate dall'intervento
- Cabine Elettriche esistenti di proprieta' ENEL Distribuzione S.p.A.
- Confini Provinciali
- Confini Comunali
- Limite foglio

Dettaglio fascia Dpa

- Dpa (Vedi elaborato RE23657B1BBX00013)
- A1 Sezioni di verifica simulazione campi elettrici e magnetici
- Edifici con presenza di persone inferiore a 4 ore giornaliere

GEOLINE
Via Solferino 8 - 26012 Castelleone (CR)
Tel. 0374 57909 - Fax 0374 358368
C.F.: DND SNT 56H16 C153H - P.IVA 01462520192
geoline.castelleone@gmail.com

Unità Progettazione Realizzazione Impianti
Il Responsabile
(P. ZANNI)

Rev.	Data	Descrizione della revisione	Elaborato	Verificato	Approvato
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
00	27/02/2015	Prima emissione	GEOLINE	F.Pedrinazzi	P.Zanni

Terna Rete Italia
TERNA GROUP

Impianto: Linee AT a Semplice Terna
Pessina - FS Cremona
Pessina - Canneto sull'Oglio
Asola - Canneto sull'Oglio

N.terna: 657, 181, 184
Tensione(kV): 132

Titolo: Progetto di razionalizzazione delle linee aeree a 132 kV nell'area ad Est di Cremona, previsto dal Piano di Sviluppo della rete di trasmissione nazionale, in provincia di Cremona e di Mantova.

Scala: 1:2000

Direzione Territoriale Nord Ovest

UPRI

Studio di impatto ambientale
Planimetria catastale con fascia Dpa

Ricavato dal doc.:

Files: DE23181B1BBX00018_00_06.dwg
Formato: 2100 x 420
Foglio: 7 di 8

Identificativo documento:
D E 23181B1 B BX 00018

Identificativi doc. esterno:
-

TERNA si riserva a termini di legge la proprietà di questo documento, con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a Terzi senza preventiva autorizzazione.

Progetto:
TEBX10053
Linee 657/181/184 - Riassetto Cremona