

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01e s.m.i.



Progetto cofinanziato
dalla Unione Europea

CUP: J94F04000020001

U.O. CORPO STRADALE E GEOTECNICA

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

**ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA**

LOTTO 1: FORTEZZA – PONTE GARDENA

DEPOSITI DEFINITIVI IN VAL RIGA

**DEPOSITI DEFINITIVI IN VAL RIGA – A - VORDERRIGGER
Relazione di calcolo – Stabilità versante post sistemazione finale**

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IBL1 10 D 11 CL RI0320 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione definitiva per CdS	E. Lombardo	05.03.2013	P. Tascione	06.03.2013	C. Mazzocchi	07.03.2013	F. Sacchi	07.03.2013

ITALFERR S.p.A.
 U.O. CORPO STRADALE E GEOTECNICA
 Ing. FRANCESCO SACCHI
 Ufficiale degli Ingegneri della Provincia di Verona

Stampato dal Service

di pirottaggio ITALFERR S.p.A.

File: IBL110D11CLRI0320001A.doc

n. Elab.:

ALBA s.r.l.

INDICE

1	INTRODUZIONE	4
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	5
2.1	DOCUMENTI DI PROGETTO	5
2.2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
2.3	SOFTWARE.....	6
3	CRITERI DI VERIFICA AGLI STATI LIMITE.....	7
3.1	CRITERI GENERALI DI VERIFICA.....	7
3.2	VERIFICHE DI SICUREZZA IN CAMPO STATICO.....	8
3.2.1	<i>Stati limite ultimi (SLU)</i>	8
3.2.2	<i>Stati limite di esercizio (SLE)</i>	9
3.3	VERIFICHE DI SICUREZZA IN CAMPO SISMICO	10
3.3.1	<i>Stati limite di riferimento per le verifiche sismiche</i>	10
3.3.2	<i>Stati limite ultimi (SLU)</i>	12
3.3.3	<i>Stati limite di esercizio (SLE)</i>	12
4	AZIONE SISMICA DI PROGETTO	13
4.1	DEFINIZIONE DELL' AZIONE SISMICA DI PROGETTO	13
4.1.1	<i>Vita nominale, coefficiente d'uso e periodo di riferimento</i>	13
4.1.2	<i>Accelerazione di riferimento su suolo rigido</i>	13
4.1.3	<i>Risposta sismica locale</i>	17
4.1.4	<i>Azione sismica equivalente</i>	20
5	CODICI DI CALCOLO E METODOLOGIE DI VERIFICA.....	21
5.1	CODICI DI CALCOLO UTILIZZATI	21
5.1.1	<i>Slope/W</i>	21
5.2	METODOLOGIE DI VERIFICA ADOTTATE.....	21

5.2.1	Verifiche di stabilità.....	21
6	CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SEZIONE DI CALCOLO.....	22
6.1	DESCRIZIONE SEZIONE DI CALCOLO.....	22
6.2	PARAMETRI GEOTECNICI DI CALCOLO.....	22
6.3	CARICHI DI PROGETTO.....	24
7	ANALISI DI STABILITÀ.....	25
7.1	VERIFICHE SLU – STABILITÀ GLOBALE.....	25
7.1.1	Verifiche SLU in condizioni statiche.....	25
7.1.2	Verifiche SLU in condizioni sismiche.....	26

1 INTRODUZIONE

Il progetto in esame riguarda l'asse ferroviario Monaco – Verona, accesso sud alla galleria di base del Brennero ed in particolare il quadruplicamento della linea Fortezza – Verona, Lotto 1: Fortezza – Ponte Gardena.

Nell'ambito di tale progetto si prevede anche la sistemazione dei depositi comunemente indicati come depositi in Val Riga. Tali depositi sono: deposito di Forch, deposito A (Vorderrigger), deposito B (Plaikner) e deposito C (Plattner). Tali depositi verranno sfruttati nella prima fase del progetto per cavare il materiale utile alle lavorazioni; in seconda battuta il progetto prevede il ripristino e la sistemazione di tali aree mediante un rinterro per recuperare la quota topografica.

Il presente elaborato, redatto ai sensi del D.M. 14/01/2008, ha per oggetto l'analisi di stabilità delle scarpate definitive realizzate per la sistemazione finale del Deposito A (Vorderrigger).

La sezione di calcolo è la sezione A-A' di cui all'elaborato [7].

Nella relazione sono descritti i criteri di verifica redatte ai sensi del D.M. 14/01/2008 nonché i risultati ottenuti.

Il documento è così articolato:

Nel Cap.2 si riportano i documenti di riferimento e la normativa citati nel testo.

Nel Cap.3 si descrivono i criteri generali di progettazione in accordo alla Normativa vigente (Doc. Rif.[8] e [9]).

Nel Cap. 4 si definisce l'azione sismica di progetto.

Nel Cap. 5 si descrivono i codici di calcolo adottati ed i criteri di verifica.

Nel Cap.6 si riporta la descrizione del versante da un punto di vista geometrico e dal punto di vista stratigrafico e geotecnico.

Nel Cap. 7 sono invece riportate le descrizioni delle verifiche condotte e i risultati ottenuti.



QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA
ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA
LOTTO 1: FORTEZZA – PONTE GARDENA

Relazione di calcolo – Stabilità versante post sistemazione finale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IBL1	10	D 11 CL	RI 03 20 002	A	5 di 28

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

2.1 Documenti di progetto

Per la redazione del progetto si è tenuto conto di tutta la documentazione riguardante prove in sito e in laboratorio effettuate nel corso degli anni a partire dal 2008, oltre alle progettazioni pregresse note agli scriventi. Per la progettazione di dettaglio si è fatto riferimento specifico ai documenti di seguito elencati, messi a disposizione dalla Committente e/o facenti parte del presente progetto:

- [1]. Tratta Verona-Fortezza - Lotto 1 -Progetto Definitivo per appalto - Geotecnica dei tratti all'aperto – Relazione geotecnica dei tratti all’aperto - IBL110D11RBGE0005001A;
- [2]. Tratta Verona-Fortezza - Lotto 1 -Progetto Definitivo per appalto - Geotecnica dei tratti all'aperto – Depositi definitivi in Val Riga - A, B, e C - Sezioni geotecniche – Tav. 4 di 4 - IBL110D11WZGE0005004A;
- [3]. Tratta Verona-Fortezza - Lotto 1 -Progetto Definitivo per appalto - Depositi In Val di Riga – Generale - Relazione tecnico-descrittiva - IBL110D11RORI0300001A;
- [4]. Tratta Verona-Fortezza - Lotto 1 -Progetto Definitivo per appalto - Depositi In Val di Riga - Generale - Sezioni tipo - IBL110D11WZRI0300003A;
- [5]. Tratta Verona-Fortezza - Lotto 1 -Progetto Definitivo per appalto - Progetto depositi definitivi in Val Riga - Depositi definitivi in Val di Riga – A –Vorderrigger - Planimetria di progetto - IBL110D11P7RI0320001A
- [6]. Tratta Verona-Fortezza - Lotto 1 -Progetto Definitivo per appalto - Progetto depositi definitivi in Val Riga - Depositi definitivi in Val di Riga – A –Vorderrigger - Pianta scavi - IBL110D11P7RI0320002A;
- [7]. Tratta Verona-Fortezza - Lotto 1 -Progetto Definitivo per appalto - Progetto depositi definitivi in Val Riga - Depositi definitivi in Val di Riga – A –Vorderrigger - Sezioni trasversali ante e post intervento - IBL110D11W7RI0320001A;

2.2 Normativa di riferimento

Gli elaborati progettuali sono redatti in conformità alla normativa vigente in materia di costruzioni in generale:

- [8]. Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008: “Approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, G.U. n.29 del 04.2.2008, Supplemento Ordinario n.30.



QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA
ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA
LOTTO 1: FORTEZZA – PONTE GARDENA

Relazione di calcolo – Stabilità versante post sistemazione finale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IBL1	10	D 11 CL	RI 03 20 002	A	6 di 28

- [9]. Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
- [10]. UNI EN 1997-1 : Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali
- [11]. UNI EN 1998-5 : Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici

2.3 Software

- [12]. SLope\W – GeoSLope (www.geo-slope.com)



QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA
ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA
LOTTO 1: FORTEZZA – PONTE GARDENA

Relazione di calcolo – Stabilità versante post sistemazione finale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IBL1	10	D 11 CL	RI 03 20 002	A	7 di 28

3 CRITERI DI VERIFICA AGLI STATI LIMITE

3.1 Criteri generali di verifica

Per il versante devono essere svolte le seguenti verifiche di sicurezza e delle prestazioni attese (par. 6.2.3. del Doc. Rif. [8]):

- Verifiche agli Stati Limite Ultimi (SLU);
- Verifiche agli Stati Limite d'Esercizio (SLE).

Per ogni Stato Limite Ultimo (SLU) deve essere rispettata la condizione

$$Ed \leq Rd \quad (\text{Eq. 6.2.1 del Doc. Rif. [8]})$$

dove:

Ed = valore di progetto dell'azione o dell'effetto dell'azione;

Rd = valore di progetto della resistenza.

La verifica della condizione $Ed \leq Rd$ deve essere effettuata impiegando diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente definiti per le azioni (A1 e A2), per i parametri geotecnici (M1 e M2) e per le resistenze (R1, R2 e R3). I coefficienti da adottarsi nelle diverse combinazioni sono definiti in funzione del tipo di verifica da effettuare (si vedano i paragrafi seguenti). Si sottolinea che per quanto concerne le azioni di progetto Ed tali forze possono essere determinate applicando i coefficienti parziali di cui sopra alle azioni caratteristiche, oppure, a posteriori, sulle sollecitazioni prodotte dalle azioni caratteristiche (Par. 6.2.3.1 del Doc. Rif. [8]).

Per ogni Stato Limite d'Esercizio (SLE) deve essere rispettata la condizione

$$Ed \leq Cd \quad (\text{Eq. 6.2.7 del Doc. Rif. [8]})$$

dove:

Ed = valore di progetto dell'effetto dell'azione;

Cd = valore limite prescritto dell'effetto delle azioni (definito Progettista Strutturale).

La verifica della condizione $E_d \leq C_d$ deve essere effettuata impiegando i valori caratteristici delle azioni e dei parametri geotecnici dei materiali.

3.2 Verifiche di sicurezza in campo statico

In base a quanto indicato dalle NTC 2008 le verifiche di sicurezza che devono essere condotte per opere costituite da materiali sciolti sono le seguenti.

3.2.1 Stati limite ultimi (SLU)

Le verifiche di stabilità in campo statico di opere in materiali sciolti, quali rilevati, devono essere eseguite secondo il seguente approccio (Par. 6.8.2 del Doc. Rif. [8]):

Approccio 1:

- Combinazione 2 : $A2 + M2 + R2$

tenendo conto dei coefficienti parziali riportati in **Tabella 1**, **Tabella 2** e **Tabella 3**.

La verifica di stabilità globale si ritiene soddisfatta se:

$$\frac{R_d}{E_d} \geq 1 \Rightarrow \frac{\frac{1}{\gamma_R} \cdot R}{E_d} \geq 1 \Rightarrow \frac{R}{E_d} \geq \gamma_R$$

essendo R resistenza globale del sistema (vedasi Par. C.6.8.6.2 del Doc. Rif.[9]), calcolata sulla base delle azioni

$$R = R \left[\gamma_F \cdot F_{k^2} \cdot \frac{X_k}{\gamma_m}; a_d \right]$$

di progetto, dei parametri di progetto e della geometria di progetto ().

La stabilità globale dell'insieme manufatto-terreno di fondazione deve essere studiata nelle condizioni corrispondenti alle diverse fasi costruttive ed al termine della costruzione.

Tabella 1: Coefficienti parziali sulle azioni (A1, A2 e EQU) - (Tab. 6.2.I, Doc. Rif. [8])

CARICHI	EFFETTO	Coefficiente parziale γ_F (o γ_E)	EQU	(A1) STR	(A2) GEO
Permanenti	Favorevole	γ_{G1}	0.9	1.0	1.0
	Sfavorevole		1.1	1.3	1.0
Permanenti non strutturali	Favorevole	γ_{G2}	0.0	0.0	0.0
	Sfavorevole		1.5	1.5	1.3
Variabili	Favorevole	γ_{Qi}	0.0	0.0	0.0
	Sfavorevole		1.5	1.5	1.3

Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. i carichi permanenti portati) siano completamente definiti, si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.

Tabella 2: Coefficienti parziali sui terreni (M1 ed M2) - (Tab. 6.2.II, Doc. Rif. [8])

PARAMETRO	Coefficiente parziale	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\gamma_{\phi'}$	1.0	1.25
Coazione efficace	$\gamma_{c'}$	1.0	1.25
Resistenza non drenata	γ_{Cu}	1.0	1.4
Peso dell'unità di volume	γ_γ	1.0	1.0

Tabella 3: Coefficienti parziali per le verifiche di stabilità globale (R2) - (Tab. 6.8.I, Doc. Rif. [8])

Coefficiente parziale	(R2)
γ_R	1.1

3.2.2 Stati limite di esercizio (SLE)

Data la tipologia di opera in esame non si ritiene necessario effettuare verifiche agli stati limite di esercizio in quanto ritenute non significative.

	QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA LOTTO 1: FORTEZZA – PONTE GARDENA					
	Relazione di calcolo – Stabilità versante post sistemazione finale	COMMESSA IBL1	LOTTO 10	CODIFICA D 11 CL	DOCUMENTO RI 03 20 002	REV. A

3.3 Verifiche di sicurezza in campo sismico

3.3.1 Stati limite di riferimento per le verifiche sismiche

Le NTC-2008 (Doc. Rif. [8]) stabiliscono differenti Stati Limite (sia d'Esercizio che Ultimi) in funzione, in primo luogo, dell'importanza dell'opera mediante l'identificazione della Classe d'Uso e poi in funzione del danno conseguente ad un certo Stato Limite. In particolare si definiscono i seguenti Stati Limite di Esercizio e Ultimi, come riportato al par. 3.2.1 del Doc. Rif. [8]:

- **Stati Limite di Esercizio (SLE):**

- Stato Limite di immediata Operatività **SLO** per le strutture ed apparecchiature che debbono restare operative a seguito dell'evento sismico. Tale stato limite non si applica per l'opera in oggetto.
- Stato Limite di Danno **SLD** definito come lo stato limite da rispettare per garantire la sostanziale integrità dell'opera ed il suo immediato utilizzo.

- **Stati Limite Ultimi (SLU):**

- Stato Limite di Salvaguardia della Vita umana, **SLV**, definito come lo stato limite in cui la struttura subisce una significativa perdita della rigidezza nei confronti dei carichi orizzontali ma non nei confronti dei carichi verticali. Permane un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali.
- Stato Limite di Prevenzione del Collasso, **SLC**, stato limite nel quale la struttura subisce gravi danni strutturali, mantenendo comunque un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza a collasso per carichi orizzontali.

La **Tabella 4** riporta, in funzione della classe d'uso della struttura, lo stato limite da considerare in funzione della verifica di sicurezza appropriata per l'opera (Tabella C7.1.I del Doc. Rif.[9]).

Tabella 4: Verifiche di sicurezza in funzione della Classe d'uso (Tab. C7.1.I, Doc. Rif.[9])

Stato Limite	Prestazione da verificare	Classe d'uso			
		I	II	III	IV
SLO	Contenimento del danno degli elementi non strutturali			X	X
	Funzionalità degli impianti			X	X
SLD	Resistenza degli elementi strutturali			X	X
	Contenimento del danno degli elementi non strutturali	X	X		
	Contenimento delle deformazioni del sistema fondazione-terreno	X	X	X	X
	Contenimento degli spostamenti permanenti dei muri di sostegno	X	X	X	X
SLV	Assenza di martellamento tra strutture contigue	X	X	X	X
	Resistenza delle strutture	X	X	X	X
	Duttilità delle strutture	X	X	X	X
	Assenza di collasso fragile ed espulsione di elementi non strutturali	X	X	X	X
	Resistenza dei sostegni e collegamenti degli impianti	X	X	X	X
	Stabilità del sito	X	X	X	X
	Stabilità dei fronti di scavo e dei rilevati	X	X	X	X
	Resistenza del sistema terreno-fondazione	X	X	X	X
	Stabilità del muro di sostegno	X	X	X	X
	Stabilità delle paratie	X	X	X	X
Resistenza e stabilità dei sistemi di contrasto e degli ancoraggi	X	X	X	X	
SLC	Resistenza dei dispositivi di vincolo temporaneo tra costruzioni isolate	X	X	X	X
	Capacità di spostamento degli isolatori	X	X	X	X

Con riferimento all'opera in oggetto, e considerando quanto riportato al punto C7.1 del Doc. Rif.[9], le verifiche geotecniche in presenza di un evento sismico richiedono la verifica ai seguenti stati limite:

- Stato Limite Ultimo: **SLV** – Stato Limite di Salvaguardia della Vita (cui corrisponde una probabilità di superamento $P_{vr} = 10\%$ nel periodo V_r);

	QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA LOTTO 1: FORTEZZA – PONTE GARDENA					
	Relazione di calcolo – Stabilità versante post sistemazione finale	COMMESSA IBL1	LOTTO 10	CODIFICA D 11 CL	DOCUMENTO RI 03 20 002	REV. A

➤ Stato Limite Esercizio: **SLD** – Stato Limite di Danno (cui corrisponde una probabilità di superamento P_{vr} =63% nel periodo V_r).

Le suddette probabilità, valutate nel periodo di riferimento V_r per l'azione sismica, consentono di determinare, per ciascuno stato limite, il tempo di ritorno del terremoto di progetto corrispondente.

3.3.2 Stati limite ultimi (SLU)

Per tutte le verifiche, l'azione sismica di progetto deve essere valutata sulla base degli Stati Limite relativi all'opera da verificare (vedasi **Tabella 4**). Per l'opera in oggetto, come definito al punto 3.3.1, le verifiche agli Stati Limite Ultimi verranno condotte con riferimento allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (**SLV**).

Le verifiche di sicurezza agli SLU in campo sismico devono contemplare almeno le medesime verifiche definite in campo statico. In particolare la stabilità globale in condizioni sismiche dei opere in materiali sciolti, quali rilevati, deve essere svolta secondo l'*Approccio 1 – Combinazione 2*.

Approccio 1:

- Combinazione 2 : $A2 + M2 + R2$

tenendo conto dei coefficienti parziali riportati di **Tabella 1** e **Tabella 2** e ponendo i coefficienti parziali sulle azioni tutti pari ad uno (vedasi Par.7.11.1 del Doc. Rif. [8]).

Le condizioni di stabilità del rilevato devono essere verificate affinché prima, durante e dopo il sisma la resistenza del sistema sia superiore alle azioni, ovvero gli spostamenti permanenti indotti dal sisma siano di entità tale da non pregiudicare le condizioni di sicurezza o di funzionalità delle strutture o infrastrutture medesime.

Come riportato al Par. 7.11.6.3.11 del Doc. Rif. [8] le verifiche possono essere condotte mediante metodi pseudo statici, metodi degli spostamenti e metodi di analisi dinamica.

3.3.3 Stati limite di esercizio (SLE)

Data la tipologia di opera in esame, come già detto per le verifiche in campo statico, non si ritiene necessario effettuare verifiche agli stati limite di esercizio in quanto ritenute non significative.

4 AZIONE SISMICA DI PROGETTO

4.1 Definizione dell'azione sismica di progetto

4.1.1 Vita nominale, coefficiente d'uso e periodo di riferimento

La Vita Nominale VN di un'opera è intesa come il numero di anni in cui essa possa essere usata per lo scopo al quale è destinata, purché soggetta alla manutenzione ordinaria.

La Vita Nominale dei diversi tipi di opere è così definita dalle NTC2008:

$VN \leq 10$ anni , per opere provvisorie e opere provvisionali.

$VN \geq 50$ anni , per opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale.

$VN \geq 100$ anni, per grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di importanza strategica.

Nel seguito, per le opere in esame, ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto si assumerà, in accordo alle NTC2008 una vita nominale pari a **VN = 50 anni**;

Con riferimento alle conseguenze di un'interruzione di operatività o di un eventuale collasso in presenza di azioni sismiche, le costruzioni sono suddivise dalle NTC2008 in classi d'uso, la cui appartenenza è stabilita sulla base dell'importanza dell'opera rispetto alle esigenze di operatività a valle di un evento sismico. In particolare alla Classe d'uso II (ossia ... omissis ... Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o Classe d'uso IV, salvo casi particolari per i quali sia necessaria la classe d'uso III o IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza ... omissis ...) si ha un coefficiente d'uso $CU = 1.0$.

Per le opere in progetto si è dunque assunto una classe d'uso II pertanto il coefficiente d'uso è pari a: $CU = 1$.

L'azione sismica di verifica delle opere viene definita in relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di opera, moltiplicandone la vita nominale VN per il coefficiente d'uso CU:

$$VR = VN \times CU$$

Per le opere in progetto risulta dunque periodo di riferimento pari a: $VR = 50 \times 1 = 50$ anni

4.1.2 Accelerazione di riferimento su suolo rigido

In allegato al testo delle Norme Tecniche è presente una tabella nella quale i valori a_g (accelerazione orizzontale massima su sito rigido e superficie topografica orizzontale), F_0 (valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e T_{c*} (periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in



QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA
ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA
LOTTO 1: FORTEZZA – PONTE GARDENA

Relazione di calcolo – Stabilità versante post sistemazione finale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IBL1	10	D 11 CL	RI 03 20 002	A	14 di 28

accelerazione orizzontale) vengono assegnati in corrispondenza di una griglia di punti distribuiti sull'intero territorio nazionale. I corrispondenti valori di pericolosità sismica situati in punti intermedi della griglia si otterranno per interpolazione sui quattro punti di griglia ad essi adiacenti.

In accordo alla georeferenziazione del sito (**Figura 1**), in **Figura 2** si riporta, per il punto di interesse, la relativa localizzazione ed uno schema di localizzazione del punto rispetto ai nodi della griglia dei valori di pericolosità, ottenuto attraverso l'impiego del foglio di calcolo Spettri di Risposta SPETTRI-NTC v. 1.0.3b, distribuito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (2009).

Si è scelto come punto di riferimento per la georeferenziazione necessaria per l'inquadramento sismico, il punto medio localizzato nel deposito di Forch di cui in **Figura 1**.

Il risultato dell'interpolazione per i parametri a_g , F_0 e T_c^* è riportato in **Tabella 5**.

Figura 1: Individuazione delle coordinate del sito di interesse tramite GOOGLE MAPS

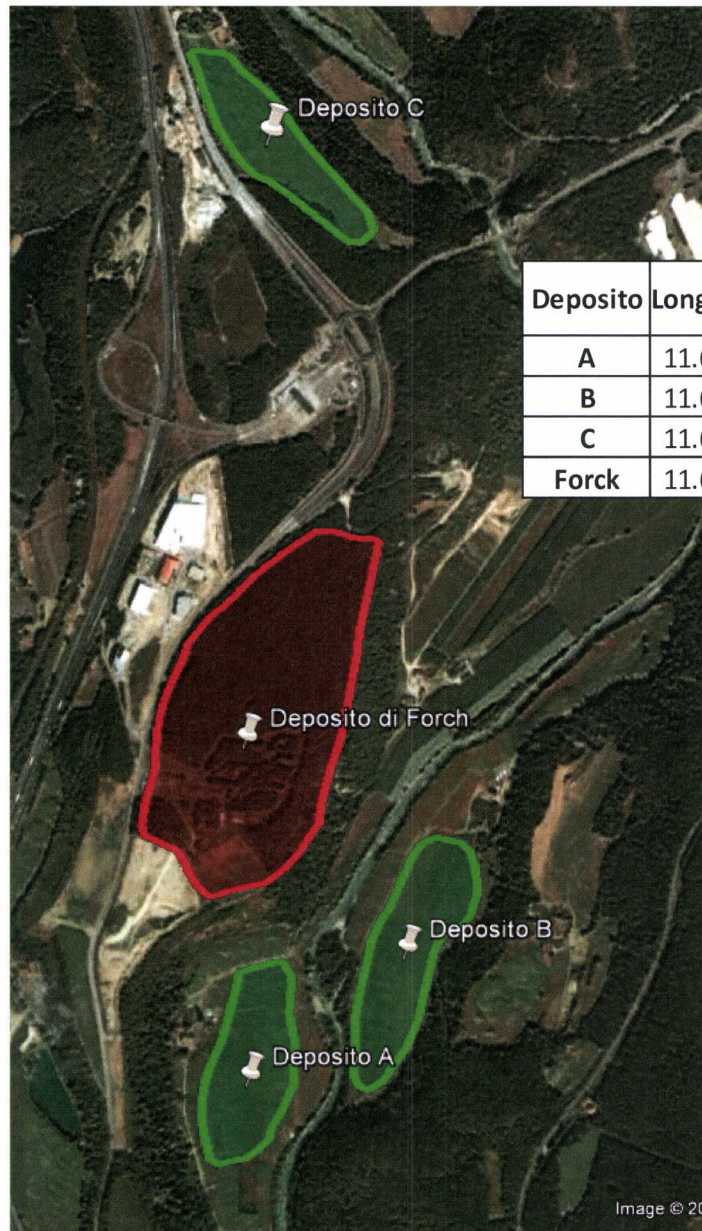


Figura 2: Associazione dei punti di interesse, ai nodi della griglia di rappresentazione dei valori di pericolosità sismica secondo le tabelle allegate alle NTC2008

FASE 1. INDIVIDUAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DEL SITO


Ricerca per coordinate

LONGITUDINE: 11.640401 LATITUDINE: 46.758181

Ricerca per comune

REGIONE: Emilia-Romagna PROVINCIA: Bologna COMUNE: Crevalcore

Reticolo di riferimento



Controllo sul reticolo

- Sito esterno al reticolo
- Interpolazione su 3 nodi
- Interpolazione corretta

Interpolazione: media ponderata

Elaborazioni grafiche

- Grafici spettri di risposta
- Variabilità dei parametri

Elaborazioni numeriche

- Tabella parametri

Nodi del reticolo intorno al sito



La "Ricerca per comune" utilizza le coordinate ISTAT del comune per identificare il sito. Si sottolinea che all'interno del territorio comunale le azioni sismiche possono essere significativamente diverse da quelle così individuate e si consiglia, quindi, a "Ricerca per coordinate".

INTRO
FASE 1
FASE 2
FASE 3

Tabella 5 – Valori dei parametri a_g , F_0 , T_c^* per i periodi di ritorno T_R di riferimento (ottenuti attraverso l'impiego del foglio di calcolo Spettri-NTCver.1.0.3.xls, CSSLPP (2009).

SL	T_R (anni)	a_g (g)	F_0 (-)	T_c^* (s)
SLO	30	0.017	2.546	0.145
SLD	50	0.022	2.471	0.186
SLV	475	0.049	2.559	0.355
SLC	975	0.059	2.687	0.387



QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA
ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA
LOTTO 1: FORTEZZA – PONTE GARDENA

Relazione di calcolo – Stabilità versante post sistemazione finale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IBL1	10	D 11 CL	RI 03 20 002	A	17 di 28

4.1.3 Risposta sismica locale

Per quanto riguarda l' amplificazione topografica, considerato il sito di interesse si trova su una superficie (cat. T4, ossia rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $i > 30^\circ$, in accordo alla Tabella 3.2.IV al par.3.2.2. delle NTC2008), il fattore di amplificazione topografica è pari a $S_T=1.4$ (vedi **Figura 2**).

Per quanto riguarda l' amplificazione stratigrafica, sulla base delle informazioni disponibili, ed ai fini della definizione della categoria di suolo ai fini normativi, il sito della zona in esame è classificato come sito di categoria C (Doc. Rif [1]). Il coefficiente di amplificazione topografica è dunque pari a $S_s=1.500$ (vedi Figura 2).


L' amplificazione dell' azione sismica viene determinata, secondo le NTC2008, attraverso l' impiego di un fattore di sito S, funzione sia della categoria di sottosuolo (S_s) sopra determinata, sia dell' andamento della superficie topografica (S_T):

$$S = S_s \cdot S_T .$$

Per i depositi definitivi in val Riga, (categoria di sottosuolo C e categoria topografica T4) risulta dunque $S=1.500 \times 1.400=2.100$.

	QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA LOTTO 1: FORTEZZA – PONTE GARDENA					
	Relazione di calcolo – Stabilità versante post sistemazione finale	COMMESSA IBL1	LOTTO 10	CODIFICA D 11 CL	DOCUMENTO RI 03 20 002	REV. A

Figura 3: Valutazione dei coefficienti di amplificazione Topografica S_s e Topografica S_T attraverso il foglio di calcolo Spettri- NTC ver.1.0.3.xls, CSLLPP (2009).

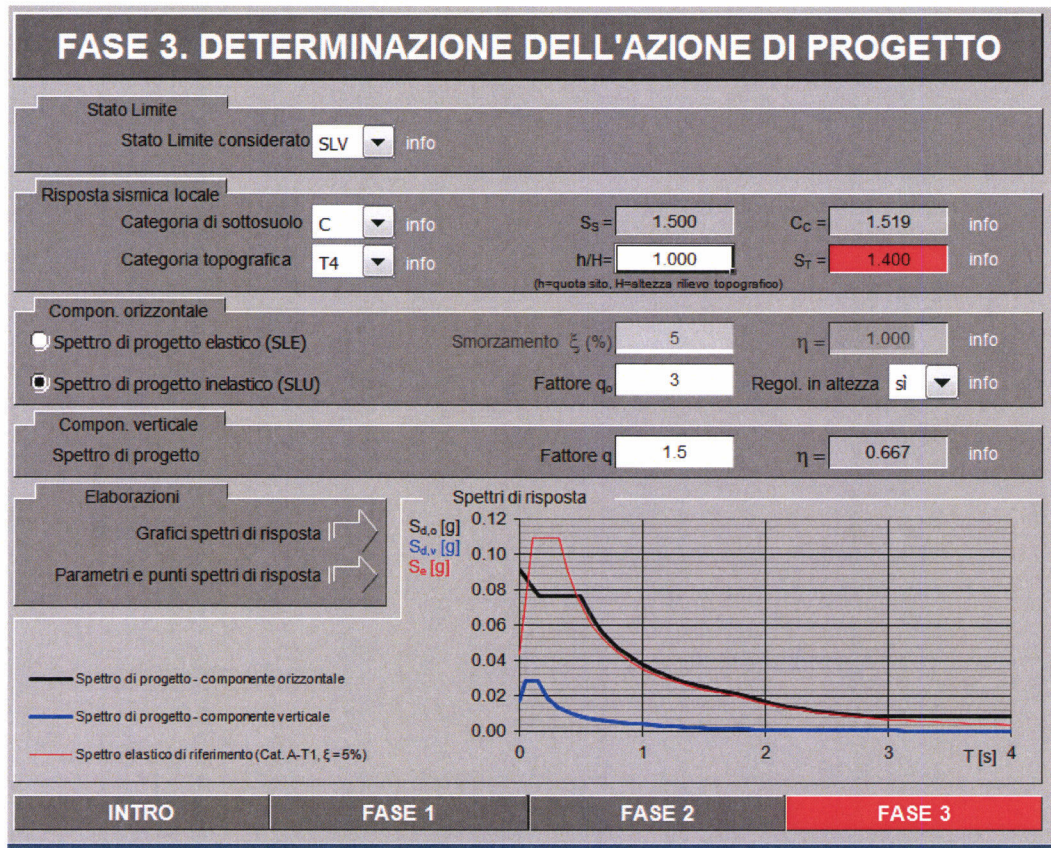

In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. sono riportati i valori del fattore di sito S e dell'azione sismica di progetto a_{max} , data da $a_{max} = S a_g$ per i periodi di ritorno corrispondenti ai diversi stati limite.

Tabella 6 – Valori dei parametri a_g , a_{max} , $S(-)$ per i periodi di ritorno TR di riferimento (ottenuti attraverso l'impiego del foglio di calcolo Spettri-NTCver.1.0.3.xls, CSLP (2009)).

SL	TR(anni)	a_g (g)	S (-)	a_{max} (g)
SLO	30	0.017	2.1	0.04
SLD	50	0.022	2.1	0.05
SLV	475	0.049	2.1	0.10
SLC	975	0.059	2.1	0.12

4.1.4 Azione sismica equivalente

La verifica di stabilità globale va condotta mediante il metodo di analisi definito al Par. 7.11.3.5 delle NTC2008, inerente alla stabilità dei pendii.

Sulla base di quanto definito al Par.7.11.3.5.2 delle NTC2008, in mancanza di studi specifici, i coefficienti sismici k_h (orizzontale) e k_v (verticale) sono definiti come:

$$k_h = \beta_s a_{max}$$

$$k_v = \pm k_h / 2$$

essendo

β_s = coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito (**Tabella 7**).

Per la **categoria di sottosuolo C** il coefficiente β_s da assumere è pari a 0.20 essendo il parametro a_g [g] riferito allo STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA tale che: a_g (g) = 0.049 < 0.1.


Tabella 7: Coefficiente β_s

	Categoria di sottosuolo	
	A	B,C,D,E
	β_s	β_s
$0.2 < a_g$ (g) < 0.4	0.30	0.28
$0.1 < a_g$ (g) < 0.2	0.27	0.24
a_g (g) < 0.1	0.20	0.20

Con riferimento allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita, in accordo alle espressioni di cui sopra, si ottengono i seguenti coefficienti per la verifica di stabilità globale risulta dunque:

$$k_h = \beta_s a_{max} = 0.20 \times 0.10 = \mathbf{+0.020}$$

$$k_v = \pm k_h / 2 = \mathbf{\pm 0.010}$$

	QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA LOTTO 1: FORTEZZA – PONTE GARDENA					
	Relazione di calcolo – Stabilità versante post sistemazione finale	COMMESSA IBL1	LOTTO 10	CODIFICA D 11 CL	DOCUMENTO RI 03 20 002	REV. A

5 CODICI DI CALCOLO E METODOLOGIE DI VERIFICA

5.1 Codici di calcolo utilizzati

5.1.1 *Slope/W*

Slope/W è un codice di calcolo dedicato allo studio della stabilità dei pendii che permette di calcolare il fattore di sicurezza dei pendii in terreno e in roccia.

Il codice Slope/W utilizza il metodo dell'equilibrio limite e permette di prendere in considerazione superfici di scorrimento definite in diversi modi, condizioni stratigrafiche e idrostratigrafiche complesse mediante l'utilizzo di diversi modelli costitutivi per i materiali e condizioni di pressioni neutre variabili. Sono inoltre utilizzabili diversi metodi di analisi e possono essere applicate condizioni di carico di vario tipo.

La versione del software adottata per le verifiche condotte nel presente documento è *Slope\W – GeoSlope* ver. 7.17 - GEOSTUDIO 2007.

5.2 Metodologie di verifica adottate

5.2.1 *Verifiche di stabilità*

Il codice Slope/W è stato utilizzato nel presente documento per condurre le analisi di stabilità sia in campo statico che in campo sismico (adottando il metodo pseudo - statico) costituenti le verifiche SLU richieste dalla Normativa per le opere in terreni sciolti.

Nelle analisi sono state escluse, perché considerate non significative, le superfici di rottura superficiali che coinvolgono volumi di terreno ridotti. A tal proposito si sottolinea che, nei calcoli, a favore di sicurezza, non è stato preso in conto in alcun modo l'effetto che la finitura a verde delle scarpate darà necessariamente, in termini di coesione efficace, allo strato più superficiale delle scarpate.

	QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA LOTTO 1: FORTEZZA – PONTE GARDENA					
	Relazione di calcolo – Stabilità versante post sistemazione finale	COMMESSA IBL1	LOTTO 10	CODIFICA D 11 CL	DOCUMENTO RI 03 20 002	REV. A

6 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SEZIONE DI CALCOLO

6.1 Descrizione sezione di calcolo

Sono di seguito riportate le verifiche di stabilità globale in campo statico e sismico delle scarpate definitive realizzate per la sistemazione finale del Deposito A (Vorderrigger). La sezione di calcolo è la sezione A-A' di cui ai documenti di progetto (Doc. rif. [7]).

Per quanto concerne la stratigrafia e il livello di falda di calcolo, si rimanda alla Relazione geotecnica generale (Doc. rif. [1]) e alla Sezione geotecnica riportata nell'elaborato Depositi definitivi in Val Riga - A, B, e C - Sezioni geotecniche – Tav. 4 di 4 (Doc. rif. [2]).

Dall'analisi dei dati provenienti dalla campagna di indagine è possibile affermare che la falda è rintracciabile mediamente ad una quota leggermente inferiore al piano di scavo, pertanto nei calcoli è stata assunta una falda di calcolo coincidente con il piano di scavo raggiunto nelle fasi precedenti.

6.2 Parametri geotecnici di calcolo

In accordo a quanto riportato nella Relazione Geotecnica (Doc. rif. [1]) e sulla base di quanto descritto nel Cap. 3, nella **Tabella 8** sono riportati i valori dei parametri geotecnici caratteristici e di progetto, fattorizzati utilizzando i coefficienti M2 contenuti nella **Tabella 2** della presente relazione.

Come già descritto nella Relazione Geotecnica i depositi morenici incontrati nell'ambito del Deposito A sono costituiti da sabbie da fini (fino a sabbie limose) a medio-grossolane e da ghiaie e ciottoli di dimensioni variabili. Si tratta di materiali in cui sono state condotte prove SPT che hanno dato risultati generalmente piuttosto alti (superiori a 40 colpi/30cm) ed in alcuni casi a rifiuto. Viste le caratteristiche granulometriche dei materiali i parametri che ne caratterizzano la resistenza al taglio sono ovviamente parametri drenati.

In aggiunta ai materiali naturali presenti in sito si ha la presenza del materiale costituente il riempimento.

Tale materiale proverrà principalmente dagli scavi delle gallerie ed in parte dagli scavi delle fondazioni previste nell'ambito del progetto di quadruplicamento del collegamento Fortezza – Verona. Si prevede che possa essere stato scavato sia con tecnica tradizionale sia con scavo meccanizzato (TBM).

I materiali scavati apparterranno principalmente alla formazione delle Filladi ed in porzione minore alle Dioriti, ma comprendereanno anche detriti di versante, dalle zone di attacco delle gallerie, così come depositi di fondovalle.

In base ai requisiti fissati in sede di progetto, il materiale, indipendentemente dalla provenienza, per poter essere accettati per il riempimento dei depositi dovrà avere le caratteristiche di seguito elencate.

Deve essere classificabile come appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A2-6, A2-7, A3 e A4, (ex norma CNR-UNI 10006) e dovrà essere steso in strati di spessore non superiore a 50 cm garantendo un adeguato grado di

compattazione. Non potranno essere impiegati frammenti rocciosi di dimensione superiore a 250 mm. Per materiale avente pezzatura di diametro maggiore dovrà essere prevista opportuna frantumazione per garantire la granulometria richiesta.

Prima della messa in opera dovrà essere sviluppata un'opportuna sperimentazione per determinare il valore di addensamento tale da garantire i parametri da utilizzare nelle verifiche geotecniche e successivamente durante le fasi di riempimento, dovranno essere effettuate delle ulteriori prove per verificarne le effettive caratteristiche di resistenza (tipicamente prove di laboratorio di tipo Triassiale su campioni prelevati in sito).

Di seguito vengono comunque definiti i valori indicativi di densità in situ e di modulo deformazione che dovranno essere riscontrati su tutto lo spessore dello strato.

Il piano di posa dovrà essere costipato mediante rullatura in modo da ottenere una densità secca non inferiore al 95% della densità massima, ottenuta per quella terra, con la prova di costipamento AASHTO modificata (CNR-BU n. 69). Il modulo di deformazione misurato mediante prova di carico su piastra, al primo ciclo di carico nell'intervallo 0.05 MPa – 0.15 MPa, non dovrà essere inferiore a 20 MPa.

Dopo la compattazione, la densità secca di ciascuno strato dell'opera in terra dovrà risultare non inferiore al 95% della densità massima, ottenuta per quella terra, con la prova di costipamento AASHTO modificata (CNR-BU n. 69). Il modulo di deformazione dell'opera in terra, misurato mediante prova di carico su piastra, al primo ciclo di carico nell'intervallo 0.15 MPa - 0.25 MPa, non dovrà essere inferiore a 20 MPa.

Nel caso di impiego di frammenti rocciosi, in luogo della prova di densità, si dovranno eseguire, durante la formazione degli strati, solo prove per la determinazione del modulo di deformazione, eventualmente con piastra di diametro $D = 600$ mm.

Il materiale dovrà essere messo in opera con un contenuto d'acqua tale da permettere il raggiungimento della densità richiesta nonché dei parametri necessari alle verifiche geotecniche.

Gli schemi di posa in opera e di rullatura dovranno essere verificati prima della messa in opera del materiale e quando si hanno modifiche sostanziali delle loro caratteristiche.

Sulla base di quanto sopra definito, si ipotizza di poter caratterizzare i materiali costituenti il riempimento per mezzo di parametri di resistenza drenati ed in particolare di potervi associare un valore di angolo di resistenza al taglio pari a 33-35°. Cautelativamente nei calcoli si sceglie di utilizzare un valore di angolo di attrito pari a 33° tenendo anche conto del carattere scistoso del materiale risultante dallo scavo delle Filladi che costituirà una porzione importante del riempimento.

Tabella 8 – Parametri geotecnici caratteristici (k) e di progetto (M2)

Materiale	γ	ϕ'_k	ϕ'_{M2}	c'_k	c'_{M2}	c_{uk}	c_{uM2}
	[kN/m ³]	[°]	[°]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]
Morene	19.5	34	28.3	0	0	-	-
Riempimento	19.0	33	29.3	0	0	-	-



QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA
ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA
LOTTO 1: FORTEZZA – PONTE GARDENA

Relazione di calcolo – Stabilità versante post sistemazione finale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IBL1	10	D 11 CL	RI 03 20 002	A	24 di 28

Si ricorda che, come definito al Cap. 7 del Doc. Rif. [8], le verifiche geotecniche SLU di stabilità globale dei rilevati, in campo statico e sismico, richiedono l'adozione della sola Combinazione 2 dell'Approccio 1 e pertanto l'applicazione dei soli coefficienti parziali M2.

6.3 Carichi di progetto

Non sono previsti carichi di progetto.

7 ANALISI DI STABILITÀ

7.1 Verifiche SLU – Stabilità globale

Le verifiche SLU della stabilità globale della scarpata (sia in condizioni statiche che sismiche) sono state condotte tramite il codice di calcolo SLOpe/W (Doc. Rif. [12] e punto 5.1.1). Le combinazioni di carico adottate nelle analisi fanno riferimento rispettivamente ai coefficienti parziali (M2) sia per le analisi in campo statico che per le analisi sismiche.

Tali coefficienti sono contenuti nella **Tabella 1** e nella **Tabella 2** della presente relazione. Per quanto concerne i parametri geotecnici di calcolo si rimanda alla **Tabella 8**.

Come da NTC 2008 (Doc. Rif. [8]), la verifica SLU di stabilità globale è soddisfatta se la relazione:

$$FS \geq R2 = 1.1.$$

è verificata sia in condizioni statiche che sismiche.

Il coefficiente R2 è contenuto nella Tabella 3 della presente relazione.

7.1.1 Verifiche SLU in condizioni statiche

L'analisi di stabilità globale è stata finalizzata all'individuazione delle superfici di rottura in termini globali e locali. Data la geometria della scarpata (vedi **Figura 4**), la verifica di stabilità locale (intesa come verifica dei meccanismi a cui compete una mobilitazione minore di materiale) implica il soddisfacimento della stabilità globale del sistema.

In Figura 5 è riportata la superficie di rottura critica a cui corrisponde il fattore di sicurezza FS minimo; il fattore di sicurezza FS relativo a tale meccanismo, e quindi il minore tra tutti i fattori di sicurezza FS calcolati, è riportato in **Tabella 9**.

Tabella 9 – Deposito A (Configurazione di progetto) - risultati analisi statiche

ANALISI	MECCANISMO DI ROTTURA	RISULTATI FS ^{MIN}
CONDIZIONI STATICHE	Figura 5	1.322

Essendo soddisfatta la relazione $FS_{\text{MIN}} \geq R2 = 1.1$, la verifica di stabilità in campo statico risulta soddisfatta.

	QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA LOTTO 1: FORTEZZA – PONTE GARDENA					
	Relazione di calcolo – Stabilità versante post sistemazione finale	COMMESSA IBL1	LOTTO 10	CODIFICA D 11 CL	DOCUMENTO RI 03 20 002	REV. A

7.1.2 Verifiche SLU in condizioni sismiche

In accordo a quanto riportato al punto 4, la forza sismica è stata modellata tramite i coefficienti sismici di cui al punto 4.1.4.

L'analisi di stabilità globale è stata finalizzata all'individuazione delle superfici di rottura tali da intercettare il carico stradale. Tra esse, è definita "critica", quella a cui corrisponde il fattore di sicurezza FS minimo.

Rispettivamente per valori di $k_v < 0$ e $k_v > 0$, in Figura 6 e Figura 7 sono riportate le superfici di rottura critica; i fattori di sicurezza FS relativi a tali meccanismi, e quindi i minori tra tutti i fattori di sicurezza FS calcolati, sono riportati in **Tabella 10**.

Tabella 10 – Deposito A (Configurazione di progetto) - risultati analisi sismiche

ANALISI	AZIONE SISMICA	MECCANISMO DI ROTTURA	RISULTATI
			FS ^{MIN}
CONDIZIONI SISMICHE	$K_v < 0$	Figura 6	1.245
CONDIZIONI SISMICHE	$K_v > 0$	Figura 7	1.246

Essendo soddisfatta la relazione $FS_{\text{MIN}} \geq R_2 = 1.1$, la verifica di stabilità in campo sismico risulta soddisfatta.

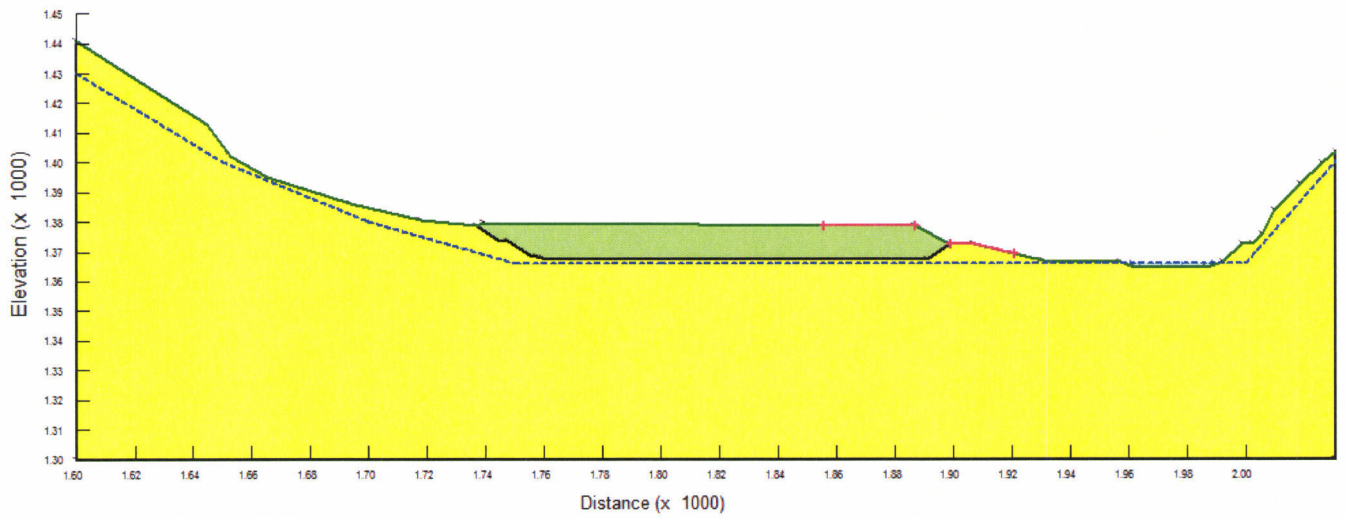


Figura 4: Deposito A (Configurazione di progetto) – modello di calcolo

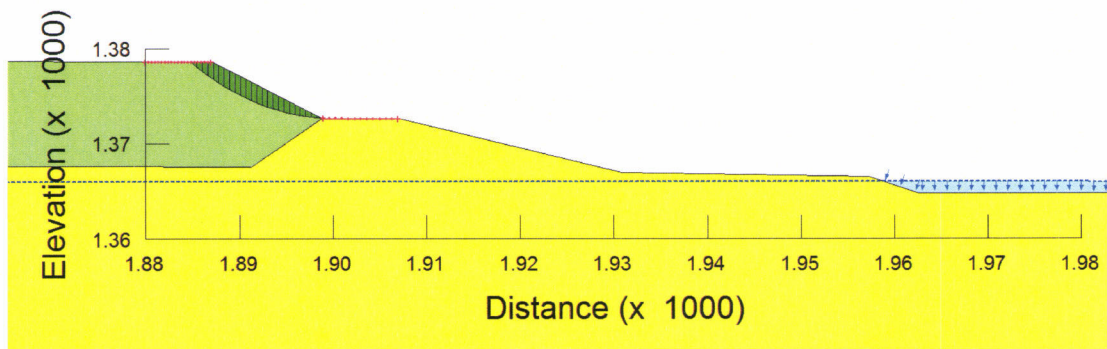


Figura 5: Deposito A (Configurazione di progetto) – analisi di stabilità in campo statico

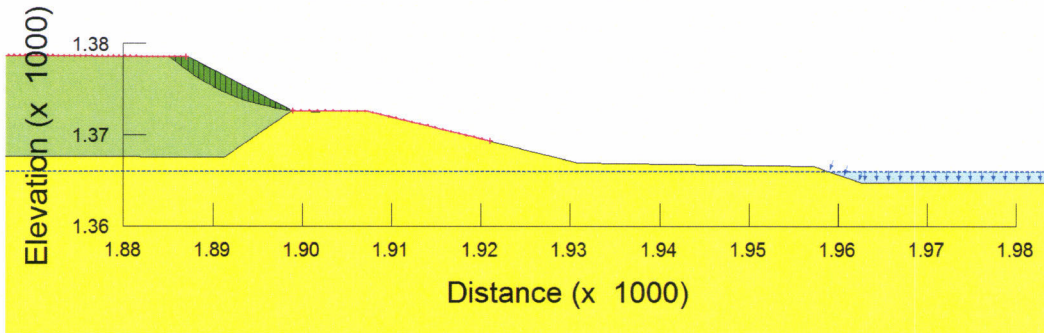


Figura 6: Deposito A (Configurazione di progetto) – analisi di stabilità in campo sismico – $k_v < 0$

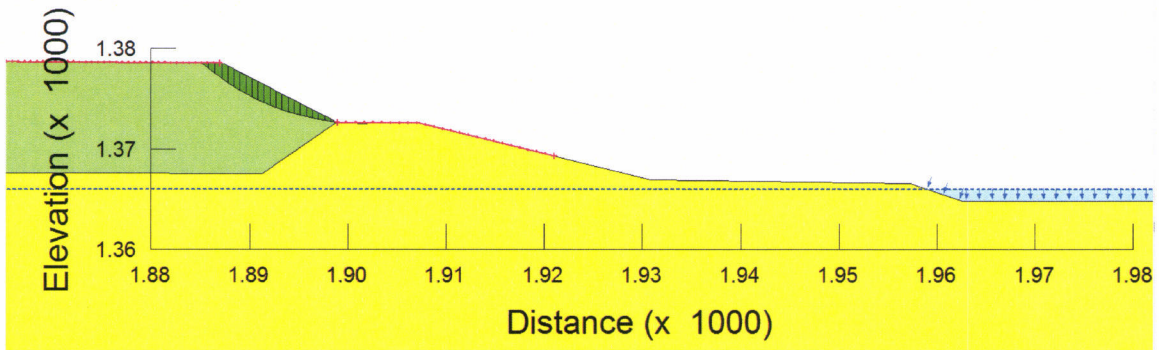


Figura 7: Deposito A (Configurazione di progetto) – analisi di stabilità in campo sismico – $k_v > 0$