

LEGENDA:

Tratti di elettodotti da demolire

Elettrodotto esistente da mantenere

Elettrodotto di nuova costruzione

Sostegni da costruire/ricostruire


Sostegni attuali da mantenere

Sostegni da demolire

Dott. GIACOMO FEMINO

Iter N. 420

REGIONE											
01	21/05/2014	PRIMA EMISSIONE			DIRETTORE GENERALE		VERIFICATO		APPROVATO		
N.	DATA	DESCRIZIONE		ELABORATO		VERIFICATO		APPROVATO			
TIPOLOGIA DELL'ELABORATO		CODIFICA DELL'ELABORATO									
STRALCIO CTR		DE22269C1 C EX 00006									
PROGETTO		TITOLO									
RICAVATO DAL DOC. TERNA		ELETTRODOTTO 220 KV VILLAVALLE - PIETRAFITTA									
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA		VARIANTE ELETTRODOTTO DAL SOST. 21 AL SOST. 38 (ex 44)									
		INQUADRAMENTO GENERALE- COROGRAFIA									
NOME DEL FILE		SCALA CAD		FORMATO		SCALA		FOGLIO			
Inquadramento generale_corografia_01.dwg		1 unità = 1 mm		1300 x 600		1 : 10000		1 / 1			
Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia Gruppo Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alla finalità per la quale è stato fornito. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia Gruppo Terna S.p.A.											

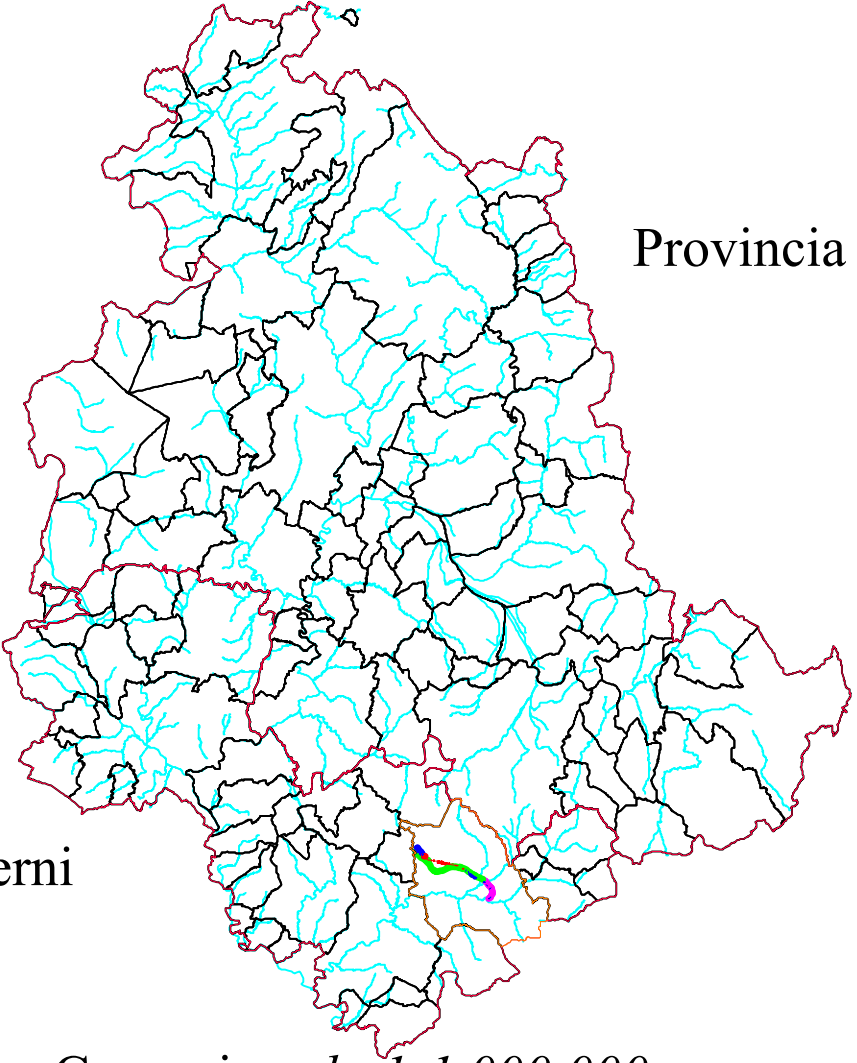

Provincia di Perugia

Provincia di Terni

Chiave di lettura Comuni *scala 1:1.000.000*

Legenda:

Limite amministrativo Provinciale

Limite amministrativo Comunale

Comune di Terni

Reticolo idrografico

Tavole CTR: 335150, 335160, 336130, 346030, 346040 e 347010.

8