


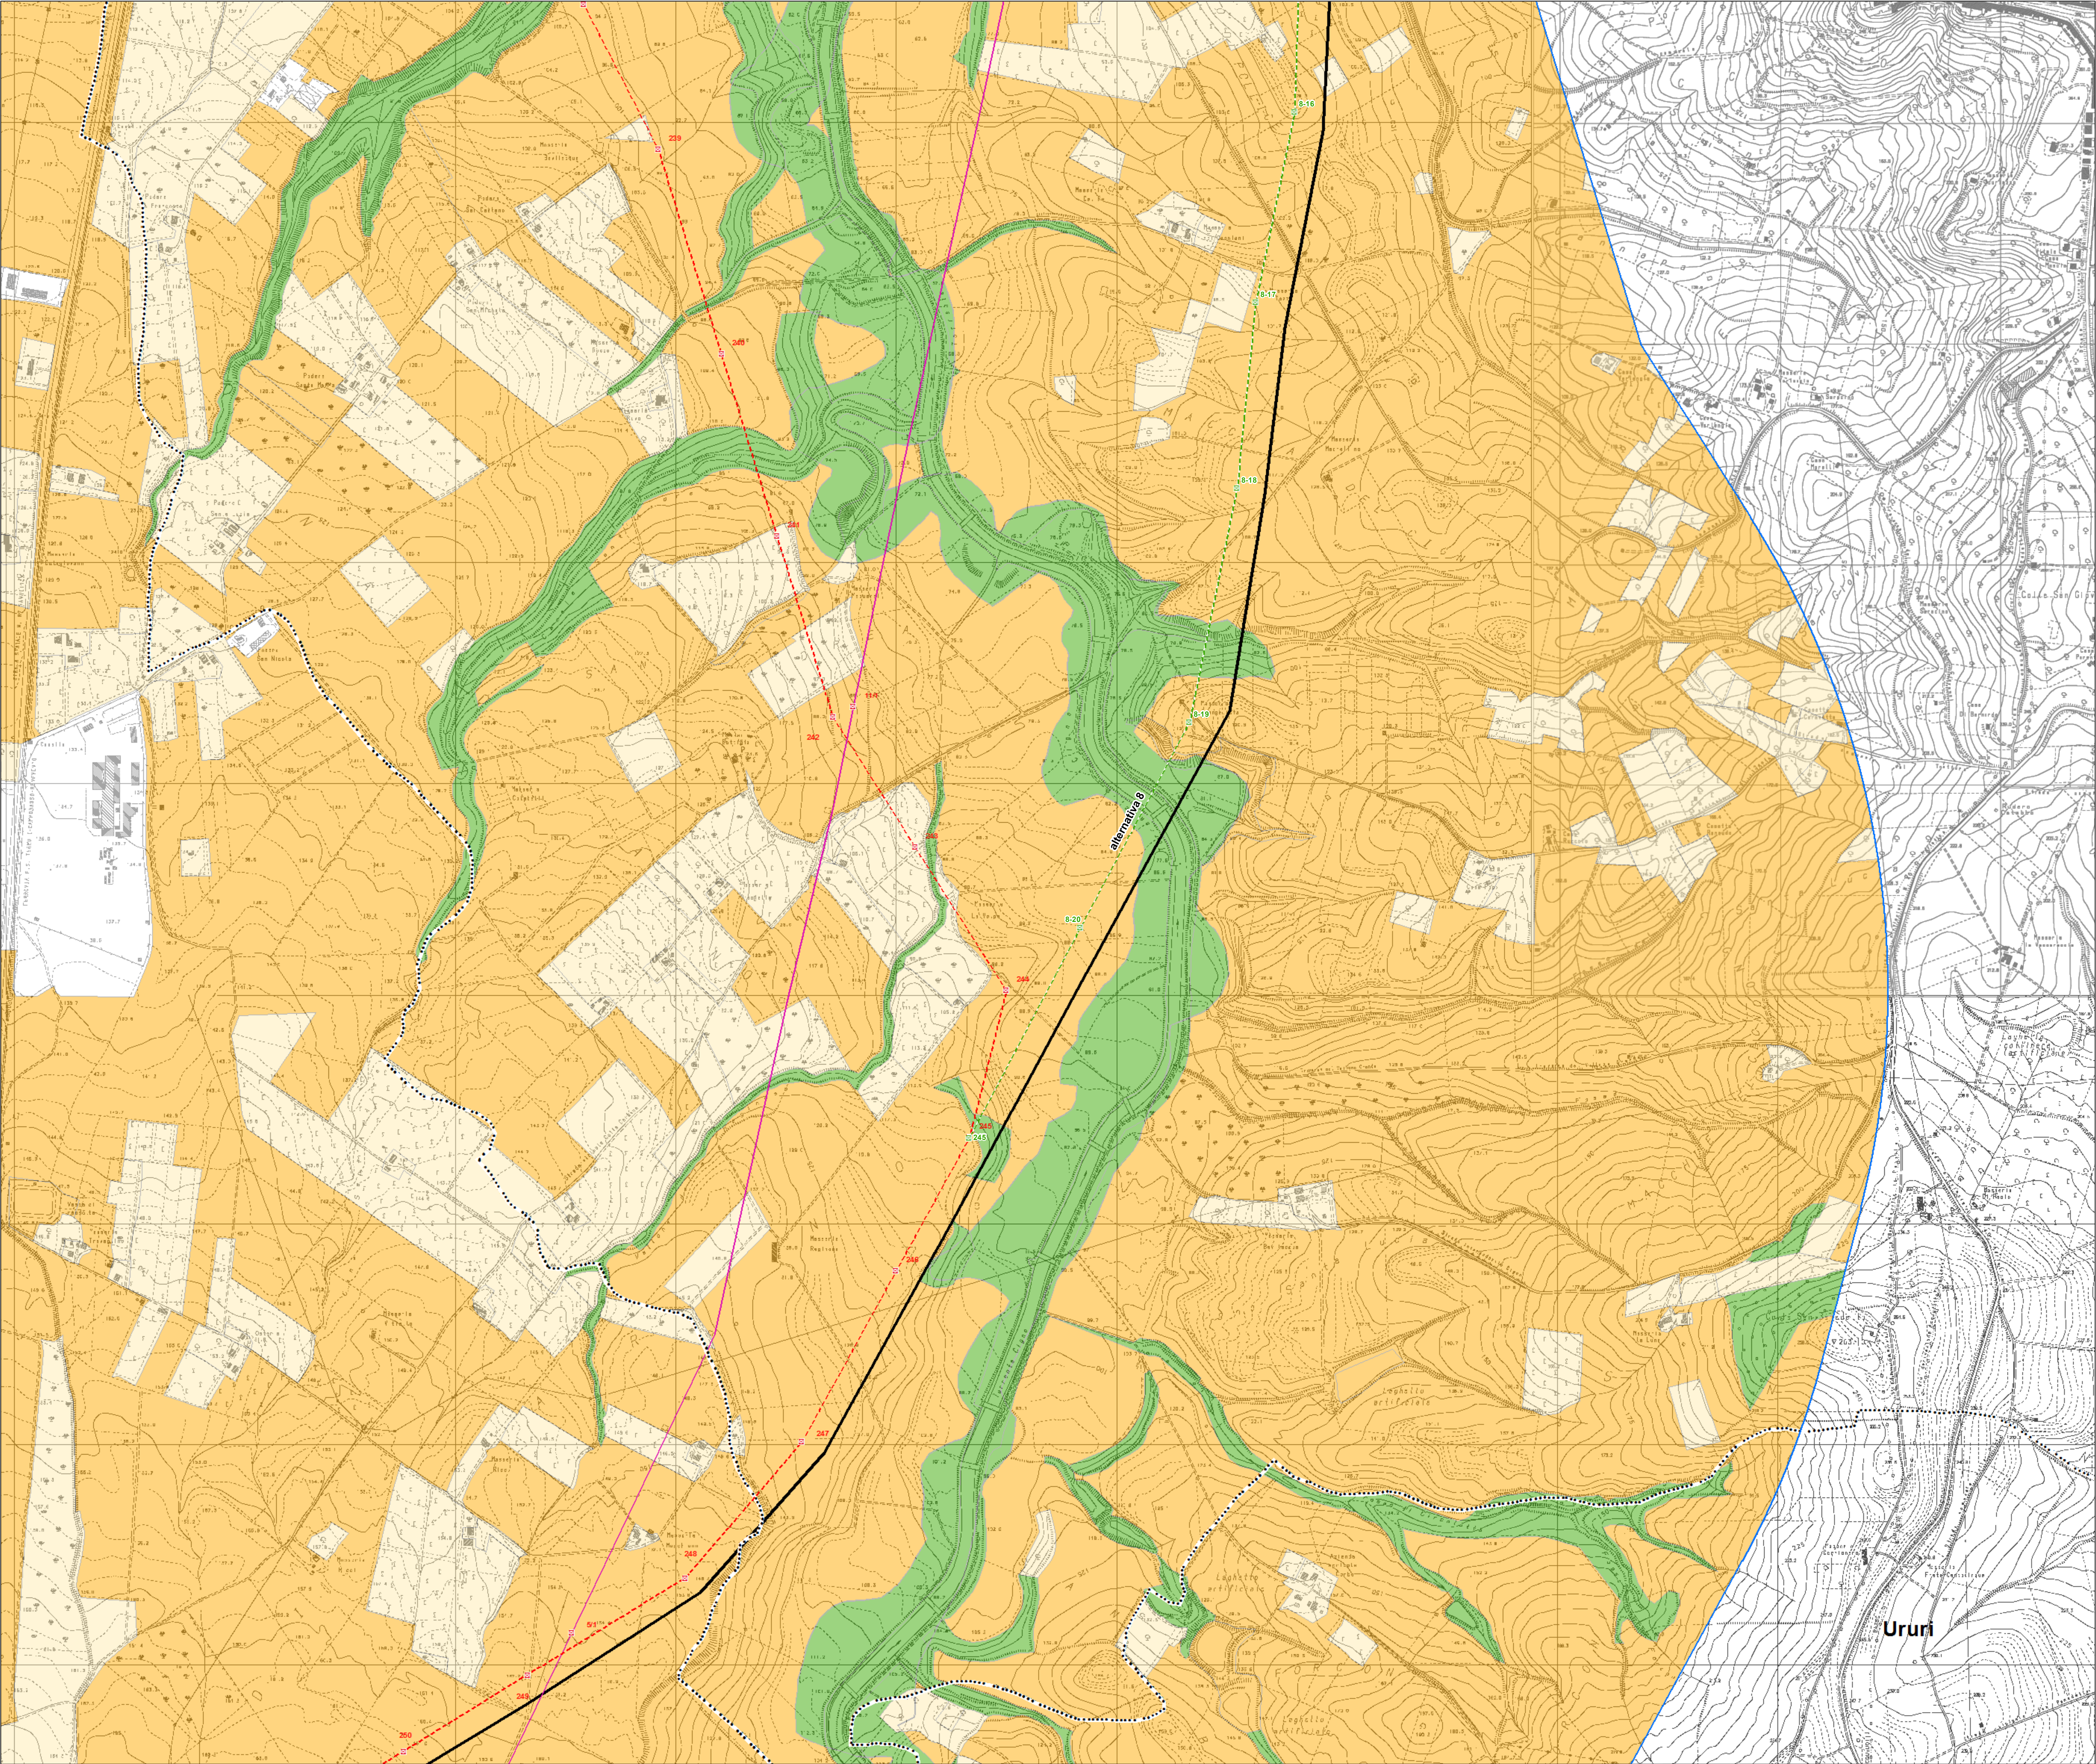

alternativa al progetto SIA

nuovo sostegno

sostegno esistente

sostegno demolito

nuovo tracciato a 380 kV in doppia tema

nuovo tracciato a 380 kV in singola tema

demolizione

ottimizzazioni

nuovo sostegno

nuova linea a 380 kV

tracciati SIA

nuovo sostegno

sostegno esistente

nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia tema

nuovo elettrodotto a 380 kV in singola tema

demolizione

variante aerea

linea oggetto di iter autorizzativo distinto

classe di idoneità avifaunistica:

nulla

bassa

media

elevata

impianti esistenti

Stazione 380 kV RTN

Stazione 150 kV RTN

Allacciamento

Cabina Utente

Stazione non RTN e Cabina Primaria

Centrale Termoelettrica

Centrale Idroelettrica

Centrale Eolica

linee elettriche esistenti

380 kV Aerea RTN

380 kV Aerea non RTN

150 kV Cavo RTN


150 kV Aerea non RTN

150 kV Cavo non RTN

Stazione elettrica esistente

buffer di 2 Km dal tracciato

limite comunale

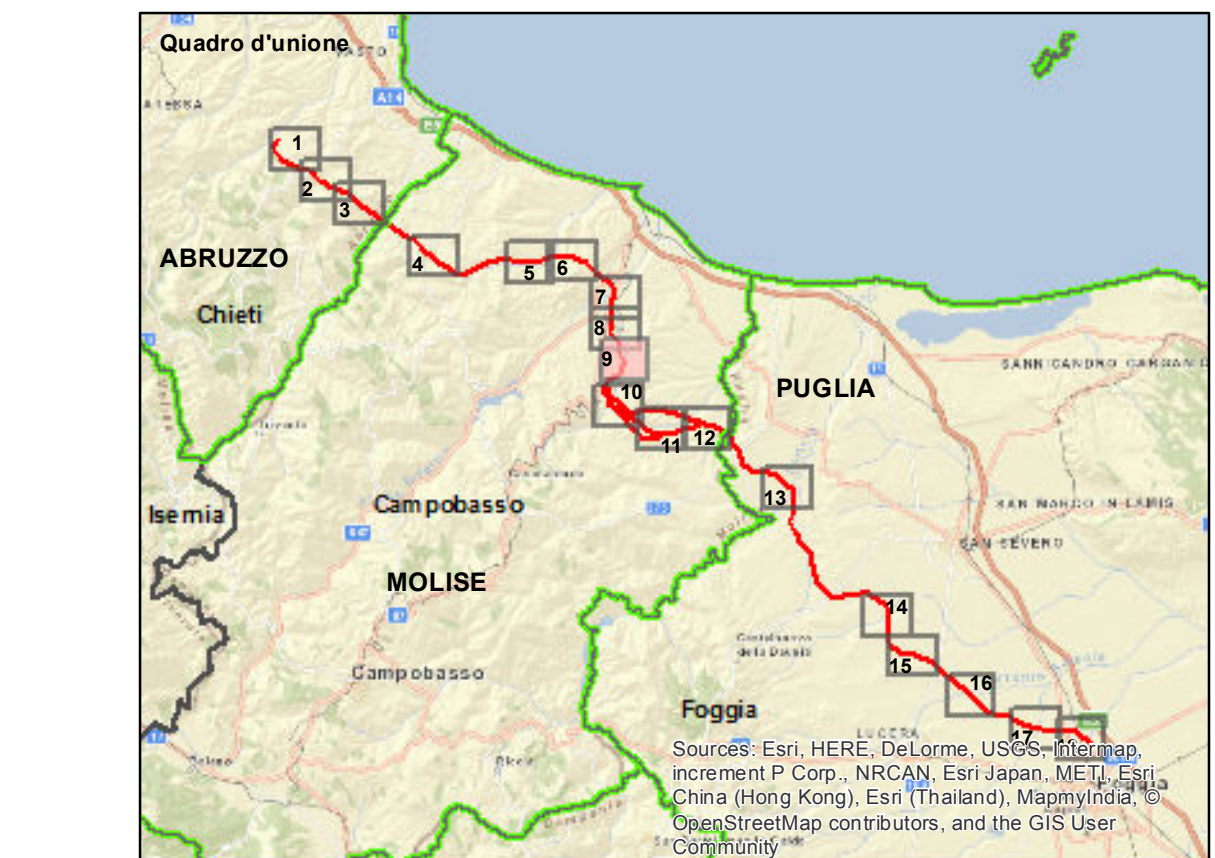

REVISIONI					
00	01 dicembre 2015	prima emissione	P. Cusinato	A. Serragusa	N. Ruspone
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

CODIFICA DELL'ELABORATO

DEER11013BSA00611_L14 Tav 9/18

TITOLO

Elettrodotto 380 kV in DT "Gissi-Larino-Foggia"
Integrazioni volontarie allo Studio di Impatto Ambientale

Carta di idoneità avifaunistica

NOME DEL FILE

DEER11013BSA00611_L14_9

FORMATO

A0

SCALA

1:5.000

FOGLIO

9 / 18

Golder Associates

CSQ

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA. This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.