


- alternative al progetto SIA**
- nuovo sostegno
 - sostegno esistente
 - sostegno demolito
 - nuovo tracciato a 380 kV in doppia tema
 - nuovo tracciato a 380 kV in singola tema
- ottimizzazioni**
- nuovo sostegno
 - nuova linea a 380 kV
- tracciati SIA**
- nuovo sostegno
 - sostegno esistente
 - nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia tema
 - nuovo elettrodotto a 380 kV in singola tema
- classificazione di idoneità avifaunistica:**
- nulla
 - bassa
 - media
 - elevata
- impianti esistenti**
- Stazione 380 kV RTN
 - Stazione 150 kV RTN
 - Allacciamento
 - Cabina Utente
 - Stazione non RTN e Cabina Primaria
 - Centrale Termoelettrica
 - Centrale Idroelettrica
 - Centrale Eolica
- linee elettriche esistenti**
- 380 kV Aerea RTN
 - 380 kV Aerea non RTN
 - 150 kV Cavo RTN
 - 150 kV Aerea non RTN
 - 150 kV Cavo non RTN
 - Stazione elettrica esistente
- simboli e linee speciali**
- demolizione
 - variante aerea
 - linea oggetto di iter autorizzativo distinto
 - buffer di 2 Km dal tracciato
 - limite comunale

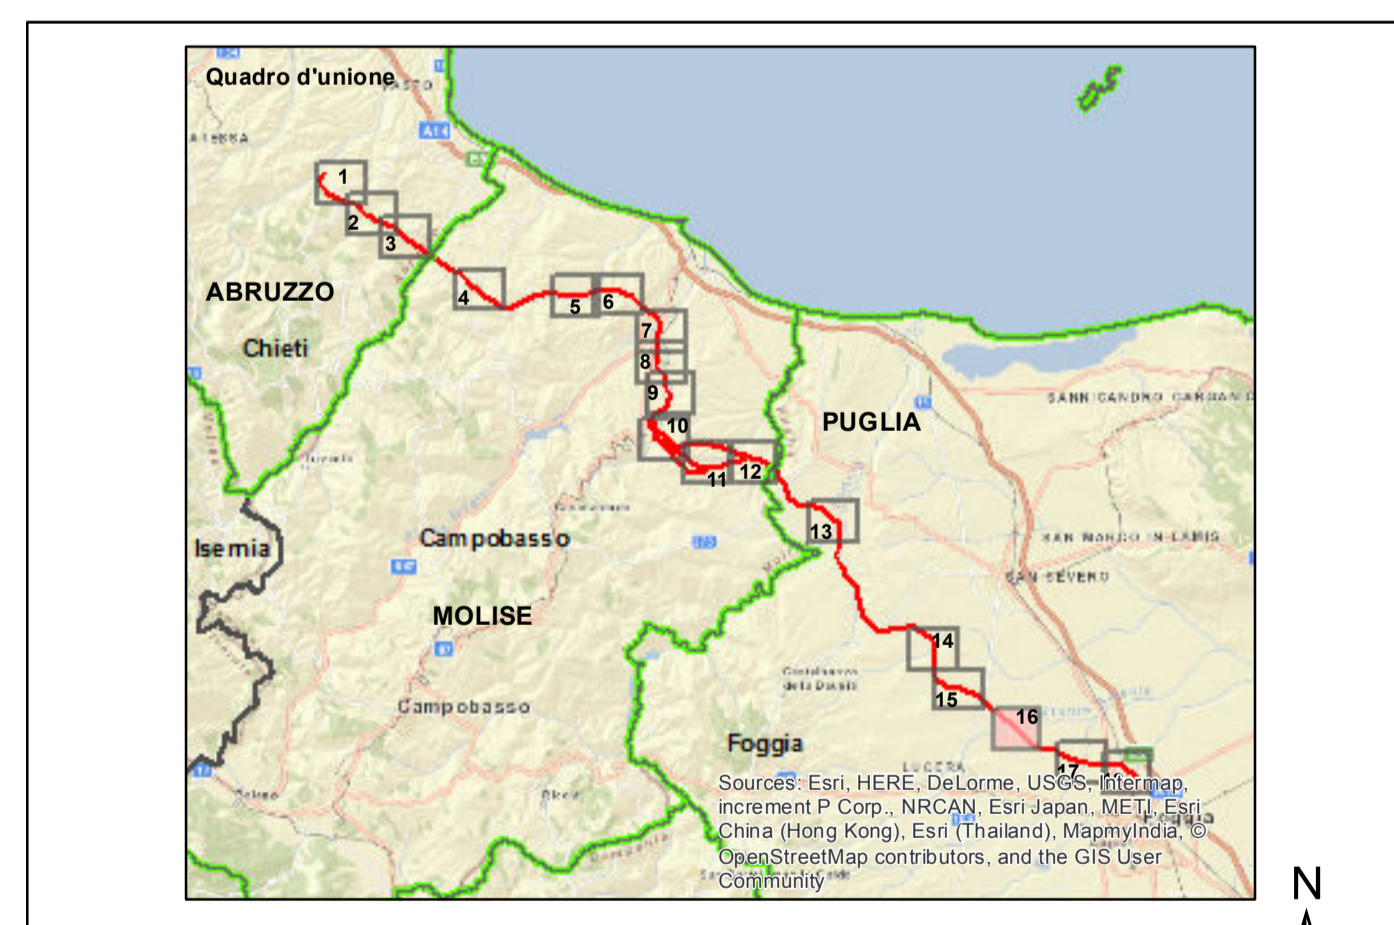

00	dicembre 2015	prima emissione	P. Curato	A. Simeoni	N. Bagnone
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

DEER11013BSA00611_1_14 Tav 16/18

Terna Rete Italia

Elettrodotto 380 kV in DT "Gisai-Larino-Foggia"
Integrazioni volontarie allo Studio di Impatto Ambientale

Carta di idoneità avifaunistica

NOME DEL FILE	FORMATO	SCALA	Foglio
DEER11013BSA00611_1_14_16	A0	1:5.000	16 / 18

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dai destinatari in relazione alla finalità per la quale è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A. This document contains information proprietary to TERNA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNA S.p.A. is prohibited.