


LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI


DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

N.

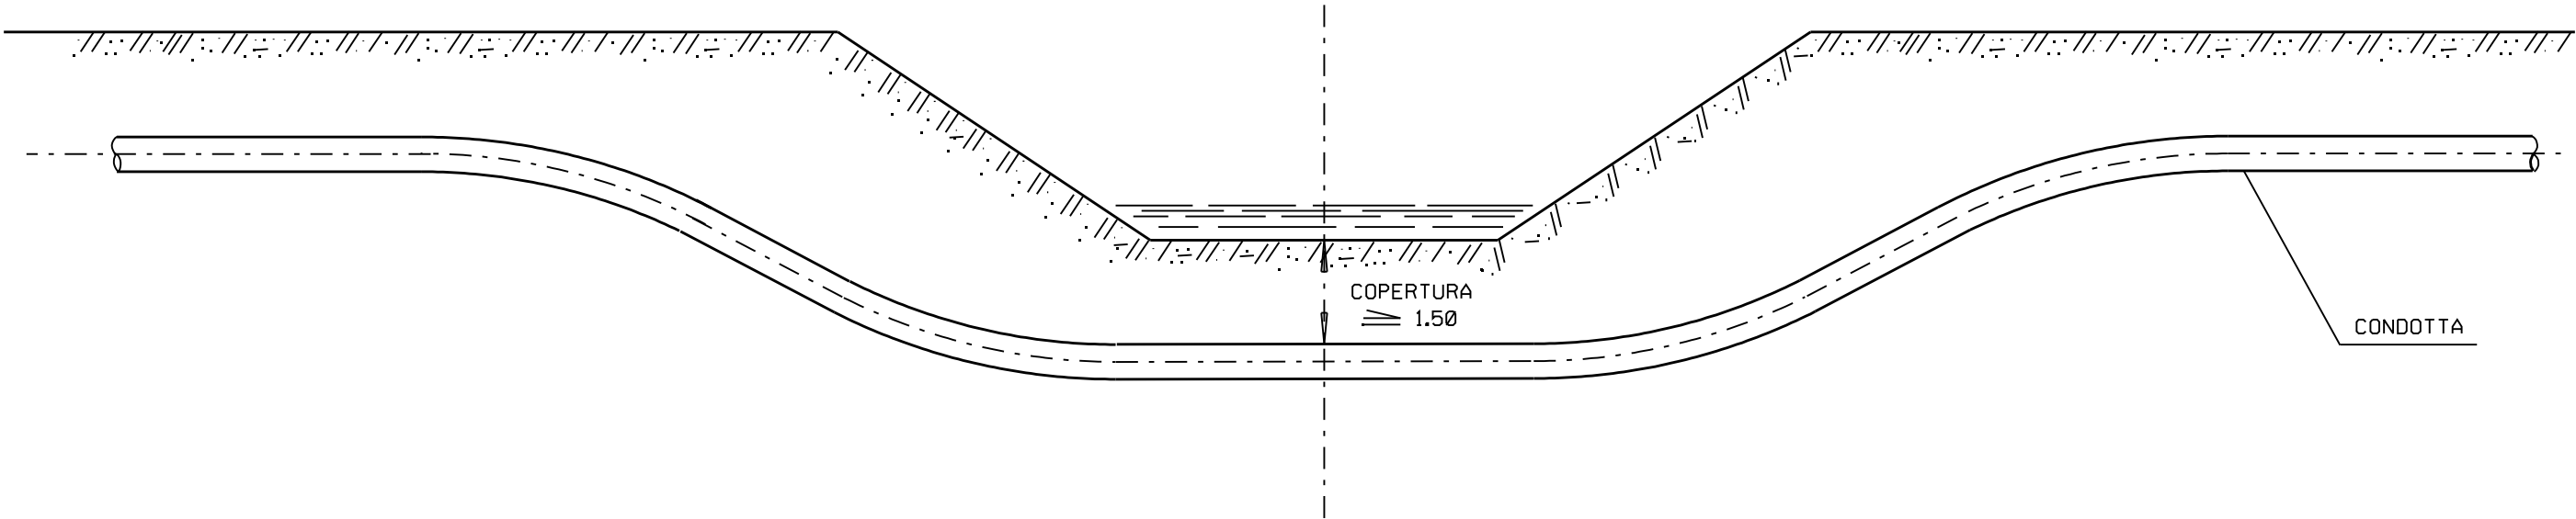


ATTRAVERSAMENTO TIPO DI FOSSI DI SCOLO
E SCOLINE

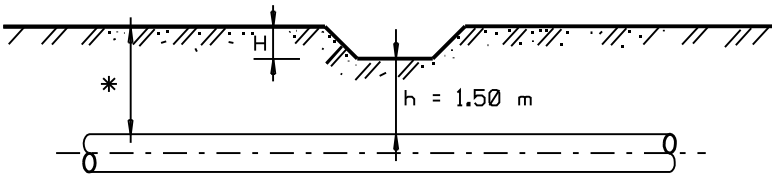


$H \leq 0.50 \text{ m}$

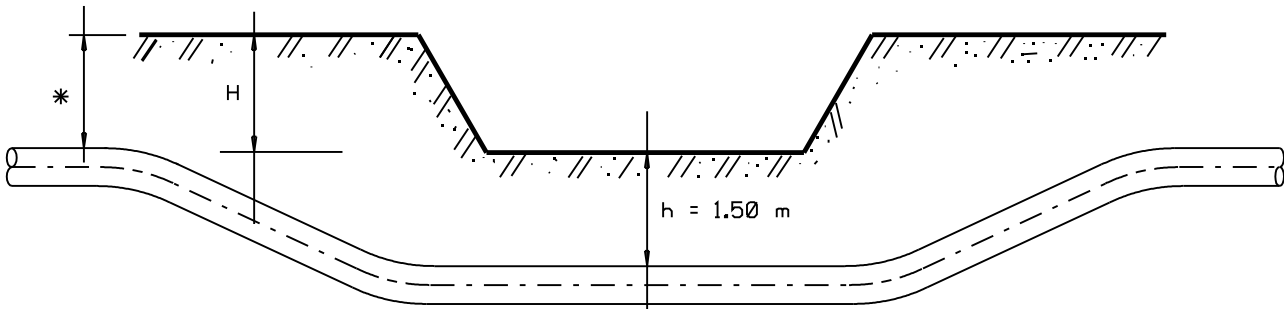

$H > 0.50 \text{ m}$



* = COPERTURA MINIMA DI LINEA

0	06/11/09	COMMENTI INCLUSI (RRI_08 Rev. 0 del 01-10-2009) (CC No.07 Rev.0 del 07-10-2009) (RRI_09 Rev. 0 del 15-10-2009) (SRG-GAL 027L del 28-10-2009)		MARIOTTI	CASTI	LANNI	
Rev.	Data	Descrizione			Elaborato	Verificato	Approvato
<div>Cliente</div> <div></div>		<div>Progettista ATI</div> <div> saipem  TECHNIP ITALY S.p.A.</div>			Commessa ATI		
					022012		
					N° Contratto		
					01/09SPTP-GAL/ODE		
					Disegno		
					500-LC-D-80257		
<div>GASDOTTO ALGERIA - SARDEGNA - ITALIA (GALSI)</div> <div>CONDOTTA A TERRA TRATTO SARDEGNA</div> <div>DN 800 (32"), DP 200 bar</div>					Revisione		0
					Foglio		1
<div>ATTRAVERSAMENTI</div> <div>ATTRAVERSAMENTO TIPO DI CORSI D'ACQUA MINORI,</div> <div>FOSSI, SCOLINE</div>					Scala		