


MISURE IN METRI

STRADE DI CATEGORIA "B"

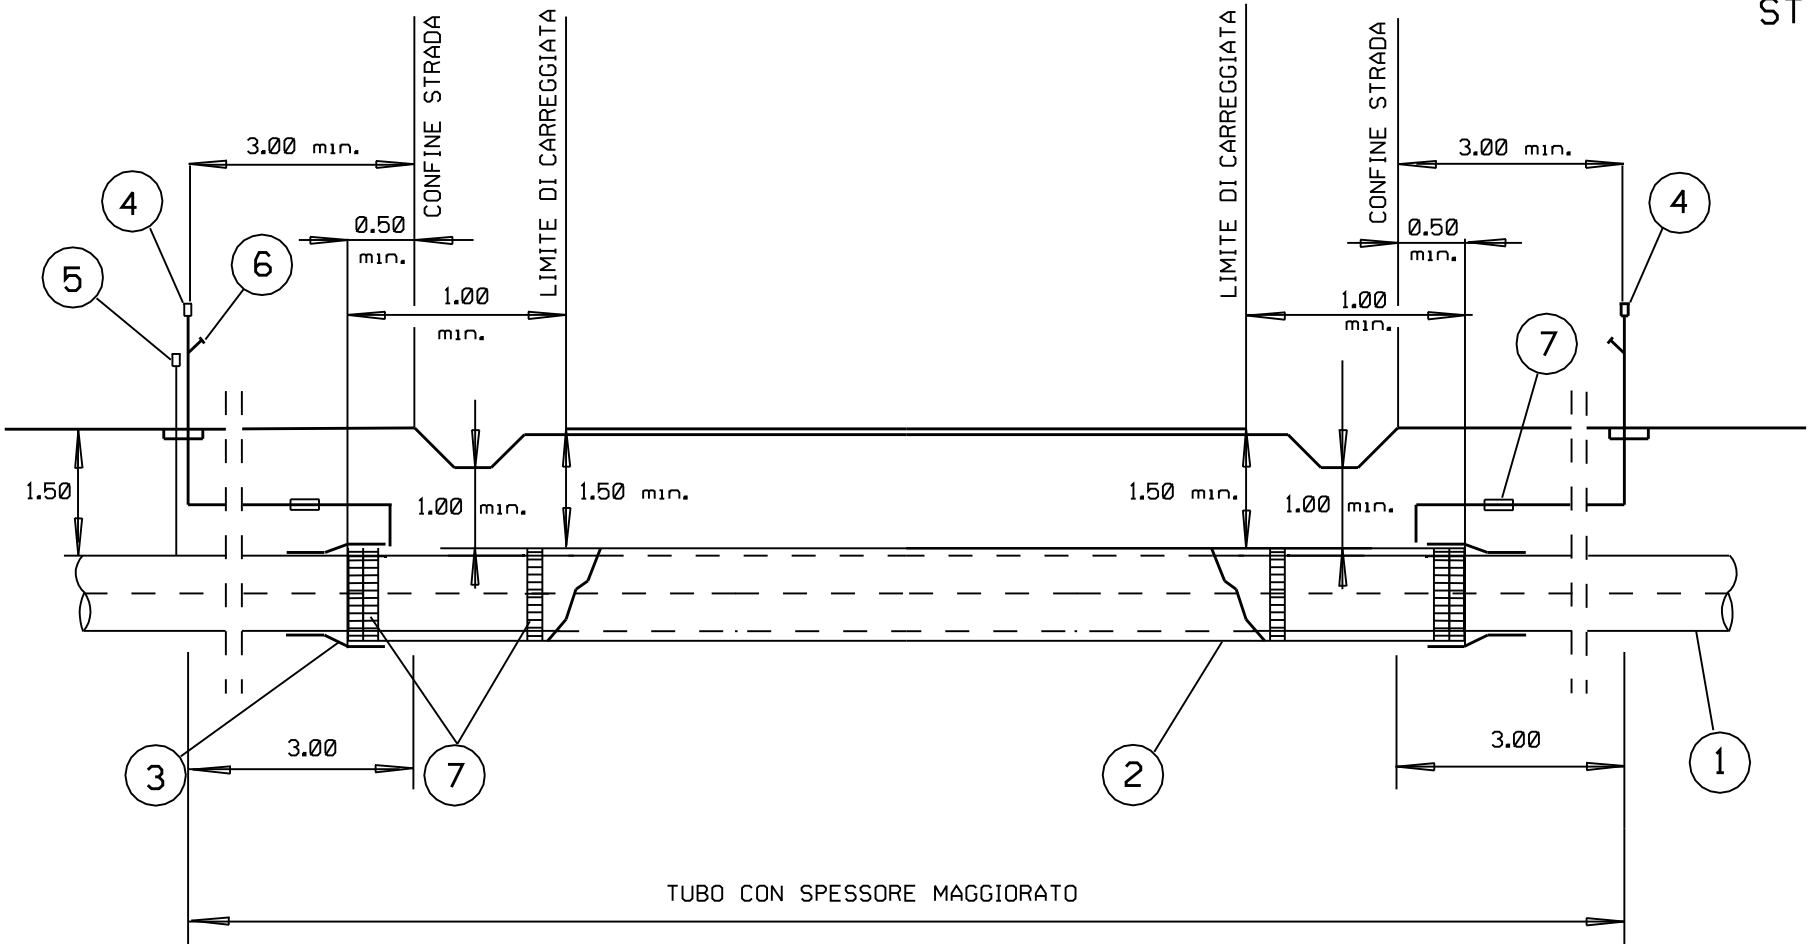

LEGENDA:

- 1 TUBO A SPESSORE MAGGIORATO FINO A 3.00 m min. OLTRE IL CONFINO DELLA STRADA.
- 2 TUBO DI PROTEZIONE FINO A 0.50 m min. IL CONFINO DELLA STRADA E 1.00 m min. OLTRE IL LIMITE DI CARREGGIATA.
- 3 ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE.
- 4 APPARECCHI DI SFIATO POSIZIONATI A NON MENO DI 3.00 m min. OLTRE CONFINO DELLA STRADA.
- 5 CASSETTA A PIANTANA P.E.O ARMADIETTO PRESE DI CONTROLLO.
- 6 PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS.
- 7 DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE.

NOTE:

L'ATTRAVERSAMENTO SARA' PROGETTATO RETTILINEO NORMALMENTE FINO A 3.00 m OLTRE IL CONFINO DELLA STRADA E IN CASI PARTICOLARI FINO A 0.50 m OLTRE IL CONFINO DELLA STRADA

(MASSIMA DEVIAZIONE AMMESSA RISPETTO ALLA NORMALE ALL'ASSE DELLA STRADA ≤ 45°)

LA COPERTURA MINIMA E' SEMPRE RIFERITA ALLA GENERATRICE SUPERIORE DEL TUBO DI PROTEZIONE

0	06/11/09	COMMENTI INCLUSI (RRI_08 Rev. 0 del 01-10-2009) (CC No.07 Rev.0 del 07-10-2009) (RRI_09 Rev. 0 del 15-10-2009) (SRG-GAL 027L del 28-10-2009)		MARIOTTI	CASTI
Rev.	Data	Descrizione		Elaborato	Verificato
Cliente		Progettista ATI		Commessa ATI	
				022012	
				N° Contratto	
GASDOTTO ALGERIA - SARDEGNA - ITALIA (GALSI) CONDOTTA A TERRA TRATTO SARDEGNA DN 800 (32"), DP 200 bar				01/09SPTP-GAL/ODE	
				Disegno	
ATTRAVERSAMENTI ATTRAVERSAMENTO TIPO DI STRADE DELLA CATEGORIA "A" - "B" - "C" - "D"				500-LC-D-80215	
				Revisione	
				0	
				Foglio	
				3 Di 4	
				Scala	