


MISURE IN METRI

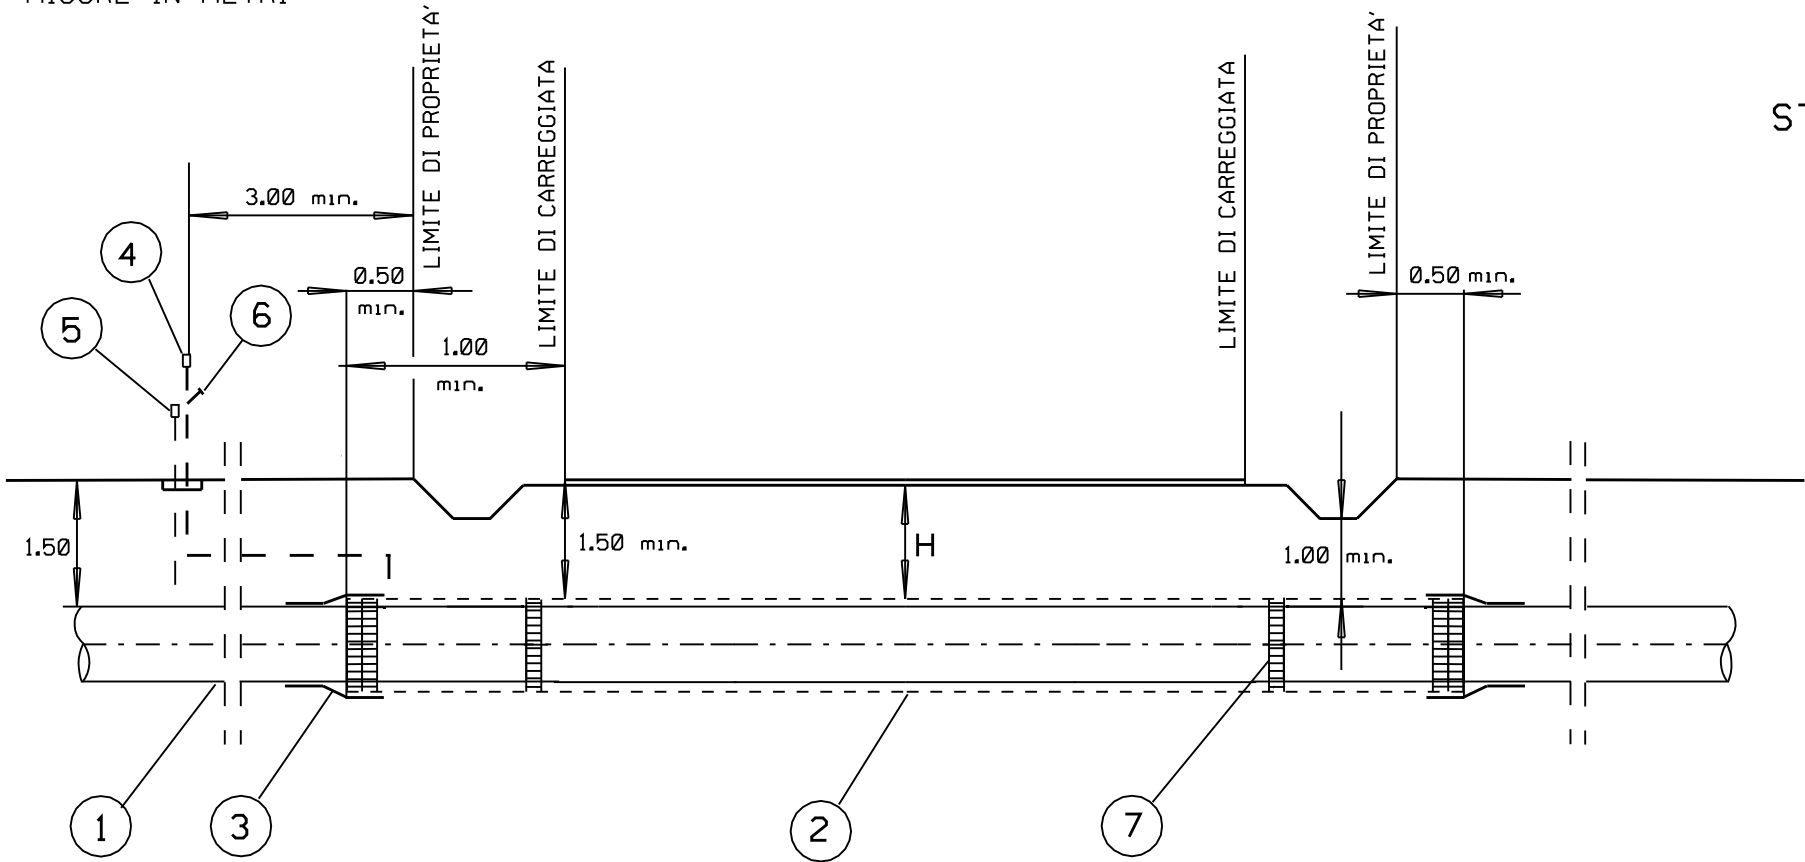

STRADE DI CATEGORIA "C"/"D"

LEGENDA:

- 1 TUBO DILINEA
- 2 EVENTUALE TUBO DI PROTEZIONE
- 3 EVENTUALE ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
- 4 EVENTUALE APPARECCHIO DI SFIATO
- 5 EVENTUALE CASSETTA A PIANTANA P.E.
- 6 EVENTUALE PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
- 7 EVENTUALI ANELLI DISTANZIATORI A COLLARE




STRADE DI CATEGORIA "C":

- L' ATTRAVERSAMENTO SARA REALIZZATO :
- RETTILINEO FINO A 0.50 OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA E CON TUBO A SPESSORE MAGGIORATO, CHE SI ESTENDERA PER ALMENO 3.00 m OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA ESISTENTE O DEI PREVISTI FUTURI ALLARGAMENTI.
  - CON TUBO A SPESSORE MAGGIORATO POSATO IN TUBO DI PROTEZIONE, NEI CASI RITENUTI OPPORTUNI DAL PROGETTISTA .

STRADE DI CATEGORIA "D":

NESSUNA PRESCRIZIONE.

L' ATTRAVERSAMENTO SARA REALIZZATO CON TUBO A SPESSORE MAGGIORATO POSATO IN TUBO DI PROTEZIONE, QUANDO SIA RITENUTO OPPORTUNO DAL PROGETTISTA .

|         |          |  |  |          |                   |            |           |   |
|---------|----------|--|--|----------|-------------------|------------|-----------|---|
|         |          |  |  |          |                   |            |           |   |
| 0       | 06/11/09 | COMMENTI INCLUSI (RRI_08 Rev. 0 del 01-10-2009) (CC No.07 Rev.0 del 07-10-2009) (RRI_09 Rev. 0 del 15-10-2009) (SRG-GAL 027L del 28-10-2009)   |  | MARIOTTI | CASTI             | LANNI      |           |   |
| Rev.    | Data     | Descrizione  |  |          | Elaborato         | Verificato | Approvato |   |
| Cliente |          | <div><div></div><div><div><div>saipem</div></div><div><div>TECHNIP ITALY S.p.A.</div></div></div></div> |  |          | Commessa ATI      |            |           |   |
| 022012  |          |  |  |          |                   |            |           |   |
|         |          |  |  |          | N° Contratto      |            |           |   |
|         |          |  |  |          | 01/09SPTP-GAL/ODE |            |           |   |
|         |          |  |  |          | Disegno           |            |           |   |
|         |          |  |  |          | 500-LC-D-80215    |            |           |   |
|         |          | GASDOTTO ALGERIA - SARDEGNA - ITALIA (GALSI)<br>CONDOTTA A TERRA TRATTO SARDEGNA<br>DN 800 (32"), DP 200 bar   |  |          | Revisione         |            |           |   |
|         |          |  |  |          | 0                 |            |           |   |
|         |          | ATTRAVERSAMENTI<br>ATTRAVERSAMENTO TIPO DI STRADE DELLA CATEGORIA "A" - "B" - "C" - "D"  |  |          | Foglio            | 4          | Di        | 4 |
|         |          |  |  |          | Scala             |            |           |   |