


MISURE IN METRI

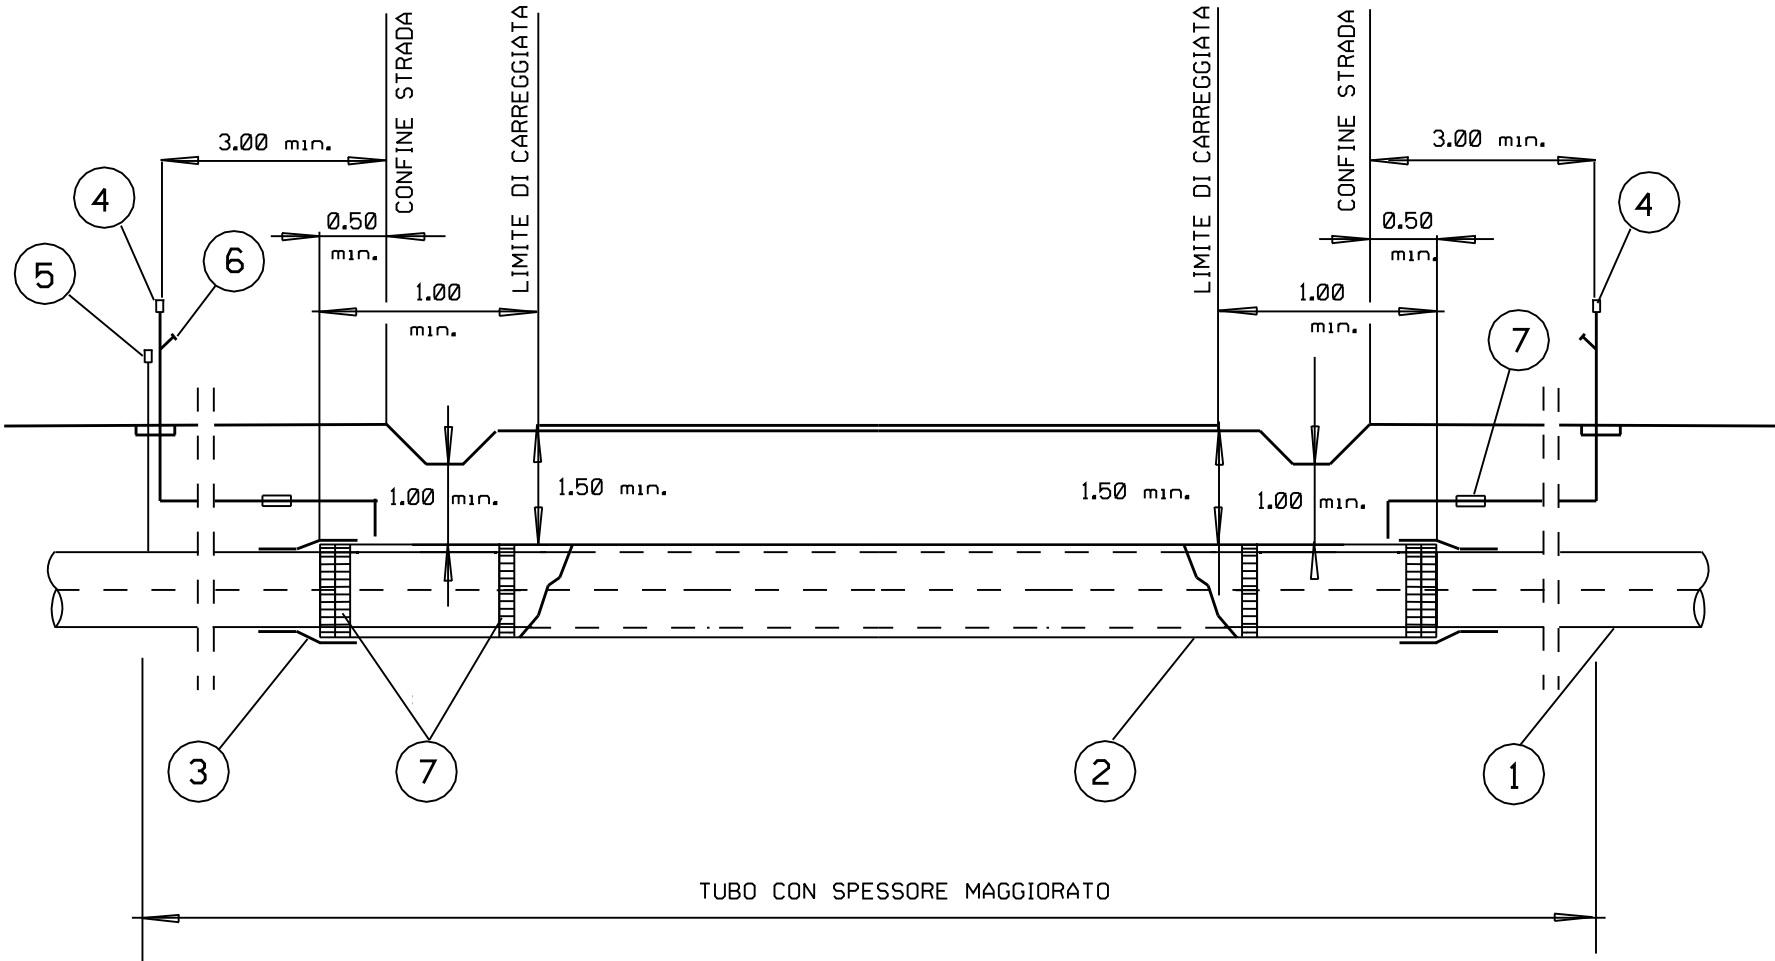

STRADE DI CATEGORIA "A"

LEGENDA

- 1 TUBO A SPESSORE MAGGIORATO FINO A 3.00 m min. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA NORMALMENTE E FINO A 0.50 m IN CASI PARTICOLARI MA COMUNQUE A 1.00 m min. DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA
- 2 TUBO DI PROTEZIONE FINO A 0.50 m min. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA
- 3 ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
- 4 APPARECCHI DI SFIATO POSIZIONATI A NON MENO DI 3.00 m min. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA
- 5 CASSETTA A PIANTANA P.E. O ARMADIETTO PRESE DI CONTROLLO
- 6 PRESA SEGNALE FUGA GAS
- 7 DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

NOTE:

L'ATTRAVERSAMENTO, FINO A 3.00 m OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA NORMALMENTE E FINO A 0.50 m IN CASI PARTICOLARI, SARA' PROGETTATO :
- RETTILINEO
- NORMALE ALL'ASSE DELLA STRADA SALVO CASI PARTICOLARI.
-(MASSIMA DEVIAZIONE AMMESSA RISPETTO ALLA NORMALE ≤ 45°)

LA COPERTURA MINIMA E' SEMPRE RIFERITA ALLA GENERATRICE SUPERIORE DEL TUBO DI PROTEZIONE

0	19/10/09	COMMENTI INCLUSI (CC No.5 Rev.0 del 26.08.2009) (GAL-SRG-T-ODE-002) (RRI_08 del 01&02-10-2009)		MARIOTTI	CASTI
Rev.	Data	Descrizione		Elaborato	Verificato
Cliente		Progettista ATI		Commessa ATI	
				022012	
				N° Contratto	
GASDOTTO ALGERIA - SARDEGNA - ITALIA (GALSI) CONDOTTA A TERRA TRATTO TOSCANA DN 800 (32"), DP 200 bar				01/09SPTP-GAL/ODE	
				Disegno	
ATTRAVERSAMENTI ATTRAVERSAMENTO TIPO DI STRADE DELLA CATEGORIA "A" - "B" - "C" - "D"				500-LC-D-83367	
				Revisione	
				0	
				Foglio	
				2 Di 4	
				Scala	