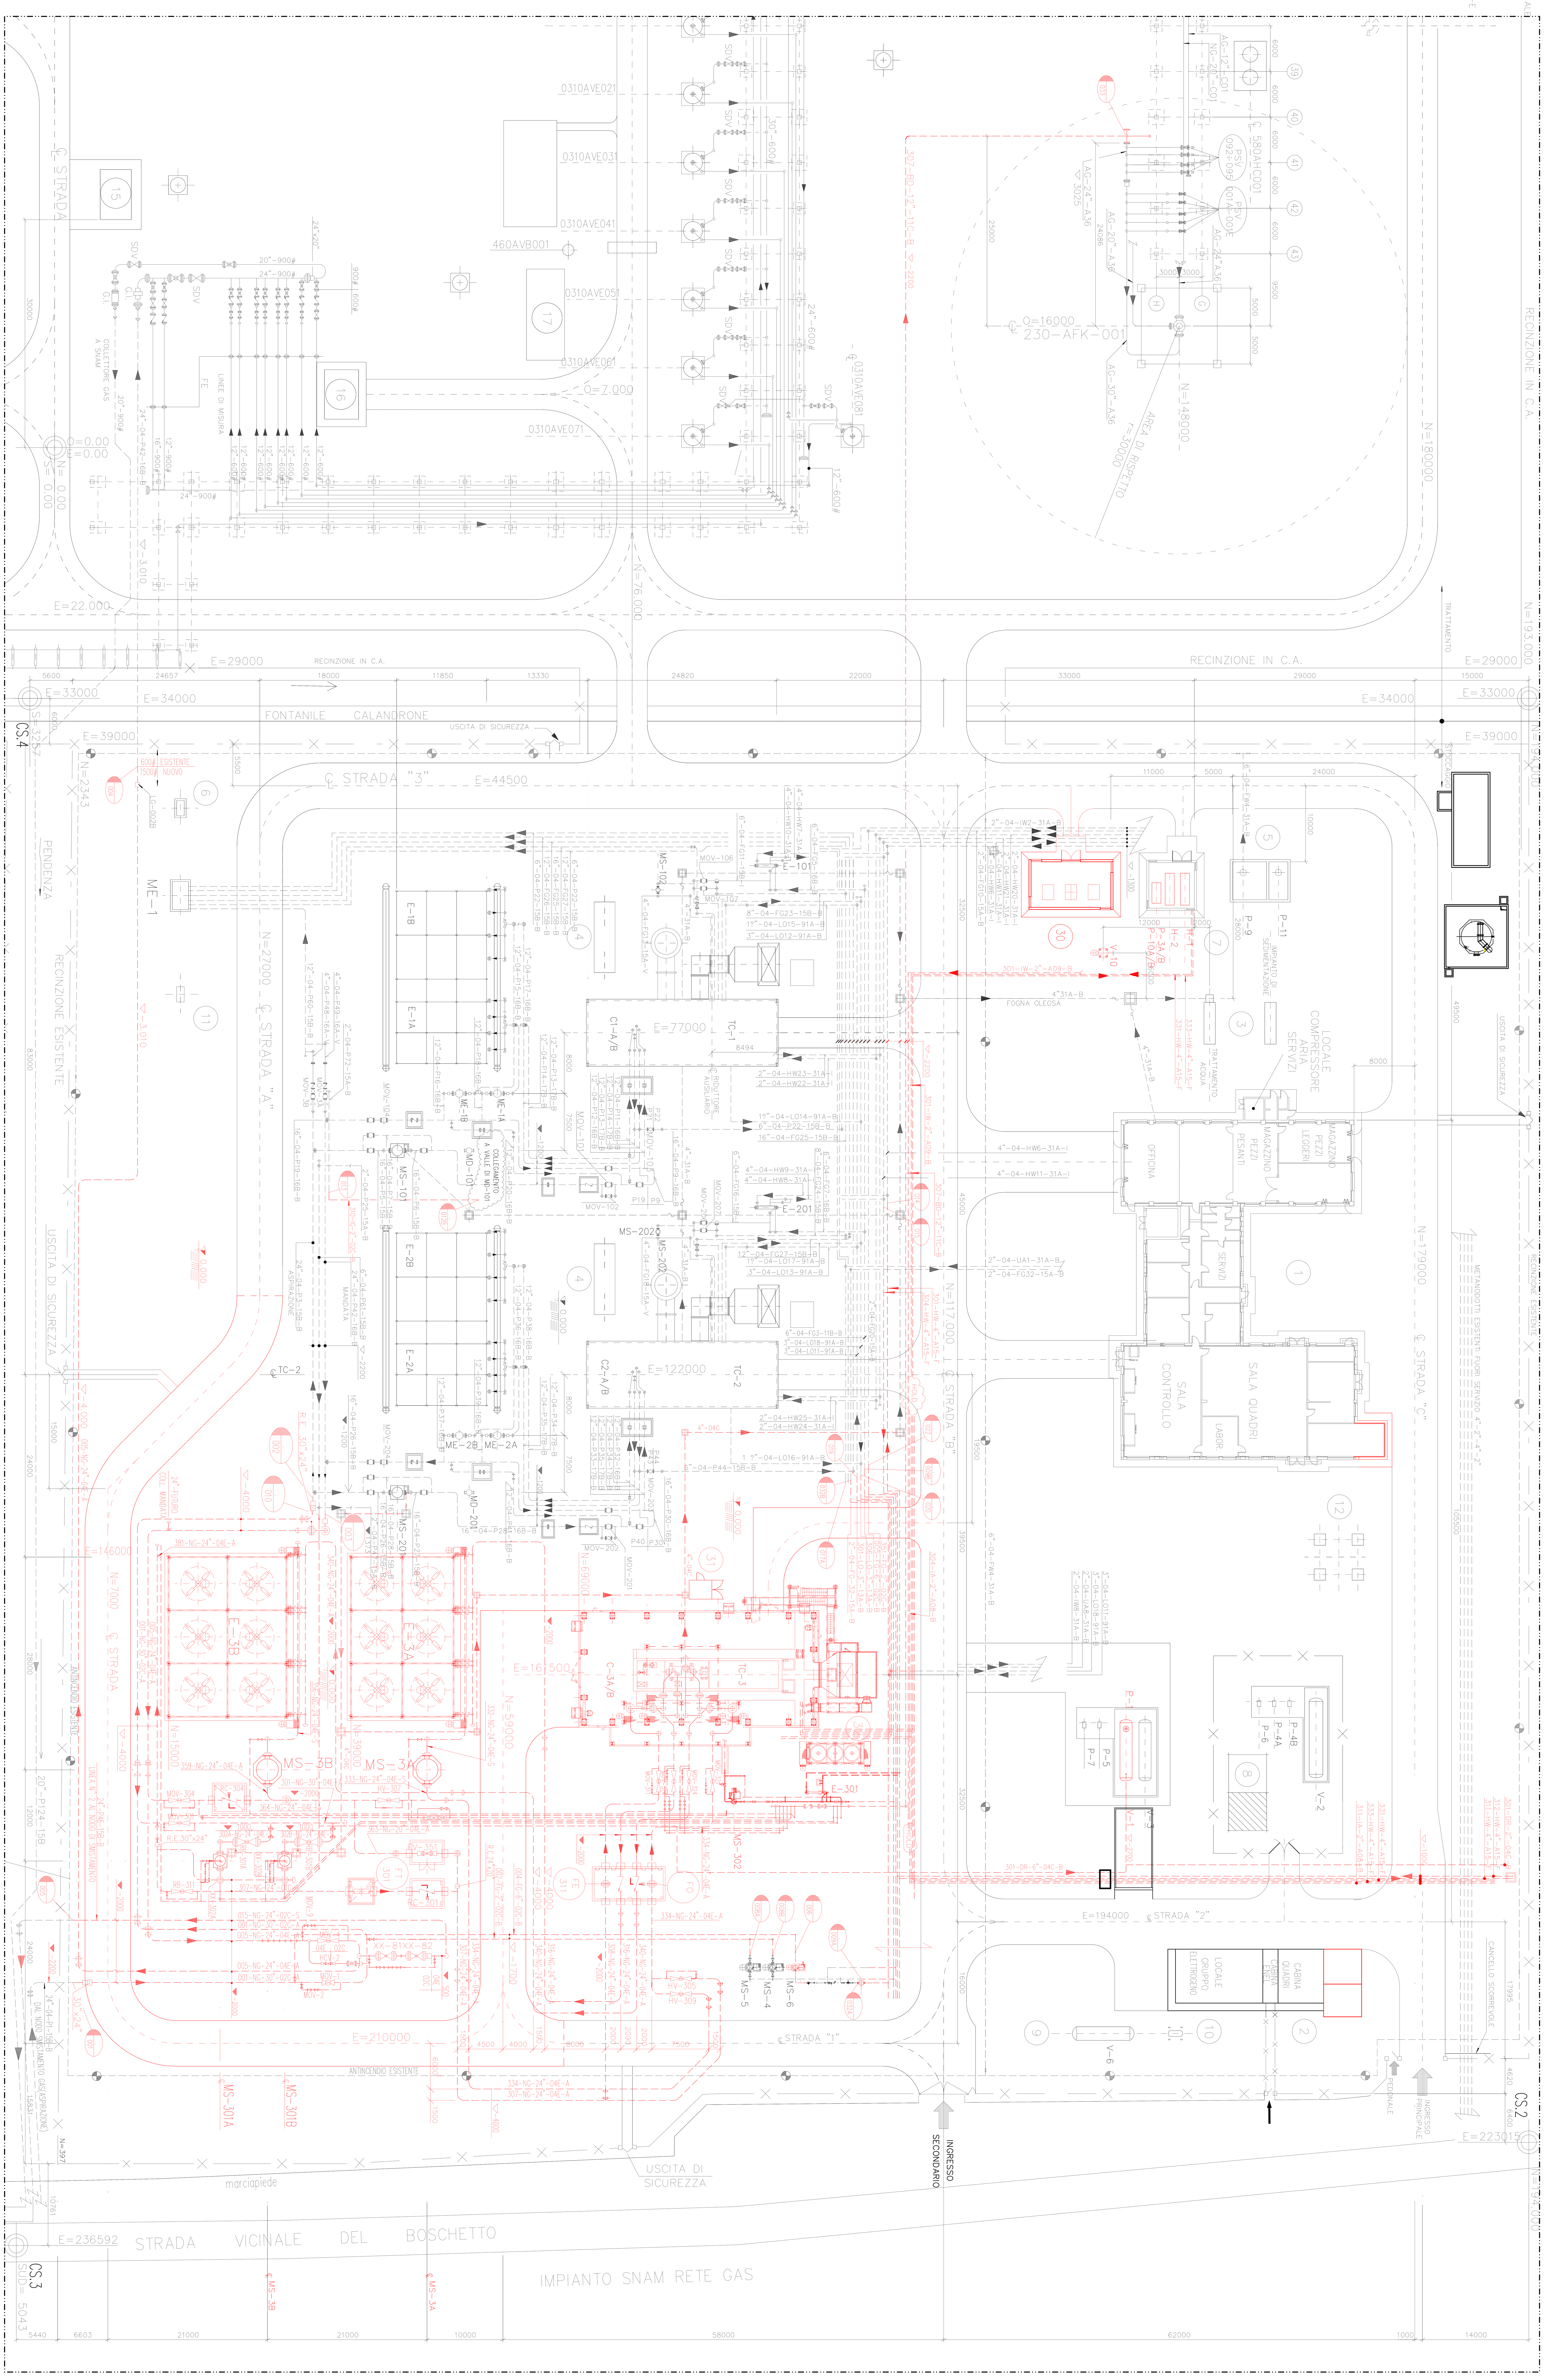

LEGENDA IMPIANTO TRATTAMENTO

- 230-AFK-001 — CANDELA BLOW DOWN
- 310-AVE-031/041/051/061/071/081 — COLONNE DI DISIDRATAZIONE
- (15) FABBRICATO(VECCHIA CABINA DI MISURA)
- (16) FABBRICATO CABINA DI MISURA
- (17) FABBRICATO COMPRESSORI ARIA

LEGENDA CENTRALE DI STOCCAGGIO ESISTENTE

- TC-1 — TURBINA A GAS
- TC-2 — TURBINA A GAS
- C-1A/C-1B — 1°/2° STADIO COMPRESSORI UNITA' TC-1
- C-2A/C-2B — 1°/2° STADIO COMPRESSORI UNITA' TC-2
- MS-101 — FILTRO GAS PRINCIPALE UNITA' TC-1
- MS-201 — FILTRO GAS PRINCIPALE UNITA' TC-2
- ME-1A/B — SEPARATORI GAS 1°/2° STADIO UNITA' TC-1
- ME-2A/B — SEPARATORI GAS 1°/2° STADIO UNITA' TC-2
- MS-6 — PRERISCALDATORE GAS SERVIZI
- MS-4-5 — FILTRI GAS SERVIZI
- MS-102-202 — FILTRI FUEL GAS
- ME-1 — SILENZIATORE DI STAZIONE E DI MACCHINA
- E-1A/B — AEROREFRIGERANTE UNITA' TC-1
- E-2A/B — AEROREFRIGERANTE UNITA' TC-2
- E-101 — SCAMBIATORE FUEL GAS UNITA' TC-1
- E-201 — SCAMBIATORE FUEL GAS UNITA' TC-2
- H-1 — CALDAIA GAS SERVIZI
- H-2 — CALDAIA PROD. ACQUA CALDA RISCALD. CABINATI
- MD-101/201 — ESSICCATORI GAS ATTUATORI
- P-3A/B — POMPE CIRCOLAZIONE ACQUA CALDA
- P-4A/B — POMPE OLIO DI LUBRIFICAZIONE
- P-5/6/7 — POMPE RECUPERO OLIO DI LUBRIFICAZIONE
- P-9 — POMPA PER IRRIGAZIONE
- P-10A/B — POMPA RISCALDAMENTO CABINATI
- P-11 — POMPA PER ANTINCENDIO
- V-2 — SERBATOIO OLIO NUOVO
- V-3 — SERBATOIO OLIO DI RECUPERO
- (1) FABBRICATO UFFICI-SERVIZI
- (2) CABINA ELETTRICA-TRASFORMATORI
- (3) VASCA & IMPIANTO DI SEDIMENTAZIONE
- (4) AEROREFRIGERANTI OLIO
- (5) VASCA PER STOCCAGGIO ACQUA ANTINCENDIO/IRRIGAZIONE
- (6) POZZETTO SCARICO VENTS
- (7) LOCALE CALDAIE H-1/H-2
- (8) AREA DEPOSITO FUSTI OLIO
- (9) SERBATOIO ALIMENT. GRUPPO ELETTROGENO V-6
- (10) SERBATOIO GIORNALIERO
- (11) FABBRICATO ANTINCENDIO CO2 PER SCARICO SILENZIATO ME-1
- (12) ANTENNA RADIO

LEGENDA NUOVE INSTALLAZIONI

- TC-3 — TURBINA A GAS
- C-3A/C-3B — 1°/2° STADIO COMPRESSORI TC-3
- MS-301A/B — FILTRO DI UNITA' TC-3
- MS-302 — FILTRO FUEL GAS
- MS-3A/B — SEPARATORI GAS 1°/2° STADIO TC-3
- E-3A/B — AEROREFRIGERANTE UNITA' TC-3
- E-301 — SCAMBIATORE FUEL GAS UNITA' TC-3
- V-10 — SERBATOIO ARIA STRUMENTI
- P-1 — POMPA RECUPERO SERBATOIO SLOOP
- V-1 — SERBATOIO SLOOP
- P-10A/B — POMPE PRERISCALDAMENTO CABINATO
- (30) FABBRICATO PRODUZIONE ARIA STRUMENTI ED ATTUATORI: PK-3 PACKAGE PRODUZIONE ARIA STRUMENTI
- (31) CEMS
- (32) AEROREFRIGERANTI OLIO

NOTE:

1) RECINZIONE ESISTENTE
2) TUTTE LE COORDINATE, TUTTE LE ELEVAZIONI, E TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN MILLIMETRI.
3) TUTTE LE ELEVAZIONI SONO RIFERITE ALLA QUOTA 0.000 DELL'IMPIANTO CORRISPONDENTE A m 104,50 S.L.M.M.
4) NUOVE INSTALLAZIONI
5) QUOTA ASSE TUBO
6) QUOTA FONDO TUBO O ELEVAZIONE GENERICA
7) RETE ACQUA ANTINCENDIO
8) TUTTI I POZZETTI SARANNO COPERTI CON BEOLE METALLICHE LEGGERE, NON INSONORIZZATE, AD ECCEZIONE DEL POZZETTO DELLA VALVOLA DI RICICLO FV-351 CON UNA CAPPA INSONORIZZATA.
9) TIE-IN.

PIANTA CHIAVE

SCALA 1:2500

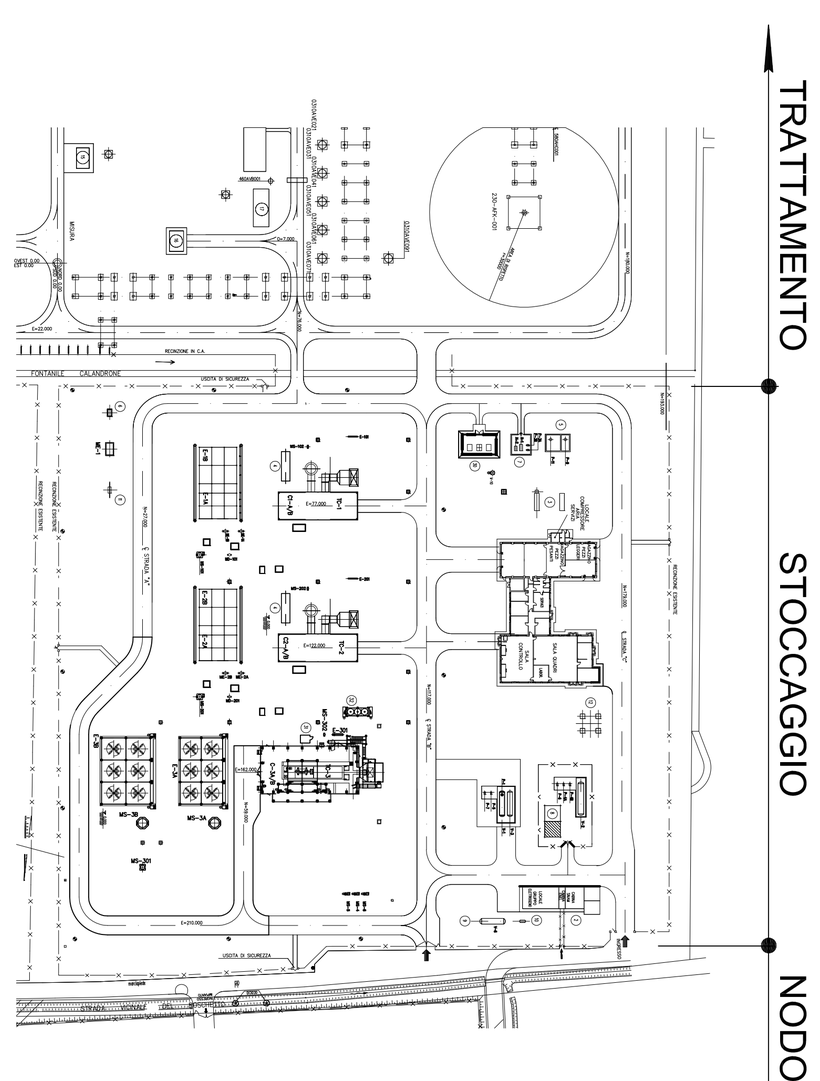

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
4	26-11-2010	EMISSIONE PER SCREENING PROCEDURA VIA	DIQ	BELELLI	RAFFAELI
1	19-01-2009	EMISSIONE PER COMMENTI	MARCANTOGNINI	MUSCOLONI	ANCILLAI
2	16-02-2009	EMISSIONE PER FEED	MARCANTOGNINI	MUSCOLONI	ANCILLAI
3	31-03-2009	EMISSIONE PER FEED - REVISIONATO DOVE INDICATO	MARCANTOGNINI	MUSCOLONI	ANCILLAI

Stogit — Stoccaggi Gas Italia SpA — Sede Operativa di Crema — Eni

0120 — 00-D-T-DG-12533

Snamprogetti — Eni

ADEGUAMENTO CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI SETTALA - FRONT END ENGINEERING DESIGN

INSTALLAZIONE NUOVA TC-3
PLANIMETRIA GENERALE ANDAMENTO TUBAZIONI CENTRALE DI STOCCAGGIO

Scala: 1:250 — P67010-30 — GB-3C-62003 — 1/1

DISEGNI DI RIFERIMENTO: PLANIMETRIA GENERALE CENTRALE — 0120-00-D-T-DG-12510; PLANIMETRIA GENERALE CENTRALE DI STOCCAGGIO — 0120-00-D-T-DG-12532