
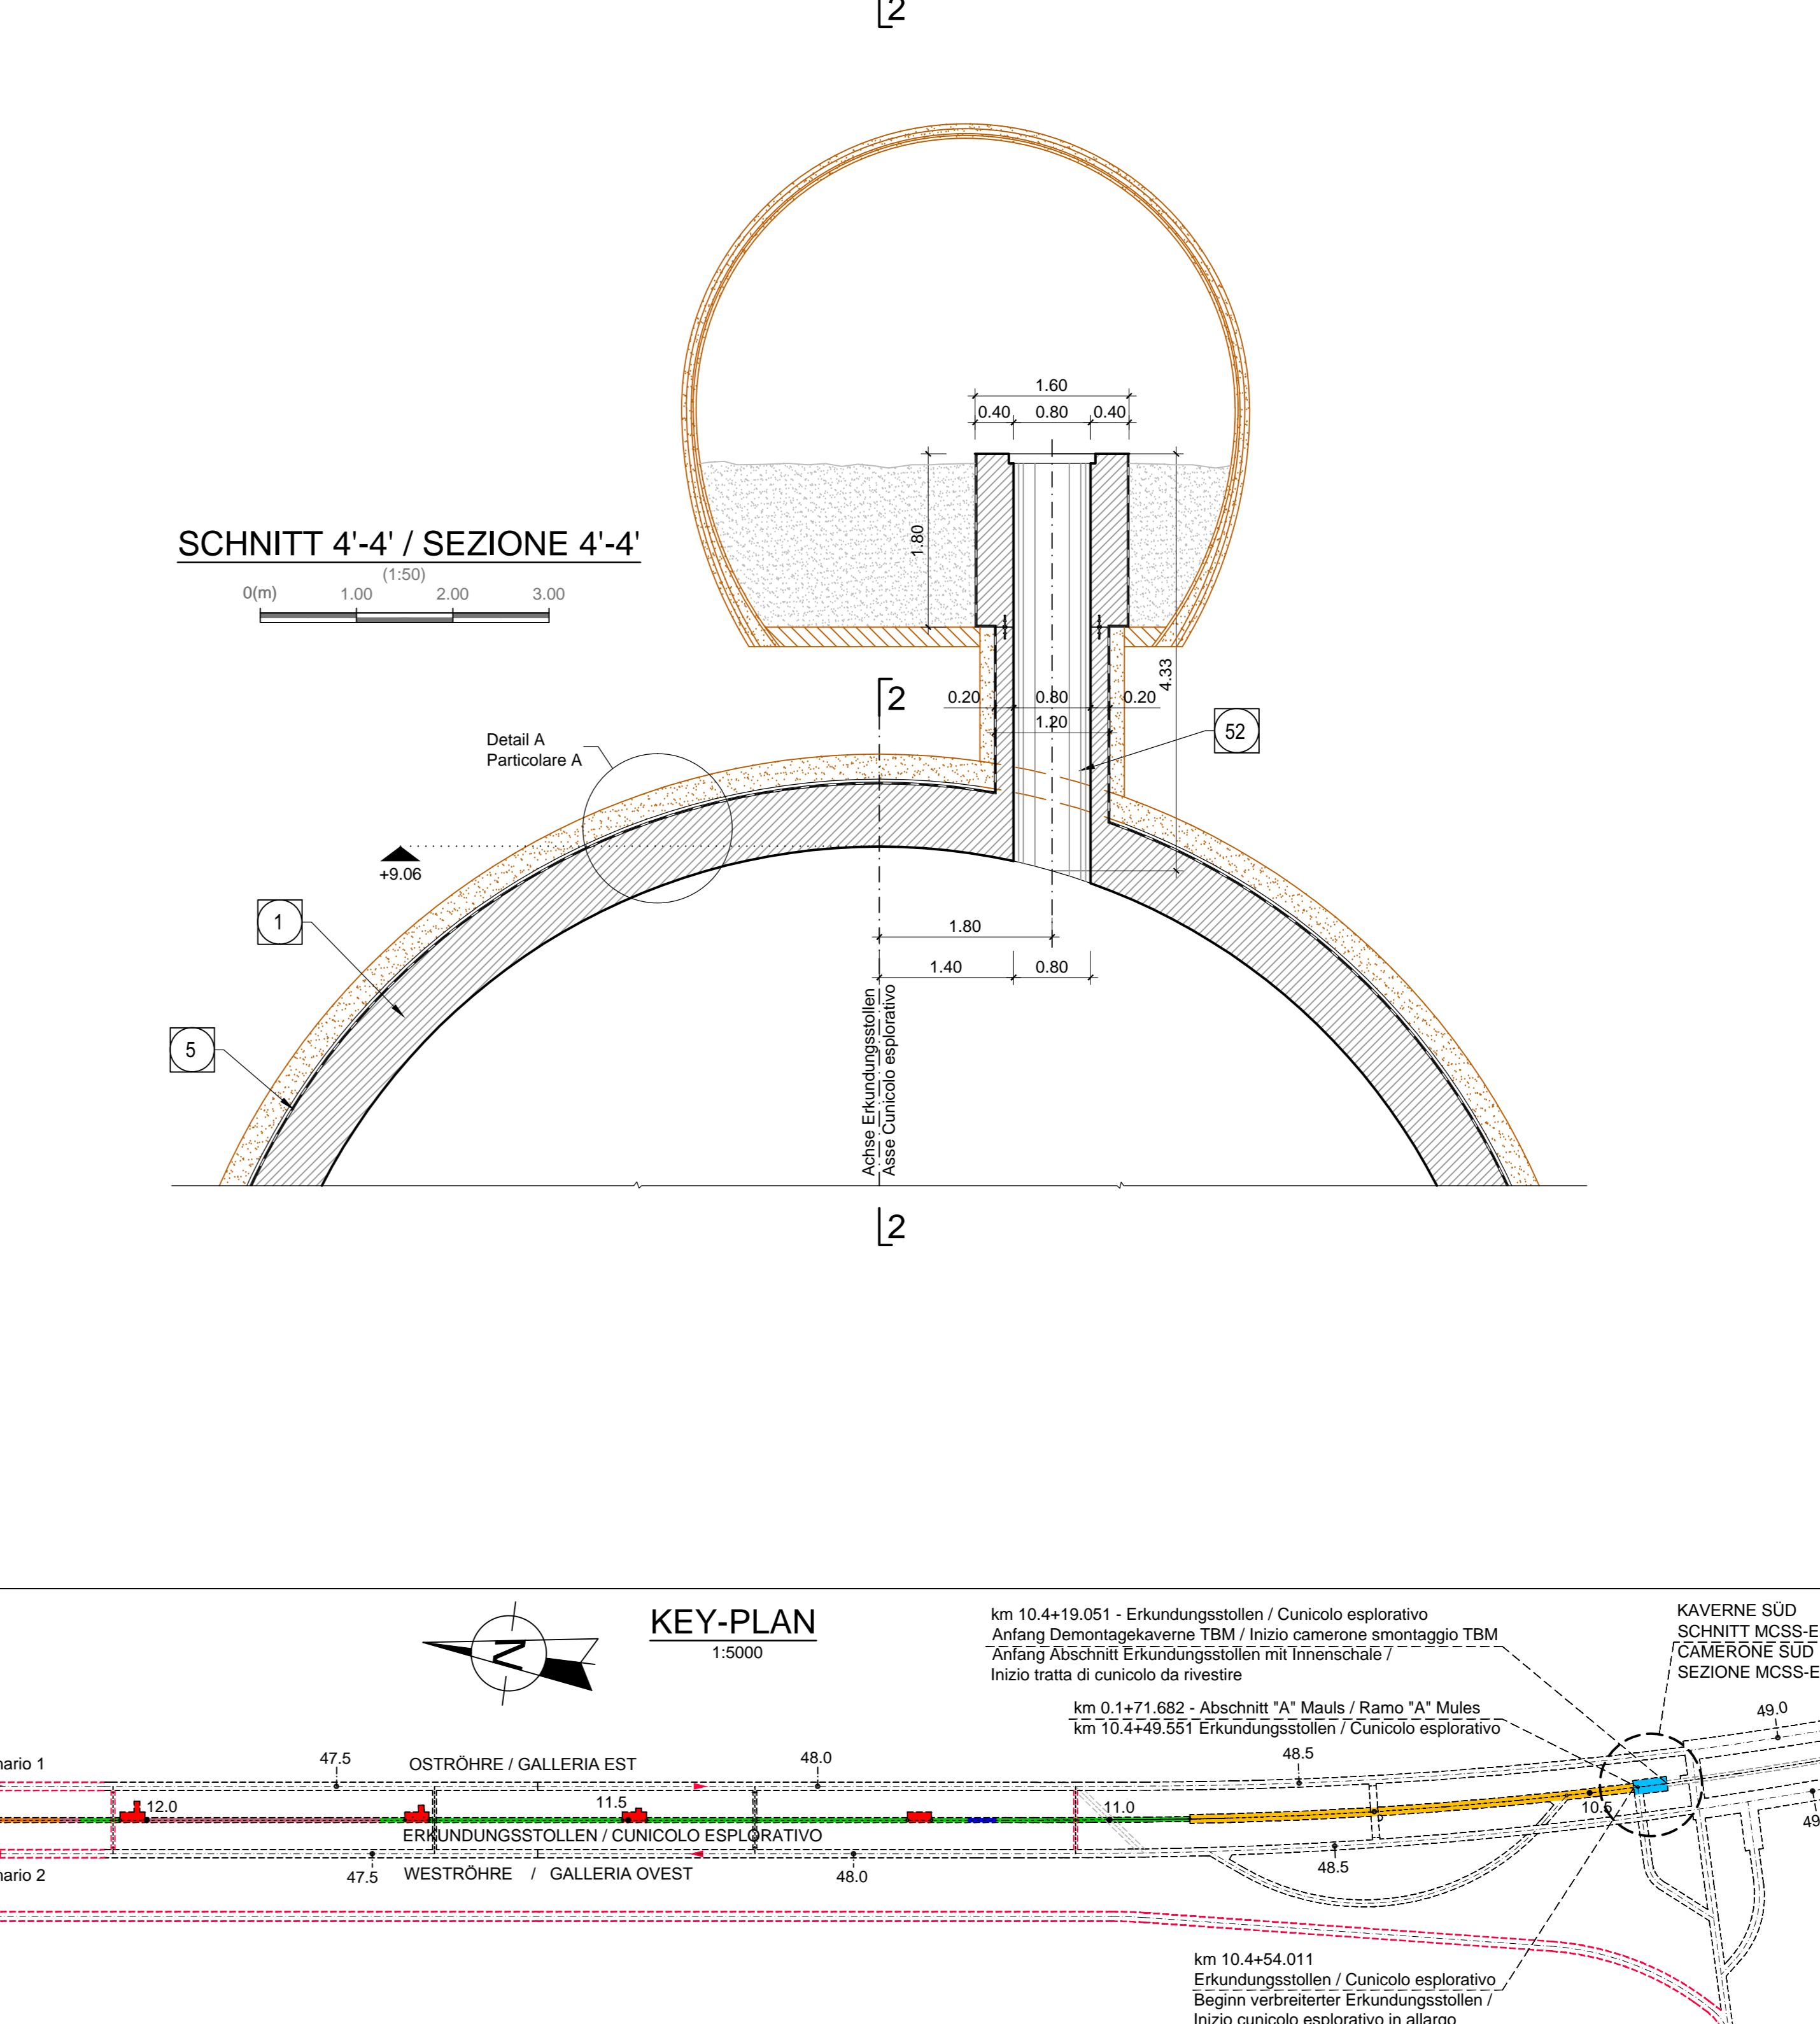
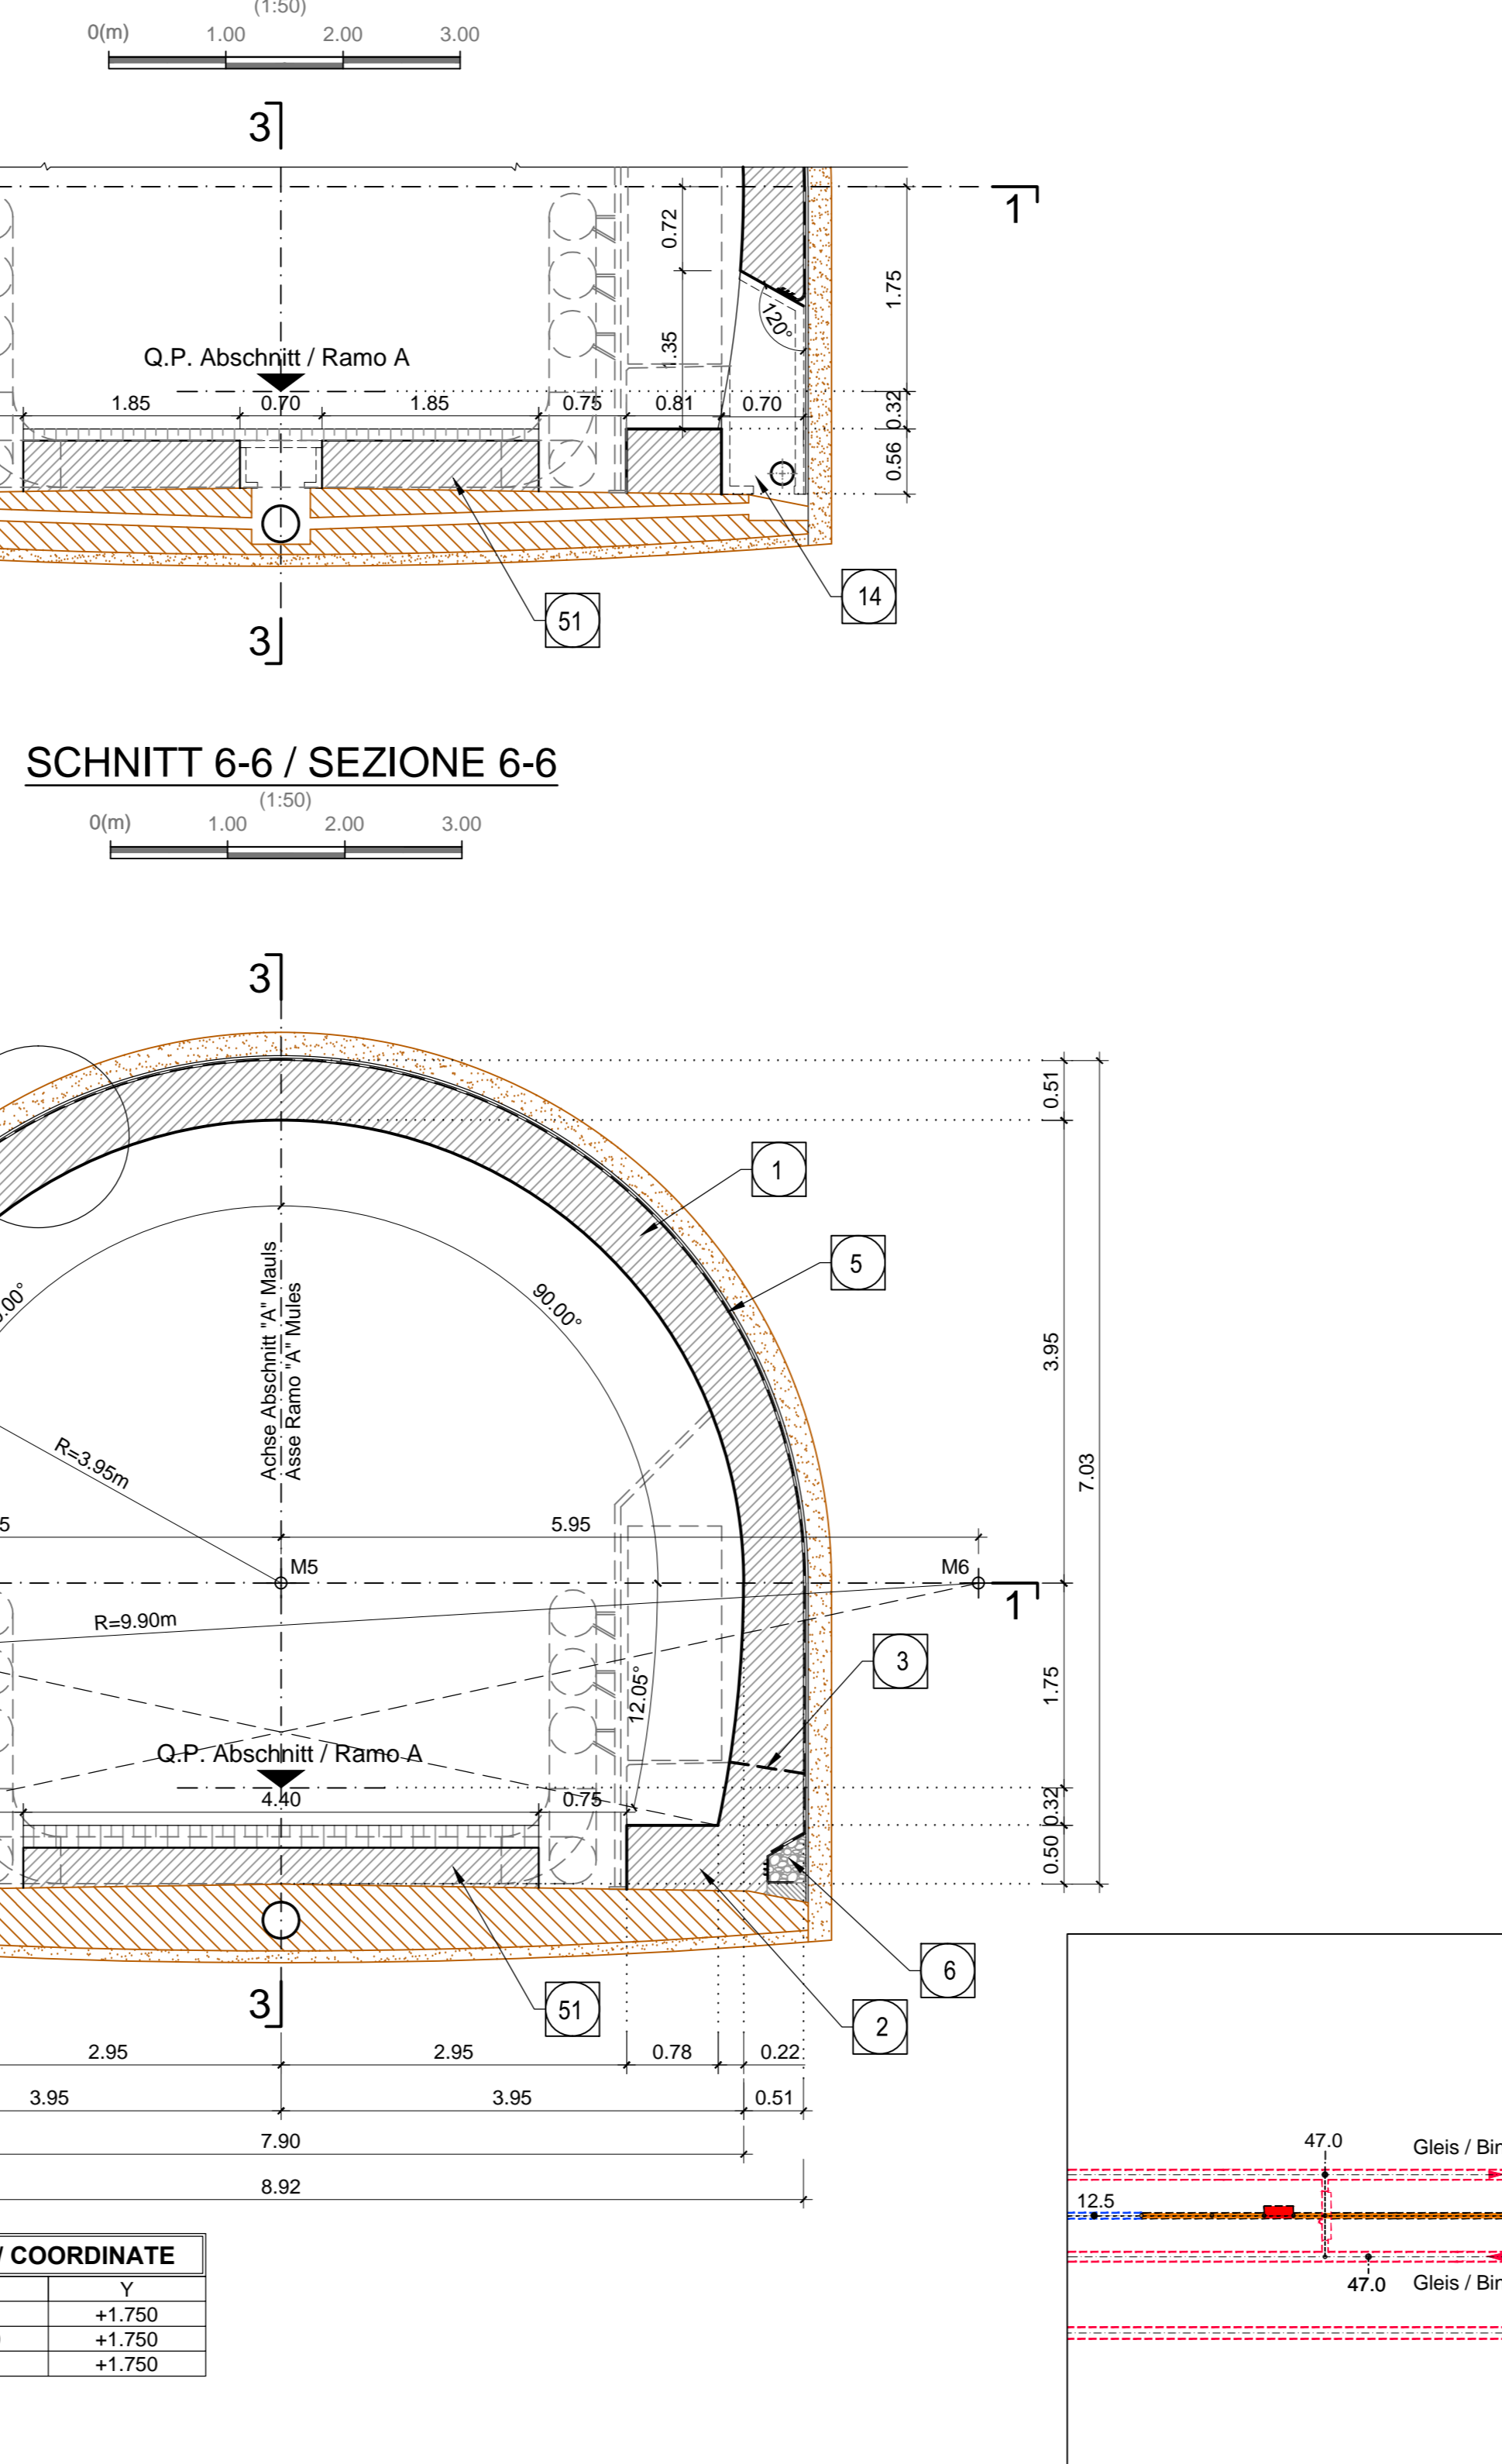


1	Innenschale Rivestimento definitivo
2	Widerlager und Schüßplatte in bewehrtem Ortbeton Piedini e platea in c.a.
3	Abdeckblech aufgrauht gem. EN 1992-1-1 Nägung nach statischen Erfordernissen Giunto di ripresa scabro sec. EN 1992-1-1 Inclinazione secondo necessità statica
5	Fugenband in Arbeitfluge Abdichtungsbänder: 3cm Abdichtungssystem: • PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm mit Schutzschicht bei bewehrten Bauteilen • Geotextil 2500g/m ² • Eventuelle Oberflächendrainage mittels Elemente mit hoher Durchlässigkeit (gemäß Übersichtsliste Materialanwendung)
5	Water-stop nei giunti di getto • Strato di impermeabilizzazione, 3cm • Sistema di impermeabilizzazione: • membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm con strato di protezione per rivestimenti armati • geocomposito 2500g/m ² • eventuali elementi di drenaggio di superficie con elevata funzione drenante (rif. Tavola sinottica di applicazione dei materiali)
6	Drainageblech 16/32mm Ghisa drenante 16/32mm
8	Anschlussbogenband, halbseitig ohne Sperranker, b=400mm Giunto di impermeabilizzazione, parzialmente senza elementi di ancoraggio, b=400mm
9	Winkelprofil Profilo angolare
10a	Ulmendrainage (geschützt), PP DN/OD 200 auf Betonbett Drenaggio acque di falda (tubo microforato), PP DN/OD 200 posato sul calcestruzzo
13	Füllbeton Calcestruzzo di riempimento
14	Vorbereitungsarbeiten für Kontrollschicht Ulmendrainage Predisposizione per pozzezza acque di falda
18	Bohrung Ø80 L>80cm oder entsprechende Ausparung in Ausbaustrichtung, Mindestabstand 1.5m zu bestimmen in Abhängigkeit der hydrogeologischen Bedingungen. Foro Ø80 L>80cm o apertura equivalente nel rivestimento di prima fase, passo minimo 1.5m da definire in funzione delle condizioni idrogeologiche.
42	Ulmendrainage (Vollrohr), PP DN/OD 200 in Betonbett Drenaggio acque di falda (tubo pieno), PP DN/OD 200 posato nel calcestruzzo
50	Ulmendrainage PP DN/OD 110 in Betonbett Drenaggio acque di falda, PP DN/OD 110 posato nel calcestruzzo
51	Rampe in Beton Rampa in cls
52	Einsteigegläse zum darüberliegenden Brecher Botola per accesso al francoio soprastante

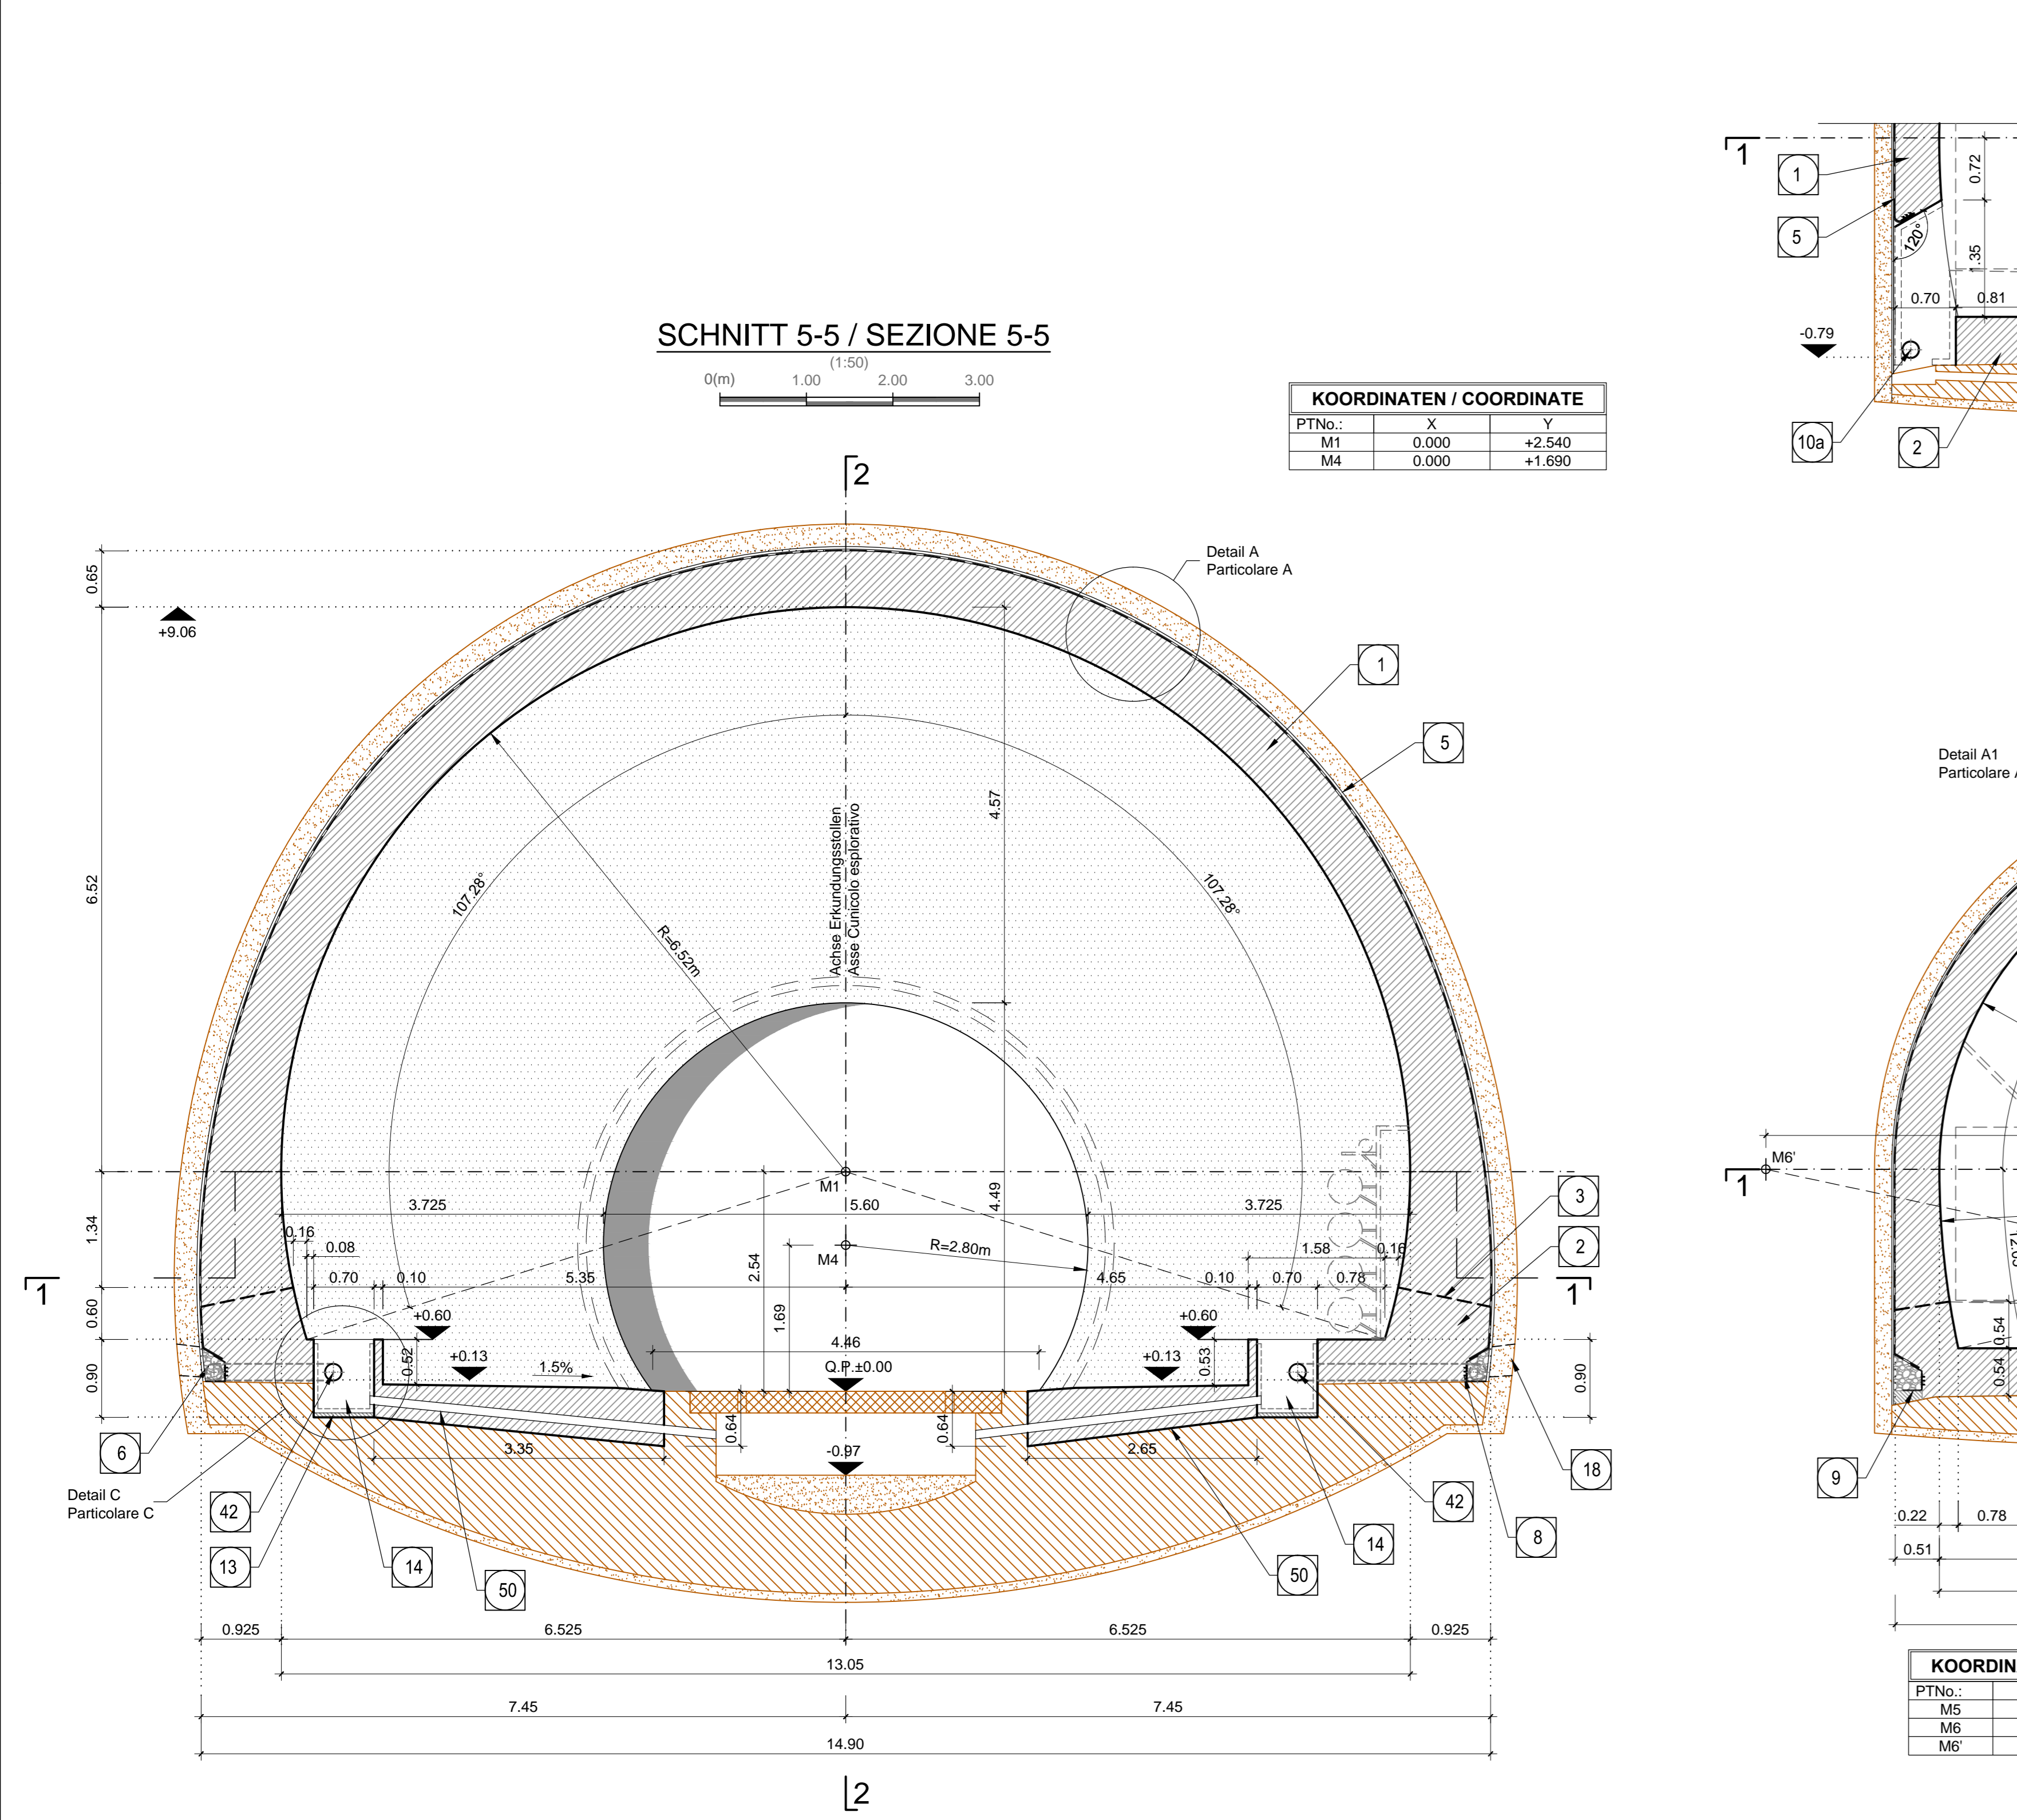

Referenzdokumente

Dokumentnummer	Bezeichnung	Stand
02_H61_KA_010_KRP_D0700_21942	Riegelprofil C-E-T, PL-E-T, CL-E-T und MCSSE-E-T	Stazione tipo applicata C-E-T, PL-E-T, CL-E-T e MCSSE-E-T
02_H61_KA_010_KBW_D0700_21959	Bewehrung Stirnwände und Anschlüsse MCSSE-E-T (Blatt 1/2)	Armatura testate e innesti MCSSE-E-T (Tav. 1/2)
02_H61_KA_010_KBW_D0700_21960	Bewehrung Stirnwände und Anschlüsse MCSSE-E-T (Blatt 2/2)	Armatura testate e innesti MCSSE-E-T (Tav. 2/2)
02_H61_OP_090_KTB_D0700_21045	Synoptischer Plan - Anwendung der Materialien (GL und CE)	Tavola sinottica di applicazione dei materiali strutturali (GL e CE)
02_H61_OP_090_KTB_D0700_21047	Synoptischer Plan - Anwendung von Dichtung- und Drainagematerialien (GL und CE)	Tavola sinottica di applicazione dei materiali di impermeabilizzazione e drenaggio (GL e CE)
02_H61_WB_993_KEN_D0700_16353	Hydraulische Details Erkundungsstellen (Blatt 1/2)	Particolari idraulici Cunicolo Esplorativo (Tav. 1/2)
02_H61_WB_993_KEN_D0700_16354	Hydraulische Details Erkundungsstellen (Blatt 2/2)	Particolari idraulici Cunicolo Esplorativo (Tav. 2/2)

Bearbeitungsstand

Revisionsnummer	Revisionsbeschreibung	Änderungen / Modifiche	Vantwortlicher / Responsabile modifiche	Datum / Data
00	Consegna preliminare		Ruediger	25.03.2014
01	Revisione generale		Ruediger	11.04.2014
10	Endabgabe / Consegna Definitiva		Ruediger	31.07.2014
11	Prüfung der Ausführung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren / Completamento progetto e implementazione modifiche		Ruediger	08.10.2014
20	Überarbeitung gemäß Dienstvorschrift Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a regola d'arte del 17.10.14		Ruediger	04.12.2014
21	Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto		Ruediger	30.01.2015

Ausbau Eisenbahnstrecke München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL
Ausführungplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Progettazione esecutiva

D0700: Basisko Mauls 3-3	D0700: Lote Mauls 3-3
--------------------------	-----------------------

Projektleiter: WBS
Erkundungsstellen Bestehend: Cunicolo esplorativo esistente
Dokumententyp: Tipo documento
Schaltungsplan: Carpenteria
Titel: Carpenteria MCSSE-E-T e innesti (Tav. 2/2)

RTI 4P	Responsabile / Responsabile di progetto	Ing. Enrico Maria Piccinini 037 949 999 / 20471
--------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------

Mandatario	Mandante	Mandato	Mandato
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE	POYRY	pini swiss engineers	PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

Partecipante / Partecipante incaricato	Partecipante / Partecipante incaricato	Partecipante / Partecipante incaricato	Partecipante / Partecipante incaricato
Ing. Enrico Maria Piccinini 037 949 999 / 20471			

Revisore / Revisore	Elaborato / Elaborato	Nome / Nome	Società / Società
	Elaborato / Elaborato		

Revisore / Revisore	Verificato / Verificato	Nome / Nome	Società / Società
	Verificato / Verificato		

Progetto / Progetto	Rev. / Rev.	Ver. / Ver.	Data / Data	Disegnato / Disegnato	Verificato / Verificato	Stampato / Stampato
02	H61	KA	010	KSC	D0700	21947

