



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL
Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Progettazione esecutiva

| | | | |
|---|---|--|---|
| D0700: Baulos Mauls 2-3 | | D0700: Lotto Mules 2-3 | |
| Projekteinheit Haupttunnel mit Innenschale auszustatten | | WBS Gallerie principali da rivestire | |
| Dokumentenart Statische Berechnung | | Tipo Documento Calcolo statico | |
| Titel Statische Berechnung GL-E-Tc | | Titolo Relazione di calcolo GL-E-Tc | |
|  RTI 4P Raggruppamento Temporaneo di Imprese 4P <small>via Pio Iler S.r.l., Via G.B. Sammartini 5, 20125 Milano, Tel. +39 0287767911, Fax +39 0287152612</small> | | Generalplaner / Responsabile integrazioni prestazioni specialistiche Ing. Enrico Maria Pizzarotti Ord. Ingg. Milano N° A 29470 | |
| Mandataria  PRO ITER Progetto Infrastrutture Territorio s.r.l. | Mandante  PÖYRY | Mandante  pini swiss engineers | Mandante  PASQUALI-RAUSA ENGINEERING S.r.l./G.m.b.H. |
| Fachplaner / il progettista specialista Ing. Enrico Maria Pizzarotti Ord. Ingg. Milano N° A 29470 | | Fachplaner / il progettista specialista | |
| | | Datum / Data | |
| Bearbeitet / Elaborato | | 30.01.2015 | |
| Geprüft / Verificato | | 30.01.2015 | |
| | | Name / Nome | |
| | | Bignamini | |
| | | Rivoltini | |
| | | Gesellschaft / Società | |
| | | Pro Iter | |
| | | Pro Iter | |
|  BBT Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE | | Name / Nome R. Zurlo | |
| | | Name / Nome K. Bergmeister | |
| Projekt-kilometer / Chilometro progetto | von / da 32.0+88 bis / a 54.0+15 bei / al | Projekt-kilometer / Chilometro opera | von / da 47.2+59 bis / a 48.9+02 bei / al |
| | | Status Dokument / Stato documento | |
| | | Massstab / Scala | |
| | | - | |
| Staat Stato | Los Lotto | Einheit Unità | Nummer Numero |
| 02 | H61 | OP | 100 |
| | | Dokumentenart Tipo Documento | Vertrag Contratto |
| | | KST | D0700 |
| | | Nummer Codice | Revision Revisione |
| | | 21032 | 21 |

Bearbeitungsstand Stato di elaborazione

| Revision Revisione | Änderungen / Modifiche | Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica | Datum Data |
|-----------------------|---|--|---------------|
| 21 | Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto | Rivoltini | 30.01.2015 |
| 20 | Überarbeitung infolge Dienstanweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito ODS n°1 del 17.10.14 | Rivoltini | 04.12.2014 |
| 11 | Projektvervollständigung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren / Completamento progetto e recepimento istruttoria | Rivoltini | 09.10.2014 |
| 10 | Endabgabe / Consegna definitiva | Rivoltini | 31.07.2014 |
| 00 | Erstversion / Consegna preliminare | Rivoltini | 15.05.2014 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | EINFÜHRUNG | |
| 1 | INTRODUZIONE | 5 |
| 2 | MATERIALIEN | |
| 2 | MATERIALI | 6 |
| 2.1 | BETON | |
| 2.1 | CALCESTRUZZO..... | 6 |
| 2.2 | BEWEHRUNGSSTAHL | |
| 2.2 | ACCIAIO DA ARMATURA..... | 6 |
| 3 | GEOTECHNISCHES MODELL | |
| 3 | MODELLO GEOTECNICO | 7 |
| 4 | INNENSCHALE | |
| 4 | RIVESTIMENTO DEFINITIVO | 11 |
| 4.1 | STABWERKSMODELLE | |
| 4.1 | METODO DELLE REAZIONI IPERSTATICHE | 11 |
| 4.2 | MODELLIERUNG DER BETTUNG | |
| 4.2 | INTERAZIONE TERRENO-STRUTTURA..... | 11 |
| 4.2.1 | Modellierung der Bettung | |
| 4.2.1 | Rigidità radiale..... | 12 |
| 4.2.2 | Federkonstanten Auflagerbereich/Sohle | |
| 4.2.2 | Costante della molla nelle zone di appoggio / fondo | 12 |
| 4.3 | EINWIRKUNGEN | |
| 4.3 | ANALISI DEI CARICHI..... | 12 |
| 4.3.1 | Eigengewicht G1 | |
| 4.3.1 | Peso proprio G1 | 13 |
| 4.3.2 | Oberleitung G2 | |
| 4.3.2 | Catenaria G2..... | 13 |
| 4.3.3 | Betonauffüllung über dem Sohlgewölbe G3 | |
| 4.3.3 | Riempimento in cls al di sopra dell'arco rovescio G3 | 13 |
| 4.3.4 | Wasserdruck G4 | |
| 4.3.4 | Pressione idraulica G4 | 14 |
| 4.3.5 | Gebirgslast G5 | |
| 4.3.5 | Carico dell'ammasso G5 | 14 |
| 4.3.6 | Kriechen und Schwinden des Betons G6 | |
| 4.3.6 | Viscosità e ritiro del calcestruzzo G6..... | 15 |
| 4.3.7 | Temperatur Q1 | |
| 4.3.7 | Temperatura Q1 | 16 |
| 4.3.8 | Erdbebeneinwirkung E1 | |
| 4.3.8 | Azione sismica E1 | 16 |
| 4.3.9 | Aerodynamischer Druck A1 | |
| 4.3.9 | Pressione aerodinamica A1..... | 16 |
| 4.3.10 | Aufprall A2 | |
| 4.3.10 | Urto A2 | 16 |
| 4.3.11 | Brand A3 | |
| 4.3.11 | Incendio A3 | 17 |
| 4.4 | EINWIRKUNGSKOMBINATIONEN | |
| 4.4 | COMBINAZIONI DI CARICO..... | 17 |
| 4.5 | NACHWEISE | |
| 4.5 | VERIFICHE | 18 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 4.5.1 | Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) | |
| 4.5.1 | Stati Limite Ultimi (SLU) | 18 |
| 4.5.1.1 | Teilsicherheitsfaktoren Einwirkungen | |
| 4.5.1.1 | Coefficienti parziali di sicurezza per le azioni | 18 |
| 4.5.1.2 | Kombinationsbeiwerte Einwirkungen | |
| 4.5.1.2 | Coefficienti di combinazione delle azioni | 18 |
| 4.5.1.3 | Einwirkungskombinationen | |
| 4.5.1.3 | Combinazione delle azioni..... | 18 |
| 4.5.1.4 | Teilsicherheitsfaktoren Widerstand | |
| 4.5.1.4 | Coefficienti parziali di sicurezza per le resistenze | 18 |
| 4.5.1.5 | Überprüfung auf Beulspannung | |
| 4.5.1.5 | Verifica a pressoflessione..... | 19 |
| 4.5.1.6 | Querkraftüberprüfung | |
| 4.5.1.6 | Verifica a taglio | 20 |
| 4.5.2 | Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit (GZG) | |
| 4.5.2 | Stati Limite Esercizio (SLE) | 20 |
| 4.5.2.1 | Teilsicherheitsfaktoren Einwirkungen | |
| 4.5.2.1 | Coefficienti parziali di sicurezza delle azioni..... | 20 |
| 4.5.2.2 | Kombinationsbeiwerte Einwirkungen | |
| 4.5.2.2 | Coefficienti di combinazione delle azioni | 21 |
| 4.5.2.3 | Einwirkungskombinationen | |
| 4.5.2.3 | Combinazioni delle azioni..... | 21 |
| 4.5.2.4 | Teilsicherheitsfaktoren der Widerstände | |
| 4.5.2.4 | Coefficienti parziali di sicurezza per le resistenze | 21 |
| 4.5.2.5 | Berechnung der Verformungen | |
| 4.5.2.5 | Calcolo delle deformazioni | 21 |
| 4.5.2.6 | Begrenzung der Rissbreiten | |
| 4.5.2.6 | Limitazione dello spessore delle fessure | 21 |
| 4.6 | BAULICHE DURCHBILDUNG | |
| 4.6 | STRUTTURA COSTRUTTIVA | 22 |
| 4.6.1 | Bauliche Durchbildung | |
| 4.6.1 | Classe di esposizione e copriferro minimo | 22 |
| 4.6.2 | Mindestbewehrung | |
| 4.6.2 | Armatura minima | 22 |
| 4.7 | ERGEBNISSE | |
| 4.7 | RISULTATI | 23 |
| 5 | VERZEICHNISSE | |
| 5 | ELENCHI | 24 |
| 5.1 | TABELLENVERZEICHNIS | |
| 5.1 | ELENCO DELLE TABELLE..... | 24 |
| 5.2 | ABBILDUNGSVERZEICHNIS | |
| 5.2 | ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI..... | 24 |
| 5.3 | ANLAGENVERZEICHNIS | |
| 5.3 | ELENCO APPENDICI | 24 |
| 5.4 | REFERENZDOKUMENTE | |
| 5.4 | DOCUMENTI DI RIFERIMENTO..... | 24 |
| 5.4.1 | Eingangsdokumente | |
| 5.4.1 | Documenti in ingresso | 24 |
| 5.4.2 | Normen und Richtlinien | |
| 5.4.2 | Normative e linee guida..... | 25 |

| | |
|-------------------------|----|
| 5.4.3 Bibliografie | |
| 5.4.3 Bibliografia..... | 26 |

ANHANG 1 - FEM-ANALYSE DER INNENSCHALE

| | |
|--|-----------|
| APPENDICE 1 - ANALISI FEM DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO | 27 |
|--|-----------|

1 EINFÜHRUNG

Der vorliegende Bericht zeigt die Bemessung der Innenschale des Ausbruchquerschnitts GL-E-Tc, welcher an die konventionell vorgetriebenen Haupttunnels auf Höhe der Kilometrierungen km 48+163 - km 48+110.5 Oströhre und km 48+114 - km 48+066 Weströhre angewandt wurde.

In diesen Gebieten hat der Aushub die Damage Zone der Pustertaler Verwerfung (in den Profilen [2] und [3] als TM-DZ-GA3 angegeben) durchquert mit variablen Überdeckungen zwischen ein Minimum von 615 m und einem Maximum von 655 m.

Der Ausbruchquerschnitt der Innenschale GL-E-Tc stimmt, mit einer maximalen Breite und Höhe (inkl. Extraaushub) von jeweils 9.20 m und 8.32 m, teils mit der Anwendungsstrecke des Ausbruchquerschnitts GL-T3 überein. Bei der Ausbruchphase wurden Radialnietungen (4.5 m lange Anker des Typs SuperSwellex) eingesetzt und eine 15 cm starken Spritzbetonschicht, wobei 5 cm aus faserverstärkte Außenspritzbetonschicht und 10 cm aus faserlosen strukturellen Spritzbeton mit Bewehrungsmatte bestehen.

Die Innenschale wird aus Ortbeton der Festigkeitsklasse C30/37 bestehen, mit konstanter Mindeststärke von 45 cm an der Kappe und variablen Mindeststärken von 45 cm bis auf 54 cm an Widerlagern und Tunnelbogenaufsätzen; der Ausbruchquerschnitt wird von einem Gegengewölbe mit Mindeststärke (d.h. ohne Toleranzen) in der Mittellinie von 114 cm abgeschlossen.

1 INTRODUZIONE

La seguente relazione riporta il dimensionamento del rivestimento definitivo della sezione GL-E-Tc, applicata nelle Gallerie di Linea scavate in tradizionale in corrispondenza delle progressive km 48+163 - km 48+110.5 canna est e km 48+114 - km 48+066 canna ovest.

In queste zone lo scavo ha attraversato la damage zone della Faglia della Pusteria (indicata nei profili [2] e [3] come TM-DZ-GA3) con coperture variabili da un minimo di 615 m a un massimo di 655 m.

La sezione tipo di rivestimento definitivo GL-E-Tc coincide con parte della tratta di applicazione della Sezione di Scavo GL-T3, avente larghezza e altezza massima dello scavo (compreso l'extrascavo) pari rispettivamente a 9.20 m e 8.32 m. In fase di scavo sono stati messi in opera delle chiodature radiali (ancoraggi tipo SuperSwellex di lunghezza 4.5 m) e uno strato di betoncino proiettato di spessore 15 cm, di cui 5 cm di betoncino proiettato fibrorinforzato di prima fase e 10 cm di betoncino proiettato strutturale senza fibre armato con rete elettrosaldata.

Il rivestimento definitivo sarà realizzato con calcestruzzo C30/37 gettato in opera con spessore minimo costante pari a 45 cm in calotta e variabile da 45 cm a 54 cm nei ritti e nelle murette; la sezione è chiusa da un arco rovescio avente in mezzzeria spessore minimo (cioè al netto delle tolleranze) pari a 114 cm.

2 MATERIALIEN

2.1 BETON

Für die Bemessung der Innenschale wird ein Beton der Festigkeitsklasse C30/37 mit folgenden Eigenschaften angenommen:

$$E_{cm} = 32000 \text{ MPa}$$

$$f_{ck} = 30.71 \text{ MPa}$$

Hierbei sind:

- E_{cm} = Mittelwert Elastizitätsmodul
- f_{ck} = charakteristische Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen

2.2 BEWEHRUNGSSTAHL

Für die Bemessung der Außenschale ist Stahl des Typs B450C heranzuziehen:

$$E_s = 210000 \text{ MPa}$$

$$f_{yk} = 450 \text{ MN/m}^2$$

Hierbei ist:

- E_s = Elastizitätsmodul
- f_{yk} = charakteristischer Wert der Streckgrenze des Stahlbetons

2 MATERIALI

2.1 CALCESTRUZZO

Per il dimensionamento del rivestimento definitivo si considera un calcestruzzo con classe di resistenza C30/37 con le seguenti caratteristiche:

$$E_{cm} = 32000 \text{ MPa}$$

$$f_{ck} = 30.71 \text{ MPa}$$

Dove:

- E_{cm} è il valore medio del modulo elastico
- f_{ck} è la resistenza a compressione caratteristica del calcestruzzo dopo 28 giorni

2.2 ACCIAIO DA ARMATURA

Per il dimensionamento dell'anello si utilizza l'acciaio tipo B450C:

$$E_s = 210000 \text{ MPa}$$

$$f_{yk} = 450 \text{ MN/m}^2$$

dove:

- E_s è il modulo elastico
- f_{yk} è la tensione caratteristica di snervamento acciaio per cemento armato

3 GEOTECHNISCHES MODELL

Im vorliegenden Kapitel wird die geomechanische Charakterisierung der Haupttunnel zwischen dem Ende der TBM Kavernen Süd (km 48+902 Oströhre - km 47+873 Weströhre) und dem Anfang der Erweiterungsstrecke (km 47+709 Oströhre - km 47+672 Weströhre) beschrieben.

Die geomechanische Charakterisierung der durchquerten Gebirge ist aus den geomechanischen Profilen der Ausführungsplanung entnommen worden.

Auf Tabelle 1 sind die geomechanisch homogenen Zonen der Strecke aufgezeigt, welche mit den dazugehörigen Überdeckungen und Bezugskilometrierungen Gegenstand dieser Studie ist.

3 MODELLO GEOTECNICO

Nel presente capitolo si descrive la caratterizzazione geomeccanica delle Gallerie di Linea tra la fine dei cameroni TBM sud (km 48+902 canna est - km 47+873 canna ovest) e l'inizio della tratta di estensione (km 47+709 canna est - km 47+672 canna ovest).

La caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi attraversati è stata ricavata dai profili geomeccanici di Progetto Esecutivo.

In Tabella 1 sono riportate le zone geomeccanicamente omogenee del tratto oggetto di studio con le relative coperture e le progressive di riferimento.

| Rock mass name | GL Est | | GL Ovest | | Zone length | Zone max overburden | Zone min overburden |
|----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | Zone initial pk (approx.) | Zone final pk (approx.) | Zone initial pk (approx.) | Zone final pk (approx.) | | | |
| | [km] | [km] | [km] | [km] | | | |
| TM-T-1 | 47.61 | 48.11 | 47.52 | 48.06 | 537 | 615 | 450 |
| TM-DZ-GA3 | 48.11 | 48.16 | 48.06 | 48.11 | 46 | 655 | 620 |
| GB-CZ-GA2 ter | 48.16 | 48.17 | 48.11 | 48.12 | 15 | 655 | 655 |
| GB-CZ-GA2 | 48.17 | 48.19 | 48.12 | 48.14 | 15 | 665 | 655 |
| GB-DZ-GA1 | 48.19 | 48.34 | 48.14 | 48.29 | 148 | 745 | 665 |
| GB-G-GA-9 | 48.34 | 48.36 | 48.29 | 48.33 | 34 | 760 | 745 |
| GB-G-GA-10 | 48.36 | 48.9 | 48.33 | 48.86 | 515 | 1090 | 765 |

Tabelle 1: Geomechanische homogene Zonen

Tabella 1: Zone geomeccaniche omogenee [2] [3]

Auf Tabelle 2 und Tabelle 3 sind stattdessen die geomechanischen Parameter jeder homogenen Zone zusammengefasst.

In Tabella 2 e in Tabella 3 sono invece riassunti i parametri geomeccanici di ciascuna zona omogenea.

| Rock mass name | TM-T-1 | TM-DZ-GA 3 | GB-CZ GA-2 ter | GB-CZ GA-2 |
|---------------------------------------|--------|------------|----------------|------------|
| $\gamma(m)$ [kN/m ³] | 26.8 | 26 | 26 | 26 |
| $\gamma(\sigma)$ [kN/m ³] | 0.55 | - | - | - |
| $\sigma_{ci}(m)$ [MPa] | 61 | 30 | 5 | 5 |
| $\sigma_{ci}(\sigma)$ [MPa] | 33 | - | - | - |
| $m_i(m)$ | 18 | 25 | 20 | 20 |
| $m_i(\sigma)$ | 2 | - | - | - |
| $E_i(m)$ [GPa] | 36 | 14 | 22.5 | 22.5 |
| $E_i(\sigma)$ [GPa] | 10 | - | - | - |
| RMR(m) | 56 | 45 | 55 | 55 |
| RMR(σ) | 5 | - | - | - |
| GSI(m) | 57 | 45 | 55 | 55 |
| GSI(σ) | 4 | - | - | - |

Tabelle 2: Charakterisierung des Gebirges jeder homogenen Zone [2] [3]. Mit (m) ist der Mittelwert eines Parameters angegeben, mit (σ) dessen Standardabweichung

Tabella 2: Caratterizzazione degli ammassi di ciascuna zona omogenea [2] [3]. Con (m) si indica il valore medio di un parametro, con (σ) la sua deviazione standard

| Rock mass name | GB-DZ GA-1 | GB-G-GA-9 | GB-G-GA-10 |
|---------------------------------------|------------|-----------|------------|
| $\gamma(m)$ [kN/m ³] | 26 | 26.7 | 26.7 |
| $\gamma(\sigma)$ [kN/m ³] | - | 0.15 | 0.15 |
| $\sigma_{ci}(m)$ [MPa] | 55 | 115 | 115 |
| $\sigma_{ci}(\sigma)$ [MPa] | - | 19 | 19 |
| $m_i(m)$ | 30 | 24 | 24 |
| $m_i(\sigma)$ | - | 4 | 4 |
| $E_i(m)$ [GPa] | 22.5 | 34 | 34 |
| $E_i(\sigma)$ [GPa] | - | 6.1 | 6.1 |
| RMR(m) | 45 | 69 | 66 |
| RMR(σ) | - | 5 | 8 |
| GSI(m) | 45 | 73 | 70 |
| GSI(σ) | - | 4 | 5 |

Tabelle 3: Charakterisierung des Gebirges jeder homogenen Zone [2] [3]. Mit (m) ist der Mittelwert eines Parameters angegeben, mit (σ) dessen Standardabweichung.

Wobei:

- γ = spezifisches Gewicht des Gebirges
- σ_{ci} = einaxialen Druckfestigkeit der Gesteinsmatrix
- m_i = Krümmungsparameter aus triaxialem Druckversuch des Gebirgsmaterial
- E_i = Verformungsmodul der Gesteinsmatrix
- RMR = *Rock Mass Rating 1989*
- GSI = *Geological Strength Index*

Für die Lastberechnung des Gebirges nach Bieniawski wird das wie in Folge bestimmte BRMR genutzt.

$$BRMR = RMR - R_6$$

Wobei:

- RMR = *Rock Mass Rating 1989*.
- R_6 = Parameter der Klassifizierung nach Bieniawski, welche die Ausrichtung der Gelenke berücksichtigt.

In den ersten 900 m ca., im Norden des Mauls Fensters, wurde der Parameter BRMR durch Integrierung der Profildaten mit den während der konventionellen Oströhrenvortriebsphase, zwischen Kilometrierung km 47+994 und km 48+898 (Abbildung 1), erhaltenen Ortsbrusterhebungen herausgearbeitet.

Für die Strecke der Pustertaler Verwerfung (km 11+117 - 11+147) beziehen sich die in den Profilen [2] [3] aufgezeigten RMR und GSI Werte, auf die im Bereich des Baulos Mauls 1 durchgeführten Back-Analysen; bei der Bemessung der Innenschale wurden stattdessen vorsichtshalber die aus der Ortsbrustvermessung erhaltenen Daten genutzt.

Tabella 3: Caratterizzazione degli ammassi di ciascuna zona omogenea [2] [3]. Con (m) si indica il valore medio di un parametro, con (σ) la sua deviazione standard.

Dove:

- γ è il peso di volume naturale dell'ammasso roccioso.
- σ_{ci} è la resistenza a compressione monoassiale di matrice.
- m_i è un parametro di curvatura dell'involuppo di rottura triassiale del materiale roccia.
- E_i è il modulo di deformazione di matrice.
- RMR è il *Rock Mass Rating 1989*.
- GSI è il *Geological Strength Index*.

Per il calcolo del carico di Bieniawski, dell'ammasso roccioso, si utilizza il BRMR definito come segue.

Dove:

- RMR è il *Rock Mass Rating 1989*.
- R_6 = Parametro della classificazione di Bieniawski che tiene conto dell'orientazione dei giunti.

Nei primi 900 m circa a nord della Finestra di Mules il parametro BRMR è stato ricavato integrando i dati del profilo con i rilievi al fronte ottenuti durante la fase di scavo in tradizionale della canna est tra le progressive km 47+994 e km 48+898 (Figura 1).

Per la tratta della Faglia della Pusteria (km 11+117 - 11+147) i valori di RMR e GSI riportati nei profili [2] [3] si riferiscono alle back analysis svolte nell'ambito del Lotto Mules 1; nel dimensionamento del rivestimento definitivo si sono invece utilizzati cautelativamente i dati ricavati dai rilievi del fronte.

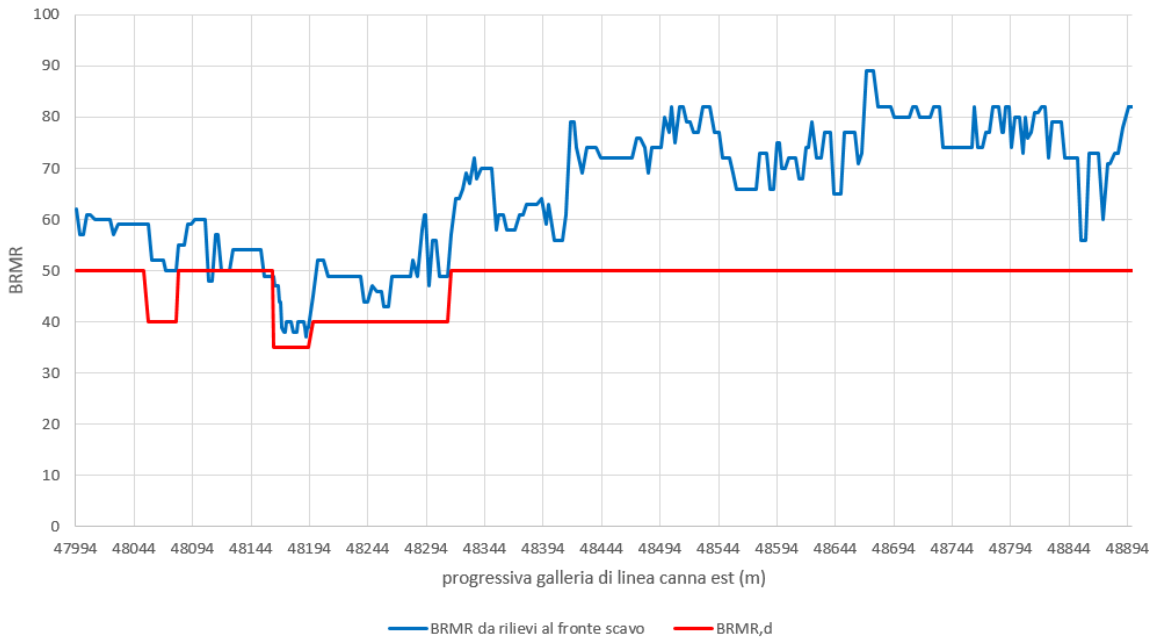


Abbildung 1: BRMR Index, der aus den Ortsbrusterhebungen (blaue Linie) erhalten wurde und den für die Planung genutzten Werten (rote Linie)

Figura 1: Indice BRMR ottenuto a partire dai rilievi al fronte (linea azzurra) e valori utilizzati per la progettazione (linea rossa)

Für die anderen Strecken wurde das BRMR ausgehend von den in den Profilen [2] [3] aufgezeigten Daten ausgewertet.

Per le altre tratte BRMR è stato valutato a partire dai dati riportati sui profili [2] [3].

Auf Tabelle 5 und Tabelle 6 sind die geomechanischen Parameter aufgezeigt, die vorsichtshalber zur Planung und den entsprechenden Anwendungstrecken genutzt wurden. Mit E_m wurde das Verformungsmodul des Gebirges angegeben.

In Tabella 4 e Tabella 5 si riportano i parametri geomeccanici cautelativamente utilizzati per la progettazione e relative tratte di applicazione. Con E_m si è indicato il modulo di deformazione dell'ammasso.

| Section name | Zone initial pk (approx.) | Zone final pk (approx.) | Rock mass(es) | Reference rock mass | RMR [refernce document] | BRMR d | E_m d |
|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------|---------|
| | [km] | [km] | | | | | [Mpa] |
| GL-E-Ta | 48+901.917 | 48+315.400 | GB-G-GA-10 GB-G-GA-9 GB-DZ-GA1 | BRMR from front survey GL east | | 50 | 12.5 |
| GL-E-Tb | 48+315.400 | 48+197.500 | GB-DZ-GA1 | BRMR from front survey GL east | | 40 | 5.0 |
| GL-E-Td | 48+197.500 | 48+163.000 | GB-CZ-GA2 GB-CZ-GA2 ter | BRMR from front survey GL east | | 35 | 2.5 |
| GL-E-Tc | 48+163.000 | 48+110.500 | TM-DZ-GA3 | BRMR from front survey GL east | | 50 | 4.3 |
| GL-E-Ta | 48+110.500 | 48+082.000 | TM-T-1 | BRMR from front survey GL east | | 50 | 12.5 |
| GL-E-Tb | 48+082.000 | 48+055.800 | TM-T-1 | BRMR from front survey GL east | | 40 | 5.0 |
| GL-E-Ta | 48+055.800 | 47+994.600 | TM-T-1 | BRMR from front survey GL east | | 50 | 12.5 |
| GL-E-Ta (75%) | 47+994.600 | 47+709.023 | TM-T-1 | TM-T-1 | 54 [2] | 50 | 12.5 |
| GL-E-Tb (25%) | 47+994.600 | 47+709.023 | TM-T-1 | TM-T-1 | 54 [2] | 40 | 5.0 |

Tabelle 4: Festlegung der geomechanischen Parameter die zur Planung genutzt wurden (Oströhre).

Tabella 4: Definizione dei parametri geomeccanici utilizzati per la progettazione (canna est).

| Section name | Zone initial pk (approx.) | Zone final pk (approx.) | Rock mass(es) | Reference rock mass | RMR [reference document] | BRMR d | E _m d |
|---------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|
| | [km] | [km] | | | | | [Mpa] |
| GL-E-Ta | 48+873.292 | 48+244.400 | GB-G-GA-10 GB-G-GA-9 GB-DZ-GA1 | BRMR from front survey GL east | | 50 | 12.5 |
| GL-E-Tb | 48+244.400 | 48+144.000 | GB-DZ-GA1 | | | | 40 |
| GL-E-Td | 48+144.000 | 48+114.000 | GB-CZ-GA2 GB-CZ-GA2 ter | BRMR from front survey GL east | | 35 | 2.5 |
| GL-E-Tc | 48+114.000 | 48+066.000 | TM-DZ-GA3 | BRMR from front survey GL east | | 50 | 4.3 |
| GL-E-Ta | 48+066.000 | 47+945.600 | TM-T-1 | BRMR from front survey GL east | | 50 | 12.5 |
| GL-E-Ta (75%) | 47+945.600 | 47+671.841 | TM-T-1 | TM-T-1 | 54 [2] | 50 | 12.5 |
| GL-E-Tb (25%) | 47+945.600 | 47+671.841 | TM-T-1 | TM-T-1 | 54 [2] | 40 | 5.0 |

Tabelle 5: Festlegung der geomechanischen Parameter die zur Planung genutzt wurden (Weströhre).

Der Ausbruchquerschnitt GL-E-Tc wurde also dimensioniert angesichts eines BRMR von 50 und eines E_m von 4.3 GPa.

Tabella 5: Definizione dei parametri geomeccanici utilizzati per la progettazione (canna ovest).

La sezione GL-E-Tc è stata quindi dimensionata considerando un BRMR pari a 50 e un E_m pari a 4.3 GPa.

4 INNENSCHALE

4.1 STABWERKSMODELLE

Die Beanspruchungen der Innenschale wurden durch den Kodex SAP2000© (basiert auf die Finite-Elemente-Methode) mit den Stabwerksmodellen berechnet.

Die FEM Analyse wird mit folgenden Kriterien durchgeführt.

Es wird ein Tunnelquader mit einheitliche Tiefe (1 m) berücksichtigt und es wird, mittels ebenen Finite-Elemente des Typs Träger (beam), ein Strukturmodell festgelegt. Die Tunnelschale ist durch Elemente mit einer Länge unter 0.5 m schematisiert, welche die reellen Stärken des erfassten strukturellen Elements erweisen (Kappe, Widerlager, Gegenbogen/Grundplatte).

Die strukturelle Steifigkeit der Trägerelemente wird mit $E'_c \times I_g$ des nicht gerissenen Querschnitts berechnet. Das Trägheitsmoment I_g wird angesichts der Ausbruchquerschnittachse aus Beton berechnet, indem das Vorkommen des Stahls, wo dieser vorhanden ist, übergangen wird. Das elastische Modul E'_c bei ebene Verformungslage ist:

$$E'_c = \frac{E_c}{1 - \nu^2}$$

wobei:

- E_c = Modul der Betonelastizität;
- ν = Poisson Verhältnis (0.2);

Zur Berechnung des unbewehrten Betons wird ein Modell verwendet, welches im Stande ist die Verformungskapazität des Ausbruchquerschnitts so zu berücksichtigen laut Kapitel 12.5 des EC2: Pöttler Methode [26][27].

4.2 MODELLIERUNG DER BETTUNG

Die Zusammenwirkung Boden-Struktur wird mittels Einsatz von Link Elementen simuliert, die in Höhe der Modellknoten gesetzt werden und die, nur bei Komprimierung, in der Lage sind der Struktur eine Reaktion zu übertragen die dem Annäherungsdruck Boden-Struktur entspricht.

Die Steifigkeit der Pleuel wird angesichts des Reaktionsmoduls des Bodens k und der Schnittstelle bestimmt.

Die erste wird gemäß den späterhin beschriebenen Verhältnissen bestimmt, respektive für gekrümmte und gradlinige Oberflächen. Die zweite ist, den Eigenschaften des Abdichtungsstreifens zufolge, mit $60'000 \text{ kN/m}^3$ angenommen worden. Letztere hat eine Verschiebungswertigkeit unter 0.5 cm. Wenn diese Verschiebungen überwunden sind, wird die Schnittstellensteifigkeit die des Gebirges.

4 RIVESTIMENTO DEFINITIVO

4.1 METODO DELLE REAZIONI IPERSTATICHE

Le sollecitazioni nel rivestimento definitivo sono state calcolate tramite il codice SAP2000© (basato sul Metodo degli Elementi Finiti) con il metodo delle reazioni iperstatiche.

L'analisi FEM è svolta secondo i seguenti criteri.

Si considera un concio di galleria di profondità unitaria (1 m) e si definisce un modello della struttura mediante elementi finiti piani di tipo trave (beam). Il rivestimento della galleria è schematizzato con elementi di lunghezza inferiore a 0.5 m aventi gli spessori reali dell'elemento strutturale considerato (calotta, piedritto, arco rovescio/platea).

La rigidità strutturale degli elementi trave è calcolata come $E'_c \times I_g$. Il momento d'inerzia I_g è calcolato rispetto all'asse della sezione in calcestruzzo trascurando la presenza dell'acciaio ove presente. Il modulo elastico E'_c , in condizioni di deformazioni piane, vale:

dove:

- E_c = modulo di elasticità del calcestruzzo;
- ν = rapporto di Poisson (0.2);

Per la modellazione del calcestruzzo non armato si utilizza un metodo in grado di considerare la capacità di deformazione della sezione come richiesto al paragrafo 12.5 dell'EC2: il metodo di Pöttler [26][27].

4.2 INTERAZIONE TERRENO-STRUTTURA

L'interazione terreno-struttura viene simulata mediante l'utilizzo di elementi link, posti in corrispondenza dei nodi del modello, e in grado di trasmettere alla struttura, solo se compressi, una reazione pari alla pressione di contatto terreno-struttura.

La rigidità delle bielle è determinata tenendo conto del modulo di reazione del terreno k e dell'interfaccia.

La prima è definita secondo le relazioni di seguito descritte, rispettivamente per superfici curve e rettilinee. La seconda è stata assunta pari a $60'000 \text{ kN/m}^3$ in virtù delle caratteristiche del pacchetto di impermeabilizzazione. Quest'ultima ha valenza per spostamenti inferiori a 0.5 cm. Superati tali spostamenti, la rigidità dell'interfaccia diventa quella dell'ammasso.

Die tangentielle Steifigkeit ist übergangen worden.

La rigidezza tangenziale è stata trascurata.

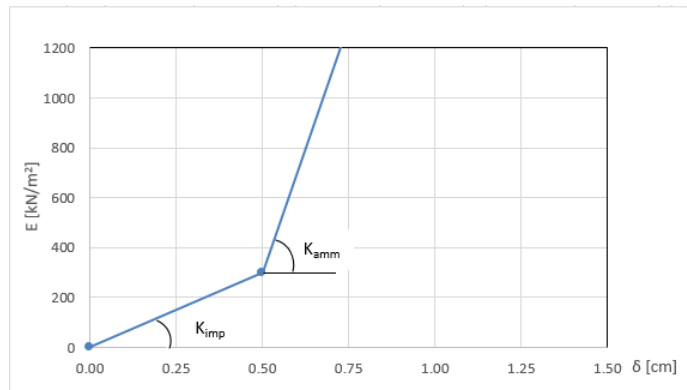


Abbildung 2: Schematisierung der Schnittstelle

Figura 2: Schematizzazione dell'interfaccia

4.2.1 Modellierung der Bettung

Zur Bestimmung der radialen Bettung der Innenschale im Gebirge/Boden wird das Elastizitätsmoduls E, der Poisson Koeffizient ν des Gebirges, sowie der entsprechende Innenschalenradius R des Tunnels berücksichtigt:

4.2.1 Rigidezza radiale

Per la definizione della rigidezza del letto di molle radiali in materiale sciolto, si tiene conto del modulo elastico E, del coefficiente di Poisson ν dell'ammasso roccioso e del raggio interno R della galleria.

$$K_R = E \times \frac{(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} \times R = \frac{E_S}{R}$$

Hierbei ist:

- K_R = Steifigkeit der radialen Bettung Innenschale – Gebirge [MN/m³]
- E = Elastizitätsmodul des Gebirges
- E_S = Steifemodul des Gebirges
- ν = Poisson Beiwert des Gebirges
- R = Tunnelradius - Systemlinie

Dove:

- K_R = rigidezza del letto di molle radiali a contatto con l'anello interno [MN/m³]
- E = modulo elastico dell'ammasso roccioso
- E_S = modulo edometrico dell'ammasso roccioso
- ν = coeff. di Poisson dell'ammasso roccioso
- R = raggio della galleria – linea di riferimento

4.2.2 Federkonstanten Auflagerbereich/Sohle

Die Stütze der Konstruktion mit Sohlplatte bzw. offener Sohle wird durch Federn mit zugehöriger Steifigkeit abhängig von der Einflussbreite „b“ der einzelnen Feder modelliert. Die Federkonstanten werden wie folgt berechnet:

Federkonstante c_v – vertikal

- $c_v = E_{Geb.} \cdot 0,5 \cdot b$

Federkonstante c_h – horizontal

- $c_h = 0,5 \cdot c_v$

4.3 EINWIRKUNGEN

Folgende Kürzel werden für die Einwirkungen benutzt:

- G = ständige Einwirkungen

4.2.2 Costante della molla nelle zone di appoggio / fondo

L'appoggio della costruzione con platea oppure con fondo aperto viene modellato con molla con rigidezza relativa all'area di influenza della singola molla "b". La costante della molla si calcola come segue:

Costante della molla c_v – verticale

- $c_v = E_{Geb.} \cdot 0,5 \cdot b$

Costante della molla c_h – orizzontale

- $c_h = 0,5 \cdot c_v$

4.3 ANALISI DEI CARICHI

Per le azioni si utilizzano le seguenti abbreviazioni:

G = Azioni permanenti

- Q = vorübergehende Einwirkungen
- A = außergewöhnliche Einwirkungen (z.B. Brand, Anprall, Explosion)
- E = Erdbeben

- Q = Azioni variabili
 A = Azioni eccezionali (per es. incendio, urto, esplosione)
 E = Azioni sismiche

4.3.1 Eigengewicht G1

Das für die Berechnung des Eigengewichts verwendete Volumen basiert auf den Planmaßen der Konstruktion.

Das spezifische Eigengewicht des Betons ist mit $\gamma = 25 \text{ kN/m}^3$ angenommen.

4.3.2 Oberleitung G2

Die Oberleitungslasten werden, laut Abbildung, aus Sicherheitsgründen auf eine maximale Spannweite von 50 m angesetzt. Aus diesen Lasten ergeben sich die am Aufhängepunkt anzusetzenden Lasten:

- Moment von 3,80 kNm
- Horizontallast von 0,70 kN
- Vertikallast von 2,50 kN

4.3.1 Peso proprio G1

Il volume utilizzato per il calcolo del peso proprio si basa sulle dimensioni effettive della struttura.

Il peso specifico del calcestruzzo viene assunto pari $\gamma = 25 \text{ kN/m}^3$.

4.3.2 Catenaria G2

Le catenarie vengono applicate per sicurezza su una distanza massima di 50 m, come nella Illustrazione. Da questi carichi derivano quelli da applicare al punto di sospensione:

- Momento di 3,80 kNm
- Carico orizzontale di 0,70 kN
- Carico verticale di 2,50 kN

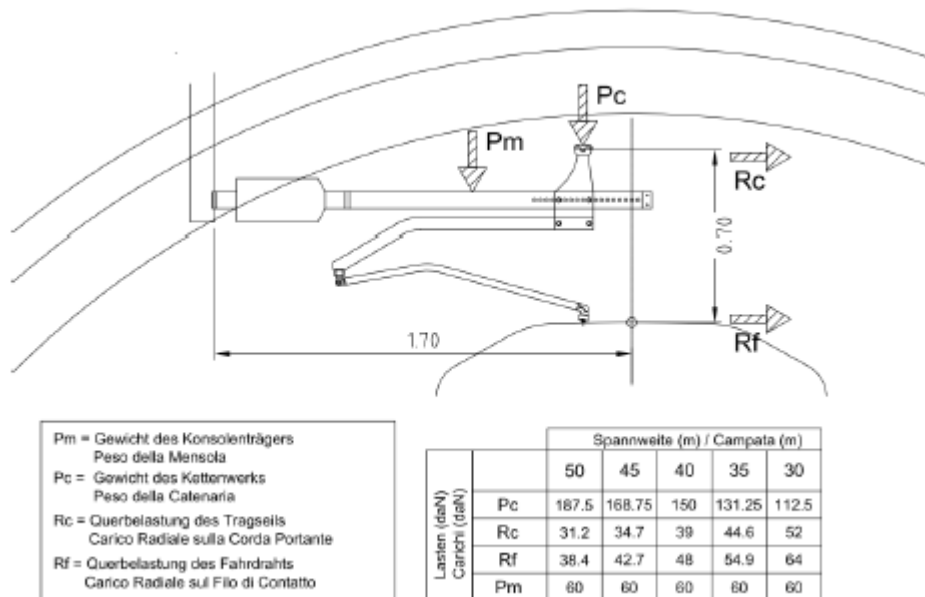


Abbildung 3: Lasten der Oberleitung

Figura 3: Carichi della catenaria

4.3.3 Betonauffüllung über dem Sohlgewölbe G3

Das für die Berechnung des Eigengewichts verwendete Volumen basiert auf der Planbemaßung der Konstruktion.

Das spezifische Gewicht des unbewehrten Betons wird mit $\gamma_{c,na} = 24 \text{ kN/m}^3$ angenommen.

Das spezifische Gewicht des Stahlbetons wird mit $\gamma_{c,ar} = 25 \text{ kN/m}^3$ angenommen.

4.3.3 Riempimento in cls al di sopra dell'arco rovescio G3

Il volume utilizzato per il calcolo del peso proprio si basa sulle dimensioni effettive della struttura.

Il peso specifico del calcestruzzo non armato viene assunto pari a $\gamma_{c,na} = 24 \text{ kN/m}^3$.

Il peso specifico del calcestruzzo armato viene assunto pari a $\gamma_{c,ar} = 25 \text{ kN/m}^3$.

4.3.4 Wasserdruck G4

Der hydrostatische Druck wird als Last auf die Schale in deren radiale Richtung angewandt.

Für drainierte (druckentlastete) Tunnel in den Ausbruchquerschnitten mit Sohlgewölbe wird der Wasserdruck nur vom unteren Scheitelpunkt unter dem Sohlgewölbe bis auf Höhe der Ulmenlängsdrainage berücksichtigt. Die Wasserlast wird laut folgendem Schema appliziert:

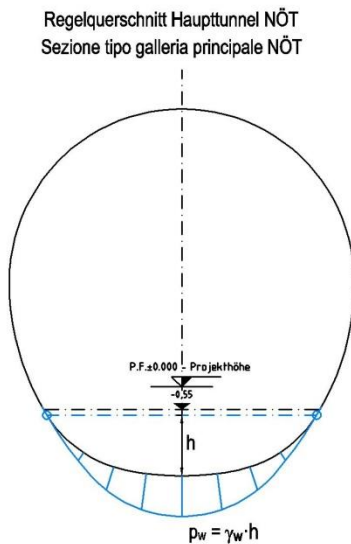


Abbildung 4: Hydrostatischer Druck – drainierter Regelquerschnitt

4.3.5 Gebirgslast G5

Die Gebirgslast an der Kappe wurde gemäß der Bieniawski Theorie berechnet und mittels äquivalente Knotenkräfte in den Berechnungsmodell eingesetzt.

Diese Aktionen ergeben sich aus verschiedenen Beiträgen die in vertikaler und horizontaler Richtung agieren.

Die vertikale Komponente ist mit folgendem Verhältnis zu berechnen:

$$P_v = Y \cdot z + P_{v_{Bieniawski}}$$

Wobei:

- Y = spezifische Gebirgseigengewicht in kN/m^3
- z = Quotendifferenz zwischen dem Punkt auf der Mittellinie der Kappe und den berücksichtigten Schalenpunkt.
- $P_{v_{Bieniawski}}$ = Bezugslast des Gebirges an der Kappe, welche gemäß der Bieniawski-Theorie durch folgendes Verhältnis bestimmt wird:

4.3.4 Pressione idraulica G4

La pressione idrostatica si applica come carico sul rivestimento nella sua direzione radiale.

Per il caso di galleria drenata (senza pressione) nelle sezioni tipi con arco rovescio, il carico idraulico viene considerato solo dal vertice inferiore al di sotto dell'arco rovescio fino all'altezza del drenaggio sul piedritto. Il carico idraulico viene applicato secondo lo schema seguente:

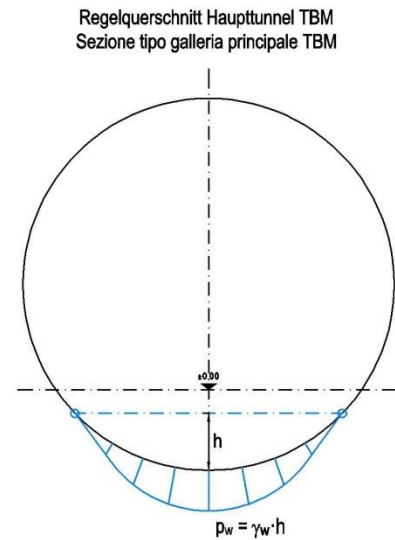


Figura 4: Pressione idrostatica - Sezione tipo drenata

4.3.5 Carico dell'ammasso G5

Il carico d'ammasso in calotta è stato calcolato secondo la teoria di Bieniawski e inserito nel modello di calcolo mediante forze nodali equivalenti.

Tali azioni sono il risultato di diversi contributi agenti in direzione verticale e orizzontale.

La componente verticale è calcolabile attraverso la seguente relazione:

Dove:

- Y è il peso specifico equivalente dell'ammasso espresso in kN/m^3 .
- z rappresenta la differenza di quota tra il punto in mezzzeria della calotta e il punto del rivestimento considerato.
- $P_{v_{Bieniawski}}$ è il carico di riferimento dell'ammasso in calotta definito secondo la teoria di Bieniawski mediante la seguente relazione:

$$Pv_{Bieniawski} = \gamma * b * \frac{(100 - BRMR)}{100}$$

Wobei:

- γ = spezifische Gebirgseigengewicht in kN/m^3
- b = maximale horizontale Ausbruchquerschnittsbreite
- BRMR = Bieniawski-Index

Die seitliche Last wurde proportional zur vertikalen Last gemäß folgendem Verhältnis angenommen:

Dove:

- γ è il peso specifico equivalente dell'ammasso espresso in kN/m^3 .
- b è l'ampiezza massima della sezione in direzione orizzontale.
- BRMR è l'indice di Bieniawski

Il carico laterale è stato assunto proporzionale a quello verticale secondo la seguente relazione:

$$P_h = Pv_{Bieniawski} * K_0 + \gamma * z * K_0$$

| Sezione tipo | k_0 | γ [kN/m^3] | b [m] | BRMR | $Pv_{Bieniawski}$ |
|--------------|-------|------------------------------|---------|------|-------------------|
| GL-E-Tc | 0.750 | 26 | 8.9 | 50 | 116 |

Tabelle 6: Bei der Analyse benutzte Parameter

Tabella 6: Parametri utilizzati nell'analisi

4.3.6 Kriechen und Schwinden des Betons G6

Das Schwindmaß des Betons wird gemäß NTC 2008 Kap. 11.2.10.6 ermittelt.

Die Kriechzahl ϕ wird gemäß NTC 2008 Kap. 11.2.10.7 ermittelt.

Die Kriechzahl ϕ wird gemäß dem NTC 2008 Kap. 11.2.10.7 unter Berücksichtigung des Spannungszustandes aus einer Einwirkungskombination ständiger Lasten (G1 (Eigengewicht) + G2 (Oberleitung) + G5 (Gebirge)) ermittelt.

Kriechen und Schwinden des Betons bewirkt eine Längenänderung Δl . Diese Längenänderung (Endschwindmaß) liegt, in Form einer gleichmäßigen Temperaturabkühlung, der Rechnung zu Grunde.

Für alle Querschnitte die höher als 25 cm und aus Beton der Festigkeitsklasse C30/37 sind, ergibt sich eine Durchschnittsverformung per autogenes zeitlich unendliches Schwinden von 0.27‰. Bei der Dimensionierung wurde das von der Norm vorgeschriebene 50% des Schwindens übernommen, was durch eine gleichmäßige Temperaturabkühlung von -13.4 C° simulierbar ist. Diese Abkühlung muss, z.B., mittels Einsatz eines funktionstüchtigen Superverflüssigungsmittels (Typ MasterGlenium von BASF), nicht-kalkhaltigen Zuschlagstoffen und Zugabe eines Expansionsmittels (Typ MasterLife SRA100 von BASF) bewirkt werden. Das angewendete System muss auf der Baustelle zuvor mit Proben geprüft werden.

Bei der Modellierung der Innenschale, insbesondere bezüglich NTC08 Kapitel 4.1.1.1, verfährt man mit einer gleichmäßigen Temperaturabkühlung von -6.7° C an den GZT und von -8.9° C an den GZG.

4.3.6 Viscosità e ritiro del calcestruzzo G6

La deformazione dovuta al ritiro del calcestruzzo si calcola in base al paragrafo 11.2.10.6 delle NTC 2008.

Il valore di viscosità ϕ si calcola secondo le NTC 2008, capitolo 11.2.10.7.

Il coefficiente di viscosità ϕ si calcola ai sensi delle NTC 2008 par. 11.2.10.7, considerando la condizione tensionale derivante dalla combinazione di azioni permanenti (G1 (peso proprio) + G2 (catenaria) + G5 (Carico dell'ammasso)).

Viscosità e ritiro del calcestruzzo comportano un cambiamento in lunghezza Δl (valore finale del ritiro), su cui deve essere basato il calcolo, in forma di diminuzione uniforme della temperatura.

Per tutte le sezioni con altezza maggiore di 25 cm e calcestruzzo con classe di resistenza C30/37 risulta una deformazione media per ritiro autogeno a tempo infinito pari a 0.27‰. Nel dimensionamento si è assunto il 50% del ritiro imposto dalla Normativa, simulabile mediante l'applicazione di un abbassamento uniforme della temperatura di -13.4 C°. Tale riduzione dovrà essere ottenuta, ad esempio, mediante l'utilizzo di un superfluidificante performante (tipo MasterGlenium della BASF), di inerti non calcarei e tramite l'aggiunta di un espansivo (tipo MasterLife SRA100 della BASF). Il sistema adottato dovrà essere verificato con prove preventive in cantiere.

Nella modellazione del rivestimento definitivo, con particolare riferimento al paragrafo 4.1.1.1 dell'NTC08, si procede applicando un abbassamento uniforme della temperatura di -6.7° C agli SLU e di -8.9° C agli SLE.

4.3.7 Temperatur Q1

Zur Dimensionierung der Innenschalen berücksichtigt man Temperatureinwirkungen, die sich aus den Linearisierungen der von der Regelplanung am Eingang und 3 km davon entfernten vorgeschlagenen Temperatureinwirkungen ergeben.

| | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Abstand Portal / Distanza dall'imbocco [km] | < 3,0 | | 3,0 - 10,0 | |
| Temperaturgradient / gradiente della temperatura ΔT [°C] | 5 | | 2 | |
| ΔT_{eff} [°C] | Winter / inverno | Sommer / estate | Winter / inverno | Sommer / estate |
| | -16 | 16 | -10 | 10 |

Tabelle 7: Temperatureinwirkung

In einer Entfernung von 2.0km vom Eingang entnimmt man:

- eine gleichmäßige Veränderung der Temperatur von $\pm 12,0^\circ\text{C}$
- ein Gradient der Temperatur ΔT , Temperaturunterschied zwischen interne und externe Schalenoberfläche von $\pm 3,0^\circ\text{C}$.

Die gleichmäßige Temperaturänderung $\pm 12,0^\circ\text{C}$ und der Gradient $\pm 3,0^\circ$ wurden allen Elementen an der Kappe, entlang der Stützen und am Schlussstein des Sohlgewölbes zugeordnet.

Die aufgrund der Temperatur entstehenden Belastungen beim Bau der Innenschalen werden übergangen.

Die aufgrund der Temperatur ausgehenden Einwirkungen in Folge eines Brands sind Gegenstand des Kapitels 4.3.11.

4.3.8 Erdbebeneinwirkung E1

Im Gegensatz zu den anderen Lastkombinationen stellt die Erdbebenlast ein wenig beeinflussenden Zustand da und wird deshalb nicht berücksichtigt.

4.3.9 Aerodynamischer Druck A1

Die Verdichtungs- und Druckentlastungsvorgänge in Folge der Zugsdurchfahrt sind in Dokument D0118-064 „Aerodynamik – Klima – Lüftung“ festgelegt. Dem Dokument kann man entnehmen, dass im Extremfall (außergewöhnliche Einwirkung) im Tunnel aerodynamische Einwirkungen von $\Delta p_{\text{Druck}} = + 11 \text{ kN/m}^2$ und $\Delta p_{\text{Sog}} = - 9 \text{ kN/m}^2$ vorkommen. Da diese Einwirkungen, auch angesichts der entsprechend angepassten Teilsicherheitsfaktoren, die maßgebende Einwirkung darstellen, werden die aerodynamischen Einwirkungen nur in Kombination mit den Einwirkungen bei außergewöhnlicher Bemessungssituation erfasst.

4.3.10 Aufprall A2

Die Last des Aufpralls wird nur in den Verzweigungskavernen und den Portalen berücksichtigt. Im vorliegenden Bereich wird sie daher nicht berücksichtigt.

4.3.7 Temperatura Q1

Per il dimensionamento dei rivestimenti definitivi si considerano azioni termiche ricavate dalle linearizzazione delle azioni termiche proposte dalla progettazioni di sistema all'imbocco e a 3 km da quest'ultimo.

| | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Abstand Portal / Distanza dall'imbocco [km] | < 3,0 | | 3,0 - 10,0 | |
| Temperaturgradient / gradiente della temperatura ΔT [°C] | 5 | | 2 | |
| ΔT_{eff} [°C] | Winter / inverno | Sommer / estate | Winter / inverno | Sommer / estate |
| | -16 | 16 | -10 | 10 |

Tabella 7: Variazione termica

A 2,0 km dall'imbocco si ricava:

- una variazione uniforme di temperatura di $\pm 12,0^\circ\text{C}$
- un gradiente della temperatura ΔT , differenza di temperatura tra le superfici interna ed esterna del rivestimento, pari a $\pm 3,0^\circ\text{C}$.

La variazione uniforme di temperatura $\pm 12,0^\circ\text{C}$ e il gradiente $\pm 3,0^\circ\text{C}$ sono stati assegnati a tutti gli elementi in calotta e lungo i ritti.

Le sollecitazioni derivanti dalla temperatura durante la costruzione dell'anello vengono trascurate.

Le azioni derivanti dalle alte temperatura a seguito di incendio sono oggetto del paragrafo 4.3.11.

4.3.8 Azione sismica E1

Il carico sismico rappresenta una condizione poco influente rispetto alle altre combinazioni di carico e pertanto non viene considerata.

4.3.9 Pressione aerodinamica A1

I processi di carico e scarico tensionale a seguito del passaggio dei treni sono definiti nel documento D0118-00064 „Aerodinamica – clima – ventilazione“. Dal documento si deduce che in casi estremi (azioni eccezionali) si presentano in galleria azioni aerodinamiche di $\Delta p_{\text{Druck}} = + 11 \text{ kN/m}^2$ e $\Delta p_{\text{Sog}} = - 9 \text{ kN/m}^2$. Poiché si tratta di azioni rilevanti, anche in considerazione dei relativi coefficienti parziali di sicurezza adottati, le azioni aerodinamiche si considerano solo associate in combinazione con le azioni derivanti dalla situazione di dimensionamento eccezionale.

4.3.10 Urto A2

Il carico da urto è da considerare solo nelle caverne di diramazione e ai portali. Nella zona in oggetto non è pertanto considerato.

4.3.11 Brand A3

Die Dimensionierung im Brandfall wird gemäß den Vorschriften der EN 1992-1-2 ausgeführt.

Gemäß den Vorschriften des MD 28/10/2005 Sicherheit in den Eisenbahntunnels, wird die Stabilität aller Bauwerke in Hinblick auf der Temperatur-Zeit Kurve laut UNI 11076 gemäß D0118-04326 "Sicherheit gegen die Brandexplosionen" gewährleistet.

Die bewehrten und unbewehrten Ausbruchquerschnitte sind hinsichtlich eines Brandes gemäß den Kriterien des spezifischen Berichts [7] geprüft worden. Die Ergebnisse sind im Anhang 1 aufgezeigt. Hier begrenzt man sich mit der Beobachtung, dass, einvernehmlich mit der Tabelle D.6.3 des M.D. 16.02.2007 "Klassifizierung der Feuerbeständigkeit der Bauprodukte und -elemente für Bauwerke", ausreichende Bedingungen zur Gewährleistung der REI 120 Klasse sind:

- Stärke 's' der Strukturelemente größer als 160mm;
- Betondeckung 'a' (Achsenabstand der Bewähung von der ausgesetzten Oberfläche) größer als 35mm.

Beide Voraussetzungen sind zufriedenstellend.

4.4 EINWIRKUNGSKOMBINATIONEN

Die zu untersuchenden Einwirkungskombinationen müssen gemäß NTC 2008 mit den entsprechenden Kombinationsbeiwerten ψ berücksichtigt werden.

Die maßgebenden Einwirkungskombinationen für die Dimensionierung der Innenschale sind nachfolgend aufgezeigt:

| Lastfall / Caso di carico | ständig / permanenti | | | | | | | vorübergehend / variabili | | | außergewöhnlich / eccezionali | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| | Eigengewicht | Oberleitung | Sohibeton | Wasserdruck | Gebirgslast ohne Auftrieb | Kriechen und Schwinden | Quell-druck | Temperatur (Sommer) | Temperatur (Winter) | Verkehrslast (Zugfahrt) | Erdbeben | Anprall | Brand | Druck infolge Zugfahrt | Sog infolge Zugfahrt | |
| | Peso proprio | Catenaria | Carichi permanenti sull'arco rovescio | Carico idraulico | Carichi della roccia in condizioni asciutte | Ritiro e rilassamento | Swelling-Squeezing | Temperatura (Estate) | Temperatura (inverno) | Carico ferroviario | Sisma | Impatto | Fuoco | Carico aerodinamico (pressione) | Carico aerodinamico (aspirazione) | |
| Einwirkungskombination / Combinazioni | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Q1 | Q1 | Q2 | E1 | A2 | A3 | A1 | A1 | |
| druckentlastet / sistema drenato | 1 | 1.35 | | | | | | | 1.50 | | | | | | | |
| | | 1.00 | | | | | | | 1.00 | | | | | | | |
| | 2 | 1.35 | | | | | 1.00 | | | 1.50 | | | | | | |
| | | 1.00 | | | | | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | |
| | 3 | 1.35 | 1.35 | 1.00 | | | | | 1.50 | | | | | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | 1.00 | | | | | | | |
| | 4 | 1.35 | 1.35 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.50 | | | | | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | |
| | 5 | 1.35 | 1.35 | 1.00 | 1.35 | 1.35 | | | 1.50 | | | | | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | |
| | 6 | 1.35 | 1.35 | 1.00 | 1.35 | 1.35 | 1.00 | | 1.50 | | | | | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | |
| | 11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | 0.60 | | | | | | 1.00 | |
| | 12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 0.60 | 0.60 | | | | | | 1.00 |
| 13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 0.60 | | | 1.00 | | | | | |
| 14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 0.60 | 0.60 | | 1.00 | | | | | |
| 21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 0.60 | | | | | 1.00 | | | |
| 22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 | | | |

Tabelle 8: Einwirkungskombinationen

4.3.11 Incendio A3

Il dimensionamento in caso di incendio si esegue in conformità alle prescrizioni della EN 1992-1-2.

In accordo con le prescrizioni del DM 28/10/2005 Sicurezza gallerie ferroviarie viene garantita la stabilità di tutte le opere in considerazione della curva temperatura-tempo secondo la UNI 11076 in conformità a D0118-04326 "Sicurezza contro le esplosioni di incendio".

Le sezioni, armate e non, sono state verificate nei confronti dell'incendio secondo i criteri esposti nella relazione specifica [7]. I risultati sono riportati nell'Appendice 1. In questa sede ci si limita ad osservare che in accordo alla tabella D.6.3 del D.M. 16.02.2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione" condizioni sufficienti affinché la classe di resistenza REI 120 sia garantita sono:

- spessore 's' degli elementi strutturali maggiore di 160mm;
- copriferro 'a' (distanza dell'asse delle armature dalla superficie esposta) maggiore di 35mm.

Entrambi i requisiti sono soddisfatti.

4.4 COMBINAZIONI DI CARICO

Le combinazioni delle azioni da analizzare devono essere considerate in conformità alle NTC 2008, con i relativi coefficienti di combinazione ψ .

Le combinazioni delle azioni rilevanti per il dimensionamento dell'anello sono di seguito riportate:

Tabella 8: Combinazioni di carico

4.5 NACHWEISE

Für den Nachweis des Grenzzustandes und der Grenzgebrauchstauglichkeit der Innenschale wurden die Wirkungskombinationen gemäß Vorgaben des NTC2008, Kap. 2.5.3 berücksichtigt.

4.5.1 Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

4.5.1.1 Teilsicherheitsfaktoren Einwirkungen

Die zu berücksichtigenden Teilsicherheitsfaktoren variieren abhängig von Kombinationen und Art der Einwirkungen. Gemäß NTC2008 werden folgende Teilsicherheitsfaktoren für ständige, vorübergehende und außergewöhnliche Bemessungssituationen berücksichtigt:

$$\begin{aligned} \gamma_{Gj,inf} \text{ günstig/favorevole} &= 1,00 / 1,00 / 1,00 \\ \gamma_{Gj,sup} \text{ ungünstig/sfavorevole} &= 1,35 / 1,20 / 1,00 \\ \gamma_{Q,1,sup} / \gamma_{Q,i,sup} \text{ günstig/favorevole} &= 0,00 / 0,00 / 0,00 \\ \gamma_{Q,1,sup} / \gamma_{Q,i,sup} \text{ ungünstig/sfavorevole} &= 1,50 / 1,30 / 1,00 \end{aligned}$$

Angesichts der Einwirkungen aus dem Schwinden für die Überprüfung im Grenzzustand der Tragfähigkeit, wurde gemäß EC2, Teil 1, Kap. 2.4.2.1, der Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{SH} = 1,0$ berücksichtigt.

4.5.1.2 Kombinationsbeiwerte Einwirkungen

Gemäß EN 1990 bzw. NTC2008 müssen folgende Kombinationsbeiwerte benutzt werden:

| Einwirkung / | Ψ_0 | Ψ_1 | Ψ_2 |
|---|----------|----------|----------|
| Druck / Sog infolge Zugfahrt A1 / Pressione aerodinamica A1 | 0,8 | 0,5 | 0,0 |
| Temperatur Q1 / Forze termiche Q1 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |

Tabelle 9: Kombinationsbeiwerte

4.5.1.3 Einwirkungskombinationen

Die zu untersuchenden Einwirkungskombinationen müssen gemäß NTC 2008 mit den entsprechenden Kombinationsbeiwerten ψ zu berücksichtigt werden.

Die für die Dimensionierung der Innenschale entsprechenden maßgebenden Einwirkungskombinationen sind abhängig von den in-situ vorherrschenden Randbedingungen auszuwählen.

4.5.1.4 Teilsicherheitsfaktoren Widerstand

Die Teilsicherheitsfaktoren der Widerstände bei einer ständigen und vorübergehenden Bemessungssituation werden, wie mit BBT SE vereinbart, wie folgt betrachtet, unter Berücksichtigung einer Bauwerklebensdauer von 200 Jahren:

Stahlbeton

- Teilsicherheitskoeffizient für den Betonwiderstand $\gamma_c = 1,60$

4.5 VERIFICHE

Per la verifica allo stato limite ultimo ed allo stato limite di esercizio dell'anello sono state considerate le combinazioni delle azioni in conformità delle prescrizioni del paragrafo 2.5.3 delle NTC2008.

4.5.1 Stati Limite Ultimi (SLU)

4.5.1.1 Coefficienti parziali di sicurezza per le azioni

I coefficienti parziali di sicurezza da considerare variano in funzione delle combinazioni e del tipo di azioni. In conformità alle NTC2008, per le situazioni di dimensionamento standard, temporanee ed eccezionali sono da considerarsi i seguenti coefficienti parziali di sicurezza:

Considerando le azioni derivanti dal ritiro, per la verifica allo stato limite ultimo, si è considerato, in conformità all'EC2, parte 1, paragrafo 2.4.2.1 il coefficiente parziale di sicurezza $\gamma_{SH} = 1,0$.

4.5.1.2 Coefficienti di combinazione delle azioni

In conformità alla EN 1990 ovvero alla NTC2008 devono essere utilizzati i seguenti coefficienti di combinazione:

Tabella 9: Coefficienti di combinazione

4.5.1.3 Combinazione delle azioni

Le combinazioni delle azioni da analizzare devono essere considerate in conformità alle NTC 2008, con i relativi coefficienti di combinazione ψ .

Le combinazioni delle azioni rilevanti per il dimensionamento dell'anello devono essere scelte in funzione delle effettive condizioni al contorno in situ.

4.5.1.4 Coefficienti parziali di sicurezza per le resistenze

I coefficienti parziali di sicurezza per le resistenze in fase permanente e temporanea vanno considerati, come concordato con BBT SE, come segue tenendo conto della vita utile dell'opera di 200 anni:

Calcestruzzo armato

- Coefficiente parziale di sicurezza per la resistenza del calcestruzzo $\gamma_c = 1,60$

- Minderungsbeiwert zur Berücksichtigung der Langzeitwirkung der Betondruckfestigkeit: $\alpha_{cc} = 0,85$
- Teilsicherheitskoeffizient für Stahlwiderstand $Y_s = 1,20$

Unbewehrter Beton

- Teilsicherheitskoeffizient für den Betonwiderstand $Y_c = 1,60$
- Minderungsbeiwert zur Berücksichtigung der Langzeitwirkung der Betondruckfestigkeit: $\alpha_{cc} = 0,80$

Für die Überprüfungen der außergewöhnlichen Bemessungssituation müssen die Teilsicherheitsfaktoren mit $Y_c = 1,20$ und $Y_s = 1,00$ berücksichtigt werden. Der Minderungsbeiwert der Betondruckfestigkeit α bleibt unverändert.

4.5.1.5 Überprüfung auf Beulspannung

Die Bemessung des Stahlbetons erfolgt gemäß den Vorgaben des NTC2008, Kap. 4.1.2.1.2.

Die Bemessung des unbewehrten Betons erfolgt gemäß dem NTC2008, Kapitel 4.1.11.1.

- Coefficiente riduttivo della resistenza a compressione del calcestruzzo di lunga durata: $\alpha_{cc} = 0,85$
- Coefficiente parziale di sicurezza Y_s per la resistenza dell'acciaio $Y_s = 1,20$

Calcestruzzo non armato

- Coefficiente parziale di sicurezza per la resistenza del calcestruzzo $Y_c = 1,60$
- Coefficiente riduttivo della resistenza a compressione del calcestruzzo di lunga durata: $\alpha_{cc} = 0,80$

Per le verifiche nella situazione di dimensionamento eccezionale i fattori parziali di sicurezza devono essere considerati con $Y_c = 1,20$ e $Y_s = 1,00$. Il coefficiente di riduzione della resistenza a compressione del calcestruzzo α resta invariato.

4.5.1.5 Verifica a pressoflessione

Per il calcestruzzo armato il calcolo segue le indicazioni delle NTC2008, par. 4.1.2.1.2.

Per il calcestruzzo non armato si seguono le NTC 2008, par. 4.1.11.1.

$$N_{Ed} \leq N_{Rd} = f_{cd} \cdot b \cdot x$$

$$\text{Con } x = h - 2 \cdot e = h - 2 \cdot \frac{M_{Ed}}{N_{Ed}}$$

Wobei:

- N_{Ed} , M_{Ed} = Planungsbelastungen;
- b = Breite des Bezugausbruchquerschnitts (1m);
- h = Höhe des Ausbruchquerschnitts;
- x = Höhe des reagierenden Ausbruchquerschnitts.

Dove:

- N_{Ed} , M_{Ed} sono le sollecitazioni di progetto;
- b è la larghezza della sezione di riferimento (1m);
- h è l'altezza della sezione;
- x è l'altezza della sezione reagente.

Bei den unbewehrten Ausbruchquerschnitten mit hoher Exzentrizität, bei denen die oben ausgeführte Prüfung offenbar nicht befriedigt ist, berücksichtigt man, gemäß EC2 (§12.3.1), die Betonzugfestigkeit bis zum Planungswert f_{ctd} . Die Prüfung ergibt sich als zufriedenstellend wenn:

Nelle sezioni non armate con un'elevata eccentricità, in cui la verifica sopra esposta non è ovviamente soddisfatta, in accordo con l'EC2 (§12.3.1) si considera la resistenza a trazione del calcestruzzo fino al valore di progetto f_{ctd} . La verifica risulta soddisfatta se:

$$\sigma_{1,2} = \frac{N_{Ed}}{A} \pm \frac{M_{Ed}}{J} \cdot (h/2) \leq \begin{cases} f_{cd} \\ f_{ctd} \end{cases}$$

Wobei:

- J = Trägheitsmoment des Ausbruchquerschnitts.

Dove:

- J è il momento d'inerzia della sezione

4.5.1.6 Querkraftüberprüfung

Die Bemessung des Stahlbetons erfolgt gemäß den Vorgaben des NTC2008, Kap. 4.1.2.1.3.

Die Bemessung der unbewehrten Innenschale erfolgt gemäß NTC2008, bei Prüfung folgender Ungleichung:

4.5.1.6 Verifica a taglio

Per il calcestruzzo armato il calcolo segue le indicazioni delle NTC2008, par. 4.1.2.1.3.

Per il rivestimento interno non armato si seguono le NTC 2008, verificando la seguente disuguaglianza:

$$V_{Ed} \leq V_{Rd} = f_{cvd} \cdot \frac{b \cdot x}{1.5}$$

$$f_{cvd} = \sqrt{f_{ctd}^2 + \sigma_c \cdot f_{ctd}} \quad \text{per } \sigma_c \leq \sigma_{clim}$$

$$f_{cvd} = \sqrt{f_{ctd}^2 + \sigma_c \cdot f_{ctd} - \delta^2/4} \quad \text{per } \sigma_c > \sigma_{clim}$$

$$\delta = \sigma_c - \sigma_{clim}$$

$$\sigma_{clim} = f_{cd} - 2 \cdot \sqrt{f_{ctd}^2 + f_{cd} \cdot f_{ctd}}$$

Bei den überwiegend komprimierten Ausbruchquerschnitten wird die Durchschnittsbelastung der Komprimierung σ_c als Durchschnitt der Komprimierungen im reagierenden Ausbruchquerschnittsteil 'x' berechnet:

Nelle sezioni prevalentemente compresse, lo sforzo medio di compressione σ_c è calcolato come media delle compressioni nella porzione di sezione reagente 'x':

$$\sigma_c = \frac{N_{Ed}}{x} = \frac{N_{Ed}}{h - 2 \cdot e}$$

In den Ausbruchquerschnitten mit hoher Exzentrizität, konsequenterweise zur Annahme die Betonzugfestigkeit bis auf den Wert f_{ctd} zu erfassen, wird der Querkraftwiderstand des Ausbruchquerschnitts ausgewertet, indem der ganze Ausbruchquerschnitt als reagierend ($x=h$) betrachtet wird, und die Spannung σ_c als Durchschnittsspannung des ganzen Querschnitts, sowohl komprimiert als auch gespannt, gewertet wird.

Nelle sezioni con un'elevata eccentricità, coerentemente con l'assunzione di considerare la resistenza a trazione del calcestruzzo fino al valore di f_{ctd} , la resistenza a taglio della sezione viene valutata considerando reagente l'intera sezione ($x=h$) e valutando la tensione σ_c come tensione media nell'intera sezione, sia compressa che tesa.

$$\sigma_c = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}$$

4.5.2 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

4.5.2.1 Teilsicherheitsfaktoren Einwirkungen

Bei der Überprüfung des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit müssen die charakteristischen Einwirkungen mit deren Kombinationen berücksichtigt werden.

4.5.2 Stati Limite Esercizio (SLE)

4.5.2.1 Coefficienti parziali di sicurezza delle azioni

Nella verifica agli stati limite di esercizio devono essere considerate le azioni caratteristiche con le loro combinazioni.

4.5.2.2 Kombinationsbeiwerte Einwirkungen

In Tabelle 8 befinden sich die bei Einwirkungskombinationen zu berücksichtigenden Beiwerten. Die Kombinationsbeiwerte werden gemäß Tabelle 9 berücksichtigt.

4.5.2.3 Einwirkungskombinationen

Die zu untersuchenden Einwirkungskombinationen müssen, gemäß NTC 2008, mit den entsprechenden Kombinationsbeiwerten ψ berücksichtigt werden.

4.5.2.4 Teilsicherheitsfaktoren der Widerstände

Für die Überprüfung des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit werden die charakteristischen Werte der Widerstände berücksichtigt.

4.5.2.5 Berechnung der Verformungen

Die Ermittlung der Systemverformung erfolgt im GZG unter Berücksichtigung der Kombinationsregeln mit den charakteristischen Einwirkungen sowie den entsprechenden Kombinationsbeiwerten.

4.5.2.6 Begrenzung der Rissbreiten

Unter Berücksichtigung der NTC2008, wird im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit die maximale Rissweite w_{kal} für die maßgebenden Einwirkungskombinationen, unter Berücksichtigung der Teilsicherheitsfaktoren und Minderungsfaktoren ψ laut Tabelle 8 nachgewiesen. Die zulässige Rissbreite für Normalbeton ohne besondere Stärkeanforderung oder bei Abdichtungsvorkommen wird auf $w_{kal} \leq 0,3$ mm begrenzt.

Bei besonderer Anforderung an Stärke der Betoninnenschale oder bei aggressiven oder sehr aggressiven Umgebungsbedingungen wird die maximale Rissweite auf $w_{kal} \leq 0,2$ mm begrenzt.

4.5.2.2 Coefficienti di combinazione delle azioni

In Tabella 8 si trovano i coefficienti da considerare nelle combinazioni delle azioni. I coefficienti di combinazione sono da considerare come in Tabella 9.

4.5.2.3 Combinazioni delle azioni

Le combinazioni delle azioni da analizzare devono essere considerate in conformità alle NTC 2008, con i relativi coefficienti di combinazione ψ .

4.5.2.4 Coefficienti parziali di sicurezza per le resistenze

Per la verifica agli stati limite di esercizio si devono considerare i valori caratteristici delle resistenze.

4.5.2.5 Calcolo delle deformazioni

Il calcolo delle deformazioni del sistema si esegue allo SLE in considerazione delle regole di combinazione con i carichi caratteristici e dei relativi coefficienti di combinazione.

4.5.2.6 Limitazione dello spessore delle fessure

In considerazione delle NTC2008, si controlla allo SLE lo spessore massimo delle fessure w_{kal} per le combinazioni di carico rilevanti, in considerazione dei fattori parziali di sicurezza e dei coefficienti di riduzione ψ secondo Tabella 8. La larghezza delle fessure ammessa per il cls normale senza particolari requisiti di spessore o in presenza di impermeabilizzazione è limitata a $w_{kal} \leq 0,3$ mm.

In caso di particolari requisiti di spessore del rivestimento interno o di condizioni ambientali aggressive o molto aggressive la larghezza massima è limitata a $w_{kal} \leq 0,2$ mm.

4.6 BAULICHE DURCHBILDUNG

4.6.1 Bauliche Durchbildung

Gemäß UNI 11104 und UNI EN 206-1:2006, wird bei Expositionsklasse XC3/XA1 die Anwendung von Beton der Festigkeitsklasse C30/37, hingegen bei Expositionsklasse XC4/XA2 Beton der Festigkeitsklasse C32/40 vorgesehen.

Die Berechnung der Mindestbetondeckung zur Gewährleistung der Bauwerklebensdauer >100 Jahren ist gemäß N.T.C. 2008 durchgeführt:

| | XC3 | XC4 |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| Festigkeitsklasse | 30/37 | 32/40 |
| Umweltbedingungen | Normal | Aggressiv |
| C _{min} [mm] | 20 | 30 |
| Nutzbare Lebenszeit > 100 Jahre [mm] | +10 | +10 |
| Bauliche Toleranz [mm] | +10 | +10 |

| | | |
|-----------------------|----|----|
| C _{nom} [mm] | 40 | 50 |
|-----------------------|----|----|

Tabelle 10: Mindestbetondeckung

Zur Einheitlichkeit ist eine Betondeckung von 5 cm entlang der ganzen Entwicklung der Tunnels vorgesehen.

4.6.2 Mindestbewehrung

Im Fall einer bewehrten Innenschale, wird die Mindestbewehrung im NTC 2008, Punkt 4.1.6.1.1 bestimmt.

Die Querschnittsfläche der Längszugbewehrung darf nicht geringer sein als:

$$A_{S,\min} = 0,26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \times b \times d$$

und jedenfalls nicht geringer als $0,0013 \times b \times d$,

wobei:

- b = mittlere Breite der Zugzone;
- d = Nutzhöhe des Querschnitts;
- f_{ctm} = Mittelwert der Zugfestigkeit des Betons;
- f_{yk} = charakteristische Wert der Streckengrenze des Betonstahls.

4.6 STRUTTURA COSTRUTTIVA

4.6.1 Classe di esposizione e copriferro minimo

In accordo alle UNI 11104 e alle UNI EN 206-1:2006, in classe di esposizione XC3/XA1 è previsto l'utilizzo di calcestruzzo C30/37 mentre in classe di esposizione XC4/XA2 è previsto l'utilizzo di calcestruzzo C32/40.

Il calcolo del copriferro minimo al fine di garantire una vita utile dell'opera >100anni è condotto in accordo alle N.T.C. 2008:

| | XC3 | XC4 |
|-----------------------------|---------|------------|
| Classe di resistenza | 30/37 | 32/40 |
| Cond. ambientali | Normali | Aggressive |
| C _{min} [mm] | 20 | 30 |
| Vita utile > 100anni [mm] | +10 | +10 |
| Tolleranza costruttiva [mm] | +10 | +10 |

| | | |
|-----------------------|----|----|
| C _{nom} [mm] | 40 | 50 |
|-----------------------|----|----|

Tabella 10: Copriferro minimo.

Per omogeneità si prevede un copriferro netto di 5 cm lungo tutto lo sviluppo delle gallerie.

4.6.2 Armatura minima

In caso il rivestimento necessiti di armatura il quantitativo minimo di armatura da inserire viene definito al punto 4.1.6.1.1 delle NTC 2008.

L'area dell'armatura longitudinale in zona tesa non deve essere inferiore a:

e comunque non minore di $0,0013 \times b \times d$,

dove:

- b rappresenta la larghezza media della zona tesa;
- d è l'altezza utile della sezione;
- f_{ctm} è il valore medio della resistenza a trazione del calcestruzzo;
- f_{yk} è il valore caratteristico della resistenza a trazione dell'armatura ordinaria.

4.7 ERGEBNISSE

Die Berechnungen in Anhang 1 zeigen, dass der Ausbruchquerschnitt keine Bewehrung an der Kappe und an den Stützen benötigt, hingegen es eine Bewehrung an den Tunnelbogenaufsätzen und der Sohle erfordert. Diese Bewehrung wird für die ersten 110cm an der Stützenaußenseite aus \varnothing 16mm, Abstand 15cm, mit \varnothing 10mm, Verteilungsabstand 25cm bestehen, während für die Tunnelbogenaufsätze und die Sohle die Bewehrung aus \varnothing 16mm Abstand 15cm, mit \varnothing 10mm Abstand 25cm bestehen wird. Eine Schubbewehrung wird nur an den Tunnelbogenaufsätzen benötigt.

Der Einfall an den Stützen ist von 30kg/m^3 , während dieser an der Sohle und den Tunnelbogenaufsätzen von 45kg/m^3 ist.

Das Berechnungsmodell konvergiert ohne Bewehrung in der Kappe, zeigt aber die Bildung von 1 plastischem Scharnier in der Kappe. Dieses plastische Scharnier ermöglicht auf jeden Fall die Gewährleistung der Strukturstatik und ihre langzeitliche Funktionsfähigkeit.

4.7 RISULTATI

Le analisi riportate in Appendice 1 mostrano che la sezione non necessita di armata in calotta e nei piedritti mentre richiede un'armatura in corrispondenza delle murette e della platea di fondazione. Tale armatura sarà costituita da \varnothing 16mm a passo 15cm, con \varnothing 10mm a passo 25cm di ripartizione nei primi 80cm dei ritti solo lato estradosso; nelle murette e in fondazione l'armatura sarà costituita da \varnothing 16mm a passo 15cm, con \varnothing 10mm a passo 25cm. E' richiesta armatura a taglio solo in corrispondenza delle murette.

L'incidenza è di 30kg/m^3 nei ritti e di 45kg/m^3 nelle murette e nell'arco rovescio.

Il modello di calcolo converge senza armatura in calotta, ma mostra la formazione di 1 cerniera plastica in calotta. Tale cerniera plastica consente comunque di garantire la statica della struttura e la sua funzionalità nel tempo.

5 VERZEICHNISSE

5.1 TABELLENVERZEICHNIS

| | |
|--|----|
| Tabelle 1: Geomechanische homogene Zonen | 7 |
| Tabelle 2: Charakterisierung des Gebirges jeder homogenen Zone [2] [3]. Mit (m) ist der Mittelwert eines Parameters angegeben, mit (σ) dessen Standardabweichung..... | 7 |
| Tabelle 3: Charakterisierung des Gebirges jeder homogenen Zone [2] [3]. Mit (m) ist der Mittelwert eines Parameters angegeben, mit (σ) dessen Standardabweichung..... | 8 |
| Tabelle 4: Festlegung der geomechanischen Parameter die zur Planung genutzt wurden (Oströhre). | 9 |
| Tabelle 5: Festlegung der geomechanischen Parameter die zur Planung genutzt wurden (Weströhre)..... | 10 |
| Tabelle 6: Bei der Analyse benutzte Parameter | 15 |
| Tabelle 7: Temperatureinwirkung..... | 16 |
| Tabelle 8: Einwirkungskombinationen..... | 17 |
| Tabelle 9: Kombinationsbeiwerte | 18 |
| Tabelle 10: Mindestbetondeckung | 22 |

5.2 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

| | |
|--|----|
| Abbildung 1: BRMR Index, der aus den Ortsbrusterhebungen (blaue Linie) erhalten wurde und den für die Planung genutzten Werten (rote Linie)..... | 9 |
| Abbildung 2: Schematisierung der Schnittstelle | 12 |
| Abbildung 3: Lasten der Oberleitung..... | 13 |
| Abbildung 4: Hydrostatischer Druck – drainierter Regelquerschnitt 14 | |

5.3 ANLAGENVERZEICHNIS

- ANHANG 1 - FEM-ANALYSE DER INNENSCHALE

5.4 REFERENZDOKUMENTE

5.4.1 Eingangsdokumente

- [1] 02_H61_GD_992_GTB_D0700_13018 Brenner Basistunnel - Ausführungsplanung - D0700: Baulos Mauls 2-3 - Gesamtbauwerke - Technischer Bericht - Allgemeiner geomechanischer Bericht
- [2] 02_H61_GD_090_GLS_D0700_21008 Brenner Basistunnel - Ausführungsplanung - D0700: Baulos Mauls 2-3 - Gesamtbauwerke Teil 1 -

5 ELENCHI

5.1 ELENCO DELLE TABELLE

| | |
|---|----|
| Tabella 1: Zone geomeccaniche omogenee [2] [3] | 7 |
| Tabella 2: Caratterizzazione degli ammassi di ciascuna zona omogenea [2] [3]. Con (m) si indica il valore medio di un parametro, con (σ) la sua deviazione standard..... | 7 |
| Tabella 3: Caratterizzazione degli ammassi di ciascuna zona omogenea [2] [3]. Con (m) si indica il valore medio di un parametro, con (σ) la sua deviazione standard..... | 8 |
| Tabella 4: Definizione dei parametri geomeccanici utilizzati per la progettazione (canna est). | 9 |
| Tabella 5: Definizione dei parametri geomeccanici utilizzati per la progettazione (canna ovest)..... | 10 |
| Tabella 6: Parametri utilizzati nell'analisi..... | 15 |
| Tabella 7: Variazione termica..... | 16 |
| Tabella 8: Combinazioni di carico | 17 |
| Tabella 9: Coefficienti di combinazione..... | 18 |
| Tabella 10: Copriferro minimo..... | 22 |

5.2 ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI

| | |
|---|----|
| Figura 1: Indice BRMR ottenuto a partire dai rilievi al fronte (linea azzurra) e valori utilizzati per la progettazione (linea rossa) | 9 |
| Figura 2: Schematizzazione dell'interfaccia | 12 |
| Figura 3: Carichi della catenaria | 13 |
| Figura 4: Pressione idrostatica - Sezione tipo drenata..... | 14 |

5.3 ELENCO APPENDICI

- APPENDICE 1 - ANALSI FEM DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO

5.4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

5.4.1 Documenti in ingresso

- [1] 02_H61_GD_992_GTB_D0700_13018 - Galleria di Base del Brennero - Progettazione esecutiva - D0700: Lotto Mules 2-3 - Opere generali - Relazione tecnica - Relazione geomeccanica generale
- [2] 02_H61_GD_090_GLS_D0700_21008 - Galleria di Base del Brennero - Progettazione esecutiva - D0700: Lotto Mules 2-3 - Opere generali Parte 1 -

Geomechanisches Prognoseprofil Weströhre (Blatt 3/7)

- [3] 02_H61_GD_090_GLS_D0700_21004 Brenner Basistunnel - Ausführungsplanung - D0700: Baulos Muls 2-3 - Gesamtbauwerke Teil 1 - Geomechanisches Prognoseprofil Oströhre (Blatt 3/7)
- [4] Ortsbrusterhebungen im GL-E-T zwischen den Kilometrierungen von km 47+994 bis km 48+898
- [5] OP.EN 06.01 Brenner Basistunnel - Ausführungsplanung - Erkundungsstollen - Periadriatik und vorbereitende Bauwerke Bereich Muls - Strukturelle Bauwerke - Haupttunnel und TBM Montagekavernen - Bautechnisches Längsprofil - Tafel 1 von 2 - Rev. 02 (Marini, 19-11-2010)
- [6] 02_H61_GD_090_GTBS_D0700_21001 - Brenner Basistunnel - Ausführungsplanung - D0700: Baulos Muls 2-3 - Gesamtbauwerke Teil 1 - Geomechanischer Detailbericht
- [7] 02_H61_EG_995_KTB_D0700_15003 - Brenner Basistunnel - Ausführungsplanung - D0700: Baulos Muls 2-3 - Gesamtbauwerke - Sicherheit gegen Feuereinwirkung

5.4.2 Normen und Richtlinien

- [8] Technische Konstruktionsnormen 2008 – NTC 2008;
- [9] Leitfaden N.617, Vorgehensweise zur Anwendung der "Neue technische Konstruktionsnormen", laut MD 14.Januar 2008
- [10] DM 28/10/2005 Sicherheit für Bahntunnel
- [11] UNI EN1990:2006 - Eurocodice 0 – Grundlage für Konstruktion und Dokumentation zur nationalen Umsetzung ;
- [12] UNI EN 1991-1; Eurocode 1 – Actions on structures – 2010/2011
- [13] UNI EN 1992:2005 - Eurocodice 2 – Planung von für Stahlbetonbauwerke und Dokumente zur nationalen Umsetzung;
- [14] UNI EN 1997:2005 - Eurocodice 7 – Geotechnik und Dokumente zur nationalen Umsetzung
- [15] UNI EN 1992-1-2:2005 „Planung von Stahlbetonbauwerke Teil 1-2: Allgemeinregelung – Brandschutz Strukturplanung“
- [16] UNI 11076: 2003, "Testmodalitäten zur Bewertung des Benehmens der an den Decken von Untertagebauten angebrachten Schutzmaßnahmen in Brandfall".

Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav. 3/7)

- [3] 02_H61_GD_090_GLS_D0700_21004 - Galleria di Base del Brennero - Progettazione esecutiva - D0700: Lotto Muls 2-3 - Opere generali Parte 1 - Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Est (Tav. 3/7)
- [4] Rilievi al fonte di scavo nella GL-E-T tra le progressive tra km 47+994 e km 48+898.
- [5] OP.EN 06.01 - Galleria di Base del Brennero - Progetto esecutivo - Cunicolo Esplorativo Periadriatica ed Opere propedeutiche ambito Muls - Opere strutturali - Gallerie principali e Cameroni montaggio TBM - Profilo longitudinale tecnico di costruzione - Tavola 1 di 2
- [6] 02_H61_GD_090_GTBS_D0700_21001 - Galleria di Base del Brennero - Progettazione esecutiva - D0700: Lotto Muls 2-3 - Opere generali Parte 1 - Relazione geomeccanica di dettaglio.
- [7] 02_H61_EG_995_KTB_D0700_15003- Galleria di Base del Brennero - Progettazione esecutiva - D0700: Lotto Muls 2-3 - Opere generali - Sicurezza nei riguardi dell'esposizione al fuoco

5.4.2 Normative e linee guida

- [8] Norme Tecniche delle Costruzioni 2008 – NTC 2008;
- [9] Circolare n.617, Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14 gennaio 2008
- [10] DM 28/10/2005, Sicurezza nelle gallerie ferroviarie.
- [11] UNI EN1990:2006 - Eurocodice 0 – Basi per la progettazione strutturale e documento di applicazione nazionale3
- [12] UNI EN 1991-1; Eurocode 1 – Actions on structures – 2010/2011
- [13] UNI EN 1992:2005 - Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo e documento di applicazione nazionale
- [14] UNI EN 1997:2005 - Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica e documento di applicazione nazionale
- [15] UNI EN 1992-1-2:2005 "Progettazione delle strutture in calcestruzzo Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio"
- [16] UNI 11076 del 1 luglio 2003, "Modalità di prova per la valutazione del comportamento di protettivi

[17] D.M. 16.02.2007 "Feuerwiderstandsklassifizierung von Erzeugnisse und Bauelemente für Bauwerke"

applicati a soffitti di opere sotterranee, in condizioni di incendi".

[17] D.M. 16.02.2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione"

5.4.3 Bibliografie

- [18] Ribacchi R., Riccioni R. – Stato di sforzo e di deformazione intorno ad una galleria circolare. Gallerie e grandi opere sotterranee, 1977.
- [19] Nguyen-Minh D., Guo C. – Recent progress in convergence confinement method", Eurock '96, pagg. 855-860.
- [20] Gamble J.C. – Durability-plasticity classification of shales. Ph. D. Thesis, University of Illinois, 1971.
- [21] Sakurai – Lessons Learned from Field Measurements in Tunneling. Tunneling and Underground Space Technology, 1997.
- [22] HOEK E., CARRANZA TORRES C., CORKUM B. – Hoek-Brown failure criterion. 2002
- [23] UNWEDGE-rocsience, Underground Wedge Stability Analysis Manual
- [24] Wang, J., 1993 - Seismic Design of Tunnels - A Simple State-of-the-Art Design
- [25] Hashash, Y., et al., 2001, - Seismic design and analysis of underground structures, Tunnelling and underground space technology 16, (247-293)
- [26] Pöttler, R. Die unbewehrte Innenschale im Felstunnelbau - Standsicherheit und Verformung im Reißbereich, Beton und Stahlbetonbau Heft 6, 1993
- [27] Pöttler, R. Standsicherheitsnachweis unbewehrter Innenschalen, Bautechnik 67, 1990

5.4.3 Bibliografia

- [18] Ribacchi R., Riccioni R. – Stato di sforzo e di deformazione intorno ad una galleria circolare. Gallerie e grandi opere sotterranee, 1977.
- [19] Nguyen-Minh D., Guo C. – Recent progress in convergence confinement method", Eurock '96, pagg. 855-860.
- [20] Gamble J.C. – Durability-plasticity classification of shales. Ph. D. Thesis, University of Illinois, 1971.
- [21] Sakurai – Lessons Learned from Field Measurements in Tunneling. Tunneling and Underground Space Technology, 1997.
- [22] HOEK E., CARRANZA TORRES C., CORKUM B. – Hoek-Brown failure criterion. 2002
- [23] UNWEDGE-rocsience, Underground Wedge Stability Analysis Manual
- [24] Wang, J., 1993 - Seismic Design of Tunnels - A Simple State-of-the-Art Design
- [25] Hashash, Y., et al., 2001, - Seismic design and analysis of underground structures, Tunnelling and underground space technology 16, (247-293)
- [26] Pöttler, R. Die unbewehrte Innenschale im Felstunnelbau - Standsicherheit und Verformung im Reißbereich, Beton und Stahlbetonbau Heft 6, 1993
- [27] Pöttler, R. Standsicherheitsnachweis unbewehrter Innenschalen, Bautechnik 67, 1990

ANHANG 1 - FEM-ANALYSE DER INNENSCHALE

Anhang 1 beinhaltet die graphischen Darstellungen der wichtigsten In- und Outputs der Innenschalenberechnung, die mit dem Programm SAP2000 durchgeführt wurde

APPENDICE 1 - ANALISI FEM DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO

L'appendice 1 contiene le rappresentazioni grafiche dei principali input e output dell'analisi del rivestimento definitivo condotte con il programma SAP2000.

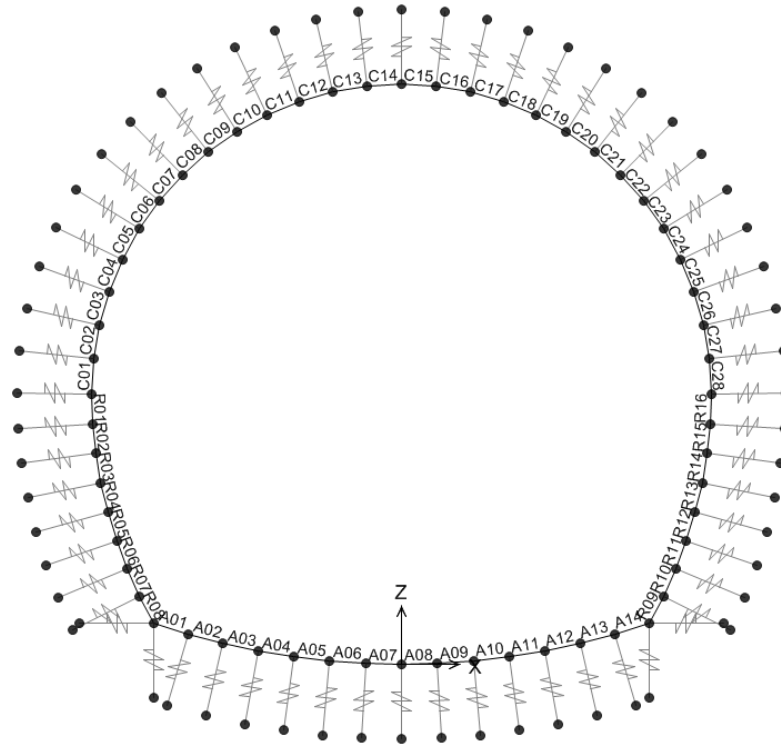


Abbildung 1: Modell C

| SectionName | Material | Shape | t3 |
|-------------|----------|-------------|------|
| Text | Text | Text | m |
| C01 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C02 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C03 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C04 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C05 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C06 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C07 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C08 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C09 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C10 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C11 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C12 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C13 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C14 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C15 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C16 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C17 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C18 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C19 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C20 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C21 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C22 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C23 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C24 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C25 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C26 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C27 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |
| C28 | C30/37 | Rectangular | 0.45 |

Abbildung 2: Stärke der Ausbruchquerschnitte

Illustrazione 1: Modello TIPO C

| SectionName | Material | Shape | t3 |
|-------------|----------|-------------|------|
| Text | Text | Text | m |
| A01 | C28/35 | Rectangular | 0.52 |
| A02 | C28/35 | Rectangular | 0.54 |
| A03 | C28/35 | Rectangular | 0.85 |
| A04 | C28/35 | Rectangular | 0.98 |
| A05 | C28/35 | Rectangular | 1.07 |
| A06 | C28/35 | Rectangular | 1.12 |
| A07 | C28/35 | Rectangular | 1.14 |
| A08 | C28/35 | Rectangular | 1.14 |
| A09 | C28/35 | Rectangular | 1.12 |
| A10 | C28/35 | Rectangular | 1.07 |
| A11 | C28/35 | Rectangular | 0.98 |
| A12 | C28/35 | Rectangular | 0.85 |
| A13 | C28/35 | Rectangular | 0.54 |
| A14 | C28/35 | Rectangular | 0.52 |
| R01 | C28/35 | Rectangular | 0.45 |
| R02 | C28/35 | Rectangular | 0.46 |
| R03 | C28/35 | Rectangular | 0.46 |
| R04 | C28/35 | Rectangular | 0.47 |
| R05 | C28/35 | Rectangular | 0.49 |
| R06 | C28/35 | Rectangular | 0.50 |
| R07 | C28/35 | Rectangular | 0.52 |
| R08 | C28/35 | Rectangular | 0.54 |
| R09 | C28/35 | Rectangular | 0.54 |
| R10 | C28/35 | Rectangular | 0.52 |
| R11 | C28/35 | Rectangular | 0.50 |
| R12 | C28/35 | Rectangular | 0.49 |
| R13 | C28/35 | Rectangular | 0.47 |
| R14 | C28/35 | Rectangular | 0.46 |
| R15 | C28/35 | Rectangular | 0.46 |
| R16 | C28/35 | Rectangular | 0.45 |

Illustrazione 2: Spessore delle sezioni

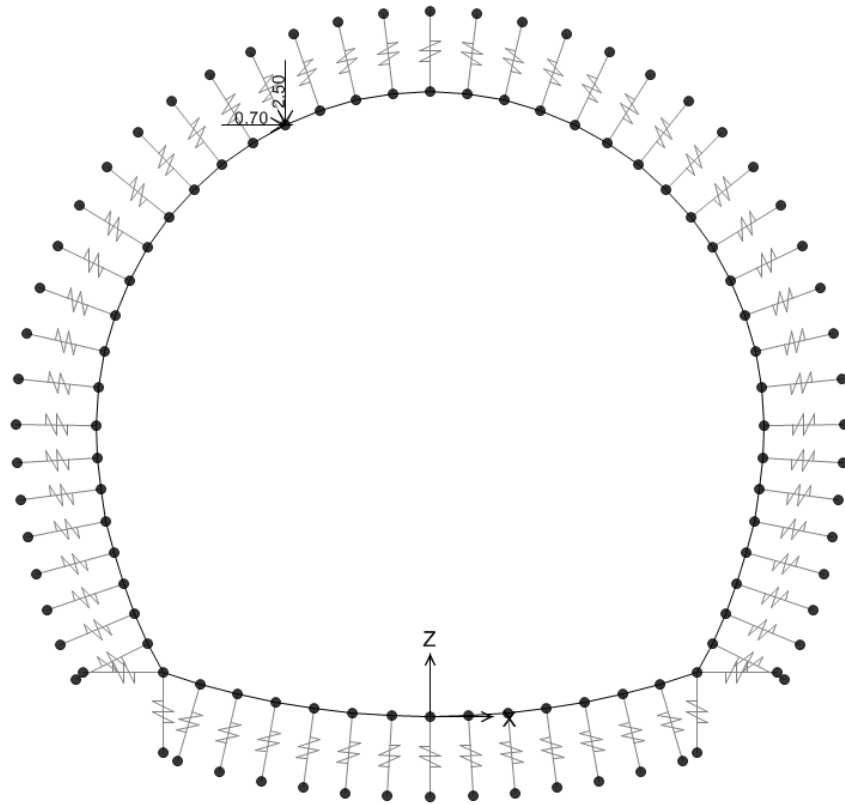


Abbildung 3: Last Oberleitung G2

Illustrazione 3: Carico catenaria G2

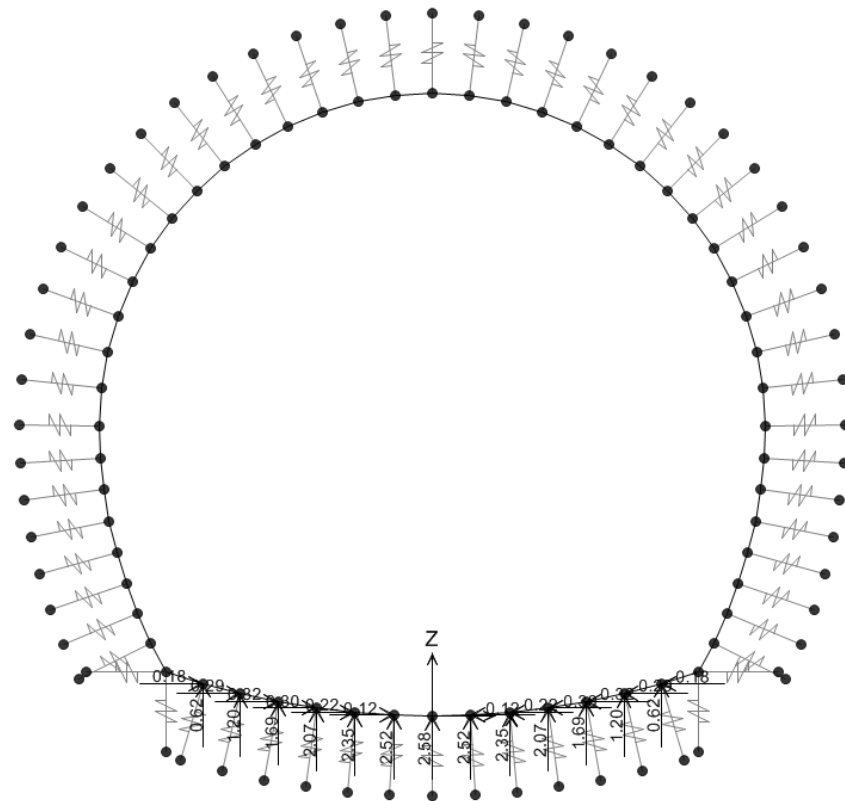


Abbildung 4: Wasserlast (G4)

Illustrazione 4: Carico dell'acqua G4

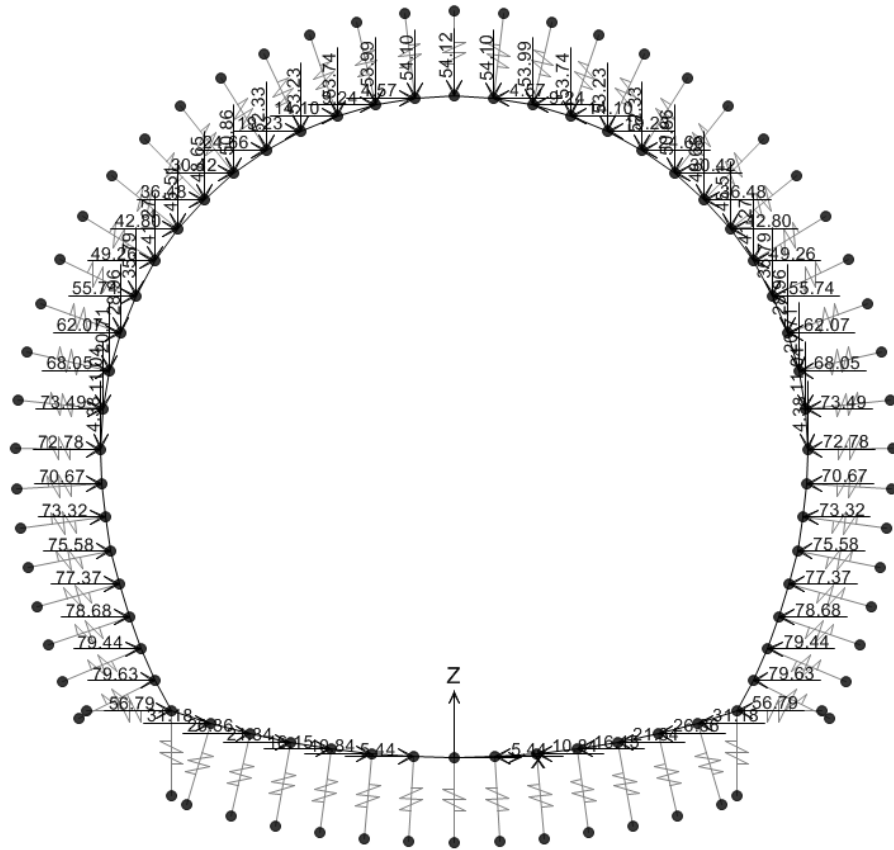


Abbildung 5: Gebirgslast (G5)

Illustrazione 5: Carico della roccia G5

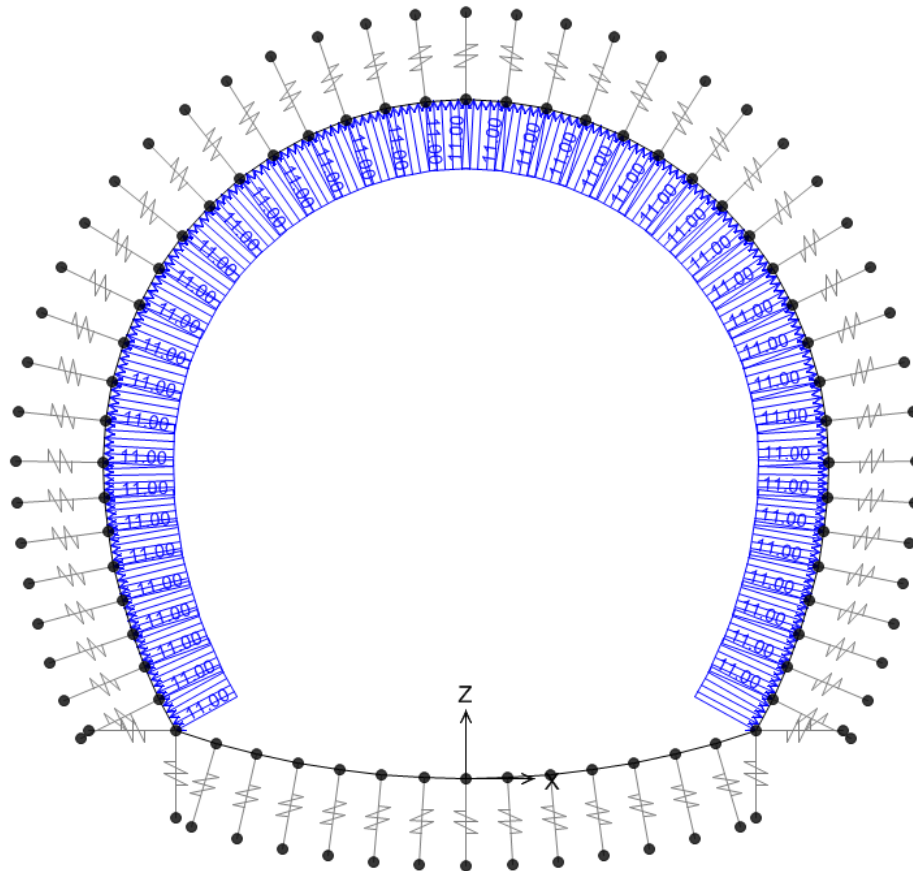


Abbildung 6: Druck A1a

Illustrazione 6: Pressione A1a

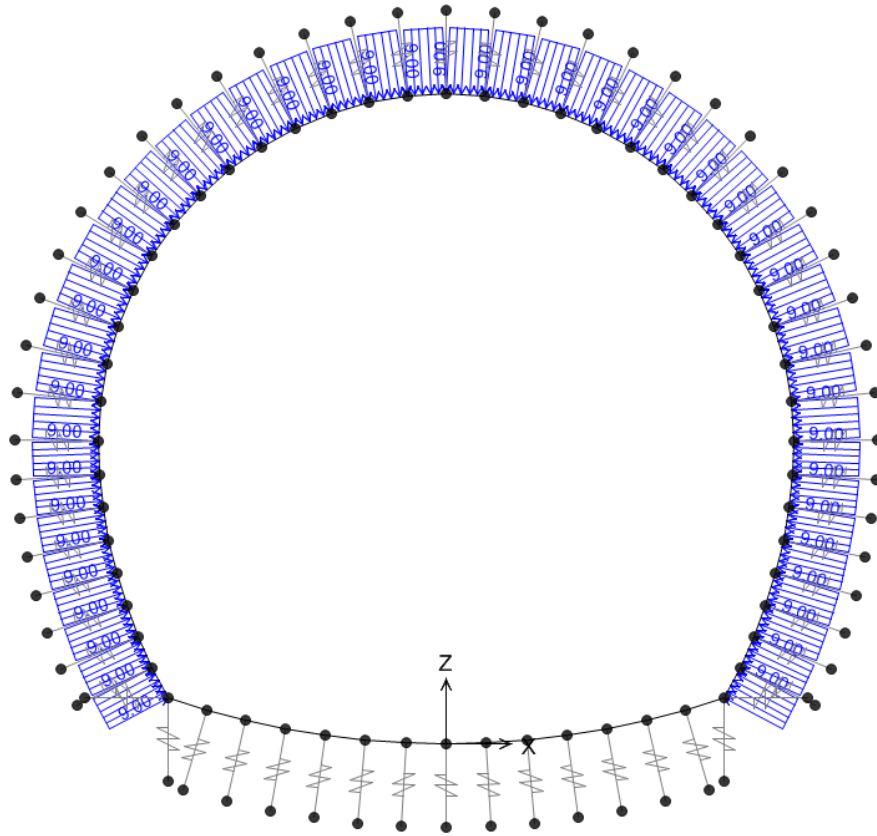
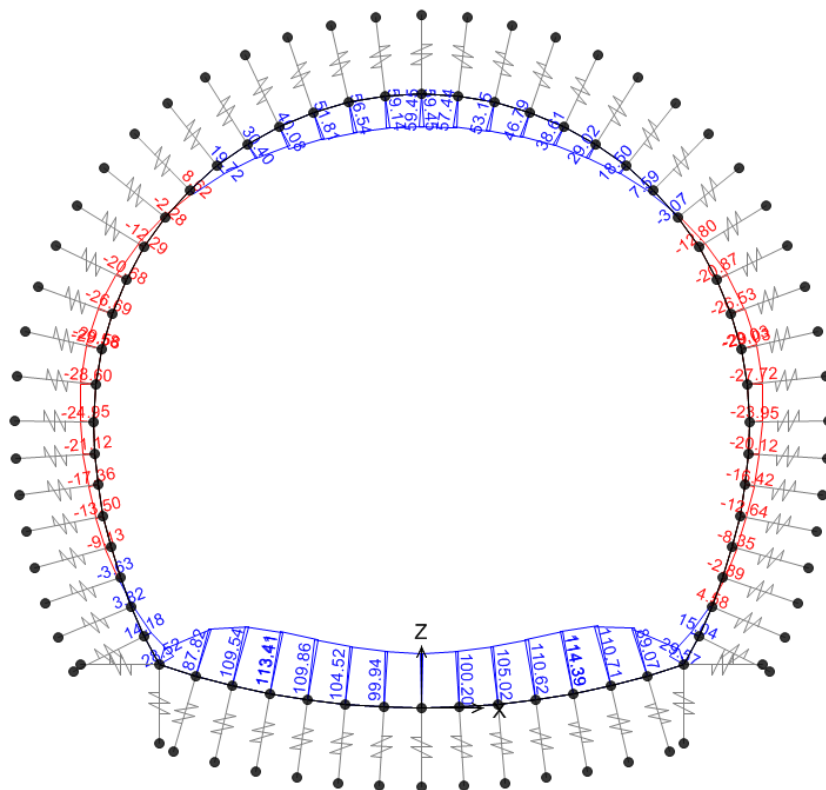


Abbildung 7: Sog A1b

In Folge wird der Belastungsverlauf im Ausbruchquerschnitt bei der gravierendste Kombination aufgezeigt: GZT04

Illustrazione 7: Aspirazione A1b

Di seguito viene riportato l'andamento delle sollecitazioni nella sezione nella combinazione più gravosa: SLU04



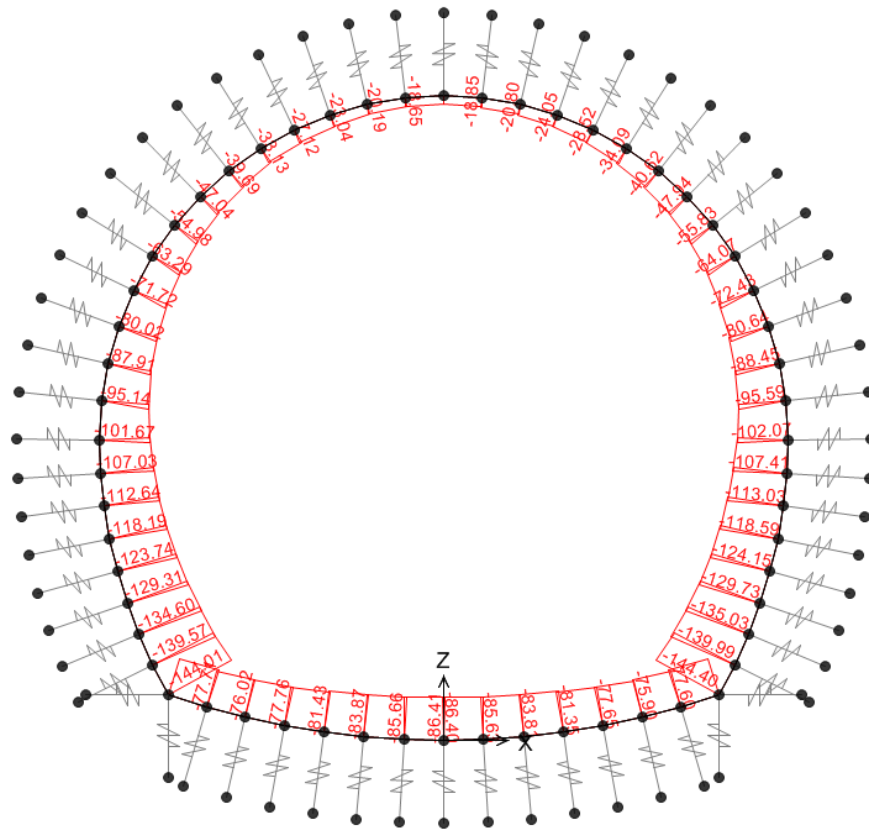


Abbildung 9: GZT04 - Axialwirkung

Illustrazione 9: SLU04 - Azione assiale

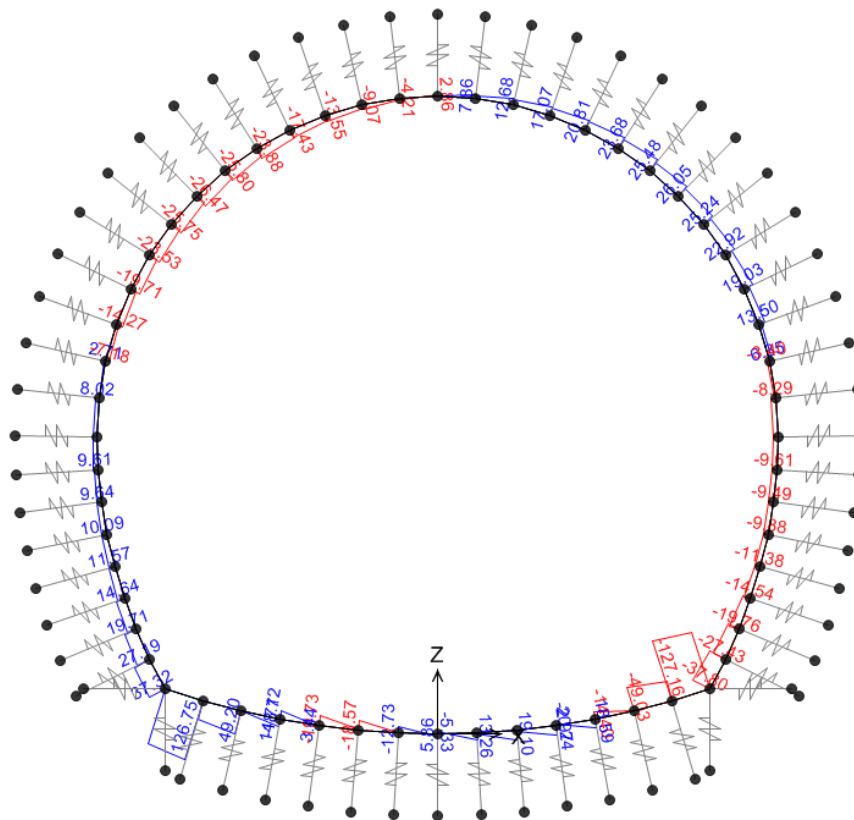


Abbildung 10: GZT04 - Schub

Illustrazione 10: SLU04 - Taglio

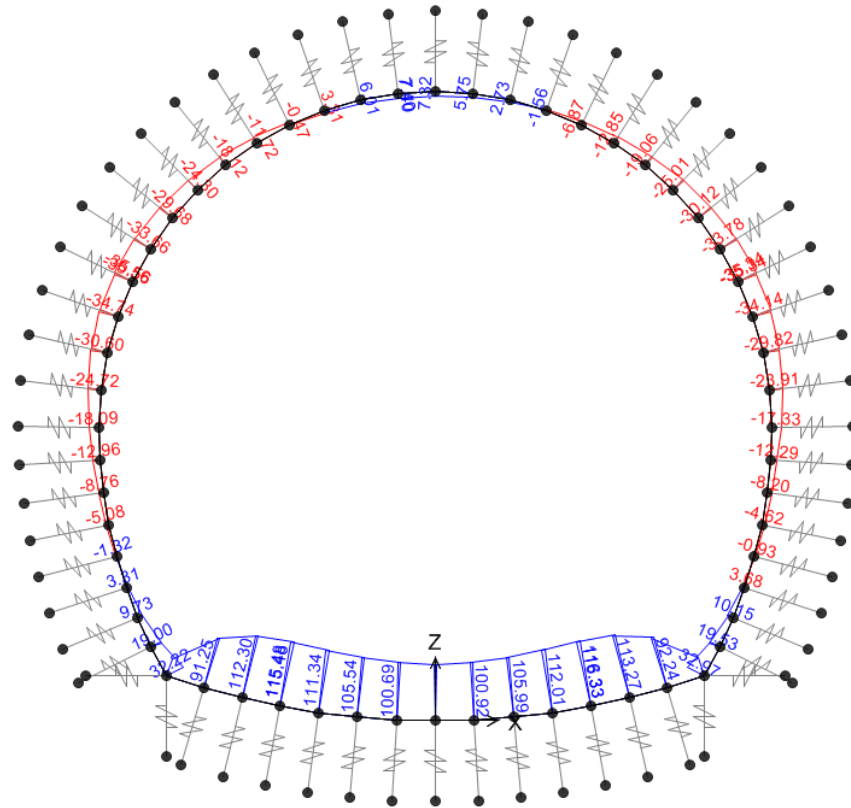


Abbildung 11: GZT04 - Biegemoment nach Anwendung des Pöttler Illustrazione 11: SLU04 - Momento flettente dopo l'applicazione del Pöttler

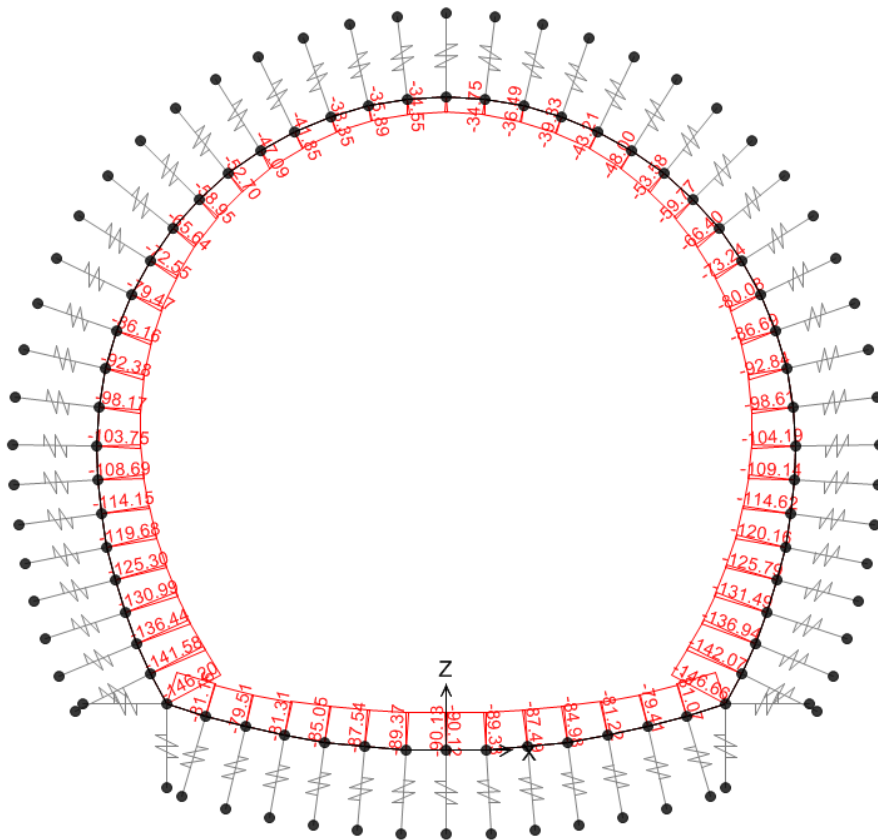


Abbildung 12: GZT04 - Axialwirkung nach Anwendung des Pöttler Illustrazione 12: SLU04 - Azione assiale dopo l'applicazione del Pöttler

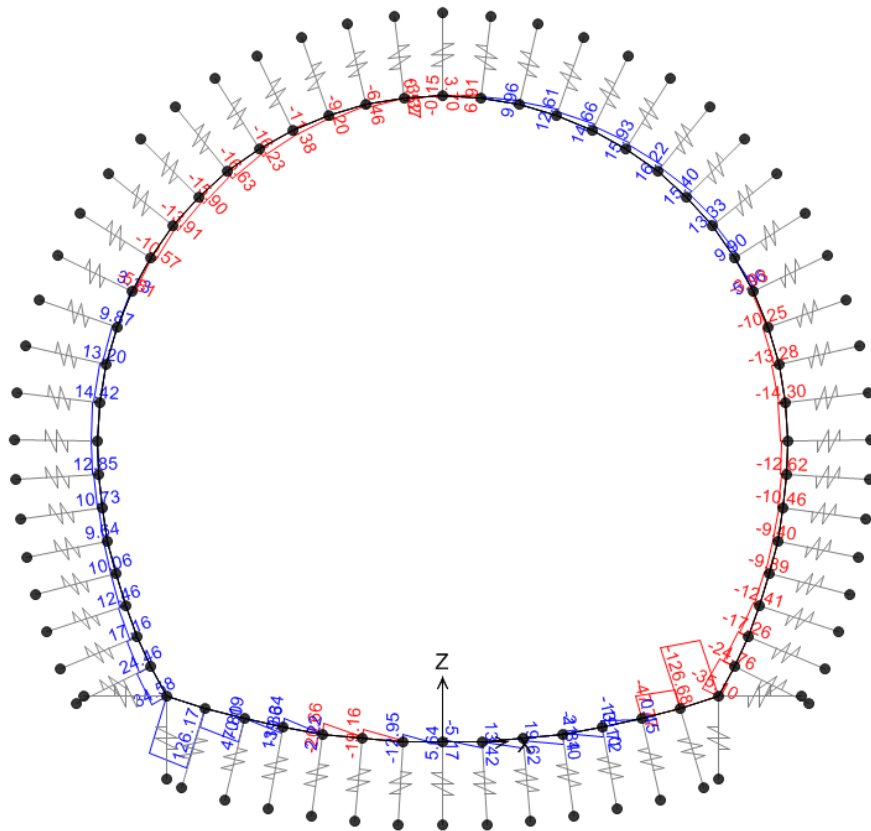


Abbildung 13: GZT04 - Schub nach Anwendung des Pöttler

Illustrazione 13: SLU04 - Taglio dopo l'applicazione del Pöttler

| TABLE Element Forces - Frames | | | | | | | | | | Positive le trazione | | | | VERIFICA SLE | |
|-------------------------------|------------|----------|---------|------|--------|------|--------|------|------|----------------------|------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--|
| Frame | OutputCase | StepType | P | V3 | V2 | T | M3 | M2 | h | σ_1 | σ_2 | $ \sigma_{max} < f_{tk}$ | $\sigma_{min} < f_{tk}$ | | |
| Text | Text | Text | KN | KN | KN | KN-m | KN-m | KN-m | [m] | [MPa] | [MPa] | [] | [] | | |
| C01 | SLE01 | Max | -122.90 | 0.00 | -2.48 | 0.00 | -22.97 | 0.00 | 0.45 | 0.410 | -0.951 | OK | OK | | |
| C01 | SLE01 | Max | -116.67 | 0.00 | -2.19 | 0.00 | -21.88 | 0.00 | 0.45 | 0.389 | -0.908 | OK | OK | | |
| C02 | SLE01 | Max | -116.30 | 0.00 | -4.34 | 0.00 | -21.88 | 0.00 | 0.45 | 0.390 | -0.907 | OK | OK | | |
| C02 | SLE01 | Max | -111.13 | 0.00 | -3.46 | 0.00 | -20.06 | 0.00 | 0.45 | 0.347 | -0.841 | OK | OK | | |
| C03 | SLE01 | Max | -110.64 | 0.00 | -5.31 | 0.00 | -20.06 | 0.00 | 0.45 | 0.349 | -0.840 | OK | OK | | |
| C03 | SLE01 | Max | -105.60 | 0.00 | -3.86 | 0.00 | -17.52 | 0.00 | 0.45 | 0.296 | -0.766 | OK | OK | | |
| C04 | SLE01 | Max | -105.07 | 0.00 | -5.66 | 0.00 | -17.52 | 0.00 | 0.45 | 0.298 | -0.765 | OK | OK | | |
| C04 | SLE01 | Max | -100.22 | 0.00 | -3.65 | 0.00 | -15.76 | 0.00 | 0.45 | 0.244 | -0.690 | OK | OK | | |
| C05 | SLE01 | Max | -99.71 | 0.00 | -5.58 | 0.00 | -15.76 | 0.00 | 0.45 | 0.245 | -0.688 | OK | OK | | |
| C05 | SLE01 | Max | -95.12 | 0.00 | -3.04 | 0.00 | -13.75 | 0.00 | 0.45 | 0.196 | -0.619 | OK | OK | | |
| C06 | SLE01 | Max | -94.65 | 0.00 | -5.25 | 0.00 | -13.75 | 0.00 | 0.45 | 0.197 | -0.618 | OK | OK | | |
| C06 | SLE01 | Max | -90.38 | 0.00 | -2.22 | 0.00 | -12.01 | 0.00 | 0.45 | 0.155 | -0.557 | OK | OK | | |
| C07 | SLE01 | Max | -89.98 | 0.00 | -4.82 | 0.00 | -12.01 | 0.00 | 0.45 | 0.156 | -0.556 | OK | OK | | |
| C07 | SLE01 | Max | -86.07 | 0.00 | -1.32 | 0.00 | -10.58 | 0.00 | 0.45 | 0.122 | -0.505 | OK | OK | | |
| C08 | SLE01 | Max | -85.75 | 0.00 | -4.35 | 0.00 | -10.58 | 0.00 | 0.45 | 0.123 | -0.504 | OK | OK | | |
| C08 | SLE01 | Max | -82.02 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | -9.46 | 0.00 | 0.45 | 0.097 | -0.463 | OK | OK | | |
| C09 | SLE01 | Max | -82.02 | 0.00 | -3.93 | 0.00 | -9.46 | 0.00 | 0.45 | 0.098 | -0.462 | OK | OK | | |
| C09 | SLE01 | Max | -78.98 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | -8.62 | 0.00 | 0.45 | 0.080 | -0.431 | OK | OK | | |
| C10 | SLE01 | Max | -78.80 | 0.00 | -3.57 | 0.00 | -8.62 | 0.00 | 0.45 | 0.080 | -0.431 | OK | OK | | |
| C10 | SLE01 | Max | -76.27 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | -8.03 | 0.00 | 0.45 | 0.068 | -0.407 | OK | OK | | |
| C11 | SLE01 | Max | -76.14 | 0.00 | -3.28 | 0.00 | -8.03 | 0.00 | 0.45 | 0.069 | -0.407 | OK | OK | | |
| C11 | SLE01 | Max | -74.13 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | -7.63 | 0.00 | 0.45 | 0.061 | -0.391 | OK | OK | | |
| C12 | SLE01 | Max | -74.05 | 0.00 | -3.05 | 0.00 | -7.63 | 0.00 | 0.45 | 0.062 | -0.391 | OK | OK | | |
| C12 | SLE01 | Max | -72.60 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | -7.38 | 0.00 | 0.45 | 0.057 | -0.380 | OK | OK | | |
| C13 | SLE01 | Max | -72.55 | 0.00 | -2.87 | 0.00 | -7.38 | 0.00 | 0.45 | 0.057 | -0.380 | OK | OK | | |
| C13 | SLE01 | Max | -71.67 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | -7.25 | 0.00 | 0.45 | 0.055 | -0.374 | OK | OK | | |
| C14 | SLE01 | Max | -71.65 | 0.00 | -2.71 | 0.00 | -7.25 | 0.00 | 0.45 | 0.056 | -0.374 | OK | OK | | |
| C14 | SLE01 | Max | -71.35 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | -7.20 | 0.00 | 0.45 | 0.055 | -0.372 | OK | OK | | |
| C15 | SLE01 | Max | -71.35 | 0.00 | -2.53 | 0.00 | -7.20 | 0.00 | 0.45 | 0.055 | -0.372 | OK | OK | | |
| C15 | SLE01 | Max | -71.65 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | -7.25 | 0.00 | 0.45 | 0.056 | -0.374 | OK | OK | | |
| C16 | SLE01 | Max | -71.67 | 0.00 | -2.30 | 0.00 | -7.25 | 0.00 | 0.45 | 0.055 | -0.374 | OK | OK | | |
| C16 | SLE01 | Max | -72.55 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | -7.38 | 0.00 | 0.45 | 0.057 | -0.380 | OK | OK | | |
| C17 | SLE01 | Max | -72.60 | 0.00 | -1.98 | 0.00 | -7.38 | 0.00 | 0.45 | 0.057 | -0.380 | OK | OK | | |
| C17 | SLE01 | Max | -74.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | -7.63 | 0.00 | 0.45 | 0.062 | -0.391 | OK | OK | | |
| C18 | SLE01 | Max | -74.13 | 0.00 | -1.56 | 0.00 | -7.63 | 0.00 | 0.45 | 0.061 | -0.391 | OK | OK | | |
| C18 | SLE01 | Max | -76.14 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | -8.03 | 0.00 | 0.45 | 0.069 | -0.407 | OK | OK | | |
| C19 | SLE01 | Max | -76.27 | 0.00 | -1.02 | 0.00 | -8.03 | 0.00 | 0.45 | 0.068 | -0.407 | OK | OK | | |
| C19 | SLE01 | Max | -78.80 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | -8.62 | 0.00 | 0.45 | 0.080 | -0.431 | OK | OK | | |
| C20 | SLE01 | Max | -78.98 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -8.62 | 0.00 | 0.45 | 0.080 | -0.431 | OK | OK | | |
| C20 | SLE01 | Max | -82.02 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | -9.46 | 0.00 | 0.45 | 0.098 | -0.462 | OK | OK | | |
| C21 | SLE01 | Max | -82.26 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | -9.46 | 0.00 | 0.45 | 0.097 | -0.463 | OK | OK | | |
| C21 | SLE01 | Max | -85.75 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | -10.58 | 0.00 | 0.45 | 0.123 | -0.505 | OK | OK | | |
| C22 | SLE01 | Max | -86.07 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | -10.58 | 0.00 | 0.45 | 0.122 | -0.504 | OK | OK | | |
| C22 | SLE01 | Max | -89.98 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | -12.01 | 0.00 | 0.45 | 0.156 | -0.556 | OK | OK | | |
| C23 | SLE01 | Max | -90.38 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | -12.01 | 0.00 | 0.45 | 0.155 | -0.557 | OK | OK | | |
| C23 | SLE01 | Max | -94.65 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | -13.75 | 0.00 | 0.45 | 0.197 | -0.618 | OK | OK | | |
| C24 | SLE01 | Max | -95.12 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | -13.75 | 0.00 | 0.45 | 0.196 | -0.619 | OK | OK | | |
| C24 | SLE01 | Max | -99.71 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | -15.76 | 0.00 | 0.45 | 0.245 | -0.688 | OK | OK | | |
| C25 | SLE01 | Max | -100.22 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | -15.76 | 0.00 | 0.45 | 0.244 | -0.690 | OK | OK | | |
| C25 | SLE01 | Max | -105.07 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | -17.52 | 0.00 | 0.45 | 0.298 | -0.765 | OK | OK | | |
| C26 | SLE01 | Max | -105.60 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | -17.52 | 0.00 | 0.45 | 0.296 | -0.766 | OK | OK | | |
| C26 | SLE01 | Max | -110.64 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | -20.06 | 0.00 | 0.45 | 0.349 | -0.840 | OK | OK | | |
| C27 | SLE01 | Max | -111.13 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | -20.06 | 0.00 | 0.45 | 0.347 | -0.841 | OK | OK | | |
| C27 | SLE01 | Max | -116.67 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | -21.88 | 0.00 | 0.45 | 0.389 | -0.908 | OK | OK | | |
| C28 | SLE01 | Max | -121.90 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | -22.97 | 0.00 | 0.45 | 0.410 | -0.951 | OK | OK | | |
| R01 | SLE01 | Max | -126.66 | 0.00 | -2.46 | 0.00 | -23.99 | 0.00 | 0.46 | 0.429 | -1.004 | OK | OK | | |
| R01 | SLE01 | Max | -122.32 | 0.00 | -2.61 | 0.00 | -22.97 | 0.00 | 0.45 | 0.409 | -0.952 | OK | OK | | |
| R02 | SLE01 | Max | -131.47 | 0.00 | -3.11 | 0.00 | -25.33 | 0.00 | 0.46 | 0.433 | -1.004 | OK | OK | | |
| R02 | SLE01 | Max | -126.86 | 0.00 | -3.57 | 0.00 | -23.99 | 0.00 | 0.46 | 0.404 | -0.956 | OK | OK | | |
| R03 | SLE01 | Max | -136.26 | 0.00 | -2.72 | 0.00 | -26.58 | 0.00 | 0.46 | 0.458 | -1.050 | OK | OK | | |
| R03 | SLE01 | Max | -131.68 | 0.00 | -3.48 | 0.00 | -25.33 | 0.00 | 0.46 | 0.432 | -1.005 | OK | OK | | |
| R04 | SLE01 | Max | -141.03 | 0.00 | -1.09 | 0.00 | -27.24 | 0.00 | 0.47 | 0.440 | -1.040 | OK | OK | | |
| R04 | SLE01 | Max | -136.43 | 0.00 | -2.17 | 0.00 | -26.58 | 0.00 | 0.47 | 0.432 | -1.050 | OK | OK | | |
| R05 | SLE01 | Max | -145.76 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | -26.72 | 0.00 | 0.49 | 0.370 | -0.965 | OK | OK | | |
| R05 | SLE01 | Max | -141.04 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | -27.24 | 0.00 | 0.49 | 0.393 | -0.969 | OK | OK | | |
| R06 | SLE01 | Max | -150.24 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | -24.36 | 0.00 | 0.50 | 0.284 | -0.885 | OK | OK | | |
| R06 | SLE01 | Max | -145.53 | 0.00 | -4.97 | 0.00 | -26.72 | 0.00 | 0.50 | 0.350 | -0.932 | OK | OK | | |
| R11 | SLE01 | Max | -145.53 | 0.00 | -4.97 | 0.00 | -26.72 | 0.00 | 0.50 | 0.350 | -0.932 | OK | OK | | |
| R11 | SLE01 | Max | -150.24 | 0.00 | -6.76 | 0.00 | -24.36 | 0.00 | 0.50 | 0.284 | -0.885 | OK | OK | | |
| R12 | SLE01 | Max | -141.04 | 0.00 | -0.57 | 0.00 | -27.24 | 0.00 | 0.49 | 0.393 | -0.969 | OK | OK | | |
| R12 | SLE01 | Max | -145.76 | 0.00 | -2.02 | 0.00 | -26.72 | 0.00 | 0.49 | 0.370 | -0.965 | OK | OK | | |
| R13 | SLE01 | Max | -136.42 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | -26.58 | 0.00 | 0.47 | 0.432 | -1.012 | OK | OK | | |
| R13 | SLE01 | Max | -141.03 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | -27.24 | 0.00 | 0.47 | 0.440 | -1.040 | OK | OK | | |
| R14 | SLE01 | Max | -131.68 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | -25.33 | 0.00 | 0.46 | 0.432 | -1.005 | OK | OK | | |
| R14 | SLE01 | Max | -136.26 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | -26.58 | 0.00 | 0.46 | 0.458 | -1.050 | OK | OK | | |
| R15 | SLE01 | Max | -126.86 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | -23.99 | 0.00 | 0.46 | 0.404 | -0.956 | OK | OK | | |
| R15 | SLE01 | Max | -131.47 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | -25.33 | 0.00 | 0.46 | 0.432 | -1.005 | OK | OK | | |
| R16 | SLE01 | Max | -122.32 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | -22.97 | 0.00 | 0.45 | 0.409 | -0.952 | OK | OK | | |
| R16 | SLE01 | Max | -126.66 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | -23.99 | 0.00 | 0.45 | 0.429 | -0.992 | OK | OK | | |
| C01 | SLE02 | Max | -73.78 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | -24.36 | 0.00 | 0.45 | 0.357 | -0.885 | OK | OK | | |
| C01 | SLE02 | Max | -68.55 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | -26.48 | 0.00 | 0.45 | 0.632 | -0.937 | OK | OK | | |
| C02 | SLE02 | Max | -68.66 | 0.00 | -2.72 | 0.00 | -26.48 | 0.00 | 0.45 | 0.632 | -0.937 | OK | OK | | |
| C02 | SLE02 | Max | -63.49 | 0.00 | -1.84 | 0.00 | -25.42 | 0.00 | 0.45 | 0.612 | -0.894 | OK | OK | | |
| C03 | SLE02 | Max | -62.89 | 0.00 | -8.94 | 0.00 | -25.42 | 0.00 | 0.45 | 0.613 | -0.895 | OK | OK | | |
| C03 | SLE02 | Max | -57.85 | 0.00 | -7.49 | 0.00 | -21.59 | 0.00 | 0.45 | 0.511 | -0.768 | OK | OK | | |
| C04 | SLE02 | Max | -56.65 | 0.00 | -13.92 | 0.00 | -21.59 | 0.00 | 0.45 | 0.514 | -0.766 | OK | OK | | |
| C04 | SLE02 | Max | -51.80 | 0.00 | -11.91 | 0.00 | -15.57 | 0.00 | 0.45 | 0.346 | -0.576 | OK | OK | | |
| C05 | SLE02 | Max | -50.14 | 0.00 | -17.64 | 0.00 | -15.57 | 0.00 | 0.45 | 0.350 | -0.573 | OK | OK | | |
| C05 | SLE02 | Max | -45.56 | 0.00 | -15.10 | 0.00 | -7.94 | 0.00 | 0.45 | 0.134 | -0.337 | OK | OK | | |
| C06 | SLE02 | Max | -43.58 | 0.00 | -20.11 | 0.00 | -7.94 | 0.00 | 0.45 | 0.138 | -0.332 | OK | OK | | |
| C06 | SLE02 | Max | -39.80 | 0.00 | -17.08 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.45 | 0.199 | -0.566 | OK | OK | | |
| C07 | SLE02 | Max | -37.15 | 0.00 | -21.37 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.45 | -0.104 | -0.061 | OK | OK | | |
| C07 | SLE02 | Max | -33.24 | 0.00 | -17.88 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0.45 | -0.366 | 0.218 | OK | OK | | |
| C08 | SLE02 | Max | -31.03 | 0.00 | -21.49 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0.45 | -0.361 | 0.223 | OK | OK | | |
| C08 | SLE02 | Max | -27.53 | 0.00 | -17.58 | 0.00 | 18.97 | 0.00 | 0.45 | -0.623 | 0.501 | OK | OK | | |
| C09 | SLE02 | Max | -25.39 | 0.00 | -20.55 | 0.00 | 18.97 | 0.00 | 0.45 | -0.618 | 0.506 | OK | OK | | |
| C09 | SLE02 | Max | -22.36 | 0.00 | -16.27 | 0.00 | 27.55 | 0.00 | 0.45 | -0.866 | 0.766 | OK | OK | | |
| C10 | SLE02 | Max | -20.40 | 0.00 | -18.68 | 0.00 | 27.55 | 0.00 | 0.45 | | | | | | |

| TABLE Element Forces - Frames | | | | | | | | | | | Positive le trazione | | | VERIFICHE SLE | |
|-------------------------------|------------|----------|---------|------|--------|------|--------|------|------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|--|
| Frame | OutputCase | StepType | P | V3 | V2 | T | M3 | M2 | h | σ_1 | σ_2 | $ \sigma_{max} < f_{tk}$ | $\sigma_{min} < f_{tk}$ | | |
| Text | Text | Text | KN | KN | KN | KN-m | KN-m | KN-m | [m] | [MPa] | [MPa] | [] | [] | | |
| C01 | SLE03 | Max | -122.20 | 0.00 | -2.34 | 0.00 | -22.97 | 0.00 | 0.45 | 0.409 | -0.952 | OK | OK | | |
| C01 | SLE03 | Max | -116.97 | 0.00 | -2.05 | 0.00 | -21.95 | 0.00 | 0.45 | 0.398 | -0.920 | OK | OK | | |
| C02 | SLE03 | Max | -116.62 | 0.00 | -4.17 | 0.00 | -21.95 | 0.00 | 0.45 | 0.391 | -0.909 | OK | OK | | |
| C02 | SLE03 | Max | -111.45 | 0.00 | -3.29 | 0.00 | -20.21 | 0.00 | 0.45 | 0.351 | -0.846 | OK | OK | | |
| C03 | SLE03 | Max | -110.98 | 0.00 | -5.11 | 0.00 | -20.21 | 0.00 | 0.45 | 0.352 | -0.845 | OK | OK | | |
| C03 | SLE03 | Max | -105.94 | 0.00 | -3.66 | 0.00 | -18.17 | 0.00 | 0.45 | 0.303 | -0.774 | OK | OK | | |
| C04 | SLE03 | Max | -105.43 | 0.00 | -5.42 | 0.00 | -18.17 | 0.00 | 0.45 | 0.304 | -0.773 | OK | OK | | |
| C04 | SLE03 | Max | -100.59 | 0.00 | -3.41 | 0.00 | -16.11 | 0.00 | 0.45 | 0.254 | -0.701 | OK | OK | | |
| C05 | SLE03 | Max | -100.10 | 0.00 | -5.32 | 0.00 | -16.11 | 0.00 | 0.45 | 0.255 | -0.700 | OK | OK | | |
| C05 | SLE03 | Max | -95.51 | 0.00 | -2.78 | 0.00 | -14.22 | 0.00 | 0.45 | 0.209 | -0.634 | OK | OK | | |
| C05 | SLE03 | Max | -95.07 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | -14.22 | 0.00 | 0.45 | 0.210 | -0.633 | OK | OK | | |
| C06 | SLE03 | Max | -90.80 | 0.00 | -1.96 | 0.00 | -12.60 | 0.00 | 0.45 | 0.172 | -0.576 | OK | OK | | |
| C06 | SLE03 | Max | -90.43 | 0.00 | -4.59 | 0.00 | -12.60 | 0.00 | 0.45 | 0.172 | -0.574 | OK | OK | | |
| C07 | SLE03 | Max | -86.52 | 0.00 | -1.10 | 0.00 | -11.27 | 0.00 | 0.45 | 0.142 | -0.526 | OK | OK | | |
| C08 | SLE03 | Max | -86.22 | 0.00 | -4.21 | 0.00 | -11.27 | 0.00 | 0.45 | 0.142 | -0.526 | OK | OK | | |
| C08 | SLE03 | Max | -82.73 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -10.22 | 0.00 | 0.45 | 0.119 | -0.487 | OK | OK | | |
| C09 | SLE03 | Max | -82.49 | 0.00 | -3.93 | 0.00 | -10.22 | 0.00 | 0.45 | 0.120 | -0.486 | OK | OK | | |
| C09 | SLE03 | Max | -79.46 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | -9.39 | 0.00 | 0.45 | 0.102 | -0.455 | OK | OK | | |
| C10 | SLE03 | Max | -79.27 | 0.00 | -3.78 | 0.00 | -9.39 | 0.00 | 0.45 | 0.102 | -0.454 | OK | OK | | |
| C10 | SLE03 | Max | -76.73 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | -8.70 | 0.00 | 0.45 | 0.087 | -0.428 | OK | OK | | |
| C11 | SLE03 | Max | -76.25 | 0.00 | -1.22 | 0.00 | -4.90 | 0.00 | 0.45 | -0.024 | -0.315 | OK | OK | | |
| C11 | SLE03 | Max | -74.25 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | -5.46 | 0.00 | 0.45 | -0.003 | -0.327 | OK | OK | | |
| C12 | SLE03 | Max | -74.38 | 0.00 | -1.33 | 0.00 | -5.46 | 0.00 | 0.45 | -0.004 | -0.327 | OK | OK | | |
| C12 | SLE03 | Max | -72.92 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | -6.01 | 0.00 | 0.45 | 0.016 | -0.340 | OK | OK | | |
| C13 | SLE03 | Max | -73.05 | 0.00 | -1.52 | 0.00 | -6.01 | 0.00 | 0.45 | 0.016 | -0.340 | OK | OK | | |
| C13 | SLE03 | Max | -72.17 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | -6.51 | 0.00 | 0.45 | 0.032 | -0.353 | OK | OK | | |
| C14 | SLE03 | Max | -72.28 | 0.00 | -1.70 | 0.00 | -6.51 | 0.00 | 0.45 | 0.032 | -0.353 | OK | OK | | |
| C14 | SLE03 | Max | -71.99 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | -6.93 | 0.00 | 0.45 | 0.045 | -0.365 | OK | OK | | |
| C15 | SLE03 | Max | -72.08 | 0.00 | -1.83 | 0.00 | -6.93 | 0.00 | 0.45 | 0.045 | -0.365 | OK | OK | | |
| C15 | SLE03 | Max | -72.37 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | -7.30 | 0.00 | 0.45 | 0.055 | -0.377 | OK | OK | | |
| C16 | SLE03 | Max | -72.46 | 0.00 | -1.86 | 0.00 | -7.30 | 0.00 | 0.45 | 0.055 | -0.377 | OK | OK | | |
| C16 | SLE03 | Max | -73.34 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | -7.63 | 0.00 | 0.45 | 0.063 | -0.389 | OK | OK | | |
| C17 | SLE03 | Max | -73.43 | 0.00 | -1.76 | 0.00 | -7.63 | 0.00 | 0.45 | 0.063 | -0.389 | OK | OK | | |
| C17 | SLE03 | Max | -74.88 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | -7.99 | 0.00 | 0.45 | 0.070 | -0.403 | OK | OK | | |
| C18 | SLE03 | Max | -74.98 | 0.00 | -1.49 | 0.00 | -7.99 | 0.00 | 0.45 | 0.070 | -0.403 | OK | OK | | |
| C18 | SLE03 | Max | -76.98 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | -8.42 | 0.00 | 0.45 | 0.078 | -0.423 | OK | OK | | |
| C19 | SLE03 | Max | -77.11 | 0.00 | -1.05 | 0.00 | -8.42 | 0.00 | 0.45 | 0.078 | -0.421 | OK | OK | | |
| C19 | SLE03 | Max | -79.65 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | -9.00 | 0.00 | 0.45 | 0.090 | -0.444 | OK | OK | | |
| C20 | SLE03 | Max | -79.82 | 0.00 | -0.44 | 0.00 | -9.00 | 0.00 | 0.45 | 0.089 | -0.444 | OK | OK | | |
| C20 | SLE03 | Max | -82.86 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | -9.80 | 0.00 | 0.45 | 0.106 | -0.474 | OK | OK | | |
| C21 | SLE03 | Max | -83.09 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | -9.80 | 0.00 | 0.45 | 0.106 | -0.475 | OK | OK | | |
| C21 | SLE03 | Max | -86.58 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | -10.86 | 0.00 | 0.45 | 0.129 | -0.514 | OK | OK | | |
| C22 | SLE03 | Max | -86.89 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | -10.86 | 0.00 | 0.45 | 0.129 | -0.513 | OK | OK | | |
| C22 | SLE03 | Max | -90.80 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | -12.23 | 0.00 | 0.45 | 0.161 | -0.564 | OK | OK | | |
| C23 | SLE03 | Max | -91.18 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | -12.23 | 0.00 | 0.45 | 0.160 | -0.565 | OK | OK | | |
| C23 | SLE03 | Max | -95.45 | 0.00 | 5.14 | 0.00 | -13.92 | 0.00 | 0.45 | 0.200 | -0.624 | OK | OK | | |
| C24 | SLE03 | Max | -95.91 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | -13.92 | 0.00 | 0.45 | 0.199 | -0.625 | OK | OK | | |
| C24 | SLE03 | Max | -100.49 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | -15.88 | 0.00 | 0.45 | 0.247 | -0.694 | OK | OK | | |
| C25 | SLE03 | Max | -101.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | -15.88 | 0.00 | 0.45 | 0.246 | -0.695 | OK | OK | | |
| C25 | SLE03 | Max | -105.85 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | -18.01 | 0.00 | 0.45 | 0.298 | -0.765 | OK | OK | | |
| C26 | SLE03 | Max | -106.37 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | -18.01 | 0.00 | 0.45 | 0.297 | -0.770 | OK | OK | | |
| C26 | SLE03 | Max | -111.41 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | -20.12 | 0.00 | 0.45 | 0.349 | -0.844 | OK | OK | | |
| C27 | SLE03 | Max | -111.90 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | -20.12 | 0.00 | 0.45 | 0.347 | -0.845 | OK | OK | | |
| C27 | SLE03 | Max | -117.06 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | -21.91 | 0.00 | 0.45 | 0.389 | -0.909 | OK | OK | | |
| C28 | SLE03 | Max | -117.43 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | -21.91 | 0.00 | 0.45 | 0.388 | -0.910 | OK | OK | | |
| C28 | SLE03 | Max | -122.66 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | -22.99 | 0.00 | 0.45 | 0.408 | -0.954 | OK | OK | | |
| R01 | SLE03 | Max | -126.95 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | -23.95 | 0.00 | 0.45 | 0.428 | -0.995 | OK | OK | | |
| R01 | SLE03 | Max | -122.42 | 0.00 | -2.51 | 0.00 | -22.97 | 0.00 | 0.45 | 0.409 | -0.953 | OK | OK | | |
| R02 | SLE03 | Max | -131.75 | 0.00 | -1.05 | 0.00 | -25.28 | 0.00 | 0.46 | 0.430 | -1.003 | OK | OK | | |
| R02 | SLE03 | Max | -127.14 | 0.00 | -3.51 | 0.00 | -23.95 | 0.00 | 0.45 | 0.403 | -0.944 | OK | OK | | |
| R03 | SLE03 | Max | -136.54 | 0.00 | -2.70 | 0.00 | -26.52 | 0.00 | 0.46 | 0.455 | -1.049 | OK | OK | | |
| R03 | SLE03 | Max | -131.97 | 0.00 | -3.46 | 0.00 | -25.28 | 0.00 | 0.46 | 0.430 | -1.004 | OK | OK | | |
| R04 | SLE03 | Max | -141.31 | 0.00 | -1.09 | 0.00 | -27.17 | 0.00 | 0.47 | 0.437 | -1.039 | OK | OK | | |
| R04 | SLE03 | Max | -136.70 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | -26.52 | 0.00 | 0.45 | 0.420 | -1.013 | OK | OK | | |
| R05 | SLE03 | Max | -146.05 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | -26.66 | 0.00 | 0.49 | 0.368 | -0.964 | OK | OK | | |
| R05 | SLE03 | Max | -141.33 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | -27.17 | 0.00 | 0.49 | 0.391 | -0.967 | OK | OK | | |
| R06 | SLE03 | Max | -150.52 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | -24.13 | 0.00 | 0.50 | 0.283 | -0.885 | OK | OK | | |
| R06 | SLE03 | Max | -145.82 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | -26.66 | 0.00 | 0.50 | 0.348 | -0.932 | OK | OK | | |
| R11 | SLE03 | Max | -146.28 | 0.00 | -5.04 | 0.00 | -26.71 | 0.00 | 0.50 | 0.348 | -0.934 | OK | OK | | |
| R11 | SLE03 | Max | -150.99 | 0.00 | -6.83 | 0.00 | -24.32 | 0.00 | 0.50 | 0.282 | -0.886 | OK | OK | | |
| R12 | SLE03 | Max | -141.80 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | -27.24 | 0.00 | 0.49 | 0.391 | -0.973 | OK | OK | | |
| R12 | SLE03 | Max | -146.52 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | -26.71 | 0.00 | 0.49 | 0.368 | -0.966 | OK | OK | | |
| R13 | SLE03 | Max | -137.17 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | -26.59 | 0.00 | 0.47 | 0.430 | -1.014 | OK | OK | | |
| R13 | SLE03 | Max | -141.78 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | -27.14 | 0.00 | 0.47 | 0.408 | -1.042 | OK | OK | | |
| R14 | SLE03 | Max | -132.44 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | -25.34 | 0.00 | 0.46 | 0.431 | -1.007 | OK | OK | | |
| R14 | SLE03 | Max | -137.01 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | -26.59 | 0.00 | 0.46 | 0.456 | -1.052 | OK | OK | | |
| R15 | SLE03 | Max | -127.61 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | -24.06 | 0.00 | 0.46 | 0.403 | -0.960 | OK | OK | | |
| R15 | SLE03 | Max | -132.22 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | -25.34 | 0.00 | 0.46 | 0.431 | -1.006 | OK | OK | | |
| R16 | SLE03 | Max | -122.88 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | -22.99 | 0.00 | 0.45 | 0.408 | -0.954 | OK | OK | | |
| R16 | SLE03 | Max | -127.41 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | -24.00 | 0.00 | 0.45 | 0.428 | -0.994 | OK | OK | | |
| C01 | SLE04 | Max | -74.95 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | -24.85 | 0.00 | 0.45 | 0.570 | -0.923 | OK | OK | | |
| C01 | SLE04 | Max | -69.71 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | -27.14 | 0.00 | 0.45 | 0.649 | -0.959 | OK | OK | | |
| C02 | SLE04 | Max | -69.86 | 0.00 | -2.42 | 0.00 | -27.14 | 0.00 | 0.45 | 0.649 | -0.959 | OK | OK | | |
| C02 | SLE04 | Max | -64.69 | 0.00 | -1.54 | 0.00 | -26.21 | 0.00 | 0.45 | 0.633 | -0.920 | OK | OK | | |
| C03 | SLE04 | Max | -64.11 | 0.00 | -8.78 | 0.00 | -26.21 | 0.00 | 0.45 | 0.634 | -0.919 | OK | OK | | |
| C03 | SLE04 | Max | -59.08 | 0.00 | -7.33 | 0.00 | -22.46 | 0.00 | 0.45 | 0.534 | -0.797 | OK | OK | | |
| C04 | SLE04 | Max | -57.88 | 0.00 | -13.89 | 0.00 | -22.46 | 0.00 | 0.45 | 0.537 | -0.794 | OK | OK | | |
| C04 | SLE04 | Max | -53.04 | 0.00 | -11.89 | 0.00 | -16.45 | 0.00 | 0.45 | 0.370 | -0.651 | OK | OK | | |
| C05 | SLE04 | Max | -51.38 | 0.00 | -11.75 | 0.00 | -16.45 | 0.00 | 0.45 | 0.373 | -0.602 | OK | OK | | |
| C05 | SLE04 | Max | -46.79 | 0.00 | -15.22 | 0.00 | -8.77 | 0.00 | 0.45 | 0.156 | -0.364 | OK | OK | | |
| C06 | SLE04 | Max | -44.79 | 0.00 | -30.84 | 0.00 | -8.77 | 0.00 | 0.45 | 0.160 | -0.359 | OK | OK | | |
| C06 | SLE04 | Max | -40.52 | 0.00 | -17.33 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.45 | -0.090 | -0.090 | OK | OK | | |
| C07 | SLE04 | Max | -38.32 | 0.00 | -21.75 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.45 | -0.085 | -0.085 | OK | OK | | |
| C07 | SLE04 | Max | -34.41 | 0.00 | -18.26 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 0.45 | -0.353 | 0.200 | OK | OK | | |
| C08 | SLE04 | Max | -32.15 | 0.00 | -22.00 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 0.45 | -0.348 | 0.205 | OK | OK | | |
| C08 | SLE04 | Max | -28.66 | 0.00 | -18.09 | 0.00 | 18.67 | 0.00 | 0.45 | -0.617 | 0.489 | OK | OK | | |
| C09 | SLE04 | Max | -26.45 | 0.00 | -12.19 | 0.00 | 18.67 | 0.00 | 0.45 | -0.612 | 0.494 | OK | OK | | |
| C09 | SLE04 | Max | -23.42 | 0.00 | -16.59 | 0.00 | 27.54 | 0.00 | | | | | | | |

| TABLE: Element Forces - Frames | | | | | | | | | | | Positive in traction | | | VERIFICHE SLE | |
|--------------------------------|------------|----------|---------|------|---------|------|--------|------|------|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--|
| Frame | OutputCase | StepType | P | V3 | V2 | T | M3 | M2 | h | σ_1 | σ_2 | $\sigma_{max} < f_{tk}$ | $\sigma_{min} < f_{tk}$ | | |
| Text_T | Text | Text | KN | KN | KN | KN-m | KN-m | KN-m | [m] | [MPa] | [MPa] | [] | [] | | |
| C01 | SLE05 | Max | 472.16 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | -2.46 | 0.00 | 0.45 | -2.79 | 0.00 | OK | -0.522 | | |
| C01 | SLE05 | Max | -666.98 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 21.42 | 0.00 | 0.45 | -2.117 | -0.848 | OK | OK | | |
| C02 | SLE05 | Max | -666.96 | 0.00 | 23.96 | 0.00 | 21.42 | 0.00 | 0.45 | -2.117 | -0.848 | OK | OK | | |
| C02 | SLE05 | Max | 660.79 | 0.00 | 24.84 | 0.00 | -24.05 | 0.00 | 0.45 | -1.768 | -1.173 | OK | OK | | |
| C03 | SLE05 | Max | -609.35 | 0.00 | 21.66 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 0.45 | -1.763 | -1.168 | OK | OK | | |
| C03 | SLE05 | Max | -654.31 | 0.00 | 23.11 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.45 | -1.443 | -1.465 | OK | OK | | |
| C04 | SLE05 | Max | -649.78 | 0.00 | 18.28 | 0.00 | -6.48 | 0.00 | 0.45 | -1.433 | -1.455 | OK | OK | | |
| C04 | SLE05 | Max | -644.54 | 0.00 | 20.09 | 0.00 | -9.28 | 0.00 | 0.45 | -1.158 | -1.708 | OK | OK | | |
| C05 | SLE05 | Max | -638.77 | 0.00 | 13.81 | 0.00 | -9.28 | 0.00 | 0.45 | -1.145 | -1.694 | OK | OK | | |
| C05 | SLE05 | Max | -634.18 | 0.00 | 16.35 | 0.00 | -16.30 | 0.00 | 0.45 | -0.926 | -1.892 | OK | OK | | |
| C06 | SLE05 | Max | -626.87 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | -16.30 | 0.00 | 0.45 | -0.950 | -1.876 | OK | OK | | |
| C06 | SLE05 | Max | -622.59 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | -21.33 | 0.00 | 0.45 | -0.752 | -2.016 | OK | OK | | |
| C07 | SLE05 | Max | -614.64 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | -21.33 | 0.00 | 0.45 | -0.734 | -1.998 | OK | OK | | |
| C07 | SLE05 | Max | -610.73 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | -24.35 | 0.00 | 0.45 | -0.638 | -2.079 | OK | OK | | |
| C08 | SLE05 | Max | -602.61 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | -24.35 | 0.00 | 0.45 | -0.618 | -2.061 | OK | OK | | |
| C08 | SLE05 | Max | -599.11 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | -25.45 | 0.00 | 0.45 | -0.577 | -2.085 | OK | OK | | |
| C09 | SLE05 | Max | -592.25 | 0.00 | -3.02 | 0.00 | -25.45 | 0.00 | 0.45 | -0.560 | -2.068 | OK | OK | | |
| C09 | SLE05 | Max | -588.21 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | -25.04 | 0.00 | 0.45 | -0.565 | -2.049 | OK | OK | | |
| C10 | SLE05 | Max | -581.03 | 0.00 | -5.04 | 0.00 | -25.04 | 0.00 | 0.45 | -0.549 | -2.033 | OK | OK | | |
| C10 | SLE05 | Max | -576.87 | 0.00 | -8.27 | 0.00 | -24.30 | 0.00 | 0.45 | -0.550 | -2.016 | OK | OK | | |
| C11 | SLE05 | Max | -572.04 | 0.00 | -3.42 | 0.00 | -19.96 | 0.00 | 0.45 | -0.680 | -1.862 | OK | OK | | |
| C11 | SLE05 | Max | -570.03 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | -19.49 | 0.00 | 0.45 | -0.689 | -1.844 | OK | OK | | |
| C12 | SLE05 | Max | -565.07 | 0.00 | -3.55 | 0.00 | -19.49 | 0.00 | 0.45 | -0.679 | -1.824 | OK | OK | | |
| C12 | SLE05 | Max | -564.02 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | -19.01 | 0.00 | 0.45 | -0.690 | -1.817 | OK | OK | | |
| C13 | SLE05 | Max | -560.92 | 0.00 | -3.11 | 0.00 | -19.01 | 0.00 | 0.45 | -0.683 | -1.810 | OK | OK | | |
| C13 | SLE05 | Max | -560.04 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | -18.77 | 0.00 | 0.45 | -0.688 | -1.803 | OK | OK | | |
| C14 | SLE05 | Max | -558.51 | 0.00 | -2.30 | 0.00 | -18.77 | 0.00 | 0.45 | -0.685 | -1.797 | OK | OK | | |
| C14 | SLE05 | Max | -558.21 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | -18.91 | 0.00 | 0.45 | -0.680 | -1.801 | OK | OK | | |
| C15 | SLE05 | Max | -558.11 | 0.00 | -1.12 | 0.00 | -18.78 | 0.00 | 0.45 | -0.680 | -1.801 | OK | OK | | |
| C15 | SLE05 | Max | -558.60 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | -19.52 | 0.00 | 0.45 | -0.663 | -1.820 | OK | OK | | |
| C16 | SLE05 | Max | -560.32 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -19.52 | 0.00 | 0.45 | -0.667 | -1.823 | OK | OK | | |
| C16 | SLE05 | Max | -561.59 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | -20.56 | 0.00 | 0.45 | -0.638 | -1.856 | OK | OK | | |
| C17 | SLE05 | Max | -564.50 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | -20.56 | 0.00 | 0.45 | -0.645 | -1.864 | OK | OK | | |
| C17 | SLE05 | Max | -565.95 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | -21.93 | 0.00 | 0.45 | -0.608 | -1.907 | OK | OK | | |
| C18 | SLE05 | Max | -570.74 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | -21.93 | 0.00 | 0.45 | -0.619 | -1.918 | OK | OK | | |
| C18 | SLE05 | Max | -572.74 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | -23.39 | 0.00 | 0.45 | -0.580 | -1.966 | OK | OK | | |
| C19 | SLE05 | Max | -578.86 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -23.39 | 0.00 | 0.45 | -0.593 | -1.979 | OK | OK | | |
| C19 | SLE05 | Max | -581.39 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | -24.59 | 0.00 | 0.45 | -0.564 | -2.020 | OK | OK | | |
| C20 | SLE05 | Max | -588.57 | 0.00 | -1.21 | 0.00 | -24.59 | 0.00 | 0.45 | -0.550 | -2.036 | OK | OK | | |
| C20 | SLE05 | Max | -591.60 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | -25.02 | 0.00 | 0.45 | -0.573 | -2.056 | OK | OK | | |
| C21 | SLE05 | Max | -599.48 | 0.00 | -4.05 | 0.00 | -25.02 | 0.00 | 0.45 | -0.591 | -2.073 | OK | OK | | |
| C21 | SLE05 | Max | -602.85 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | -24.04 | 0.00 | 0.45 | -0.624 | -2.022 | OK | OK | | |
| C22 | SLE05 | Max | -611.13 | 0.00 | -8.02 | 0.00 | -24.04 | 0.00 | 0.45 | -0.648 | -2.070 | OK | OK | | |
| C22 | SLE05 | Max | -615.04 | 0.00 | -4.53 | 0.00 | -21.11 | 0.00 | 0.45 | -0.741 | -1.992 | OK | OK | | |
| C23 | SLE05 | Max | -623.01 | 0.00 | -21.12 | 0.00 | -16.17 | 0.00 | 0.45 | -1.752 | -2.010 | OK | OK | | |
| C23 | SLE05 | Max | -627.29 | 0.00 | -9.09 | 0.00 | -16.17 | 0.00 | 0.45 | -1.915 | -1.873 | OK | OK | | |
| C24 | SLE05 | Max | -634.62 | 0.00 | -16.20 | 0.00 | -16.17 | 0.00 | 0.45 | -1.931 | -1.889 | OK | OK | | |
| C24 | SLE05 | Max | -639.21 | 0.00 | -13.67 | 0.00 | -9.21 | 0.00 | 0.45 | -1.147 | -2.000 | OK | OK | | |
| C25 | SLE05 | Max | -645.39 | 0.00 | -19.98 | 0.00 | -9.21 | 0.00 | 0.45 | -1.161 | -1.970 | OK | OK | | |
| C25 | SLE05 | Max | -650.23 | 0.00 | -17.98 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 0.45 | -1.434 | -1.456 | OK | OK | | |
| C26 | SLE05 | Max | -654.77 | 0.00 | -23.04 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 0.45 | -1.444 | -1.466 | OK | OK | | |
| C26 | SLE05 | Max | -659.81 | 0.00 | -21.59 | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 0.45 | -1.763 | -1.169 | OK | OK | | |
| C27 | SLE05 | Max | -662.26 | 0.00 | -24.81 | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 0.45 | -1.769 | -1.175 | OK | OK | | |
| C27 | SLE05 | Max | -667.43 | 0.00 | -23.59 | 0.00 | 21.38 | 0.00 | 0.45 | -1.117 | -1.850 | OK | OK | | |
| C28 | SLE05 | Max | -667.45 | 0.00 | -24.55 | 0.00 | 21.38 | 0.00 | 0.45 | -1.117 | -1.850 | OK | OK | | |
| C28 | SLE05 | Max | -672.69 | 0.00 | -24.26 | 0.00 | 32.75 | 0.00 | 0.45 | -2.465 | -0.524 | OK | OK | | |
| R01 | SLE05 | Max | -678.71 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 37.28 | 0.00 | 0.46 | -2.613 | -0.404 | OK | OK | | |
| R01 | SLE05 | Max | -674.18 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 37.28 | 0.00 | 0.45 | -2.470 | -0.527 | OK | OK | | |
| R02 | SLE05 | Max | -688.05 | 0.00 | -13.67 | 0.00 | 31.68 | 0.00 | 0.46 | -2.394 | -0.597 | OK | OK | | |
| R02 | SLE05 | Max | -683.44 | 0.00 | -14.13 | 0.00 | 37.28 | 0.00 | 0.46 | -2.543 | -0.429 | OK | OK | | |
| R03 | SLE05 | Max | -704.56 | 0.00 | -39.60 | 0.00 | -15.17 | 0.00 | 0.46 | -1.972 | -1.088 | OK | OK | | |
| R03 | SLE05 | Max | -699.49 | 0.00 | -40.36 | 0.00 | 31.68 | 0.00 | 0.46 | -2.419 | -0.622 | OK | OK | | |
| R04 | SLE05 | Max | -727.07 | 0.00 | -65.33 | 0.00 | -10.97 | 0.00 | 0.47 | -1.249 | -1.845 | OK | OK | | |
| R04 | SLE05 | Max | -722.86 | 0.00 | -66.41 | 0.00 | -15.17 | 0.00 | 0.47 | -1.960 | -1.114 | OK | OK | | |
| R05 | SLE05 | Max | -737.49 | 0.00 | -89.54 | 0.00 | -40.34 | 0.00 | 0.49 | -0.362 | -2.728 | OK | OK | | |
| R05 | SLE05 | Max | -732.49 | 0.00 | -90.98 | 0.00 | -10.97 | 0.00 | 0.49 | -1.261 | -1.810 | OK | OK | | |
| R06 | SLE05 | Max | -794.25 | 0.00 | -113.24 | 0.00 | -10.97 | 0.00 | 0.50 | -0.651 | -2.026 | OK | OK | | |
| R06 | SLE05 | Max | -789.55 | 0.00 | -115.03 | 0.00 | -47.34 | 0.00 | 0.50 | -0.447 | -2.715 | OK | OK | | |
| R11 | SLE05 | Max | -789.99 | 0.00 | 114.88 | 0.00 | -47.22 | 0.00 | 0.50 | -0.442 | -2.713 | OK | OK | | |
| R11 | SLE05 | Max | -794.99 | 0.00 | 113.08 | 0.00 | -10.97 | 0.00 | 0.50 | -0.646 | -2.025 | OK | OK | | |
| R12 | SLE05 | Max | -792.93 | 0.00 | 90.86 | 0.00 | -10.90 | 0.00 | 0.49 | -1.264 | -1.809 | OK | OK | | |
| R12 | SLE05 | Max | -787.65 | 0.00 | 89.41 | 0.00 | -47.22 | 0.00 | 0.49 | -0.366 | -2.726 | OK | OK | | |
| R13 | SLE05 | Max | -722.92 | 0.00 | 65.32 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.47 | -1.962 | -1.114 | OK | OK | | |
| R13 | SLE05 | Max | -727.53 | 0.00 | 65.23 | 0.00 | -10.90 | 0.00 | 0.47 | -1.952 | -1.844 | OK | OK | | |
| R14 | SLE05 | Max | -699.95 | 0.00 | 40.29 | 0.00 | 31.68 | 0.00 | 0.46 | -2.420 | -0.623 | OK | OK | | |
| R14 | SLE05 | Max | -704.52 | 0.00 | 39.53 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.46 | -1.974 | -1.080 | OK | OK | | |
| R15 | SLE05 | Max | -683.91 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 31.68 | 0.00 | 0.46 | -2.461 | -0.450 | OK | OK | | |
| R15 | SLE05 | Max | -688.52 | 0.00 | 13.62 | 0.00 | 31.68 | 0.00 | 0.46 | -2.395 | -0.599 | OK | OK | | |
| R16 | SLE05 | Max | -674.65 | 0.00 | -11.11 | 0.00 | 32.75 | 0.00 | 0.46 | -2.470 | -0.529 | OK | OK | | |
| R16 | SLE05 | Max | -679.18 | 0.00 | -11.59 | 0.00 | 32.75 | 0.00 | 0.46 | -2.465 | -0.526 | OK | OK | | |
| C01 | SLE06 | Max | -653.59 | 0.00 | 16.05 | 0.00 | 62.29 | 0.00 | 0.45 | -2.398 | 0.393 | OK | OK | | |
| C01 | SLE06 | Max | -648.36 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 54.74 | 0.00 | 0.45 | -2.063 | 0.181 | OK | OK | | |
| C02 | SLE06 | Max | -647.54 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | 54.74 | 0.00 | 0.45 | -2.063 | 0.183 | OK | OK | | |
| C02 | SLE06 | Max | -642.37 | 0.00 | 18.83 | 0.00 | 46.17 | 0.00 | 0.45 | -2.796 | -0.059 | OK | OK | | |
| C03 | SLE06 | Max | -639.38 | 0.00 | 17.91 | 0.00 | 46.17 | 0.00 | 0.45 | -2.789 | -0.063 | OK | OK | | |
| C03 | SLE06 | Max | -634.14 | 0.00 | 19.17 | 0.00 | 49.49 | 0.00 | 0.45 | -2.520 | -0.298 | OK | OK | | |
| C04 | SLE06 | Max | -629.52 | 0.00 | 16.64 | 0.00 | 37.49 | 0.00 | 0.45 | -2.510 | -0.288 | OK | OK | | |
| C04 | SLE06 | Max | -624.67 | 0.00 | 18.65 | 0.00 | 29.27 | 0.00 | 0.45 | -2.255 | -0.521 | OK | OK | | |
| C05 | SLE06 | Max | -618.07 | 0.00 | 14.66 | 0.00 | 29.27 | 0.00 | 0.45 | -2.242 | -0.507 | OK | OK | | |
| C05 | SLE06 | Max | -613.89 | 0.00 | 17.22 | 0.00 | 21.83 | 0.00 | 0.45 | -2.011 | -0.717 | OK | OK | | |
| C06 | SLE06 | Max | -606.80 | 0.00 | 12.43 | 0.00 | 21.83 | 0.00 | 0.45 | -1.995 | -0.702 | OK | OK | | |
| C06 | SLE06 | Max | -603.13 | 0.00 | 15.47 | 0.00 | 15.33 | 0.00 | 0.45 | -1.793 | -0.886 | OK | OK | | |
| C07 | SLE06 | Max | -595.06 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 15.33 | 0.00 | 0.45 | -1.777 | -0.868 | OK | OK | | |
| C07 | SLE06 | Max | -591.15 | 0.00 | 13.63 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 0.45 | -1.604 | -1.023 | OK | OK | | |
| C08 | SLE06 | Max | -583.75 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 0.45 | -1.587 | -1.007 | OK | OK | | |
| C08 | SLE06 | Max | -580.25 | 0.00 | 11.85 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 0.45 | -1.441 | -1.136 | OK | OK | | |
| C09 | SLE06 | Max | -573.31 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | | | | | | | |

| VERIFICA DELLA SEZIONE NON ARMATA CONSIDERANDO $F_{cm} = 0$ | | | | | | | | | | | | | | VERIFICA DELLA SEZIONE NON ARMATA CONSIDERANDO IL CALCESTRUZZO REAGENTE A TRAZIONE $F_{ct,90}$ | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|--------|------|-------|------|--------|------|------|----------------------|----------------------|--|---------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|----|--|--|--|--|
| Positive in trazione | | | | | | | | | | | | | | Positive in compressione | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICA A PRESSIONE | | | | | | | | | | | | | | VERIFICA A TAGLIO | | | | | | | | | | | | | |
| Frame | OutputCase | StepType | P | V0 | V2 | T | M03 | M02 | R | ϵ_{yk} [mm] | ϵ_{yk} [mm] | Verifica $\sigma_{yk} < \sigma_{yk,lim}$ | σ_{yk} [MPa] | $\sigma_{yk,lim}$ [MPa] | σ_{yk} [MPa] | $\sigma_{yk,lim}$ [MPa] | Verifica $V_{yk} < V_{yk,lim}$ | V_{yk} [kN] | $V_{yk,lim}$ [kN] | V_{yk} [kN] | $V_{yk,lim}$ [kN] | Verifica $V_{yk} < V_{yk,lim}$ | | | | | |
| Test | Test | | kN | kN | kN | kN | kN | kN | h | ϵ_{yk} [mm] | ϵ_{yk} [mm] | | σ_{yk} [MPa] | $\sigma_{yk,lim}$ [MPa] | σ_{yk} [MPa] | $\sigma_{yk,lim}$ [MPa] | | V_{yk} [kN] | $V_{yk,lim}$ [kN] | V_{yk} [kN] | $V_{yk,lim}$ [kN] | | | | | | |
| C01 | SU111 | Max | -41.61 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | -16.28 | 0.00 | 0.45 | 0.391 | - | ATTI-#R/2 | 0.390 | -0.575 | OK | OK | 0.450 | 0.92 | 9.43 | 142 | 426 | OK | | | | | |
| C02 | SU111 | Max | -36.37 | 0.00 | -5.34 | 0.00 | -14.91 | 0.00 | 0.45 | 0.430 | - | ATTI-#R/2 | 0.361 | -0.523 | OK | OK | 0.450 | 0.881 | 9.32 | 9.44 | 1.41 | 424 | OK | | | | |
| C03 | SU111 | Max | -38.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -14.04 | 0.00 | 0.45 | 0.414 | - | ATTI-#R/2 | 0.362 | -0.522 | OK | OK | 0.450 | 0.882 | 9.32 | 9.44 | 1.41 | 424 | OK | | | | |
| C04 | SU111 | Max | -30.83 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | -13.29 | 0.00 | 0.45 | 0.431 | - | ATTI-#R/2 | 0.325 | -0.462 | OK | OK | 0.450 | 0.869 | 9.32 | 9.45 | 1.41 | 422 | OK | | | | |
| C05 | SU111 | Max | -30.42 | 0.00 | -1.62 | 0.00 | -13.29 | 0.00 | 0.45 | 0.427 | - | ATTI-#R/2 | 0.326 | -0.461 | OK | OK | 0.450 | 0.868 | 9.32 | 9.45 | 1.41 | 422 | OK | | | | |
| C06 | SU111 | Max | -23.25 | 0.00 | -1.10 | 0.00 | -11.61 | 0.00 | 0.45 | 0.480 | - | ATTI-#R/2 | 0.290 | -0.421 | OK | OK | 0.450 | 0.856 | 9.32 | 9.45 | 1.41 | 420 | OK | | | | |
| C07 | SU111 | Max | -25.00 | 0.00 | -1.57 | 0.00 | -11.68 | 0.00 | 0.45 | 0.467 | - | ATTI-#R/2 | 0.291 | -0.402 | OK | OK | 0.450 | 0.856 | 9.32 | 9.46 | 1.40 | 420 | OK | | | | |
| C08 | SU111 | Max | -20.16 | 0.00 | -4.69 | 0.00 | -10.22 | 0.00 | 0.45 | 0.507 | - | ATTI-#R/2 | 0.228 | -0.348 | OK | OK | 0.450 | 0.845 | 9.32 | 9.48 | 1.40 | 419 | OK | | | | |
| C09 | SU111 | Max | -19.81 | 0.00 | -1.43 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | 0.45 | 0.556 | - | ATTI-#R/2 | 0.269 | -0.347 | OK | OK | 0.450 | 0.852 | 9.38 | 9.48 | 1.39 | 418 | OK | | | | |
| C10 | SU111 | Max | -15.23 | 0.00 | -4.02 | 0.00 | -8.95 | 0.00 | 0.45 | 0.588 | - | ATTI-#R/2 | 0.231 | -0.299 | OK | OK | 0.450 | 0.854 | 9.32 | 9.49 | 1.39 | 417 | OK | | | | |
| C11 | SU111 | Max | -14.92 | 0.00 | -1.41 | 0.00 | -8.95 | 0.00 | 0.45 | 0.620 | - | ATTI-#R/2 | 0.232 | -0.298 | OK | OK | 0.450 | 0.853 | 9.32 | 9.49 | 1.39 | 417 | OK | | | | |
| C12 | SU111 | Max | -10.95 | 0.00 | -3.50 | 0.00 | -7.81 | 0.00 | 0.45 | 0.733 | - | ATTI-#R/2 | 0.208 | -0.255 | OK | OK | 0.450 | 0.824 | 9.32 | 9.50 | 1.38 | 415 | OK | | | | |
| C13 | SU111 | Max | -10.36 | 0.00 | -1.68 | 0.00 | -7.81 | 0.00 | 0.45 | 0.754 | - | ATTI-#R/2 | 0.208 | -0.254 | OK | OK | 0.450 | 0.823 | 9.32 | 9.50 | 1.38 | 415 | OK | | | | |
| C14 | SU111 | Max | -8.45 | 0.00 | -3.51 | 0.00 | -6.65 | 0.00 | 0.45 | 1.051 | - | ATTI-#R/2 | 0.183 | -0.211 | OK | OK | 0.450 | 0.814 | 9.32 | 9.51 | 1.38 | 414 | OK | | | | |
| C15 | SU111 | Max | -6.13 | 0.00 | -2.86 | 0.00 | -6.65 | 0.00 | 0.45 | 1.084 | - | ATTI-#R/2 | 0.183 | -0.211 | OK | OK | 0.450 | 0.814 | 9.32 | 9.51 | 1.38 | 414 | OK | | | | |
| C16 | SU111 | Max | -2.64 | 0.00 | -3.57 | 0.00 | -5.26 | 0.00 | 0.45 | 1.997 | - | ATTI-#R/2 | 0.150 | -0.162 | OK | OK | 0.450 | 0.806 | 9.32 | 9.51 | 1.38 | 413 | OK | | | | |
| C17 | SU111 | Max | -2.24 | 0.00 | -3.84 | 0.00 | -5.26 | 0.00 | 0.45 | 2.954 | - | ATTI-#R/2 | 0.151 | -0.161 | OK | OK | 0.450 | 0.805 | 9.32 | 9.51 | 1.38 | 413 | OK | | | | |
| C18 | SU111 | Max | 0.89 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -3.42 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | 0.103 | -0.099 | OK | OK | 0.450 | 0.802 | 9.32 | 9.52 | 1.37 | 412 | OK | | | | |
| C19 | SU111 | Max | 1.28 | 0.00 | -4.29 | 0.00 | -3.42 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | 0.104 | -0.098 | OK | OK | 0.450 | 0.803 | 9.32 | 9.52 | 1.37 | 411 | OK | | | | |
| C20 | SU111 | Max | 3.29 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -4.12 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | 0.047 | -0.030 | OK | OK | 0.450 | 0.808 | 9.32 | 9.53 | 1.37 | 411 | OK | | | | |
| C21 | SU111 | Max | 4.65 | 0.00 | -1.81 | 0.00 | -2.51 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | 0.064 | 0.085 | OK | OK | 0.450 | 0.810 | 9.32 | 9.53 | 1.37 | 410 | OK | | | | |
| C22 | SU111 | Max | 6.65 | 0.00 | -2.09 | 0.00 | -3.42 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | -0.086 | 0.116 | OK | OK | 0.450 | 0.815 | 9.32 | 9.53 | 1.37 | 410 | OK | | | | |
| C23 | SU111 | Max | 8.20 | 0.00 | -1.36 | 0.00 | -2.42 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | 0.040 | 0.015 | OK | OK | 0.450 | 0.815 | 9.32 | 9.54 | 1.37 | 410 | OK | | | | |
| C24 | SU111 | Max | 8.30 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | -4.07 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | -0.102 | 0.139 | OK | OK | 0.450 | 0.818 | 9.32 | 9.54 | 1.36 | 409 | OK | | | | |
| C25 | SU111 | Max | 8.41 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | -4.07 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | -0.102 | 0.139 | OK | OK | 0.450 | 0.819 | 9.32 | 9.54 | 1.36 | 409 | OK | | | | |
| C26 | SU111 | Max | 9.29 | 0.00 | -0.52 | 0.00 | -4.07 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | -0.102 | 0.139 | OK | OK | 0.450 | 0.820 | 9.32 | 9.54 | 1.36 | 409 | OK | | | | |
| C27 | SU111 | Max | 9.29 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | -4.11 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | -0.107 | 0.148 | OK | OK | 0.450 | 0.821 | 9.32 | 9.54 | 1.36 | 409 | OK | | | | |
| C28 | SU111 | Max | 9.58 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | -4.05 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | -0.099 | 0.141 | OK | OK | 0.450 | 0.821 | 9.32 | 9.54 | 1.36 | 409 | OK | | | | |
| C29 | SU111 | Max | 10.23 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | -4.05 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | -0.045 | 0.091 | OK | OK | 0.450 | 0.825 | 9.32 | 9.54 | 1.37 | 409 | OK | | | | |
| C30 | SU111 | Max | 9.16 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | -3.25 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | -0.076 | 0.117 | OK | OK | 0.450 | 0.820 | 9.32 | 9.54 | 1.36 | 409 | OK | | | | |
| C31 | SU111 | Max | 8.91 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | -3.25 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | -0.076 | 0.116 | OK | OK | 0.450 | 0.820 | 9.32 | 9.54 | 1.36 | 409 | OK | | | | |
| C32 | SU111 | Max | 8.89 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | -3.25 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | -0.076 | 0.116 | OK | OK | 0.450 | 0.820 | 9.32 | 9.54 | 1.36 | 409 | OK | | | | |
| C33 | SU111 | Max | 7.67 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | -1.98 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | -0.041 | 0.075 | OK | OK | 0.450 | 0.817 | 9.32 | 9.54 | 1.36 | 409 | OK | | | | |
| C34 | SU111 | Max | 6.21 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | 0.006 | 0.022 | OK | OK | 0.450 | 0.814 | 9.32 | 9.53 | 1.37 | 410 | OK | | | | |
| C35 | SU111 | Max | 5.82 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | 0.006 | 0.022 | OK | OK | 0.450 | 0.815 | 9.32 | 9.53 | 1.37 | 410 | OK | | | | |
| C36 | SU111 | Max | 3.77 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | -1.62 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | 0.056 | -0.040 | OK | OK | 0.450 | 0.808 | 9.32 | 9.53 | 1.37 | 411 | OK | | | | |
| C37 | SU111 | Max | 3.91 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | -1.62 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | 0.055 | -0.041 | OK | OK | 0.450 | 0.807 | 9.32 | 9.53 | 1.37 | 411 | OK | | | | |
| C38 | SU111 | Max | 0.77 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | -3.50 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | 0.450 | 0.000 | OK | OK | 0.450 | 0.800 | 9.32 | 9.54 | 1.37 | 412 | OK | | | | |
| C39 | SU111 | Max | 0.35 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | -3.50 | 0.00 | 0.45 | - | - | SEZIONE IN TRAZIONE | 0.304 | -0.103 | OK | OK | 0.450 | 0.801 | 9.32 | 9.52 | 1.37 | 412 | OK | | | | |
| C40 | SU111 | Max | 2.88 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | -5.08 | 0.00 | 0.45 | - | - | ATTI-#R/2 | 0.134 | -0.136 | OK | OK | 0.450 | 0.806 | 9.32 | 9.53 | 1.38 | 413 | OK | | | | |
| C41 | SU111 | Max | 3.03 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | -5.08 | 0.00 | 0.45 | 1.674 | - | ATTI-#R/2 | 0.144 | -0.137 | OK | OK | 0.450 | 0.807 | 9.32 | 9.53 | 1.38 | 413 | OK | | | | |
| C42 | SU111 | Max | 5.33 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | -6.30 | 0.00 | 0.45 | 0.966 | - | ATTI-#R/2 | 0.172 | -0.201 | OK | OK | 0.450 | 0.815 | 9.32 | 9.53 | 1.38 | 414 | OK | | | | |
| C43 | SU111 | Max | 6.82 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | -6.30 | 0.00 | 0.45 | 0.423 | - | ATTI-#R/2 | 0.172 | -0.201 | OK | OK | 0.450 | 0.815 | 9.32 | 9.53 | 1.38 | 414 | OK | | | | |
| C44 | SU111 | Max | 10.72 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | -7.39 | 0.00 | 0.45 | 0.989 | - | ATTI-#R/2 | 0.195 | -0.243 | OK | OK | 0.450 | 0.824 | 9.32 | 9.53 | 1.38 | 415 | OK | | | | |
| C45 | SU111 | Max | 11.01 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | -7.39 | 0.00 | 0.45 | 0.672 | - | ATTI-#R/2 | 0.195 | -0.243 | OK | OK | 0.450 | 0.824 | 9.32 | 9.53 | 1.38 | 415 | OK | | | | |
| C46 | SU111 | Max | 15.29 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | -8.53 | 0.00 | 0.45 | 0.588 | - | ATTI-#R/2 | 0.219 | -0.287 | OK | OK | 0.450 | 0.831 | 9.32 | 9.49 | 1.39 | 417 | OK | | | | |
| C47 | SU111 | Max | 15.59 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | -8.53 | 0.00 | 0.45 | 0.547 | - | ATTI-#R/2 | 0.218 | -0.287 | OK | OK | 0.450 | 0.835 | 9.32 | 9.49 | 1.39 | 417 | OK | | | | |
| C48 | SU111 | Max | 20.18 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | -9.84 | 0.00 | 0.45 | 0.487 | - | ATTI-#R/2 | 0.247 | -0.336 | OK | OK | 0.450 | 0.845 | 9.32 | 9.48 | 1.40 | 419 | OK | | | | |
| C49 | SU111 | Max | 20.53 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | -9.84 | 0.00 | 0.45 | 0.479 | - | ATTI-#R/2 | 0.246 | -0.335 | OK | OK | 0.450 | 0.846 | 9.32 | 9.47 | 1.40 | 419 | OK | | | | |
| C50 | SU111 | Max | 25.38 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | -11.36 | 0.00 | 0.45 | 0.447 | - | ATTI-#R/2 | 0.280 | -0.393 | OK | OK | 0.450 | 0.856 | 9.32 | 9.46 | 1.40 | 420 | OK | | | | |
| C51 | SU111 | Max | 25.78 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | -11.36 | 0.00 | 0.45 | 0.480 | - | ATTI-#R/2 | 0.279 | -0.394 | OK | OK | 0.450 | 0.857 | 9.32 | 9.46 | 1.40 | 420 | OK | | | | |
| C52 | SU111 | Max | 30.92 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | -13.04 | 0.00 | 0.45 | 0.423 | - | ATTI-#R/2 | 0.312 | -0.455 | OK | OK | 0.450 | 0.868 | 9.32 | 9.45 | 1.41 | 422 | OK | | | | |
| C53 | SU111 | Max | 31.24 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | -13.04 | 0.00 | 0.45 | 0.417 | - | ATTI-#R/2 | 0.317 | -0.456 | OK | OK | 0.450 | 0.869 | 9.32 | 9.45 | 1.41 | 422 | OK | | | | |
| C54 | SU111 | Max | 36.41 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | -14.74 | 0.00 | 0.45 | 0.405 | - | ATTI-#R/2 | 0.356 | -0.518 | OK | OK | 0.450 | 0.881 | 9.32 | 9.44 | 1.41 | 424 | OK | | | | |
| C55 | SU111 | Max | 36.80 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | -14.74 | 0.00 | 0.45 | 0.421 | - | ATTI-#R/2 | 0.352 | -0.518 | OK | OK | 0.450 | 0.882 | 9.32 | 9.44 | 1.41 | 424 | OK | | | | |
| C56 | SU111 | Max | 42.03 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | -16.17 | 0.00 | 0.45 | 0.385 | - | ATTI-#R/2 | 0.386 | -0.573 | OK | OK | 0 | | | | | | | | | | |

| TABLE: Element Forces - Frames | | | | | | | | | | VERIFICA DELLA SEZIONE NON ARMATA CONSIDERANDO F _{ct,d} = 0 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|----------|---------|------|--------|-------|--------|------|------|--|------|----------------------|------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | | | | Positive trazioni | | | | | Positive le compressioni | | | | | | | |
| Frame | OutputCase | StepType | P | V3 | V2 | M3 | M2 | h | | e | | N _{Ed} [kN] | | Verifica N _{Ed} < N _{Rd} | | σ _{Ed} | | σ _{Ed} | | Verifica τ _{Ed} < τ _{Rd} | | |
| Text [°] | Text [°] | Text [°] | [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01 | SLU13-21 | Max | -658.24 | 0.00 | 20.74 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | 0.45 | 0.073 | 0.13 | 6881 | OK | 1.94 | 9.52 | 7.58 | 2.13 | 640 | OK | | | |
| C02 | SLU13-21 | Max | -653.68 | 0.00 | 20.62 | 0.00 | 37.20 | 0.00 | 0.45 | 0.077 | 0.34 | 6881 | OK | 1.94 | 9.52 | 7.58 | 2.13 | 640 | OK | | | |
| C03 | SLU13-21 | Max | -648.11 | 0.00 | 22.49 | 0.00 | 26.30 | 0.00 | 0.45 | 0.042 | 0.37 | 7505 | OK | 1.76 | 9.52 | 7.76 | 2.07 | 622 | OK | | | |
| C04 | SLU13-21 | Max | -645.52 | 0.00 | 20.91 | 0.00 | 26.93 | 0.00 | 0.45 | 0.042 | 0.37 | 7505 | OK | 1.76 | 9.52 | 7.76 | 2.07 | 622 | OK | | | |
| C05 | SLU13-21 | Max | -640.48 | 0.00 | 22.36 | 0.00 | 16.85 | 0.00 | 0.45 | 0.026 | 0.40 | 8136 | OK | 1.61 | 9.52 | 7.91 | 2.02 | 607 | OK | | | |
| C06 | SLU13-21 | Max | -635.89 | 0.00 | 18.99 | 0.00 | 16.85 | 0.00 | 0.45 | 0.026 | 0.40 | 8136 | OK | 1.61 | 9.52 | 7.91 | 2.02 | 607 | OK | | | |
| C07 | SLU13-21 | Max | -631.11 | 0.00 | 20.94 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.45 | 0.012 | 0.43 | 8722 | OK | 1.48 | 9.52 | 8.04 | 1.98 | 594 | OK | | | |
| C08 | SLU13-21 | Max | -625.12 | 0.00 | 16.24 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.45 | 0.012 | 0.43 | 8722 | OK | 1.48 | 9.52 | 8.04 | 1.98 | 594 | OK | | | |
| C09 | SLU13-21 | Max | -620.30 | 0.00 | 18.77 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.45 | 0.001 | 0.45 | 9793 | OK | 1.28 | 9.52 | 8.14 | 1.95 | 584 | OK | | | |
| C10 | SLU13-21 | Max | -615.58 | 0.00 | 13.23 | 0.00 | -0.59 | 0.00 | 0.45 | 0.001 | 0.45 | 9173 | OK | 1.37 | 9.52 | 8.15 | 1.94 | 582 | OK | | | |
| C11 | SLU13-21 | Max | -609.31 | 0.00 | 16.26 | 0.00 | -7.47 | 0.00 | 0.45 | 0.012 | 0.43 | 8711 | OK | 1.43 | 9.52 | 8.09 | 1.96 | 589 | OK | | | |
| C12 | SLU13-21 | Max | -603.05 | 0.00 | 17.67 | 0.00 | -7.47 | 0.00 | 0.45 | 0.012 | 0.43 | 8711 | OK | 1.43 | 9.52 | 8.09 | 1.96 | 589 | OK | | | |
| C13 | SLU13-21 | Max | -597.98 | 0.00 | 13.67 | 0.00 | -13.02 | 0.00 | 0.45 | 0.022 | 0.41 | 8321 | OK | 1.47 | 9.52 | 8.05 | 1.98 | 593 | OK | | | |
| C14 | SLU13-21 | Max | -593.54 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | -13.02 | 0.00 | 0.45 | 0.022 | 0.41 | 8310 | OK | 1.45 | 9.52 | 8.07 | 1.97 | 591 | OK | | | |
| C15 | SLU13-21 | Max | -588.30 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | -17.29 | 0.00 | 0.45 | 0.039 | 0.39 | 7952 | OK | 1.50 | 9.52 | 8.10 | 1.99 | 596 | OK | | | |
| C16 | SLU13-21 | Max | -583.26 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | -17.29 | 0.00 | 0.45 | 0.039 | 0.39 | 7952 | OK | 1.49 | 9.52 | 8.03 | 1.98 | 594 | OK | | | |
| C17 | SLU13-21 | Max | -578.94 | 0.00 | 8.68 | 0.00 | -20.34 | 0.00 | 0.45 | 0.035 | 0.38 | 7769 | OK | 1.52 | 9.52 | 8.00 | 1.99 | 598 | OK | | | |
| C18 | SLU13-21 | Max | -573.79 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | -20.34 | 0.00 | 0.45 | 0.035 | 0.38 | 7769 | OK | 1.52 | 9.52 | 8.00 | 1.99 | 598 | OK | | | |
| C19 | SLU13-21 | Max | -568.02 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | -22.23 | 0.00 | 0.45 | 0.039 | 0.37 | 7611 | OK | 1.53 | 9.52 | 7.99 | 2.00 | 599 | OK | | | |
| C20 | SLU13-21 | Max | -562.24 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | -18.43 | 0.00 | 0.45 | 0.033 | 0.38 | 7871 | OK | 1.46 | 9.52 | 8.06 | 1.97 | 592 | OK | | | |
| C21 | SLU13-21 | Max | -560.24 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | -20.40 | 0.00 | 0.45 | 0.036 | 0.38 | 7732 | OK | 1.49 | 9.52 | 8.03 | 1.98 | 594 | OK | | | |
| C22 | SLU13-21 | Max | -556.14 | 0.00 | -0.47 | 0.00 | -20.40 | 0.00 | 0.45 | 0.037 | 0.38 | 7731 | OK | 1.48 | 9.52 | 8.04 | 1.98 | 593 | OK | | | |
| C23 | SLU13-21 | Max | -554.69 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | -21.36 | 0.00 | 0.45 | 0.039 | 0.37 | 7626 | OK | 1.49 | 9.52 | 8.03 | 1.98 | 594 | OK | | | |
| C24 | SLU13-21 | Max | -551.85 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | -21.36 | 0.00 | 0.45 | 0.043 | 0.37 | 7628 | OK | 1.48 | 9.52 | 8.04 | 1.98 | 594 | OK | | | |
| C25 | SLU13-21 | Max | -550.97 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | -21.84 | 0.00 | 0.45 | 0.040 | 0.37 | 7590 | OK | 1.49 | 9.52 | 8.03 | 1.98 | 594 | OK | | | |
| C26 | SLU13-21 | Max | -549.55 | 0.00 | -1.86 | 0.00 | -21.84 | 0.00 | 0.45 | 0.040 | 0.37 | 7586 | OK | 1.48 | 9.52 | 8.04 | 1.98 | 594 | OK | | | |
| C27 | SLU13-21 | Max | -549.26 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | -22.19 | 0.00 | 0.45 | 0.040 | 0.37 | 7599 | OK | 1.49 | 9.52 | 8.03 | 1.98 | 595 | OK | | | |
| C28 | SLU13-21 | Max | -549.26 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | -22.19 | 0.00 | 0.45 | 0.040 | 0.37 | 7599 | OK | 1.49 | 9.52 | 8.03 | 1.98 | 595 | OK | | | |
| C29 | SLU13-21 | Max | -548.64 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | -22.57 | 0.00 | 0.45 | 0.041 | 0.37 | 7532 | OK | 1.49 | 9.52 | 8.03 | 1.98 | 595 | OK | | | |
| C30 | SLU13-21 | Max | -551.25 | 0.00 | -1.80 | 0.00 | -22.57 | 0.00 | 0.45 | 0.041 | 0.37 | 7537 | OK | 1.50 | 9.52 | 8.02 | 1.99 | 596 | OK | | | |
| C31 | SLU13-21 | Max | -549.93 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | -22.19 | 0.00 | 0.45 | 0.041 | 0.37 | 7529 | OK | 1.49 | 9.52 | 8.03 | 1.98 | 595 | OK | | | |
| C32 | SLU13-21 | Max | -555.19 | 0.00 | -2.32 | 0.00 | -22.93 | 0.00 | 0.45 | 0.041 | 0.37 | 7522 | OK | 1.51 | 9.52 | 8.01 | 1.99 | 597 | OK | | | |
| C33 | SLU13-21 | Max | -556.64 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | -23.02 | 0.00 | 0.45 | 0.041 | 0.37 | 7519 | OK | 1.52 | 9.52 | 8.00 | 1.99 | 597 | OK | | | |
| C34 | SLU13-21 | Max | -561.03 | 0.00 | -1.85 | 0.00 | -23.02 | 0.00 | 0.45 | 0.041 | 0.37 | 7519 | OK | 1.52 | 9.52 | 8.00 | 1.99 | 597 | OK | | | |
| C35 | SLU13-21 | Max | -563.03 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | -22.38 | 0.00 | 0.45 | 0.040 | 0.37 | 7585 | OK | 1.52 | 9.52 | 8.00 | 1.99 | 598 | OK | | | |
| C36 | SLU13-21 | Max | -568.53 | 0.00 | -6.12 | 0.00 | -22.38 | 0.00 | 0.45 | 0.039 | 0.37 | 7601 | OK | 1.53 | 9.52 | 7.99 | 2.00 | 599 | OK | | | |
| C37 | SLU13-21 | Max | -571.03 | 0.00 | -1.51 | 0.00 | -20.60 | 0.00 | 0.45 | 0.039 | 0.38 | 7792 | OK | 1.52 | 9.52 | 7.99 | 2.00 | 599 | OK | | | |
| C38 | SLU13-21 | Max | -577.47 | 0.00 | -8.51 | 0.00 | -20.60 | 0.00 | 0.45 | 0.036 | 0.38 | 7752 | OK | 1.53 | 9.52 | 8.00 | 1.99 | 598 | OK | | | |
| C39 | SLU13-21 | Max | -580.51 | 0.00 | -4.23 | 0.00 | -17.63 | 0.00 | 0.45 | 0.030 | 0.39 | 7969 | OK | 1.49 | 9.52 | 8.03 | 1.98 | 595 | OK | | | |
| C40 | SLU13-21 | Max | -587.28 | 0.00 | -13.13 | 0.00 | -17.63 | 0.00 | 0.45 | 0.030 | 0.39 | 7969 | OK | 1.49 | 9.52 | 8.03 | 1.98 | 595 | OK | | | |
| C41 | SLU13-21 | Max | -591.09 | 0.00 | -7.30 | 0.00 | -13.41 | 0.00 | 0.45 | 0.023 | 0.40 | 8284 | OK | 1.46 | 9.52 | 8.06 | 1.97 | 592 | OK | | | |
| C42 | SLU13-21 | Max | -598.53 | 0.00 | -13.62 | 0.00 | -13.41 | 0.00 | 0.45 | 0.022 | 0.41 | 8295 | OK | 1.48 | 9.52 | 8.04 | 1.98 | 593 | OK | | | |
| C43 | SLU13-21 | Max | -602.46 | 0.00 | -10.33 | 0.00 | -7.28 | 0.00 | 0.45 | 0.023 | 0.42 | 8677 | OK | 1.42 | 9.52 | 8.10 | 1.96 | 588 | OK | | | |
| C44 | SLU13-21 | Max | -609.87 | 0.00 | -16.28 | 0.00 | -7.88 | 0.00 | 0.45 | 0.013 | 0.42 | 8664 | OK | 1.44 | 9.52 | 8.08 | 1.96 | 589 | OK | | | |
| C45 | SLU13-21 | Max | -614.34 | 0.00 | -13.24 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.45 | 0.022 | 0.45 | 9146 | OK | 1.37 | 9.52 | 8.15 | 1.94 | 583 | OK | | | |
| C46 | SLU13-21 | Max | -618.65 | 0.00 | -18.65 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.45 | 0.022 | 0.45 | 9146 | OK | 1.37 | 9.52 | 8.15 | 1.94 | 583 | OK | | | |
| C47 | SLU13-21 | Max | -625.68 | 0.00 | -16.31 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 0.45 | 0.011 | 0.43 | 8742 | OK | 1.47 | 9.52 | 8.05 | 1.97 | 592 | OK | | | |
| C48 | SLU13-21 | Max | -631.65 | 0.00 | -21.07 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 0.45 | 0.011 | 0.43 | 8747 | OK | 1.48 | 9.52 | 8.04 | 1.98 | 594 | OK | | | |
| C49 | SLU13-21 | Max | -636.20 | 0.00 | -19.07 | 0.00 | 16.54 | 0.00 | 0.45 | 0.026 | 0.40 | 8496 | OK | 1.60 | 9.52 | 7.92 | 2.02 | 606 | OK | | | |
| C50 | SLU13-21 | Max | -640.00 | 0.00 | -22.56 | 0.00 | 16.54 | 0.00 | 0.45 | 0.026 | 0.40 | 8496 | OK | 1.61 | 9.52 | 7.91 | 2.02 | 607 | OK | | | |
| C51 | SLU13-21 | Max | -646.04 | 0.00 | -21.11 | 0.00 | 26.71 | 0.00 | 0.45 | 0.041 | 0.37 | 7520 | OK | 1.76 | 9.52 | 7.76 | 2.07 | 622 | OK | | | |
| C52 | SLU13-21 | Max | -648.63 | 0.00 | -22.74 | 0.00 | 26.71 | 0.00 | 0.45 | 0.041 | 0.37 | 7527 | OK | 1.76 | 9.52 | 7.76 | 2.08 | 623 | OK | | | |
| C53 | SLU13-21 | Max | -653.80 | 0.00 | -24.87 | 0.00 | 37.11 | 0.00 | 0.45 | 0.057 | 0.34 | 6880 | OK | 1.94 | 9.52 | 7.58 | 2.13 | 640 | OK | | | |
| C54 | SLU13-21 | Max | -654.14 | 0.00 | -20.93 | 0.00 | 37.11 | 0.00 | 0.45 | 0.057 | 0.34 | 6880 | OK | 1.94 | 9.52 | 7.58 | 2.13 | 640 | OK | | | |
| C55 | SLU13-21 | Max | -659.38 | 0.00 | -26.64 | 0.00 | 46.79 | 0.00 | 0.45 | 0.071 | 0.31 | 6307 | OK | 2.14 | 9.52 | 7.38 | 2.20 | 659 | OK | | | |
| C56 | SLU13-21 | Max | -660.93 | 0.00 | -4.09 | 0.00 | 49.16 | 0.00 | 0.45 | 0.071 | 0.31 | 6319 | OK | 2.14 | 9.52 | 7.38 | 2.20 | 659 | OK | | | |
| C57 | SLU13-21 | Max | -661.27 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 46.74 | 0.00 | 0.45 | 0.071 | 0.31 | 6319 | OK | 2.14 | 9.52 | 7.38 | 2.20 | 659 | OK | | | |
| C58 | SLU13-21 | Max | -675.52 | 0.00 | -19.71 | 0.00 | 41.12 | 0.00 | 0.46 | 0.061 | 0.34 | 6925 | OK | 2.00 | 9.52 | 7.52 | 2.15 | 660 | OK | | | |
| C59 | SLU13-21 | Max | -679.93 | 0.00 | -4.09 | 0.00 | 49.16 | 0.00 | 0.46 | 0.071 | 0.31 | 6427 | OK | 2.17 | 9.52 | 7.15 | 2.26 | 674 | OK | | | |
| C60 | SLU13-21 | Max | -691.96 | 0.00 | -46.20 | 0.00 | 22.23 | 0.00 | 0.46 | 0.032 | 0.40 | 8102 | OK | 1.75 | 9.52 | 7.77 | 2.07 | 635 | OK | | | |
| C61 | SLU13-21 | Max | -687.39 | 0.00 | -47.56 | 0.00 | 41.12 | 0.00 | 0.46 | 0.060 | 0.34 | 6968 | OK | 2.02 | 9.52 | 7.50 | 2.16 | 662 | OK | | | |
| C62 | SLU13-21 | Max | -715.65 | 0.00 | -73.65 | 0.00 | -7.42 | 0.00 | 0.47 | 0.021 | 0.41 | 8442 | OK | 1.52 | 9.52 | 7.82 | 2.03 | 612 | OK | | | |
| C63 | SLU13-21 | Max | -710.84 | 0.00 | -74.13 | 0.00 | 22.23 | 0.00 | 0.47 | 0.031 | 0.41 | 8442 | OK | 1.74 | 9.52 | 7.78 | 2.07 | 648 | OK | | | |
| C64 | SLU13-21 | Max | -746.12 | 0.00 | -98.03 | 0.00 | -47.21 | 0.00 | 0.49 | 0.063 | 0.36 | 7841 | OK | 2.05 | 9.52 | 7.47 | 2.17 | 708 | OK | | | |
| C65 | SLU13-21 | Max | -741.03 | 0.00 | -99.48 | 0.00 | -47.21 | 0.00 | 0.49 | 0.063 | 0.36 | 7841 | OK | 2.05 | 9.52 | 7.47 | 2.17 | 708 | OK | | | |
| C66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

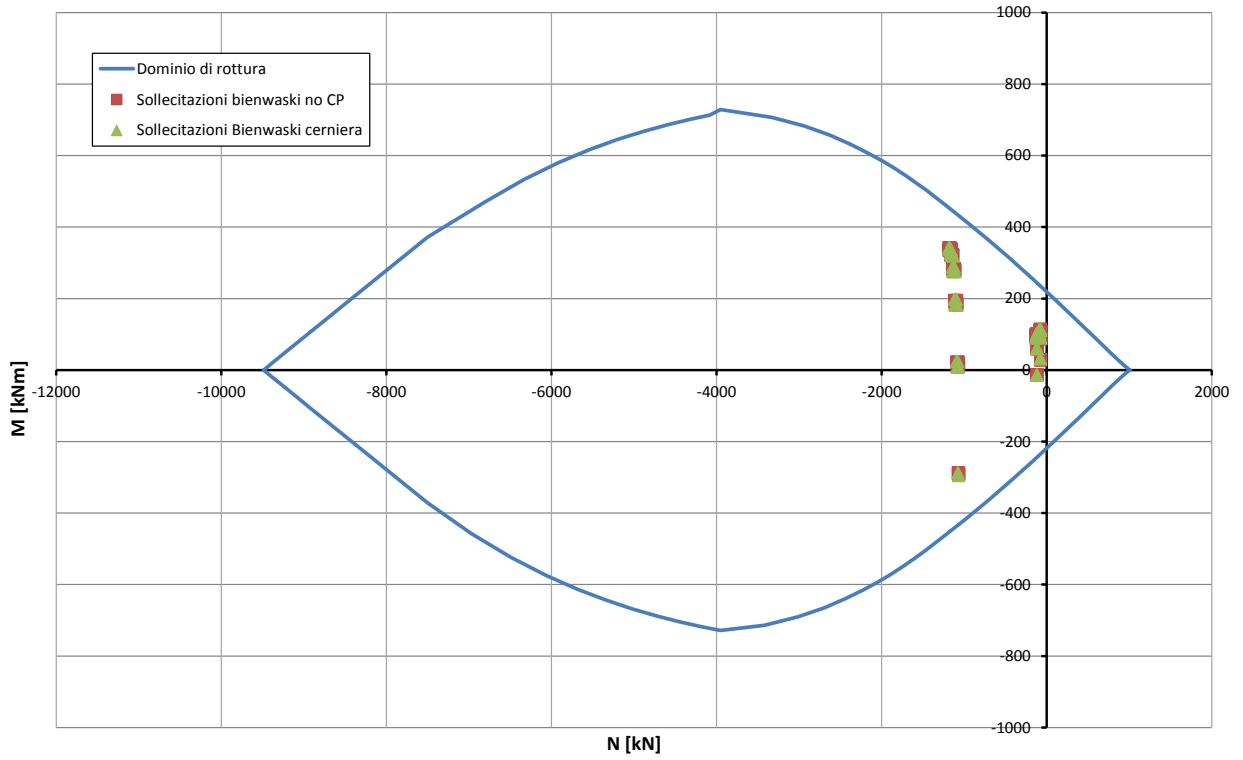


Abbildung 16: Überprüfung auf Beulspannung des Gegengewölbes (GZT)

Illustrazione 16: Verifica a pressoflessione dell'arco rovescio (SLU)

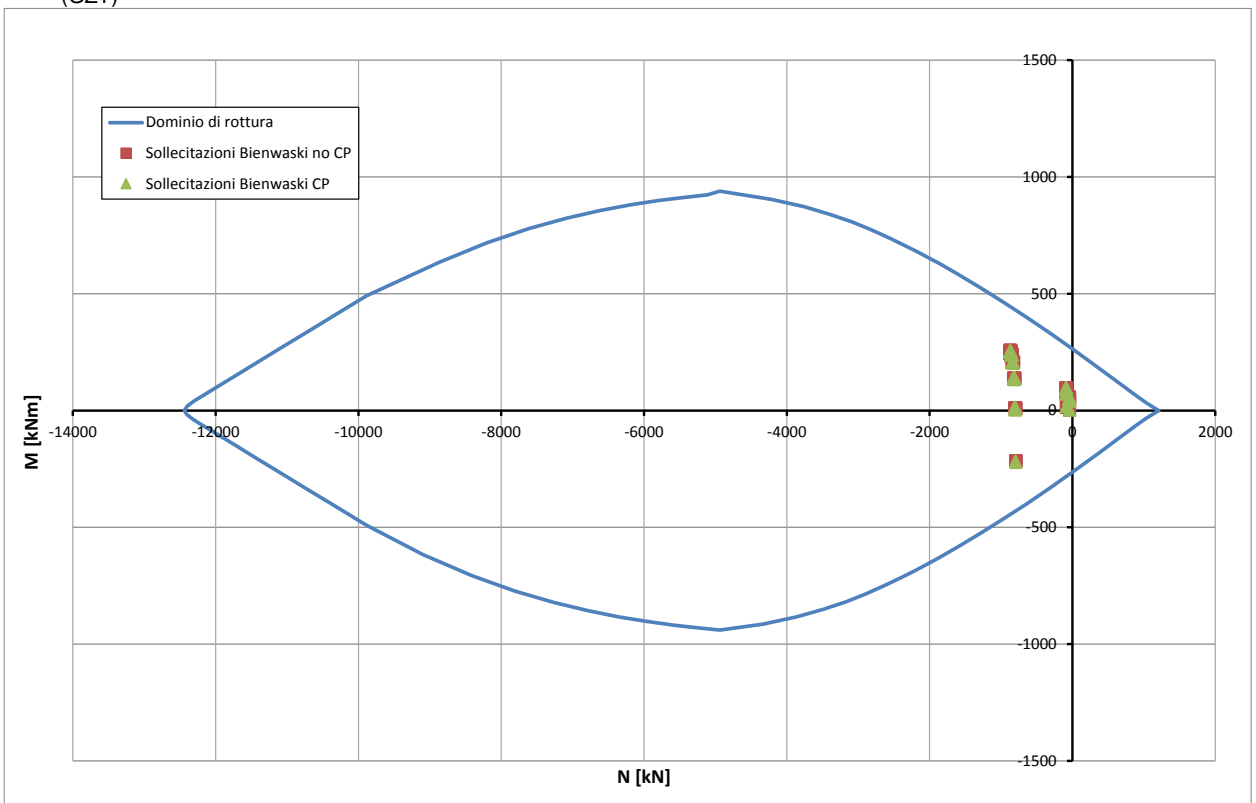


Abbildung 17: Überprüfung auf Beulspannung des Gegengewölbes (außergewöhnliches GZT)

Illustrazione 17: Verifica a pressoflessione dell'arco rovescio (SLU Eccezionale)

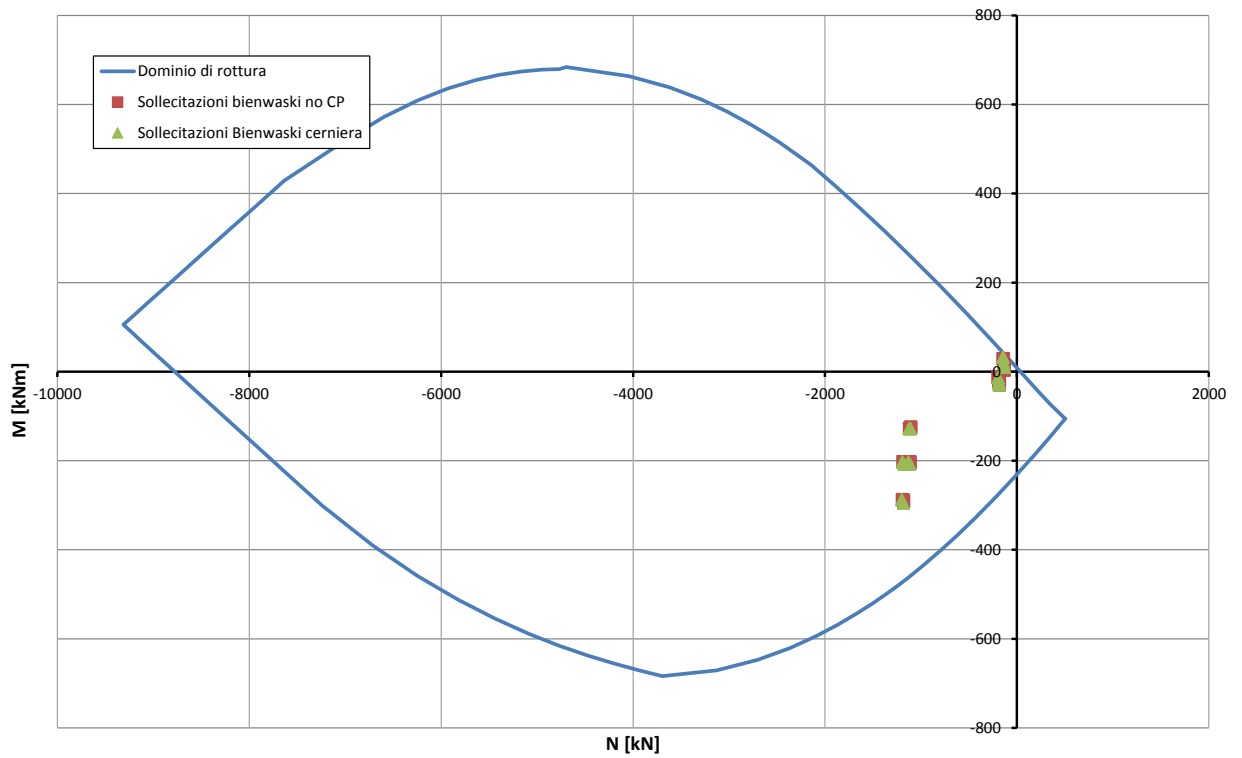


Abbildung 18: Überprüfung auf Beulspannung der Widerlager (GZT)

Illustrazione 18: Verifica a pressoflessione base ritto (SLU)

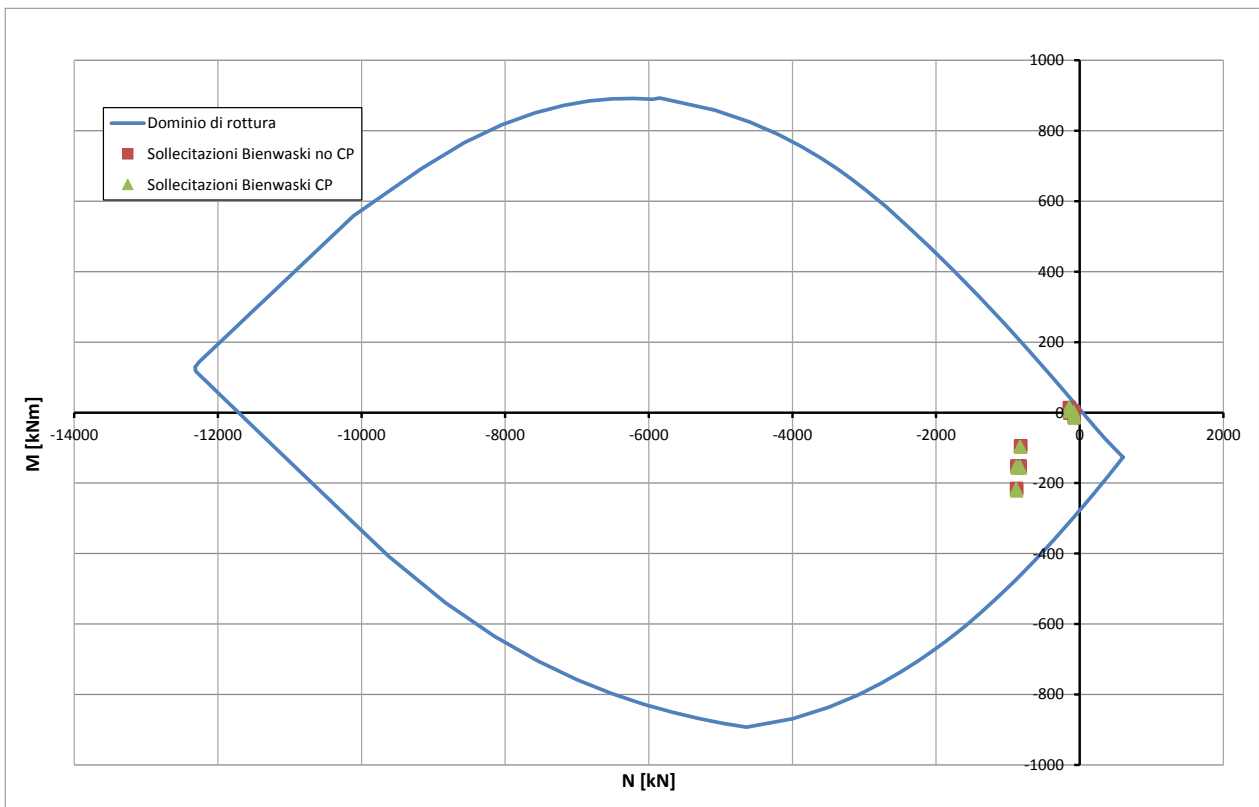


Abbildung 19: Überprüfung auf Beulspannung der Widerlager (außergewöhnliches GZT)

Illustrazione 19: Verifica a pressoflessione base ritto (SLU Eccezionale)

VERIFICHE A TAGLIO SECONDO D.M. 14/01/2008 (§ 4.1.2.1.3)

Caratteristiche dei materiali:

| | | | | |
|---|----------|---|-----------|-------------------|
| Resistenza caratteristica a compressione cubica cls | R_{ck} | = | 37 | N/mm ² |
| Resistenza caratteristica a compressione cilindrica cls | f_{ck} | = | 31 | N/mm ² |
| Resistenza di calcolo a compressione del cls | f_{cd} | = | 16.31 | N/mm ² |
| Resistenza di calcolo a trazione dell'acciaio | f_{yd} | = | 375.00 | N/mm ² |

Sollecitazioni di verifica (S.L.U.):

| | | | | |
|--|-------------|---|---------------|-----|
| Valore di calcolo dello sforzo di taglio agente | V_{Ed} | = | 649.00 | kN |
| Valore di calcolo della forza assiale associata a V_{Ed} | $N(V_{Ed})$ | = | 0.00 | kN |
| Valore di calcolo del momento flettente associato a V_{Ed} | $M(V_{Ed})$ | = | 0.00 | kNm |

Caratteristiche geometriche della sezione:

| | | | | |
|--------------------------------|-------|---|-------------|----|
| Altezza utile della sezione | d | = | 452 | mm |
| Larghezza minima della sezione | b_w | = | 1000 | mm |

Armatura della sezione in zona tesa:

| | | | | |
|---|---------------|---|------------|-----------------|
| Diametro ferri longitudinali | \varnothing | = | 16 | mm |
| Numero tendini longitudinali utilizzati | n | = | 6.7 | -- |
| Area totale di armatura longitudinale in zona tesa | A_{sl} | = | 1340 | mm ² |
| Rapporto geometrico dell'armatura longitudinale (≤ 0.02) | ρ_l | = | 0.0030 | -- |

VERIFICA SENZA ARMATURA TRASVERSALE RESISTENTE A TAGLIO (§ 4.1.2.1.3.1)

| | | | | |
|---|---------------|---|---------------|-------------------|
| Fattore dipendente dall'altezza utile della sezione (≤ 2) | k | = | 1.67 | -- |
| Tensione dipendente dal fattore k e dalla resistenza del cls | v_{min} | = | 0.42 | N/mm ² |
| Tensione media di compressione nella sezione ($\leq 0.2 \times f_{cd}$) | σ_{cp} | = | 0.00 | N/mm ² |
| Resistenza ultima a taglio minima | $V_{Rd,min}$ | = | 188.38 | kN |
| Resistenza ultima a taglio ($V_{Rd} \geq V_{Rd,min}$) | V_{Rd} | = | 188.60 | kN |

VERIFICA NON SODDISFATTA:

occorre procedere al dimensionamento dell'armatura trasversale resistente a taglio.

VERIFICA CON ARMATURA TRASVERSALE RESISTENTE A TAGLIO (§ 4.1.2.1.3.2)

Armatura aggiuntiva resistente a taglio:

| | | | | |
|--|--------------------|---|------------|-----------------|
| Angolo di inclinazione armatura trasv. su asse dell'elemento | α | = | 90 | ° |
| Diametro ferri a taglio | \varnothing_{sw} | = | 10 | mm |
| Numero dei bracci in sezione trasversale | n_{sw} | = | 7 | -- |
| Passo in direzione asse elemento | s | = | 300 | mm |
| Area totale di armatura a taglio | A_{sw} | = | 526 | mm ² |

Fattori di resistenza a compressione:

| | | | | |
|--|---------------|---|--------------|-------------------|
| Controllo duttilità (SI = duttile) | 0.66 | < | 8.16 | SI |
| Angolo di inclinazione dei puntoni di cls | θ | = | 22.00 | ° |
| Resistenza a compressione ridotta del cls d'anima | f'_{cd} | = | 8.16 | N/mm ² |
| Tensione media di compressione nella sezione | σ_{cp} | = | 0.00 | N/mm ² |
| Coefficiente maggiorativo per membrature compresse | α_c | = | 1.00 | -- |

| | | | | |
|---|-----------|---|---------------|-----------|
| Resistenza di calcolo a "taglio trazione" dell'armatura | V_{Rsd} | = | 662.19 | kN |
| Resistenza di calcolo a "taglio compressione" del cls | V_{Rcd} | = | 1152.58 | kN |
| Resistenza ultima a taglio | V_{Rd} | = | 662.19 | kN |

VERIFICA SODDISFATTA.

Abbildung 20: Querkraftüberprüfung des Gegengewölbe (GZT)

Illustrazione 20: Verifica a taglio dell'arco rovescio (SLU)

VERIFICHE A TAGLIO SECONDO D.M. 14/01/2008 (§ 4.1.2.1.3)

Caratteristiche dei materiali:

| | | | | |
|---|----------|---|--------|-----------------------------|
| Resistenza caratteristica a compressione cubica cls | R_{ck} | = | | 37 N/mm ² |
| Resistenza caratteristica a compressione cilindrica cls | f_{ck} | = | | 31 N/mm ² |
| Resistenza di calcolo a compressione del cls | f_{cd} | = | 16.31 | N/mm ² |
| Resistenza di calcolo a trazione dell'acciaio | f_{yd} | = | 375.00 | N/mm ² |

Sollecitazioni di verifica (S.L.U.):

| | | | | |
|--|-------------|---|--|------------------|
| Valore di calcolo dello sforzo di taglio agente | V_{Ed} | = | | 155.89 kN |
| Valore di calcolo della forza assiale associata a V_{Ed} | $N(V_{Ed})$ | = | | 0.00 kN |
| Valore di calcolo del momento flettente associato a V_{Ed} | $M(V_{Ed})$ | = | | 0.00 kNm |

Caratteristiche geometriche della sezione:

| | | | | |
|--------------------------------|-------|---|--|----------------|
| Altezza utile della sezione | d | = | | 472 mm |
| Larghezza minima della sezione | b_w | = | | 1000 mm |

Armatura della sezione in zona tesa:

| | | | | |
|---|---------------|---|--|----------------------|
| Diametro ferri longitudinali | \varnothing | = | | 16 mm |
| Numero tondini longitudinali utilizzati | n | = | | 6.7 -- |
| Area totale di armatura longitudinale in zona tesa | A_{sl} | = | | 1340 mm ² |
| Rapporto geometrico dell'armatura longitudinale (≤ 0.02) | ρ_l | = | | 0.0028 -- |

VERIFICA SENZA ARMATURA TRASVERSALE RESISTENTE A TAGLIO (§ 4.1.2.1.3.1)

| | | | | |
|---|---------------|---|--|------------------------|
| Fattore dipendente dall'altezza utile della sezione (≤ 2) | k | = | | 1.65 -- |
| Tensione dipendente dal fattore k e dalla resistenza del cls | v_{min} | = | | 0.41 N/mm ² |
| Tensione media di compressione nella sezione ($\leq 0.2 \times f_{cd}$) | σ_{cp} | = | | 0.00 N/mm ² |
| Resistenza ultima a taglio minima | $V_{Rd,min}$ | = | | 194.20 kN |
| Resistenza ultima a taglio ($V_{Rd} \geq V_{Rd,min}$) | V_{Rd} | = | | 194.20 kN |

VERIFICA SODDISFATTA:

non occorre armatura trasversale resistente a taglio.

Abbildung 21: Schubkraftüberprüfung der Widerlager (GZT)

Illustrazione 21: Verifica a taglio base ritto (SLU)

| STRESS CHARACTERISTICS SLS | | | GL-E-Tc |
|--|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Design value of Axial Force | N_{Sd} | [kN] | 795.55 |
| Design value of Bending Moment | M_{Sd} | [kNm] | 210.54 |
| Design value of Shear Force | T_{Sd} | [kN] | 0.00 |
| STRESS LIMITATION SERVICEABILITY LIMIT STATE | | | GL-E-Tc |
| Overall depth of the cross section | h | [mm] | 520 |
| Minimum width of the cross section in the tensile area | b_w | [mm] | 1000 |
| Effective depth of the cross section | d | [mm] | 452.0 |
| Neutral axis depth | x | [mm] | 217.3 |
| Maximum concrete stress (- = compression) | σ_c | [N/mm ²] | -7.920 |
| Minimum concrete stress (- = compression) | σ_{c1} | [N/mm ²] | 0.000 |
| Maximum steel stress (+ = tension) | σ_s | [N/mm ²] | 123.893 |
| Minimum steel stress (+ = tension) | σ_{s1} | [N/mm ²] | 0.000 |
| Concrete limit stress | $\sigma_{c,lim}$ | [N/mm ²] | -18.426 |
| Steel limit stress | $\sigma_{s,lim}$ | [N/mm ²] | 360.000 |
| VERIFICATION RESULT | | | OK |
| STRESS LIMITATION SERVICEABILITY LIMIT STATE | | | GL-E-Tc |
| Characteristic compressive cylinder strength of concrete at 28 days | f_{ck} | [N/mm ²] | 30.71 |
| Mean value of axial tensile strength of concrete ($=0.3f_{ck}^{2/3}$ per C≤C50/60) | f_{ctm} | [N/mm ²] | 2.942 |
| Characteristic axial tensile strength of concrete ($=0.7f_{ctm}$) | f_{ctk} | [N/mm ²] | 2.059 |
| Partial factor of concrete | γ_c | [-] | 1.000 |
| Design tensile resistance of concrete | f_{ctd} | [N/mm ²] | 2.059 |
| Main value of tensile strength of the concrete in the effective tension area (f_{ctm}) | $f_{ct,eff}$ | [N/mm ²] | 2.942 |
| Elastic modulus of reinforcing steel | E_s | [N/mm ²] | 210000 |
| Secant elastic modulus of concrete | E_{cm} | [N/mm ²] | 32000 |
| $= E_s/E_{cm}$ | α_e | [-] | 6.56 |
| Factor depending on the duration of the load (0.60: short term - 0.40: long term) | k_t | [-] | 0.40 |
| Effective tension area of concrete | $A_{c,eff}$ | [mm ²] | 100900 |
| Number of rebar in tension area | n_l | [-] | 6.7 |
| Rebar main diameter | ϕ_l | [mm] | 16 |
| Cross section area of reinforcement in $A_{c,eff}$ | A_{sl} | [mm ²] | 1340 |
| $= A_s/A_{c,eff}$ | $\rho_{p,eff}$ | [-] | 0.0133 |
| Main strain | $\epsilon_{sm} \cdot \epsilon_{cm}$ | ‰ | 0.354 |
| Rebar cover | c | [mm] | 60 |
| Rebar spacing | s | [mm] | 150 |
| Bond factor (0.80: high bond bars - 1.60: plain bars) | k_1 | [-] | 0.80 |
| Factor which takes account of the distribution of strain (0.50 bending - 1.00 tension) | k_2 | [-] | 0.50 |
| Coefficient for $S_{r,max}$ | k_3 | [-] | 3.40 |
| Coefficient for $S_{r,max}$ | k_4 | [-] | 0.425 |
| Maximum crack spacing | $S_{r,max}$ | [mm] | 408.75 |
| Crack width | w_k | [mm] | 0.145 |
| Crack width limit | w_{lim} | [mm] | 0.300 |
| VERIFICATION RESULT | | | OK |

Abbildung 22: Überprüfung des Gegengewölbes (GZG)

Illustrazione 22: Verifica dell'arco rovescio (SLE)

| STRESS CHARACTERISTICS SLS | | | GL-E-Tc |
|--|-------------------------------|----------------------|-----------|
| Design value of Axial Force | N_{Sd} | [kN] | 888.09 |
| Design value of Bending Moment | M_{Sd} | [kNm] | 210.54 |
| Design value of Shear Force | T_{Sd} | [kN] | 0.00 |
| STRESS LIMITATION SERVICEABILITY LIMIT STATE | | | GL-E-Tc |
| Overall depth of the cross section | h | [mm] | 540 |
| Minimum width of the cross section in the tensile area | b_w | [mm] | 1000 |
| Effective depth of the cross section | d | [mm] | 472.0 |
| Neutral axis depth | x | [mm] | 257.3 |
| Maximum concrete stress (- = compression) | σ_c | [N/mm ²] | -6.998 |
| Minimum concrete stress (- = compression) | σ_{c1} | [N/mm ²] | 0.000 |
| Maximum steel stress (+ = tension) | σ_s | [N/mm ²] | 87.558 |
| Minimum steel stress (+ = tension) | σ_{s1} | [N/mm ²] | 0.000 |
| Concrete limit stress | $\sigma_{c,lim}$ | [N/mm ²] | -18.426 |
| Steel limit stress | $\sigma_{s,lim}$ | [N/mm ²] | 360.000 |
| VERIFICATION RESULT | | | OK |
| STRESS LIMITATION SERVICEABILITY LIMIT STATE | | | GL-E-Tc |
| Characteristic compressive cylinder strength of concrete at 28 days | f_{ck} | [N/mm ²] | 30.71 |
| Mean value of axial tensile strength of concrete ($=0.3f_{ck}^{2/3}$ per C≤C50/60) | f_{ctm} | [N/mm ²] | 2.942 |
| Characteristic axial tensile strength of concrete ($=0.7f_{ctm}$) | f_{ctk} | [N/mm ²] | 2.059 |
| Partial factor of concrete | γ_c | [-] | 1.000 |
| Design tensile resistance of concrete | f_{ctd} | [N/mm ²] | 2.059 |
| Main value of tensile strength of the concrete in the effective tension area (f_{ctm}) | $f_{ct,eff}$ | [N/mm ²] | 2.942 |
| Elastic modulus of reinforcing steel | E_s | [N/mm ²] | 210000 |
| Secant elastic modulus of concrete | E_{cm} | [N/mm ²] | 32000 |
| = E_s/E_{cm} | α_e | [-] | 6.56 |
| Factor depending on the duration of the load (0.60: short term - 0.40: long term) | k_t | [-] | 0.40 |
| Effective tension area of concrete | $A_{c,eff}$ | [mm ²] | 94233 |
| Number of rebar in tension area | n_l | [-] | 6.7 |
| Rebar main diameter | ϕ_l | [mm] | 16 |
| Cross section area of reinforcement in $A_{c,eff}$ | A_{sl} | [mm ²] | 1340 |
| = $A_s/A_{c,eff}$ | $\rho_{p,eff}$ | [-] | 0.0142 |
| Main strain | $\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$ | ‰ | 0.250 |
| Rebar cover | c | [mm] | 60 |
| Rebar spacing | s | [mm] | 150 |
| Bond factor (0.80: high bond bars - 1.60: plain bars) | k_1 | [-] | 0.80 |
| Factor which takes account of the distribution of strain (0.50 bending - 1.00 tension) | k_2 | [-] | 0.50 |
| Coefficient for $S_{r,max}$ | k_3 | [-] | 3.40 |
| Coefficient for $S_{r,max}$ | k_4 | [-] | 0.425 |
| Maximum crack spacing | $S_{r,max}$ | [mm] | 395.22 |
| Crack width | w_k | [mm] | 0.099 |
| Crack width limit | w_{lim} | [mm] | 0.300 |
| VERIFICATION RESULT | | | OK |

Abbildung 23: Rissüberprüfung der Widerlager (GZG)

Illustrazione 23: Verifica base ritto (SLE)

In folgenden Abbildungen sind die strukturellen Überprüfungen der Ausbruchquerschnitte auf Feuerwiderstand aufgezeigt. In den unbewehrten Ausbruchquerschnitten wurden die Überprüfungen mit einer herabgesetzten Vorsichtsausbruchquerschnittsstärke von 7 cm durchgeführt. Die Überprüfungen an den Stützen wurden, durch Vergleichung der Belastungen mit dem Bereich der auf 5 cm reduzierten Ausbruchquerschnitten (dem Feuer ausgesetzten Beton) oder mit dem Bereich der durch 20% herabgesetzten Bewehrungswiderstand erreicht wurde (Spannbeton an der Laibung), durchgeführt.

Nelle seguenti illustrazioni sono riportate le verifiche strutturali delle sezioni nei confronti dell'esposizione al fuoco. Nelle sezioni non armate le verifiche sono state condotte riducendo lo spessore della sezione, cautelativamente, di 7cm; nei ritto le verifiche sono state condotte confrontando le sollecitazioni con il dominio delle sezioni ridotte di 5cm (cls esposto al fuoco) o con il dominio ottenuto riducendo la resistenza dell'armatura del 20% (cls teso all'intradosso).

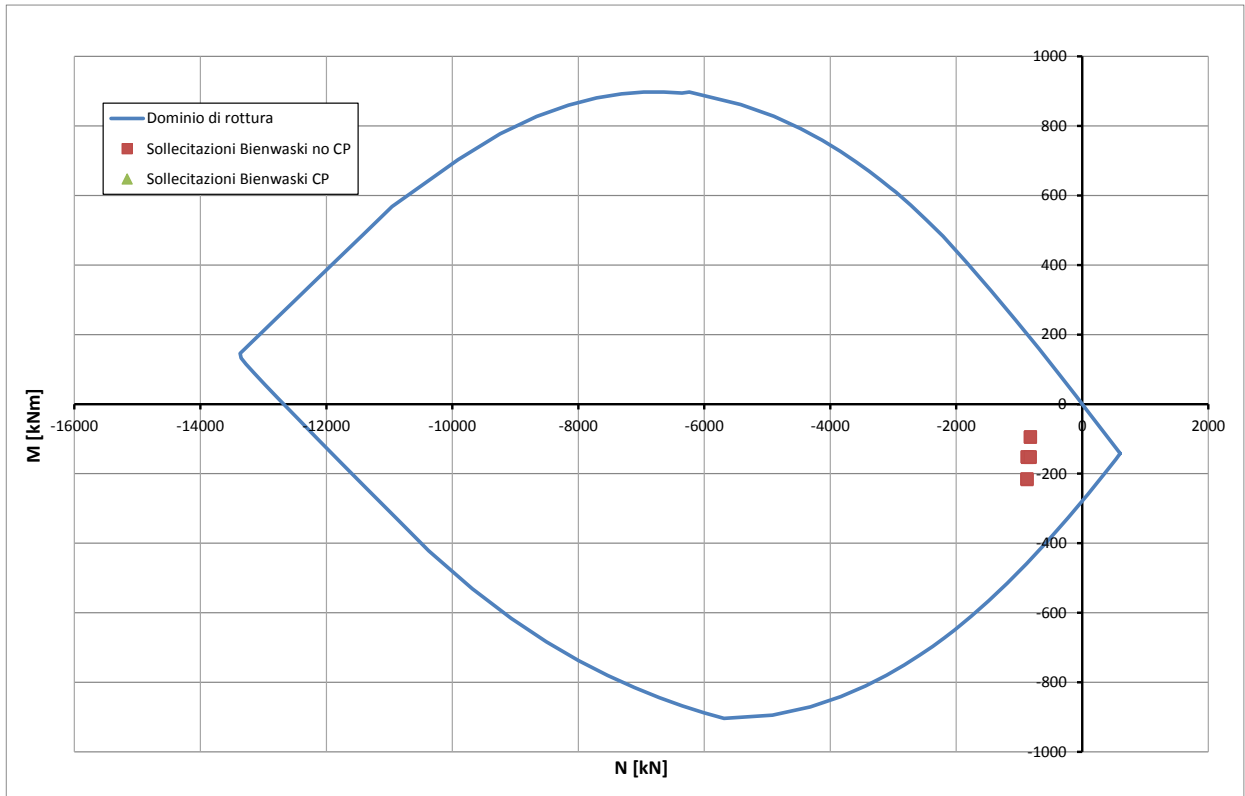


Abbildung 24: Überprüfung auf Beulspannung der Widerlager (GZT) bzgl. Brand

Illustrazione 24: Verifica a pressoflessione dei ritri (SLU) nei confronti del fuoco

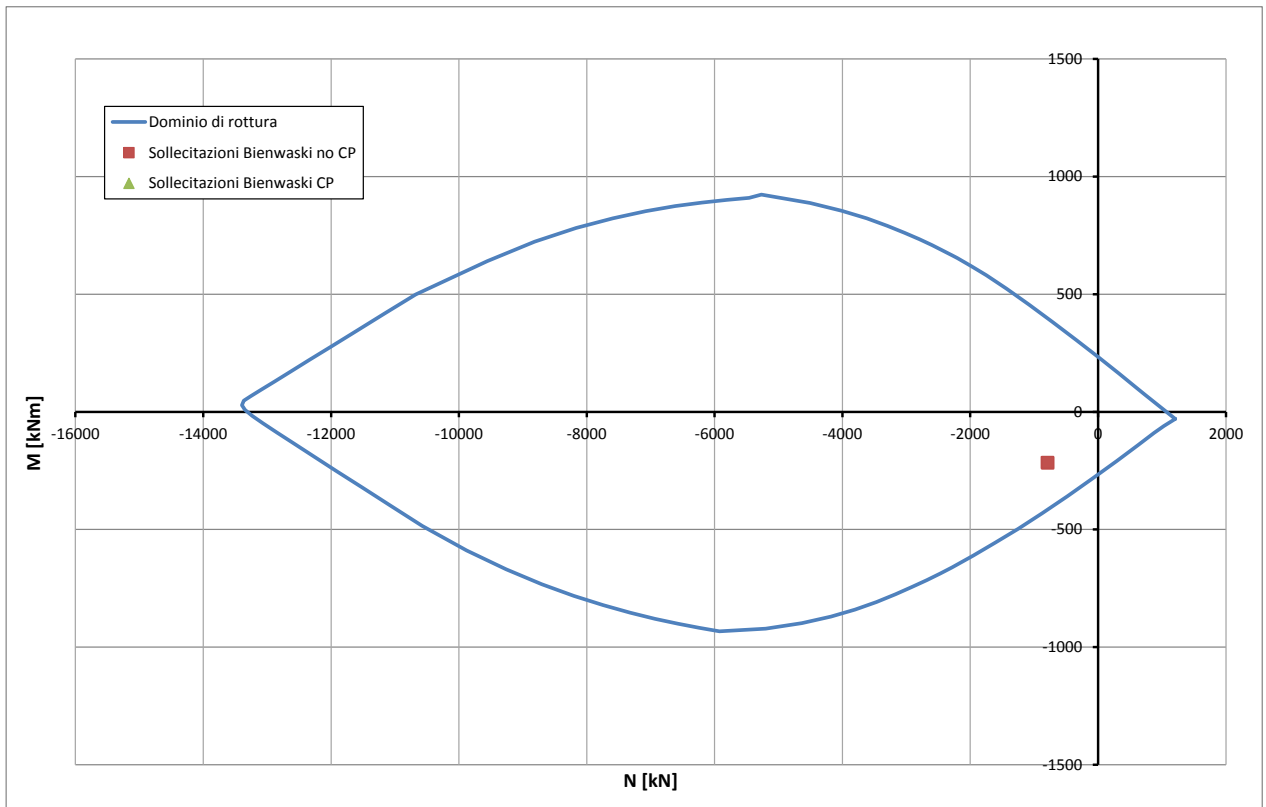


Abbildung 25: Überprüfung auf Beulspannung der Sohlplatte (GZT) - Brand

Illustrazione 25: Verifica a pressoflessione della fondazione (SLU) nei confronti del fuoco

